

令和4年度

第1回静岡県環境審議会温泉部会


議 案 書

(温泉法第32条の規定に基づく許可申請関係)

静岡県健康福祉部

(生活衛生局衛生課)

静岡県内市町の状況

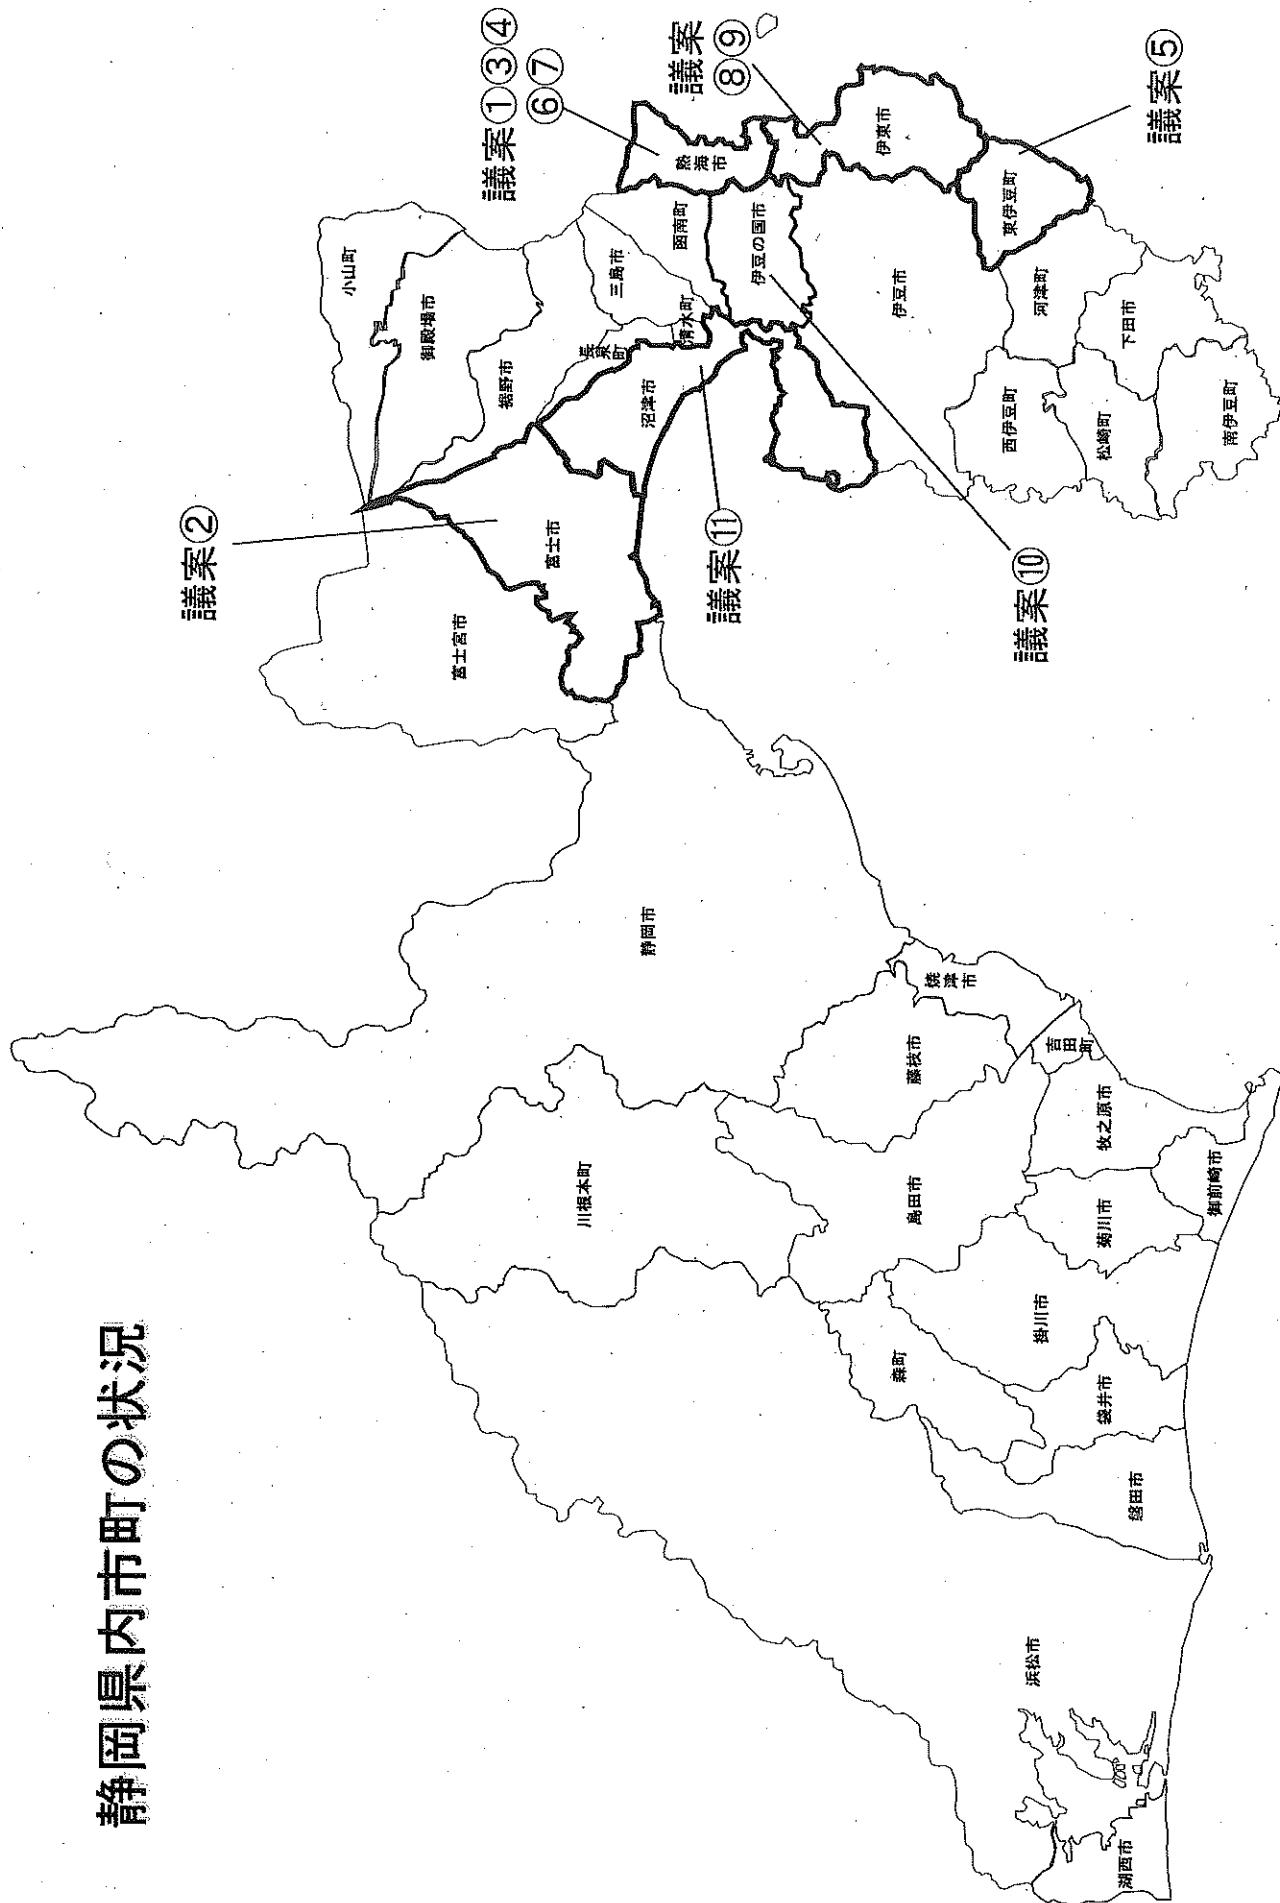


番号	行為	申請者名	申請箇所	概要	備考
1	掘削 替	熱海市田原本町●●●●● 熱海第一ビル地下一階 伊豆山走湯温泉組合 理事長 ● ●●●●●	熱海市伊豆山●●●●●	保護地域 深度600m 口径75mm	
2	掘削	富士市伝法2619番地の38 特定非営利活動法人 メディスン ヒル広見の郷	富士市大淵●●●●●	一般地域 深度1500m 口径100A	
3	増掘	熱海市銀座町10-18 株式会社釜鶴	熱海市銀座町●●●●●	保護地域 深度68.5m→146m 口径75mm	
4	動力装置	熱海市銀座町10-18 株式会社釜鶴	熱海市銀座町●●●●●	保護地域 エアリフトポンプ 3.7kw ●●●ℓ/分	
5	動力装置	下田市河内170番地の1 東海ヤジマ株式会社	賀茂郡東伊豆町白田●●●●●	保護地域 エアリフトポンプ 5.5kw ●●●ℓ/分	
6	動力装置	熱海市林ガ丘町●●●●● 晴光荘温泉組合 理事長 ●●●●● ●	熱海市林ガ丘町●●●●●	保護地域 エアリフトポンプ 11kw ●●●ℓ/分	
7	動力装置	神奈川県藤沢市石川六丁目18番の 44 株式会社タカショー	熱海市網代●●●●●	準保護地域 水中ポンプ 15kw ●●●ℓ/分	
8	動力装置	東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目 1番2号 株式会社NSグループ	伊東市湯田町●●●●●	保護地域 水中ポンプ 0.75kw ●●●ℓ/分	
9	動力装置	東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目 1番2号 株式会社NSグループ	伊東市湯田町●●●●●	保護地域 タービンポンプ 1.5kw ●●●ℓ/分	
10	動力装置	伊豆の国市長岡1153番地の5 伊豆長岡温泉事業協同組合	伊豆の国市長岡●●●●●	保護地域 水中ポンプ 3.7kw ●●●ℓ/分	
11	動力装置	沼津市内浦三津7番地 株式会社三津浜観光開発	沼津市内浦三津●●●●●	一般地域 水中ポンプ 11kw ●●●ℓ/分	

掘削許可の条件


- 1 施工にあたっては可燃性天然ガス安全対策並びに騒音、振動及び排水対策に十分留意すること。
- 2 可燃性天然ガスの噴出又はその兆候を把握した場合は直ちに報告すること。
- 3 次に掲げる変更を実施しようとする場合は報告すること。
 - (1) 主要な設備の位置又は構造の変更
 - (2) 警報設備の位置の変更
 - (3) 掘削時災害防止規定の内容の変更
- 4 掘削口から水平距離3メートル（可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合は8メートル）の範囲内でやむを得ない溶接又は溶断の作業を行う場合は、安全管理者の指揮・立会いの下で作業を実施し、送風による空気の拡散等災害防止上必要な代替措置を講ずること。

掘 削 許 可 申 請


議 案 番 号		1		(熱海保健所)					
申請者の住所氏名		熱海市田原本町●●●●● 伊豆山走湯温泉組合 組合長 ●●●●●							
掘 削 の 場 所		熱海市伊豆山●●●●● (保護地域)							
土地の使用権		組合員の所有							
関係法令の制限		文化財保護法 (手続中)							
申 請 内 容	利 用 計 画		代替掘削を行い、組合員の浴用に供給する。						
	掘 削 内 容	掘	深度 (m)	●●～●●	●●～●●	●●～●●	●●～●●	●●～●●	●●～600
		削	口径 (mm)	●●	●●	●●	●●	●●	75
		挿 入 管	深度 (m)	●●～●●	●●～●●	●●～●●	●●～●●	●●～●●	●●～600
			口径 (A)	●●	●●	●●	●●	●●	裸孔
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	321001				321046			
	距 離 (m)	95				197			
	深 度 (m)	600				400			
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ				エアリフトポンプ			
	能 力 (k w)	7.5				11			
	温 度 (℃)	●●				●●			
	揚湯量(l/min)	●●				●●			
参 考 事 項	市 町 村 意 見		・熱海市景観条例に該当するため、工作物の新設がある場合は別途事前協議すること。 ・埋蔵文化財包蔵地「伊豆権現関連遺跡群」の範囲内であるため、文化財保護法第 93 条に基づく事前の届出（掘削の 60 日以前）の手続が必要となるため、別途協議すること。						
	組 合 意 見		異議なし						
	事 務 局 意 見		議案書 3 頁の条件を付し申請どおり許可						
	記 事		掘削時における可燃性天然ガスの安全対策の基準（規則第 1 条の 2 各号に掲げる基準）に適合することを確認済						
審 議 会 意 見									

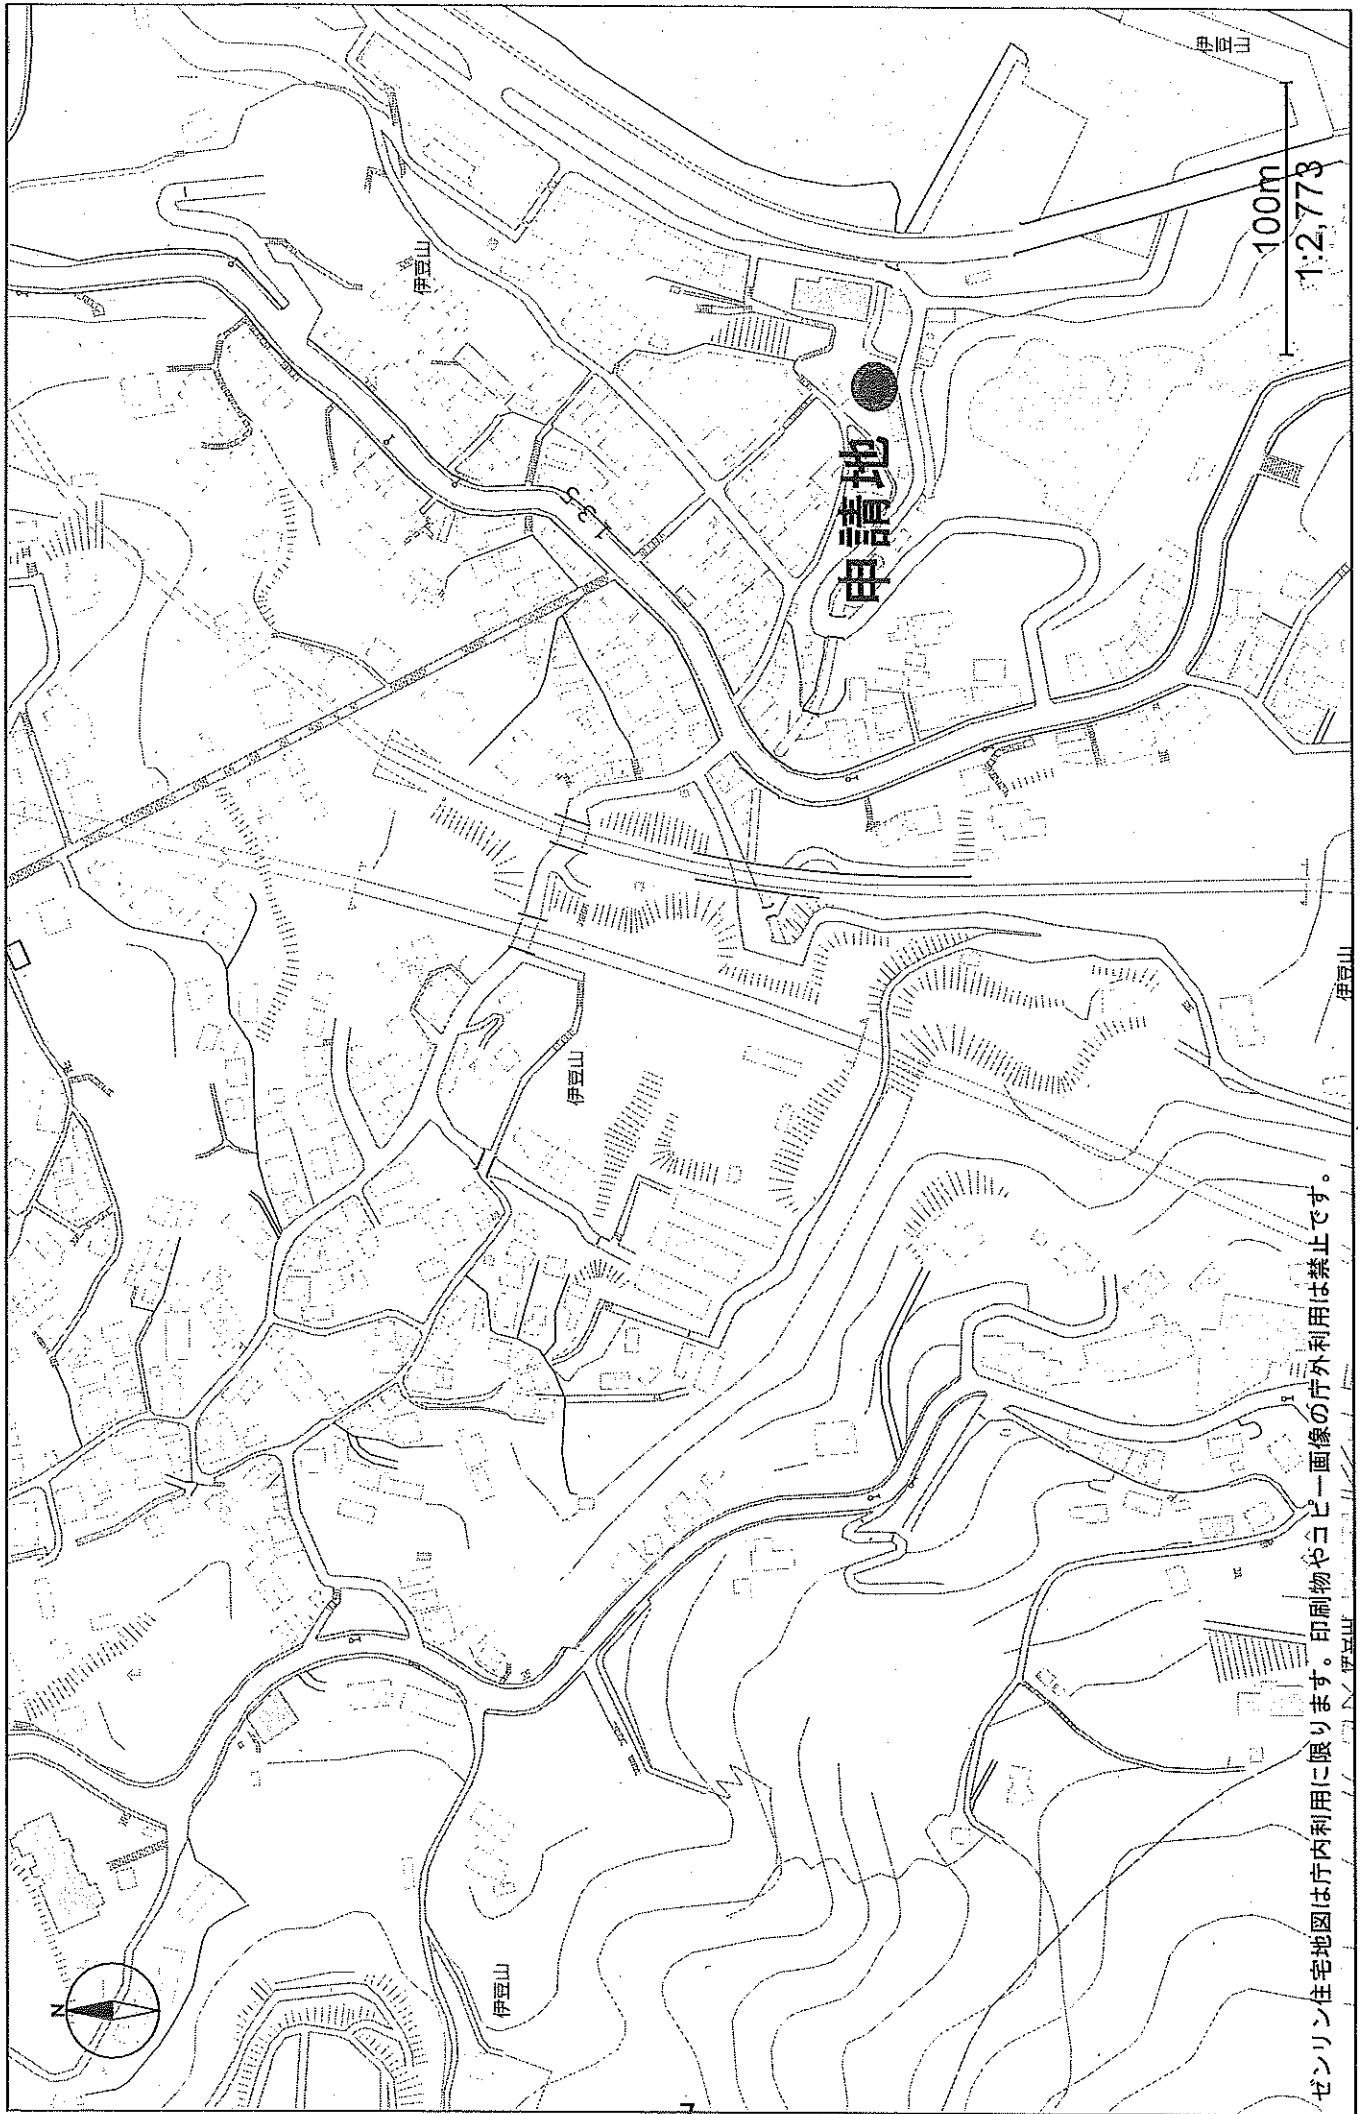

ゼンリン住宅地図は庁内利用に限ります。印刷物やコピー画像の庁外利用は禁止です。

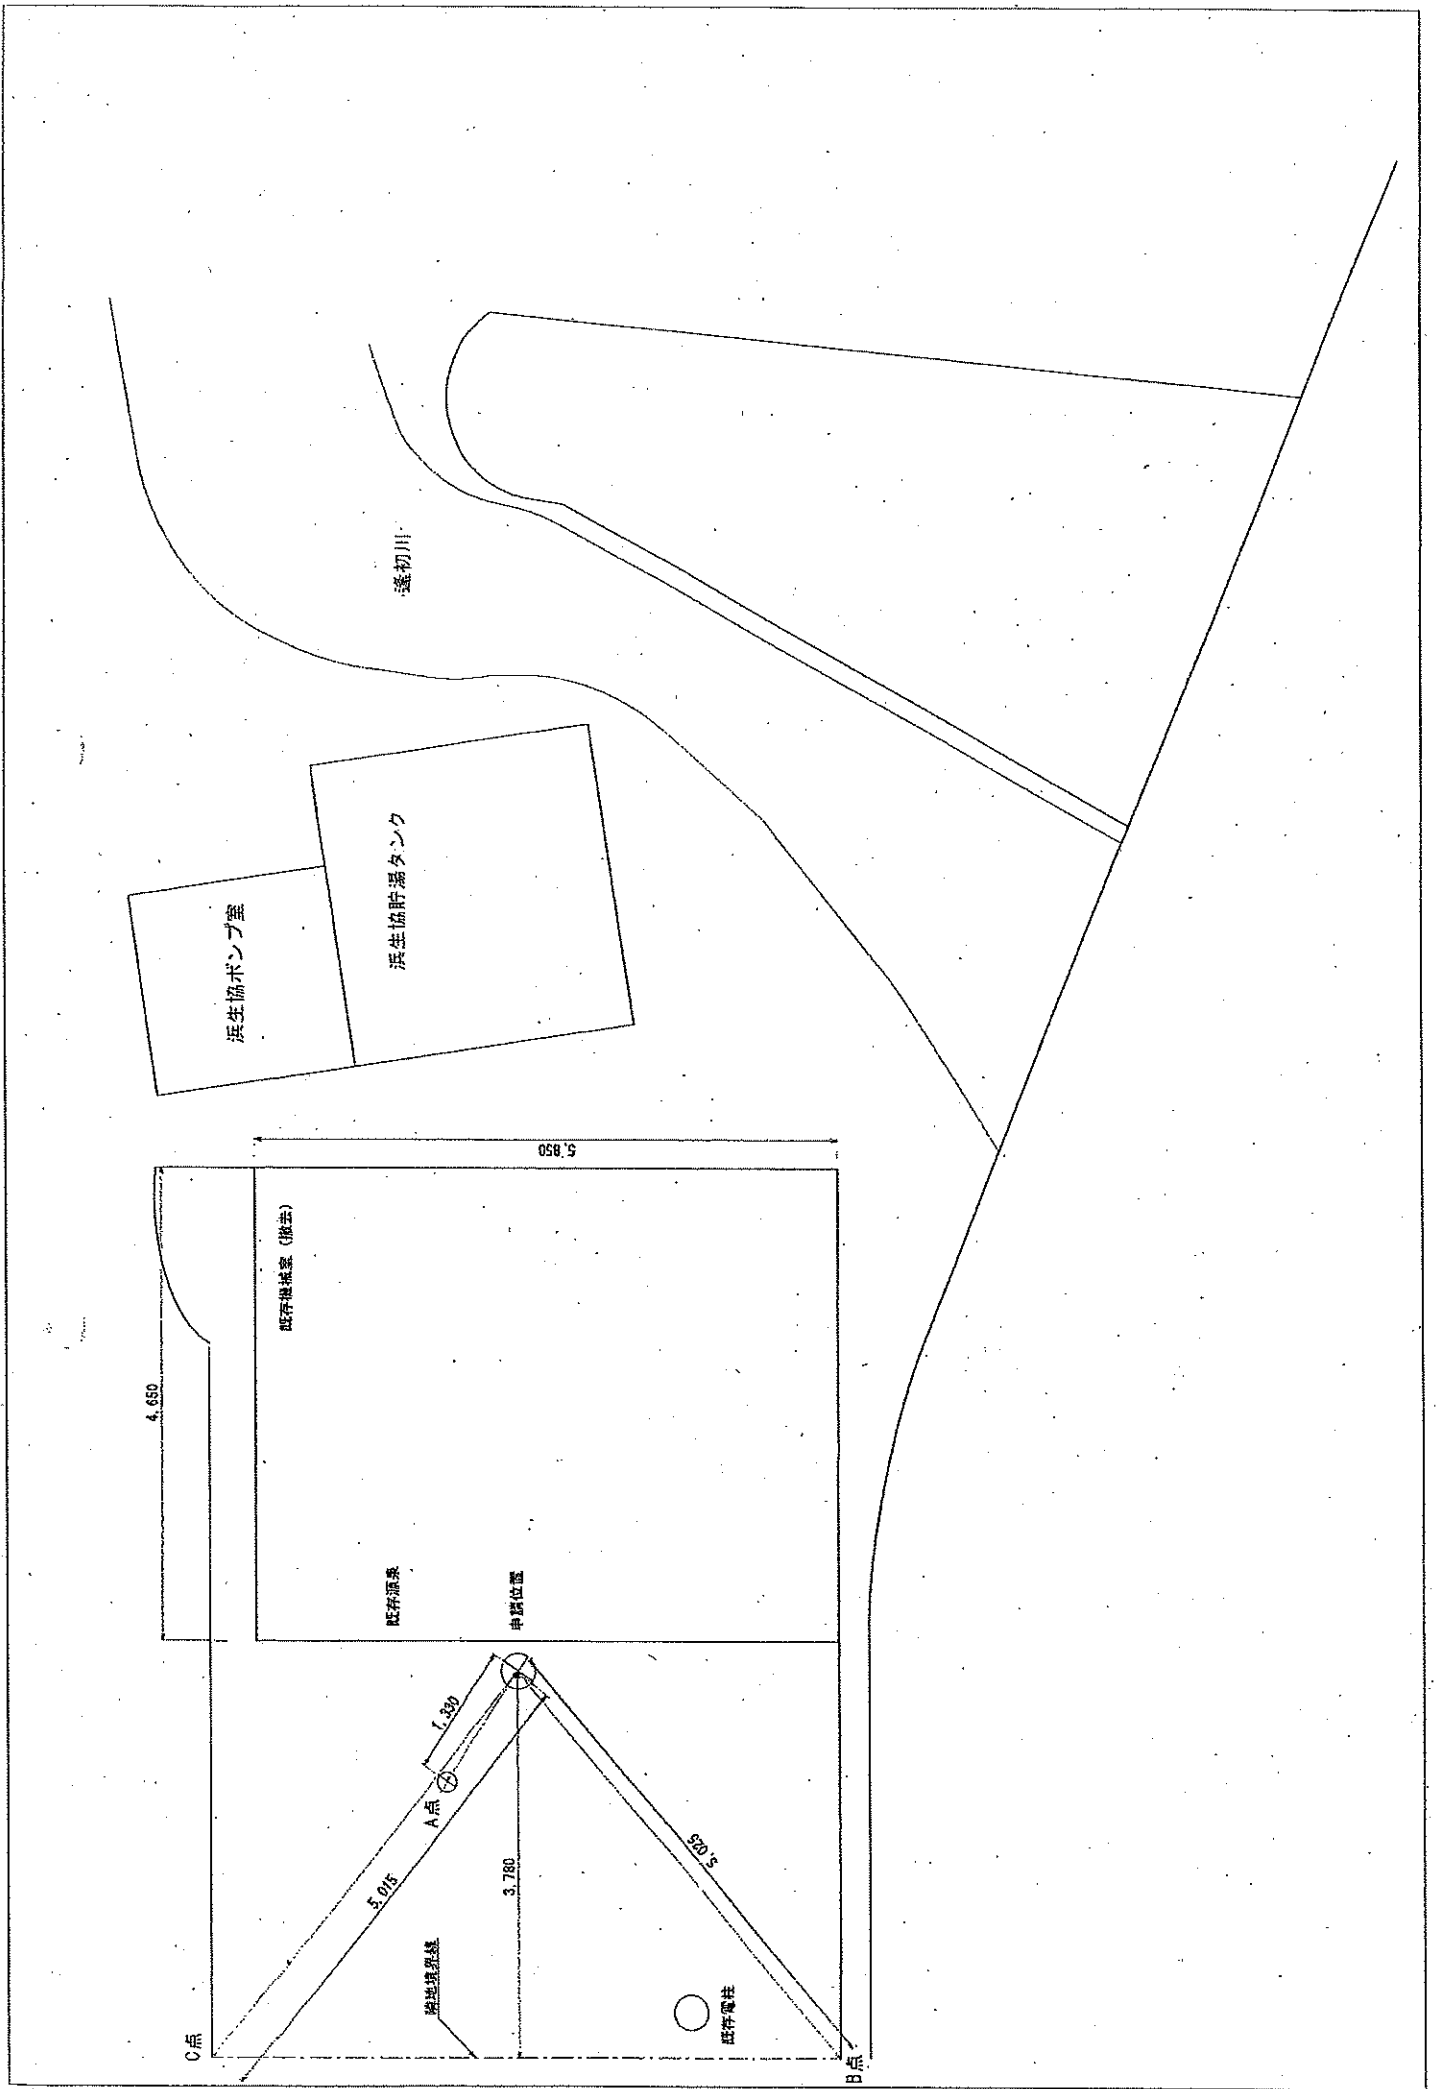



掘削孔計画断面図

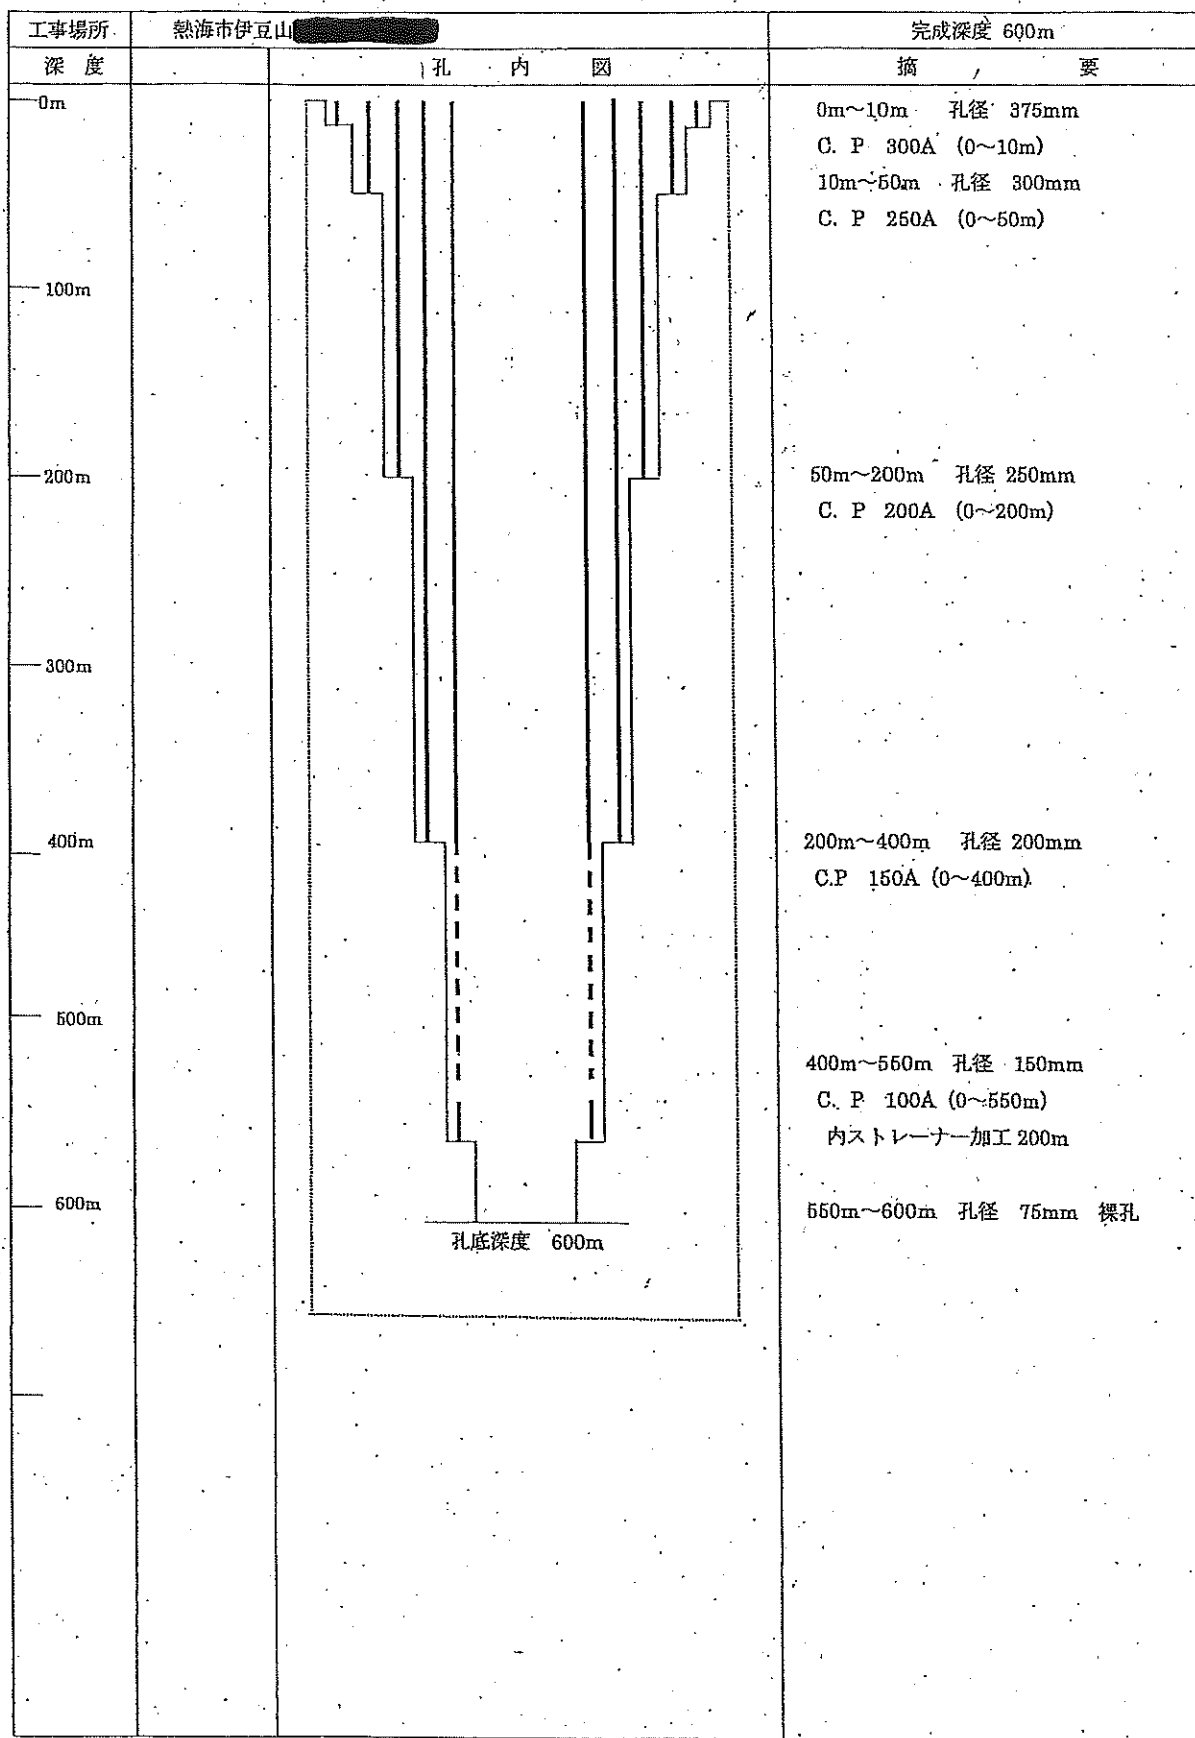

掘削許可申請

議案番号		2		(富士保健所)			
申請者の住所氏名		富士市伝法 2619 番地の 38 特定非営利活動法人 メディソンヒル広見の郷					
掘削の場所		富士市大淵●●●●● (一般地域)					
土地の使用権		借地 (土地所有者からの使用承諾書あり)					
関係法令の制限		都市計画法 (市街化調整区域内のため、開発行為及び建築物の建設に許可が必要) 森林法 (R3.7.21 手続済み)					
申請内容	利用計画		新規掘削を行い、計画している健康増進施設へ供給する。				
	掘削内容	掘削	深度 (m)	●●～●●	●●～●●	●●～●●	●●～1500
		掘削	口径 (mm)	●●	●●	●●	142.9
		挿入管	深度 (m)	●●～●●	●●～●●	●●～●●	●●～1500
			口径 (A)	●●	●●	●●	100
付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 能力 (kw) 温度 (℃) 揚湯量 (ℓ/分)	200m以内に源泉なし					
参考事項	市町村意見		- 市土地利用事業の適正化に関する指導要綱 (土地利用事業は事前に市の承認等が必要。2 千㎡以上：承認、5 千㎡：事前協議及び承認) - 市水道事業の水源地モニタリングのため、掘削予定表の提供依頼 - 温泉ではなく地下水として採取又は利用する場合、県地下水採取に関する協議等の依頼				
	組合意見		—				
	事務局意見		議案書 3 頁の条件を付し申請どおり許可				
	記事		掘削時における可燃性天然ガスの安全対策の基準 (規則第 1 条の 2 各号に掲げる基準) に適合することを確認済				
審議会意見							

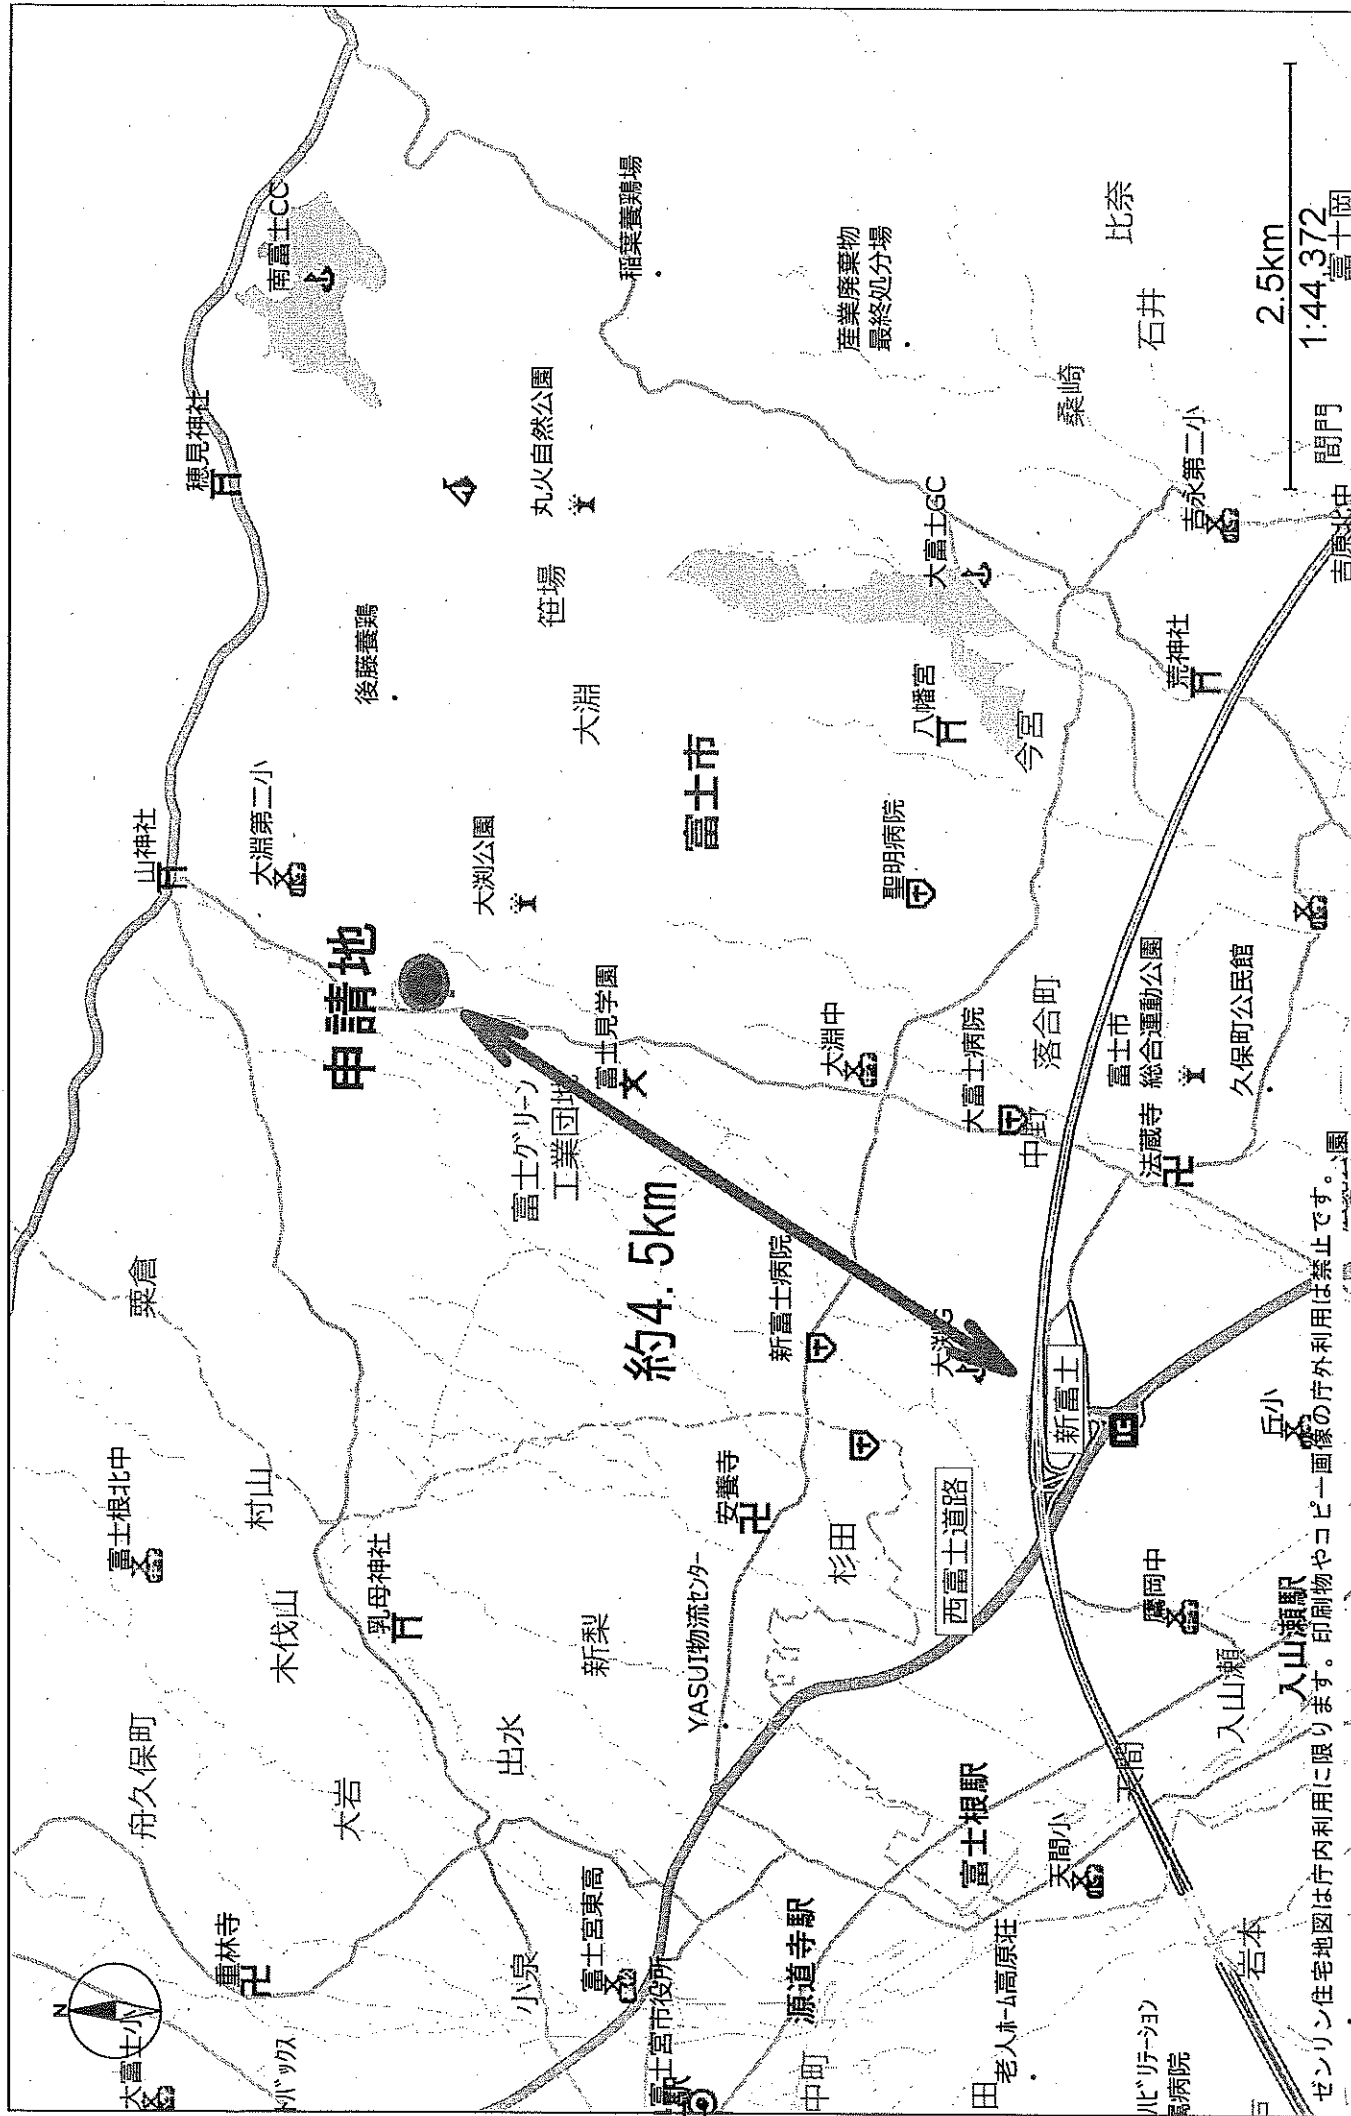



富士市

富士市

大淵

大淵



申請地



富士産業廃棄物
処理事業協同組合

大淵公園



富士グリーン
工業団地

くすの木学園

富士見学園

城山町

八王子本町




富士市

500m
1:11,093


ゼンリン住宅地図は市内利用に限ります。印刷物やコピー画像の片外利用は禁止です。

掘削地点詳細図

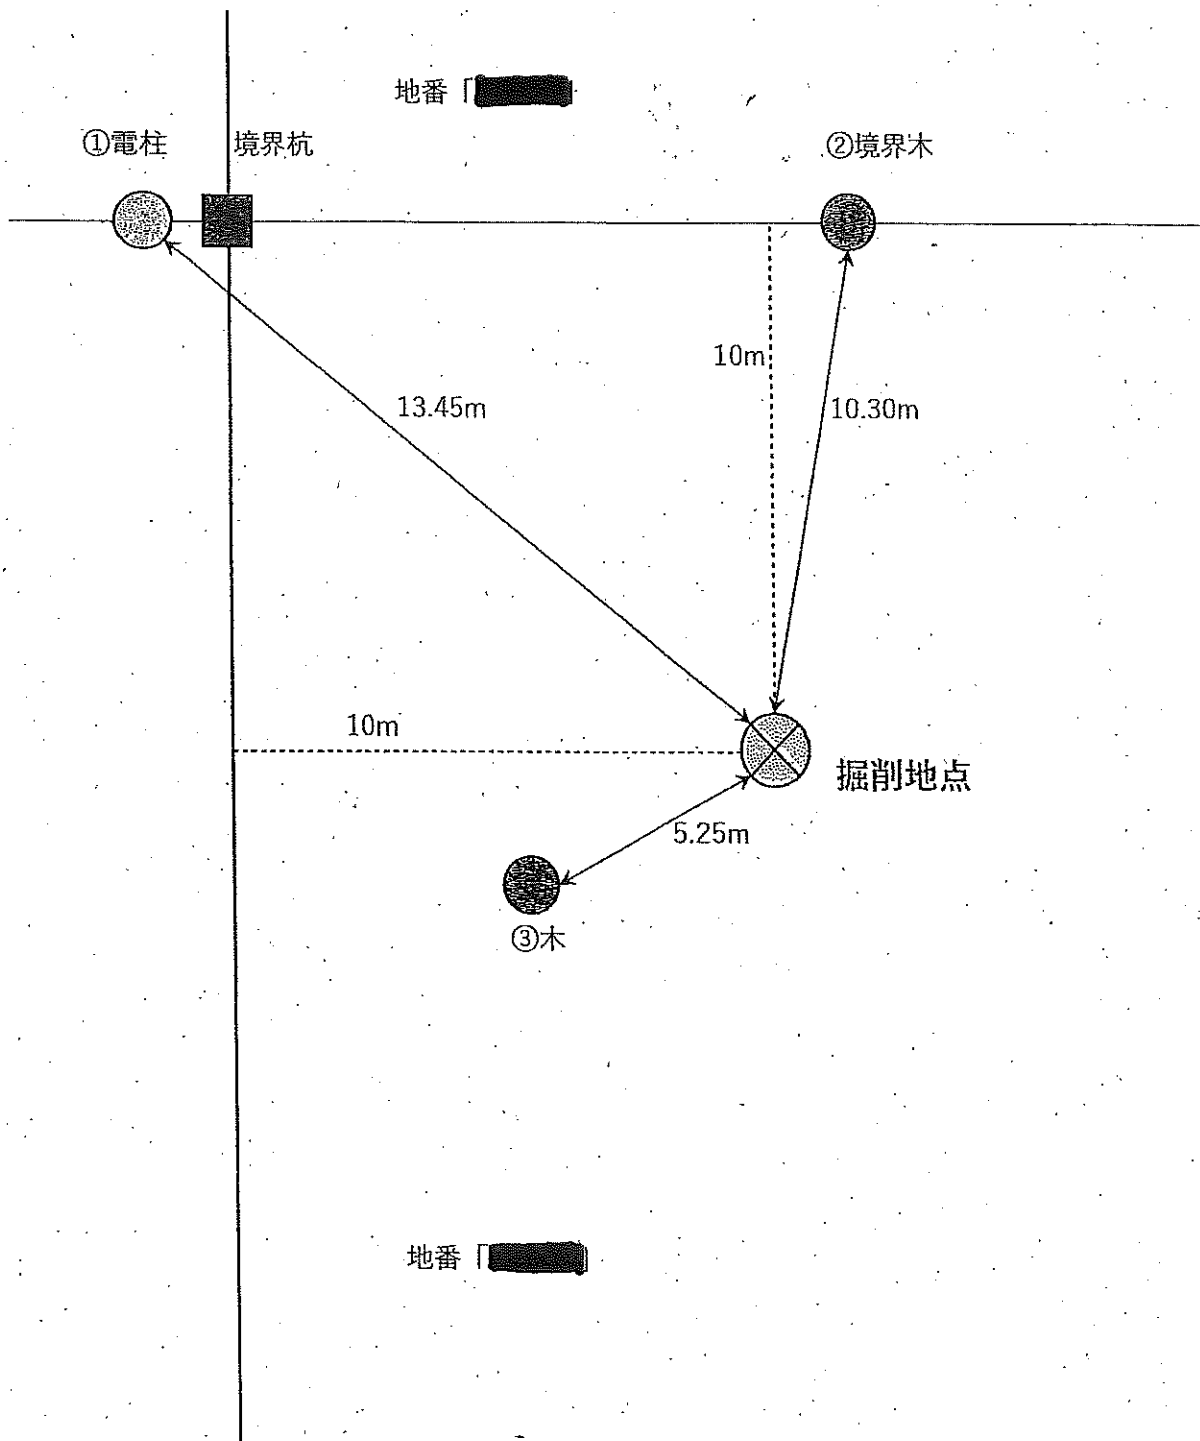

掘削孔仕上断面計画図

メディスンヒル広見の郷

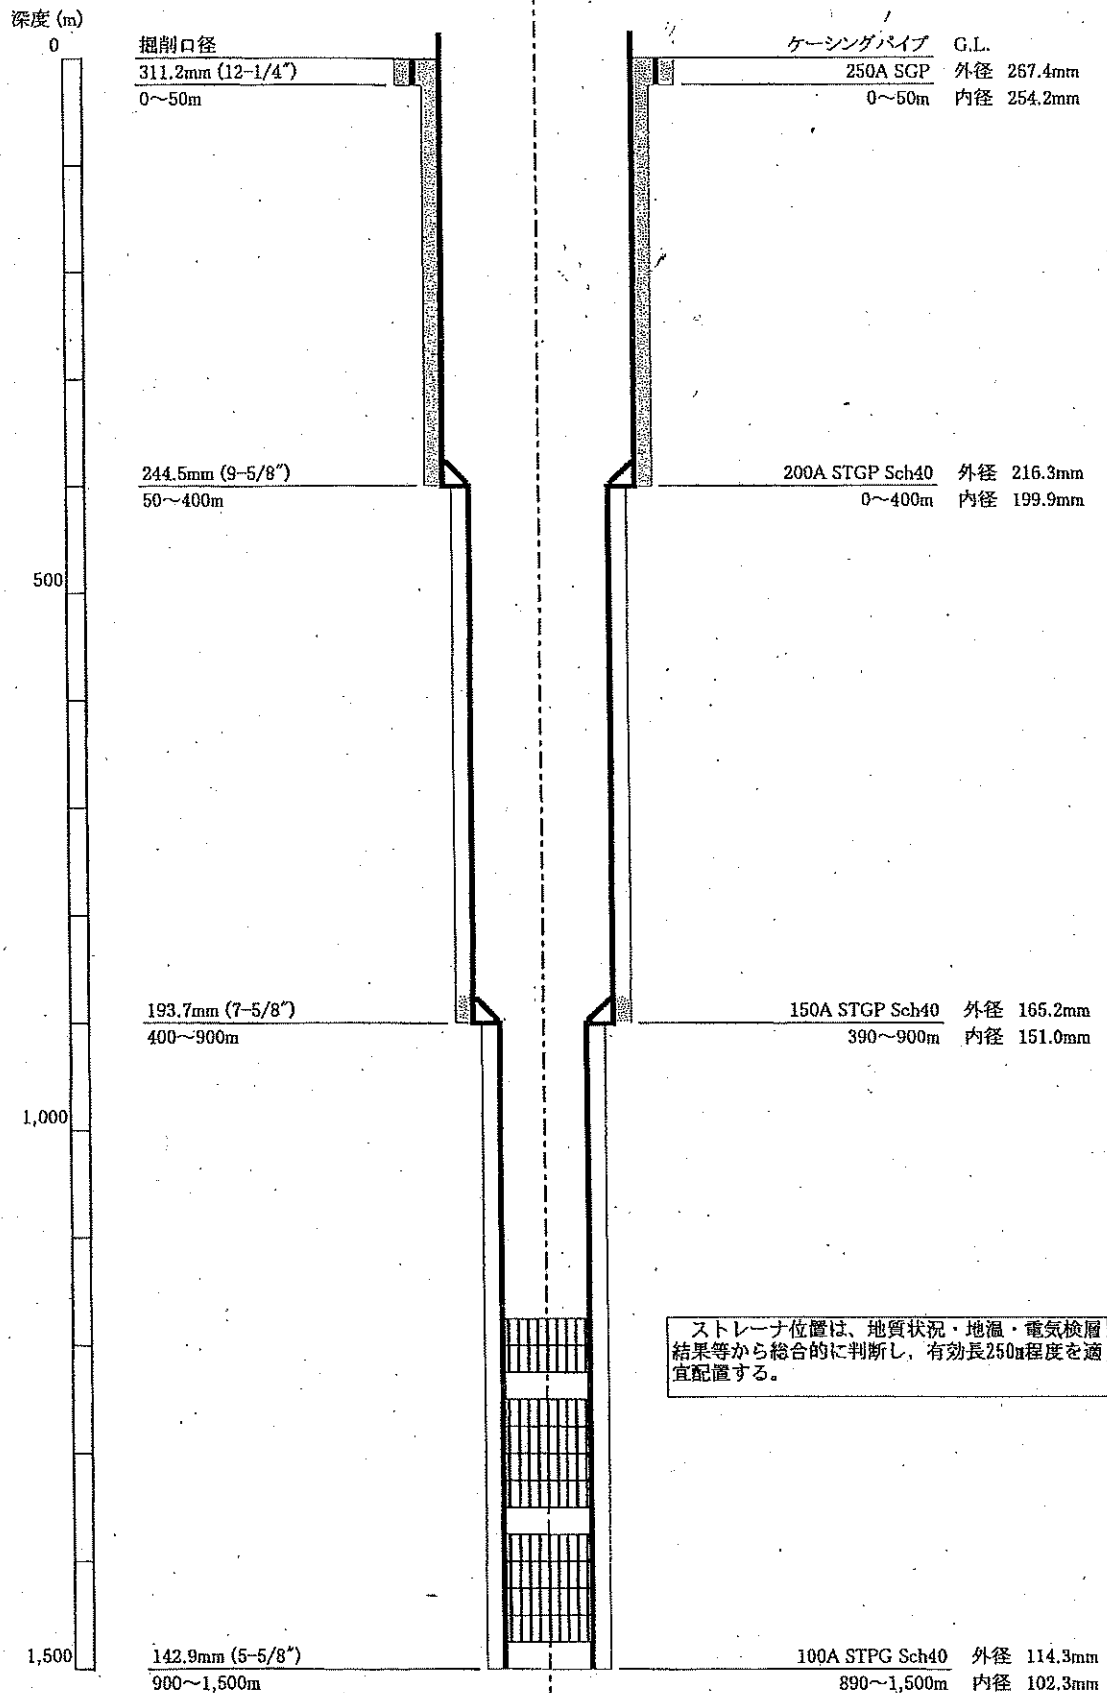


増掘許可申請

議 案 番 号		3		(熱海保健所)					
申請者の住所氏名		熱海市銀座町 10-18 株式会社釜鶴							
掘 削 の 場 所		熱海市銀座町●●●● (保護地域)							
土 地 の 使 用 権		2名による共同所有 (土地所有者からの使用承諾書あり)							
関係法令の制限		特になし							
申請内容	申 請 理 由		申請者が新設予定の足湯に給湯するため						
	掘削内容	掘削	現況	深度 (m)	●●～68.5	—	—	—	—
			掘削後	口径 (mm)	75	—	—	—	—
		挿入管	掘削後	深度 (m)	●●～●●	●●～146	—	—	—
				口径 (mm)	●●	75	—	—	—
	挿入管	現況	深度 (m)	●●～68.5	—	—	—	—	
			口径 (A)	裸孔	—	—	—	—	
		掘削後	深度 (m)	●●～●●	●●～146	—	—	—	
			口径 (A)	●●	裸孔	—	—	—	
	付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 能力 (kw) 温度 (℃) 揚湯量 (ℓ/分)		別紙のとおり					
参考事項	組 合 意 見		異議なし						
	事 務 局 意 見		申請どおり許可する。						
	記 事		申請者が当源泉の持分を取得する以前に行われた増掘について、増掘許可を受けずに行われていたことから、不法状態の解消を目的として、改めて増掘許可を受けようとするもの。						
審 議 会 意 見									

増 掘 許 可 申 請

議 案 番 号		3			
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	322001	322005	322007	322014
	距 離 (m)	22.5	19.5	73.5	91.5
	深 度 (m)	129.3	154	123.5	118
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	0.75	3.7	3.7	3.7
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	322016	322018	322029	322049
	距 離 (m)	112.5	111	200	136.5
	深 度 (m)	160	115.6	123	73
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	3.7	3.7	3.7	3.7
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	322219	322224	322238	322322
	距 離 (m)	115.5	196.5	115.5	198
	深 度 (m)	300	170	250	200
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	3.7	3.7	3.7	5.5
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	322407			
	距 離 (m)	135			
	深 度 (m)	250			
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ			
	能 力 (k w)	3.7			
	温 度 (° C)	●●			
	揚湯量(ℓ/分)	●●			



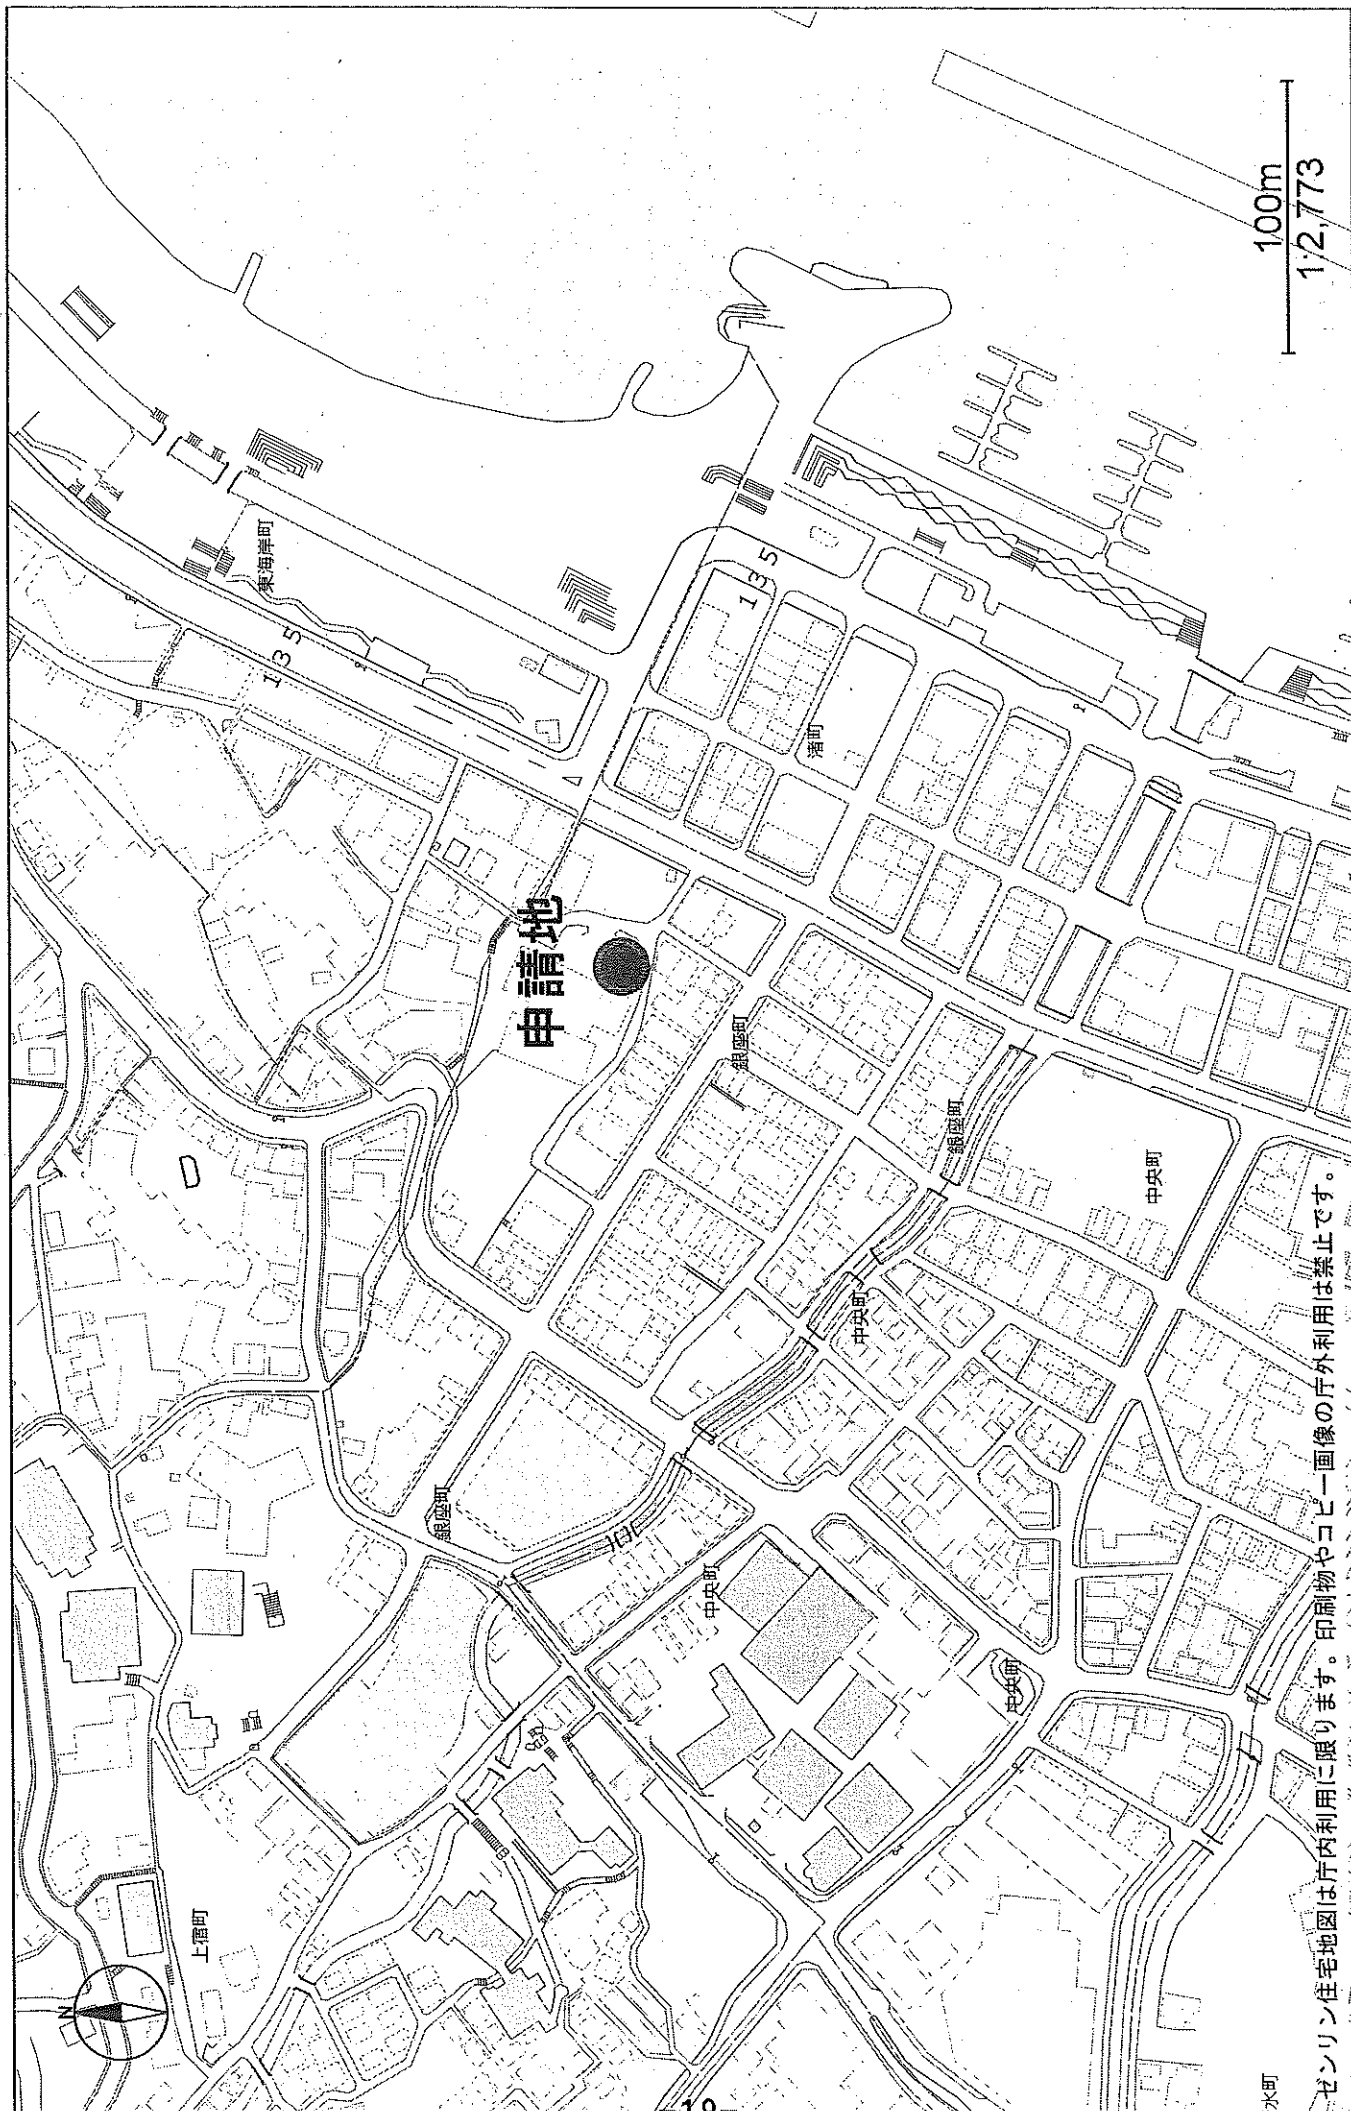

水町

ゼンリン住宅地図は庁内利用に限ります。印刷物やコピー画像の庁外利用は禁止です。


参考：
增掘前

(株)釜鶴源泉断面図

掘削口径	75mm	裸孔
掘削深度	68.5m	



増掘詳細図

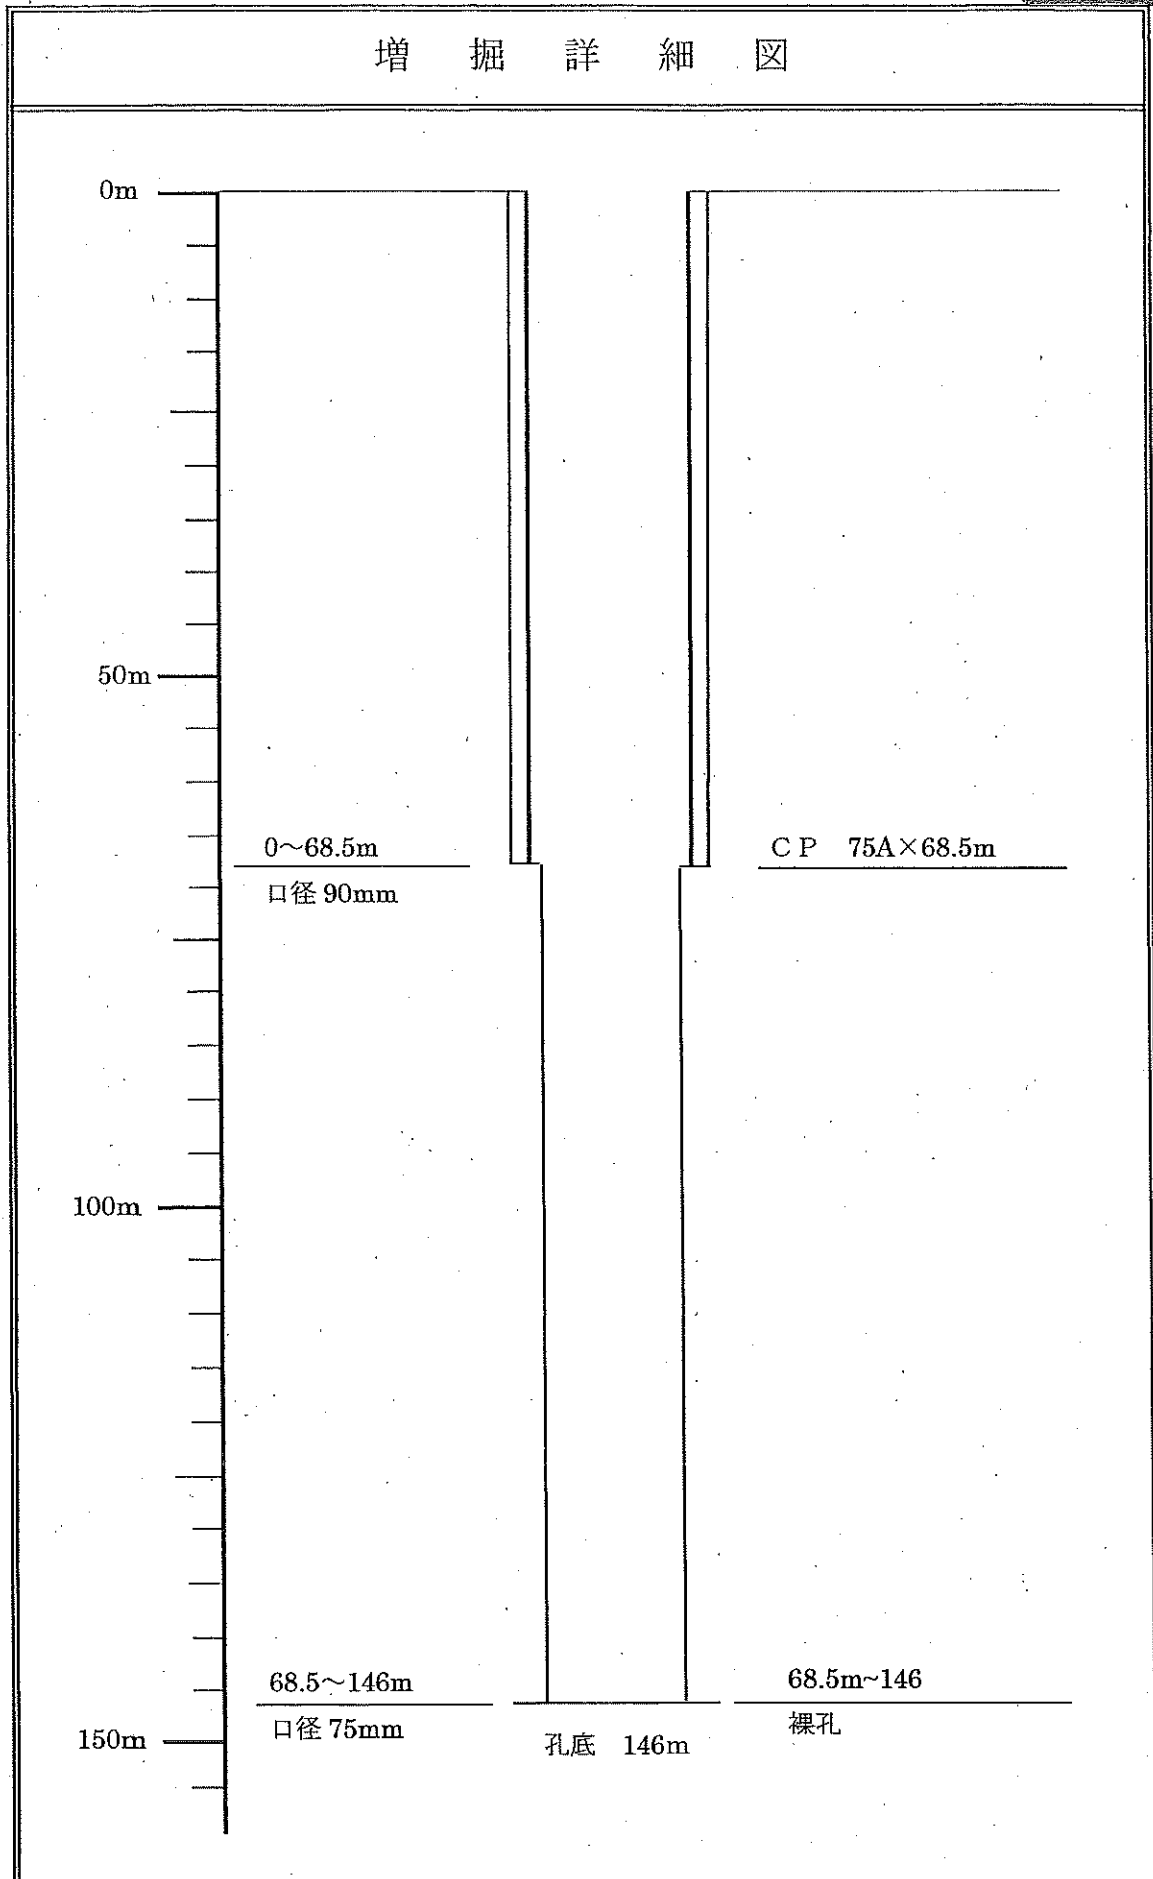


動力装置許可申請

議案番号	4	(熱海保健所)						
申請者の住所 氏名	熱海市銀座町10-18 株式会社釜鶴							
工事の場所	熱海市銀座町●●●●●							
	地 目	鉱泉地	地域区分	保護地域	源泉番号	3 2 2 0 1 0		
申請の目的	休止泉に動力装置を設置する。							
源泉の 状況	許可	S36. 2. 24 動力装置許可						
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)		孔底温度	静水位	
		146m	75mm	75A×68.5m		— (℃)	— (m)	
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様		揚湯管 (径×深)	温度	許可量
		3.7kw	エアリフトポンプ	型式 不明 横型複筒 2段		50A×98m エア管15A×93m	—	90
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様		揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量	
	3.7Kw	エアリフトポンプ	型式 SRL-3.7DMNA5 縦型単筒		50A×112m エア管15mm×108m	●●●℃	●●●	
揚湯試験	温泉分析時					●●●℃	●●●	
利用施設の 状況	申請者が新設予定の足湯施設の浴用に供給する。							
参考事項	源泉番号	別紙のとおり						
	付 距離 (m)							
	近 深 度 (m)							
	の 動力 (種類)							
	状 出力 (kw)							
況 温 度 (℃)								
揚湯量 (ℓ/分)								
組合意見	組合意見	異議なし						
	事務局意見	申請どおり許可する。						
	記 事	申請者が当源泉の持分を取得する以前に行われた増掘について、増掘許可を受けずに行われていたことから、不法状態の解消を目的として、併せて増掘許可を申請している。審議会案件3参照						
審議会意見								

動力装置許可申請


議 案 番 号		4			
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	322001	322005	322007	322014
	距 離 (m)	22.5	19.5	73.5	91.5
	深 度 (m)	129.3	154	123.5	118
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	0.75	3.7	3.7	3.7
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	322016	322018	322029	322049
	距 離 (m)	112.5	111	200	136.5
	深 度 (m)	160	115.6	123	73
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	3.7	3.7	3.7	3.7
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	322219	322224	322238	322322
	距 離 (m)	115.5	196.5	115.5	198
	深 度 (m)	300	170	250	200
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	3.7	3.7	3.7	5.5
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	322407			
	距 離 (m)	135			
	深 度 (m)	250			
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ			
	能 力 (k w)	3.7			
	温 度 (° C)	●●			
	揚湯量(ℓ/分)	●●			



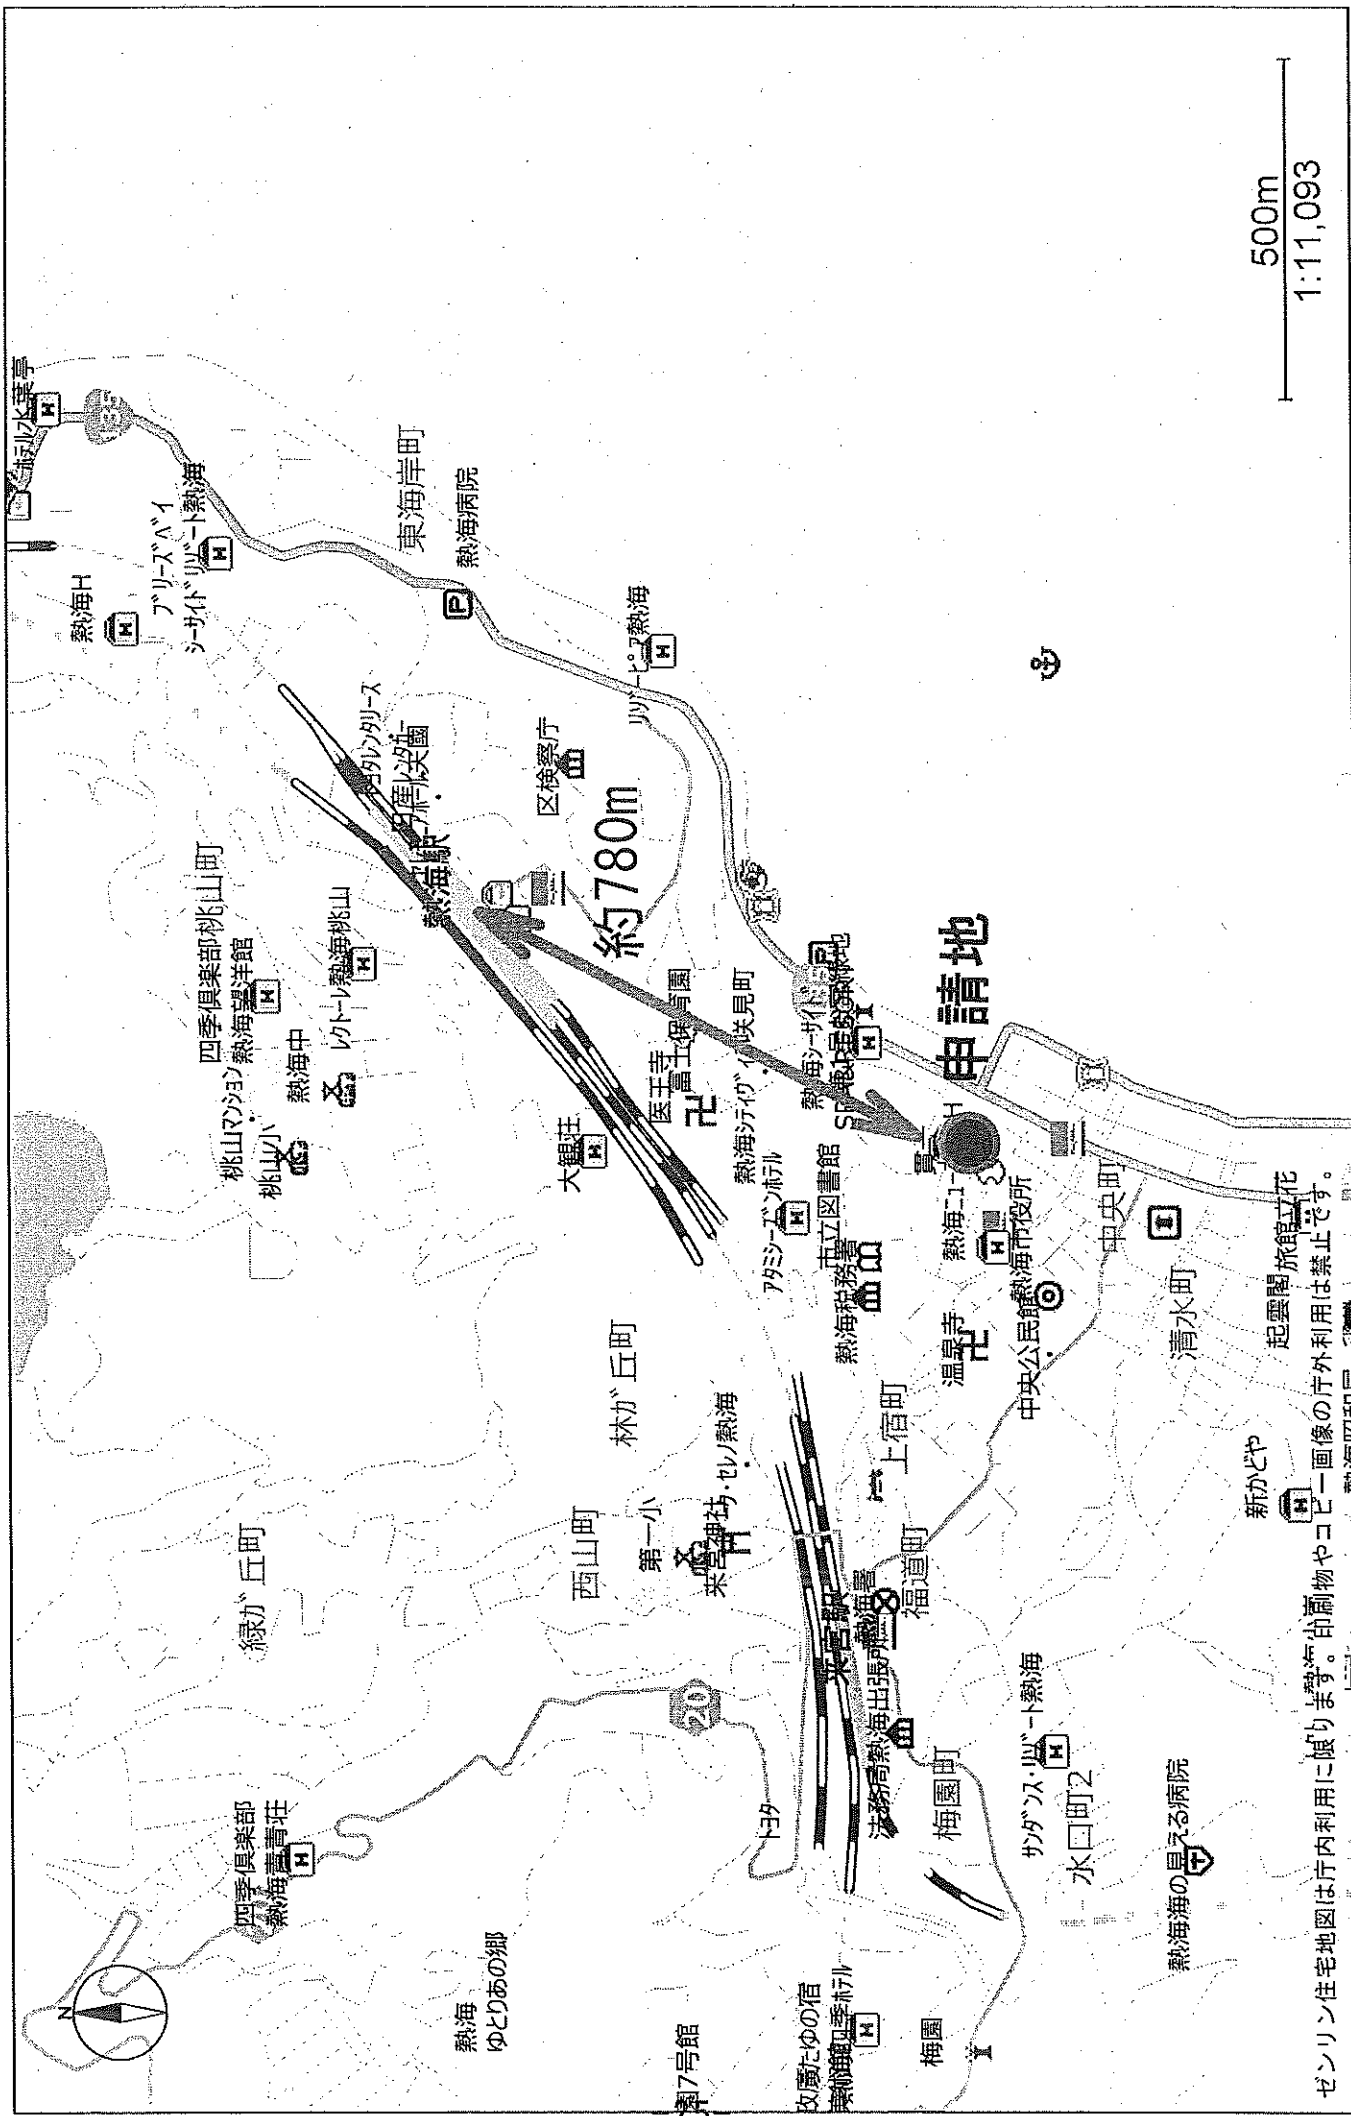


ゼンリン住宅地図は庁内利用に限りません。印刷物やコピー画像の片外利用は禁止です。

熱海市役所

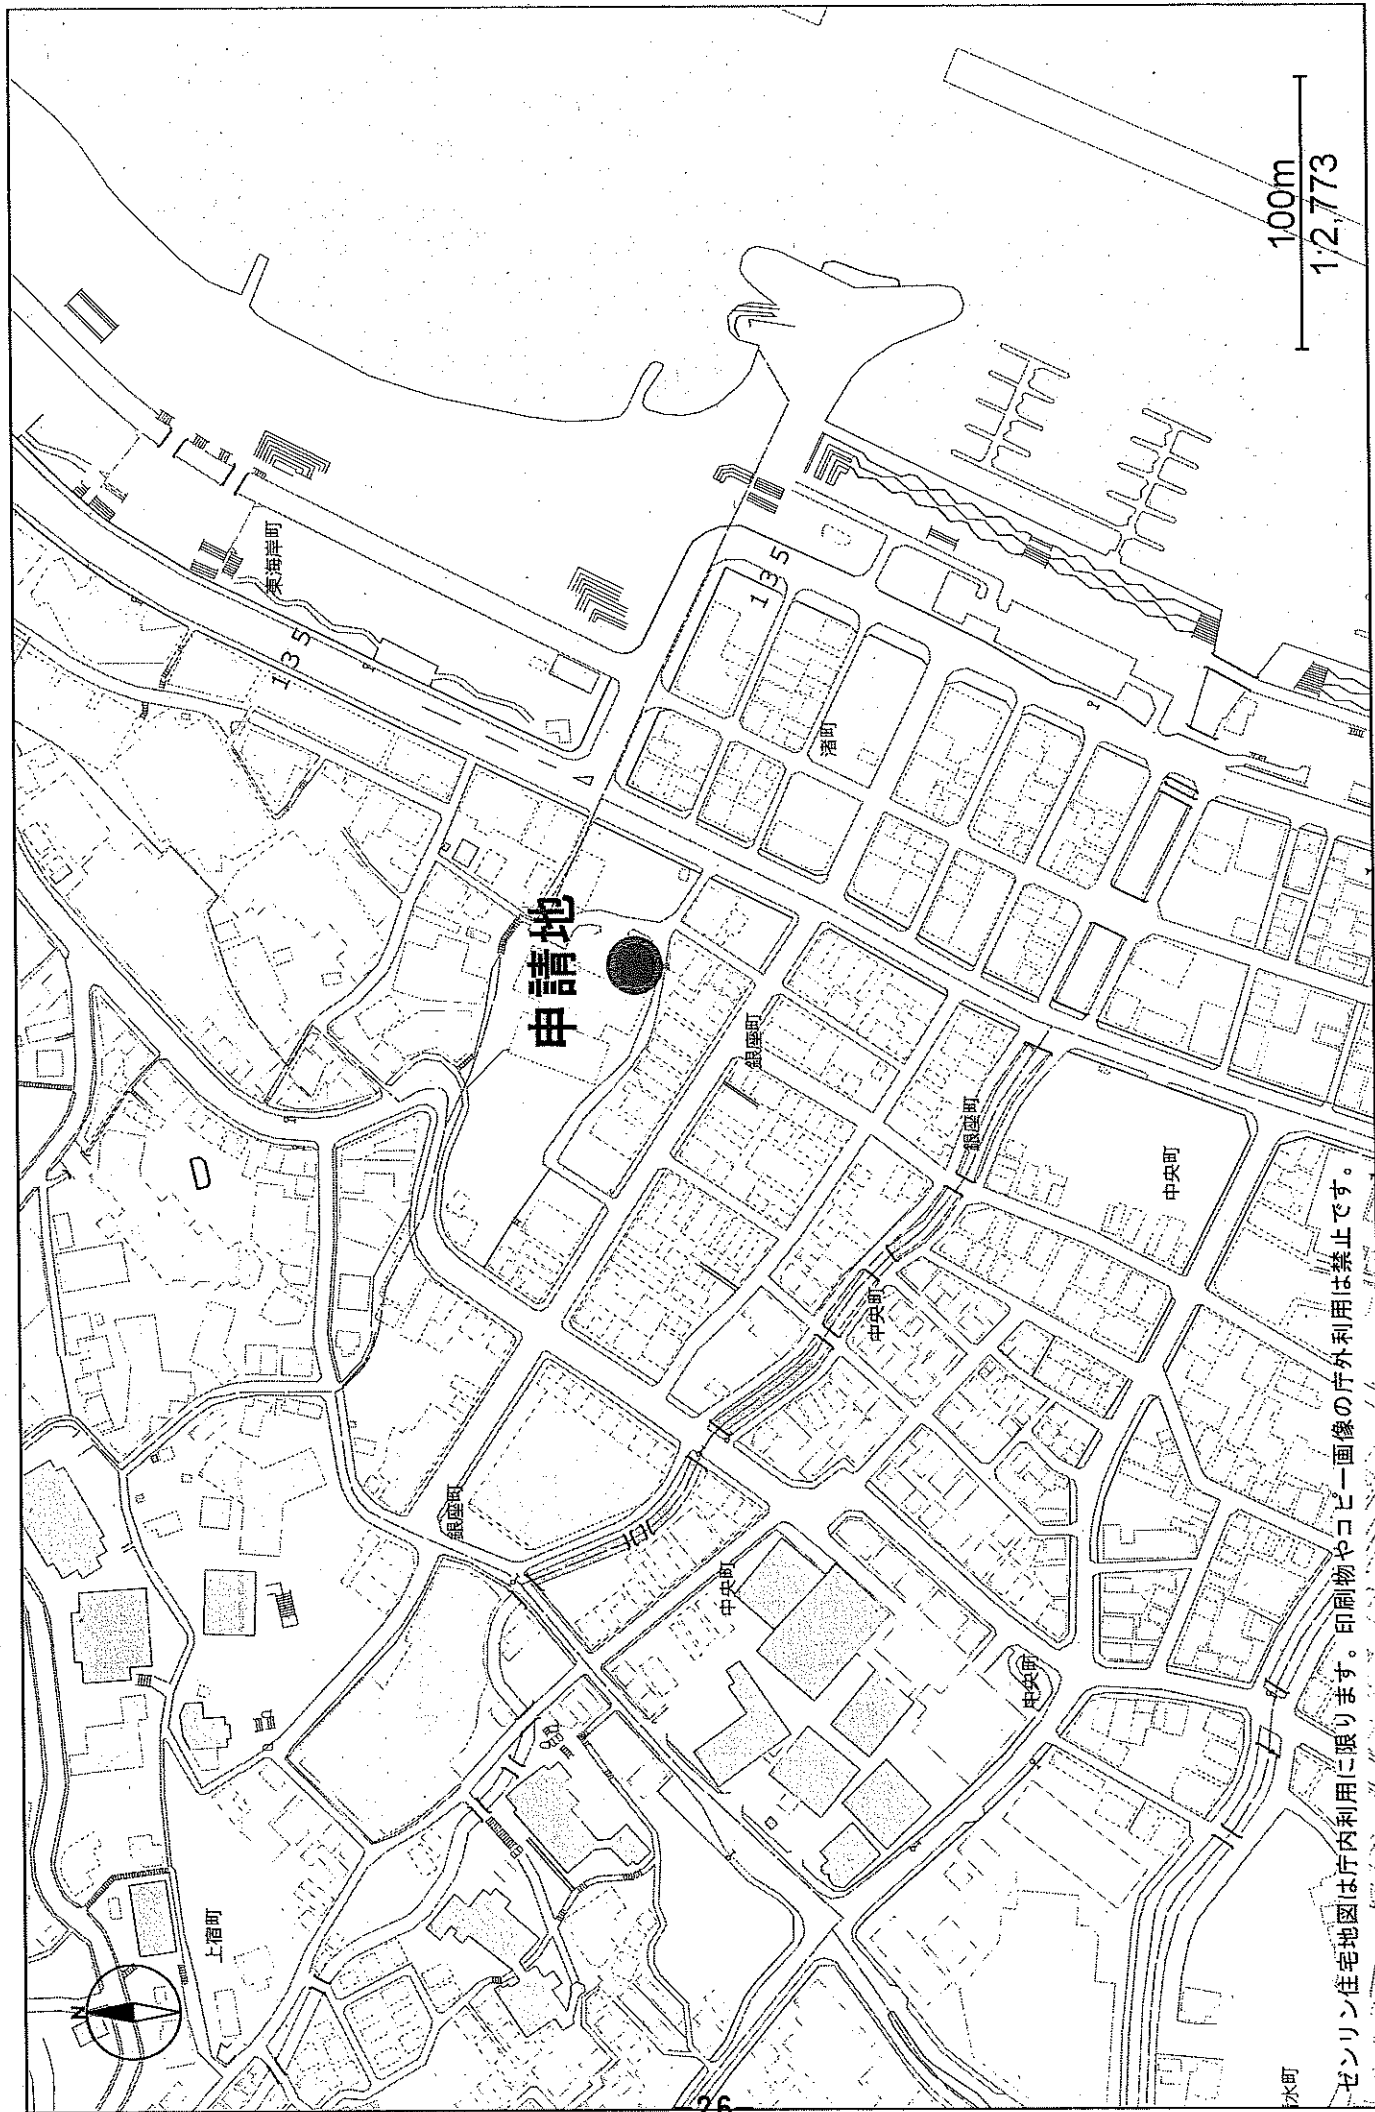


ゼンリン住宅地図は市内利用に限ります。印刷物やコピー画像の市外利用は禁止です。

動力装置詳細図

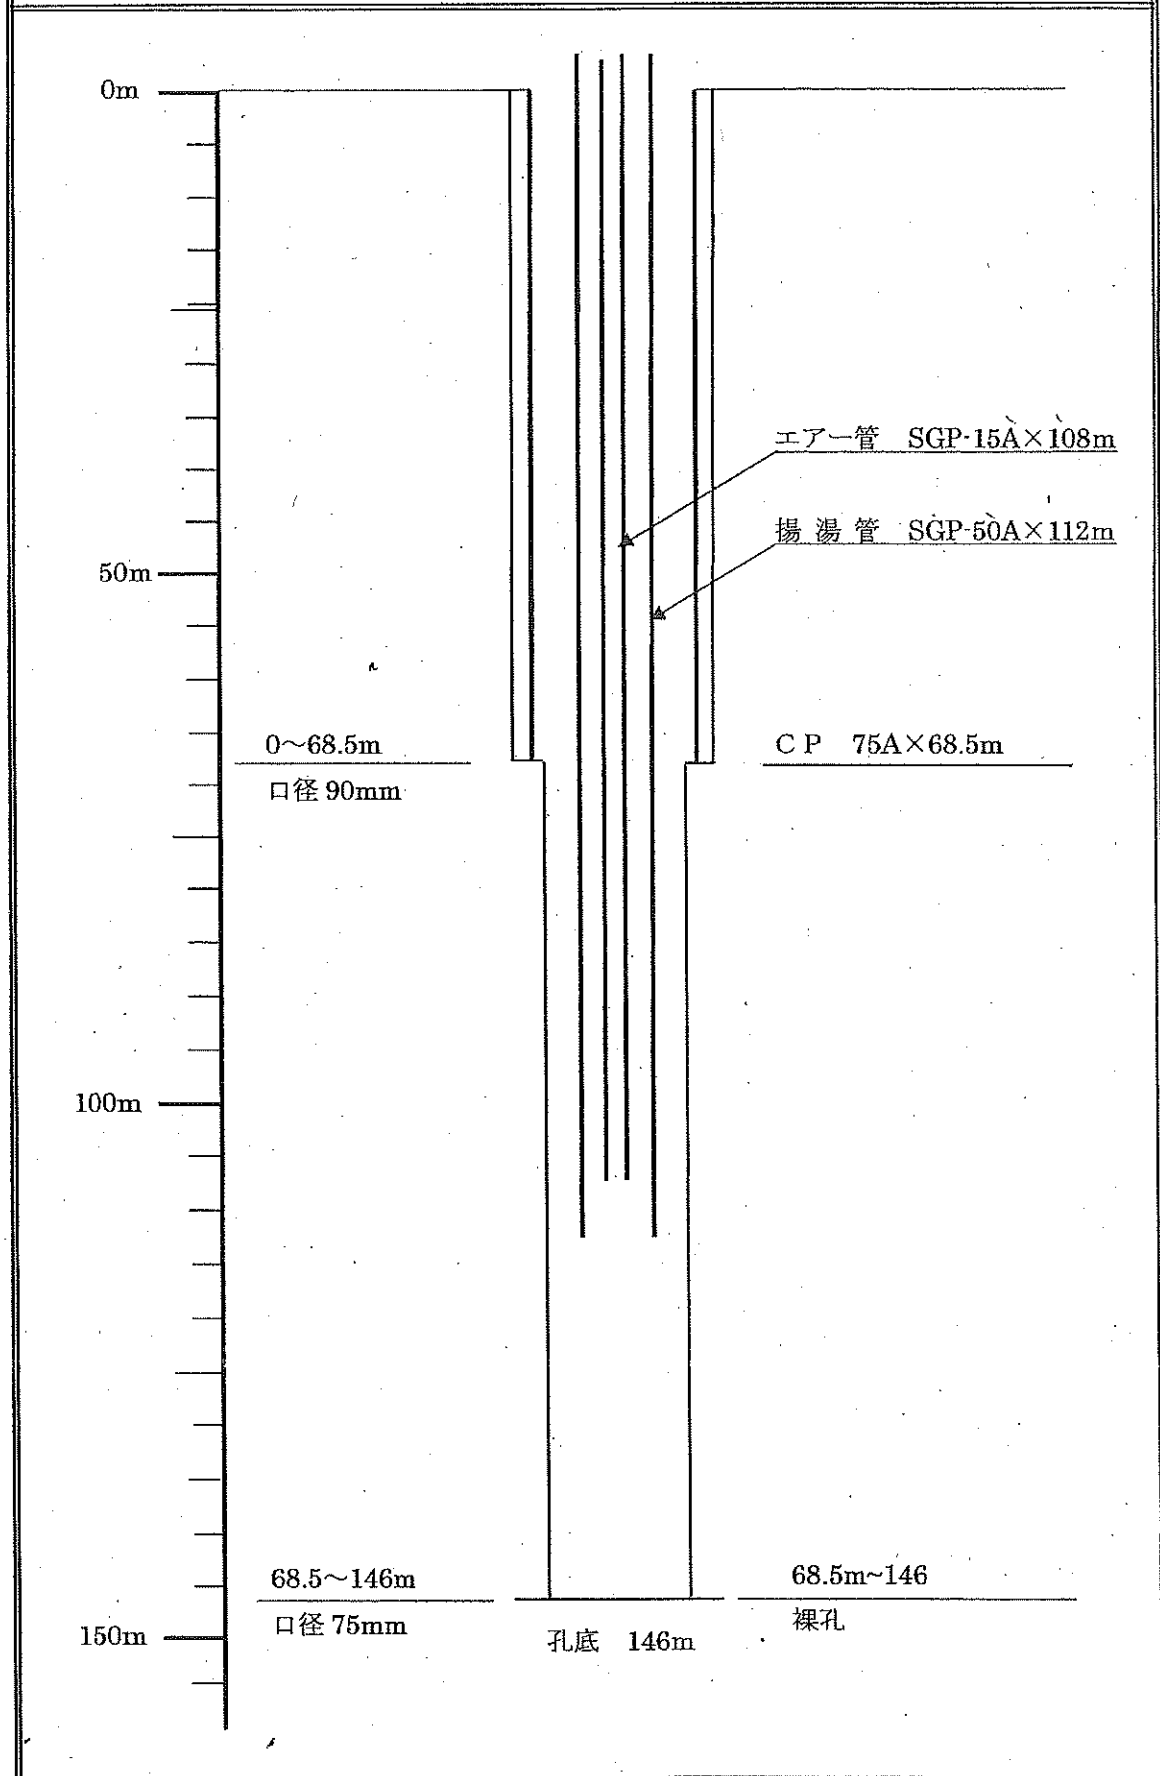


動力装置許可申請


議案番号	5		(賀茂保健所)			
申請者の住所 氏名	下田市河内170番地の1 東海ヤジマ株式会社					
工事の場所	賀茂郡東伊豆町白田●●●●●					
	地 目	原野	地域区分	保護地域	源泉番号	114019
申請の目的	未利用泉に動力装置を設置する。					
源泉の 状況	許可	S36.7.5 土地掘削許可				
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位
		500m	100mm	73A×382m	— (℃)	— (m)
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度
—		—	—	—	—	—
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量
	5.5Kw	エアリフトポンプ	型式 3S14AB W型空冷 3段	50A×270m エアー管20A×265m	●●℃	●●
揚湯試験	揚湯試験時				●●℃	●●
利用施設の 状況	申請者が経営する旅館施設の浴用として温泉を供給する。					
付近の 状況	源泉番号	200m以内に源泉なし				
	距離 (m)					
	深度 (m)					
	動力 (種類)					
	出力 (kw)					
	揚湯量 (ℓ/分)					
参考事項	組合意見	異議なし				
	事務局意見	申請どおり許可する。				
	記 事					
審議会意見						

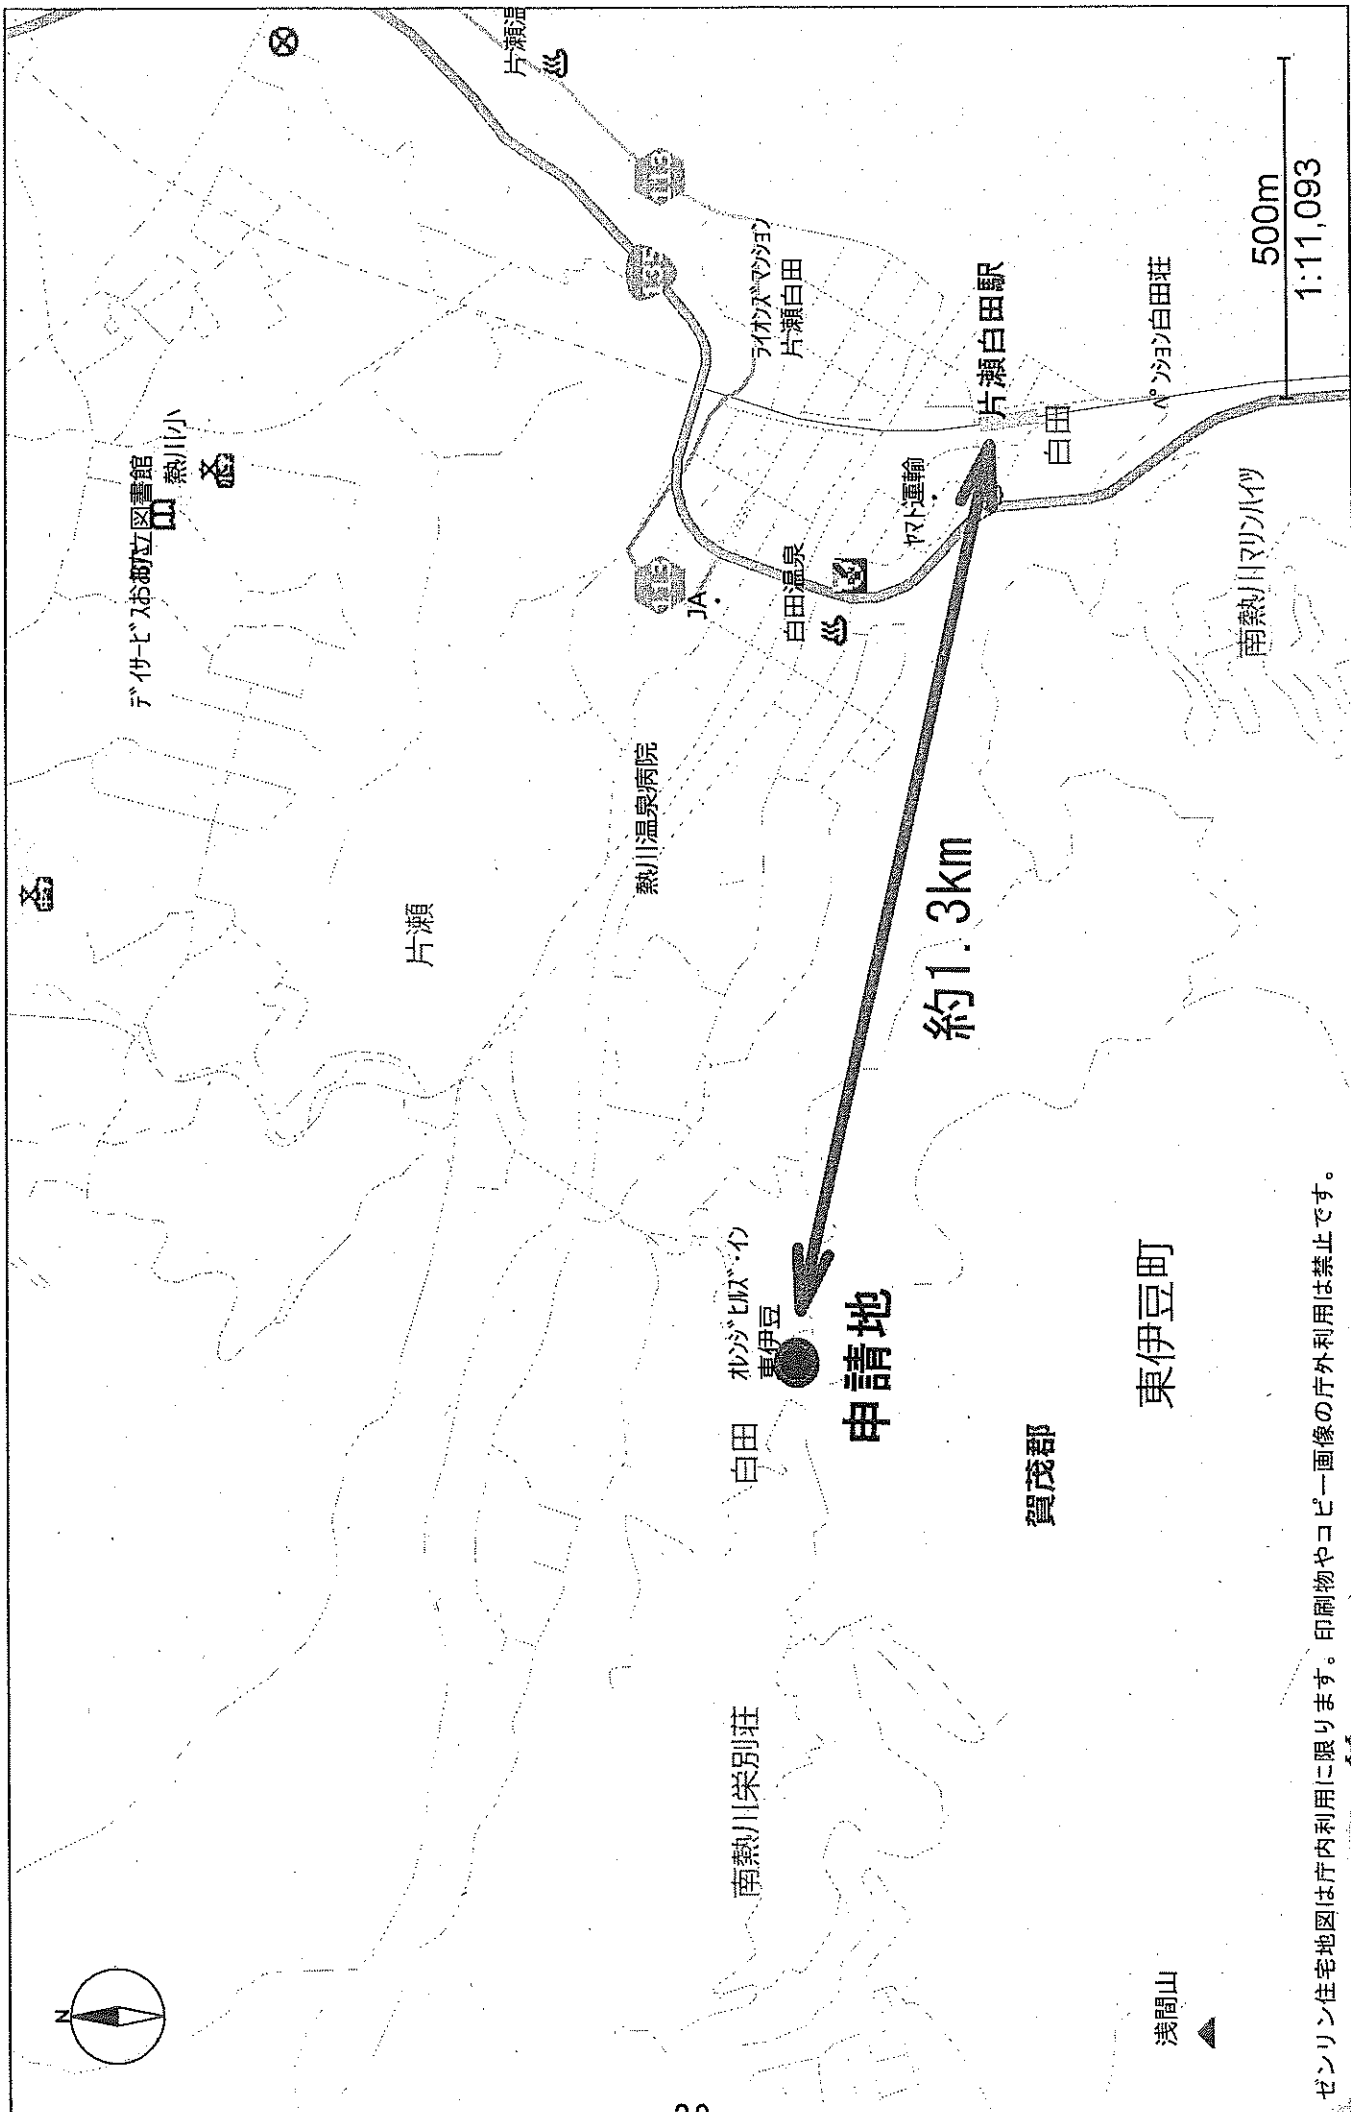

ゼンリン住宅地図は庁内利用に限ります。印刷物やコピー画像の庁外利用は禁止です。

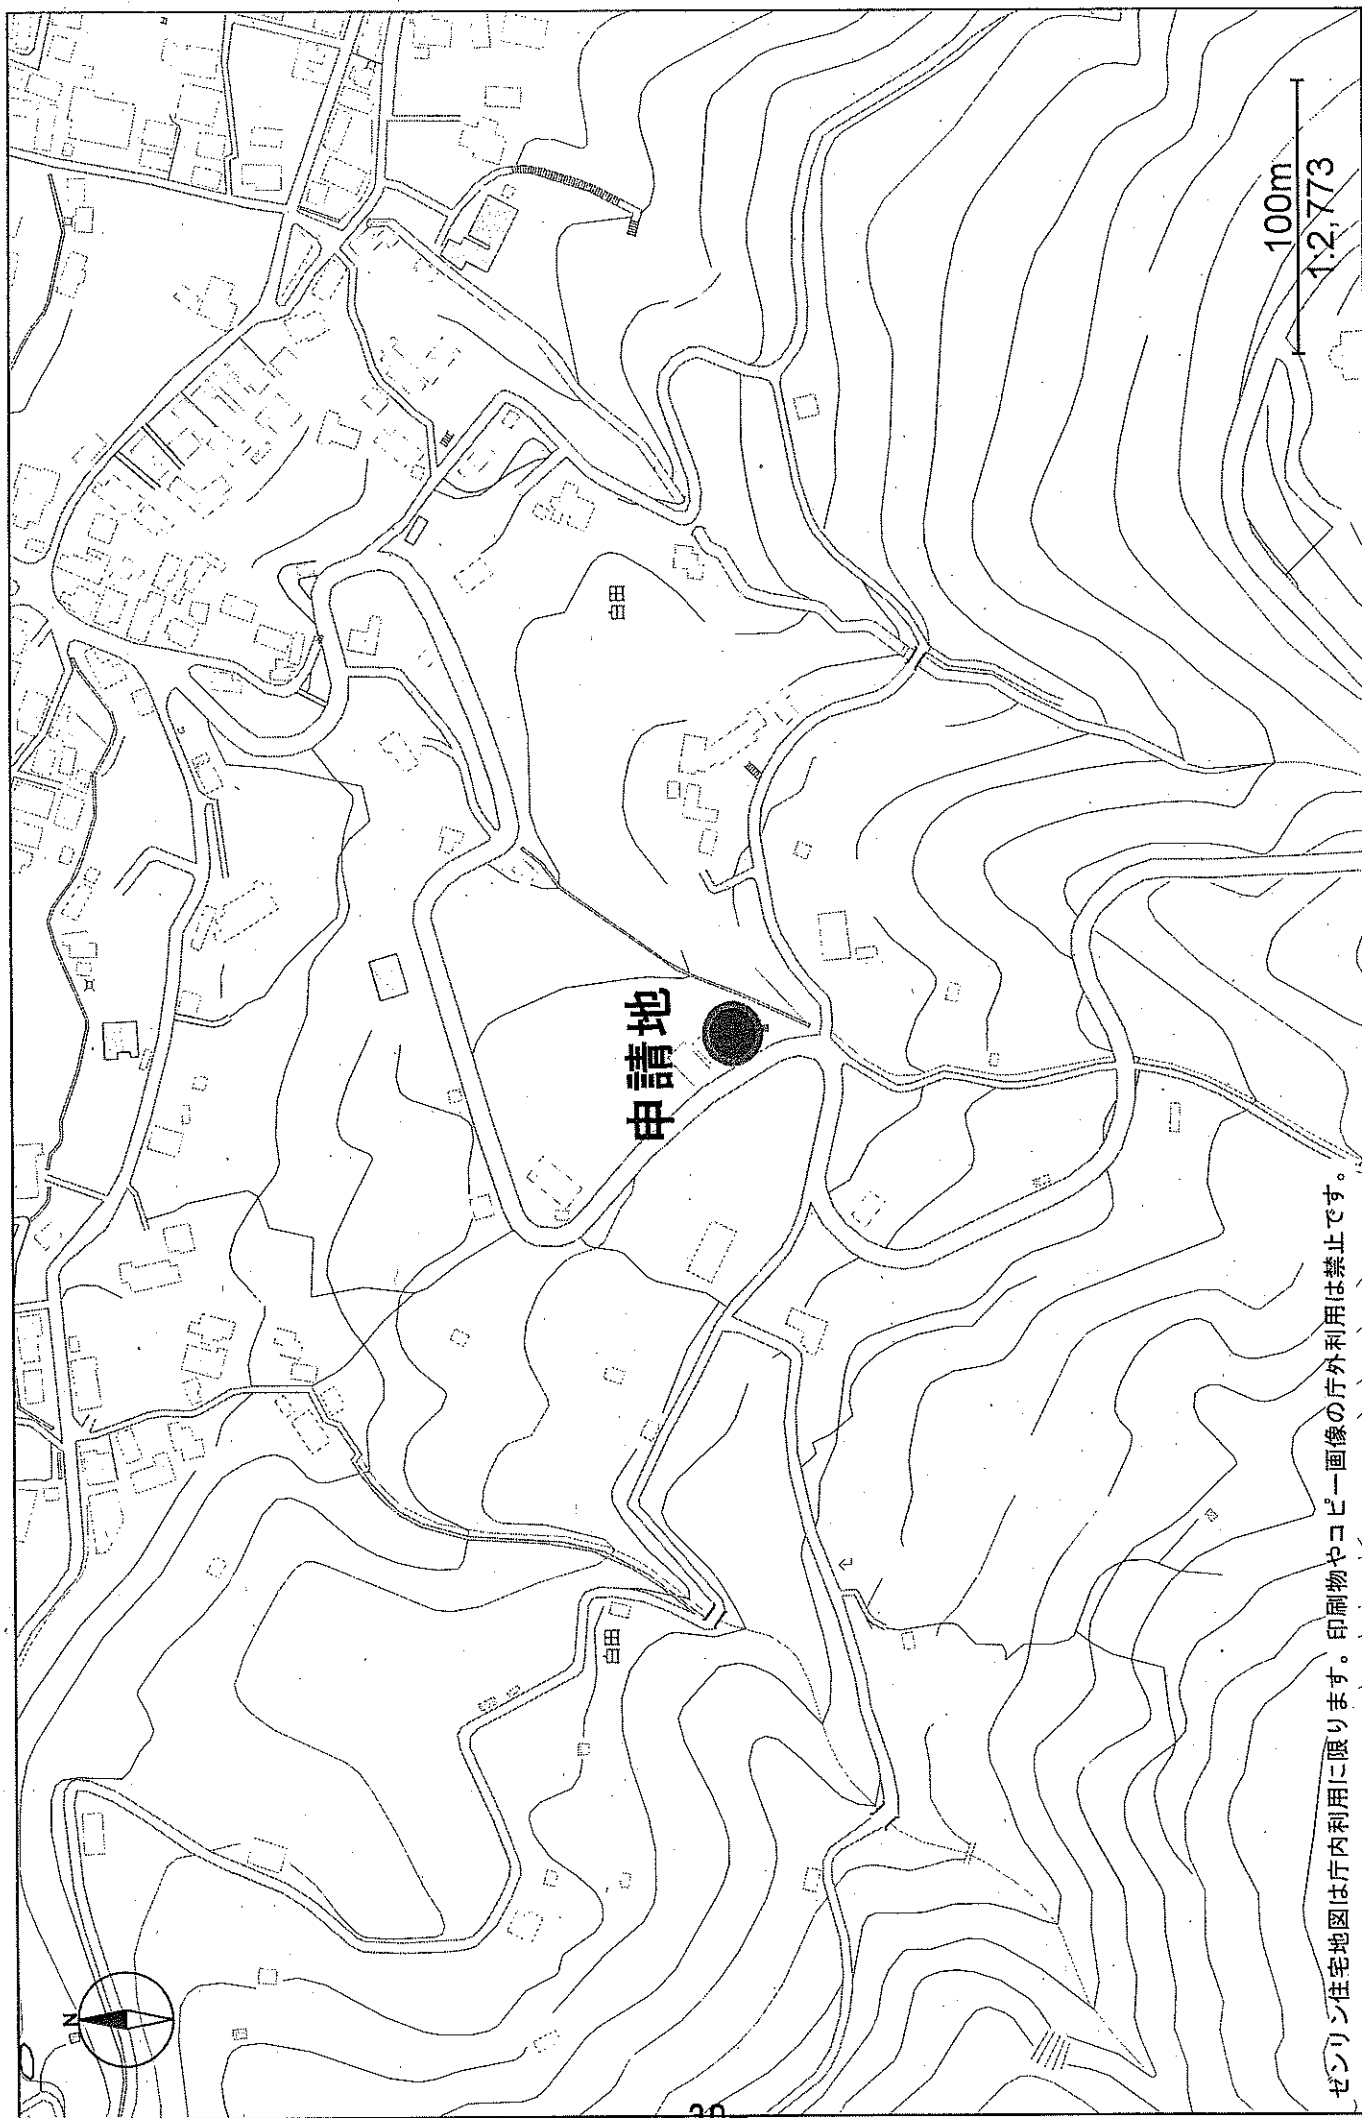

ゼンリン住宅地図は片内利用に限ります。印刷物やコピー画像の片外利用は禁止です。

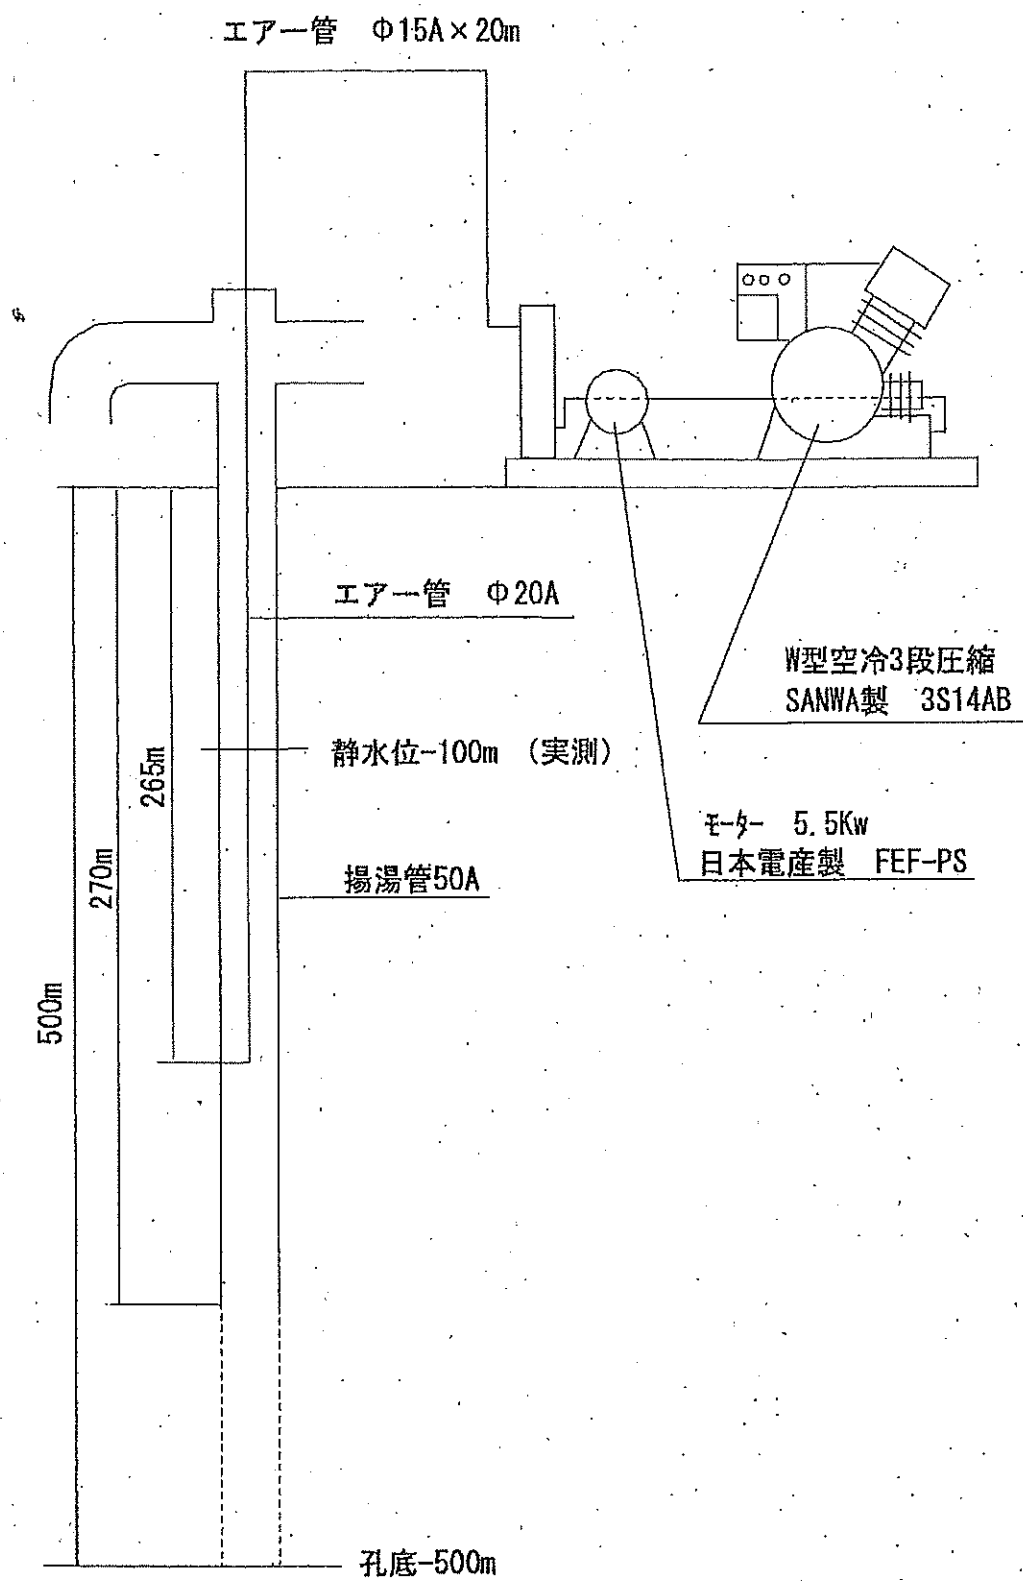



動力装置許可申請

議案番号	6		(熱海保健所)			
申請者の住所 氏名	熱海市林ガ丘町 ●●●●● 晴光荘温泉組合 理事長 ●●●●●					
工事の場所	熱海市林ガ丘町 ●●●●●					
	地 目	山林	地域区分	保護地域	源泉番号	3 2 2 4 1 1
申請の目的	替堀掘削後の源泉に動力装置を設置する。					
源泉の状況	許可	R3.9.3 土地掘削許可				
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位
		310m	101.6	80A×310m	— (℃)	— (m)
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度
—		—	—	—	—	—
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量
	11Kw	エアリフトポンプ	型式 HSD-72 横型複筒 2段	50A×304m エアー管15A×300m	●●●℃	●●●
揚湯試験	揚湯試験時				●●●℃	●●●
利用施設の状況	組合員施設の浴用として、温泉を供給する。					
付近の動力状況	源泉番号	別紙のとおり				
	距離 (m)					
	深度 (m)					
	動力 (種類)					
	出力 (kw)					
	温度 (℃)					
参考事項	組合意見	異議なし				
	事務局意見	申請どおり許可する。				
	記事					
審議会意見						

動力装置許可申請

議 案 番 号		6			
付近 の 状 況	源 泉 番 号	322107	322155	322158	322171
	距 離 (m)	78	136.8	182.4	80.4
	深 度 (m)	363	500	300	560
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	水中ポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	5.5	5.5	7.5	11
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付近 の 状 況	源 泉 番 号	322280	322287	322302	322306
	距 離 (m)	78	189.6	123.6	195.6
	深 度 (m)	500	500	400	450
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	5.5	11	11	11
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●

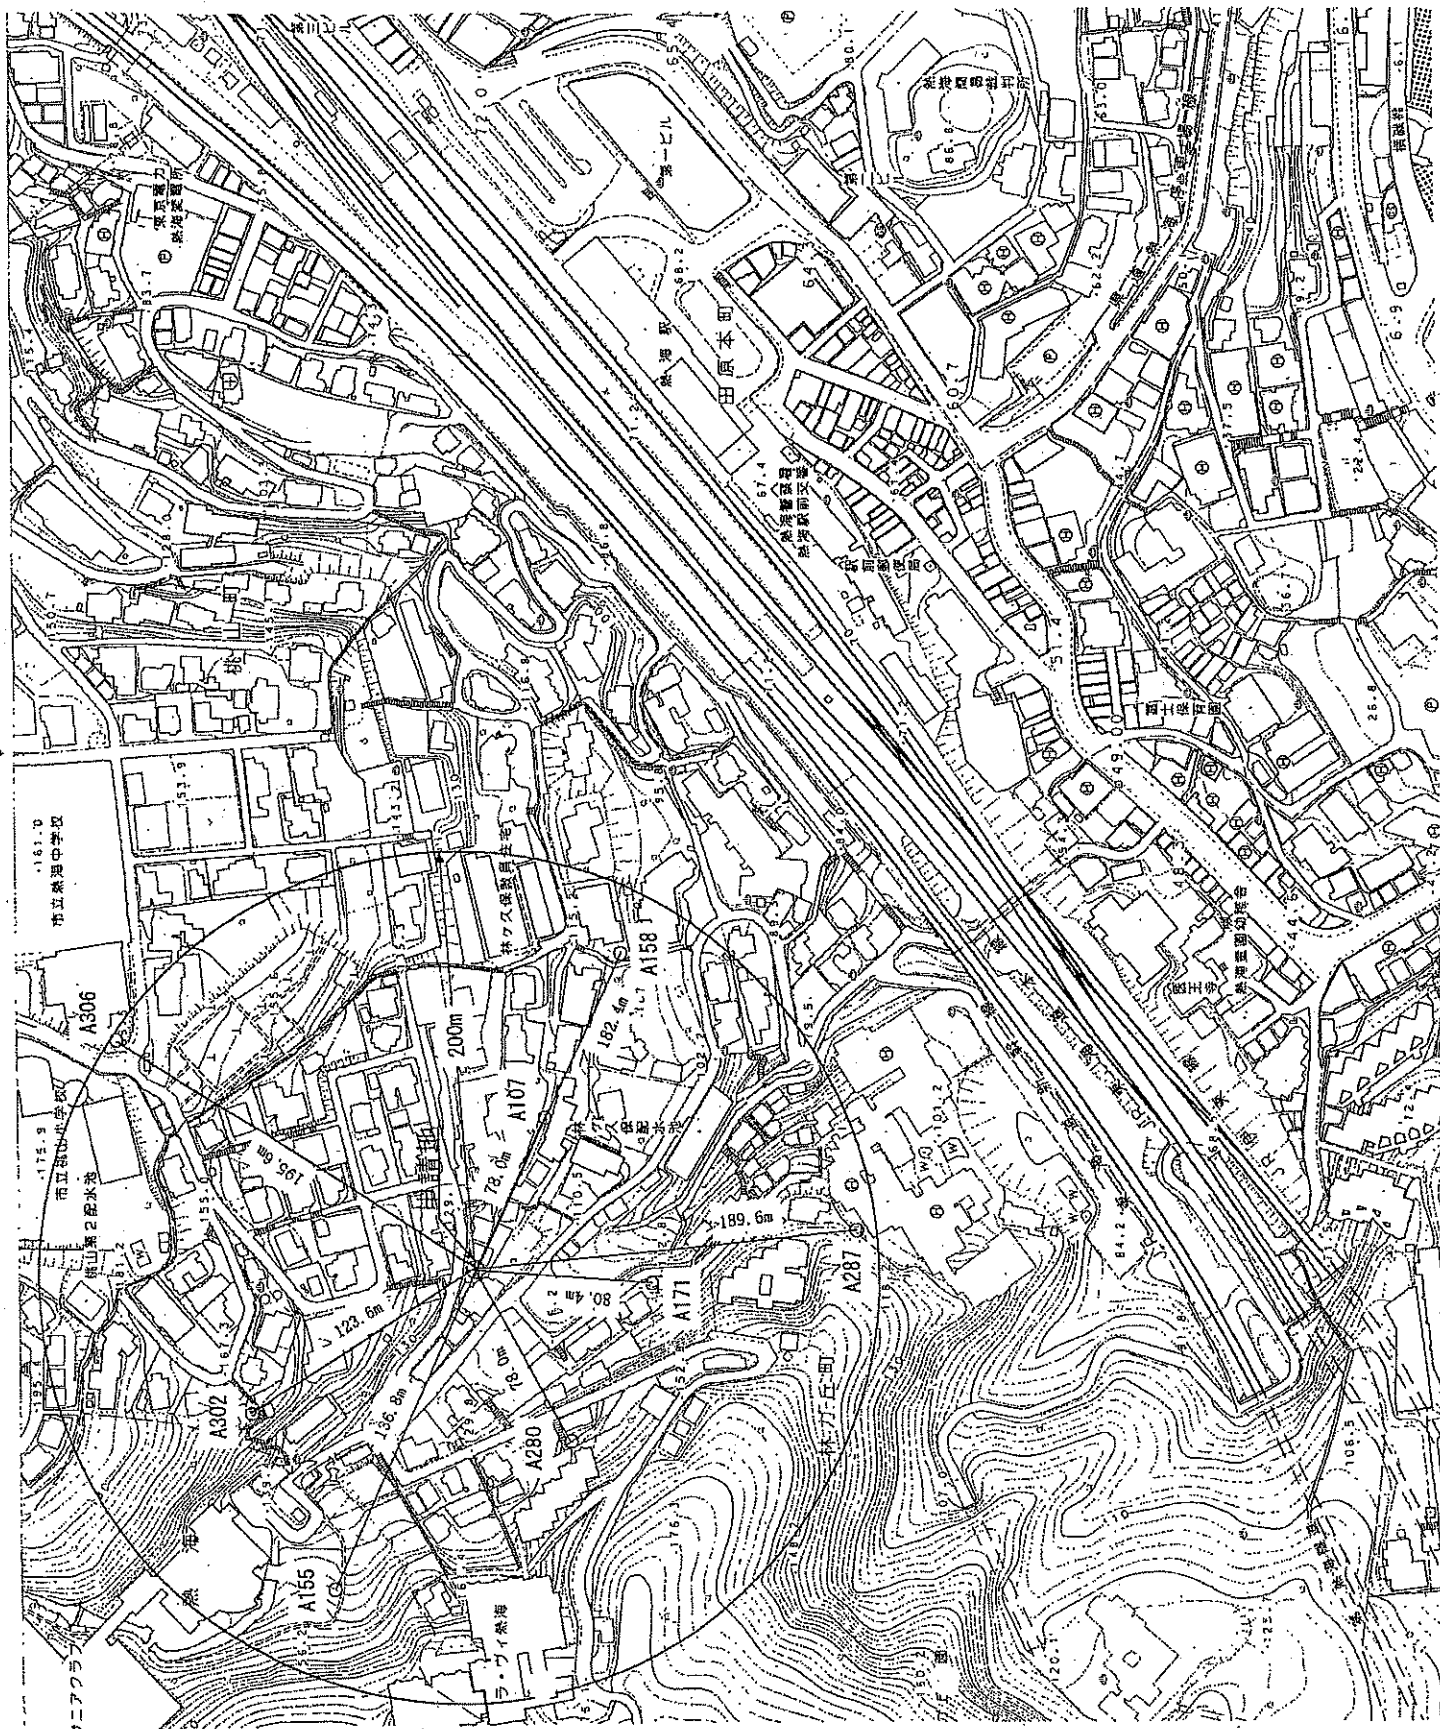


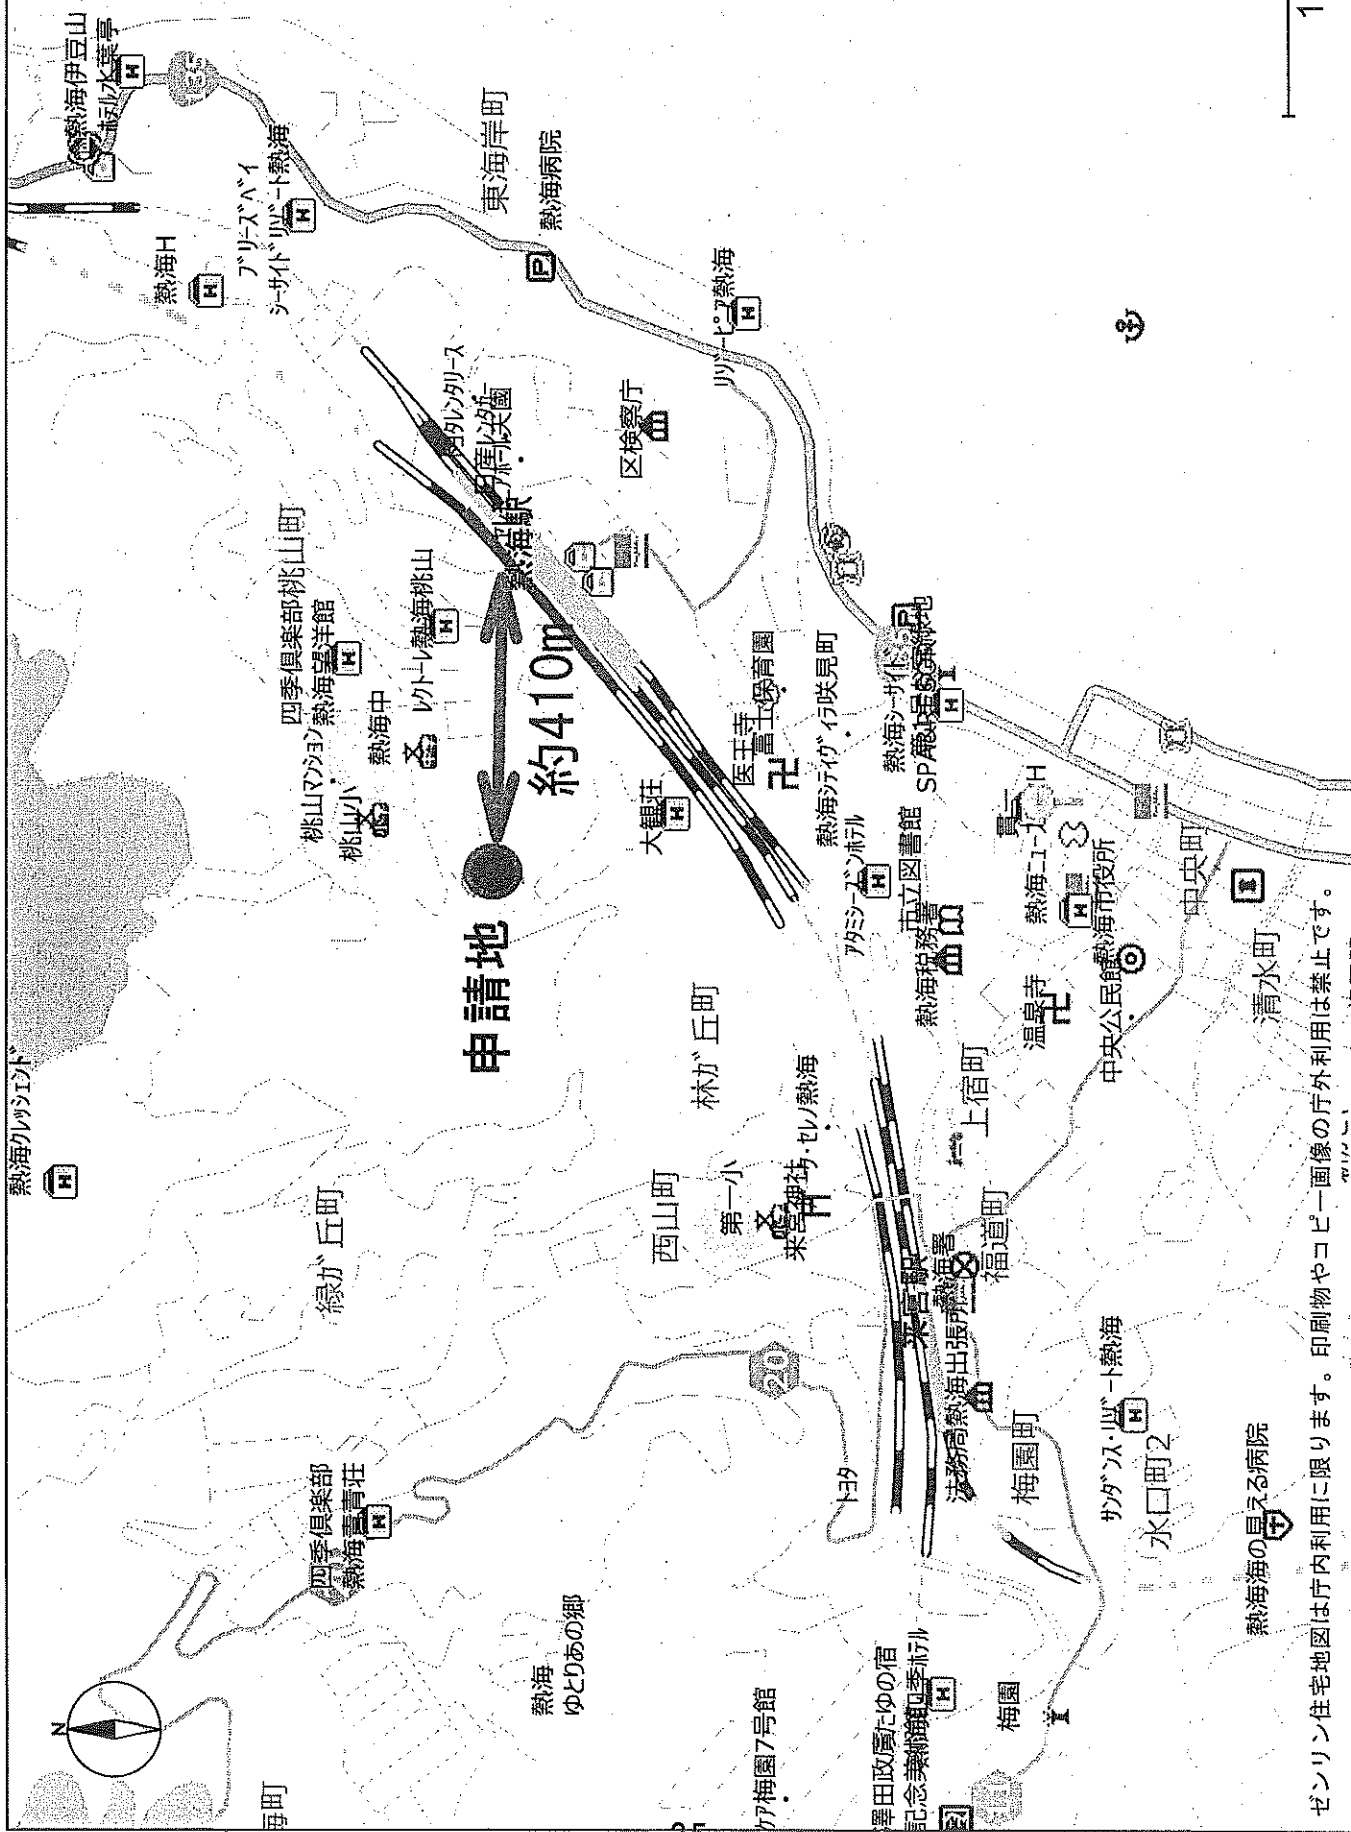

熱海の見える病院


ゼンリン住宅地図は庁内利用に限ります。印刷物やコピー画像の庁外利用は禁止です。

500m
1:11,093

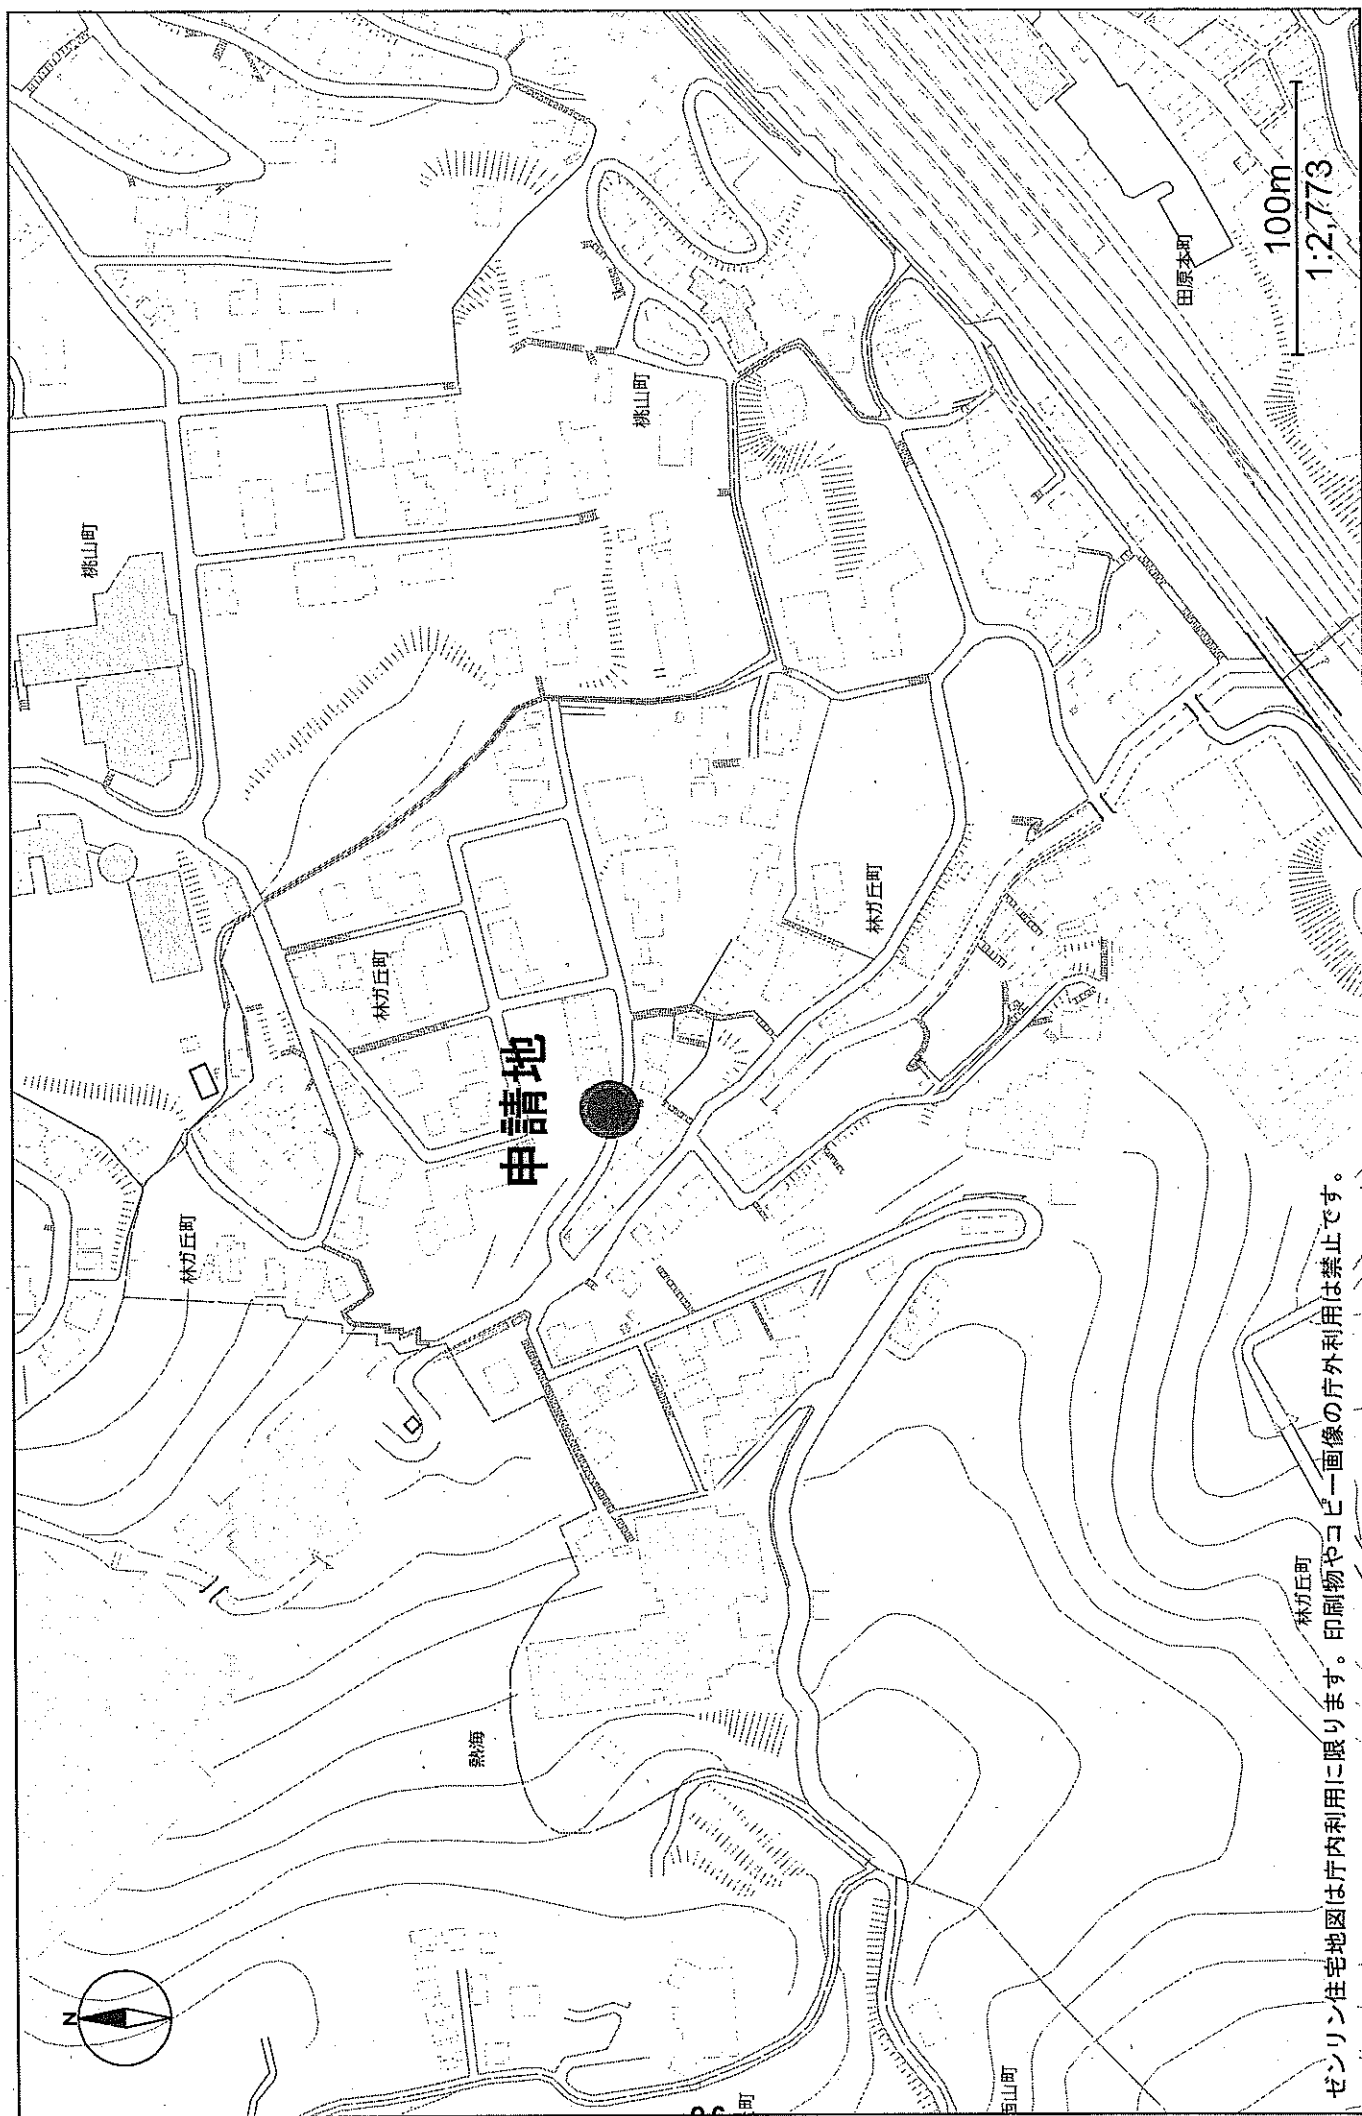


ゼンリン住宅地図は斤内利用に限ります。印刷物やコピー画像の斤外利用は禁止です。

動力装置詳細図

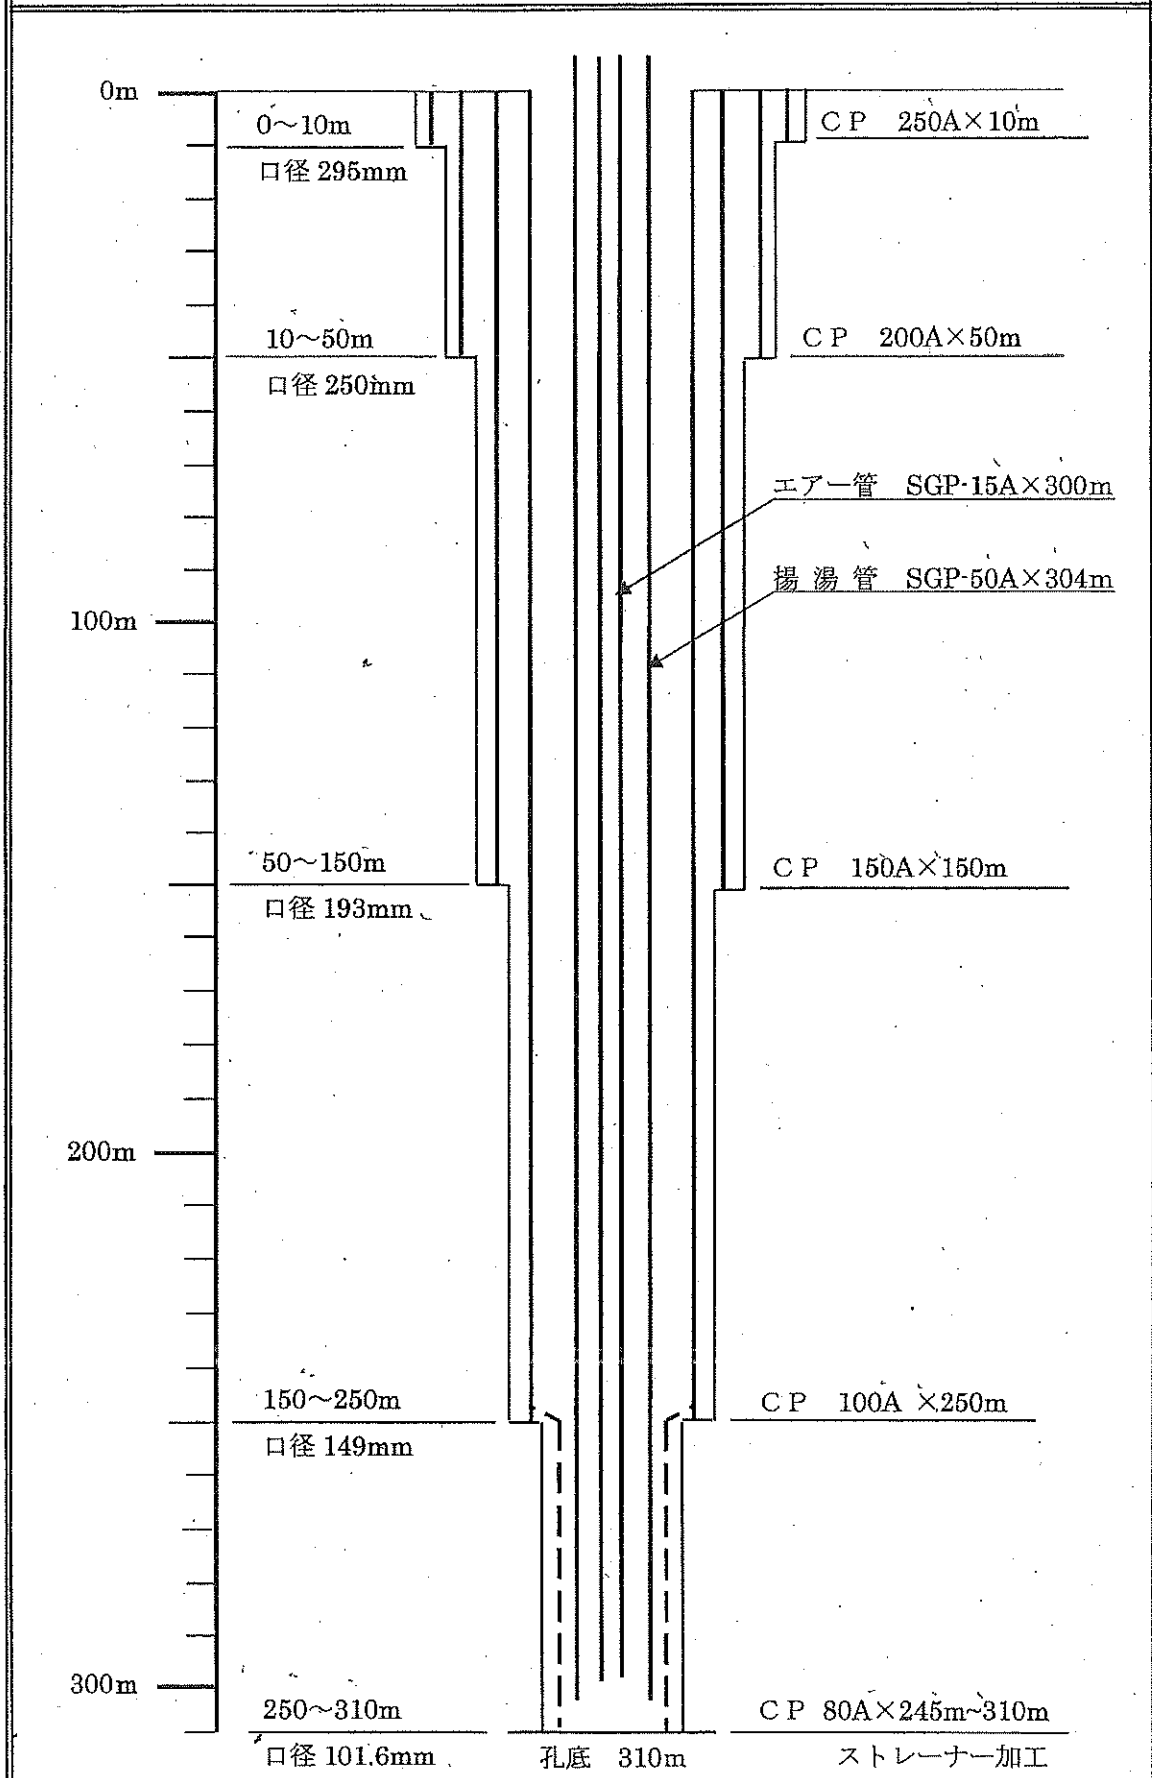

動力装置許可申請

議案番号	7		(熱海保健所)			
申請者の住所 氏名	神奈川県藤沢市石川六丁目18番の44 株式会社タカショー					
工事の場所	熱海市網代●●●●●					
	地目	山林	地域区分	準保護地域	源泉番号	332018
申請の目的	掘削後の源泉に動力を設置する。					
源泉の状況	許可	R元. 12. 4 土地掘削許可				
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位
		1000m	98. 4mm	80A×1000m	— (℃)	— (m)
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度
—		—	—	—	—	—
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量
	15Kw	水中ポンプ	型式 SP7-100 段数 100段	50A×534m	●●●℃	●●
揚湯試験	揚湯試験時				●●●℃	●●
利用施設の状況	新設予定の宿泊施設の浴用に供給する					
付近の動力(種類)出力(kw)温度(℃)揚湯量(l/min)	源泉番号					
	距離(m)					
	深度(m)					
	200m以内に源泉なし					
参考事項	組合意見	異議なし				
	事務局意見	申請どおり許可する。				
	記事					
審議会意見						



厳島院



網代小

網代温泉

屏風岩

申請地

約1.3km




網代朝日山公園

イトラウナール


熱海市

500m
1:11,093

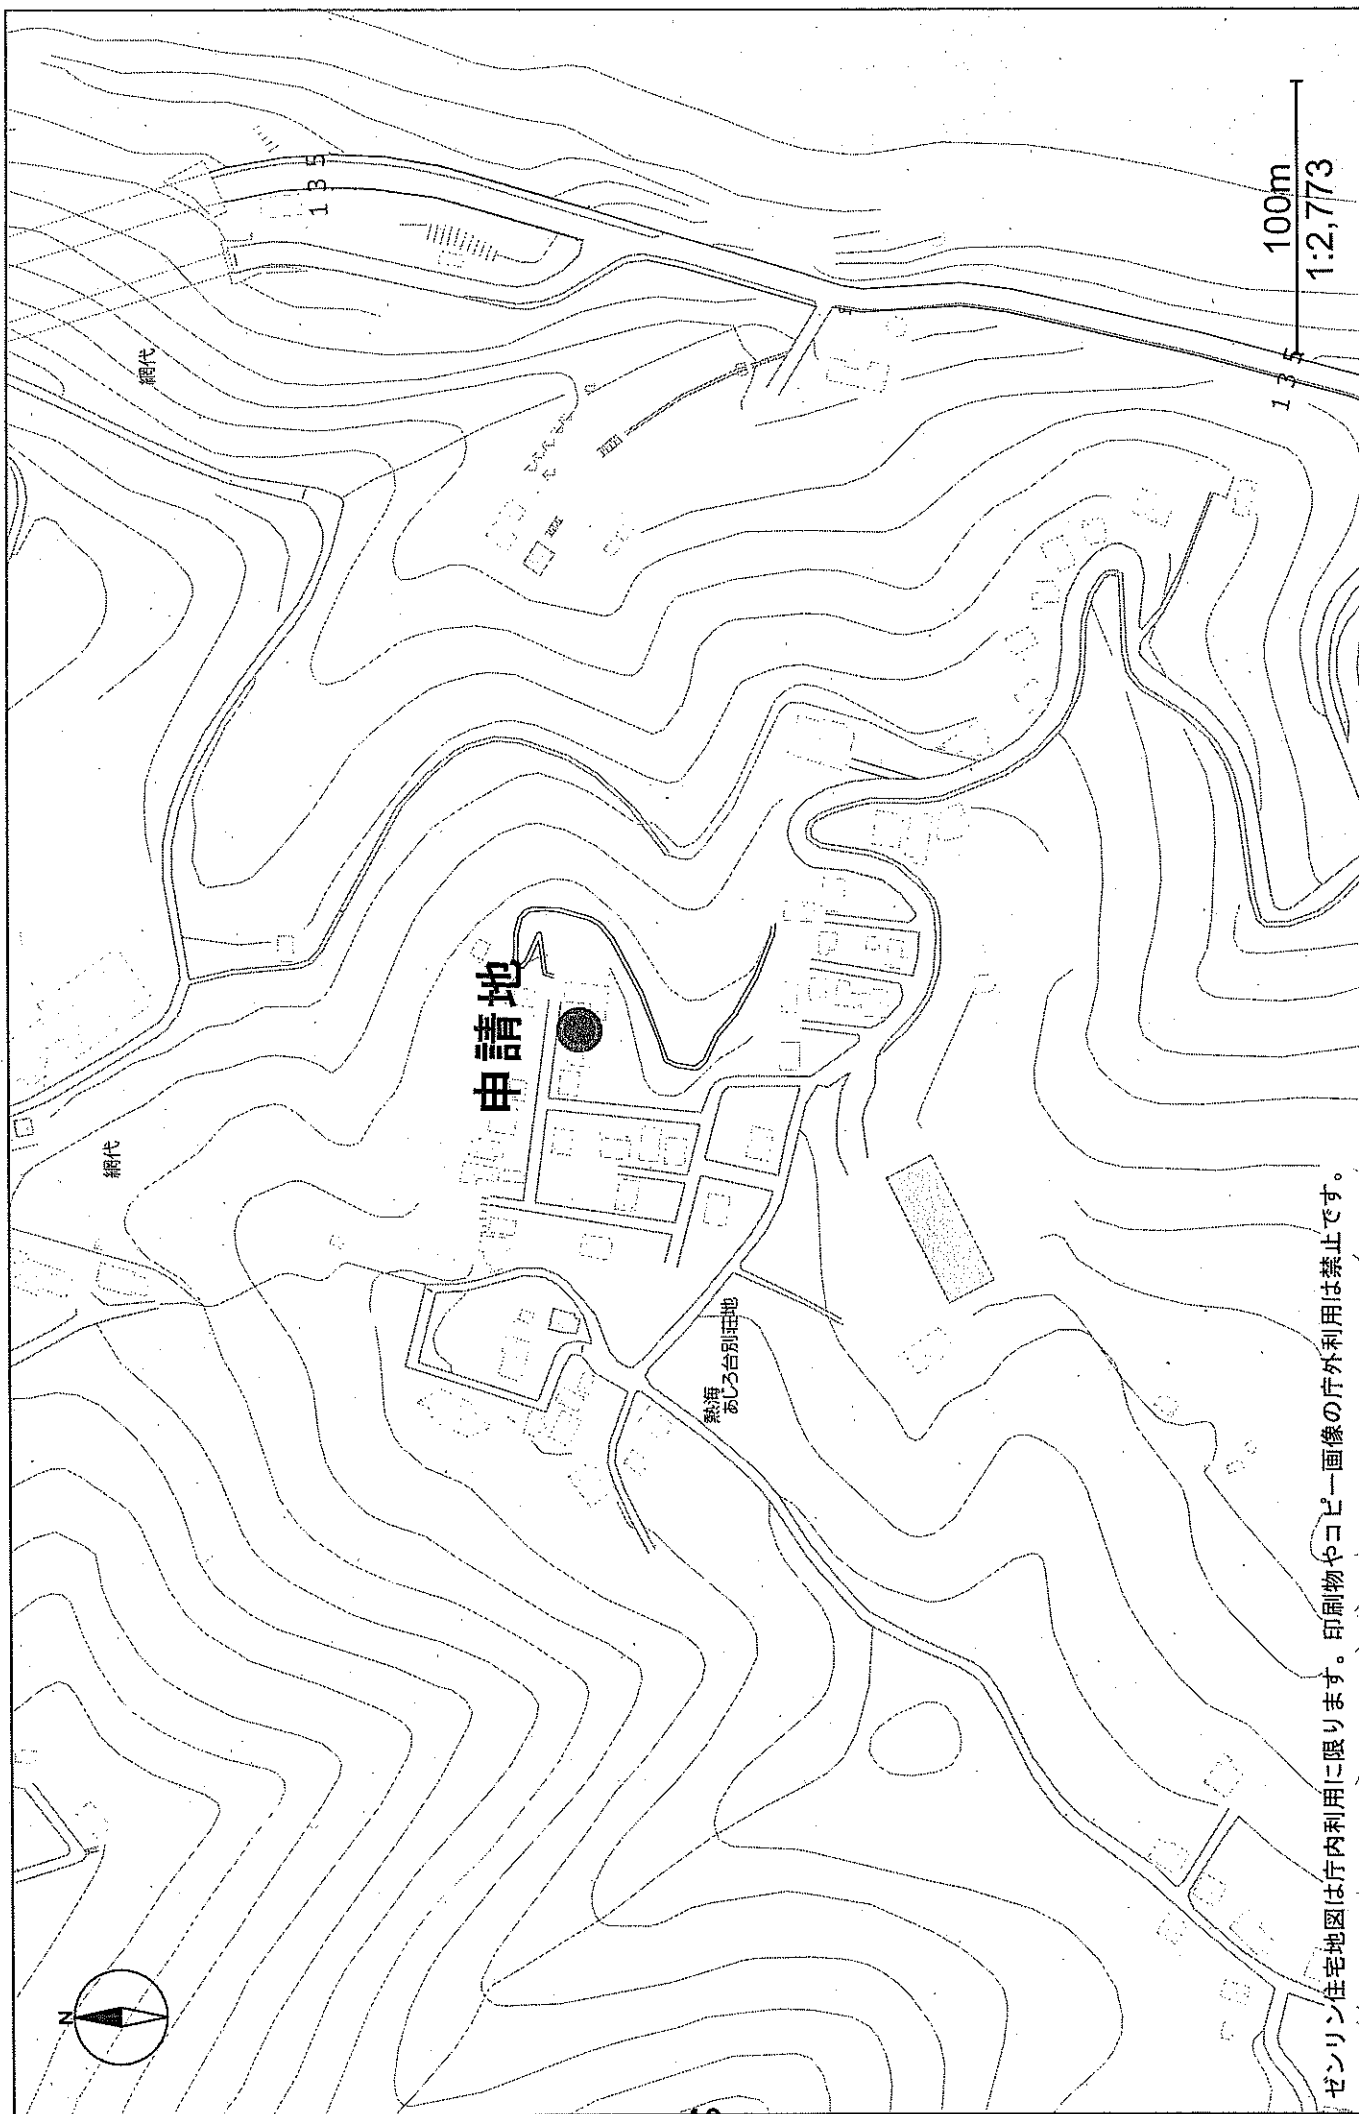

ゼンリン住宅地図は片内利用に限ります。印刷物やコピー画像の片外利用は禁止です。

動力装置設置計画図

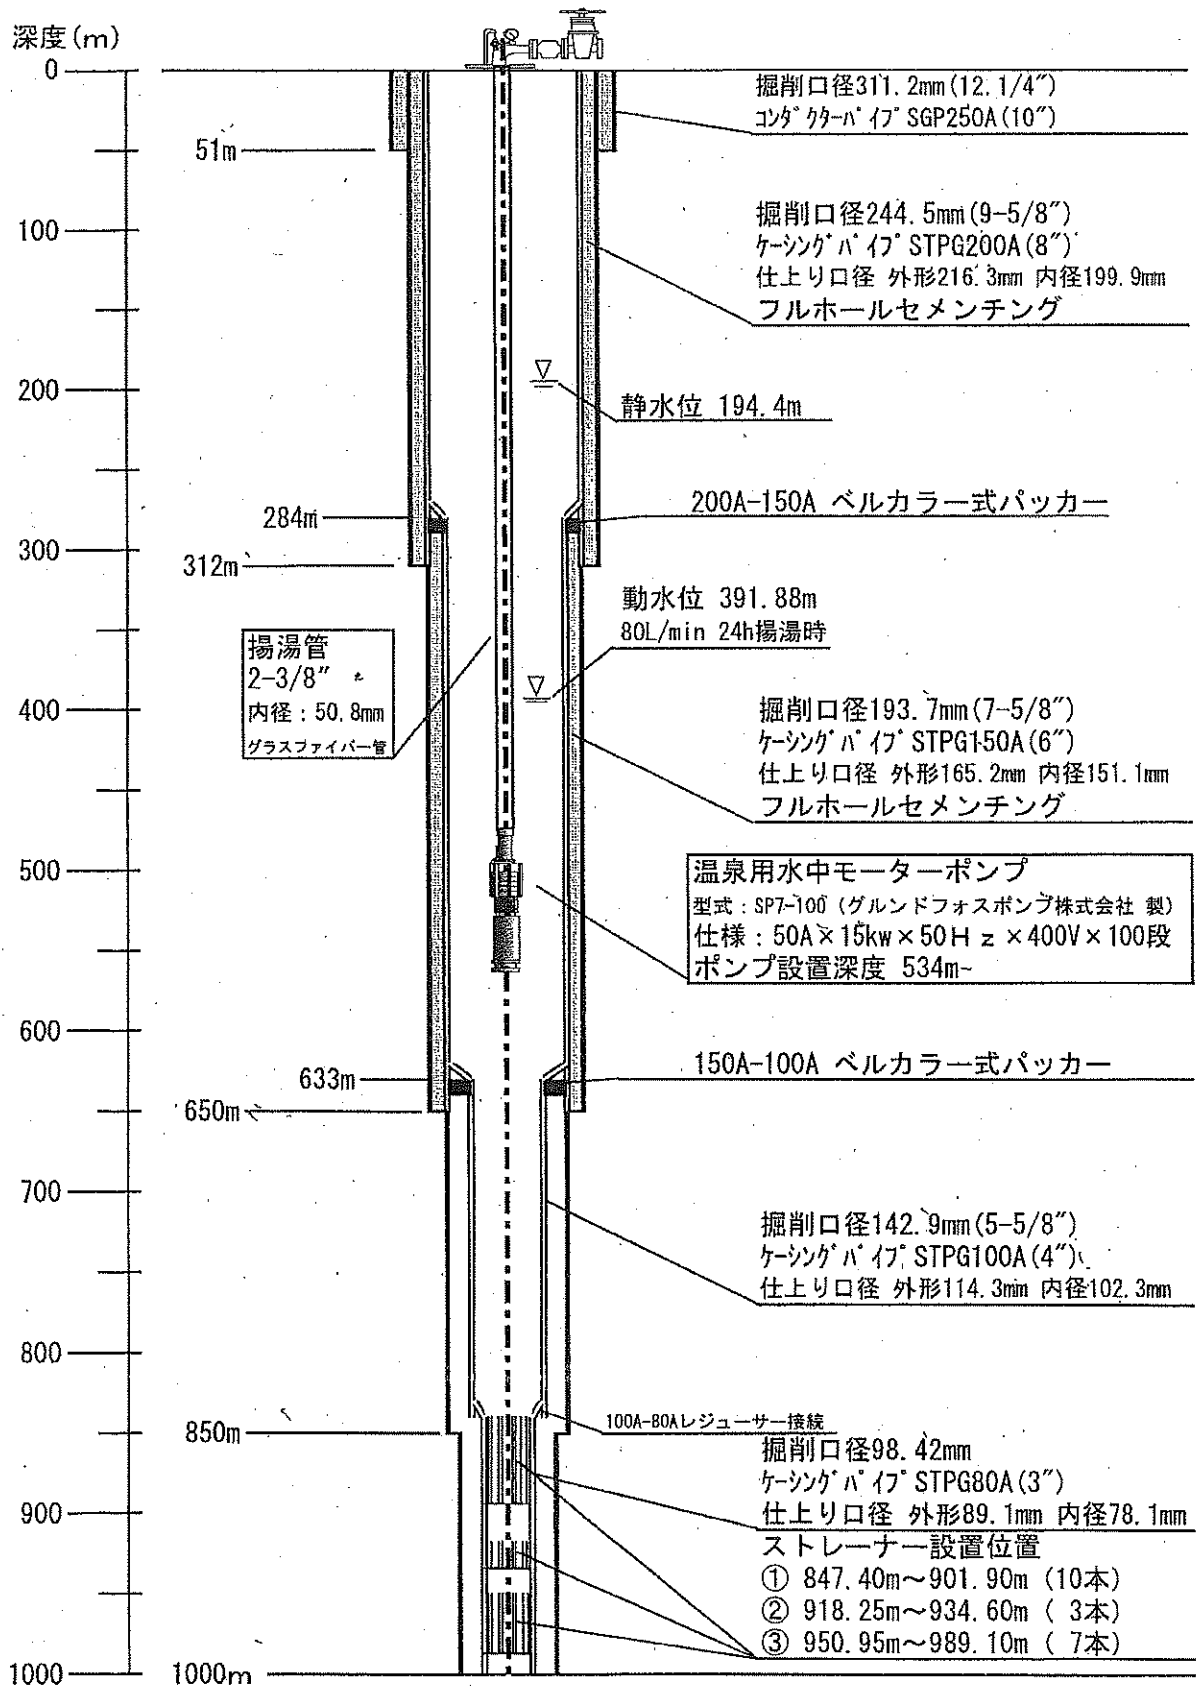



動力装置許可申請

議案番号	8		(熱海保健所)			
申請者の住所 氏名	東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番2号 株式会社NSグループ					
工事の場所	伊東市湯田町●●●●●					
	地目	鉱泉地	地域区分	保護地域	源泉番号	364108
申請の目的	休止泉に動力装置を設置する					
源泉の状況	許可	T9.2.20 土地掘削許可 S59.11.9 動力装置許可				
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位
		281.5m	50.0mm	50A×224m	— (℃)	— (m)
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度
0.7Kw		水中ポンプ	型式 不明 段数 6段	40A×17m	—	72
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量
	0.75Kw	水中ポンプ	型式 SP5A-8 段数 8段	40A×40m	●●℃	●●
揚湯試験	揚湯試験時				●●℃	●●
利用施設の状況	申請者が経営する宿泊施設の浴用として、温泉を供給する。					
付近の動力の状況	源泉番号	別紙のとおり				
	距離 (m)					
	深度 (m)					
	動力 (種類)					
	出力 (kw)					
	温度 (℃)					
揚湯量 (ℓ/分)						
参考事項	組合意見	異議なし				
	事務局意見	申請どおり許可する。				
	記事					
審議会意見						

動力装置許可申請

議 案 番 号		8			
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	364056	364074	364077	364078
	距 離 (m)	198	191	87	73
	深 度 (m)	364	222	600	155
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	タービンポンプ	エアリフトポンプ	水中ポンプ
	能 力 (k w)	0.7	0.7	1.5	0.7
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	364079	364086	364089	364090
	距 離 (m)	37	159	122	159
	深 度 (m)	567.3	130	290.5	500
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	タービンポンプ	タービンポンプ	水中ポンプ
	能 力 (k w)	2.2	0.7	1.5	1.5
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	●●	●●	●●
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	364091	364094	364107	364109
	距 離 (m)	192	130	39	49
	深 度 (m)	580	666	585	473
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ	—	タービンポンプ	タービンポンプ
	能 力 (k w)	0.7	—	0.7	1.5
	温 度 (° C)	●●	—	●●	—
	揚湯量(ℓ/分)	●●	—	●●	—
付 近 の 状 況	源 泉 番 号	364122	364123	364145	364251
	距 離 (m)	130	173	122	100
	深 度 (m)	650	473	296.4	600
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	タービンポンプ	水中ポンプ	水中ポンプ
	能 力 (k w)	1.5	0.7	1.5	5.5
	温 度 (° C)	●●	—	●●	●●
	揚湯量(ℓ/分)	●●	—	●●	●●

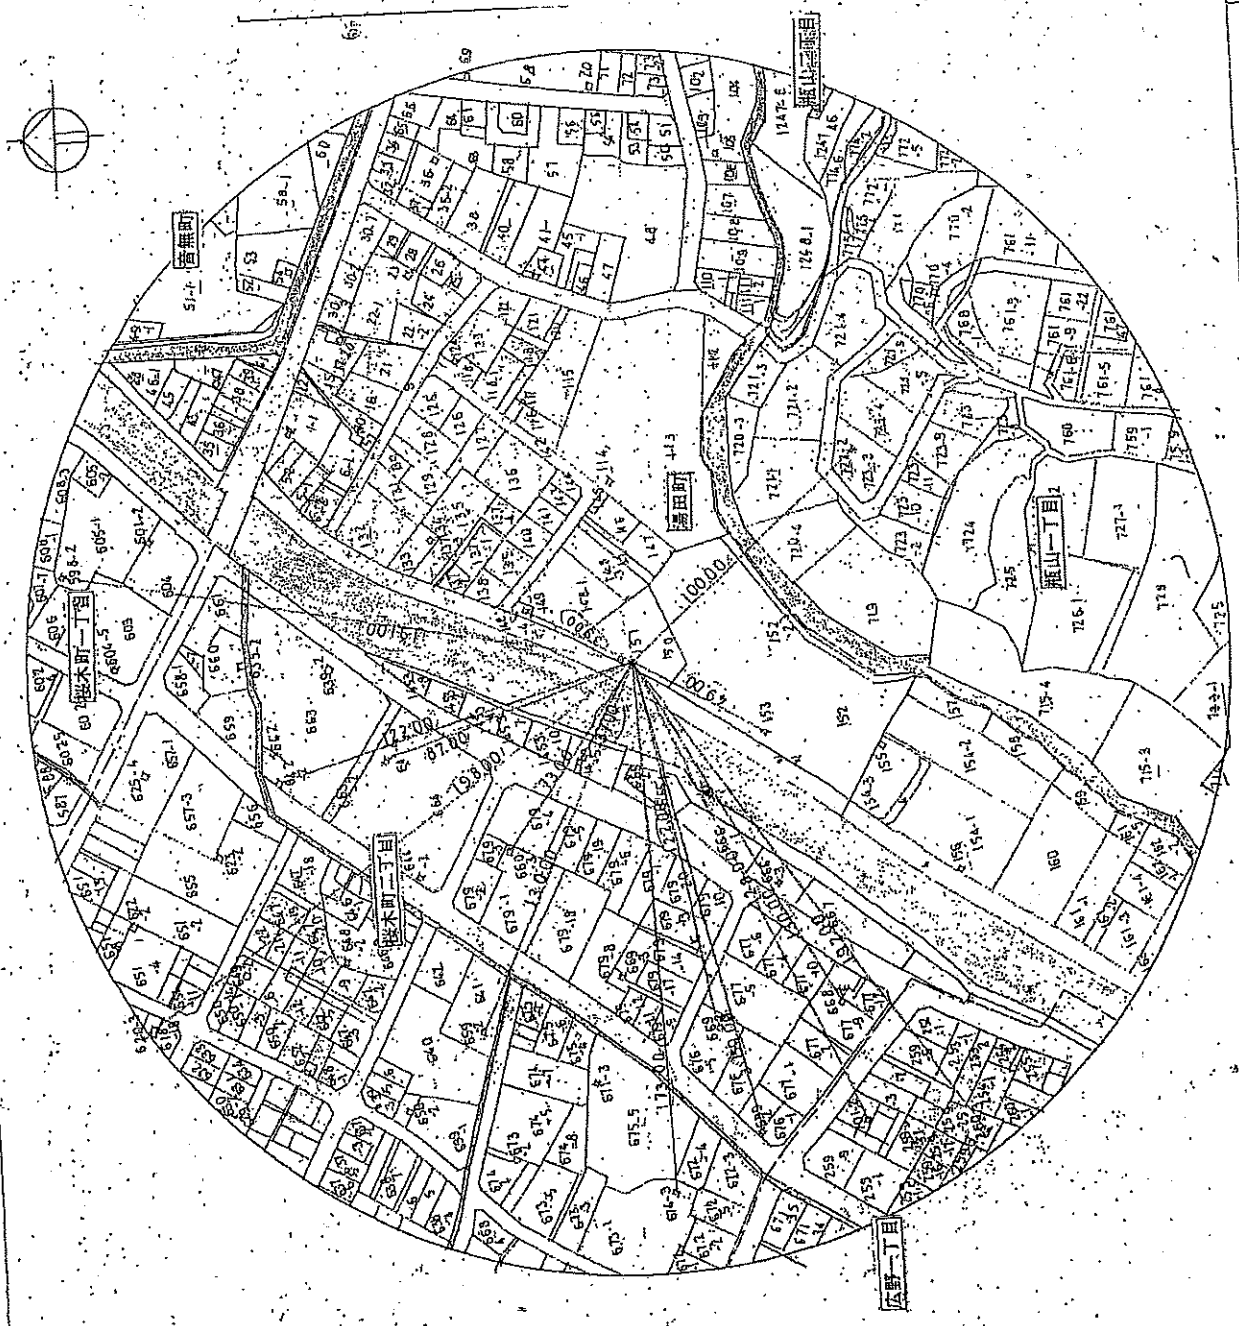

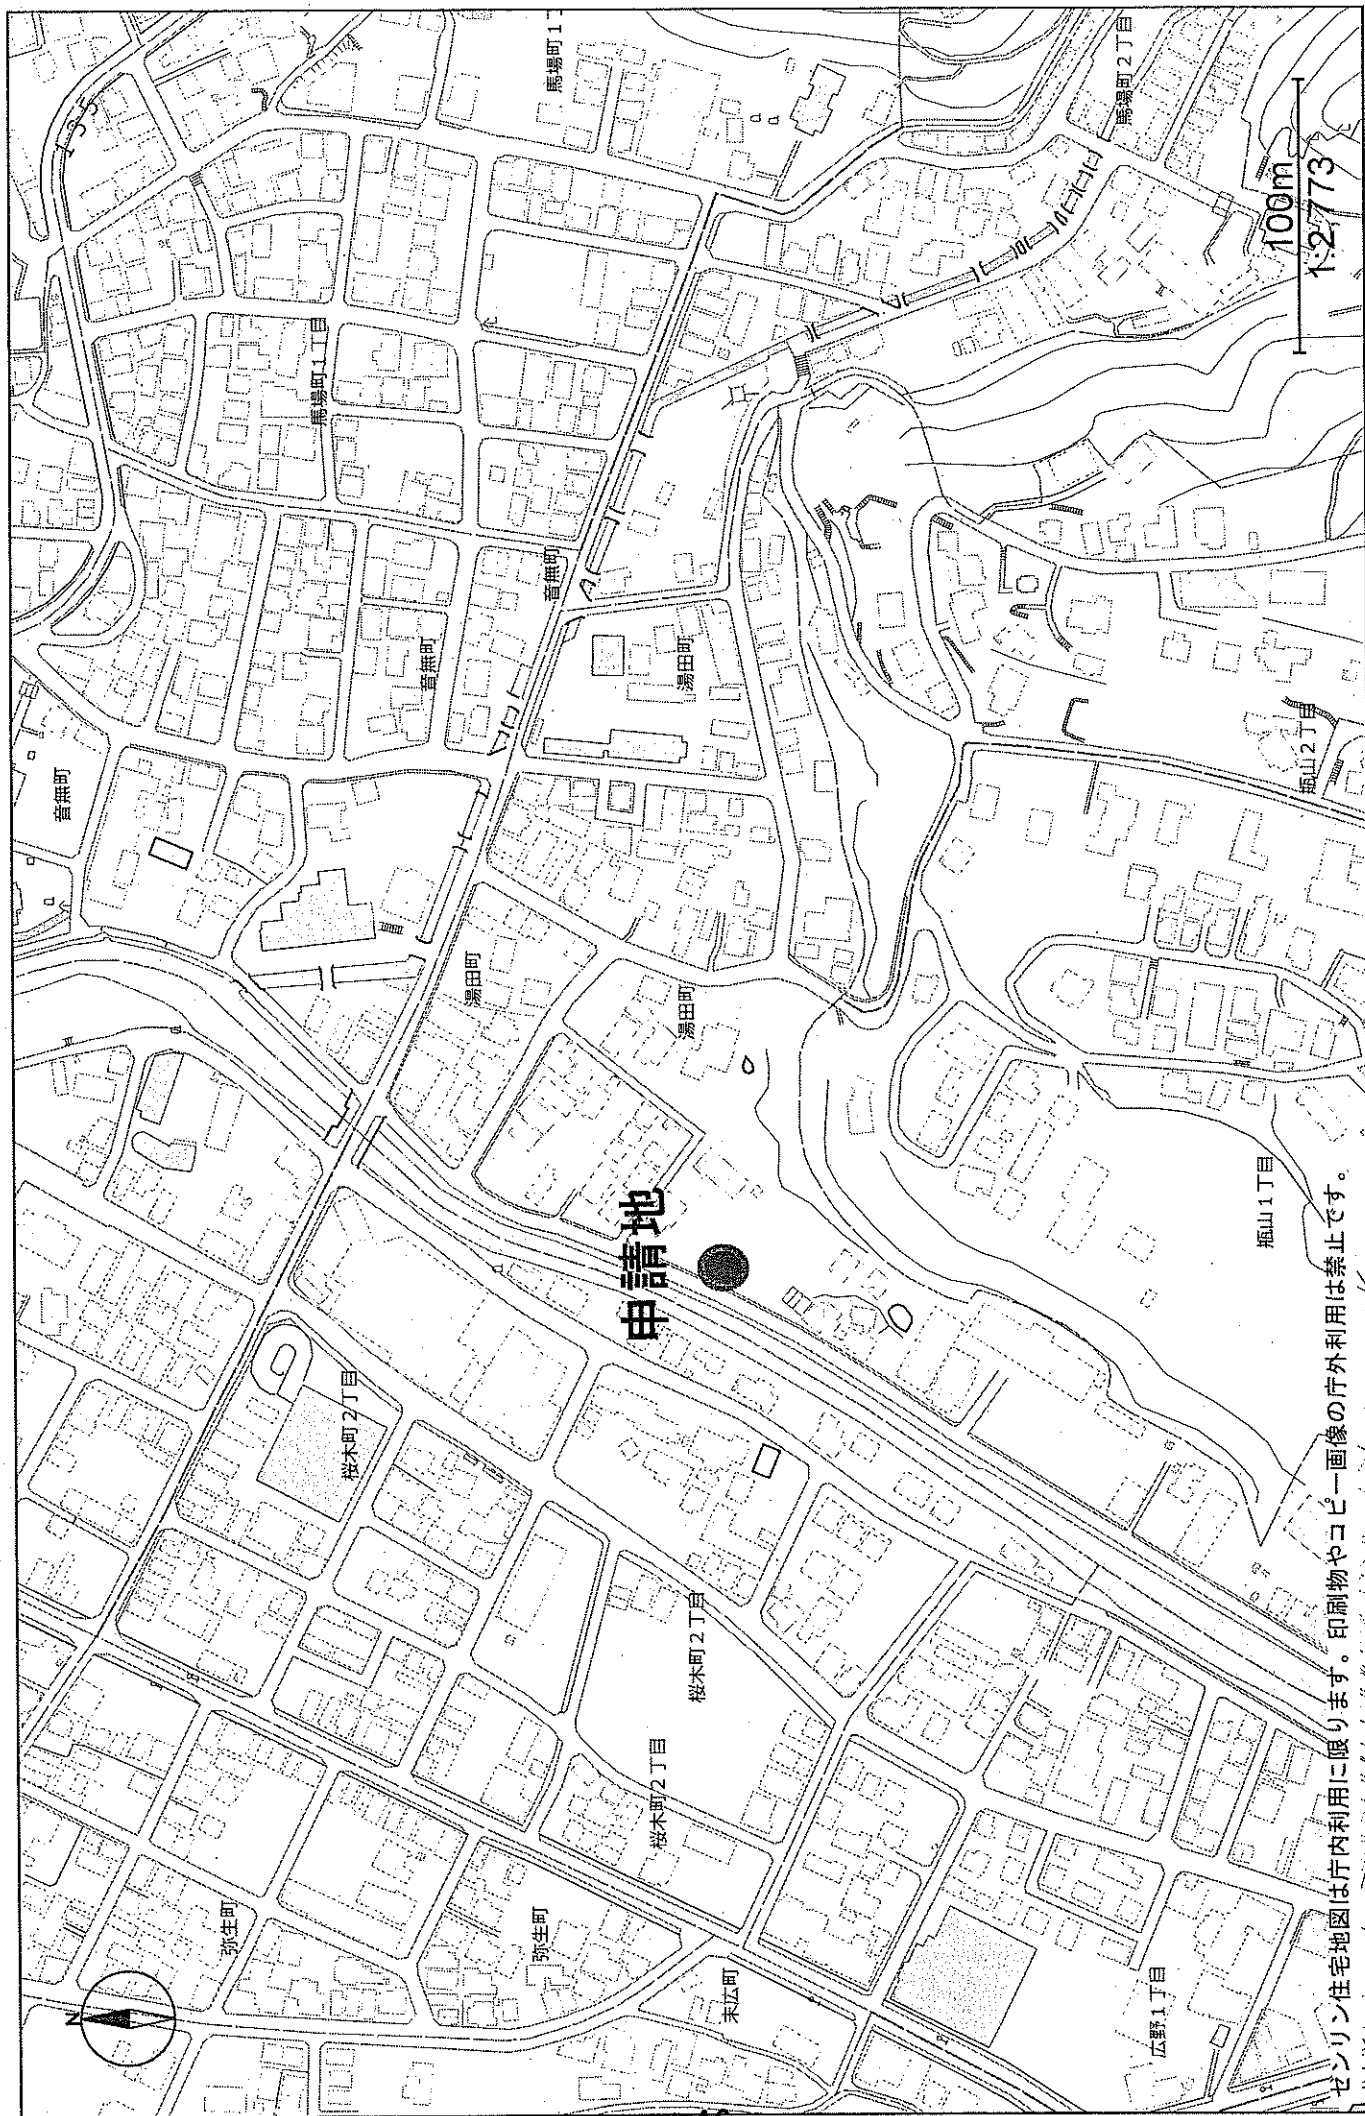


申請地

センリン住宅地図は片内利用に限ります。印刷物やコピー画像の片外利用は禁止です。

温泉動力構造図

深度(m)

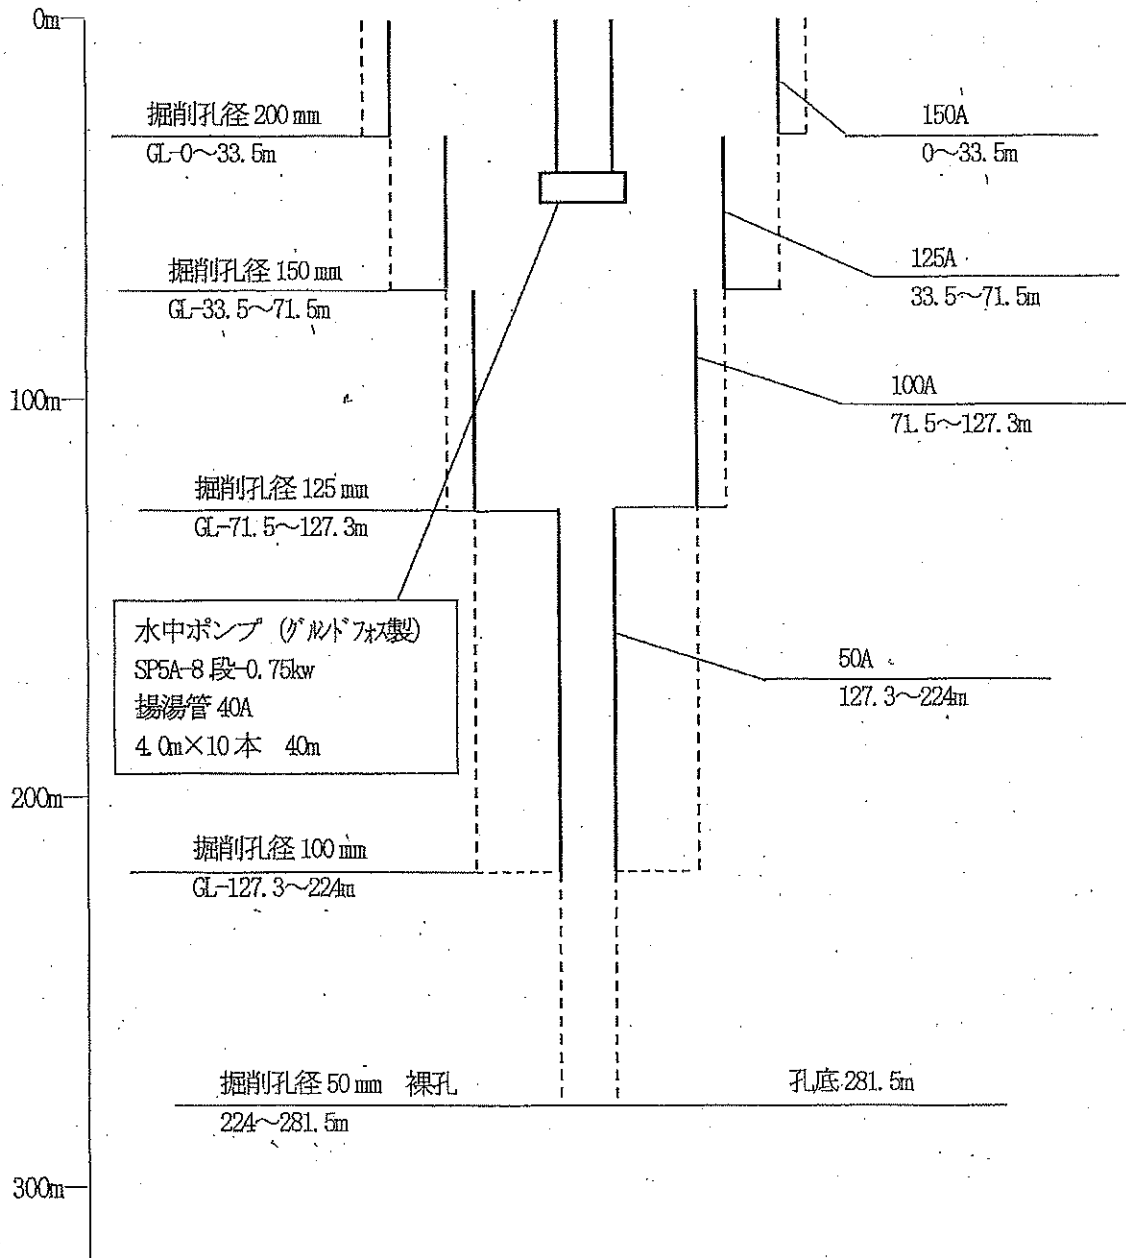


動力装置許可申請

議案番号	9		(熱海保健所)			
申請者の住所 氏名	東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番2号 株式会社NSグループ					
工事の場所	伊東市湯田町●●●●●					
	地目	鉱泉地	地域区分	保護地域	源泉番号	364109
申請の目的	休止泉に動力装置を設置する。					
源泉の 状況	許可	S27.6.30 土地掘削許可 S33.10.23 動力装置許可				
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位
		473m	50.0mm	80A×250m	— (℃)	— (m)
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度
1.5Kw		タービンポンプ	型式 不明 横型	不明	—	150
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量
	1.5Kw	タービンポンプ	型式 MT40 横型 3段	35mm×9.5m	●●℃	●●
揚湯試験	揚湯試験時				●●℃	●●
利用施設の 状況	申請者が経営する宿泊施設の浴用として、温泉を供給する。					
付近の 状況	源泉番号	別紙のとおり				
	距離 (m)					
	深度 (m)					
	動力 (種類)					
	出力 (kw)					
参考事項	温度 (℃)					
	揚湯量 (ℓ/分)					
	組合意見	異議なし				
事務局意見	申請どおり許可する。					
	記事					
審議会意見						


動力装置許可申請

議 案 番 号		9			
付近 の 状 況	源 泉 番 号	364077	364078	364079	364084
	距 離 (m)	124	89	61	189
	深 度 (m)	600	155	567.3	700
	動 力 (種 類)	エアリフトポンプ	水中ポンプ	水中ポンプ	タービンポンプ
	能 力 (k w)	1.5	0.7	2.2	1.5
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量 (ℓ / 分)	●●	●●	●●	●●
付近 の 状 況	源 泉 番 号	364086	364089	364090	364091
	距 離 (m)	125	93	127	145
	深 度 (m)	130	290.5	500	580
	動 力 (種 類)	タービンポンプ	タービンポンプ	水中ポンプ	エアリフトポンプ
	能 力 (k w)	0.7	1.5	1.5	0.7
	温 度 (° C)	●●	●●	●●	●●
	揚湯量 (ℓ / 分)	●●	●●	●●	●●
付近 の 状 況	源 泉 番 号	364094	364096	364107	364108
	距 離 (m)	130	182	89	49
	深 度 (m)	666	720	585	281.5
	動 力 (種 類)	—	タービンポンプ	タービンポンプ	水中ポンプ
	能 力 (k w)	—	2.2	0.7	0.75
	温 度 (° C)	—	●●	●●	—
	揚湯量 (ℓ / 分)	—	●●	●●	—
付近 の 状 況	源 泉 番 号	364122	364123	364145	364205
	距 離 (m)	87	148	161	188
	深 度 (m)	650	473	296.4	494
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	タービンポンプ	水中ポンプ	水中ポンプ
	能 力 (k w)	1.5	0.7	1.5	1.5
	温 度 (° C)	●●	—	●●	●●
	揚湯量 (ℓ / 分)	●●	—	●●	●●
付近 の 状 況	源 泉 番 号	364251	364275		
	距 離 (m)	92	179		
	深 度 (m)	600	600		
	動 力 (種 類)	水中ポンプ	タービンポンプ		
	能 力 (k w)	5.5	1.5		
	温 度 (° C)	●●	●●		
	揚湯量 (ℓ / 分)	●●	●●		

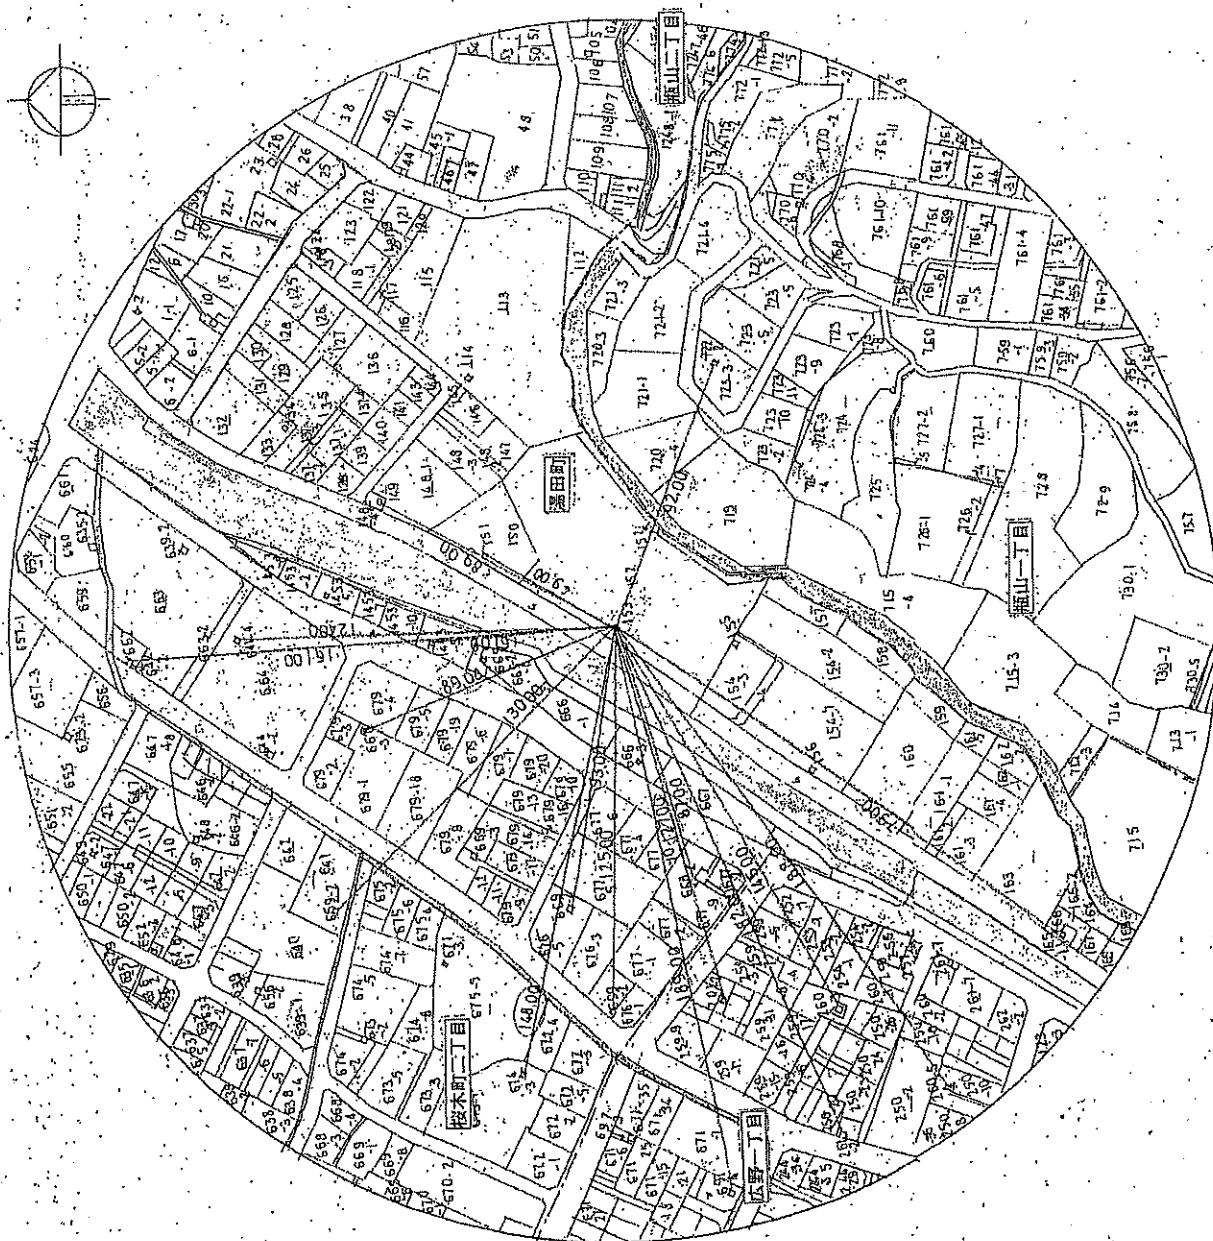

(海) 陸大工務所


414-001 1216/0713
713 057-0-001 001 001-0-001
1216/0713 001 001-0-001

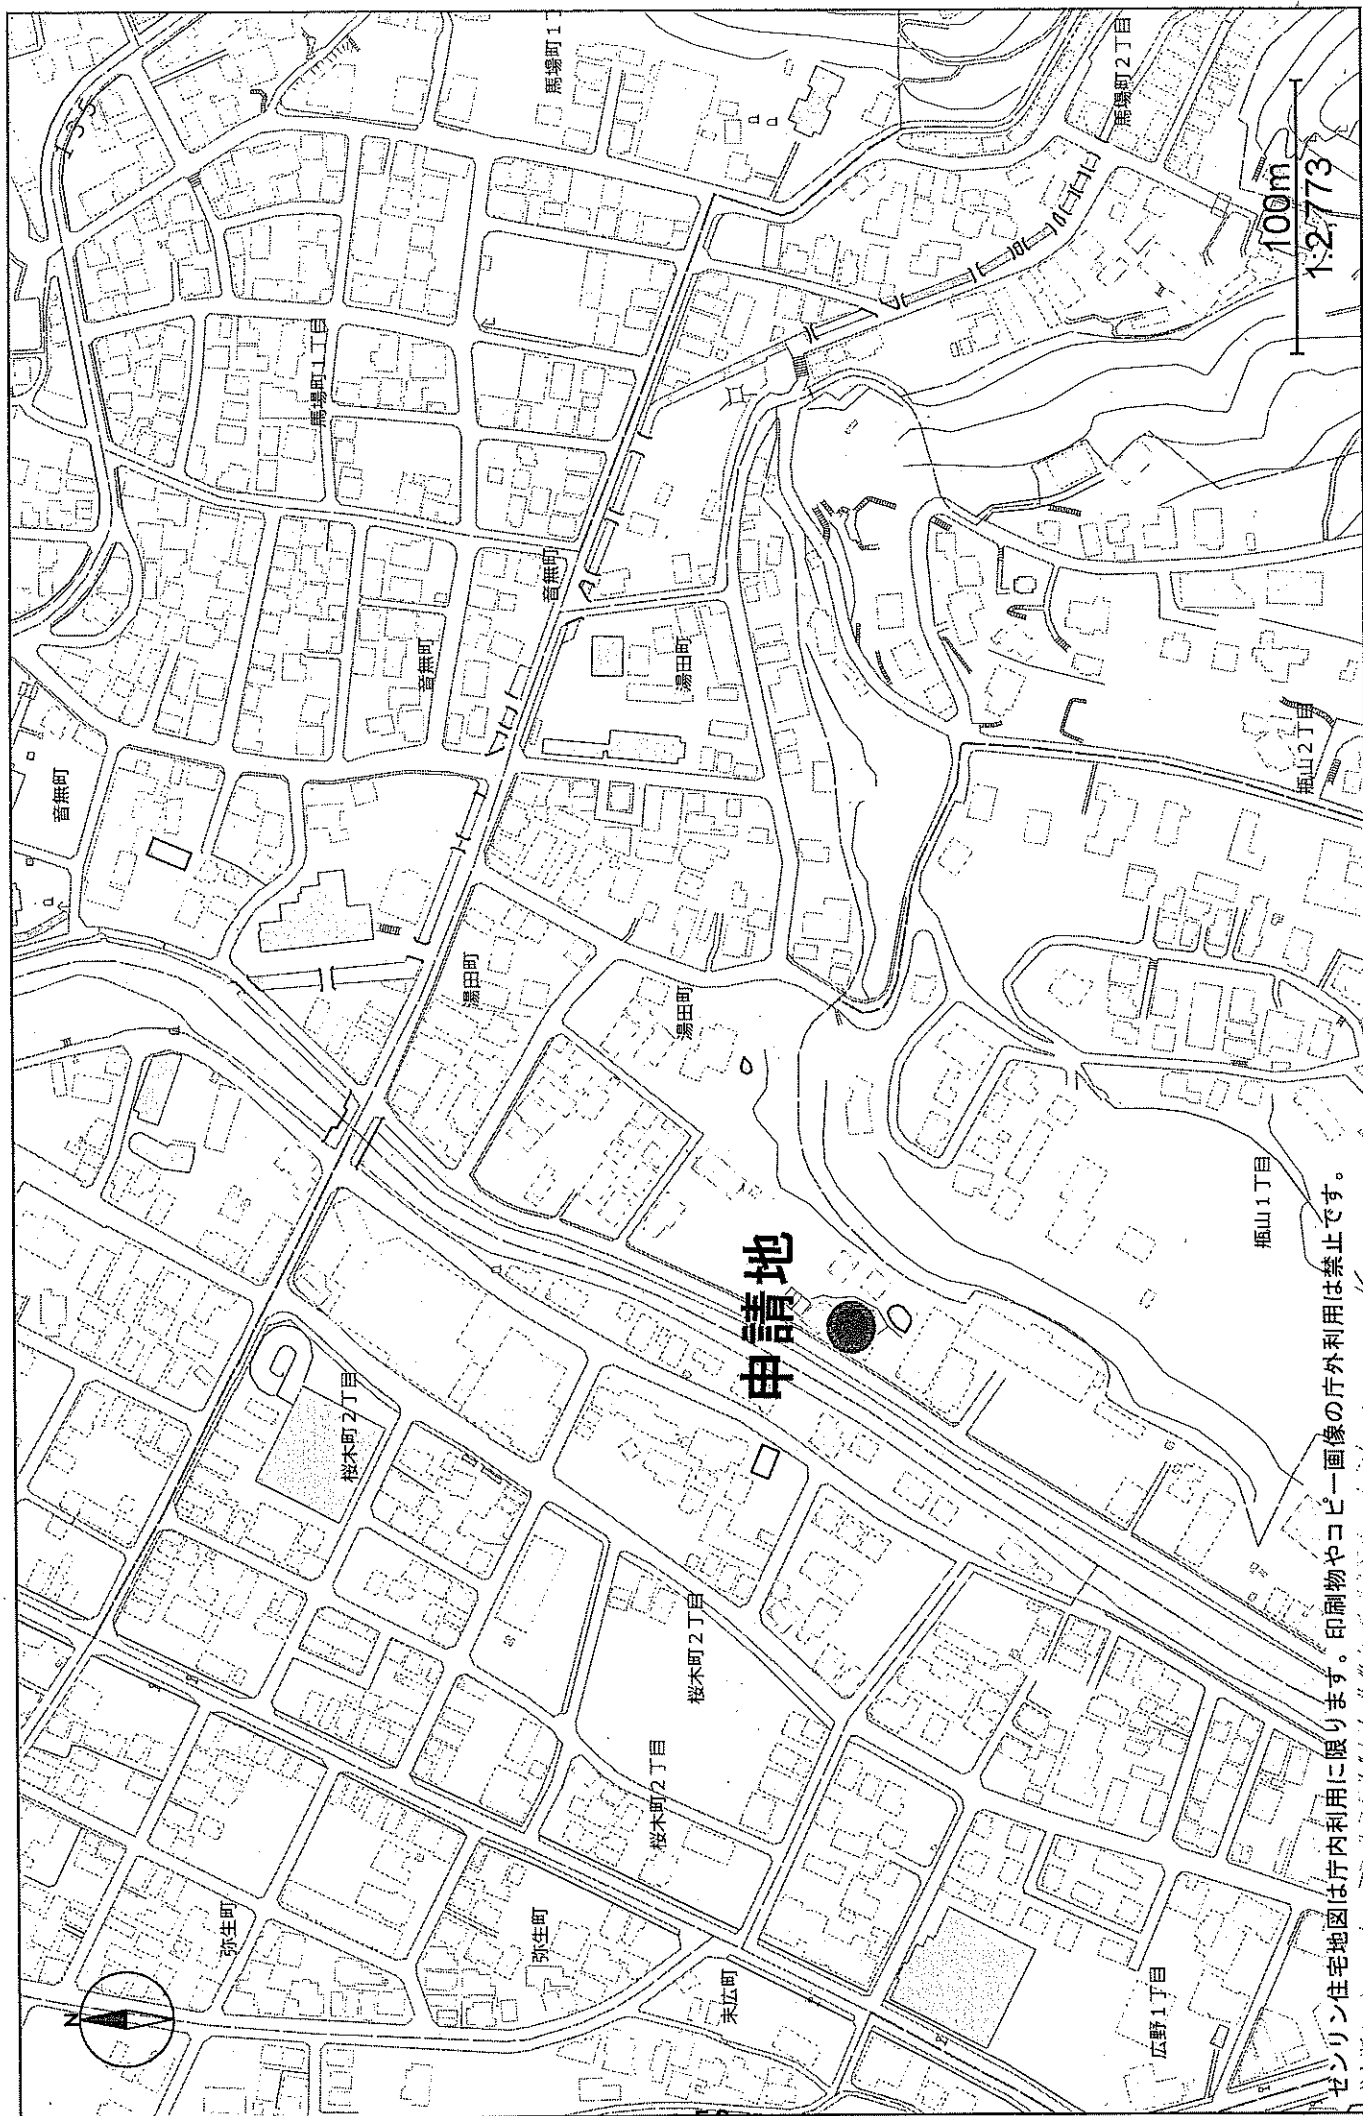

セーレン住宅地図は片内利用に限ります。印刷物やコピー画像の片外利用は禁止です。


温泉動力構造図


深度(m)

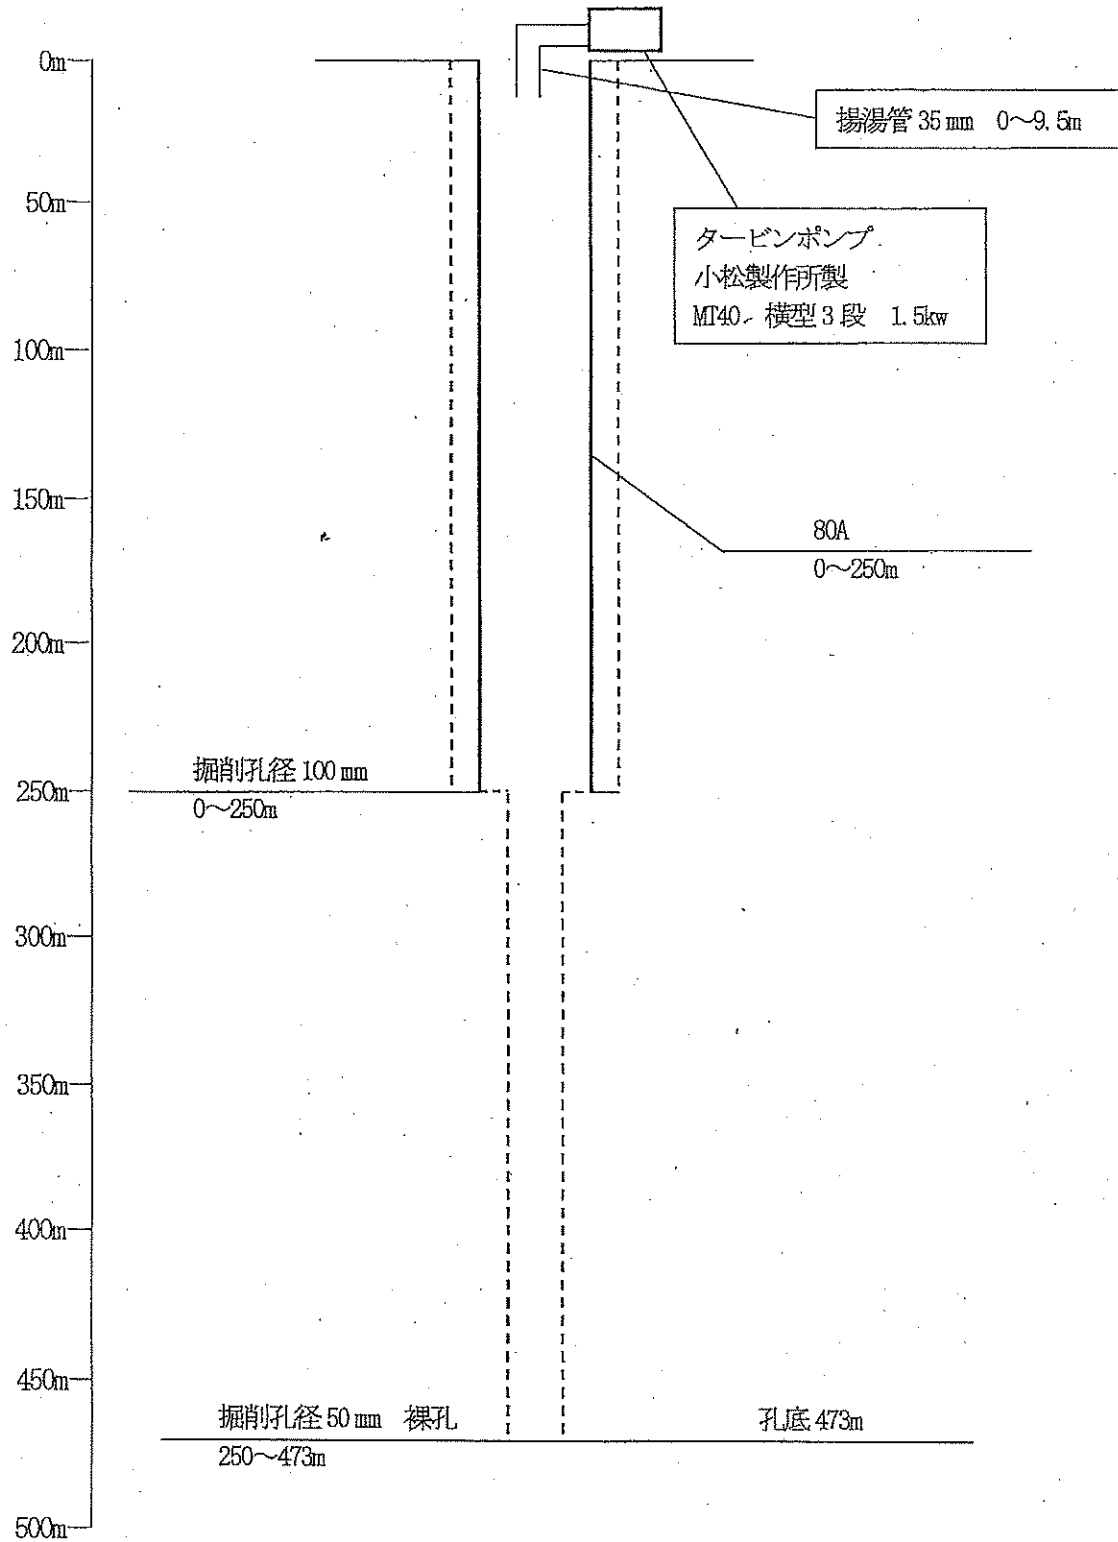


動力装置許可申請

議案番号	10	(東部保健所)					
申請者の住所 氏名	伊豆の国市長岡1153番地の5 伊豆長岡温泉事業協同組合						
工事の場所	伊豆の国市長岡●●●●●						
	地 目	鉱泉地	地域区分	保護地域	源泉番号	6 1 1 0 0 6	
申請の目的	エアリフトポンプから水中ポンプへ変更する。						
源泉の状況	許可	T11.8.16 土地掘削許可 S43.5.28 動力装置許可					
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)		孔底温度	静水位
		480m	100.0mm	100A×250m		— (℃)	— (m)
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	許可量
11Kw		エアリフトポンプ	型式 不明 横型単筒 3段	50A×363m エアー管15A×352.5m	—	—	
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量	
	3.7Kw	水中ポンプ	型式 SP5A-42 段数 42段	40mm×200m	●●℃	●●	
揚湯試験	揚湯実績				●●℃	●●	
利用施設の状況	温泉集中管理により近隣温泉を調整し、地域の旅館等への安定供給を行う。						
付近の動力状況	源泉番号	611004	611026	611036	611044	611047	
	距離 (m)	175	150	180	190	170	
	深度 (m)	450	500	500	450	480	
	動力 (種類)	エアリフトポンプ	水中ポンプ	水中ポンプ	水中ポンプ	エアリフトポンプ	
	出力 (kw)	11.0	3.7	3.7	7.5	11.0	
	温度 (℃)	●●	●●	●●	●●	—	
	揚湯量 (ℓ/分)	●●	●●	●●	●●	—	
参考事項	組合意見	異議なし					
	事務局意見	申請どおり許可する。					
	記 事						
審議会意見							

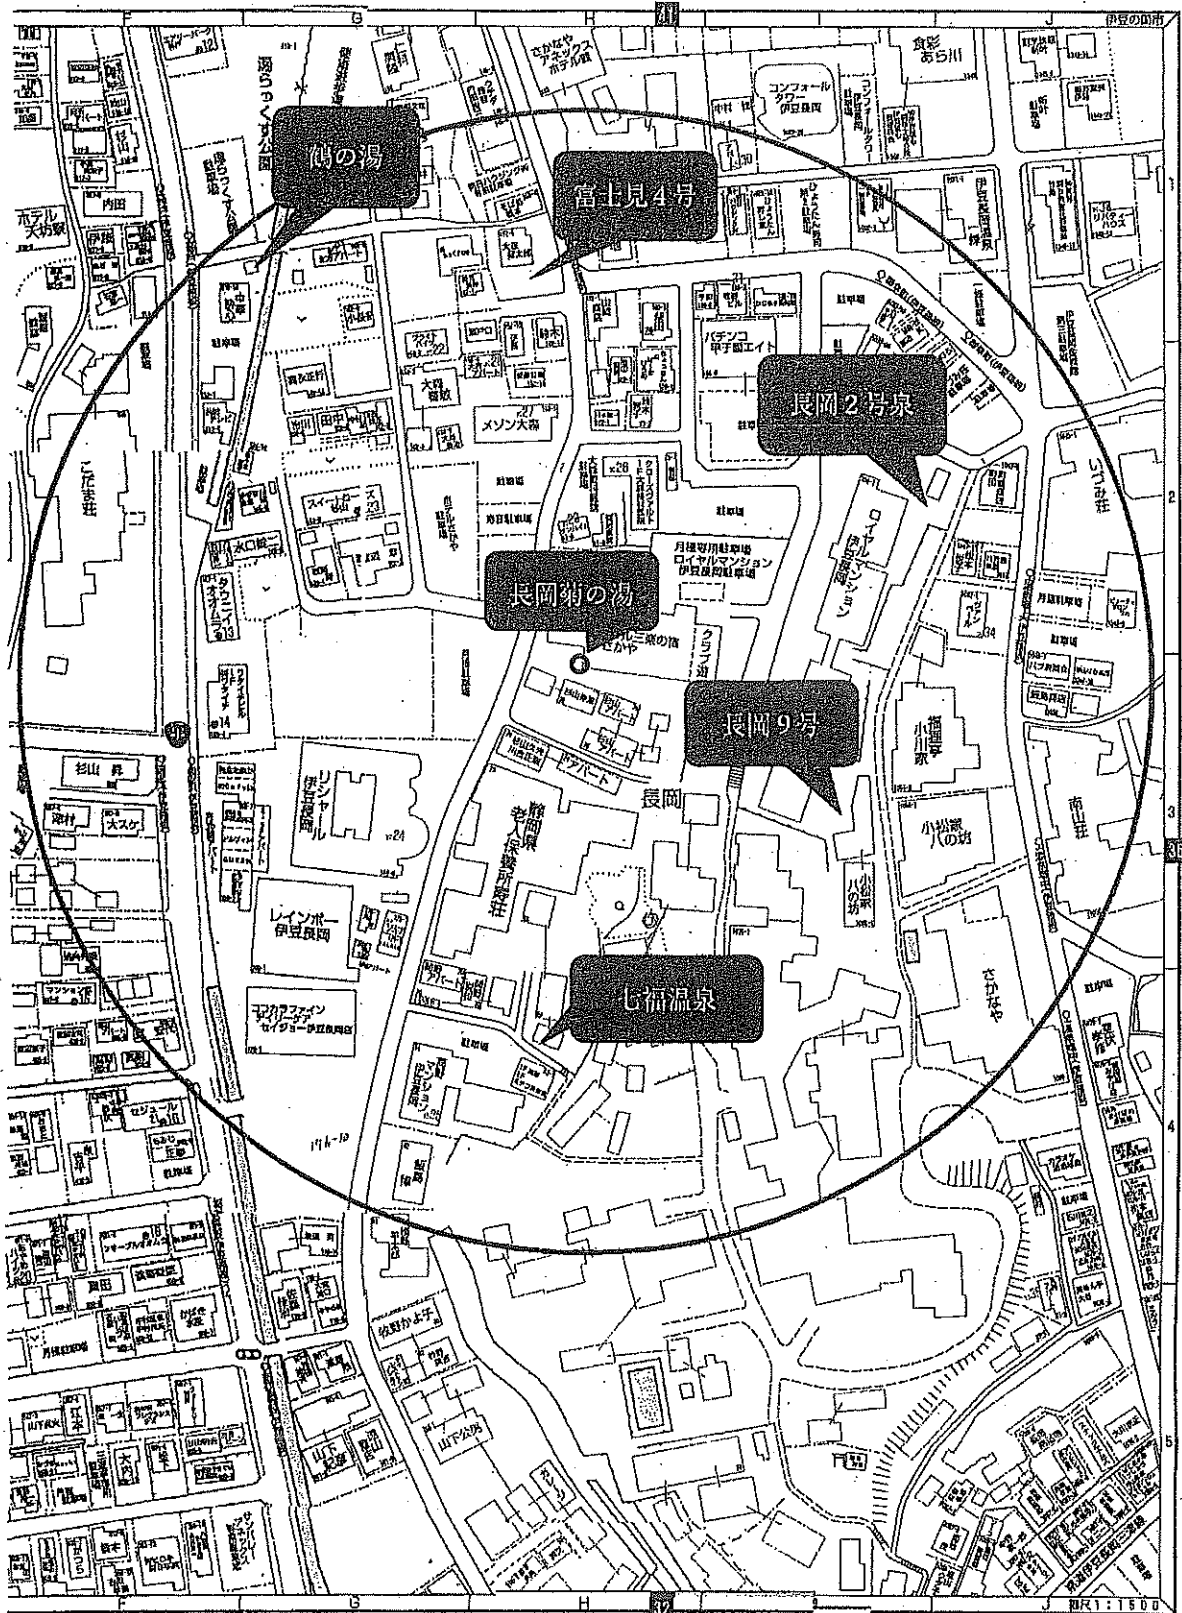

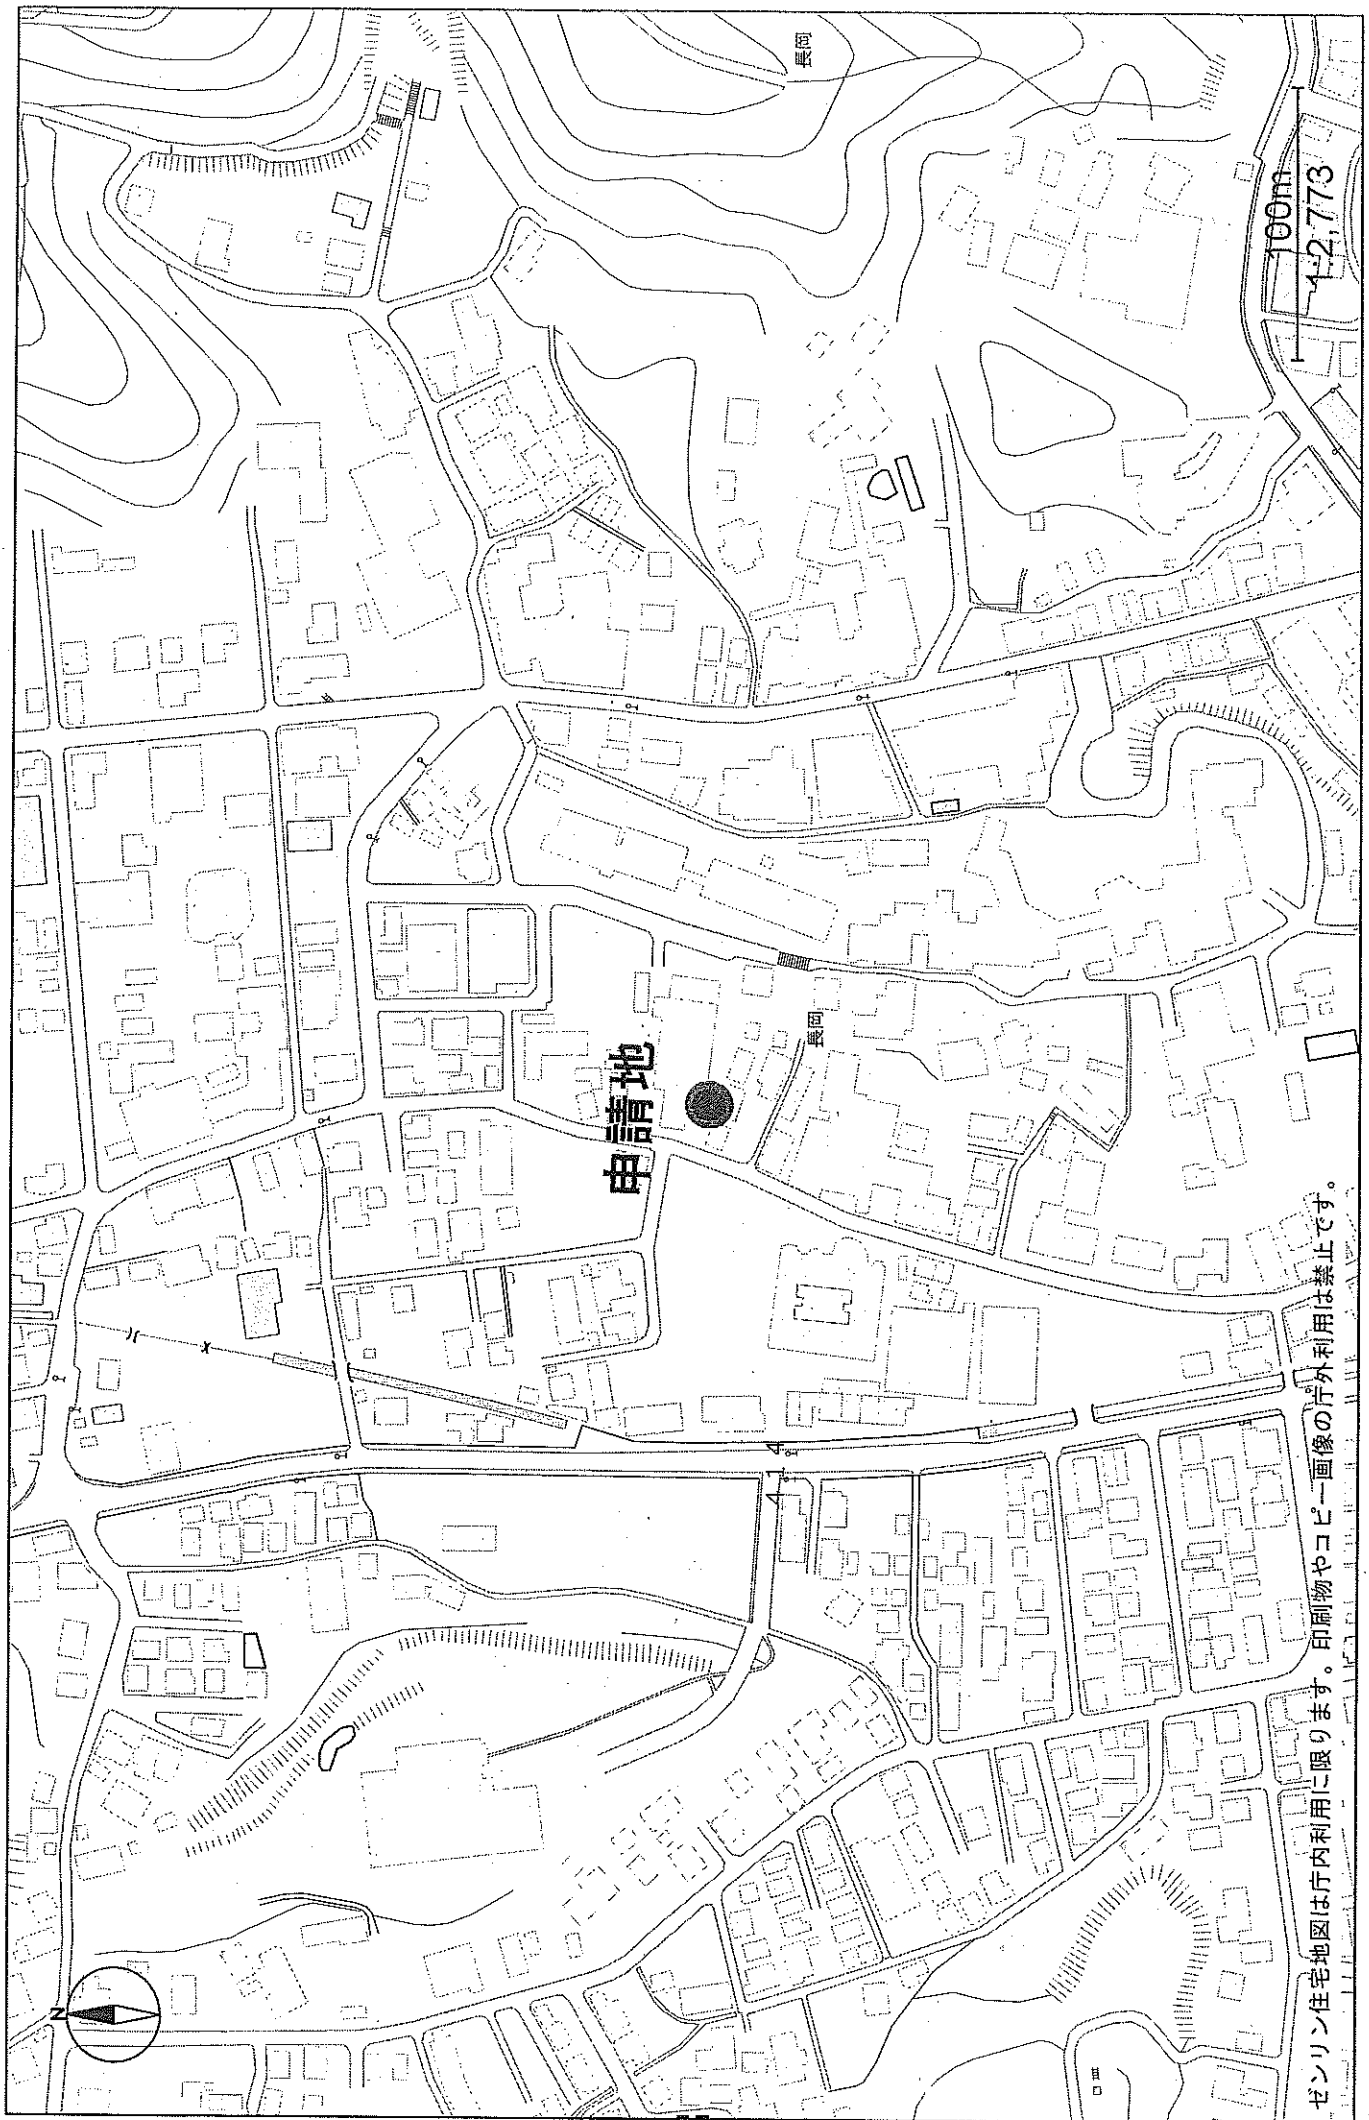


動力装置詳細図

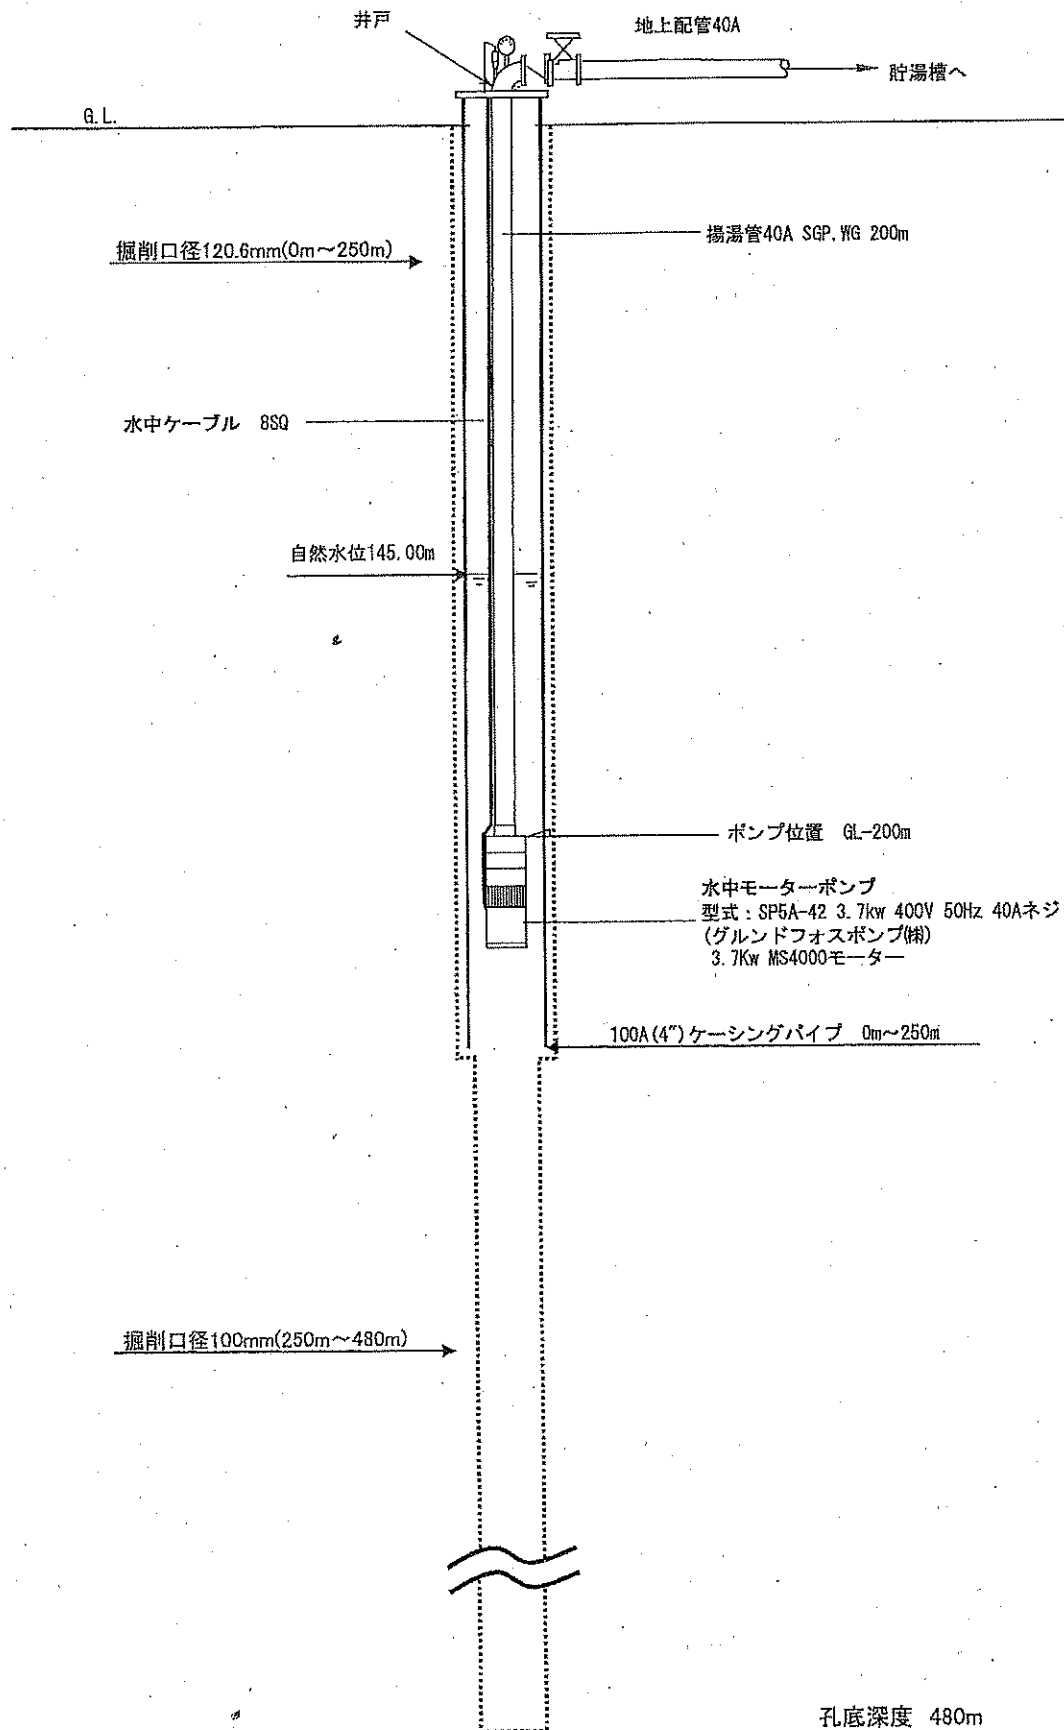

動力装置許可申請

議案番号	11	(東部保健所)				
申請者の住所 氏名	沼津市内浦三津7番地 株式会社三津浜観光開発					
工事の場所	沼津市内浦三津●●●●●					
	地目	宅地	地域区分	一般地域	源泉番号	653004
申請の目的	増掘完了後の源泉に動力装置を装置する。					
源泉の状況	許可	H30.7.19 土地掘削許可 R元.12.4 増掘許可				
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位
		1500m	98.4mm	100A×1230m	— (℃)	— (m)
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度
	—	—	—	—	—	—
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量
	11Kw	水中ポンプ	型式 OPDH5A-40-11-92 段数 92段	37.9mm×553.2m	●●●℃	●●
揚湯試験	揚湯試験時				●●●℃	●●
利用施設の状況	申請者の経営する旅館施設の浴用として給湯する。					
付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 出力 (kw) 温度 (℃) 揚湯量 (ℓ/分)	200m以内に源泉なし				
参考事項	組合意見	—				
	事務局意見	申請どおり許可する。				
	記事					
審議会意見						

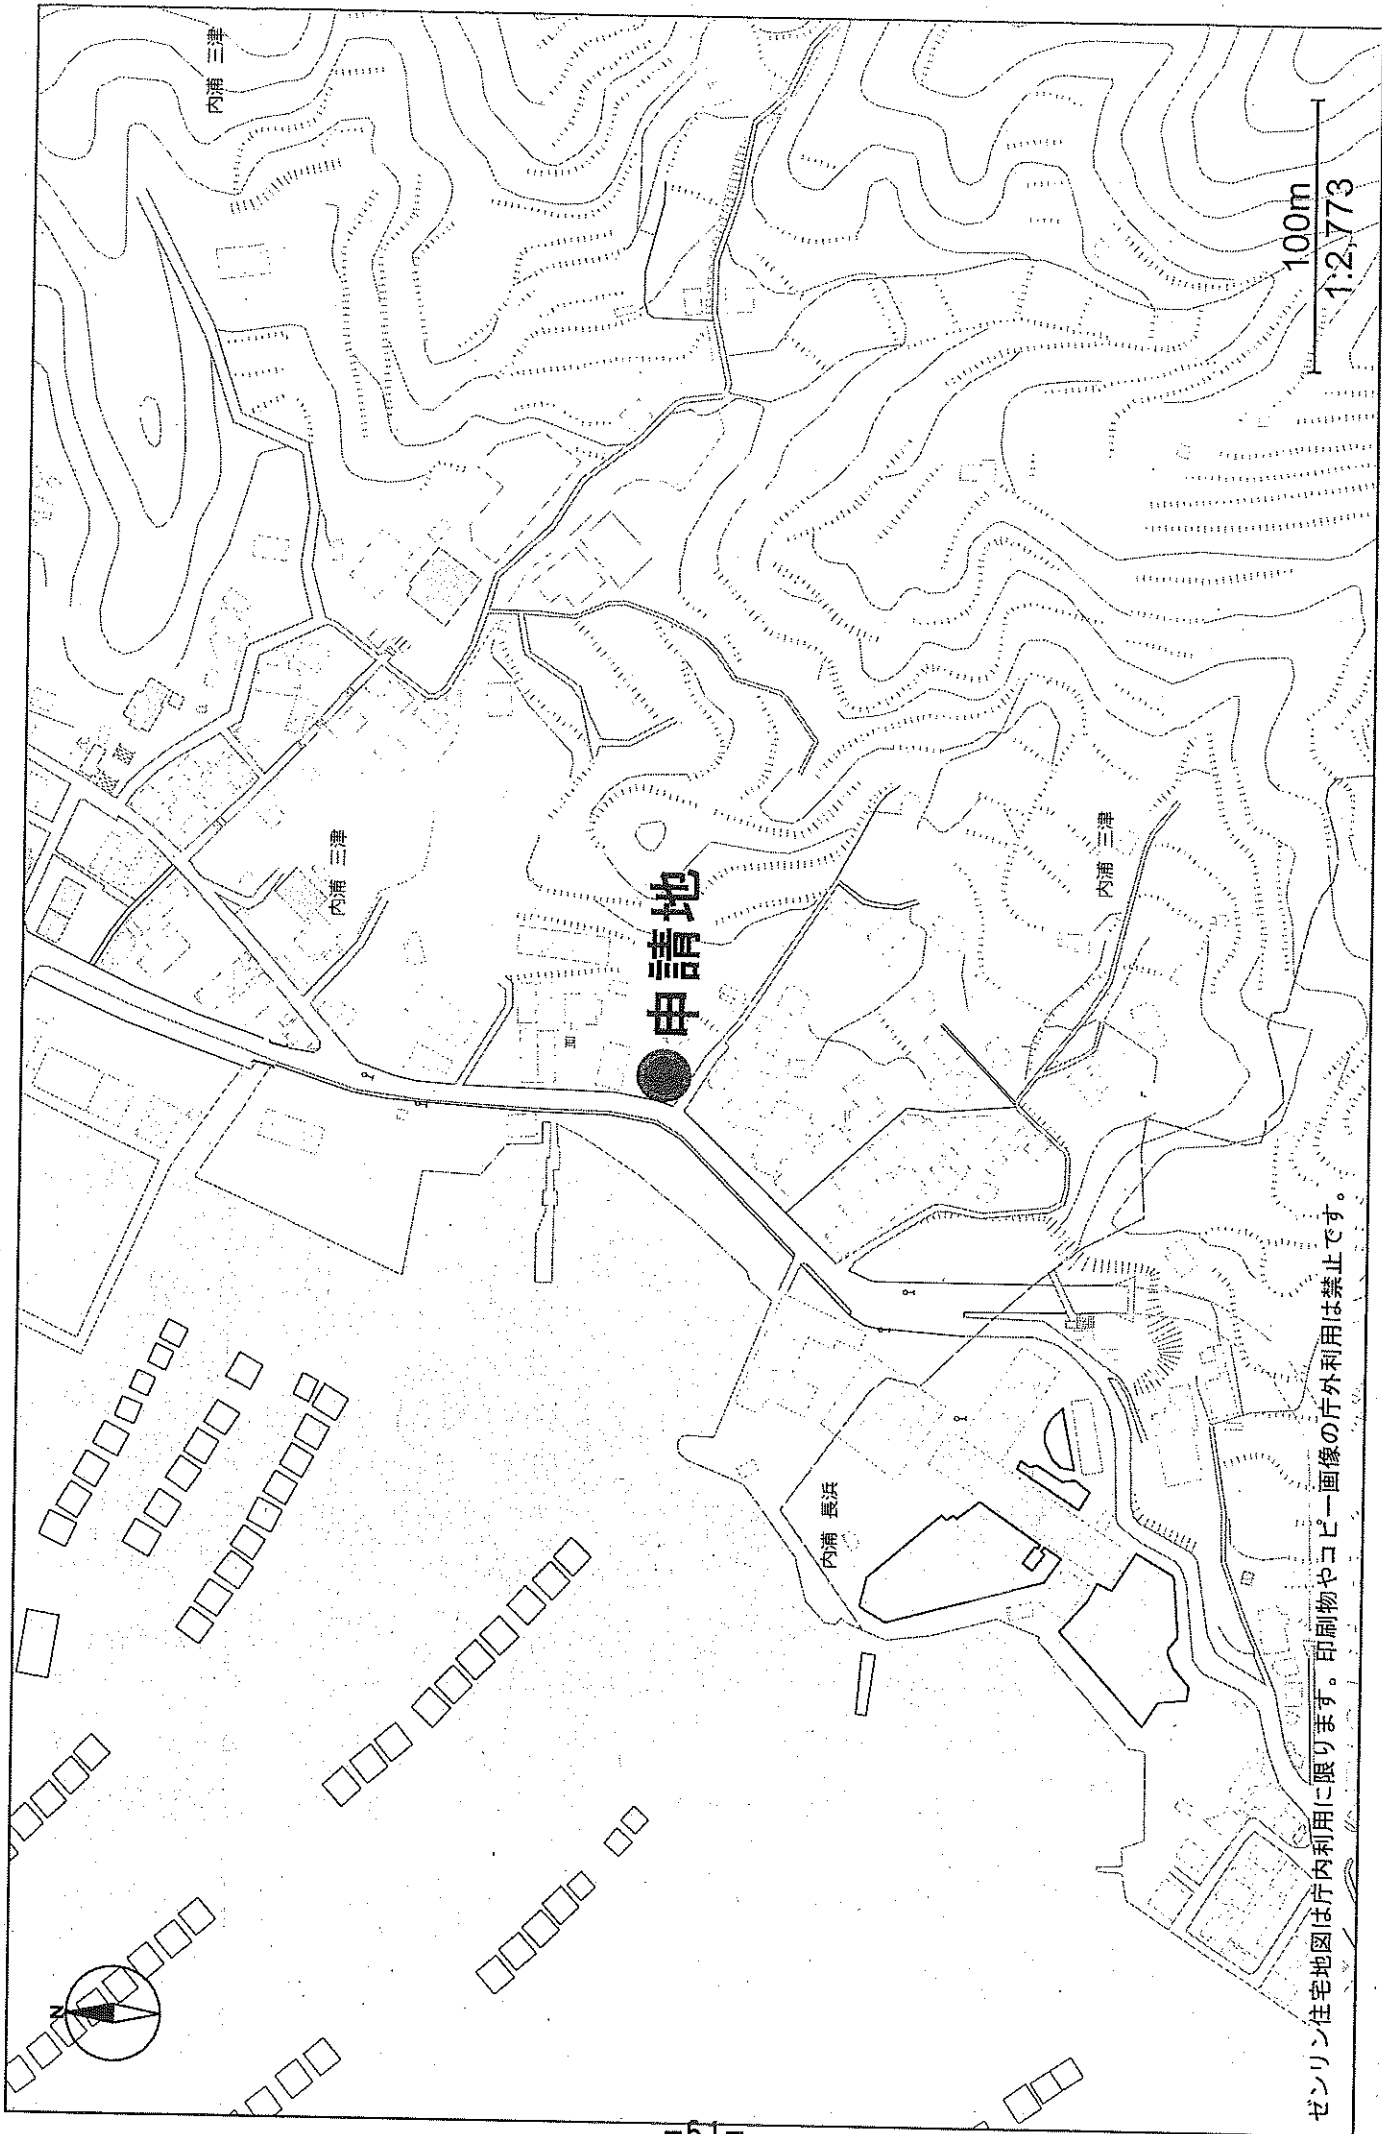

ゼンリン住宅地図は片内利用に限ります。印刷物やコピー画像の片外利用は禁止です。

三津浜温泉 動力の詳細図

