

令和 8 年度

第 1 回静岡県環境審議会温泉部会


議 案 書

(温泉法第 32 条の規定に基づく許可申請関係)

静岡県健康福祉部

(生活衛生局衛生課)

静岡県内市町の状況

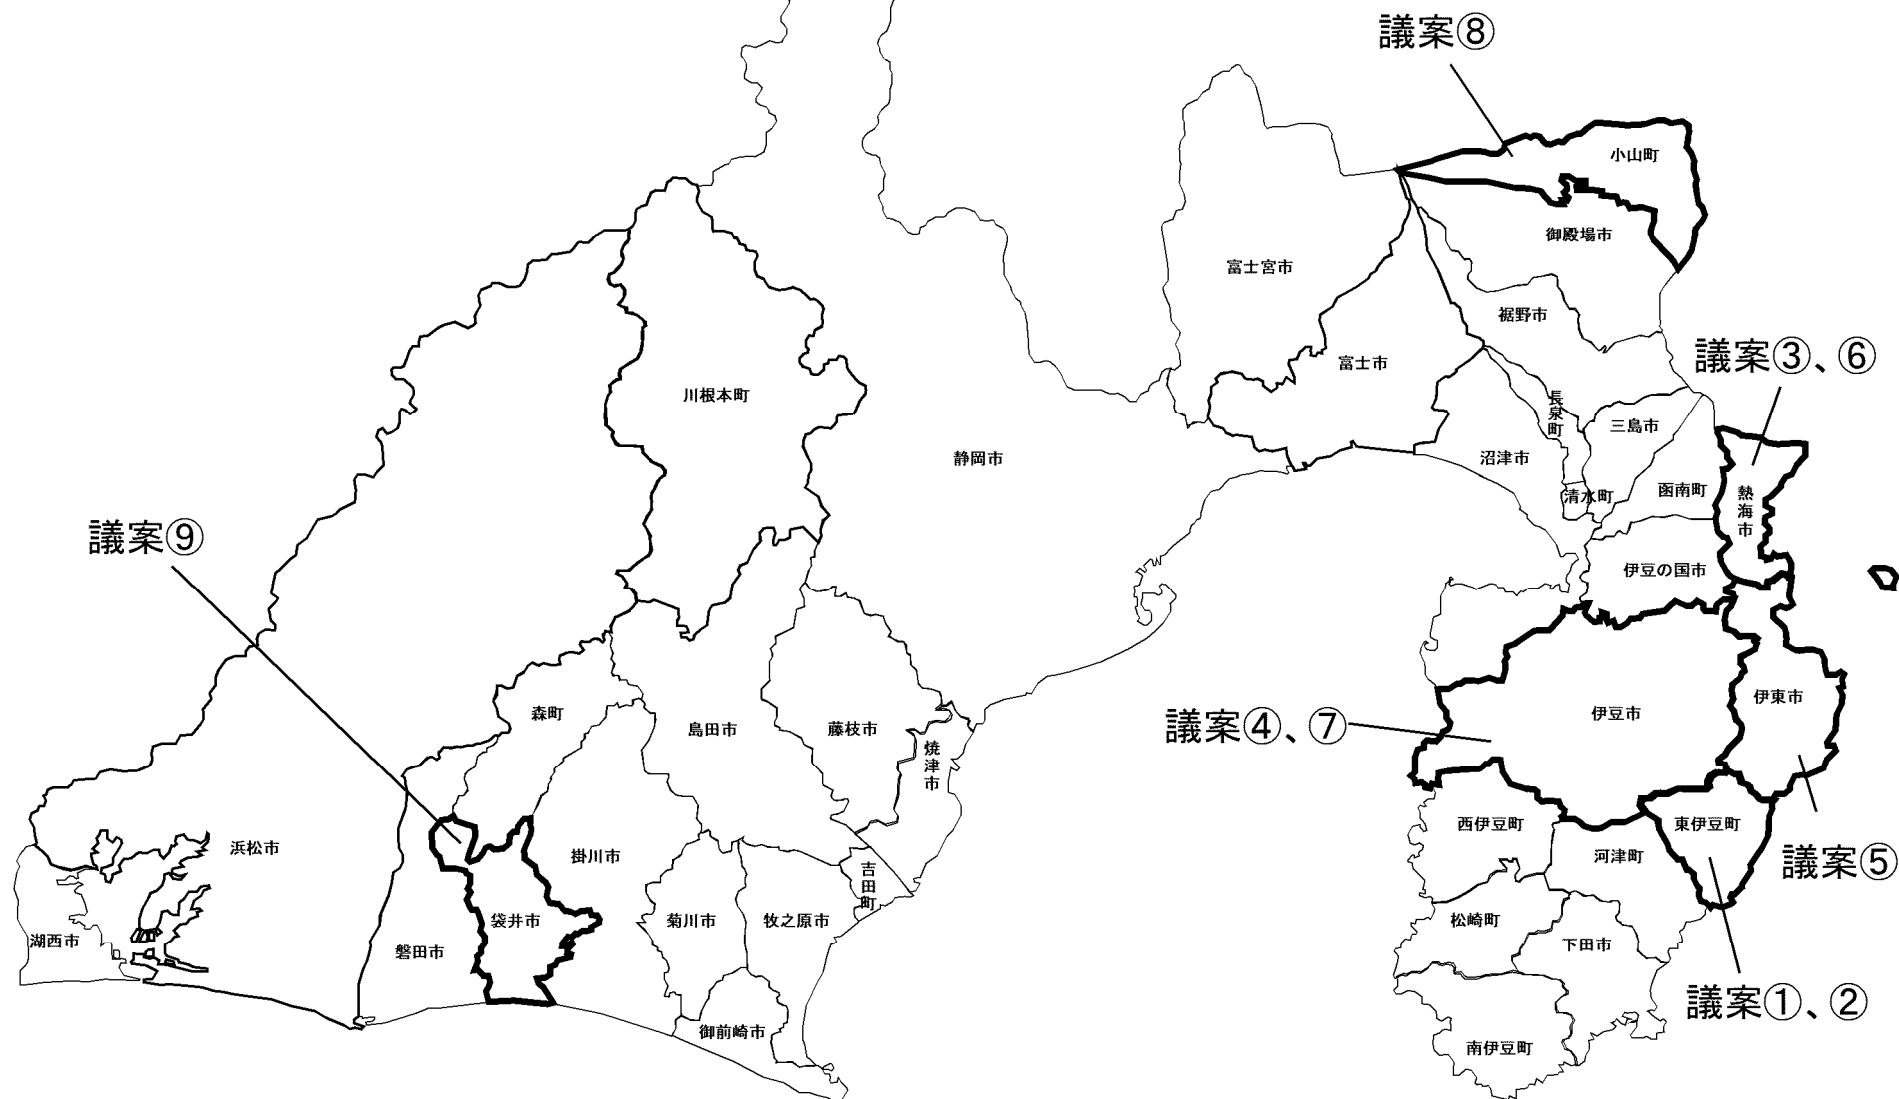

番号	行為	申請者名	申請箇所	概要	備考
1	掘削	替	賀茂郡東伊豆町奈良本字赤松1265-79 コートヴィラ熱川管理組合法人	賀茂郡東伊豆町奈良本字赤松 準保護地域 深度480m 口径100A	
2	掘削	替	袋井市国本279-4 株式会社マックスジャパン	賀茂郡東伊豆町大川 準保護地域 深度670m 口径125A	
3	掘削	替	熱海市熱海1993番地272 ブルーシー熱海管理組合法人	熱海市熱海 準保護地域 深度700m 口径100A	
4	掘削	替	伊豆市小立野38-2 伊豆市	伊豆市湯ヶ島字大ト 保護地域 深度100m 口径200A	
5	動力装置		東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 株式会社FJネクストホールディングス	伊東市湯田町 保護地域 水中ポンプ0.75kw L/分	
6	動力装置		熱海市小嵐町9番68号 熱海ハイブラザ管理組合法人	熱海市小嵐町 保護地域 水中ポンプ3.7kw L/分	
7	動力装置		東京都千代田区大手町一丁目7番2号 株式会社サンケイビル	伊豆市湯ヶ島字大下 保護地域 エアリフトポンプ7.5kw L/分	
8	動力装置		愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 トヨタ不動産株式会社	駿東郡小山町大御神字小玉沢 一般地域 水中ポンプ11kw L/分	
9	動力装置		袋井市萱間1305番地 有限会社からし種	袋井市萱間 一般地域 水中ポンプ18.5kw L/分	

掘削・増掘許可の条件


- 1 施工に当たっては可燃性天然ガス安全対策並びに騒音、振動及び排水対策に十分留意すること。
- 2 可燃性天然ガスの噴出又はその兆候を把握した場合は直ちに報告すること。
- 3 次に掲げる変更を実施しようとする場合は報告すること。
 - (1) 主要な設備の位置又は構造の変更
 - (2) 警報設備の位置の変更
 - (3) 掘削時災害防止規定の内容の変更
- 4 掘削口から水平距離 3 メートル（可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合は 8 メートル）の範囲内でやむを得ない溶接又は溶断の作業を行う場合は、安全管理者の指揮・立会いの下で作業を実施し、送風による空気の拡散等災害防止上必要な代替措置を講ずること。

(余白)


掘 削 許 可 申 請

議 案 番 号		1		(賀茂保健所)			
申請者の住所氏名		賀茂郡東伊豆町奈良本字赤松 1265－79 コートヴィラ熱川管理組合法人					
掘 削 の 場 所		賀茂郡東伊豆町奈良本字赤松 [REDACTED] (温泉準保護地域)					
土 地 の 使 用 権		自己所有地					
関係法令の制限		制限なし					
申 請 内 容	利 用 計 画		現在使用している温泉井のケーシング管が破損し、修繕不能となったため、替掘により、自己所有のリゾートマンションへ温泉を供給する。				
	掘 削 内 容	掘	深度 (m)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]～480
			口径 (mm)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	100
		挿 入 管	深度 (m)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
			口径 (A)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
付 近 の 状 況	源 泉 番 号 距 離 (m) 深 度 (m) 動 力 (種 類) 能 力 (k w) 温 度 (℃) 揚湯量(ℓ/分)		200m以内に源泉なし				
参 考 事 項	市町村意見		特になし				
	組 合 意 見		申請内容を遵守することを条件に承認。				
	記 事		掘削時における可燃性天然ガスの安全対策の基準（規則第1条の2各号に掲げる基準）に適合することを確認済				
	事務局意見		議案書3頁の条件を付し、申請どおり許可				
審 議 会 意 見							



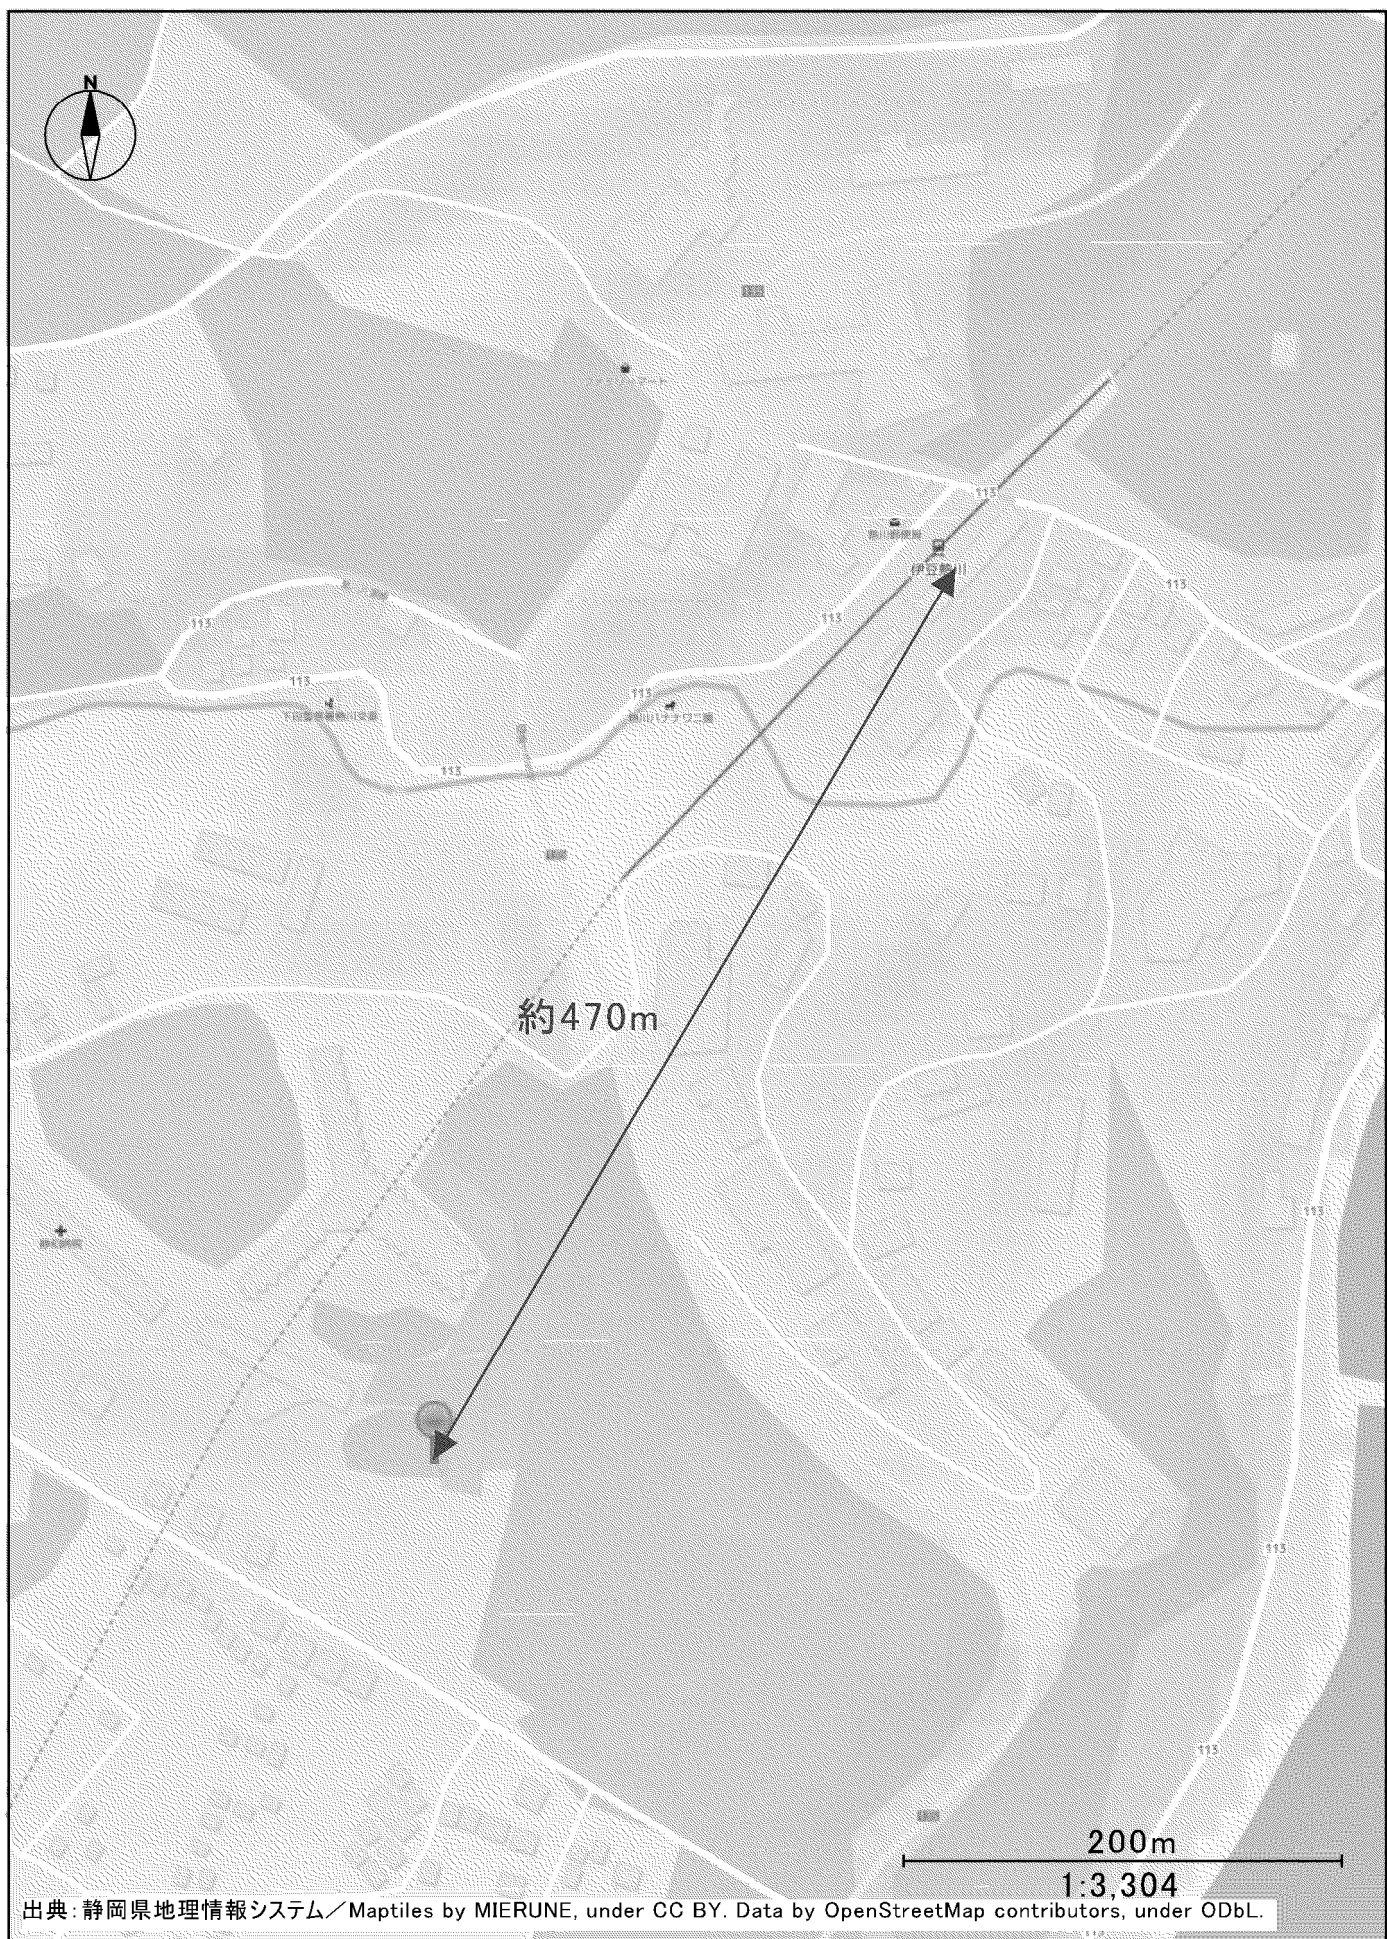

コートヴィラ熱川 源泉掘削計画図

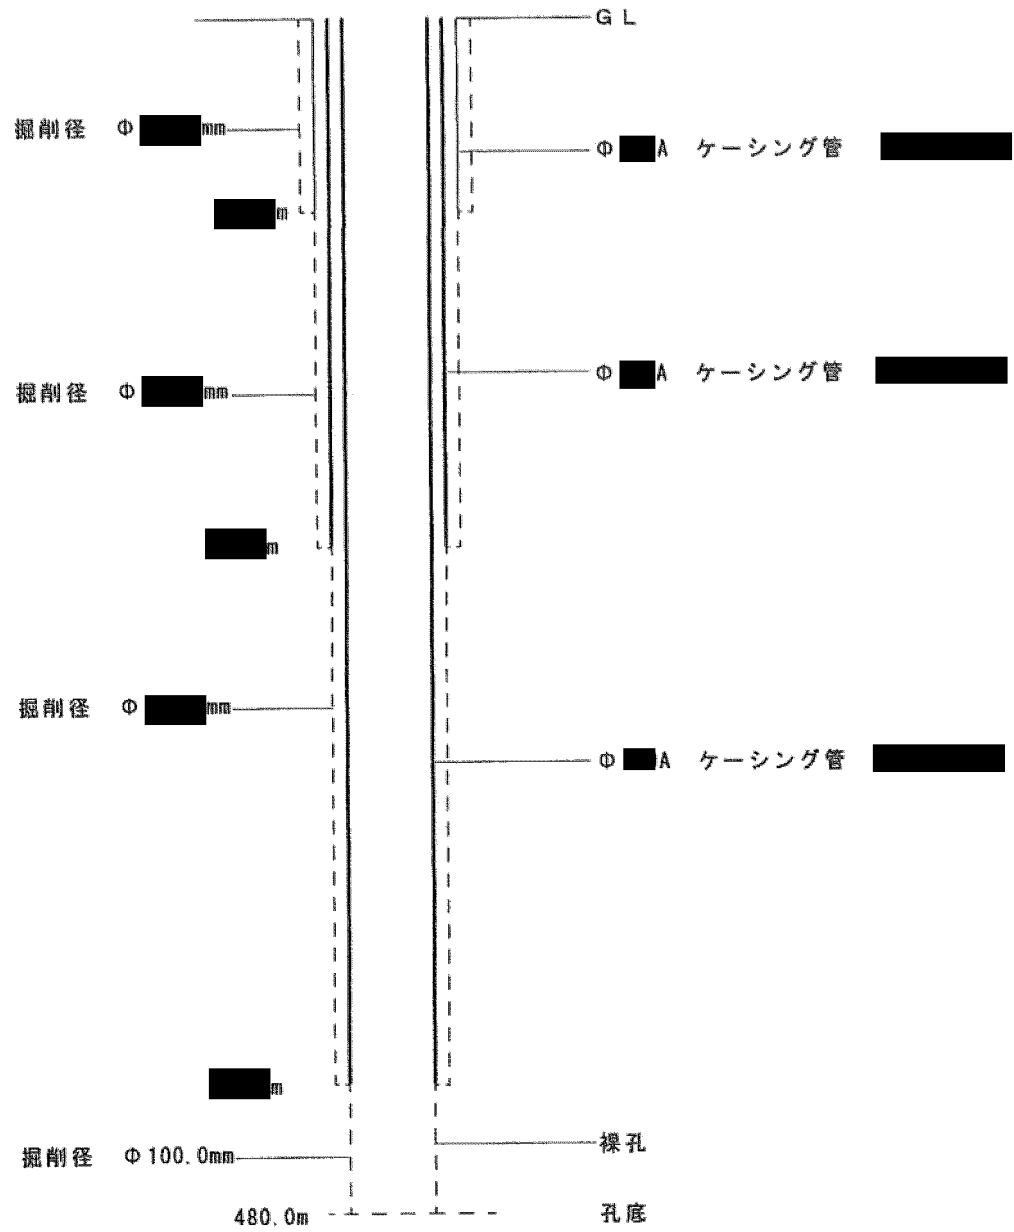


(余白)

掘 削 許 可 申 請


議 案 番 号		2		(賀茂保健所)				
申請者の住所氏名		袋井市国本 279－ 4 株式会社マックスジャパン						
掘 削 の 場 所		賀茂郡東伊豆町大川■■■■■■(温泉準保護地域)						
土地の使用権		自己所有						
関係法令の制限		制限なし						
申請内容	利 用 計 画		現在使用している温泉井が修繕不能となったため、替掘を行い、自社の旅館施設へ供給する。					
	掘削内容	掘	深度 (m)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■～670
		削	口径 (mm)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	100
		挿入管	深度 (m)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
			口径 (A)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
付近の状況	源 泉 番 号 距 離 (m) 深 度 (m) 動 力 (種 類) 能 力 (k w) 温 度 (℃) 揚湯量(ℓ/分)		200m以内に源泉なし					
参 考 事 項	市町村意見		－					
	組 合 意 見		申請内容を遵守することを条件に了承。					
	記 事		掘削時における可燃性天然ガスの安全対策の基準（規則第1条の2各号に掲げる基準）に適合することを確認済					
	事務局意見		議案書3頁の条件を付し申請どおり許可					
審 議 会 意 見								



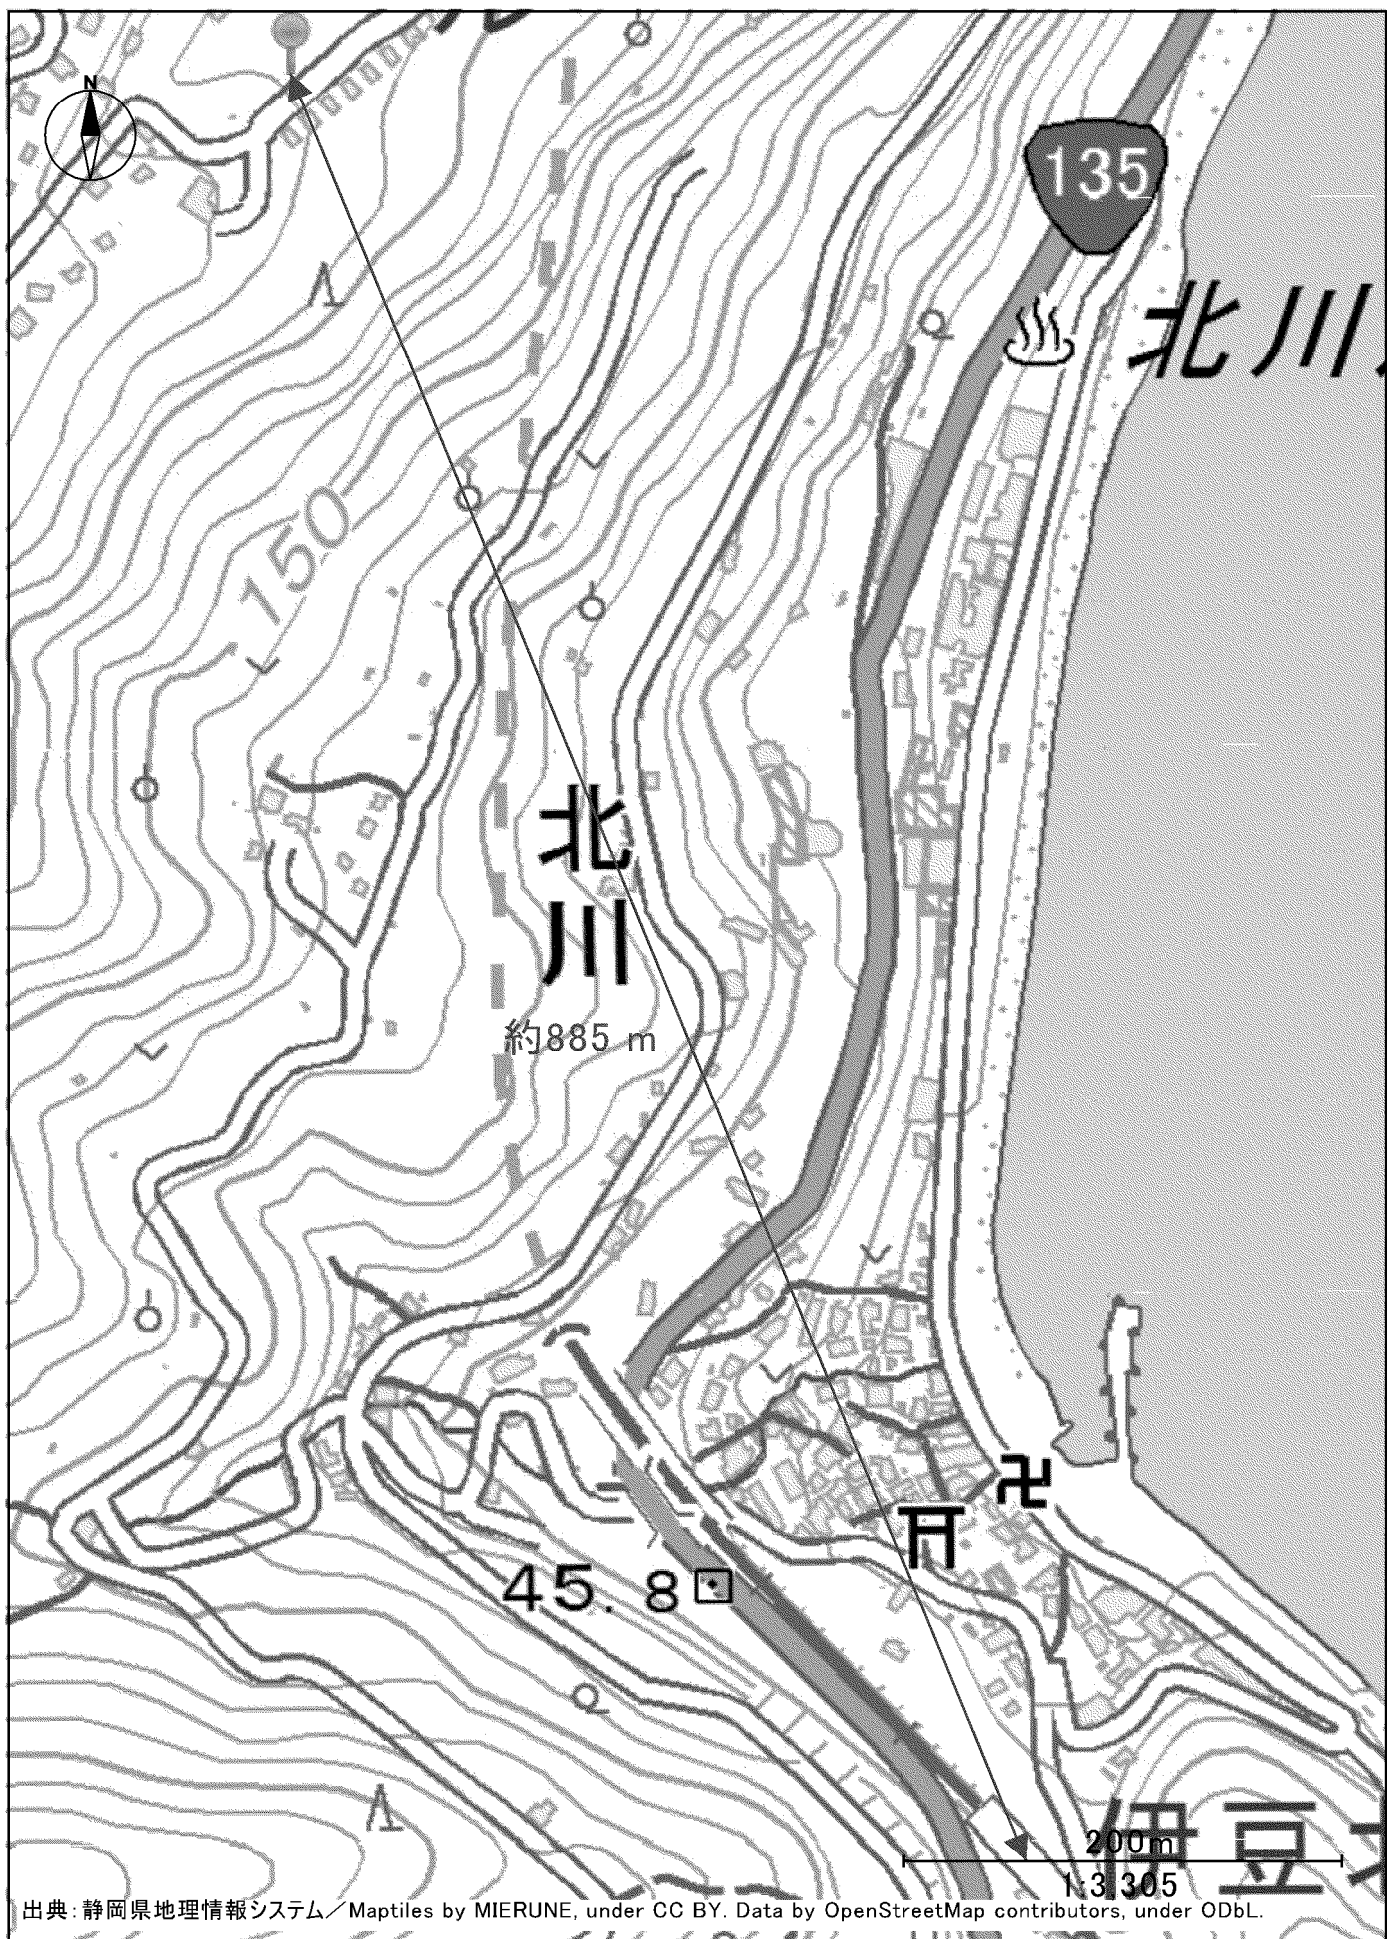


出典：静岡県地理情報システム／Maptiles by MIERUNE, under CC BY. Data by OpenStreetMap contributors, under ODbL.

掘削孔付上断面計画書

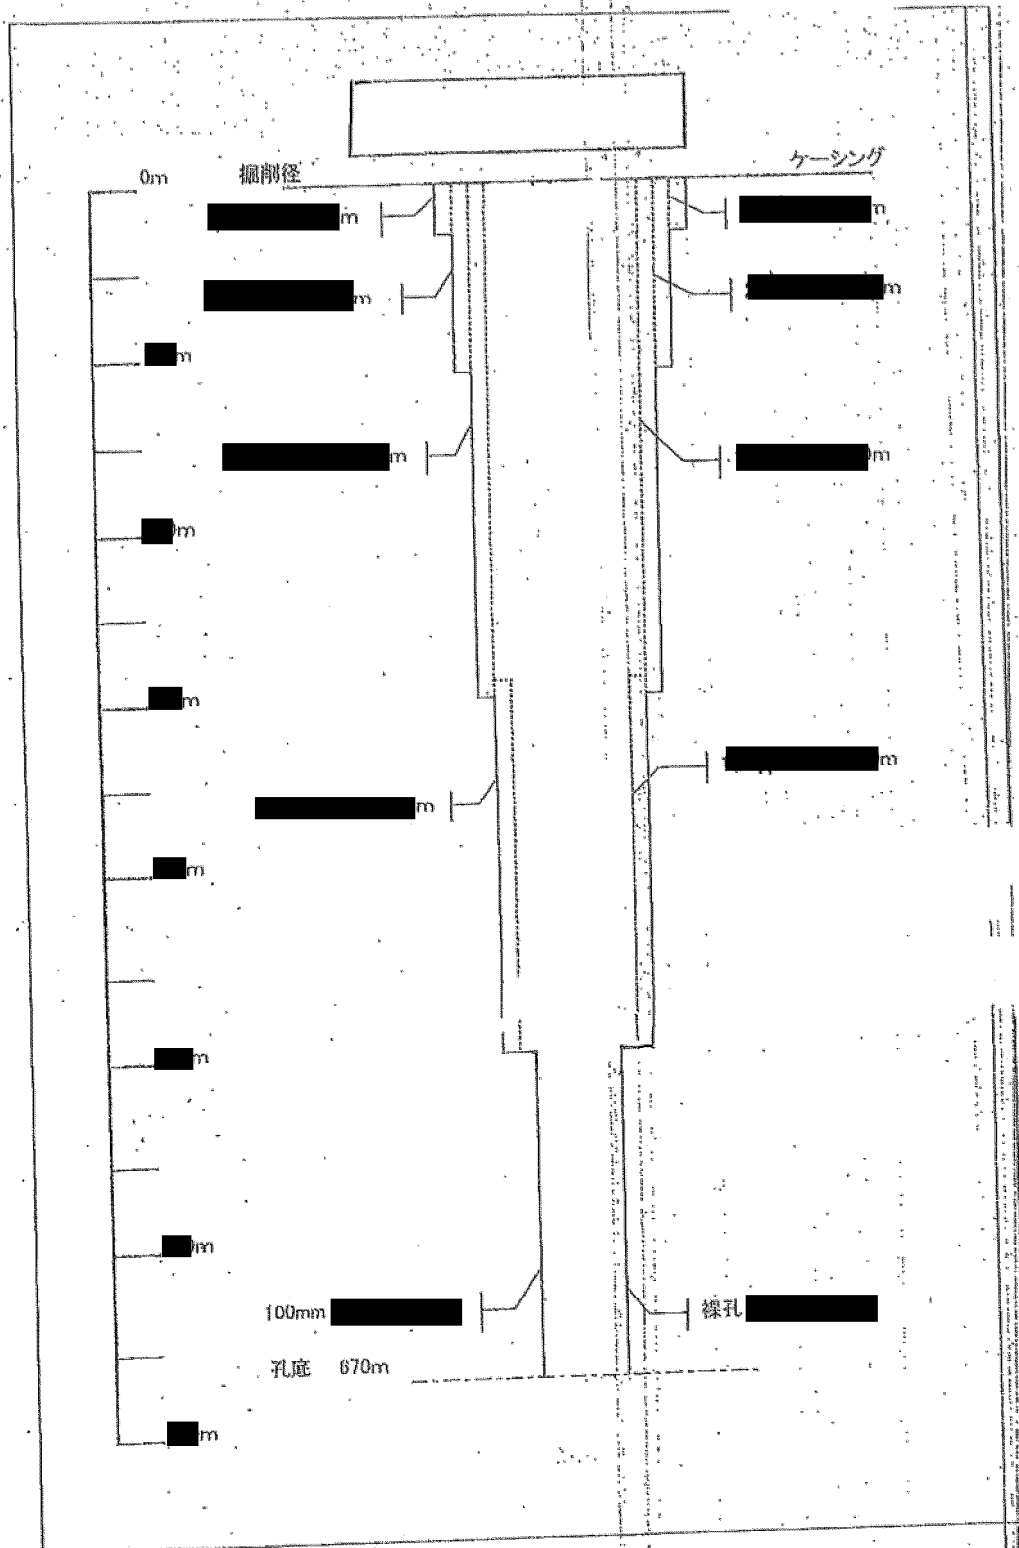

▲消火器
 ■ガス検知機
 ---防音シート


TB1-70
 ホールマシン

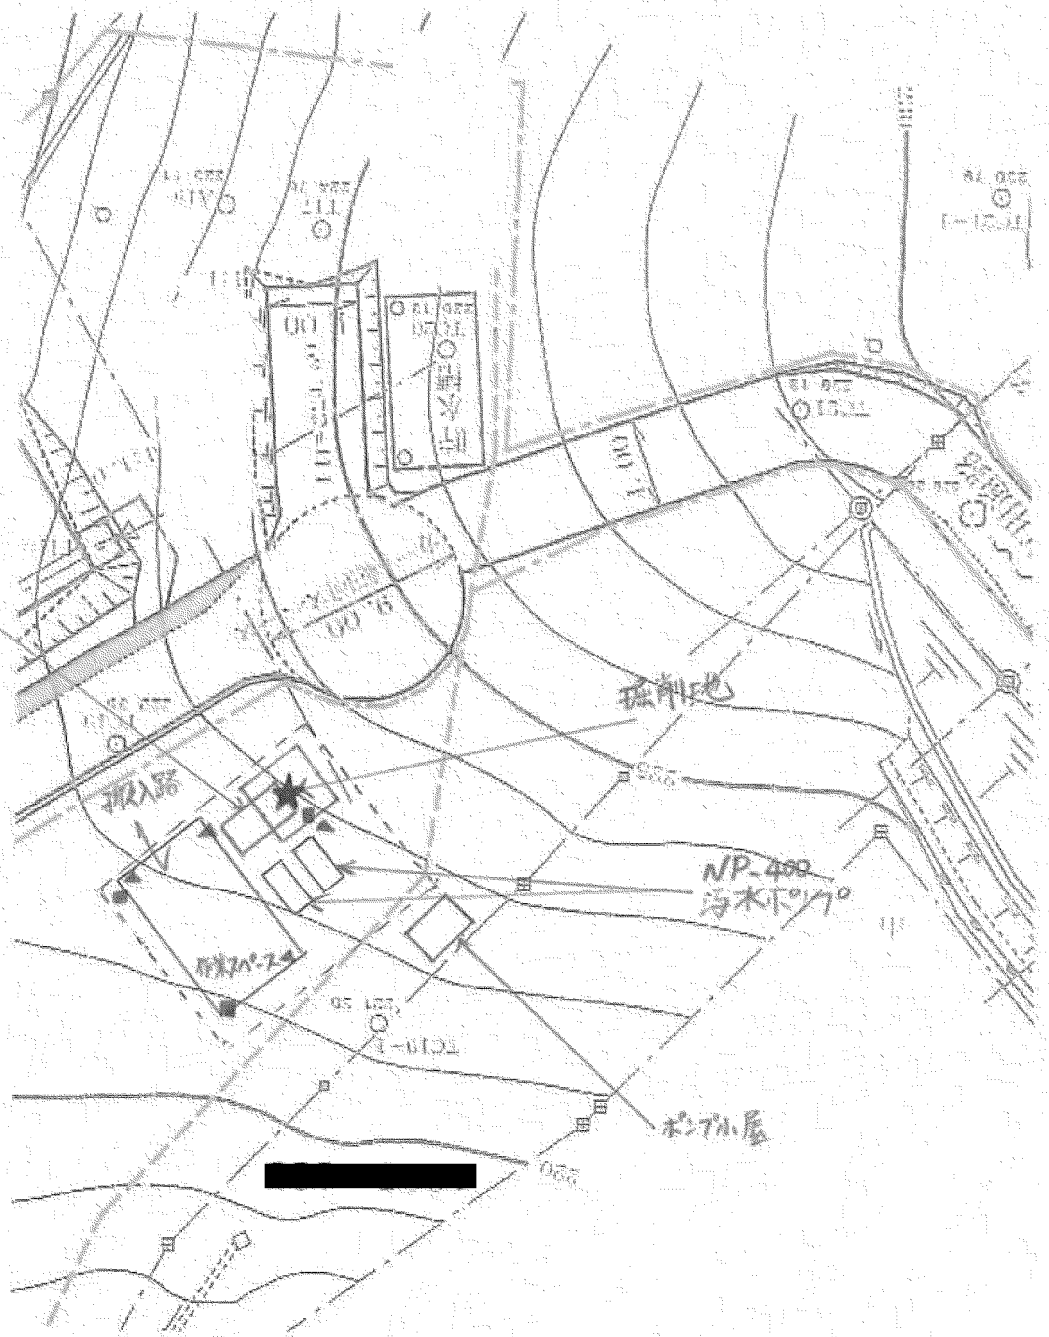

(余白)

掘削許可申請


議案番号		3		(熱海保健所)					
申請者の住所氏名		熱海市熱海 1993 番地 272 ブルーシー熱海管理組合法人							
掘削の場所		熱海市熱海 [redacted] (温泉準保護地域)							
土地の使用権		土地所有者 (共同所有)							
関係法令の制限		制限なし							
申請内容	利用計画		孔内ケーシングの破損等により現在使用している温泉井の修繕が困難となったため、替掘により、マンション等へ浴用として供給。						
	掘削内容	掘	深度 (m)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] ~ 700
		削	口径 (mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	75
		挿入管	深度 (m)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
			口径 (A)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 能力 (kw) 温度 (℃) 揚湯量 (ℓ/分)	200m以内に源泉なし							
参考事項	市町村意見		・ 第1種風致地域 (容積率 200%、建蔽率 20%) ・ 景観計画区域、・ 宅地造成等工事規制区域						
	組合意見		支障なし。						
	記事		掘削時における可燃性天然ガスの安全対策の基準 (規則第1条の2各号に掲げる基準) に適合することを確認済						
	事務局意見		議案書3頁の条件を付し申請どおり許可						
審議会意見									

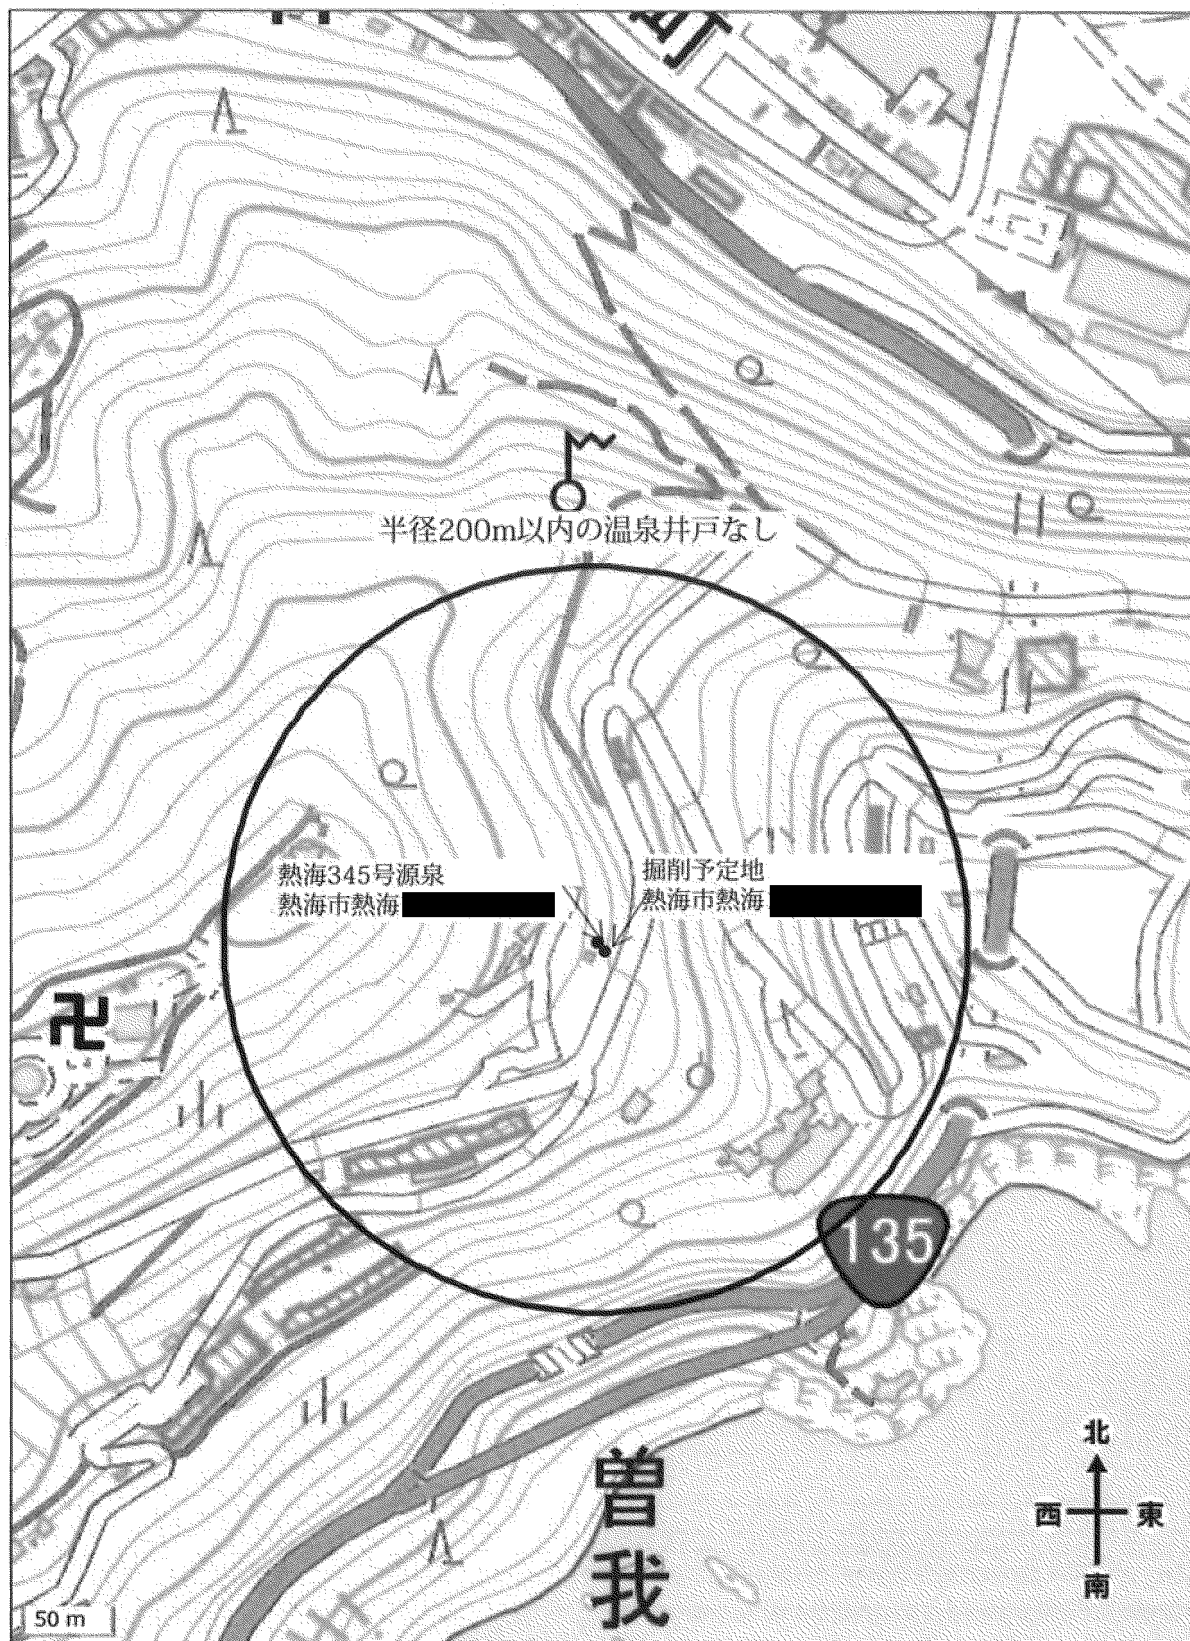




熱海 345 号源泉 替掘工事計画図

深度 (m)

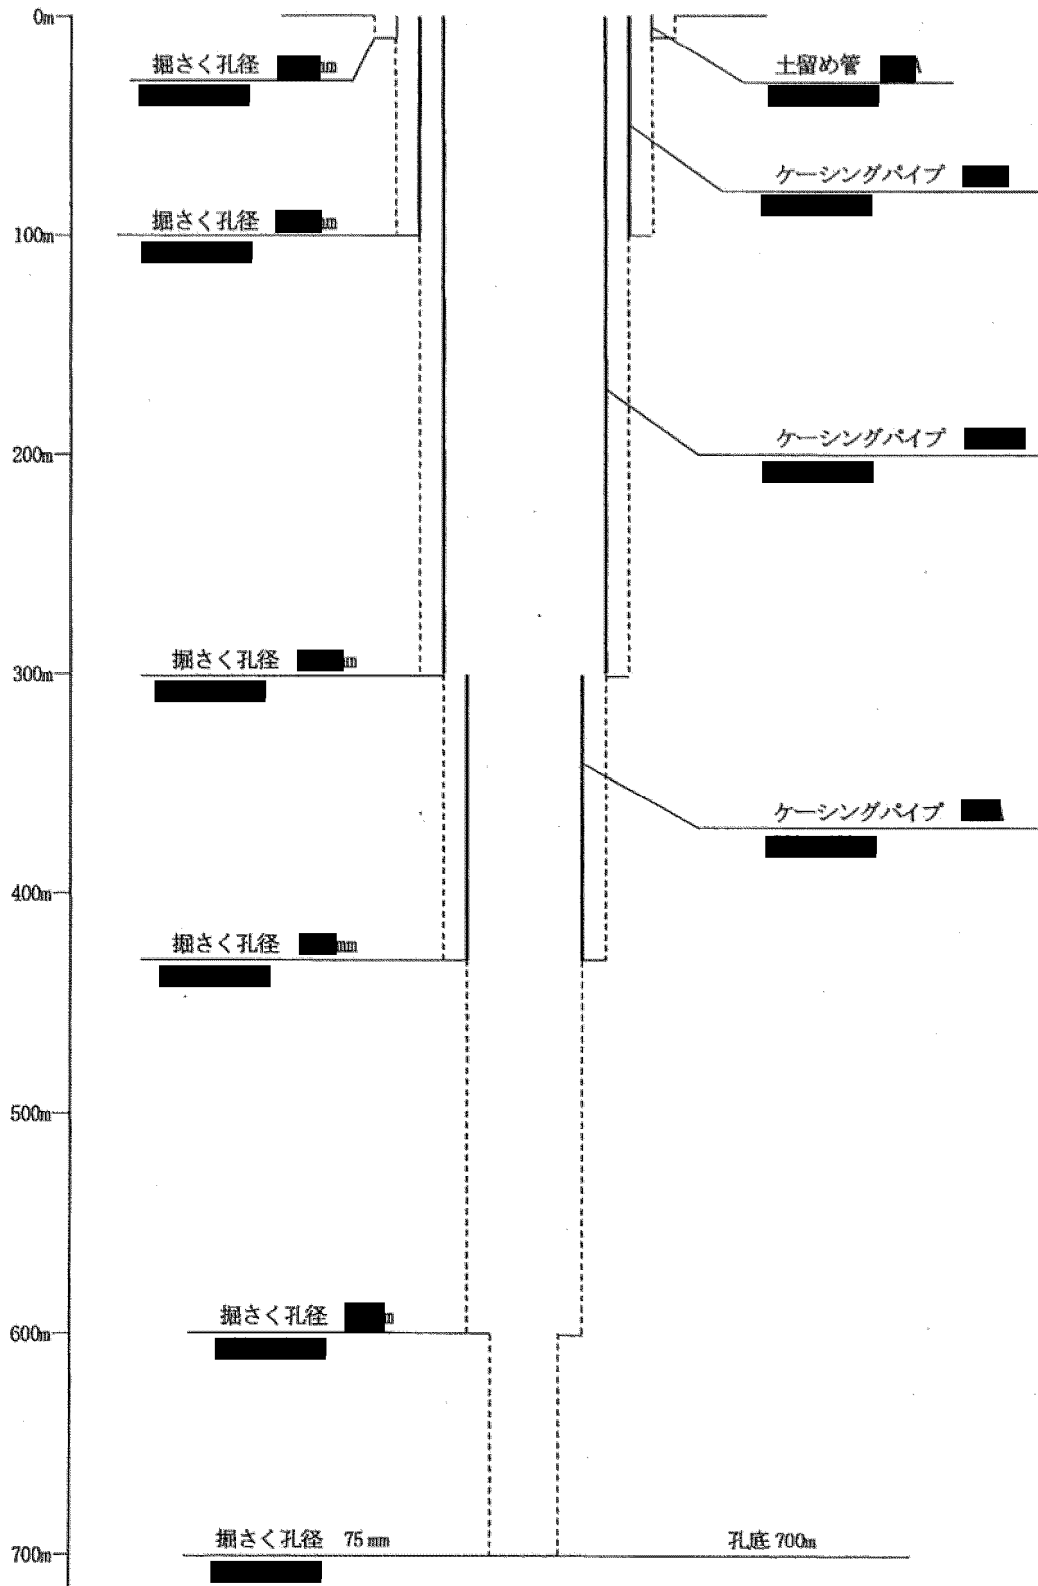


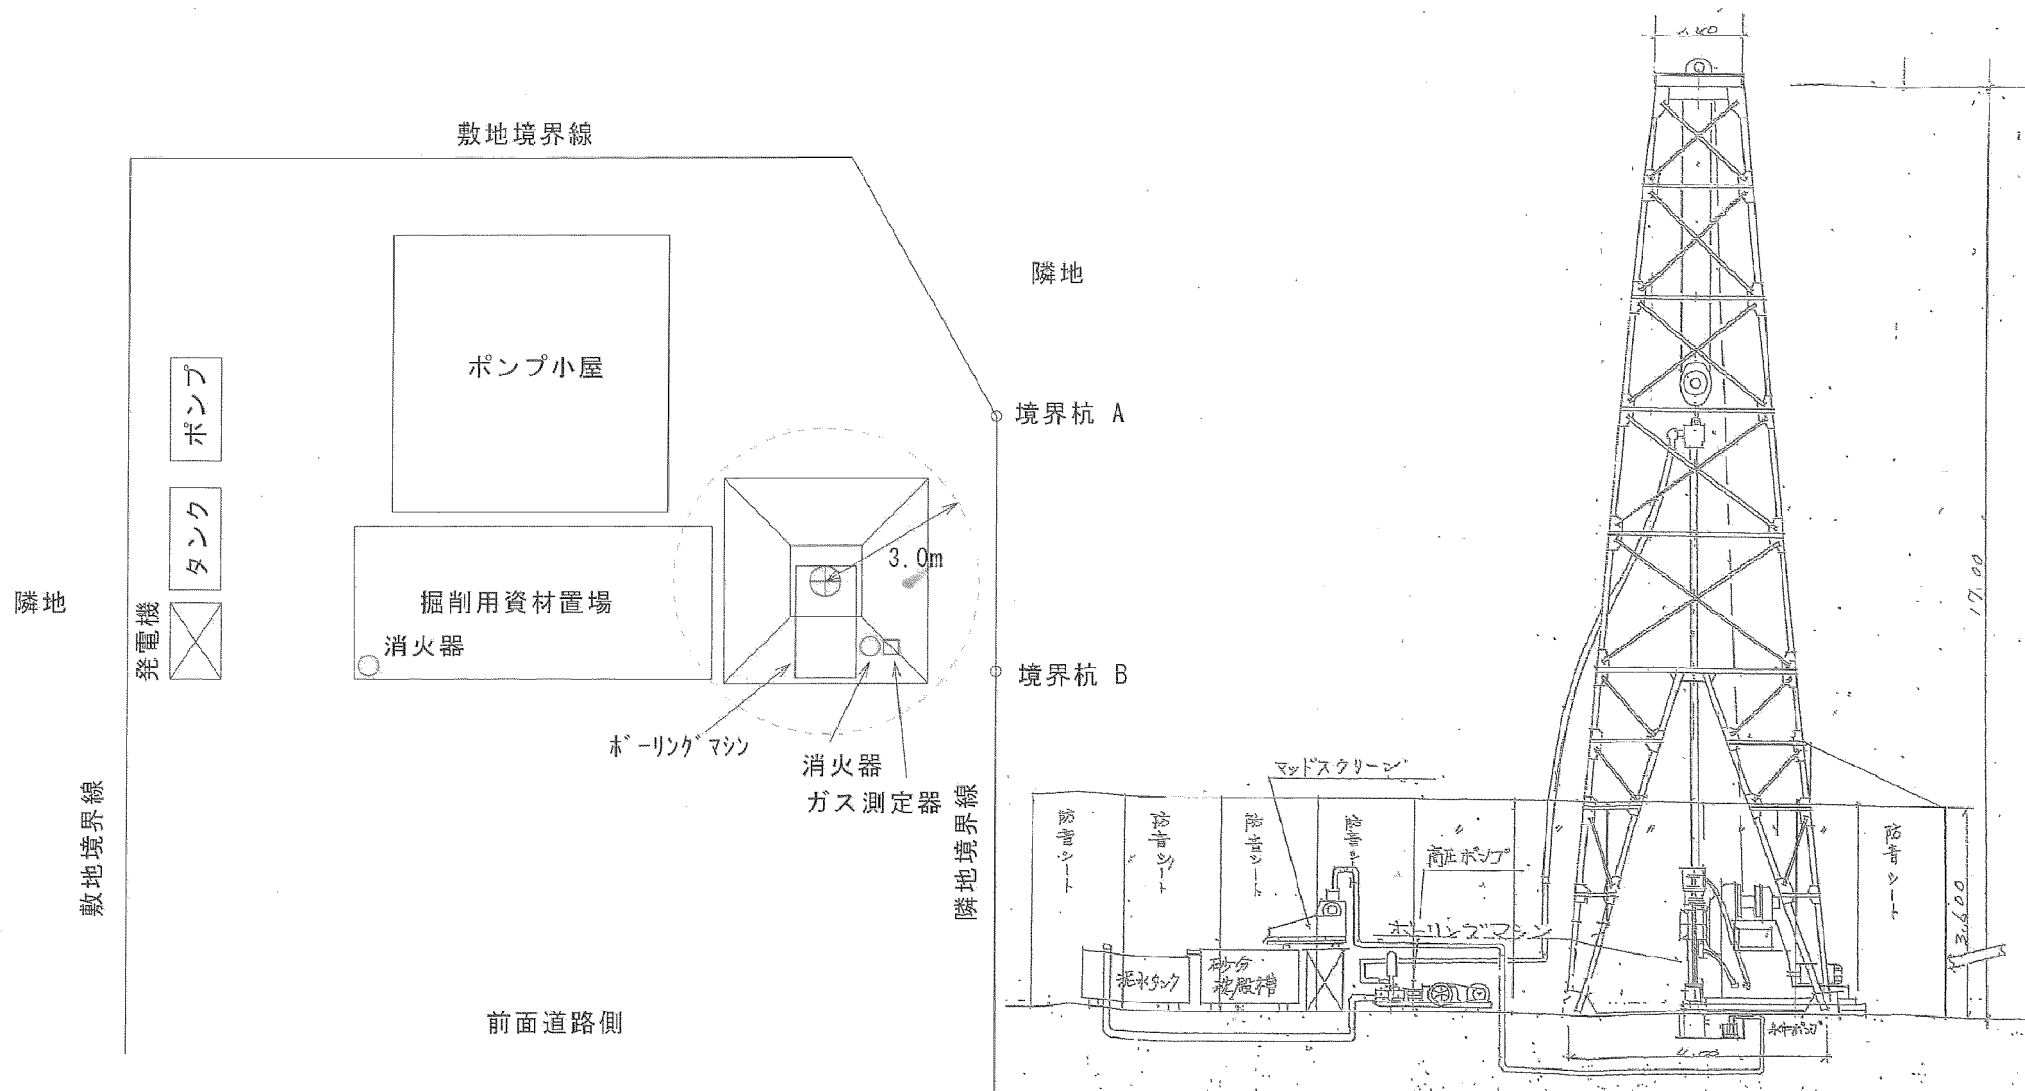

(余白)


掘 削 許 可 申 請

議 案 番 号		4		(東部保健所)				
申請者の住所氏名		伊豆市小立野 38－2 伊豆市						
掘 削 の 場 所		伊豆市湯ヶ島字大下 ■■■■■ (温泉保護地域)						
土 地 の 使 用 権		伊豆市湯ヶ島財産区所有 (本件に係る覚書締結)						
関係法令の制限		自然公園法 (手続中)						
申請内容	利 用 計 画		西平地区の予備泉である現温泉を土砂災害のおそれのない場所へ替掘し、集中管理により、湯ヶ島財産区の温泉利用施設へ浴用として供給。					
	掘削内容	掘	深度 (m)	■■■■■	■■■■■	■■■■■~100		
		削	口径 (mm)	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
		挿入管	深度 (m)	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
			口径 (A)	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
付近の状況	源 泉 番 号 距 離 (m) 深 度 (m) 動 力 (種 類) 能 力 (k w) 温 度 (℃) 揚湯量(ℓ/分)		■■■■■		■■■■■			
参考事項	市町村意見		—					
	組 合 意 見		西平温泉地区の揚湯量を増やさず、動力装置後、他の源泉に影響を及ぼした場合に休止等の措置をとることを条件に同意。					
	記 事		掘削時における可燃性天然ガスの安全対策の基準 (規則第 1 条の 2 各号に掲げる基準) に適合することを確認済					
	事務局意見		議案書 3 頁の条件を付し申請どおり許可					
審 議 会 意 見								

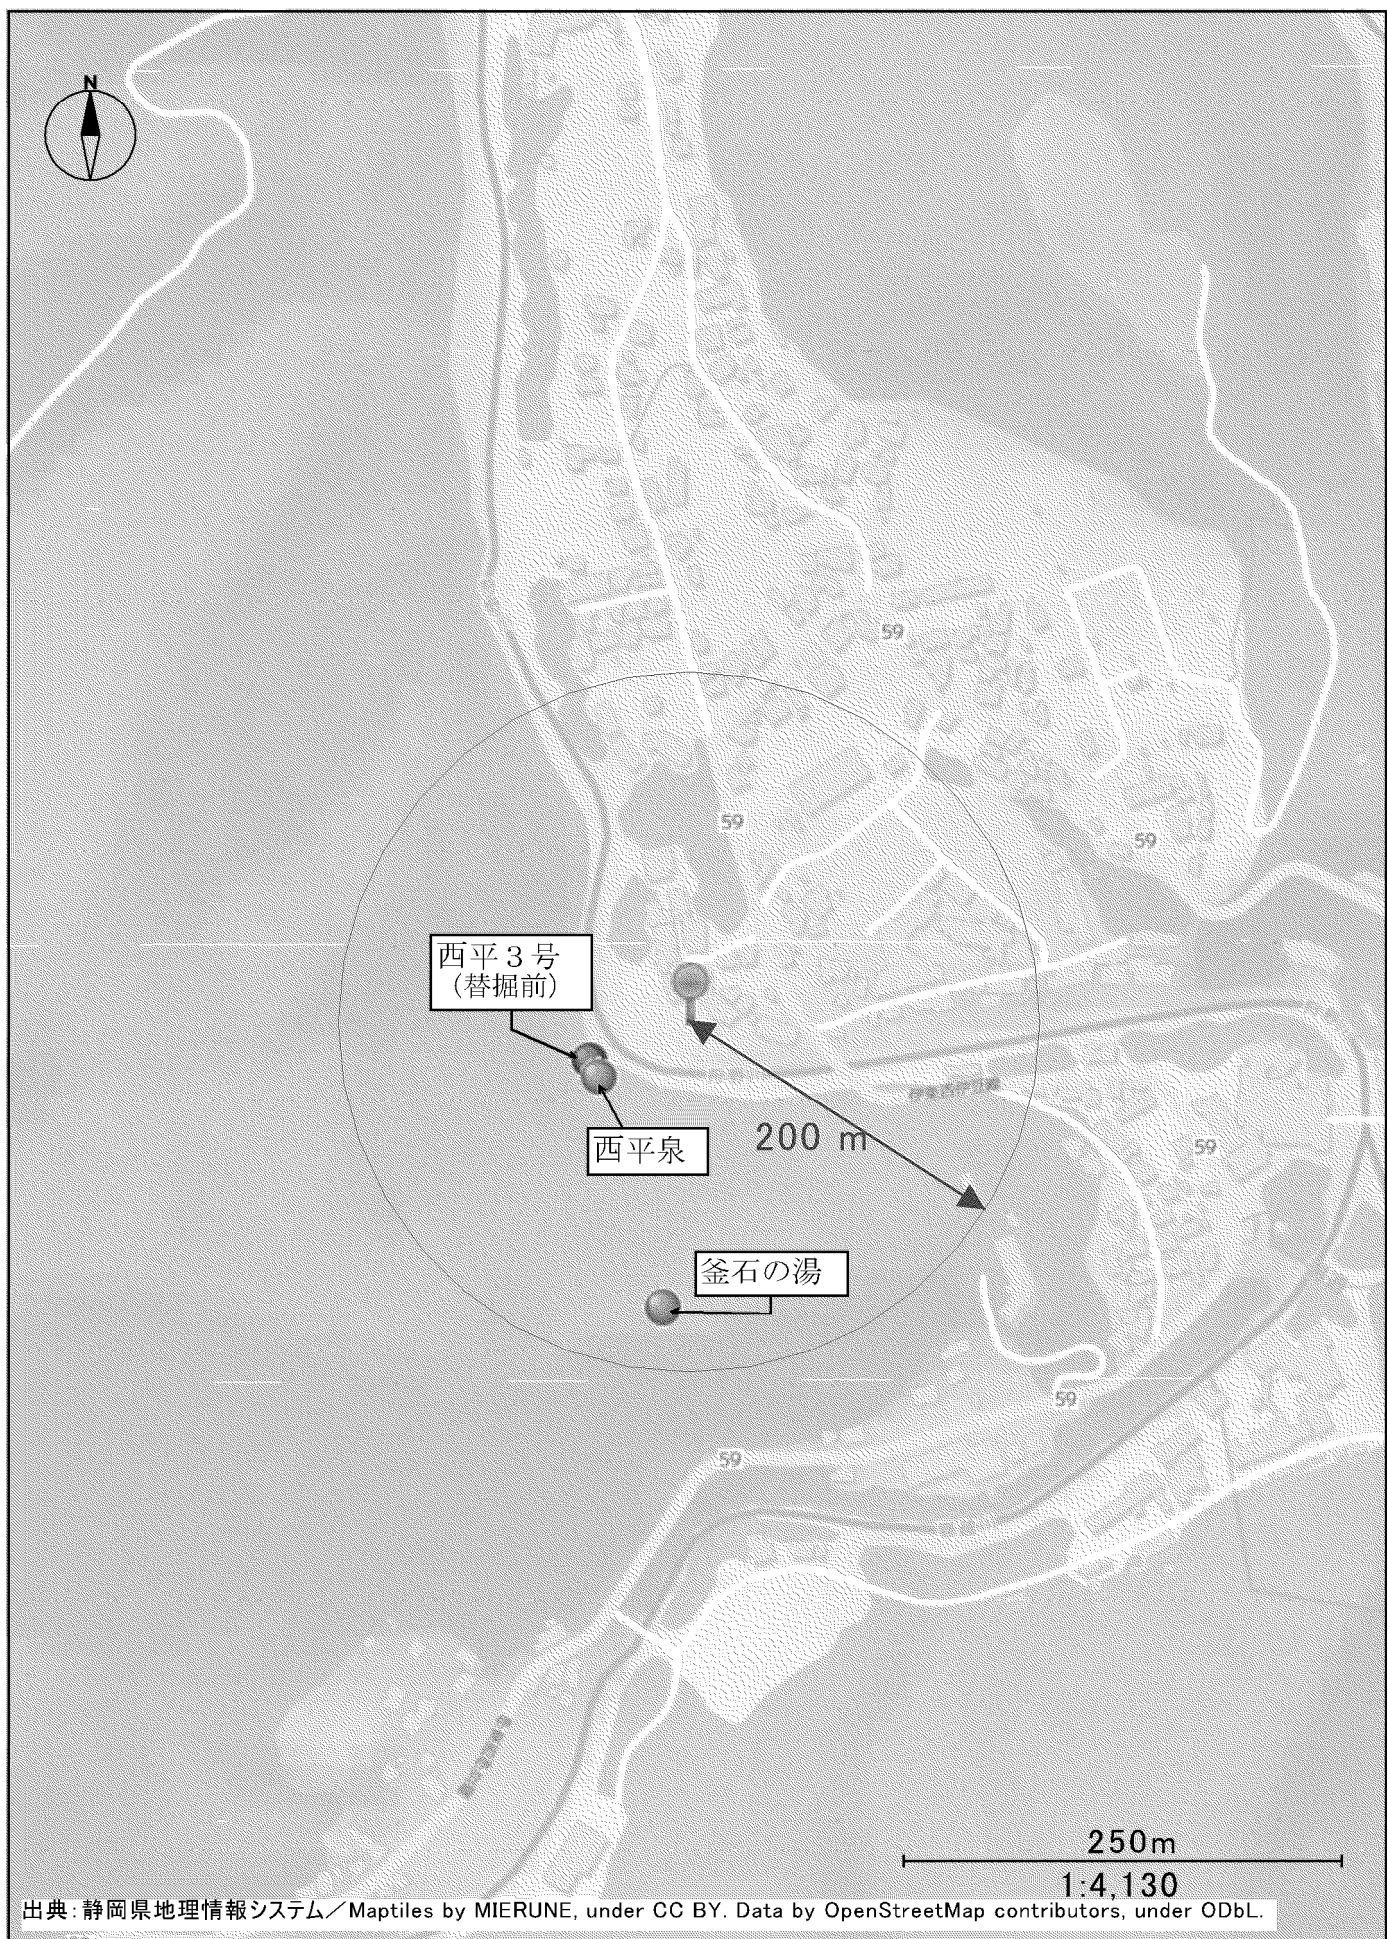




温泉井戸構造図

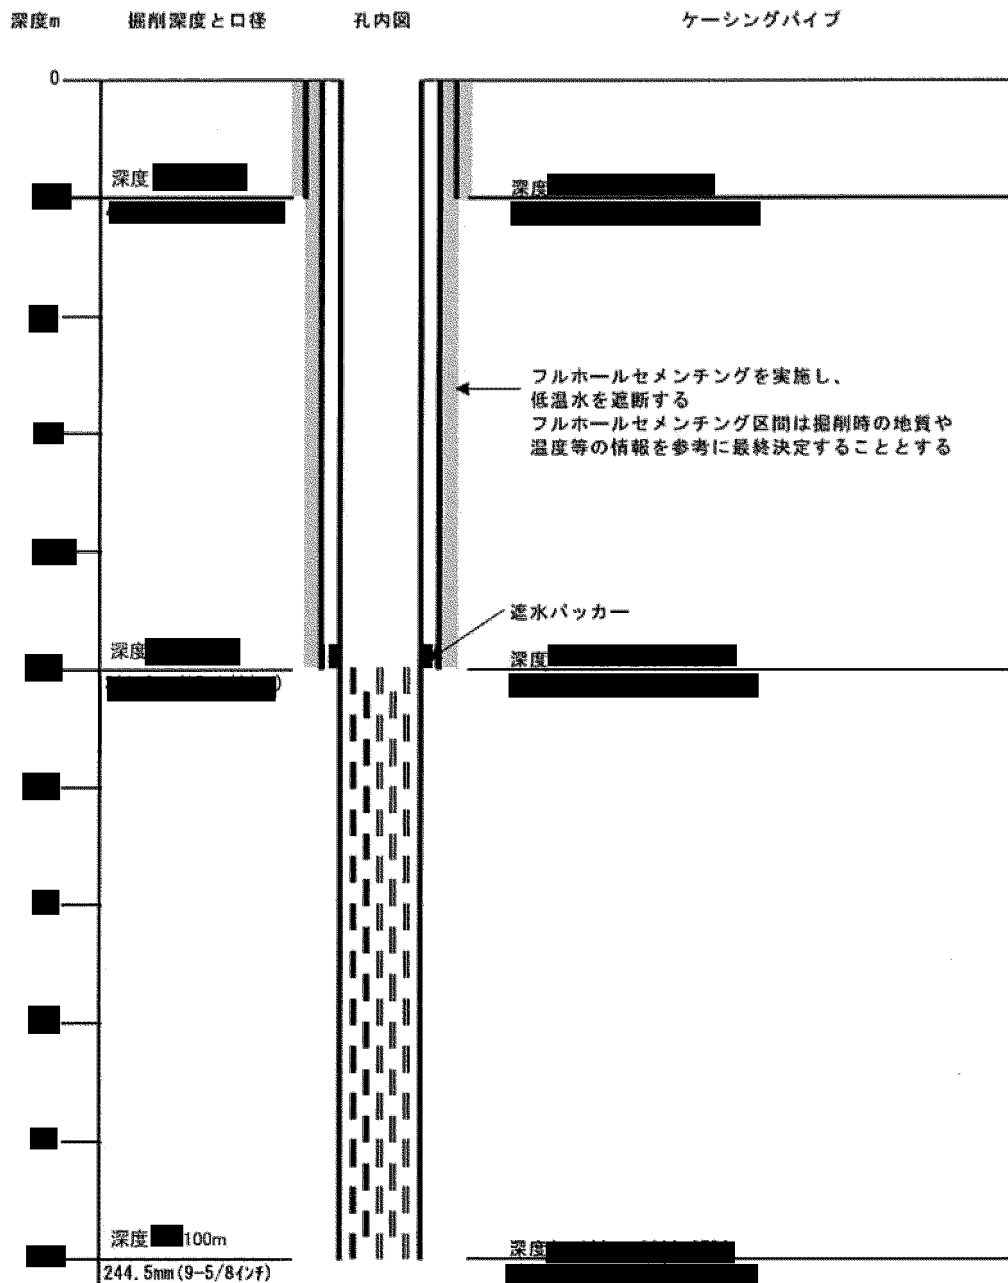

■機械配置図(案)

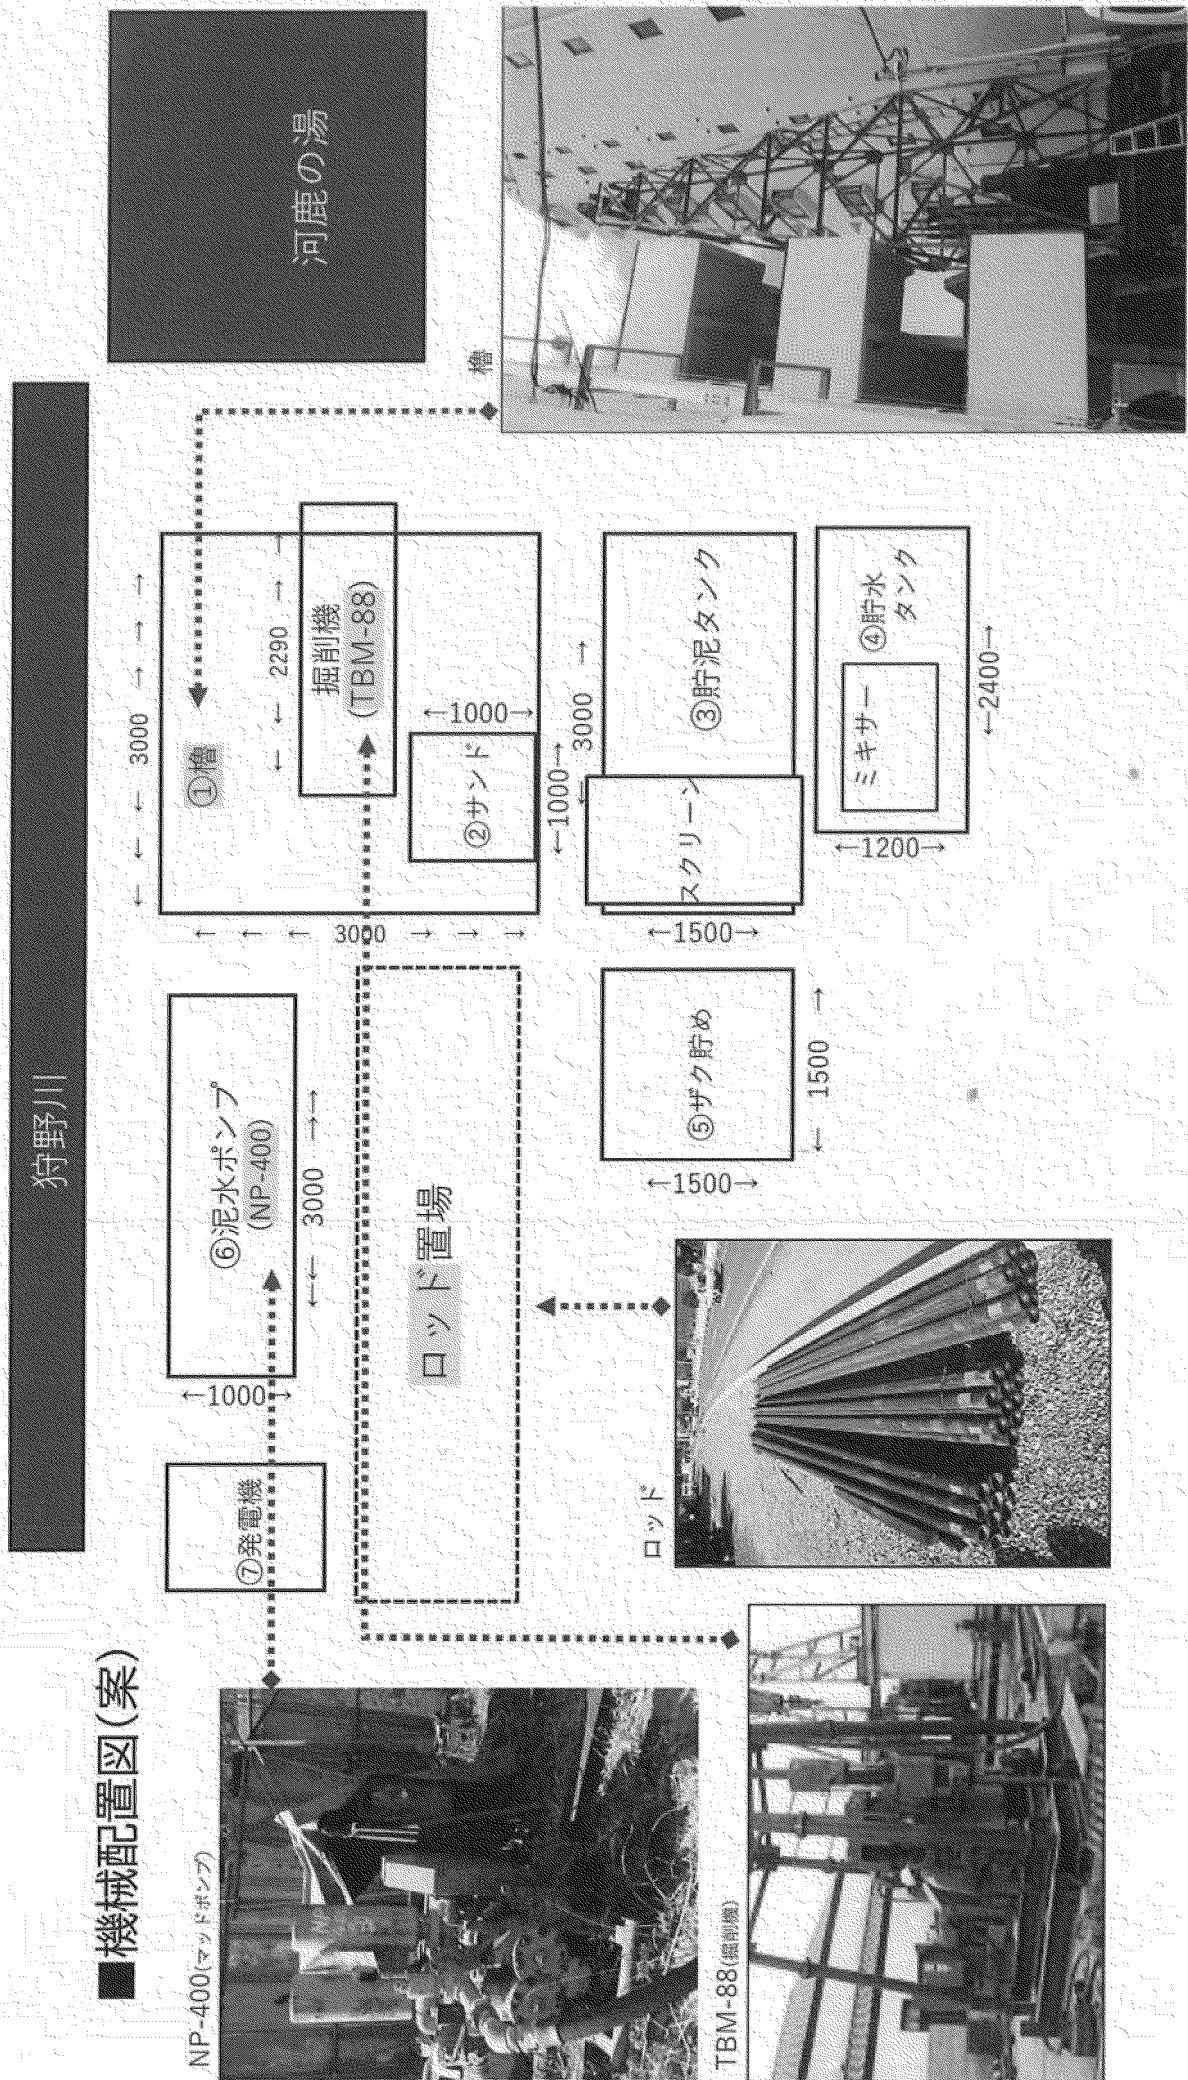

(余白)


動力装置許可申請

議案番号	5	(熱海保健所)					
申請者の住所 氏名	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 株式会社F J ネクストホールディングス						
工事の場所	伊東市湯田町						
	地目	宅地	地域区分	温泉保護地域	源泉番号	364296	
申請の目的	替堀の掘削工事完了に伴い、動力を装置する。						
源泉の状況	許可	R7.2.3 土地掘削許可					
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位	動水位
		585m	98.0mm		— (℃)	GL- m	GL- m
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	許可量
		—	—	—	—	—	—
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量	
	0.75kw	水中ポンプ	ソルミポンプ製 SP7-5 段数 5段		—	L/分	
揚湯試験	揚湯試験時					℃	L/分
利用施設の状況	申請者が営業する旅館に供給する。						
付近の状況	源泉番号	14源泉あり (別紙のとおり)					
	距離 (m)						
	深度 (m)						
	動力 (種類)						
	出力 (kw)						
	温度 (℃)						
参考事項	組合意見	申請どおりで結構。					
	記事	—					
	事務局意見	申請どおり許可する。					
審議会意見							

掘削許可申請

議 案 番 号		2
付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 能力 (k w) 温度 (°C) 揚湯量 (ℓ/分)	
付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 能力 (k w) 温度 (°C) 揚湯量 (ℓ/分)	
付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 能力 (k w) 温度 (°C) 揚湯量 (ℓ/分)	
付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 能力 (k w) 温度 (°C) 揚湯量 (ℓ/分)	
付近の状況	源泉番号 距離 (m) 深度 (m) 動力 (種類) 能力 (k w) 温度 (°C) 揚湯量 (ℓ/分)	

半径200m 土地公図写し S = 1 : 1500

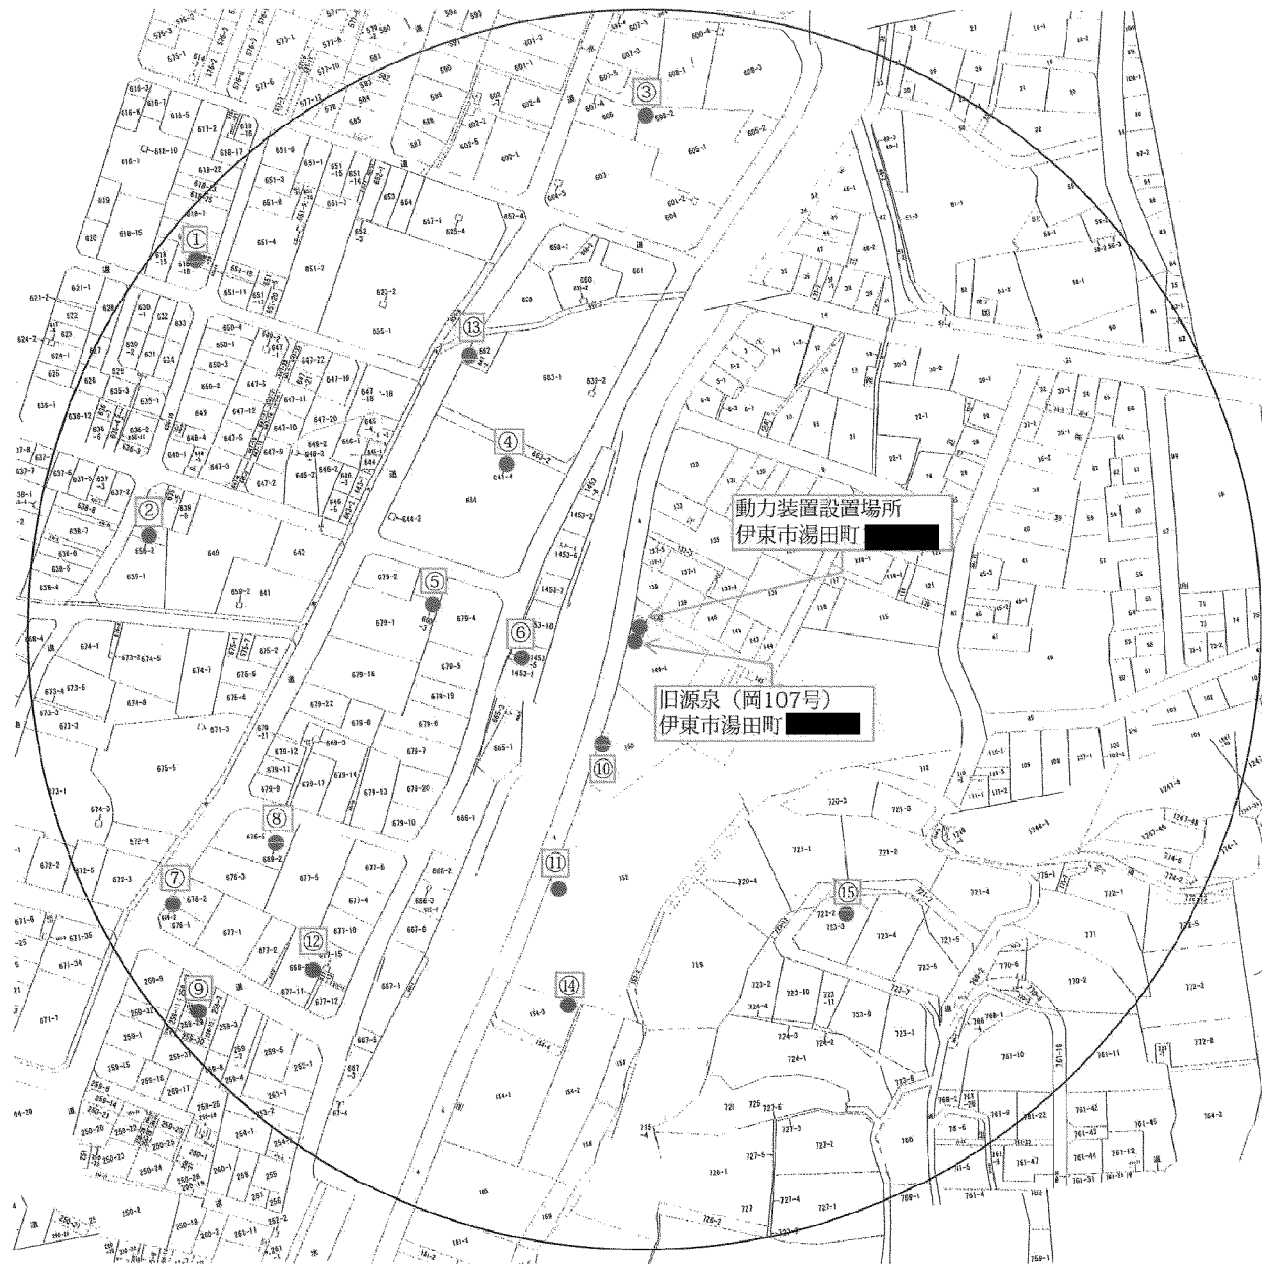


- ①岡056号源泉 桜木町
- ②岡069号源泉 桜木町
- ③岡074号源泉 桜木町
- ④岡077号源泉 桜木町
- ⑤岡078号源泉 桜木町
- ⑥岡079号源泉 桜木町
- ⑦岡086号源泉 桜木町
- ⑧岡089号源泉 桜木町
- ⑨岡090号源泉 広野
- ⑩岡108号源泉 湯田町
- ⑪岡109号源泉 湯田町
- ⑫岡122号源泉 桜木町
- ⑬岡145号源泉 桜木町
- ⑭岡203号源泉 湯田町

工事名称 伊東遊季亭動力装置設置工事



掘削・水中ポンプ挿入面図

件名	伊東遊季亭岡107号源泉温泉掘削工事		
内容	掘削・水中ポンプ挿入面図		
工事期間	令和7年5月17日～令和8年3月26日		
深度	585.0m	静水位	GL- [] m
設置深度	[] m	動水位	GL- [] m
設置ポンプ	ツルビポンプ製 SP7-5 0.75Kw	揚湯管	[]
揚湯量	[]	温度	[]

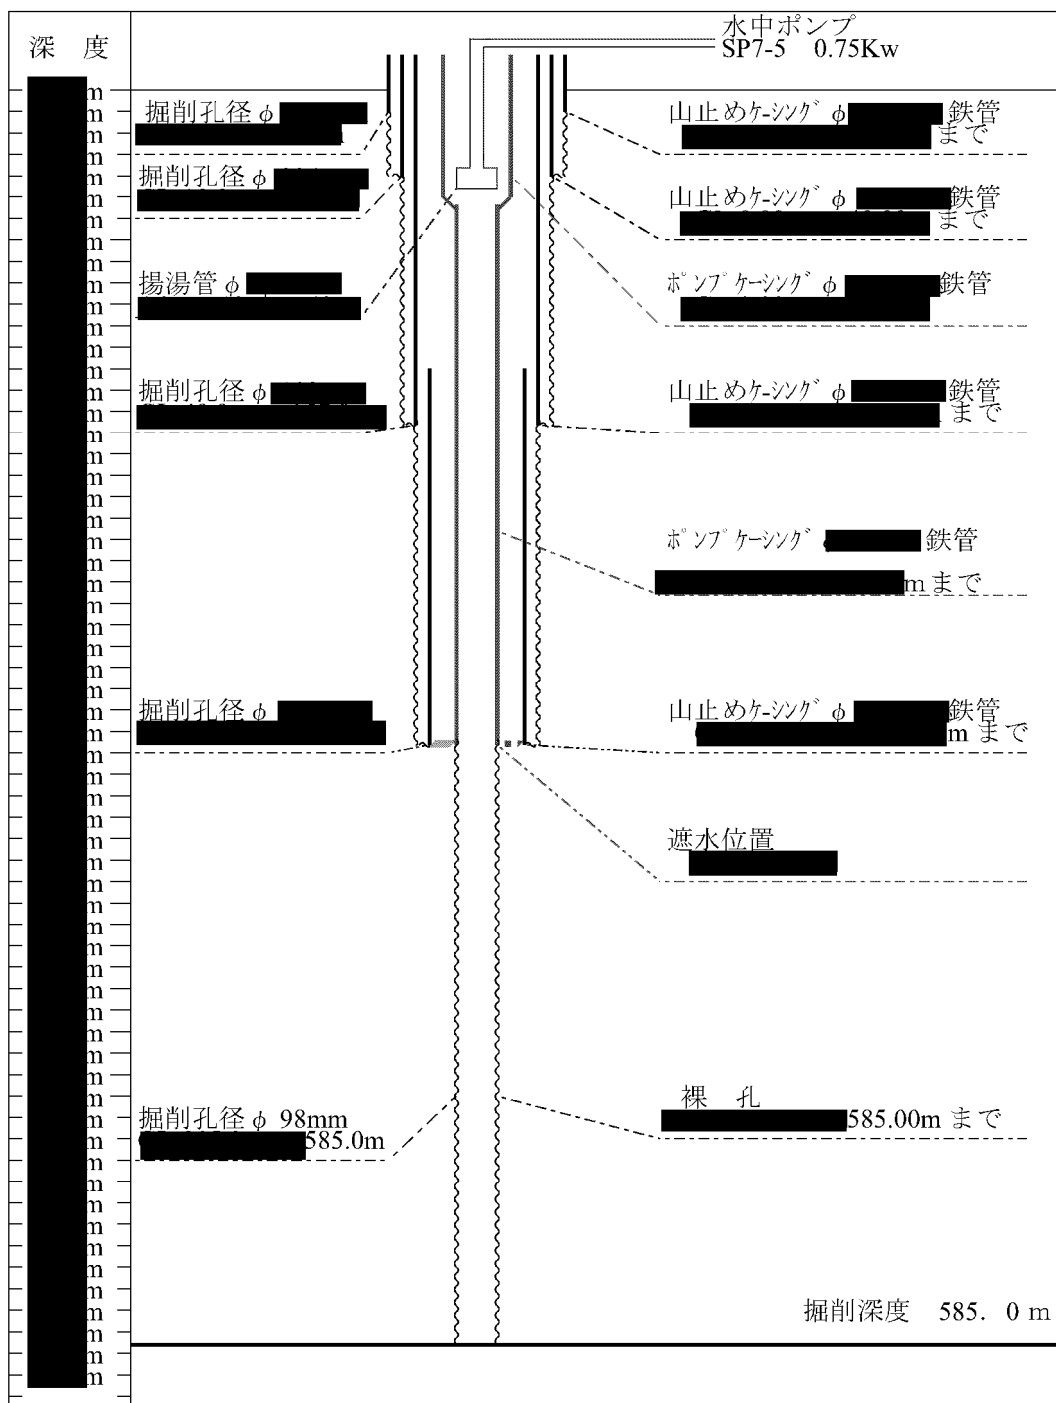

動力装置の選定理由書

伊東遊季亭温泉掘削工事を深度 5 8 5 m まで掘削を完了し揚湯試験を行いました。

静水位 G L - ■■■ m を確認 /

段階試験結果

※水中ポンプ 1.5Kw 使用

揚 湯 量	温 度	動 水 位	備 考
■■■ ㍑/分	■■■ 度	■■■ m	
■■■ ㍑/分	■■■ 度	■■■ m	
■■■ ㍑/分	■■■ 度	■■■ m	
■■■ ㍑/分	■■■ 度	■■■ m	

上記揚湯量を確認しました。

本工事は替え掘り工事のため、旧孔岡 1 0 7 号源泉の許可動力能力に基づき 0.75Kw のポンプを選定しました。

ツルミポンプ製 (ゲルト・フォス) 水中ポンプ


S P 7 - 5 0 . 7 5 K w を選定します。

ポンプ孔径は ■■ mm、揚湯管は ■■ mm 管を ■■ 本使用し G L - ■■■ m より揚湯する。


動力装置許可申請

議案番号	6	(熱海保健所)					
申請者の住所 氏名	熱海市小嵐町 9 番68号 熱海ハイプラザ管理組合法人						
工事の場所	熱海市小嵐町						
	地目	鉱泉地	地域区分	温泉保護地域	源泉番号	322414	
申請の目的	替堀の掘削工事完了に伴い、動力を装置する。						
源泉の状況	許可	R 6 . 7 . 24 土地掘削許可					
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位	動水位
		400m	143mm		— (℃)	m	m
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	許可量
—		—	—	—	—	—	
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量	
	3.7kw	水中ポンプ	グルンドフォス製 SP5A 段数 42段		—	L/分	
揚湯試験	揚湯試験時					℃	L/分
利用施設の状況	申請者のマンション内と及び近隣住民へ供給する。						
付近の状況	源泉番号						
	距離 (m)						
	深度 (m)						
	動力 (種類)						
	出力 (kw)						
	温度 (℃)						
参考事項	組合意見	申請のとおりで支障なし。					
	記事	—					
	事務局意見	申請どおり許可する。					
審議会意見							

熱海市小嵐町

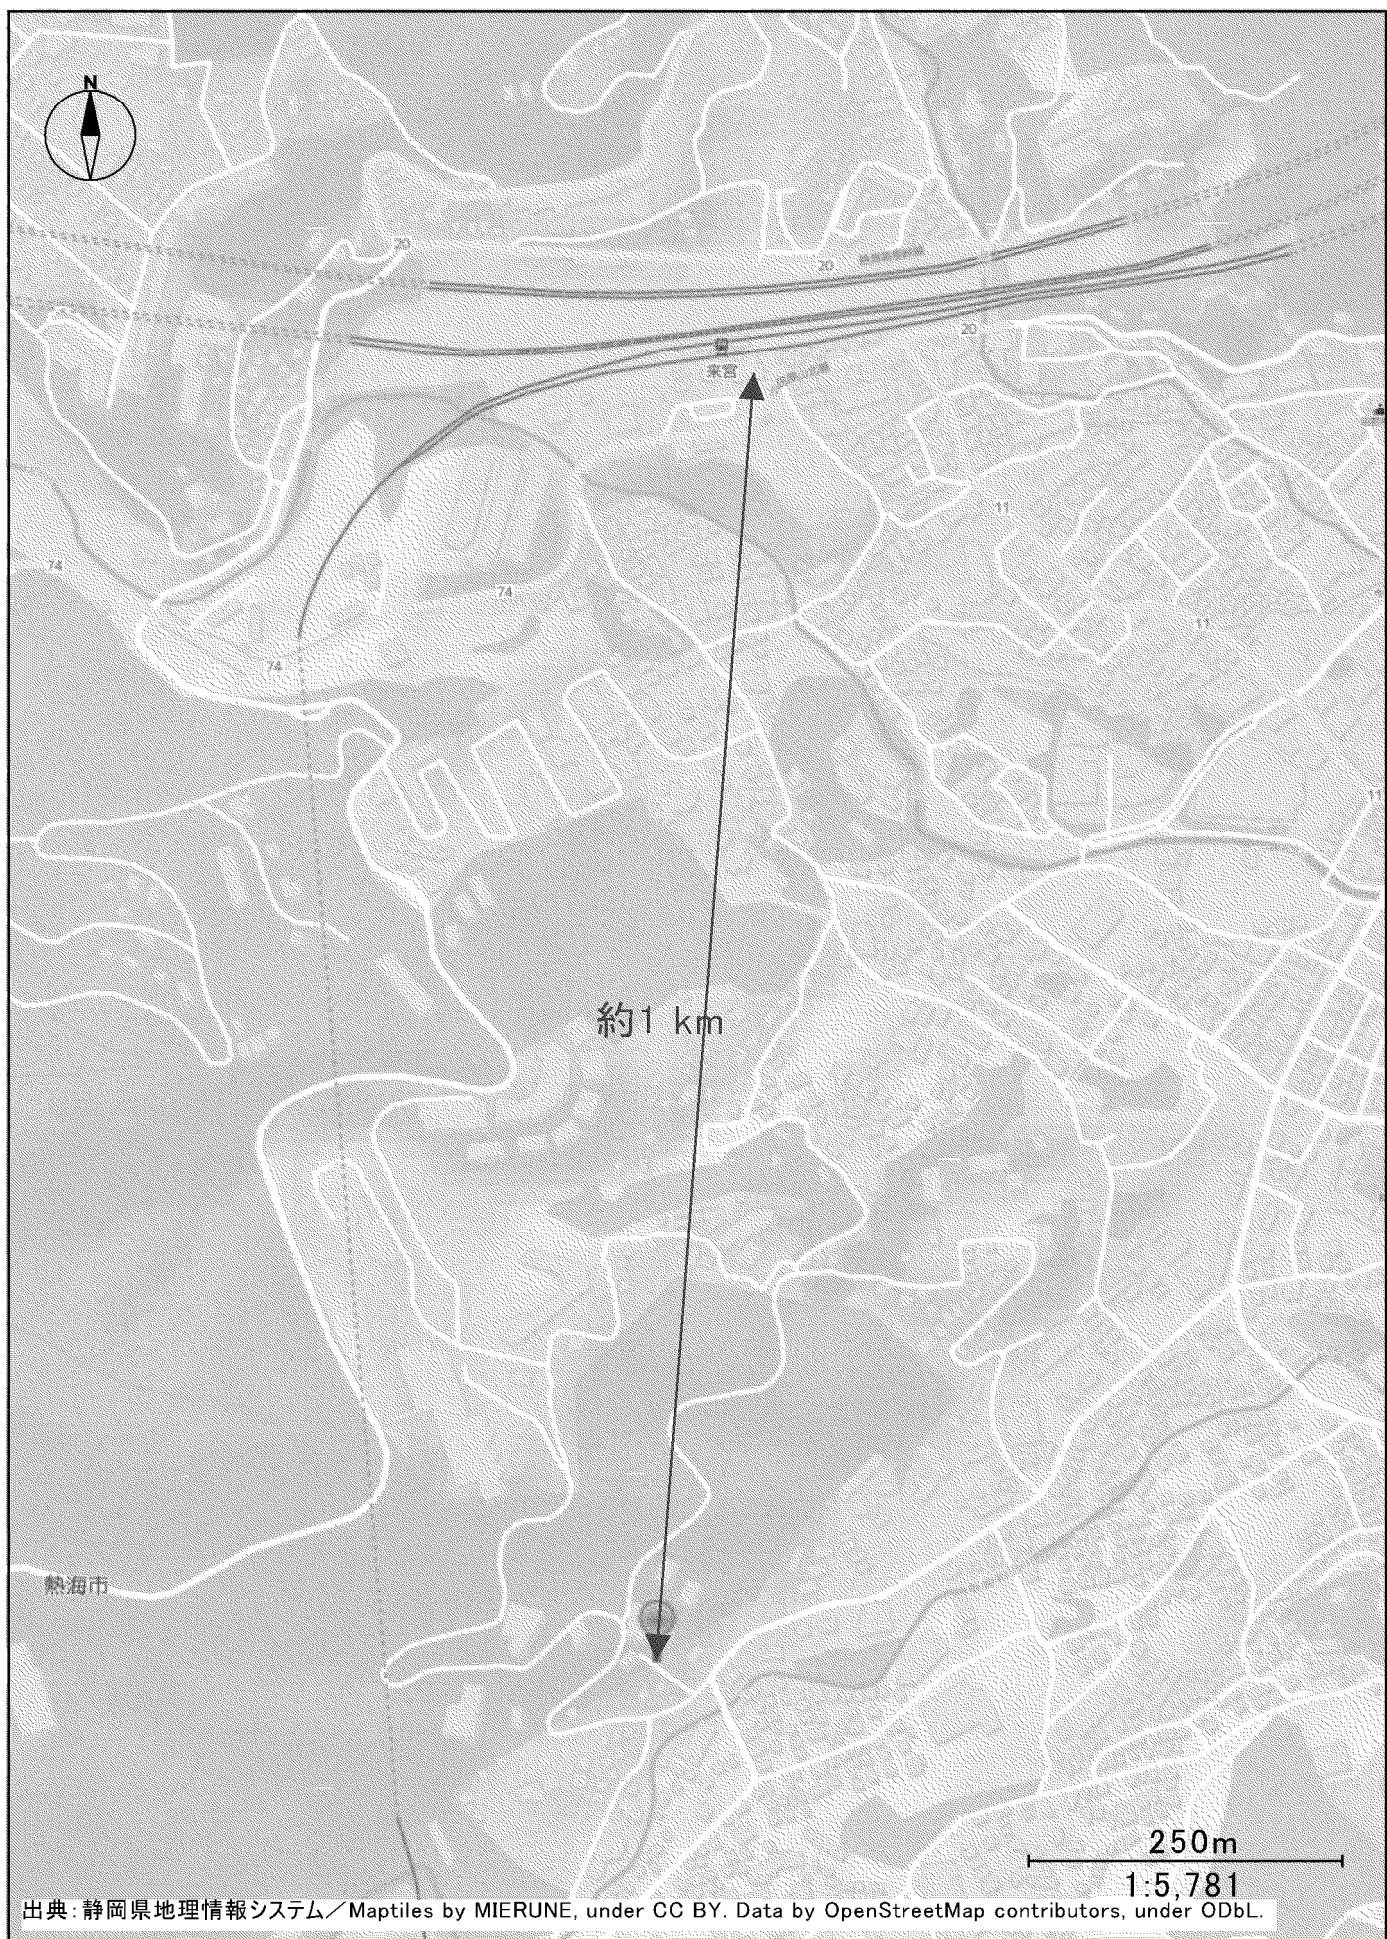

ハイプラザ掘削孔仕上断面図

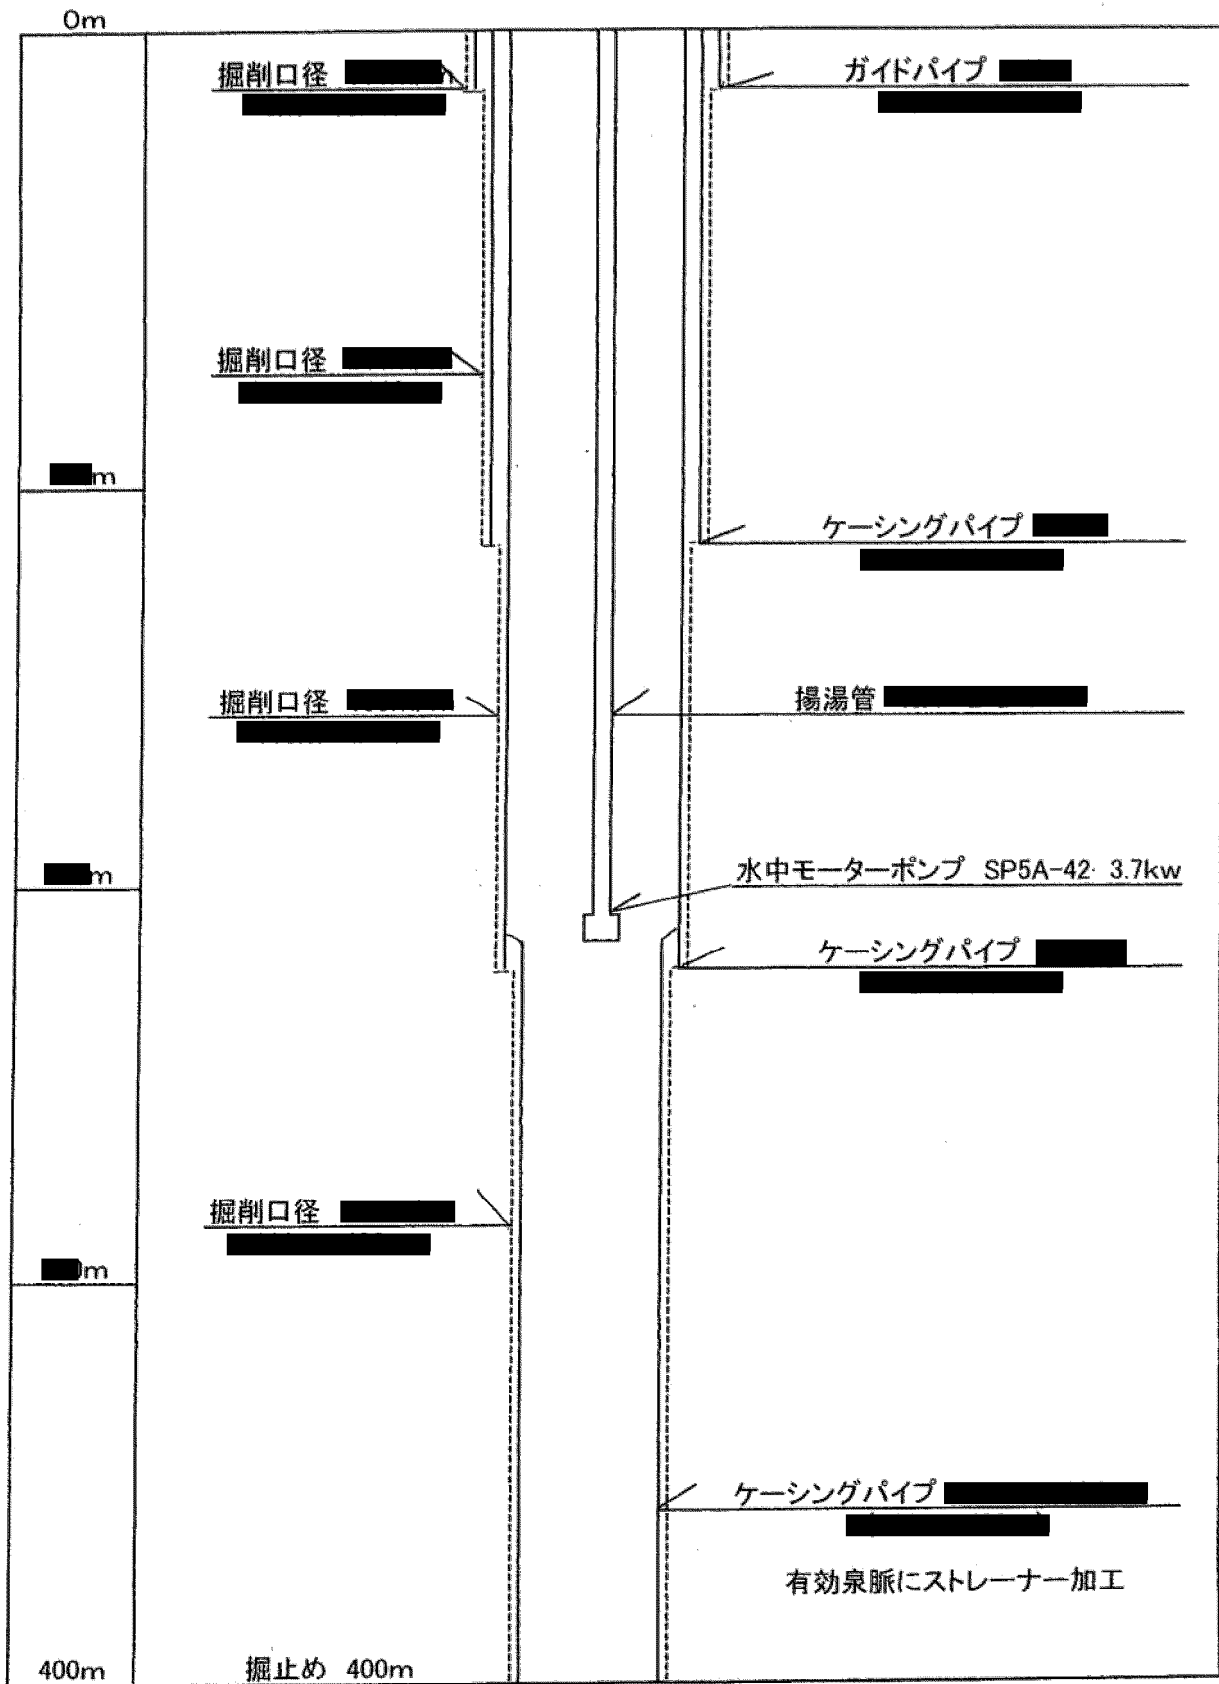


動力装置の選定理由書

工事名 熱海ハイプラザ温泉掘削工事

当該温泉井は掘削深度 400m まで掘削を完了し、孔内状況及び揚湯状況を確認した。孔柱状図に記載された揚湯状況によれば、静水位は GL-■■■■m。温泉温度は ■■■C、揚湯量は ■■■L/min であることを確認した。本申請における揚湯量は ■■■L/min であり、上記揚湯実績及び井戸条件を考慮し、安定した揚湯が可能な動力装置について検討を行った。

段階揚湯試験結果

揚湯量	温度	動水位
-----	----	-----



上記結果より、揚湯量の増加に伴い動水位の低下が確認された。申請揚湯量 ■■■L/min における動水位は GL-■■■■m であり、安定した揚湯が可能であることを確認した。その結果、申請揚湯量 ■■■L/min を確保する能力を有し、設置深度及び揚湯条件に適した設備として、下記動力装置を選定した。

【選定設備】

原動機 グルンドフォス製 MS400 型 3.7kW.

ポンプ グルンドフォス製 SP5A

設置深度 ■■■■

揚湯管 ■■■■

申請揚湯量 ■■■■

静水位 ■■■■

温泉温度 ■■■■

以上のことから、上記設備は申請揚湯量 ■■■L/min に対し十分な能力を有し、継続的かつ安定した揚湯が可能であると判断し選定した。


以上

(余白)

動力装置許可申請


議案番号	7	(東部保健所)					
申請者の住所氏名	東京都千代田区大手町一丁目7番2号 株式会社サンケイビル						
工事の場所	伊豆市湯ヶ島字大下 (温泉井の所在地：伊豆市湯ヶ島字瀧之洞)						
	地目	田(鉱泉地)	地域区分	温泉保護地域	源泉番号	541017	
申請の目的	休止していた源泉に動力を装置し直し、使用を再開する。						
源泉の状況	許可	S31.12.18 土地掘削許可 S33.11.6 動力装置許可					
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング(径×深)	孔底温度	静水位	動水位
		217.1m	65.0mm		— (℃)	GL- m	GL- m
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管(径×深)	温度	許可量
	7.5kw	エアリフトポンプ	日立製 横型複筒 2段	エア管			
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管(径×深)	温度	揚湯量	
	7.5kw	エアリフトポンプ	SANWA製 3S20AB 縦型複筒 3段	エア管	—		
揚湯試験	平山製作所製 エアリフトポンプ HSD-62 出力7.5kW 設置深度：						
利用施設の状況	申請者が営業する宿泊施設に温泉を供給する。						
付近の状況	源泉番号 距離(m) 深度(m) 動力(種類) 出力(kw) 温度(℃) 揚湯量(L/分)	200m以内源泉なし。					
参考事項	組合意見	揚湯量を増加させないことを条件に申請を承諾する。					
	記事	—					
	事務局意見	申請どおり許可する。					
審議会意見							

湯ヶ島17号(動力室)

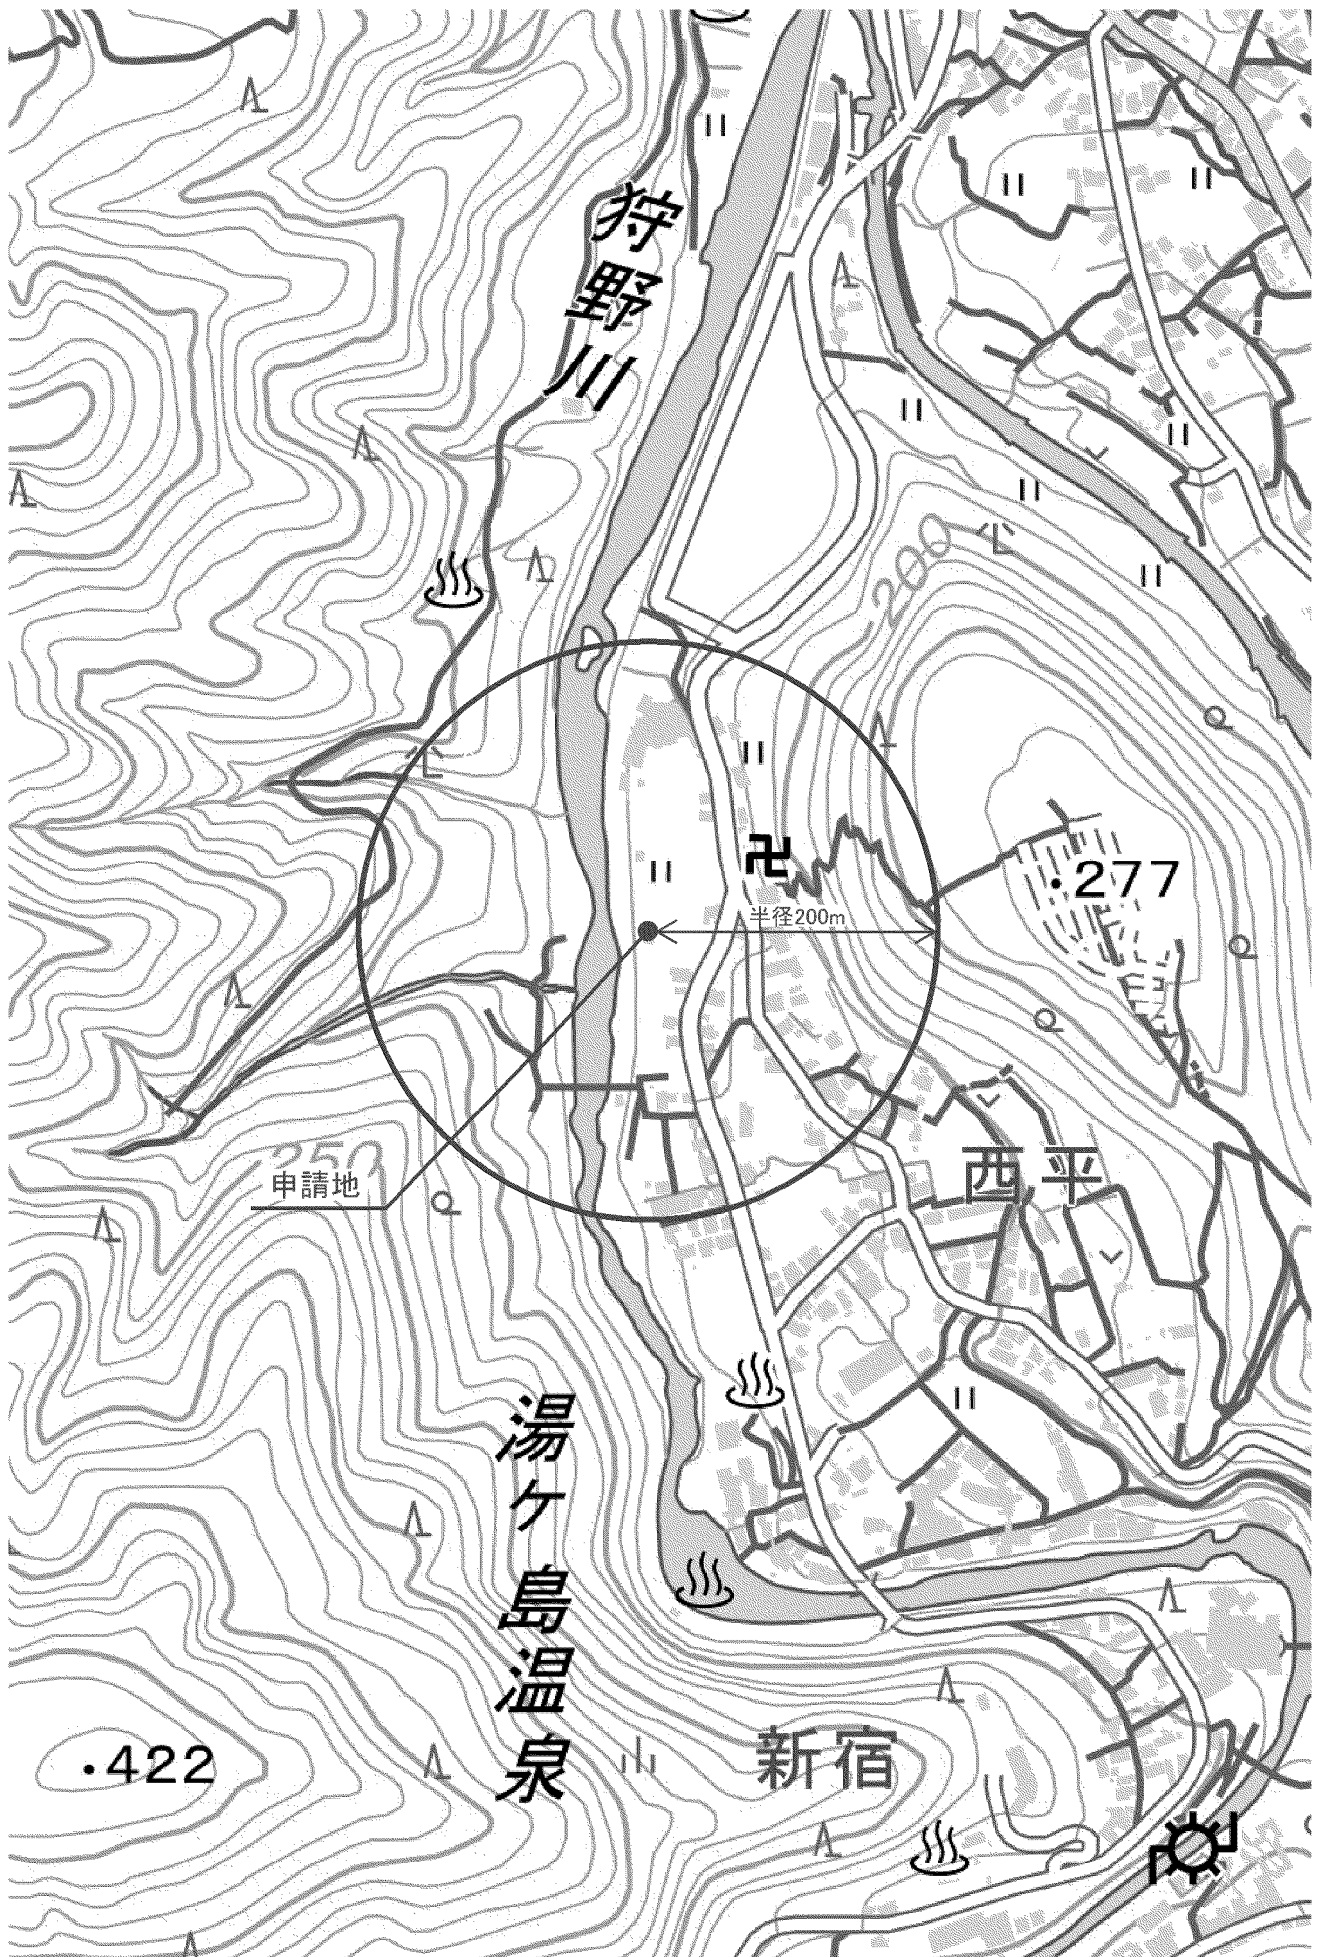


縮尺: 1 / 5,000

0 100 200m

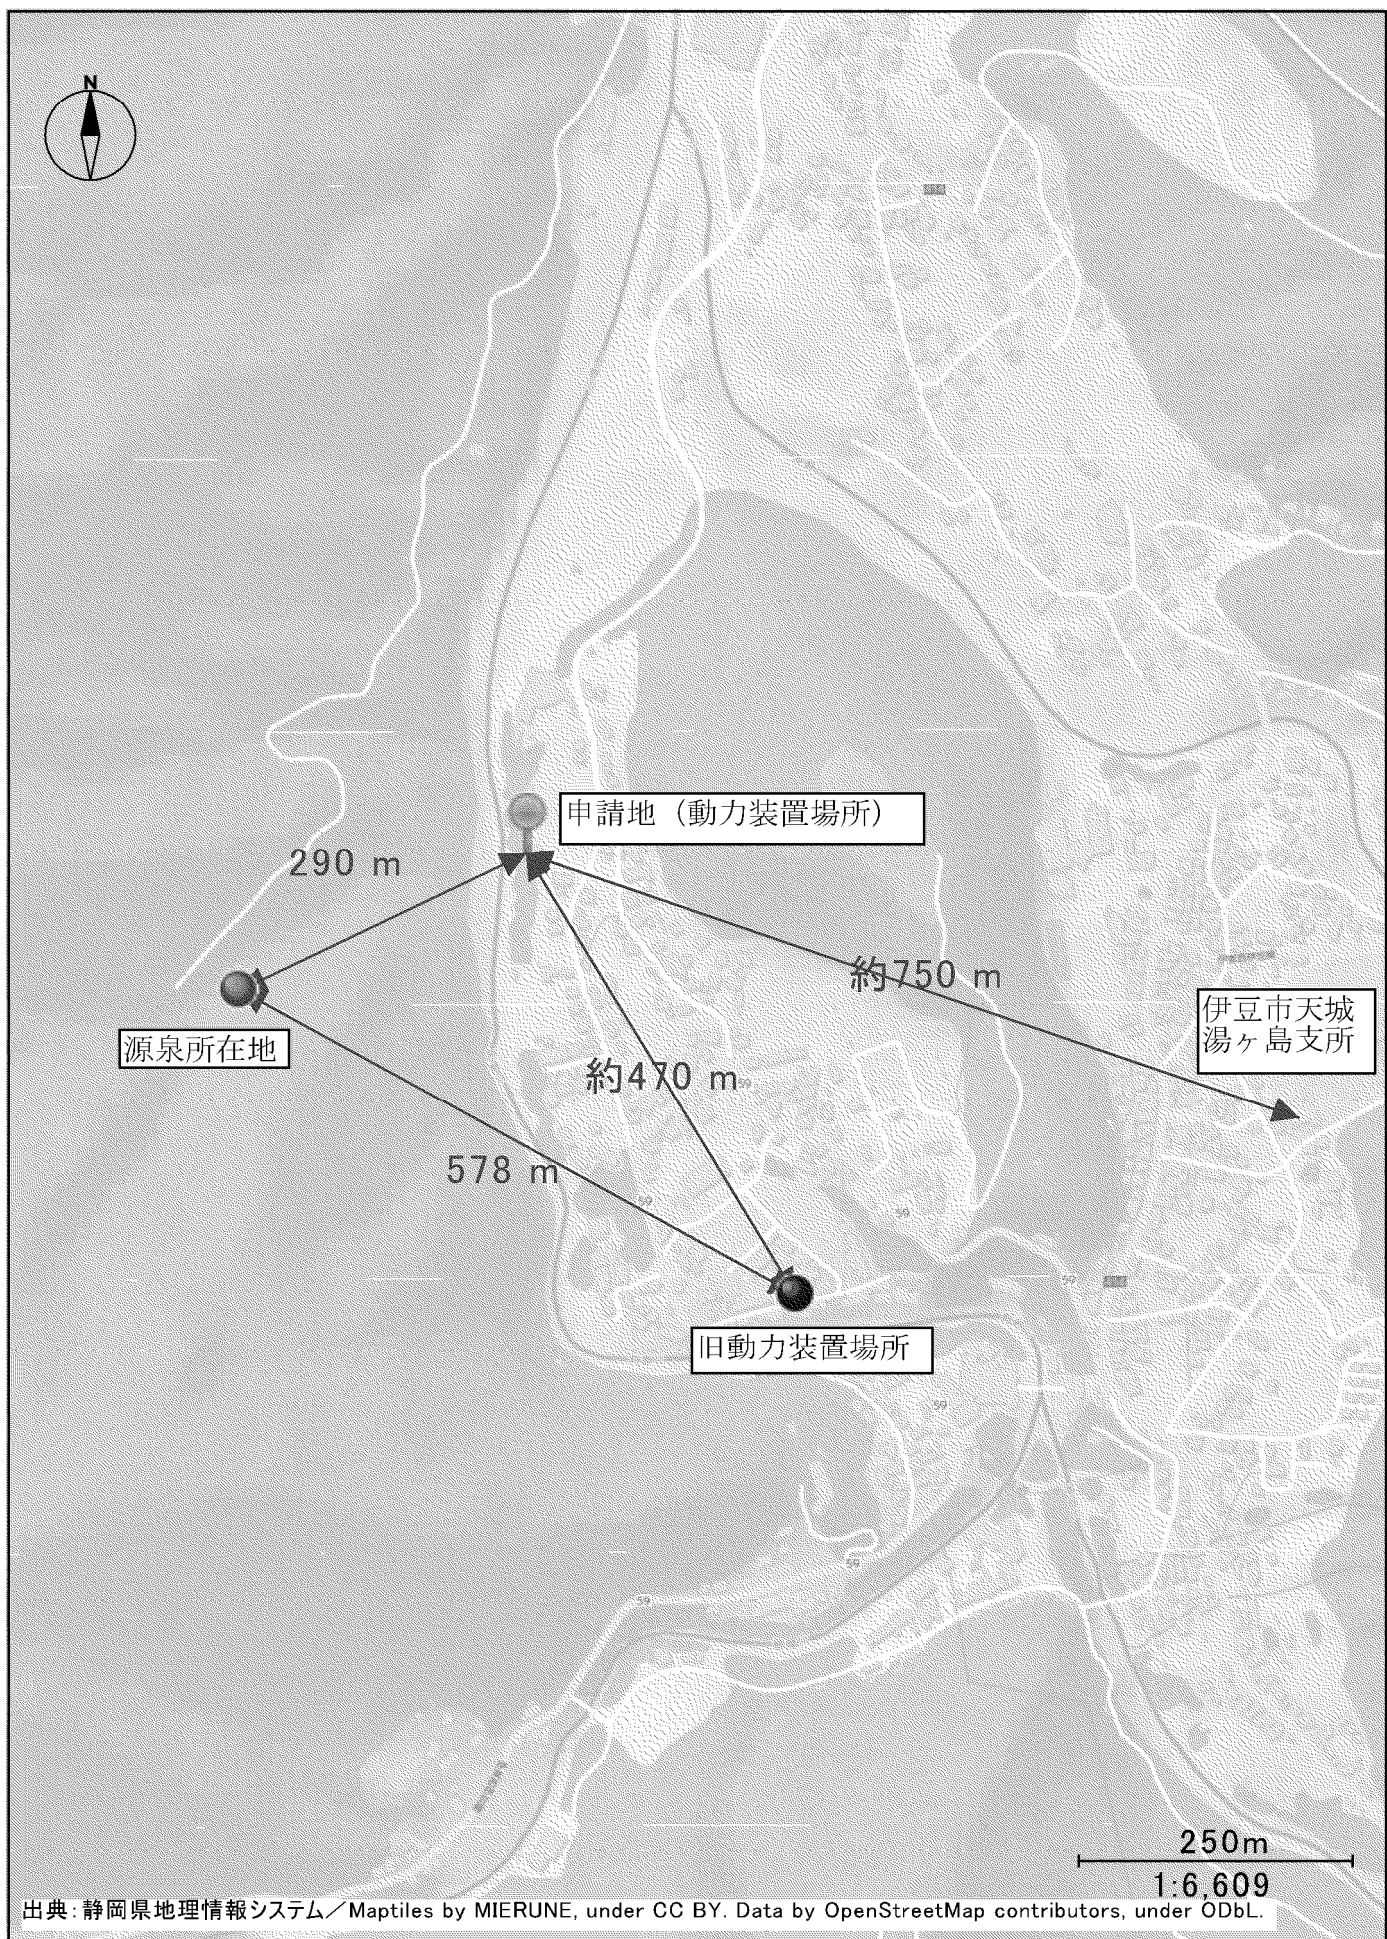

湯ヶ島17号温泉動力の詳細図

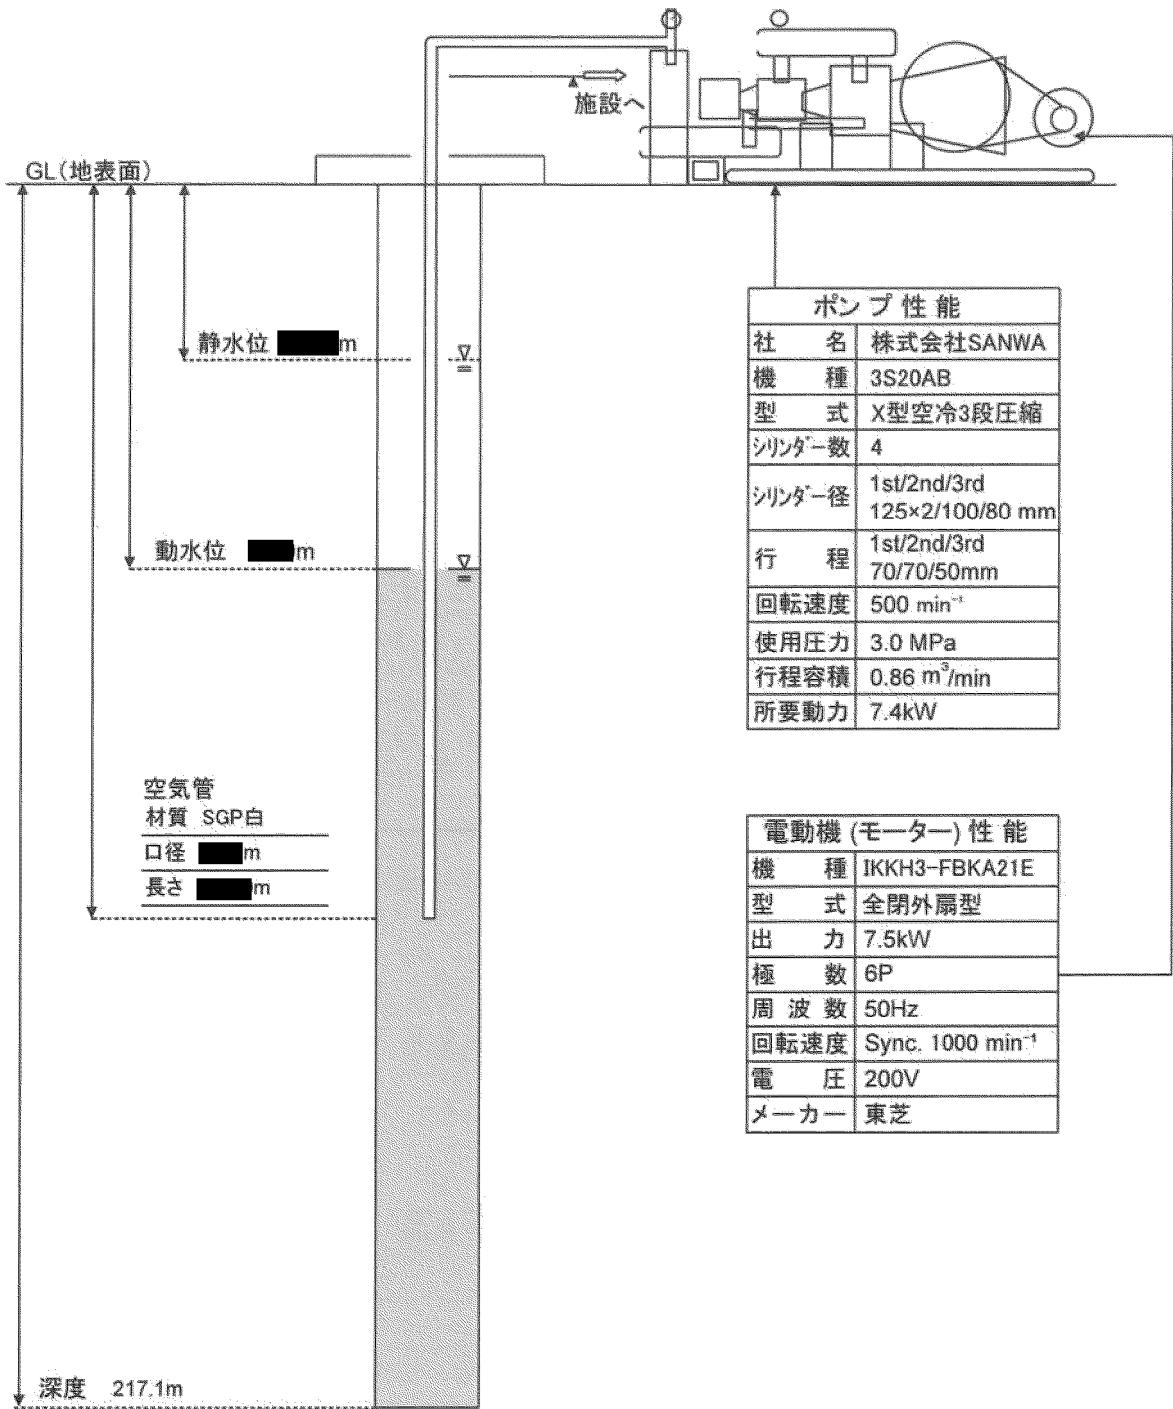

連続揚水試験記録

100


[illegible]

(余白)


動力装置許可申請

議案番号	8	(御殿場保健所)					
申請者の住所 氏名	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 トヨタ不動産株式会社						
工事の場所	駿東郡小山町大御神字小玉沢						
	地目	宅地	地域区分	一般地域	源泉番号	683004	
申請の目的	掘削工事完了に伴い、動力を装置する。						
源泉の状況	許可	R6.12.2 土地掘削許可					
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位	動水位
		1,500m	98.4mm		— (℃)	GL- m	GL- m
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	許可量
—		—	—	—	—	—	
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量	
	11kw	水中ポンプ	おかもとポンプ (株) 製 FEHG618/16/2-50-11 段数 16/2段		—	L/分	
揚湯試験	荏原製作所製 深井戸用水中ポンプ 80BHS4611B 出力11kw 設置深度:						
利用施設の状況	申請者が計画中のホテル等の施設に供給する。						
付近の状況	源泉番号	200m以内源泉なし。					
	距離 (m)						
	深度 (m)						
	動力 (種類)						
	出力 (kw)						
温度 (℃)							
	揚湯量 (L/分)						
参考事項	組合意見	—					
	記事	—					
	事務局意見	申請どおり許可する。					
審議会意見							




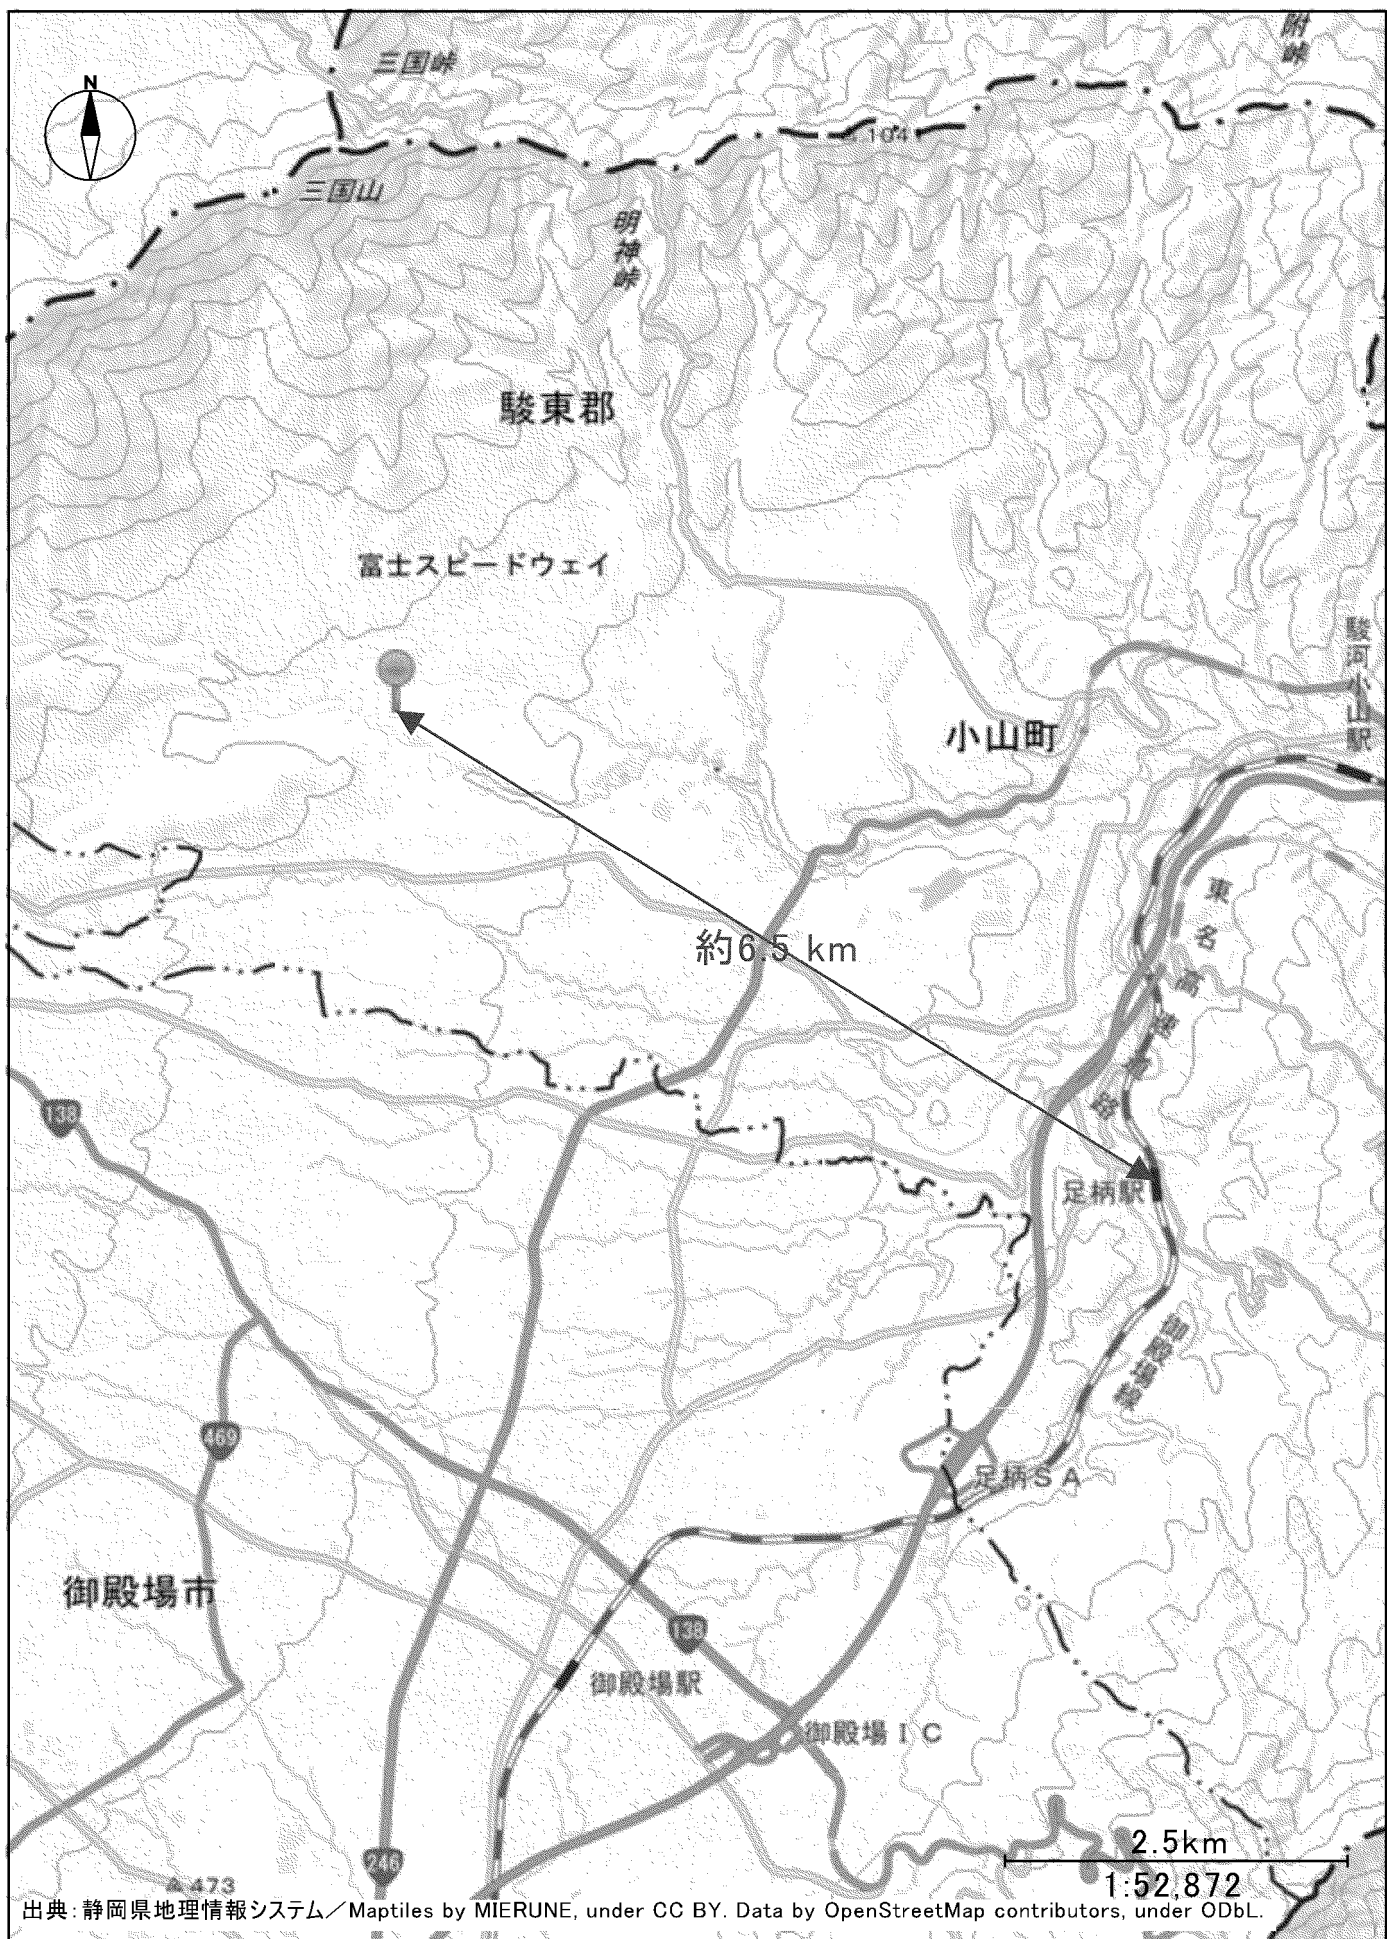

動力装置詳細説明図

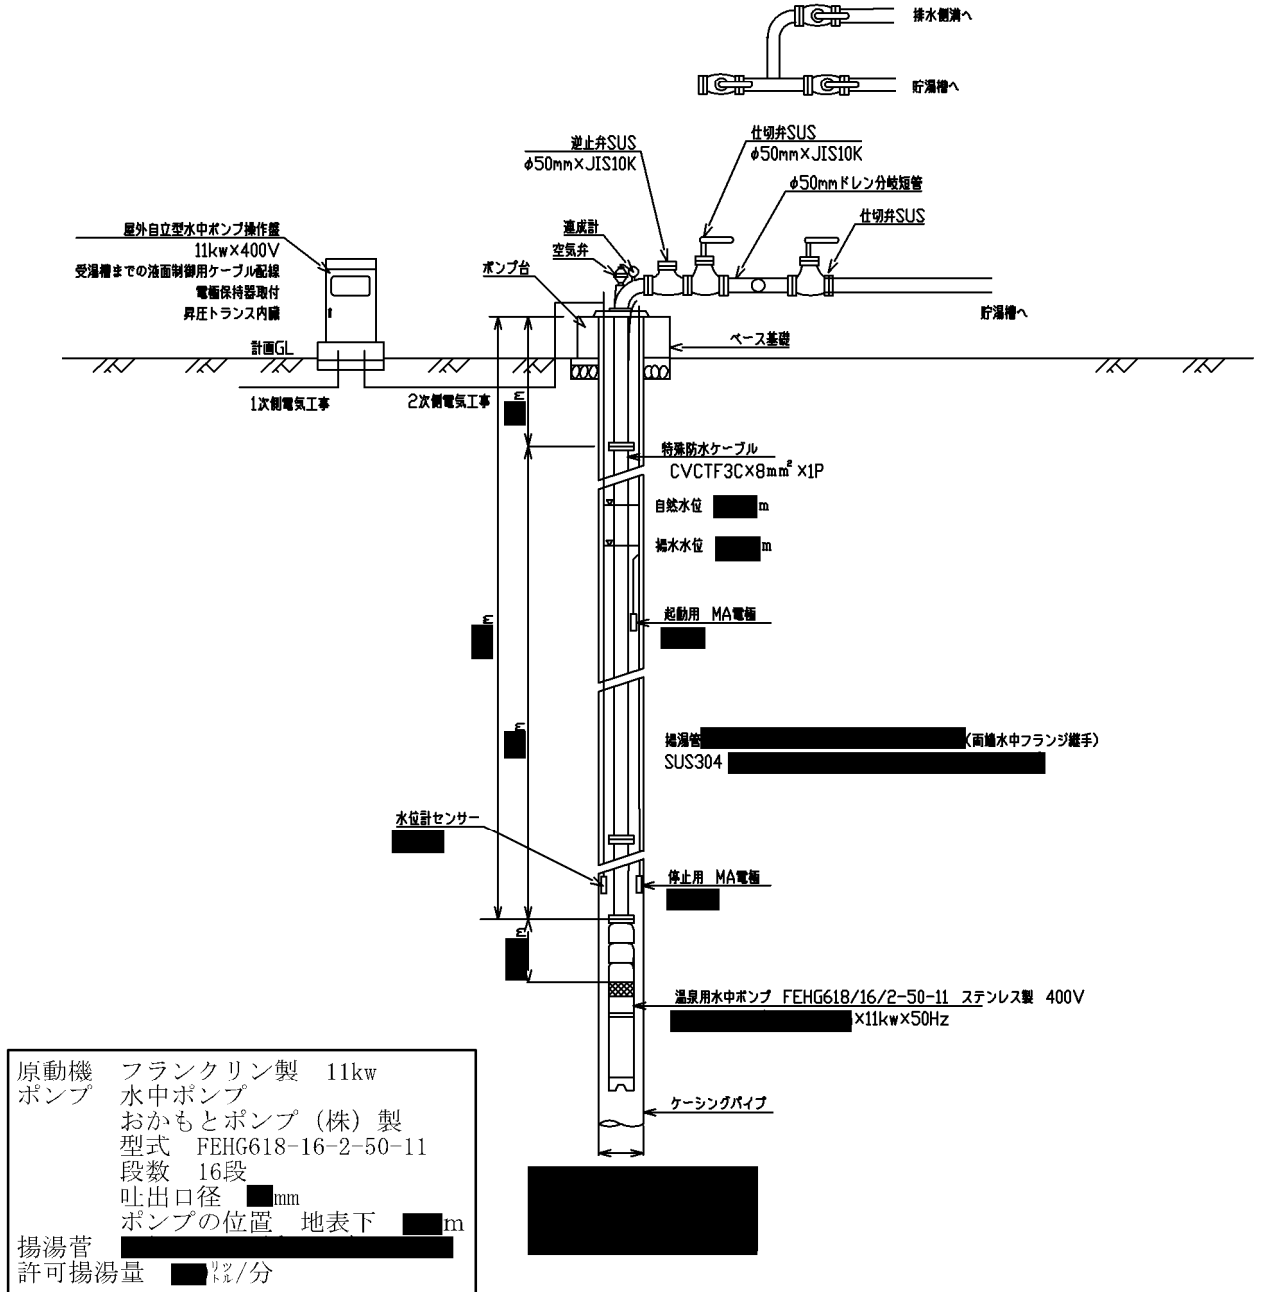

動力申請時 連続揚湯試験結果 (時間経過図)

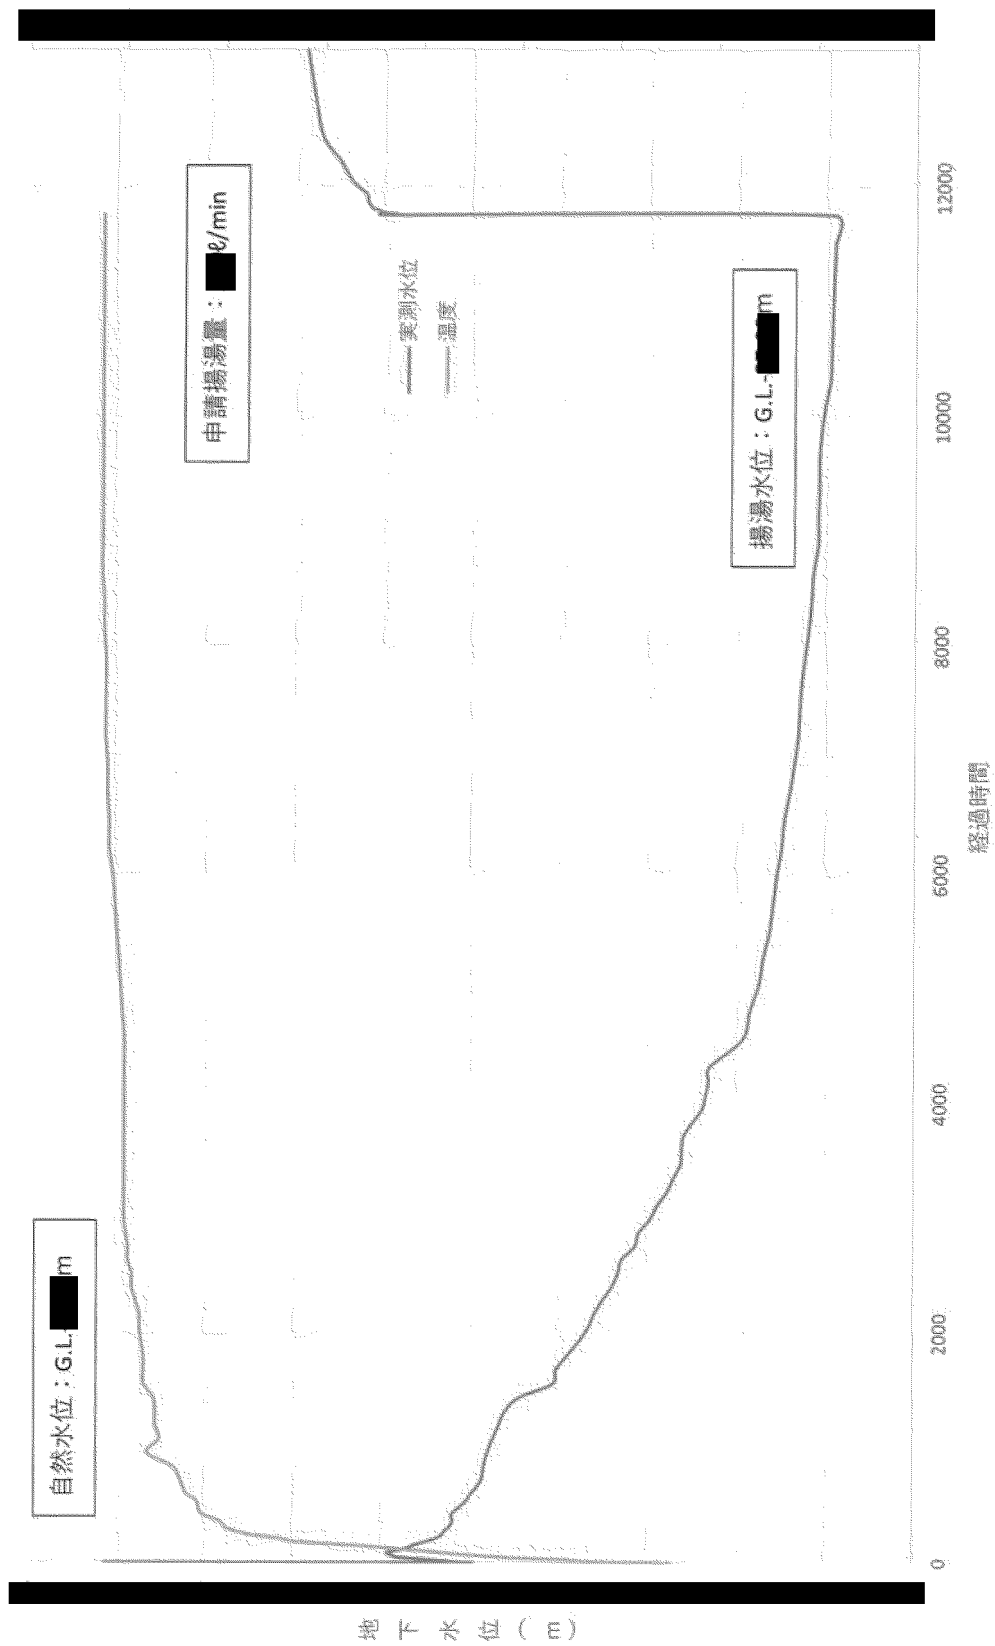


(余白)


動力装置許可申請

議案番号	9	(西部保健所)					
申請者の住所 氏名	袋井市萱間1305番地 有限会社からし種						
工事の場所	袋井市萱間						
	地目	山林	地域区分	一般地域	源泉番号	885001	
申請の目的	掘削工事完了に伴い、動力を装置する。						
源泉の状況	許可	R 6. 12. 2 土地掘削許可 R 7. 8. 21 増掘許可					
	掘削孔	深さ	最終口径	最終ケーシング (径×深)	孔底温度	静水位	動水位
		1, 500m	149. 2mm		— (℃)	GL- m	GL- m
	動力	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	許可量
—		—	—	—	—	—	
申請内容	動力	動力装置種類	ポンプ仕様	揚湯管 (径×深)	温度	揚湯量	
	18. 5kw	水中ポンプ	おかもとポンプ製 OPDH6T-65-18. 5-35 段数 35段		—	L/分	
揚湯試験	グルンドフォス製 水中ポンプ SP7-100 出力15kw 設置深度 :						
利用施設の状況	申請者が経営する療養施設に供給する。						
付近の状況	源泉番号	200m以内源泉なし。					
	距離 (m)						
	深度 (m)						
	動力 (種類)						
	出力 (kw)						
	温度 (℃)						
参考事項	揚湯量 (L/分)						
	組合意見	—					
	記事	—					
事務局意見	申請どおり許可する。						
	審議会意見						

見 取 図

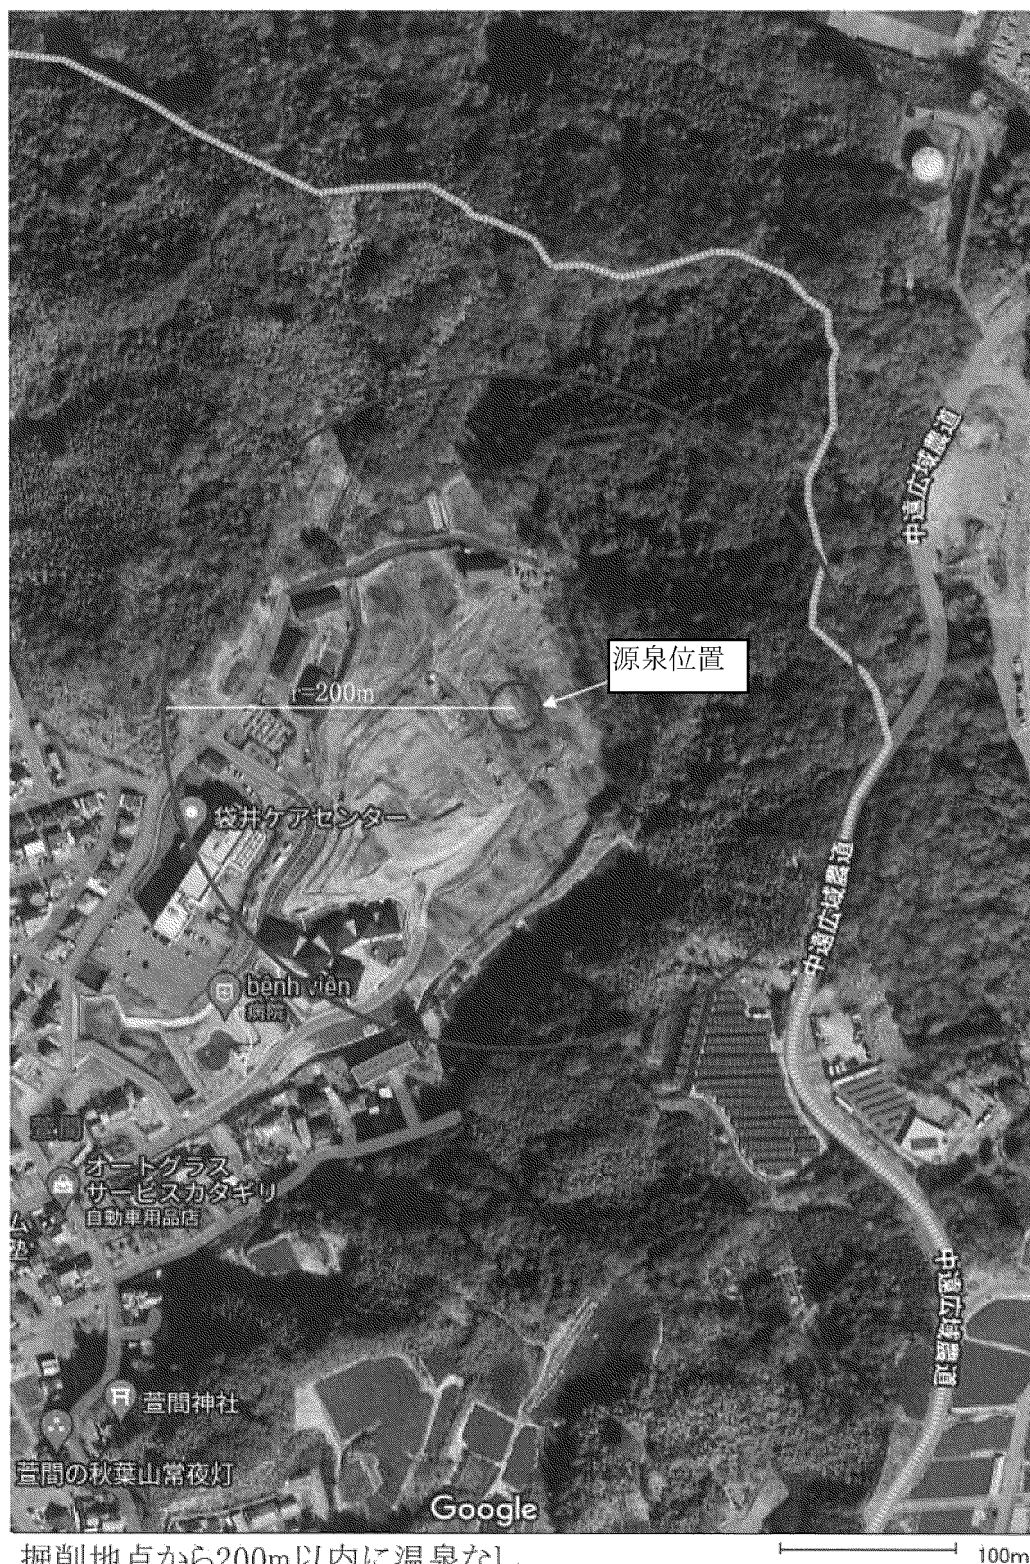


掘削地点から200m以内に温泉なし。

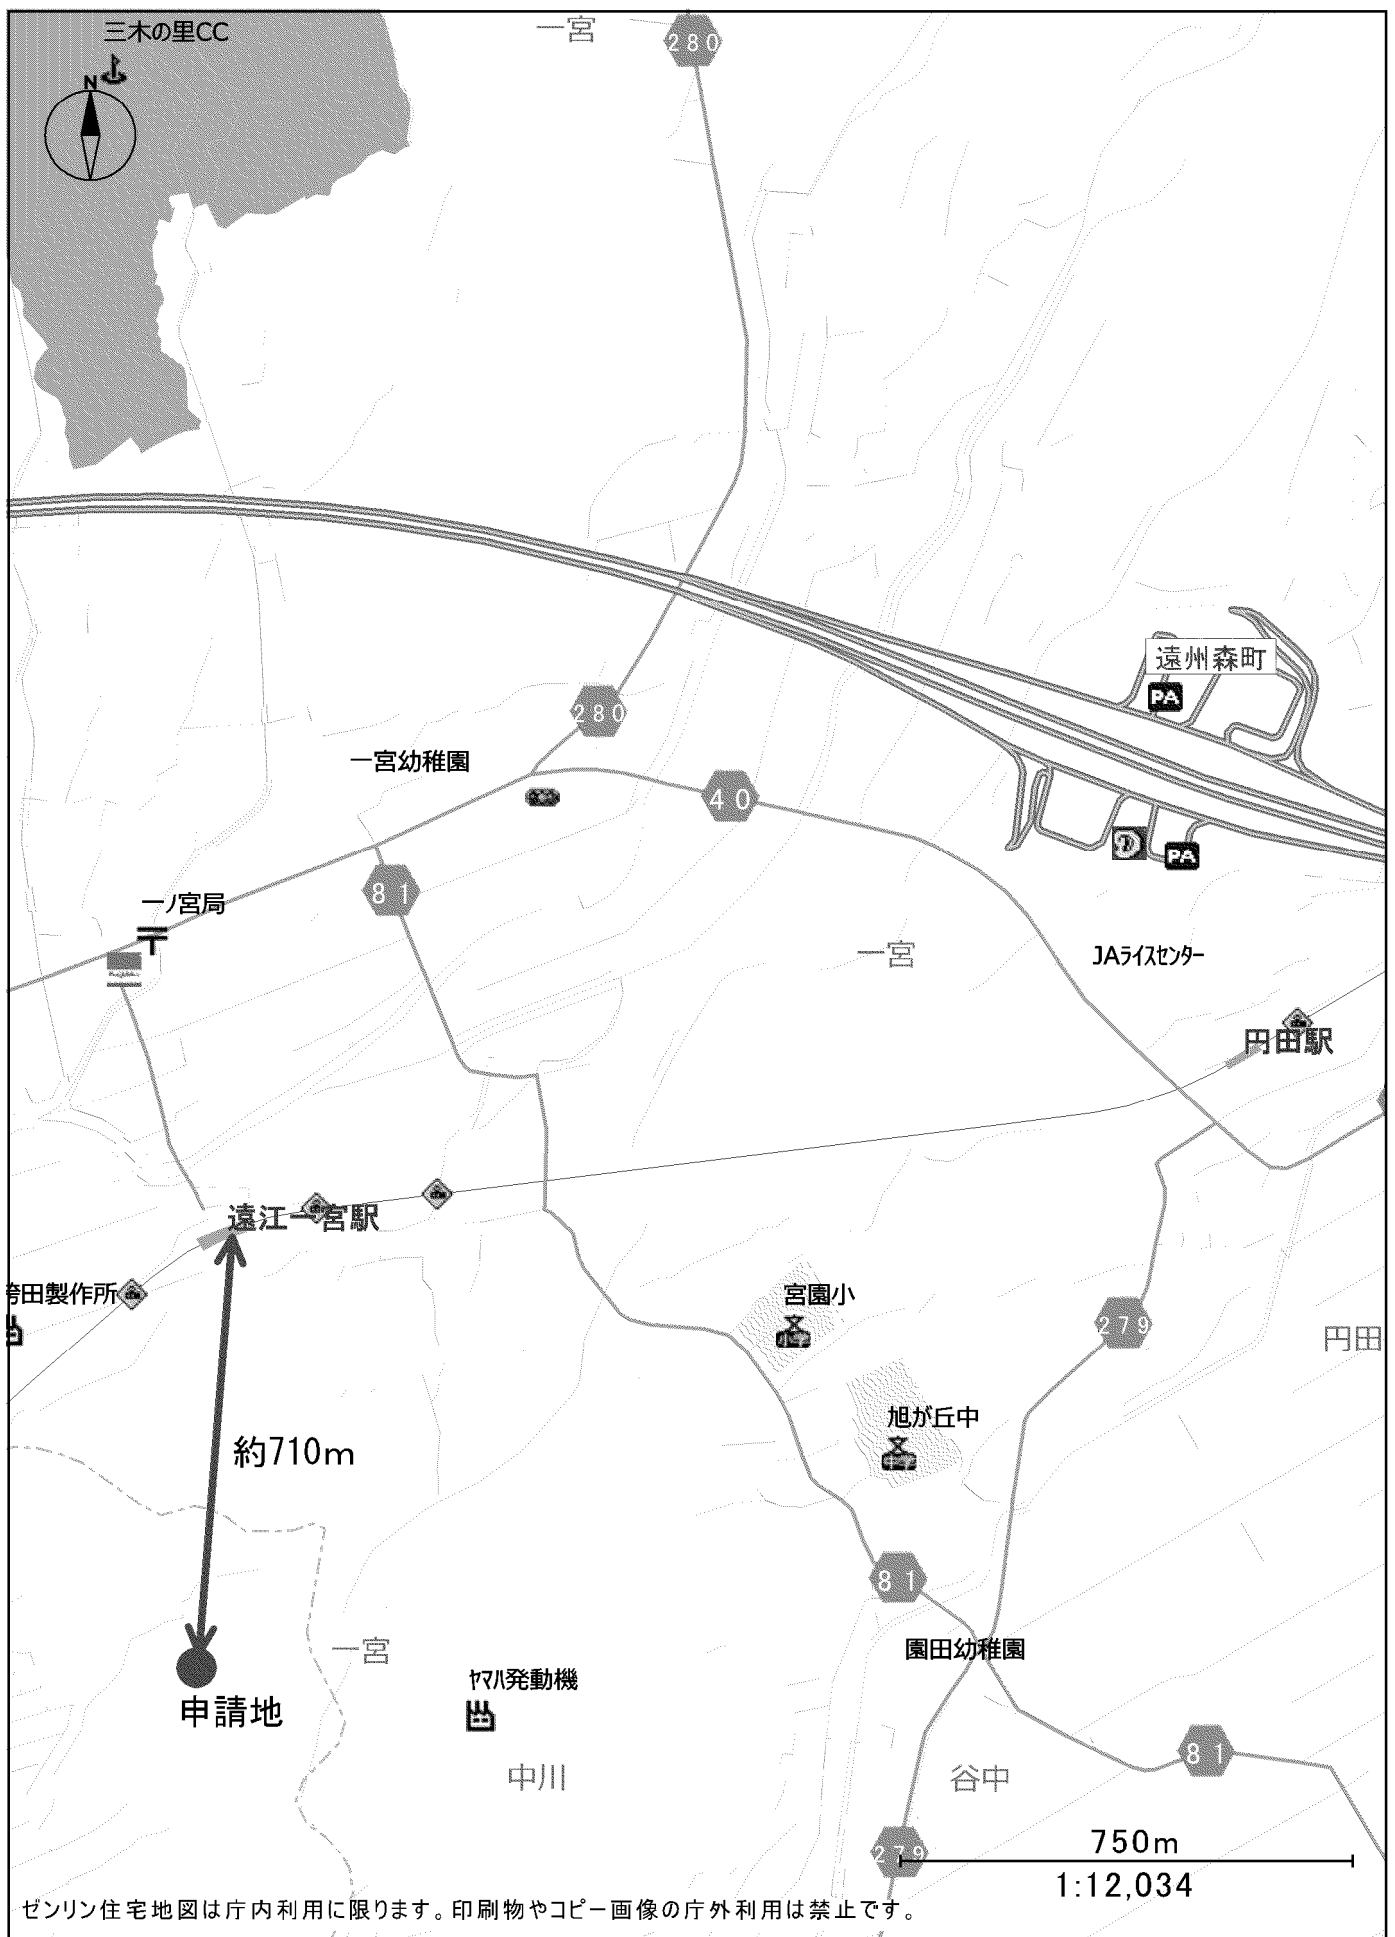

ゼンリン住宅地図は庁内利用に限ります。印刷物やコピー画像の庁外利用は禁止です。

動力装置詳細説明図

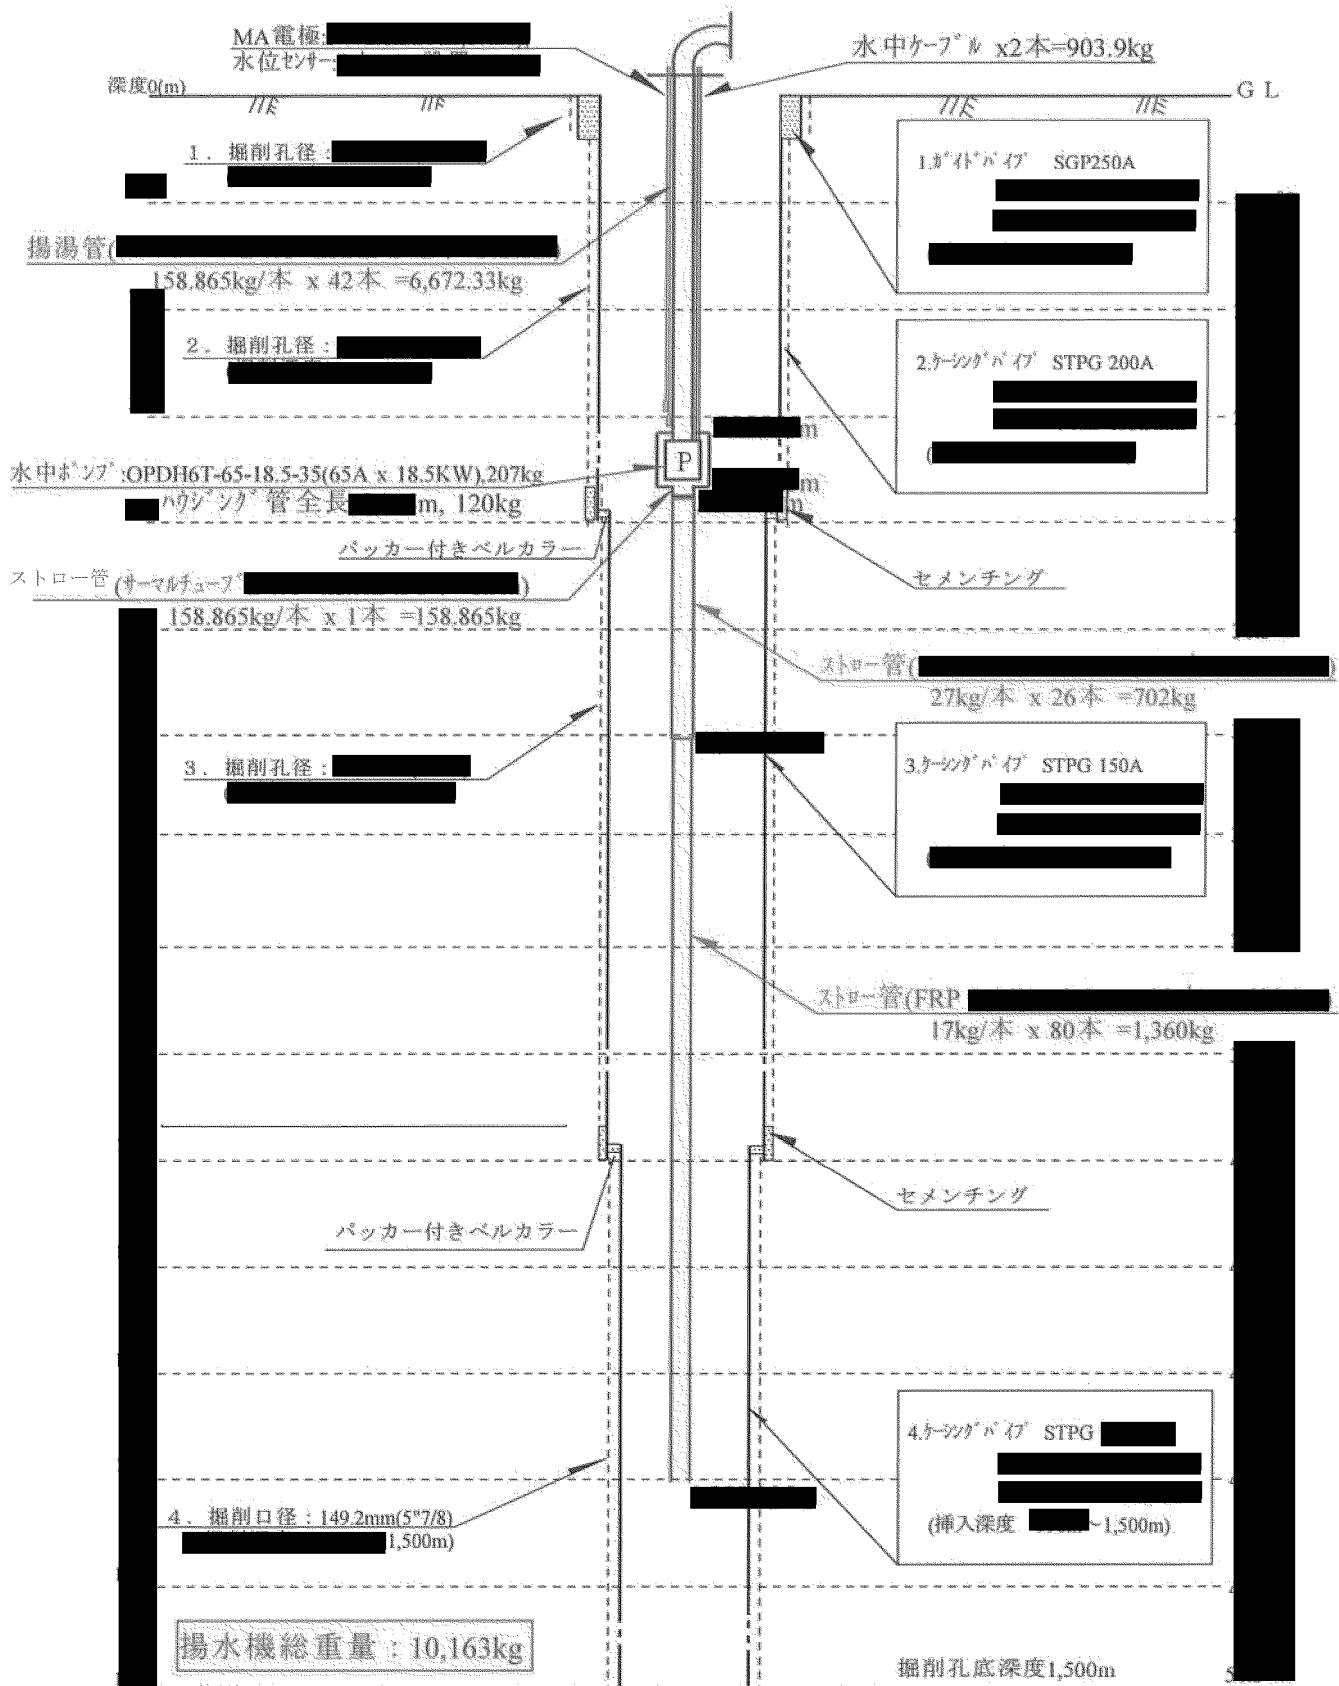

連続揚湯S～t曲線図
〔からし種温泉掘削工事〕

