

＜点検実施状況（一覧表）＞

122 令和6年10月8日

4号機 記録計の耐震補強


＜点検の記録＞

2024年10月8日

浜岡原子力発電所では、耐震安全上重要な電気計装品について耐震評価を行い、必要に応じてリプレースもしくは改造による耐震補強を実施しています。

今回は、その一部である耐震性確保のための補強対策を施した記録計への取替工事が完了したため、試験記録等の書類点検および据付状況の現場点検を行いました。

点検の結果、中部電力の計画どおり実施されていることを確認しました。

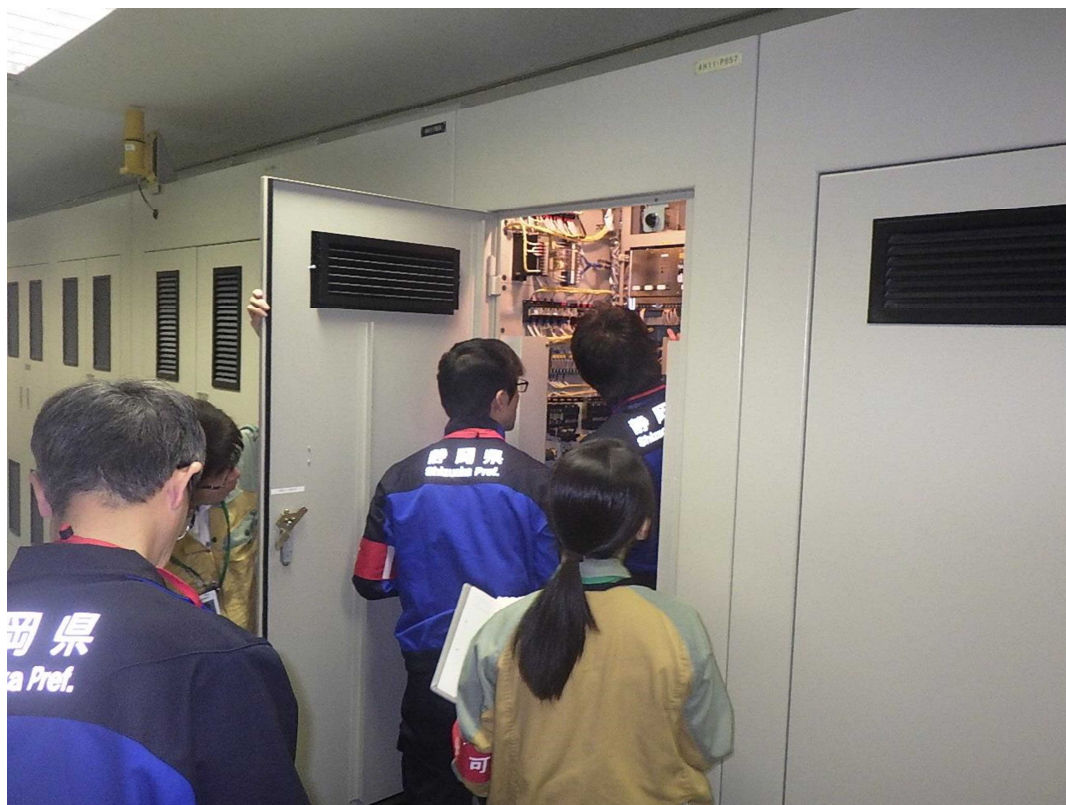

記録計の耐震対策状況の点検の様子