


## ばい煙発生施設の事前協議の適否の判定フロー図

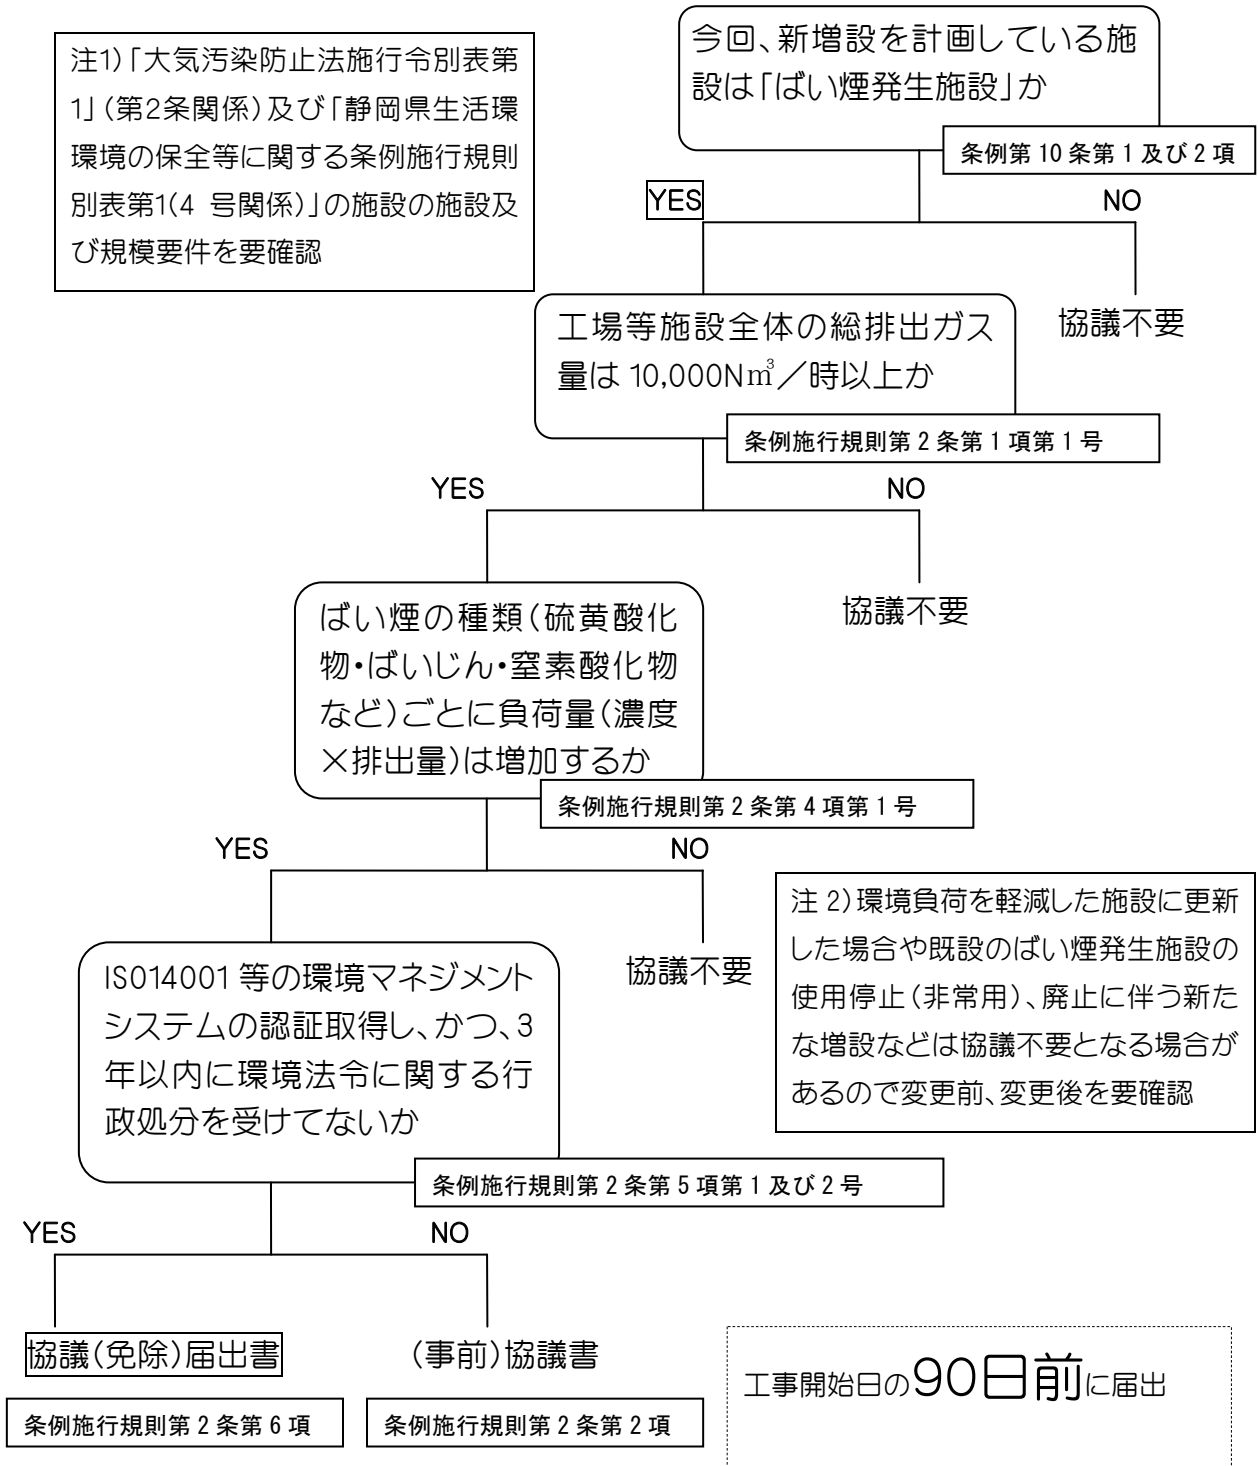

協議(免除)届出書

条例施行規則第2条第6項

(事前)協議書

条例施行規則第2条第2項

工事開始日の**90日前**に届出

注2)環境負荷を軽減した施設に更新した場合や既設のばい煙発生施設の使用停止(非常用)、廃止に伴う新たな増設などは協議不要となる場合があるので変更前、変更後を要確認

※ 非常用・予備施設の設置は協議不要

※ 良質燃料(ガス・灯油・A重油)を使用する小型ボイラーの増設は協議不要