

令和3年3月5日
静岡県環境放射線監視センター
中部電力株式会社浜岡原子力発電所

II 平常の変動幅の上限逸脱に係る原因調査報告(環境試料中の放射能)

(要旨)

令和2年度第3四半期に実施した環境試料中の放射能の測定において、「白菜」「みかん」及び「原乳」でセシウム137が平常の変動幅の上限を超過したため、その原因について調査した。

調査の結果、浜岡原子力発電所からの影響ではなく、過去の核爆発実験等の影響に東京電力㈱福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと推定した。

記

1 測定結果

該当する試料の γ 線核種分析結果を表1～3に示す。(上限を超過した測定値は下線で示した。) なお、表中の括弧内の数値は検出下限値を示す。

表1 白菜

単位 : Bq/kg 生

採取地点	採取日	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K (参考)	
御前崎市 雨 垂	12/15	監視センター	* ¹⁾ (0.022)	*	*	72.3 ± 0.4 (1.2)	
		中部電力㈱	*	*	*	64.7 ± 0.3 (1.0)	
			(0.017)	(0.012)	(0.013)		
御前崎市 上ノ原	12/15	監視センター	*	*	<u>0.034</u> ± 0.004 (0.013)	75.0 ± 0.4 (1.1)	
		中部電力㈱	*	*	<u>0.025</u> ± 0.005 (0.014)	75.3 ± 0.3 (0.99)	
			(0.016)	(0.011)			
牧之原市 笠 名	12/8	監視センター	*	*	*	69.8 ± 0.4 (1.1)	
		中部電力㈱	*	*	*	69.4 ± 0.3 (1.0)	
			(0.017)	(0.013)	(0.013)		
平常の変動幅			*	*	*	自然放射性	
震災後の変動幅			*	*～0.036	*～0.055	核種	

注1) *印は「検出されず」を示す。

表2 みかん

単位 : Bq/kg 生

採取地点	採取日	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K (参考)	
牧之原市 堀野新田	11/10	監視 センター	* ¹⁾ (0.0093)	*	<u>0.018</u> ±0.002 (0.0058)	28.9±0.2 (0.54)	
		中部 電力(株)	*	*	<u>0.018</u> ±0.003 (0.0075)	34.2±0.2 (0.58)	
平常の変動幅			*	*	*~0.016	自然放射	
震災後の変動幅			*	*~0.96	0.0088~1.14	性核種	

注 1) *印は「検出されず」を示す。

表3 原乳

単位 : Bq/kg 生 (^{131}I は Bq/L)

採取地点	採取日	測定機関	^{60}Co	^{131}I	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K (参考)	
掛川市 下土方	10/12	監視 センター	* ¹⁾ (0.019)	*	*	<u>0.011</u> ±0.003 (0.010)	44.4±0.4 (1.1)	
		中部 電力(株)	*	*	*	*	47.5±0.3 (1.0)	
菊川市 嶺田	10/8	監視 センター	*	*	*	*	44.5±0.3 (1.0)	
		中部 電力(株)	(0.019)	(0.086)	(0.014)	(0.013)	45.6±0.4 (1.1)	
平常の変動幅			*	*	*	*	自然放射	
震災後の変動幅			*	*~0.14	*~0.43	*~0.45	性核種	

注 1) *印は「検出されず」を示す。

2 原因調査

(1) 発電所内エリアモニタリング設備等の異常値及び発電所外への放出の状況

発電所内のエリアモニタリング設備等に測定に異常は認められず、発電所外への放出管理も適切に行われていることを確認した。このことから、発電所からの影響ではないと考えられる。

(2) 測定方法等の妥当性

静岡県及び中部電力の両測定機関において、試料の採取方法、前処理方法及び測定の手順に問題はなかったことを確認した。

(3) 測定結果の経時的变化

測定結果の経時的变化を図1～3に示した。今回上限を超えた試料の放射性セシウム濃度は東電事故発生直後に上昇し、その後減少しているが、継

続的に検出されており、今回の結果は特異的なものではないことを確認した。


(4) その他

他の試料も含め、セシウム 137 以外の γ 線人工放射性核種は検出されていない。

また、核爆発実験や他の原子力施設での事故、その他測定値に影響を及ぼすような事象等の発生の情報はない。

3　まとめ

調査の結果、平常の変動幅の上限超過の原因は、浜岡原子力発電所からの影響ではなく、過去の核爆発実験等の影響に東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと考えられる。

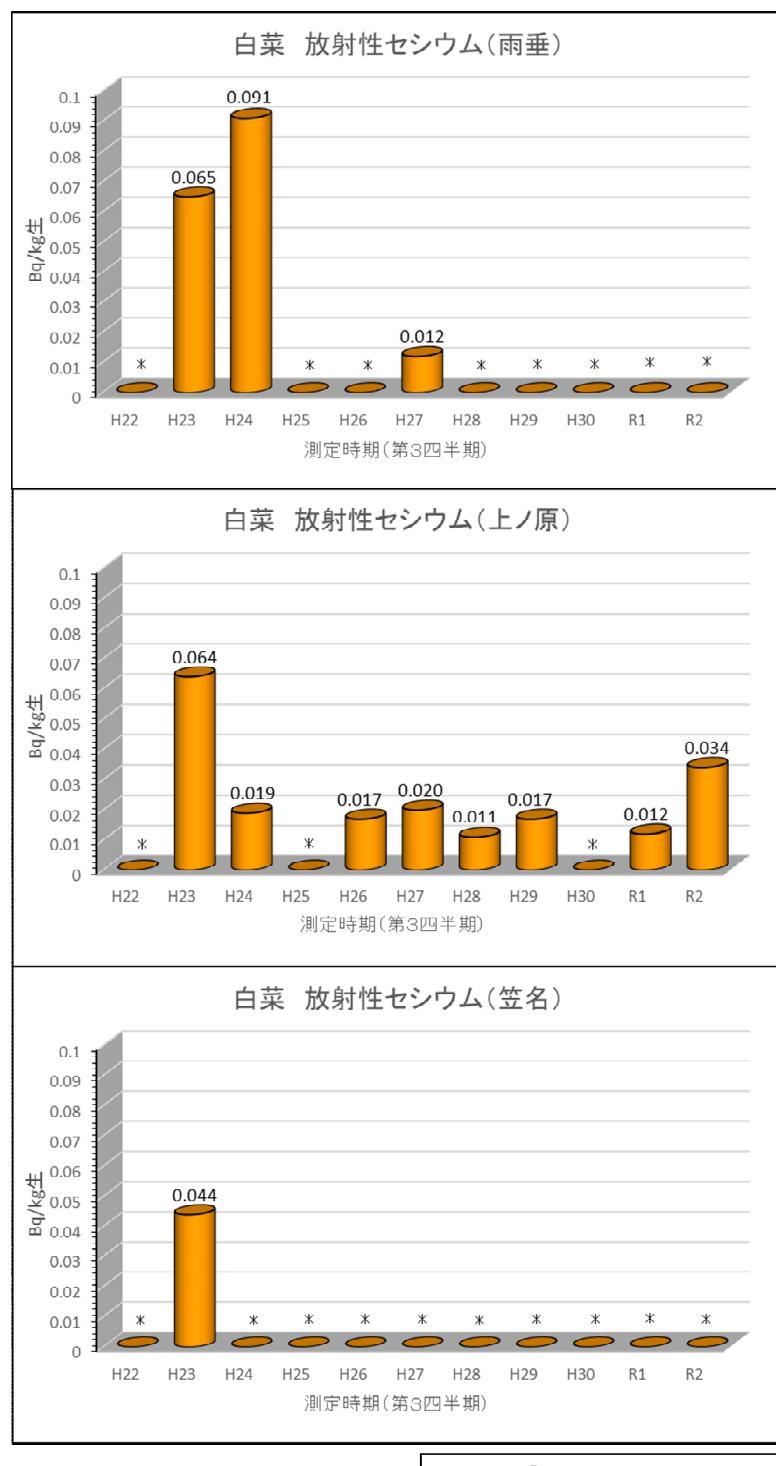

※印は「検出されず」を示す。

図 1 白菜中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化

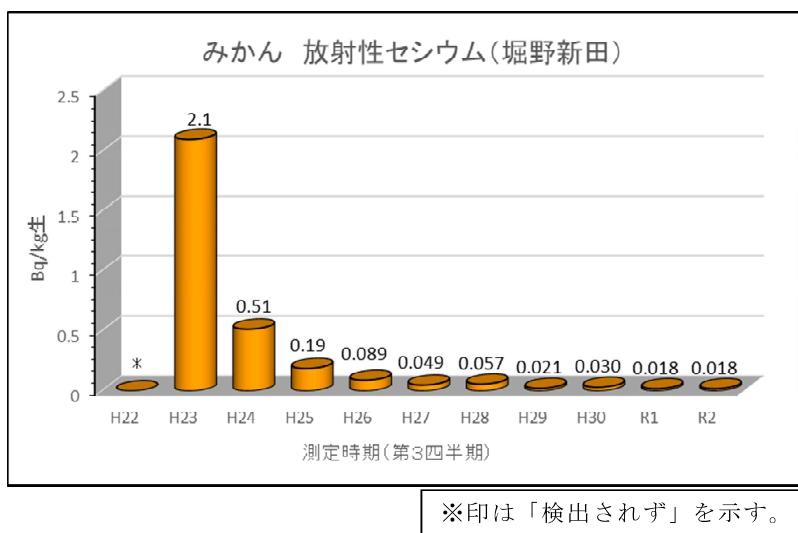


図2 みかん中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化

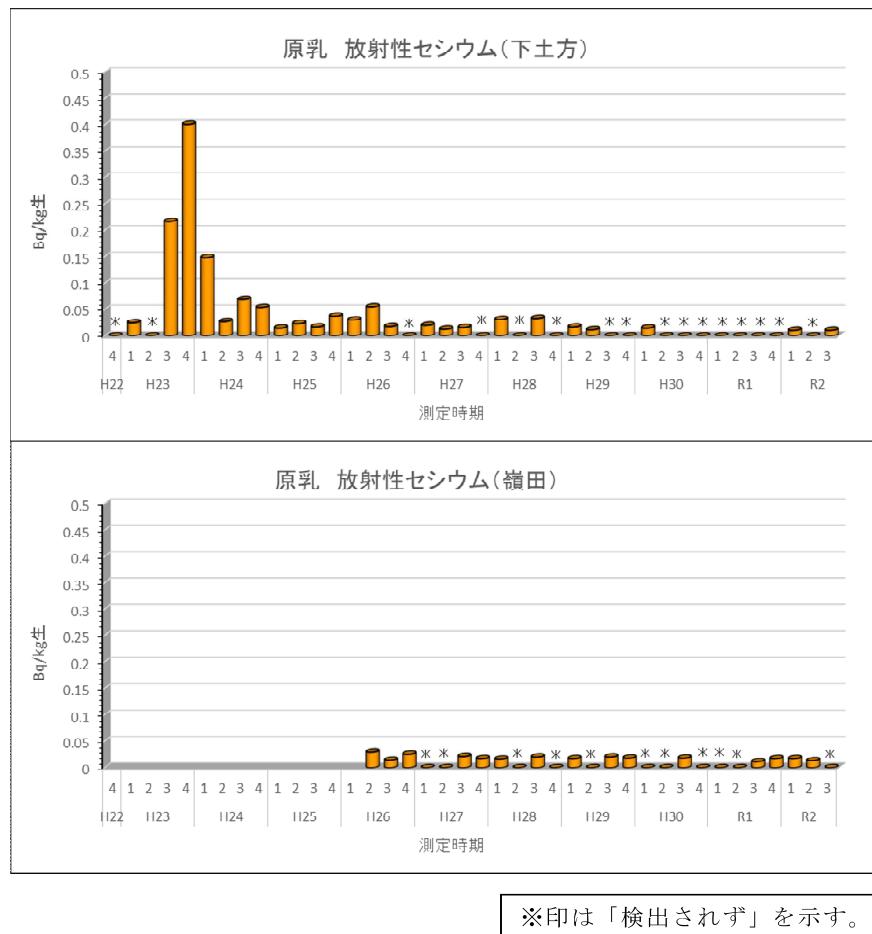


図3 原乳中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化
注) 嶺田は平成26年度第2四半期から採取地点となった。

令和3年3月5日
中部電力株式会社
浜岡原子力発電所

III 平常の変動幅の下限逸脱に係る原因調査報告（空間放射線量率） [検出器の不具合]

令和2年9月から10月において、桜ヶ池公民館モニタリングステーション（以下、「MS」という）で空間放射線量率（以下、「線量率」という）の指示値が低下傾向を示し、10分間平均値及び1時間平均値が平常の変動幅の下限を下回った。この原因是、検出器の不具合と推定し、11月の保守点検に合わせて検出器の修繕を行った。

1 状況

平常の変動幅の下限を下回った各月の線量率（10分間平均値及び1時間平均値）の最小値を表1及び表2に示す。

表1 10分間平均値 単位 (nGy/h)

測定地点	線量率(最小値)		平常の変動幅
桜ヶ池公民館	9月 30日 17時40分	42(42.4)	43～88
	10月 4日 16時30分	42(41.9)	

表2 1時間平均値 単位 (nGy/h)

測定地点	線量率(最小値)		平常の変動幅
桜ヶ池公民館	9月 30日 18時	43(42.8)	44～86 (40～97) ¹⁾
	10月 4日 17時	42(42.1)	

注1) 昨年度までの平常の変動幅

2 原因調査

(1) 測定器および関連機器の健全性

10月2日に現場確認を実施したところ、測定装置の外観に異音や異臭など異状は見られなかったが、季節変動が緩慢となるこの時期に同事象が頻発したため、10月5日に検出器の状態確認を実施した。

検出器の相対基準誤差（指示誤差）は、判定基準（社内基準）を満足していたが、6月の保守点検及び測定装置の演算部更新時の結果と比較すると表3に示すように有意な差がみられた。また、Cs-137 線源を使用して Cs-137 のピークを確認したところピークにずれがあり、社内基準の $132.4 \pm 2\text{ch}$ 以内を逸脱していたためゲイン調整²⁾を実施した。

このため、Cs-137 ピークのずれから、図1に示す検出器の構成部品のいずれかに劣化があると推定し修繕することとした。

注2) Cs-137 線源を使用して、Cs-137 ピークが $132.4 \pm 2\text{ch}$ になるように検出器への印加電圧を調整
(別紙参照)

表3 相対基準誤差（指示誤差） 単位（%）

標準線源	事象発生前 (6月17日確認)	事象発生時 (10月5日確認)	変化量
Ra-226 (639nGy/h, at 1 m)	-0.4	-9.7	-9.3
判定基準（社内基準）	± 10		△

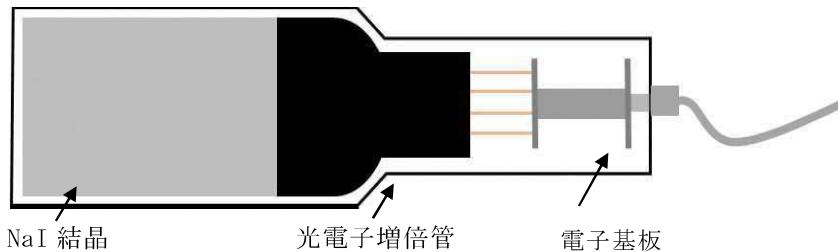


図1 検出器の概略図

(2) 検出器の詳細確認

11月19日から11月26日に保守点検を行い、検出器の構成部品について劣化の状況を確認した。

NaI 結晶の劣化は、エネルギー分解能で確認でき、保守点検時の測定結果は、判定基準（社内基準）である10%以下を満足していた。表4に示すとおり、過去の保守点検で確認したエネルギー分解能の推移に大きな変化はなく、劣化の傾向は確認できないため、NaI 結晶である可能性は小さいと考える。

電子基板の回路の故障によって、Cs-137 ピークのずれが起こる場合もあるが、故障後自然復旧する可能性は低い。ゲイン調整後、線量率の指示値に低下傾向は見られず、検出器の制御に問題なかったため、電子基板の劣化の可能性は小さいと考える。

以上より、NaI 結晶及び電子基板が影響している可能性は小さいため、光電子増倍管が劣化していると推定して取替を行なうこととした。

表4 エネルギー分解能の推移 単位（%）

実施年度	エネルギー分解能
2016 年度	8.827
2017 年度	8.750
2018 年度	9.034
2019 年度	8.842
2020 年度（修繕時）	8.603
判定基準（社内基準）	≤ 10

3 検出器修繕の結果

光電子増倍管の取替を行った結果、線量率の指示値は、図2及び図3に示すとおり、平常の変動幅の範囲内で推移し、事象発生時のような低下傾向は見られていない。参考に修繕前後の相対基準誤差（指示誤差）を表5に示す。

表5 相対基準誤差（指示誤差） 単位（%）

標準線源	修繕前 (11月19日確認)	修繕後 (11月26日確認)	変化量
Ra-226 (639nGy/h、at 1m)	-1.2	+0.1	+1.3
判定基準（社内基準）	±10		

4 欠測期間における代替測定結果

11月19日から11月26日の期間は、保守点検により測定値が欠測するため、当該検出器に併設している電離箱検出器の測定値を代替測定とした。図4に示すとおり、有意な変動はなかった。

5 まとめ

検出器の詳細確認の結果から、光電子増倍管が劣化していると推定して取替を行った。線量率の指示値については、平常の変動幅の範囲内で推移し、事象発生時のような低下傾向は見られていない。

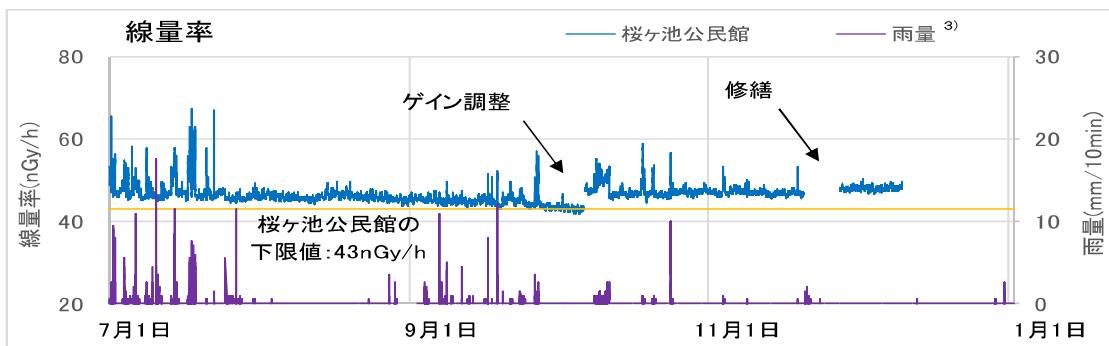


図2 桜ヶ池公民館MSの線量率の比較（10分間平均値）

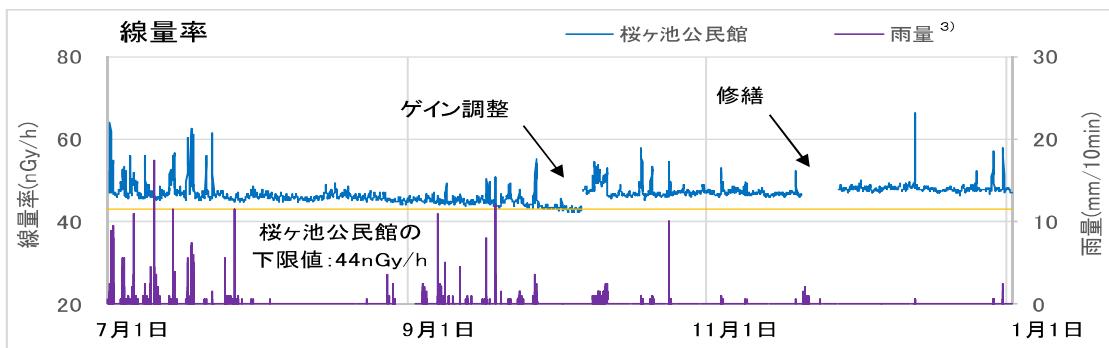


図3 桜ヶ池公民館MSの線量率の比較（1時間平均値）

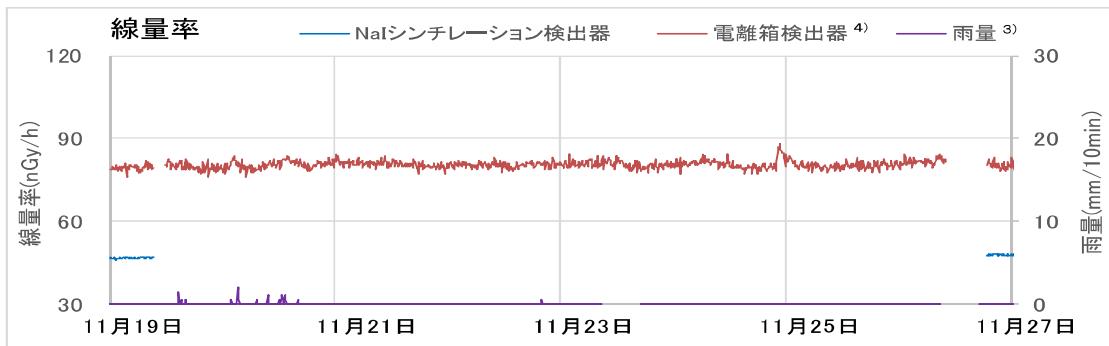


図4 代替測定による測定値の推移（10分間平均値）

以上

注3) 発電所構内の雨量

注4) 電離箱検出器は測定可能なエネルギー範囲が広く、宇宙線も測定するため、NaIシンチレーション検出器よりも、約30nGy/h程高い値となる。

補足資料

・測定の原理

測定方式は、NaI 結晶に入射した放射線を光に変換し、その光を光電子増倍管で増幅し、光の強さに比例したパルスを出力する方式である。出力されるパルス信号には入射放射線のエネルギーとの比例関係がある。


(浜岡原子力発電所 周辺環境放射能調査<解説資料> P18, 21 参照)

・ゲイン調整

基準となる線源を用いてピークを確認し、基準ピークからずれていた場合、印可電圧を変化させて、基準ピークとなるように調整する。

・検出器の状態

線量率の指示値が低下したため、検出器の状態確認を実施し、Cs-137 のピークが基準（132.4ch）に対し 121.1ch であったことから、Cs-137 線源を使用して、Cs-137 ピークが $132.4 \pm 2\text{ch}$ になるようにゲイン調整を実施した。本事象では、Cs-137 ピークが下側にずれていったことにより線量率の指示値の低下が発生した。

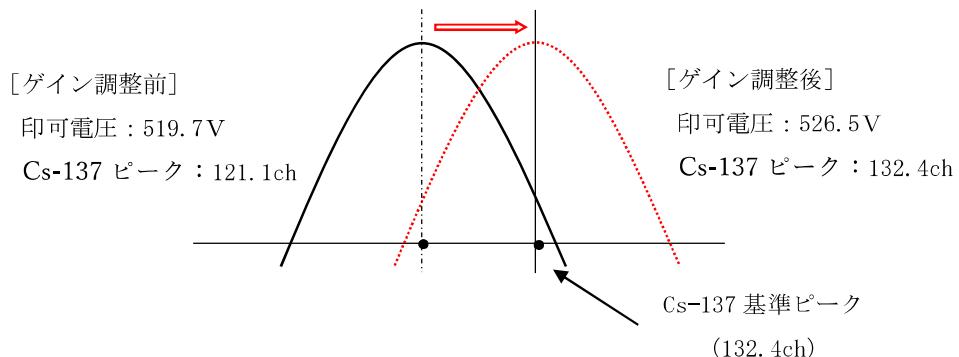

ゲイン調整のイメージ図

令和3年3月5日
中部電力株式会社
浜岡原子力発電所

IV 平常の変動幅の下限逸脱に係る原因調査報告（排水中の全計数率）

令和2年11月14日に、5号機放水口モニタにおいて測定値が平常の変動幅の下限を下回ったため、その原因について調査した。

調査の結果、平常の変動幅の下限を下回った原因は、放水口モニタ設備の清掃（砂の除去）による測定値の低下と推定した。

1 測定結果

5号機放水口モニタの平常の変動幅の下限を下回った事象を表1に示す。

表1 5号機放水口モニタ 単位 (cps)

測定地点	日時	測定値	平常の変動幅
5号機放水口モニタ	11月14日 10時40分	4.8(4.83)	4.9～17

2 原因調査

(1) 事象発生前の作業の影響

各放水口モニタの事象発生前後の測定値の推移を図1に、放水口モニタに係る設備の概要を図2に示す。5号機放水口モニタでは、事象発生前（11月9日～13日）に放水口モニタ設備（サンプリング配管および水サンプラ）の定期清掃（1回／半年）を実施している。清掃作業に伴い水サンプラ内に堆積した砂が除去され、測定値が低下したと考えられる。

なお、至近では、図1に示す3号機水サンプラ清掃や図3に示す5号機放水口モニタ設備の5月の定期清掃でも同様の事象がある。

(2) 測定装置の健全性

当該放水口モニタの現場確認では、測定装置の外観に異音や異臭など異状がないことを確認した。

3 まとめ

5号機放水口モニタにおいて平常の変動幅の下限を下回った原因は、放水口モニタ設備の清掃（砂の除去）による測定値の低下と推定した。

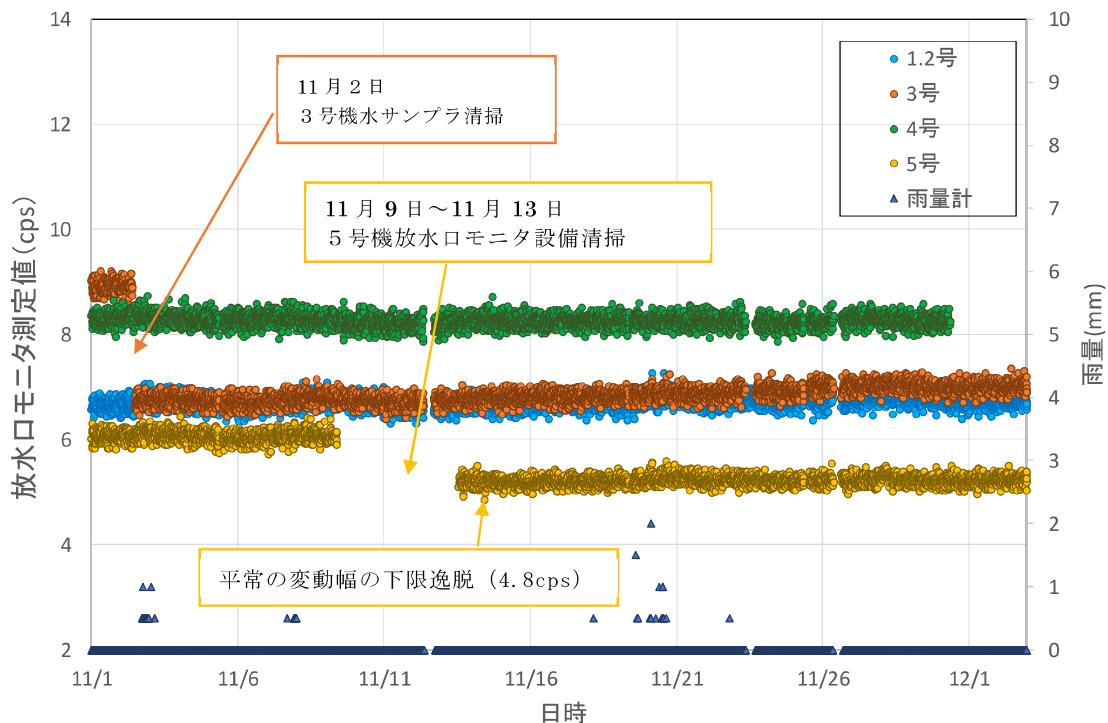


図1 各放水口モニタの測定値の推移

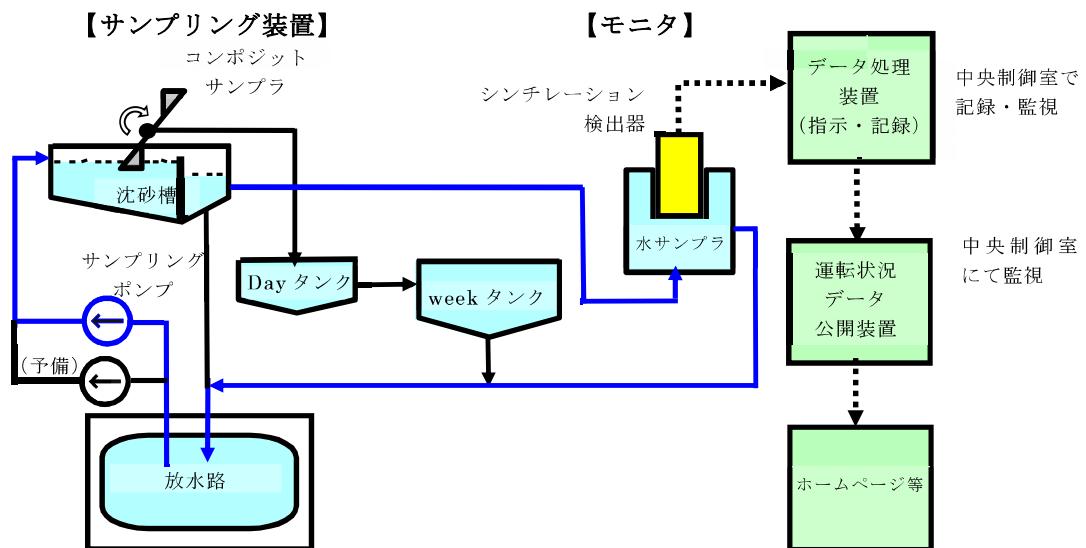


図2 放水口モニタに係る設備の概要

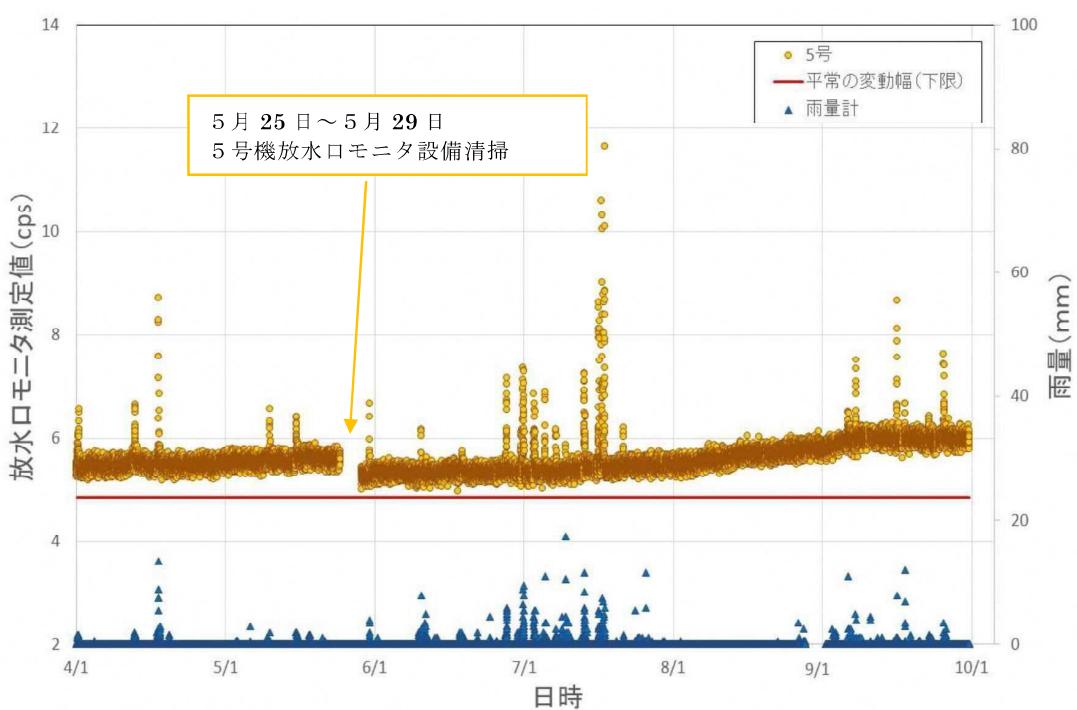


図3 5号機放水口モニタの測定値の推移（4月～9月）

以上

令和3年3月5日
静岡県環境放射線監視センター
中部電力株式会社浜岡原子力発電所

V 令和2年度第4四半期浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果速報

令和2年度第4四半期中の測定において、平常の変動幅を逸脱した測定があったので下記のとおり報告する。

記

1 対象項目

- (1) 平常の変動幅の上限逸脱
・環境試料中の放射能（キャベツ、原乳、ひらめ）

2 原因調査結果

別添のとおり。

令和3年3月5日

静岡県環境放射線監視センター
中部電力株式会社浜岡原子力発電所

平常の変動幅の上限逸脱に係る原因調査報告（環境試料中の放射能）

(要旨)

令和2年度第4四半期に実施した環境試料中の放射能の測定において、「キャベツ」「原乳」及び「ひらめ」で平常の変動幅の上限を超過したため、その原因について調査した。

調査の結果、浜岡原子力発電所からの影響ではなく、過去の核爆発実験等の影響に東京電力㈱福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと推定した。

1 測定結果（表中の括弧内の数値は検出下限値を表す）

表1 キャベツ 単位：Bq/kg 生

採取地点	採取日	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K (参考)	
御前崎市 合戸	2/5	監視 センター	* ¹⁾ (0.016)	*	0.024±0.003 (0.0083)	53.6±0.3 (0.88)	
		中部 電力㈱	*	*	0.020±0.005 (0.014)	56.4±0.3 (0.97)	
平常の変動幅		*	*	*	自然放射性 核種		
震災後の変動幅		*	*～0.056	*～0.065			

注1) *印は「検出されず」を示す。

表2 原乳

単位:Bq/kg 生 (^{131}I はBq/L)

採取地点	採取日	測定機関	^{60}Co	^{131}I	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K (参考)	
掛川市 下土方	1/18	監視 センター	* ¹⁾ (0.018)	*	*	*	46.1±0.4 (1.1)	
		中部 電力㈱	*	*	*	0.014±0.004 (0.013)	46.7±0.3 (0.98)	
菊川市 嶺田	1/12	監視 センター	*	*	*	*	44.1±0.3 (0.98)	
		中部 電力㈱	(0.018)	(0.089)	(0.011)	(0.012)	47.6±0.4 (1.2)	
平常の変動幅			*	*	*	*	自然放射 性核種	
震災後の変動幅			*	*～0.14	*～0.43	*～0.45		

注1) 「*」は「検出されず」を示す。

表3 ひらめ

単位 : Bq/kg 生

採取地点	採取日	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K (参考)
御前崎港	2/1	監視センター	* ¹⁾ (0.044)	*	0.137 ± 0.009 (0.027)	138.6 ± 0.8 (2.4)
		中部電力株	*	*	0.14 ± 0.01 (0.031)	150.0 ± 0.8 (2.4)
	平常の変動幅		*	*	0.10~0.13	自然放射性核種
	震災後の変動幅		*	$* \sim 0.44$	$0.15 \sim 0.68$	

注1) *印は「検出されず」を示す。

2 原因調査

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定に係る測定法及び評価方法に基づき、上限超過事象に影響を与えると考えられる下記の項目について調査を行った。


- (1) 発電所内のエリアモニタリング設備等の異常値及び発電所外への放出の状況
- (2) 発電所内に異常等が認められない場合
 - ・測定器及び関連機器の健全性
 - ・試料の採取方法及び前処理方法の妥当性（手順違い、他の試料等の混入等）
 - ・測定方法等の変更や測定器の更新による影響
 - ・測定地点周辺の環境の変化
 - ・核爆発実験等による影響
 - ・他の原子力施設からの影響
 - ・発電所に由来しない放射性物質の持込、流入、接近等
 - ・測定結果の経時的变化及び他の測定や他地点（試料）の測定結果
 - ・検出された核種以外の人工放射性核種の検出状況

3 原因の推定

調査の結果、発電所内のエリアモニタリング設備等に異常は認められず、発電所外への放出管理も適切に行われており、発電所からの影響ではない。


また、試料の採取方法や前処理方法等にも問題はなかった。測定結果の継続的変化から、各試料中の放射性セシウム濃度は東電事故発生直後に上昇し、その後減少したが近年も検出されており、今回の結果は特異的なものではない（図1～3）。

以上により、今回の上限超過の原因は浜岡原子力発電所からの影響ではなく、過去の核爆発実験等の影響に東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと考えられる。

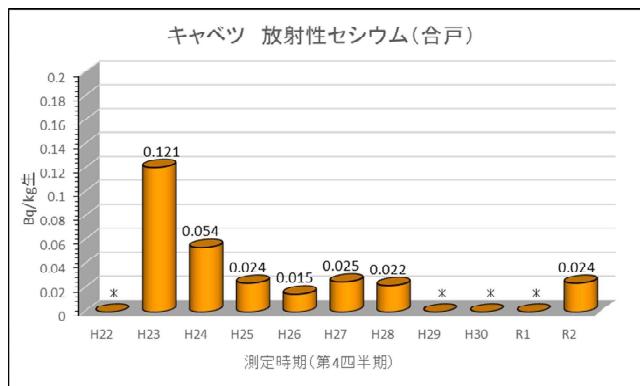

*印は「検出されず」を示す。

図 1 キャベツ中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化

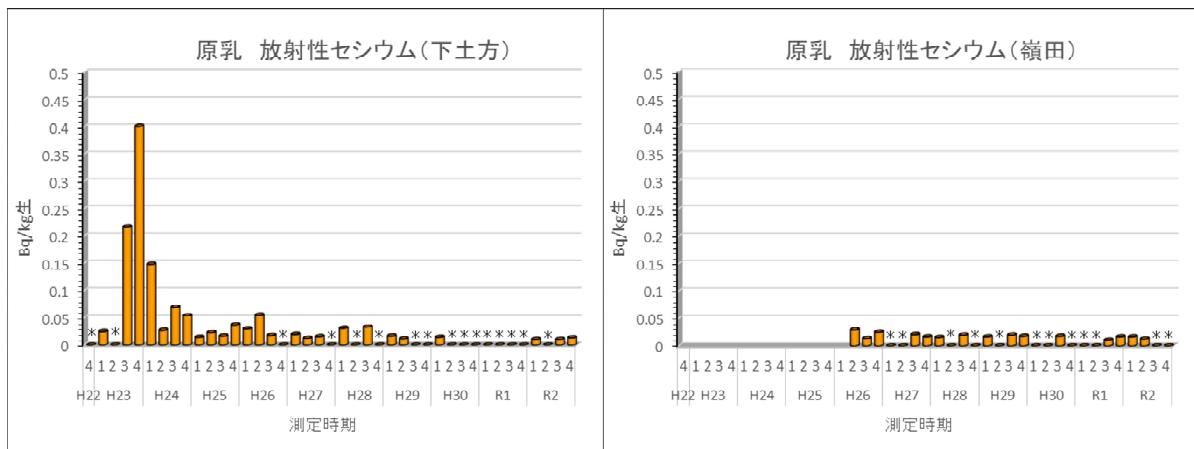

*印は「検出されず」を示す。

図 2 原乳中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化

注) 嶺田は平成26年度第2四半期から採取地点となった。

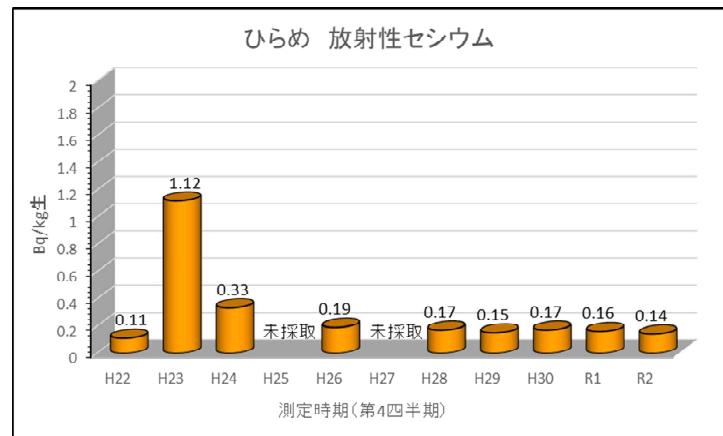


図 3 ひらめ中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化

VI 令和2年度浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画

令和2年3月19日
静岡県環境放射能測定技術会

浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定書第4条第1項の測定計画を次のとおり定める。

1 目的

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能の測定は、次に掲げる目的の下、実施するものとする。

(1) 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価

浜岡原子力発電所の周辺住民等の健康と安全を守るため、平常時から、環境における浜岡原子力発電所起因の放射性物質又は放射線による周辺住民等の被ばく線量を推定し、評価する。

(2) 環境における放射性物質の蓄積状況の把握

浜岡原子力発電所からの影響の評価に資するため、平常時から、浜岡原子力発電所の運転により放出された放射性物質の環境における蓄積状況を把握する。

(3) 浜岡原子力発電所からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価

浜岡原子力発電所から敷地外への予期しない放射性物質又は放射線の放出を検出することにより、浜岡原子力発電所の異常の早期発見に資する。

また、浜岡原子力発電所から予期しない放射性物質又は放射線の放出があった場合に、その影響を的確かつ迅速に評価するため、平常時モニタリングの結果を把握しておく。

(4) 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

緊急事態が発生した場合に、緊急事態におけるモニタリングへの移行に迅速に対応できるよう、平常時から緊急事態を見据えた環境放射線モニタリングの実施体制を備えておく。

(5) 補足参考測定

(1)から(4)までの目的を達成する上で参考となるもの、浜岡原子力発電所からの影響を判断する上で参考となるもの、環境中の経時変化を把握する上で有効なもの又は測定技術の維持が必要と考えられるものについては、平常時から測定を行い、その結果を把握しておく。

2 対象範囲

測定を行う範囲は、陸上については浜岡原子力発電所を中心とした概ね半径10kmの地域とし、海上については浜岡原子力発電所の前面海域で概ね半径10kmの海域とする。

3 実施機関

測定は次に掲げる機関が行うものとし、御前崎市、牧之原市、掛川市及び菊川市は試料採取等において協力する。

- (1) 静岡県環境放射線監視センター
- (2) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所

4 実施内容

1の目的ごとに実施する内容は、別記1に掲げるとおりとする。

5 測定方法等

測定方法等は、原子力規制庁が作成する「放射能測定法シリーズ」等を参考に別に定めるものとする。

6 実施計画

令和2年度の実施計画は、別記2に掲げるとおりとする。

7 測定結果の報告

技術会は、原則として四半期ごとに、各実施機関から測定結果の報告を受けることとする。

8 測定結果の評価

技術会は、実施機関から報告を受けた測定結果について、別に定める方法により評価を行うものとする。

9 調査結果のまとめ

技術会は、測定結果及び評価結果をとりまとめ、調査結果書を作成する。

別記 1 目的ごとの実施項目等

目的	実施項目	測定対象	測定方法	備考
① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価	空間放射線量率の測定	γ 線 1時間平均値 ¹⁾	NaIシンチレーション検出器等による連続測定	
	環境試料中の放射能の測定 ²⁾	γ 線放出核種 ³⁾	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	ダストモニタ採取試料
	陸水	γ 線放出核種 ³⁾ Sr-90	放射性ストロンチウム分析	
	農畜産物 海産生物	γ 線放出核種 ³⁾ Sr-90	放射性ストロンチウム分析	
② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握	環境試料中の放射能の測定 ²⁾	γ 線放出核種 ³⁾	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	
	土壤 海底土	γ 線 10分間平均値	NaIシンチレーション検出器等による連続測定	
③ 原子炉施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価	空間放射線量率の測定	γ 線 10分間平均値	NaIシンチレーション検出器等による連続測定	
	環境試料中の放射能の測定	α 線及び β 線 集塵中の全 α ・全 β 放射能比（1時間平均値） ¹⁾ 集塵中の全 β 放射能（1時間平均値） ¹⁾ 集塵終了6時間後の全 β 放射能（1時間平均値） ¹⁾ ⁵⁾	ダストモニタによる連続測定	
	排水の全計数率の測定	γ 線 10分間平均値	放水口モニタによる連続測定	
④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え	環境試料中の放射能の測定 ²⁾	γ 線放出核種 ³⁾	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	
	陸水	γ 線放出核種 ³⁾ H-3 Sr-90	トリチウム分析 放射性ストロンチウム分析	
	土壤	γ 線放出核種 ³⁾ Sr-90 Pu-238, Pu-239+240	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析 放射性ストロンチウム分析 フルトニウム分析	
	海水	H-3	トリチウム分析	

⑤ 準足参考測定	積算線量の測定	γ 線 3か月間積算値	蛍光ガラス線量計による積算線量測定
環境試料中の放射能の測定 ²⁾	降下物	γ 線放出核種 ³⁾	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析
	指標生物(松葉)	γ 線放出核種 ^{3,4)}	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析
	海水	γ 線放出核種 ⁵⁾	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析
	大気中水分	H-3	トリチウム分析

注 1) テレメータシステムによる演算値とする。

注 2) 試料及び採取地点の選定にあたり、次の点を考慮する。

- ・ 測定の目的に適したものか。
- ・ 毎年実施するものについては、継続的に採取が可能であるか。
- ・ 農畜産物及び海産生物については、生産量や漁獲量から地域の代表性があるか。
- ・ 採取計画全体における採取時期等のバランスがとれているか。
- ・ 地域の要望があるか。

注 3) Co-60、Cs-134、Cs-137、その他検出された人工放射性核種を報告対象とする。また、測定の参考とするため、K-40、Be-7などの自然放射性核種についても、試料の種類に応じ報告対象に加えるが、評価の対象とはしない。

注 4) 隆水、大根の葉部、原乳、藻類及び松葉については、I-131を報告対象に加える。

注 5) 集塵終了 6 時間後の全 β 放射能については、集塵中の全 α ・全 β 放射能比及び集塵中の全 β 放射能の測定結果を評価する場合の参考とする。

令和2年度実施計画

1 空間放射線量

(1) 空間放射線量率

地点名		測定機関	地点数	測定期間	備考			
市名	モニタリングステーション名							
御前崎市	白砂	県	14	通年 (連続測定)				
	中町	中部電力						
	桜ヶ池公民館							
	上ノ原							
	佐倉三区							
	平場	県						
	白羽小学校	中部電力						
	旧監視センター	県						
	草笛							
	浜岡北小学校							
牧之原市	新神子							
	地頭方小学校	中部電力						
	掛川市	大東支所						
菊川市	菊川市水道事務所	県						

(2) 積算線量

地点名		測定機関	地点数	測定期間	年測定数	備考
市名	名称					
御前崎市	芹沢	中部電力	12	4~6月 7~9月 10~12月 1~3月	96	※1
	西山					
	上比木					
	合戸東前					
	門屋石田					
	中尾					
	朝比奈原公民館					
牧之原市	旧地頭方中学校					
	菅山保育園					
	鬼女新田公民館					
	千浜小学校					
掛川市	東小学校					
菊川市						

※1 「1 目的」の(5)による補足参考測定

2 環境試料中の放射能

(1) 陸上試料

分類	試料名	地点名		測定機関	地点数	測定時期	年測定数 ※1					備考
		市名	地名・名称				γ	Si-90	H-3	Pu	計	
大気	大気中浮遊塵	御前崎市	白砂	県	5	通年 (連続測定)						全 α ・全 β 放射能
			中町	中部電力								
			平場	県								
			白羽小学校	中部電力								
		牧之原市	地頭方小学校	中部電力								
大気	大気中浮遊塵	御前崎市	白砂	県	5	毎月					60	ろ紙を回収し測定
			中町	中部電力								
			平場	県								
			白羽小学校	中部電力								
		牧之原市	地頭方小学校	中部電力								
陸水	上水	御前崎市	市役所	県	2	4, 7, 10, 1月	16	8 ^{注)}			24	注) 2地点を交互に年2回
		御前崎市	新神子	中部電力			(R6)					
	上水	御前崎市	(市役所)	県		(R6)						※2: 5年に1回
		御前崎市	(新神子)	中部電力								
土壤	土壤	御前崎市	下朝比奈	県	4	6, 9, 12, 3月						
			新神子	中部電力								
			比木	県								
		牧之原市	笠名	中部電力								
	土壤	牧之原市	菅山小学校	県	1	7月	2	2		2	6	※2: 5年に1回 (Puは最初の1回のみ。)
		(1地点)	(1地点)	中部電力			(R6)					
		(1地点)	(1地点)	県			(R4)					
		(1地点)	(1地点)	中部電力			(R2)					
		(1地点)	(1地点)	県			(R5)					
		(1地点)	(1地点)	中部電力								
農畜産物	玄米	御前崎市	下朝比奈	県	2	10月	4	4			8	穀類
		牧之原市	笠名	中部電力			(R3)					
	玄米	(1地点)	(1地点)	県	1	10月	2				2	穀類 ※2: 5年に1回
		(1地点)	(1地点)	中部電力			(R5)					
		菊川市	嶺田	県			(R4)					
		(1地点)	(1地点)	中部電力			(R6)					
	すいか	御前崎市	八千代	県	2	7月	4				4	うり類
	キャベツ	御前崎市	中原	中部電力	1	2月	2	2			4	葉菜類
	白菜	御前崎市	雨垂	県	3	12月	6				6	
	白菜	御前崎市	上ノ原	中部電力								
	白菜	牧之原市	笠名	県								
	レタス	菊川市	(1地点)	県	1	(R2)						葉菜類 ※2: 5年に1回
		(1地点)	(1地点)	中部電力			(R4)					
		(1地点)	(1地点)	県			(R5)					
	たまねぎ	御前崎市	池新田	県	3	5月					6	鱗菜類
		牧之原市	白浜	中部電力			1月					
		牧之原市	堀野新田	県			2月					
	白ねぎ	御前崎市	合戸	中部電力	1	12月	2				2	いも類
	かんしょ	御前崎市	新神子	県	1	9月	2				2	
茶葉	大根	御前崎市	洗井	県	3	1月	6	6			12	根菜類
		御前崎市	白浜	中部電力								
		牧之原市	堀野新田	県								
	みかん	牧之原市	堀野新田	中部電力	1	11月	2				2	かんきつ類
		法ノ沢	県	中部電力								
		御前崎市	新野	県								
		新谷	中部電力	県								
	茶葉	牧之原市	笠名	県	5	4月					16	
		菊川市	川上	中部電力								
		(1地点)	(1地点)	県								
原乳	掛川市	下土方	県	中部電力	2	4, 7, 10, 1月	16	8			24	
		嶺田	中部電力	県								
雨水・ちり	降下物	御前崎市	池新田	県	1	毎月	24				24	※3
指標生物	松葉	御前崎市	池新田	県	3	6, 9, 12, 3月	24				24	※3
		平場前	中部電力	県								
大気	大気中水分	白砂	県	4	毎月					48	48	※3
		平場	県									
		中町	中部電力									
		上ノ原	中部電力									
								合計	220	36	48	2

※1 県と中電の測定数の合計

※2 「1 目的」の(4)によるパックグラウンドの把握のみを目的とした測定

※3 「1 目的」の(5)による補足参考測定

は令和3~6年度実施予定分

(2) 海洋試料

分類	試料名	地点名	測定機関	地点数	測定時期	年測定数 ※1				備考
						γ	Sr-90	H-3	計	
海底土	海底土 (表層土)	菊川河口	県 中部電力	10	5, 8, 11, 12月	80				
		高松沖								
		尾高漁場								
		中根礁								
		御前崎港								
		浅根漁場								
		1, 2号機放水口付近								
		取水口付近								
		3号機及び4号機放水口付近								
		5号機放水口付近								
海産生物	周辺海域	しらす	県 中部電力	1	4, 8, 10月	6	6	12	魚類	
		ひらめ								
		あじ								
		かさご								
		さざえ								
		はまぐり								
		かき								
		いせえび								
		たこ								
		なまこ								
		わかめ								
海水	海水 (表層水)	菊川河口	県 中部電力	10	5, 8, 11, 12月	80				※3
		高松沖								
		尾高漁場								
		中根礁								
		御前崎港								
		浅根漁場								
		1, 2号機放水口付近								
		取水口付近								
		3号機及び4号機放水口付近								
		5号機放水口付近								
海水	海水 (表層水)	菊川河口	県 中部電力	10	8月	4	4	4	※2 5年に1回	
		高松沖								
		(尾高漁場)								
		(中根礁)								
		(御前崎港)								
		(浅根漁場)								
		(1, 2号機放水口付近)								
		(取水口付近)								
		(3号機及び4号機放水口付近)								
		(5号機放水口付近)								
合計						188	14	4	206	

※1 県と中電の測定数の合計

※2 「1 目的」の(4)によるバックグラウンドの把握のみを目的とした測定

※3 「1 目的」の(5)による補足参考測定

3 排水の全計率

地点名	測定機関	地点数	測定期間	備考
1, 2号機放水口モニタ	中部電力	4	通年 (連続測定)	
3号機放水口モニタ				
4号機放水口モニタ				
5号機放水口モニタ				