
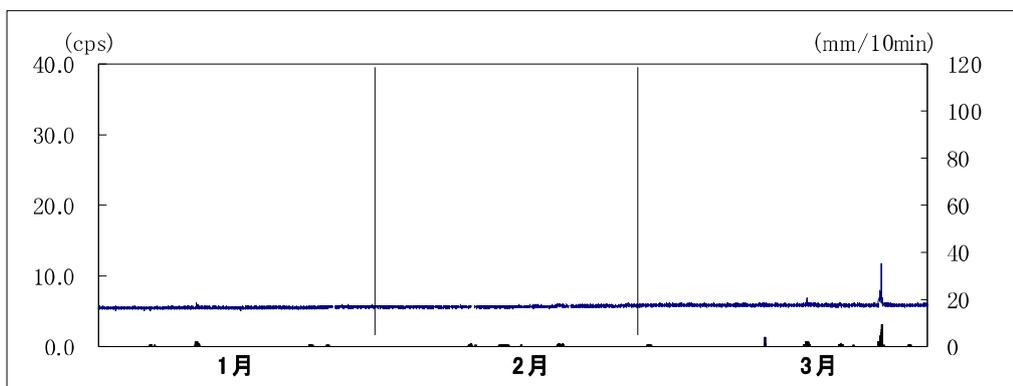
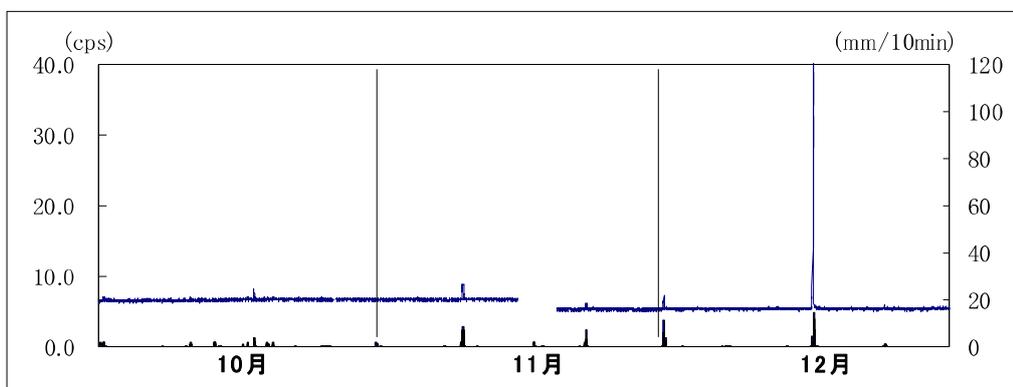
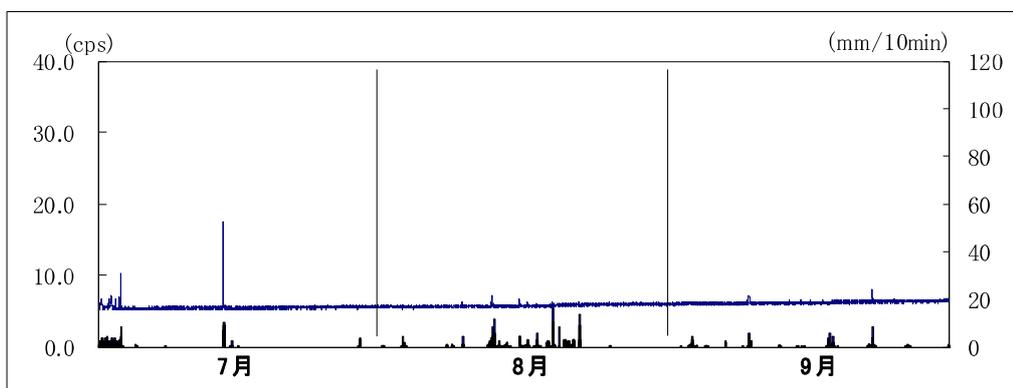


5号機放水口モニタ

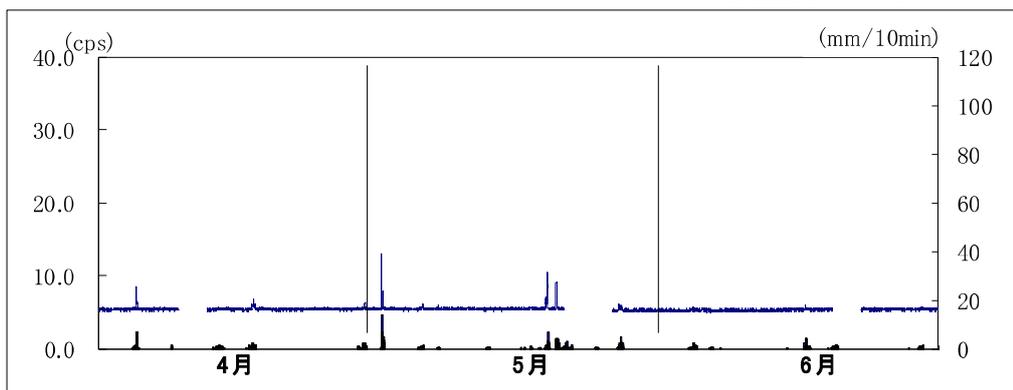

※上線は全計数率, 下線は降雨量

#### 4 補足参考測定

##### (1) 積算線量

単位：mGy

| 測定地点名          | 測定値                                |      |                                     |      |                                 |      |                                     |      |
|----------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------|------|-------------------------------------|------|
|                | 令和3年3月17日～<br>令和3年6月16日<br>(92日積算) |      | 令和3年6月17日～<br>令和3年9月15日<br>(91日積算値) |      | 令和3年9月16日～<br>12月15日<br>(91日積算) |      | 令和3年12月16日～<br>令和4年3月16日<br>(91日積算) |      |
|                | 県                                  | 中部電力 | 県                                   | 中部電力 | 県                               | 中部電力 | 県                                   | 中部電力 |
| 芹 沢 (御前崎市)     | 0.15                               | 0.15 | 0.15                                | 0.14 | 0.15                            | 0.15 | 0.14                                | 0.14 |
| 西 山 (御前崎市)     | 0.15                               | 0.15 | 0.15                                | 0.15 | 0.15                            | 0.15 | 0.14                                | 0.15 |
| 上比木 (御前崎市)     | 0.16                               | 0.16 | 0.15                                | 0.16 | 0.15                            | 0.16 | 0.15                                | 0.15 |
| 合戸東前 (御前崎市)    | 0.15                               | 0.15 | 0.15                                | 0.15 | 0.15                            | 0.15 | 0.15                                | 0.15 |
| 門屋石田 (御前崎市)    | 0.15                               | 0.15 | 0.15                                | 0.15 | 0.15                            | 0.15 | 0.15                                | 0.15 |
| 中 尾 (御前崎市)     | 0.17                               | 0.17 | 0.17                                | 0.17 | 0.17                            | 0.18 | 0.17                                | 0.17 |
| 朝比奈原公民館 (御前崎市) | 0.15                               | 0.15 | 0.15                                | 0.15 | 0.14                            | 0.15 | 0.14                                | 0.15 |
| 旧地頭方中学校 (牧之原市) | 0.15                               | 0.15 | 0.15                                | 0.15 | 0.15                            | 0.15 | 0.15                                | 0.15 |
| 菅山保育園 (牧之原市)   | 0.15                               | 0.15 | 0.15                                | 0.15 | 0.15                            | 0.15 | 0.14                                | 0.15 |
| 鬼女新田公民館 (牧之原市) | 0.15                               | 0.14 | 0.15                                | 0.14 | 0.15                            | 0.14 | 0.14                                | 0.14 |
| 千浜小学校 (掛川市)    | 0.16                               | 0.16 | 0.16                                | 0.15 | 0.16                            | 0.16 | 0.15                                | 0.16 |
| 東小学校 (菊川市)     | 0.15                               | 0.15 | 0.15                                | 0.15 | 0.15                            | 0.15 | 0.14                                | 0.15 |

(2) 環境試料中の放射能  
 ア 機器分析 (γ線放出核種)  
 (7) 降下物

単位：Bq/m<sup>2</sup>

| 採取地点名                    | 採取期間                       | 測定機関 | <sup>60</sup> Co                         | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs | その他 <sup>1)</sup> | <sup>7</sup> Be <sup>2)</sup> |
|--------------------------|----------------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 御前崎市<br>池新田              | R3年 4月 1日<br>～R3年 5月 5日    | 県    | * <sup>3)</sup><br>(0.055) <sup>4)</sup> | *                 | 0.058<br>(0.041)  | *                 | 382<br>(5.6)                  |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 392<br>(5.3)                  |
|                          | R3年 5月 6日<br>～R3年 5月 31日   | 県    | *  | *                 | *                 | *                 | 194<br>(3.9)                  |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 187<br>(3.5)                  |
|                          | R3年 6月 1日<br>～R3年 6月 30日   | 県    | *  | *                 | *                 | *                 | 166<br>(3.8)                  |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 184<br>(3.6)                  |
|                          | R3年 7月 1日<br>～R3年 8月 1日    | 県    | *  | *                 | *                 | *                 | 98.9<br>(2.9)                 |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 90.9<br>(2.4)                 |
|                          | R3年 8月 2日<br>～R3年 8月 31日   | 県    | *  | *                 | *                 | *                 | 99.6<br>(2.9)                 |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 99.3<br>(2.8)                 |
|                          | R3年 9月 1日<br>～R3年 9月 30日   | 県    | *  | *                 | *                 | *                 | 122<br>(3.2)                  |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 131<br>(3.2)                  |
|                          | R3年 10月 1日<br>～R3年 10月 31日 | 県    | *  | *                 | *                 | *                 | 101.1<br>(2.8)                |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 117.8<br>(2.8)                |
|                          | R3年 11月 1日<br>～R3年 11月 30日 | 県    | *  | *                 | *                 | *                 | 84.3<br>(2.7)                 |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 99.0<br>(2.6)                 |
|                          | R3年 12月 1日<br>～R4年 1月 3日   | 県    | *  | *                 | 0.055<br>(0.039)  | *                 | 79.3<br>(2.7)                 |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | 0.062<br>(0.047)  | *                 | 81.0<br>(2.6)                 |
|                          | R4年 1月 4日<br>～R4年 1月 31日   | 県    | *  | *                 | 0.059<br>(0.036)  | *                 | 28.0<br>(1.5)                 |
|                          |                            | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 29.4<br>(1.4)                 |
| R4年 2月 1日<br>～R4年 2月 28日 | 県                          | *    | *  | 0.051<br>(0.048)  | *                 | 38.5<br>(1.8)     |                               |
|                          | 中電                         | *    | *  | 0.072<br>(0.048)  | *                 | 39.4<br>(1.6)     |                               |
| R4年 3月 1日<br>～R4年 3月 31日 | 県                          | *    | *  | 0.049<br>(0.036)  | *                 | 263<br>(4.8)      |                               |
|                          | 中電                         | *    | *  | *                 | *                 | 242<br>(4.4)      |                               |

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) ベリリウム7は、自然放射性核種である。

注3) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注4) ( )内は、検出下限値を示す。

## (イ) 指標生物 (松葉)

単位: Bq/kg 生

| 試料名    | 採取地点名       | 採取年月日       | 測定機関       | <sup>60</sup> Co                         | <sup>131</sup> I | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs | その他 <sup>1)</sup> | <sup>40</sup> K <sup>2)</sup> |               |
|--------|-------------|-------------|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| 松<br>葉 | 御前崎市<br>池新田 | R3年 6月 11日  | 県          | * <sup>3)</sup><br>(0.035) <sup>4)</sup> | *                | *                 | 0.115<br>(0.027)  | *                 | 54.0<br>(1.7)                 |               |
|        |             |             | 中電         | *  | *                | *                 | 0.096<br>(0.026)  | *                 | 49.6<br>(1.4)                 |               |
|        |             | R3年 9月 27日  | 県          | *  | *                | *                 | 0.16<br>(0.032)   | *                 | 71.4<br>(2.1)                 |               |
|        |             |             | 中電         | *  | *                | *                 | 0.14<br>(0.035)   | *                 | 71.7<br>(1.9)                 |               |
|        |             | R3年 12月 13日 | 県          | *  | *                | *                 | 0.21<br>(0.035)   | *                 | 77.5<br>(2.1)                 |               |
|        |             |             | 中電         | *  | *                | *                 | 0.18<br>(0.032)   | *                 | 74.3<br>(1.7)                 |               |
|        |             | R4年 3月 9日   | 県          | *  | *                | *                 | 0.22<br>(0.037)   | *                 | 74.4<br>(2.0)                 |               |
|        |             |             | 中電         | *  | *                | *                 | 0.28<br>(0.037)   | *                 | 74.5<br>(1.8)                 |               |
|        |             | 御前崎市<br>平場前 | R3年 6月 11日 | 県  | *                | *                 | *                 | 0.056<br>(0.025)  | *                             | 54.5<br>(1.8) |
|        |             |             |            | 中電                                       | *                | *                 | *                 | 0.053<br>(0.022)  | *                             | 50.2<br>(1.5) |
|        |             |             | R3年 9月 27日 | 県  | *                | *                 | *                 | 0.058<br>(0.028)  | *                             | 65.4<br>(1.9) |
|        |             |             |            | 中電                                       | *                | *                 | *                 | 0.048<br>(0.027)  | *                             | 65.4<br>(1.6) |
|        | R3年 12月 13日 |             | 県          | *  | *                | *                 | 0.077<br>(0.023)  | *                 | 72.2<br>(1.9)                 |               |
|        |             |             | 中電         | *  | *                | *                 | 0.062<br>(0.033)  | *                 | 75.3<br>(2.0)                 |               |
|        | R4年 3月 9日   |             | 県          | *  | *                | *                 | 0.118<br>(0.029)  | *                 | 71.0<br>(2.0)                 |               |
|        |             |             | 中電         | *  | *                | *                 | 0.10<br>(0.033)   | *                 | 72.6<br>(1.9)                 |               |
|        | 御前崎市<br>白砂  |             | R3年 6月 11日 | 県  | *                | *                 | *                 | 0.066<br>(0.024)  | *                             | 67.4<br>(2.0) |
|        |             |             |            | 中電                                       | *                | *                 | *                 | 0.061<br>(0.027)  | *                             | 62.9<br>(1.7) |
|        |             |             | R3年 9月 27日 | 県  | *                | *                 | *                 | 0.062<br>(0.024)  | *                             | 78.6<br>(2.0) |
|        |             |             |            | 中電                                       | *                | *                 | *                 | 0.076<br>(0.029)  | *                             | 78.8<br>(1.8) |
|        |             | R3年 12月 13日 | 県          | *  | *                | *                 | 0.063<br>(0.025)  | *                 | 91.0<br>(2.2)                 |               |
|        |             |             | 中電         | *  | *                | *                 | 0.068<br>(0.029)  | *                 | 90.3<br>(2.0)                 |               |
|        |             | R4年 3月 9日   | 県          | *  | *                | *                 | 0.072<br>(0.026)  | *                 | 79.5<br>(2.1)                 |               |
|        |             |             | 中電         | *  | *                | *                 | 0.051<br>(0.034)  | *                 | 84.6<br>(2.2)                 |               |

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注4) ( )内は、検出下限値を示す。

## (ウ) 海水

単位：mBq/L

| 採取地点名    | 採取年月日    | 測定機関    | <sup>60</sup> Co                       | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs | その他 <sup>1)</sup> |   |
|----------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 菊川河口     | R3年6月9日  | 県       | * <sup>2)</sup><br>(3.3) <sup>3)</sup> | *                 | *                 | *                 |   |
|          |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          | R3年8月6日  | 県       | *                                      | *                 | 3.3               | *                 |   |
|          |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          | R3年11月5日 | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          | R4年3月11日 | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          | 高松沖      | R3年6月9日 | 県                                      | *                 | *                 | *                 | * |
|          |          |         | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
|          |          | R3年8月6日 | 県                                      | *                 | *                 | 3.0               | * |
|          |          |         | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
| R3年11月5日 |          | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
| R4年3月11日 |          | 県       | *                                      | *                 | 3.2               | *                 |   |
|          |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
| 尾高漁場     |          | R3年6月9日 | 県                                      | *                 | *                 | 2.0               | * |
|          |          |         | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
|          |          | R3年8月6日 | 県                                      | *                 | *                 | 2.8               | * |
|          |          |         | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
|          | R3年11月5日 | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          | R4年3月11日 | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|          |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注3) ( )内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/L

| 採取地点名      | 採取年月日      | 測定機関      | <sup>60</sup> Co                       | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs | その他 <sup>1)</sup> |   |
|------------|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 中根礁        | R3年 6月 9日  | 県         | * <sup>2)</sup><br>(3.2) <sup>3)</sup> | *                 | *                 | *                 |   |
|            |            | 中電        | *                                      | *                 | 3.1               | *                 |   |
|            | R3年 8月 6日  | 県         | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            |            | 中電        | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            | R3年 11月 5日 | 県         | *                                      | *                 | 2.0               | *                 |   |
|            |            | 中電        | *                                      | *                 | 2.5               | *                 |   |
|            | R4年 3月 11日 | 県         | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            |            | 中電        | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            | 御前崎港       | R3年 6月 9日 | 県                                      | *                 | *                 | *                 | * |
|            |            |           | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
|            |            | R3年 8月 6日 | 県                                      | *                 | *                 | 3.5               | * |
|            |            |           | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
| R3年 11月 5日 |            | 県         | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            |            | 中電        | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
| R4年 3月 11日 |            | 県         | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            |            | 中電        | *                                      | *                 | 3.5               | *                 |   |
| 浅根漁場       |            | R3年 6月 9日 | 県                                      | *                 | *                 | *                 | * |
|            |            |           | 中電                                     | *                 | *                 | 3.6               | * |
|            |            | R3年 8月 6日 | 県                                      | *                 | *                 | *                 | * |
|            |            |           | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
|            | R3年 11月 5日 | 県         | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            |            | 中電        | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            | R4年 3月 11日 | 県         | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|            |            | 中電        | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注3) ( ) 内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/L

| 採取地点名             | 採取年月日    | 測定機関    | <sup>60</sup> Co                       | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs | その他 <sup>1)</sup> |   |
|-------------------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1, 2号機<br>放水口付近   | R3年6月9日  | 県       | * <sup>2)</sup><br>(3.4) <sup>3)</sup> | *                 | *                 | *                 |   |
|                   |          | 中電      | *                                      | *                 | 3.2<br>(3.1)      | *                 |   |
|                   | R3年8月6日  | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   | R3年11月5日 | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   | R4年3月11日 | 県       | *                                      | *                 | 2.7<br>(2.5)      | *                 |   |
|                   |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   | 取水口付近    | R3年6月9日 | 県                                      | *                 | *                 | *                 | * |
|                   |          |         | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
|                   |          | R3年8月6日 | 県                                      | *                 | *                 | *                 | * |
|                   |          |         | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
| R3年11月5日          |          | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
| R4年3月11日          |          | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
| 3号機及び4号機<br>放水口付近 |          | R3年6月9日 | 県                                      | *                 | *                 | *                 | * |
|                   |          |         | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
|                   |          | R3年8月6日 | 県                                      | *                 | *                 | *                 | * |
|                   |          |         | 中電                                     | *                 | *                 | *                 | * |
|                   | R3年11月5日 | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   | R4年3月11日 | 県       | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |
|                   |          | 中電      | *                                      | *                 | *                 | *                 |   |

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注3) ( )内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/L

| 採取地点名    | 採取年月日    | 測定機関 | <sup>60</sup> Co                       | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs | その他 <sup>1)</sup> |
|----------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5号機放水口付近 | R3年6月9日  | 県    | * <sup>2)</sup><br>(3.3) <sup>3)</sup> | *                 | *                 | *                 |
|          |          | 中電   | *                                      | *                 | 3.6<br>(3.0)      | *                 |
|          | R3年8月6日  | 県    | *                                      | *                 | 3.8<br>(2.4)      | *                 |
|          |          | 中電   | *                                      | *                 | 2.9<br>(2.8)      | *                 |
|          | R3年11月5日 | 県    | *                                      | *                 | *                 | *                 |
|          |          | 中電   | *                                      | *                 | *                 | *                 |
|          | R4年3月11日 | 県    | *                                      | *                 | *                 | *                 |
|          |          | 中電   | *                                      | *                 | *                 | *                 |

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注3) ( )内は、検出下限値を示す。

## イ トリチウム分析

### 大気中水分

| 採取地点名      | 採取期間                          | 測定値(Bq/L)<br>(捕集水中トリチウム濃度)   | 測定値(Bq/m <sup>3</sup> )<br>(大気中トリチウム濃度) |
|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 御前崎市<br>白砂 | R3年4月1日～R3年5月5日               | 0.69<br>(0.31) <sup>1)</sup> | 0.0063<br>(0.0029)                      |
|            | R3年5月6日～R3年5月31日              | * <sup>2)</sup><br>(0.31)    | *<br>(0.0042)                           |
|            | R3年6月1日～R3年6月30日              | *<br>(0.37)                  | *<br>(0.0059)                           |
|            | R3年7月1日～R3年8月1日 <sup>3)</sup> | —                            | —                                       |
|            | R2年8月2日～R2年8月31日              | *<br>(0.36)                  | *<br>(0.0079)                           |
|            | R3年9月1日～R3年9月30日              | *<br>(0.36)                  | *<br>(0.0066)                           |
|            | R3年10月1日～R3年10月31日            | 0.39<br>(0.37)               | 0.0051<br>(0.0049)                      |
|            | R3年11月1日～R3年11月30日            | 0.60<br>(0.38)               | 0.0049<br>(0.0031)                      |
|            | R3年12月1日～R4年1月3日              | 1.4<br>(0.34)                | 0.0052<br>(0.0012)                      |
|            | R4年1月4日～R4年1月31日              | 0.45<br>(0.32)               | 0.0016<br>(0.0011)                      |
|            | R4年2月1日～R4年2月28日              | 0.49<br>(0.31)               | 0.0017<br>(0.0011)                      |
|            | R4年3月1日～R4年3月31日              | 0.52<br>(0.35)               | 0.0028<br>(0.0019)                      |
| 御前崎市<br>中町 | R3年4月1日～R3年5月5日               | 0.96<br>(0.48)               | 0.0053<br>(0.0027)                      |
|            | R3年5月6日～R3年5月31日              | 0.77<br>(0.48)               | 0.0089<br>(0.0055)                      |
|            | R3年6月1日～R3年6月30日              | 0.86<br>(0.46)               | 0.0088<br>(0.0047)                      |
|            | R3年7月1日～R3年8月1日               | 0.58<br>(0.44)               | 0.0057<br>(0.0042)                      |
|            | R3年8月2日～R3年8月31日              | *<br>(0.44)                  | *<br>(0.0042)                           |
|            | R3年9月1日～R3年9月30日              | 0.78<br>(0.44)               | 0.0084<br>(0.0047)                      |
|            | R3年10月1日～R3年10月31日            | 0.59<br>(0.44)               | 0.0057<br>(0.0043)                      |
|            | R3年11月1日～R3年11月30日            | *<br>(0.50)                  | *<br>(0.0028)                           |
|            | R3年12月1日～R4年1月3日              | 0.79<br>(0.50)               | 0.0028<br>(0.0018)                      |
|            | R4年1月4日～R4年1月31日              | 0.69<br>(0.48)               | 0.0024<br>(0.0017)                      |
|            | R4年2月1日～R4年2月28日              | *<br>(0.49)                  | *<br>(0.0017)                           |
|            | R4年3月1日～R4年3月31日              | 0.73<br>(0.49)               | 0.0032<br>(0.0021)                      |

注1) ( )内は、検出下限値を示す。

注2) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注3) 捕集カラムの破損があり、試料を採取することができなかつたため、欠測となった。

| 採取地点名       | 採取期間               | 測定値(Bq/L)<br>(捕集水中トリチウム濃度)   | 測定値(Bq/m <sup>3</sup> )<br>(大気中トリチウム濃度) |
|-------------|--------------------|------------------------------|---|
| 御前崎市<br>平場  | R3年4月1日～R3年5月5日    | 0.80<br>(0.32) <sup>1)</sup> | 0.0060<br>(0.0024)                      |
|             | R3年5月6日～R3年5月31日   | 0.55<br>(0.32)               | 0.0057<br>(0.0033)                      |
|             | R3年6月1日～R3年6月30日   | 0.60<br>(0.38)               | 0.0097<br>(0.0061)                      |
|             | R3年7月1日～R3年8月1日    | 0.49<br>(0.37)               | 0.0096<br>(0.0072)                      |
|             | R3年8月2日～R3年8月31日   | * <sup>2)</sup><br>(0.36)    | *<br>(0.0078)                           |
|             | R3年9月1日～R3年9月30日   | 0.42<br>(0.36)               | 0.0081<br>(0.0070)                      |
|             | R3年10月1日～R3年10月31日 | 0.41<br>(0.37)               | 0.0028<br>(0.0025)                      |
|             | R3年11月1日～R3年11月30日 | *<br>(0.37)                  | *<br>(0.0019)                           |
|             | R3年12月1日～R4年1月3日   | 1.0<br>(0.33)                | 0.0047<br>(0.0015)                      |
|             | R4年1月4日～R4年1月31日   | 0.78<br>(0.32)               | 0.0031<br>(0.0013)                      |
|             | R4年2月1日～R4年2月28日   | 0.90<br>(0.33)               | 0.0036<br>(0.0013)                      |
|             | R4年3月1日～R4年3月31日   | 0.57<br>(0.35)               | 0.0032<br>(0.0020)                      |
| 御前崎市<br>上ノ原 | R3年4月1日～R3年5月5日    | 0.72<br>(0.48)               | 0.0056<br>(0.0037)                      |
|             | R3年5月6日～R3年5月31日   | 0.93<br>(0.48)               | 0.012<br>(0.0061)                       |
|             | R3年6月1日～R3年6月30日   | 0.88<br>(0.46)               | 0.012<br>(0.0061)                       |
|             | R3年7月1日～R3年8月1日    | 0.73<br>(0.44)               | 0.010<br>(0.0061)                       |
|             | R3年8月2日～R3年8月31日   | *<br>(0.44)                  | *<br>(0.0070)                           |
|             | R3年9月1日～R3年9月30日   | 0.45<br>(0.43)               | 0.0055<br>(0.0052)                      |
|             | R3年10月1日～R3年10月31日 | 0.59<br>(0.44)               | 0.0069<br>(0.0051)                      |
|             | R3年11月1日～R3年11月30日 | 0.71<br>(0.51)               | 0.0051<br>(0.0036)                      |
|             | R3年12月1日～R4年1月3日   | 0.86<br>(0.50)               | 0.0042<br>(0.0024)                      |
|             | R4年1月4日～R4年1月31日   | 0.55<br>(0.48)               | 0.0021<br>(0.0018)                      |
|             | R4年2月1日～R4年2月28日   | *<br>(0.49)                  | *<br>(0.0018)                           |
|             | R4年3月1日～R4年3月31日   | 0.59<br>(0.48)               | 0.0033<br>(0.0027)                      |

注1) ( )内は、検出下限値を示す。

注2) 「\*」は、「検出されず」を示す。

## 5 バックグラウンド測定

### (1) 機器分析（ $\gamma$ 線放出核種）

#### 土 壤

単位：Bq/kg 乾土

| 採取地点名        | 採取年月日   | 測定機関 | $^{60}\text{Co}$                        | $^{134}\text{Cs}$ | $^{137}\text{Cs}$ | その他 <sup>1)</sup> | $^{40}\text{K}$ <sup>2)</sup> |
|--------------|---------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 菊川市<br>岳洋中学校 | R3年7月6日 | 県    | * <sup>3)</sup><br>(0.71) <sup>4)</sup> | *                 | 1.0<br>(0.73)     | *                 | 550<br>(28)                   |
|              |         | 中電   | *                                       | *                 | 1.1<br>(0.73)     | *                 | 468<br>(25)                   |

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注4) ( )内は、検出下限値を示す。

#### 玄 米

単位：Bq/kg 生

| 採取地点名      | 採取年月日     | 測定機関 | $^{60}\text{Co}$                         | $^{134}\text{Cs}$ | $^{137}\text{Cs}$ | その他 <sup>1)</sup> | $^{40}\text{K}$ <sup>2)</sup> |
|------------|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 掛川市<br>千 浜 | R3年10月21日 | 県    | * <sup>3)</sup><br>(0.052) <sup>4)</sup> | *                 | *                 | *                 | 69.9<br>(2.5)                 |
|            |           | 中電   | *  | *                 | *                 | *                 | 64.6<br>(2.3)                 |

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注4) ( )内は、検出下限値を示す。

#### レタス

単位：Bq/kg 生

| 採取地点名      | 採取年月日            | 測定機関 | $^{60}\text{Co}$ | $^{134}\text{Cs}$ | $^{137}\text{Cs}$ | その他 <sup>1)</sup> | $^{40}\text{K}$ <sup>2)</sup> |
|------------|------------------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 菊川市<br>嶺 田 | 欠測 <sup>1)</sup> | 県    | -                | -                 | -                 | -                 | -                             |
|            |                  | 中電   | -                | -                 | -                 | -                 | -                             |

注1) 12月採取の予定であったが、採取協力者の都合で欠測となった。

## (2) 放射性ストロンチウム分析 (ストロンチウム 90)

### 土 壤

単位：Bq/kg 乾土

| 採取地点名        | 採取年月日     | 測定機関 | 測定値                          |
|--------------|-----------|------|------------------------------|
| 菊川市<br>岳洋中学校 | R3年 7月 6日 | 県    | 0.19<br>(0.15) <sup>1)</sup> |
|              |           | 中電   | 0.32<br>(0.18)               |

注1) ( )内は、検出下限値を示す。

## (3) トリチウム分析

### 海 水

単位：Bq/L

| 採取地点名 | 採取年月日     | 測定機関 | 測定値                          |
|-------|-----------|------|------------------------------|
| 尾高漁場  | R3年 8月 6日 | 県    | 0.48<br>(0.37) <sup>1)</sup> |
|       |           | 中電   | 0.62<br>(0.44)               |
| 中根礁   | R3年 8月 6日 | 県    | * <sup>2)</sup><br>(0.36)    |
|       |           | 中電   | 0.60<br>(0.44)               |

注1) ( )内は、検出下限値を示す。

注2) 「\*」は、「検出されず」を示す。

## (4) プルトニウム分析 (プルトニウム 238、プルトニウム 239+240)

### 土 壤

単位：Bq/kg 乾土

| 採取地点名        | 採取年月日     | 核種         | 測定機関 | 測定値                                       |
|--------------|-----------|------------|------|---|
| 菊川市<br>岳洋中学校 | R3年 7月 6日 | Pu-238     | 県    | * <sup>1)</sup><br>( — ) <sup>2) 3)</sup> |
|              |           |            | 中電   | *<br>(0.0015)                             |
|              |           | Pu-239+240 | 県    | *<br>(0.0056)                             |
|              |           |            | 中電   | *<br>(0.0082)                             |

注1) 「\*」は、「検出されず」を示す。

注2) ( )内は、検出下限値を示す。

注3) 「—」は計数値が0だったため、検出下限値を定義できないことを示す。

付表 測定器の種類

| 測定項目      |                 | 測定機関 | 測定器   | 直近点検年月                             |
|-----------|-----------------|------|---|------------------------------------|
| 空間放射線量    | 線量率             | 県    | NaI (Tl)型空間ガンマ線測定装置<br>：日立アロカメディカル(株)製 エネルギー特性補償型<br>(2局は方向特定可能型)   | R3年12月～<br>R4年1月                   |
|           |                 | 中電   | NaI (Tl)型空間ガンマ線測定装置<br>：日立アロカメディカル(株)製 エネルギー特性補償型   | R3年11月                             |
|           | 積算線量            | 県    | 蛍光ガラス線量計素子：AGCテクノグラス(株)製 SC-1<br>蛍光ガラス線量計読取装置：AGCテクノグラス(株)製 FGD251  | R3年8月                              |
|           |                 | 中電   | 蛍光ガラス線量計素子：AGCテクノグラス(株)製 SC-1<br>蛍光ガラス線量計読取装置：AGCテクノグラス(株)製 FGD-201   | R4年2月                              |
| 環境試料中の放射能 | 全α放射能・<br>全β放射能 | 県    | ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレータ型アルファ線・ベータ線<br>同時測定装置：応用光研工業(株)製 S-2868SIZ  | R4年1月                              |
|           |                 | 中電   | ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレータ型アルファ線・ベータ線<br>同時測定装置：日立アロカメディカル(株)製 ADC-2121   | R3年11月                             |
|           | γ線<br>放出核種      | 県    | 波高分析装置（検出器／波高分析器）<br>：キャンベラ製 GC4018／キャンベラ製 Lynx<br>：キャンベラ製 GC4519／キャンベラ製 Lynx<br>：キャンベラ製 GC4019／キャンベラ製 Lynx<br>：キャンベラ製 GX4018／キャンベラ製 Lynx<br>：キャンベラ製 GC4018／キャンベラ製 DSA-1000 | R3年10月                             |
|           |                 | 中電   | 波高分析装置（検出器／波高分析器）<br>：セイコーEG&G GEM-40-83／セイコーEG&G MCA-7600<br>：セイコーEG&G GEM-40-S／セイコーEG&G MCA-7600  | R3年4月<br>H3年6月                     |
|           | ストロンチ<br>ウム90   | 県    | 低バックグラウンドガスフロー測定<br>：(株)日立製作所製 LBC-4611<br>：キャンベラ製 LB4200（委託先設備）  | R4年2月<br>R4年4月                     |
|           |                 | 中電   | 低バックグラウンドガスフロー測定装置<br>：日立アロカメディカル(株)製 LBC-4302B   | R3年12月                             |
|           | トリチウム           | 県    | 低バックグラウンド液体シンチレーション測定装置<br>：日立アロカメディカル(株)製 LSC-LB5<br>：(株)日立製作所製 LSC-LB8  | R3年7月<br>R4年3月                     |
|           |                 | 中電   | 低バックグラウンド液体シンチレーション測定装置<br>：日立アロカメディカル(株)製 LSC-LB5  | R3年12月                             |
|           | プルトニウム          | 県    | シリコン半導体検出器<br>：キャンベラ製 Alpha Anaist（委託先設備）   | R4年4月                              |
|           |                 | 中電   | シリコン半導体検出器<br>：ORTEC 製 BU-020-450-AS（委託先設備）   | R3年7月                              |
|           | 排水の全計数率         | 中電   | 1,2号機放水口モニタ（検出器）：富士電機株式会社製 NDS3ABB2-AYYY-S<br>3号機放水口モニタ（検出器）：東芝エネルギーシステムズ(株)製 HNB712<br>4号機放水口モニタ（検出器）：東芝エネルギーシステムズ(株)製 HNB712<br>5号機放水口モニタ（検出器）：東芝エネルギーシステムズ(株)製 HNB712    | R4年1月<br>H30年11月<br>R3年2月<br>R1年9月 |

## II 平常の変動幅の上限逸脱に係る原因調査報告（空間放射線量率）

令和3年12月17日の空間放射線量率の測定結果において、白砂他7地点のモニタリングステーション（以下「MS」という。）で一時的に平常の変動幅の上限を逸脱した。

調査の結果、原因はいずれも浜岡原子力発電所の影響ではなく、降雨による自然放射性核種の変動であると推定した。

### 1 測定結果

表1及び表2のとおり、各MSで測定した空間放射線量率が10分間平均値及び1時間平均値の平常の変動幅の上限を逸脱した。

表1 空間放射線量率（10分間平均値）

| 測定地点(MS) | 上限逸脱時刻<br>(12月17日) | 線量率<br>(nGy/h) | 平常の変動幅<br>(nGy/h) |
|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 白砂       | 6:30~7:10          | 82~88          | 36~81             |
| 上ノ原      | 5:50~7:40          | 88~108         | 43~87             |
| 佐倉三区     | 6:10、6:30~7:10     | 80~86          | 36~79             |
| 平場       | 5:40~8:00          | 78~106         | 36~76             |
| 白羽小学校    | 6:00~6:50          | 86~93          | 38~84             |
| 地頭方小学校   | 6:00~7:40          | 79~92          | 39~77             |
| 草笛       | 6:40~6:50          | 78~79          | 38~77             |
| 新神子      | 5:30~8:00          | 77~113         | 32~76             |

表2 空間放射線量率（1時間平均値）

| 測定地点(MS) | 上限逸脱時刻<br>(12月17日) | 線量率<br>(nGy/h) | 平常の変動幅<br>(nGy/h) |
|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 白砂       | 7:00               | 83             | 36~80             |
| 上ノ原      | 7:00~8:00          | 94~105         | 43~84             |
| 佐倉三区     | 7:00               | 83             | 37~78             |
| 平場       | 6:00~8:00          | 78~103         | 36~73             |
| 白羽小学校    | 7:00               | 90             | 39~78             |
| 地頭方小学校   | 7:00~8:00          | 80~90          | 40~74             |
| 草笛       | 7:00               | 77             | 38~76             |
| 新神子      | 6:00~8:00          | 81~107         | 32~73             |

## 2 原因調査

### (1) 発電所内エリアモニタリング設備等の異常の有無及び発電所外への放出状況

テレメータシステムで収集している発電所内モニタリングポストにおける当該時間帯の線量率を確認したところ、自然放射線による変動範囲を逸脱する数値が計測された(表3)。中部電力によると、上限逸脱の原因については大雨による自然変動とのことであった。

また、エリアモニタリング設備(格納容器雰囲気モニタ、燃料交換エリア換気モニタ等)には異常は認められず、発電所外への放出管理も適切に行われていた。

表3 発電所内モニタリングポストにおける空間放射線量率(10分間平均値)

| 測定地点 | 上限逸脱時刻<br>(12月17日) | 線量率<br>(nGy/h) | 自然放射線による<br>変動範囲(nGy/h) |
|------|--------------------|----------------|-------------------------|
| PT1  | 6:20~7:50          | 74~81          | 34~71                   |
| PT2  | 6:20~8:00          | 67~78          | 30~66                   |
| PT3  | 6:20~8:00          | 71~83          | 32~69                   |
| PT4  | 6:10~8:10          | 70~89          | 31~68                   |
| PT5  | 6:10~8:20          | 67~89          | 33~65                   |
| PT6  | 6:00~8:20          | 67~90          | 32~66                   |
| PT7  | 6:00~8:20          | 71~98          | 35~68                   |

### (2) 自然放射性核種の変動

当該時間帯において、発電所周辺の各MSでは最大で1時間あたり40mm前後の降雨が計測され、降雨に伴い線量率が上昇していることを確認した(図1)。また、スペクトル解析を行ったところ、自然放射性核種であるウラン系列(U系列)の線量率が上昇していることを確認した(図2)。

### (3) 周辺環境の変化

現地の周辺環境を監視カメラの映像により確認したところ、降雨以外に空間放射線量率の上昇に寄与するような環境の変化は認められなかった。

### (4) 測定器等の健全性

当該事象発生直後の現場点検等において、測定器等に異常がないことを確認した。また、当該日時の現地の記録計の指示値とテレメータシステムで収集したデータとの間に相違がないことを確認した。

## 3 結論

令和3年12月17日に白砂他7地点のMSにおいて、空間放射線量率が平常の変動幅の上限を超過した原因は、降雨により地表付近の自然放射性核種の濃度が高くなり、空間放射線量が増加したためと推定した。

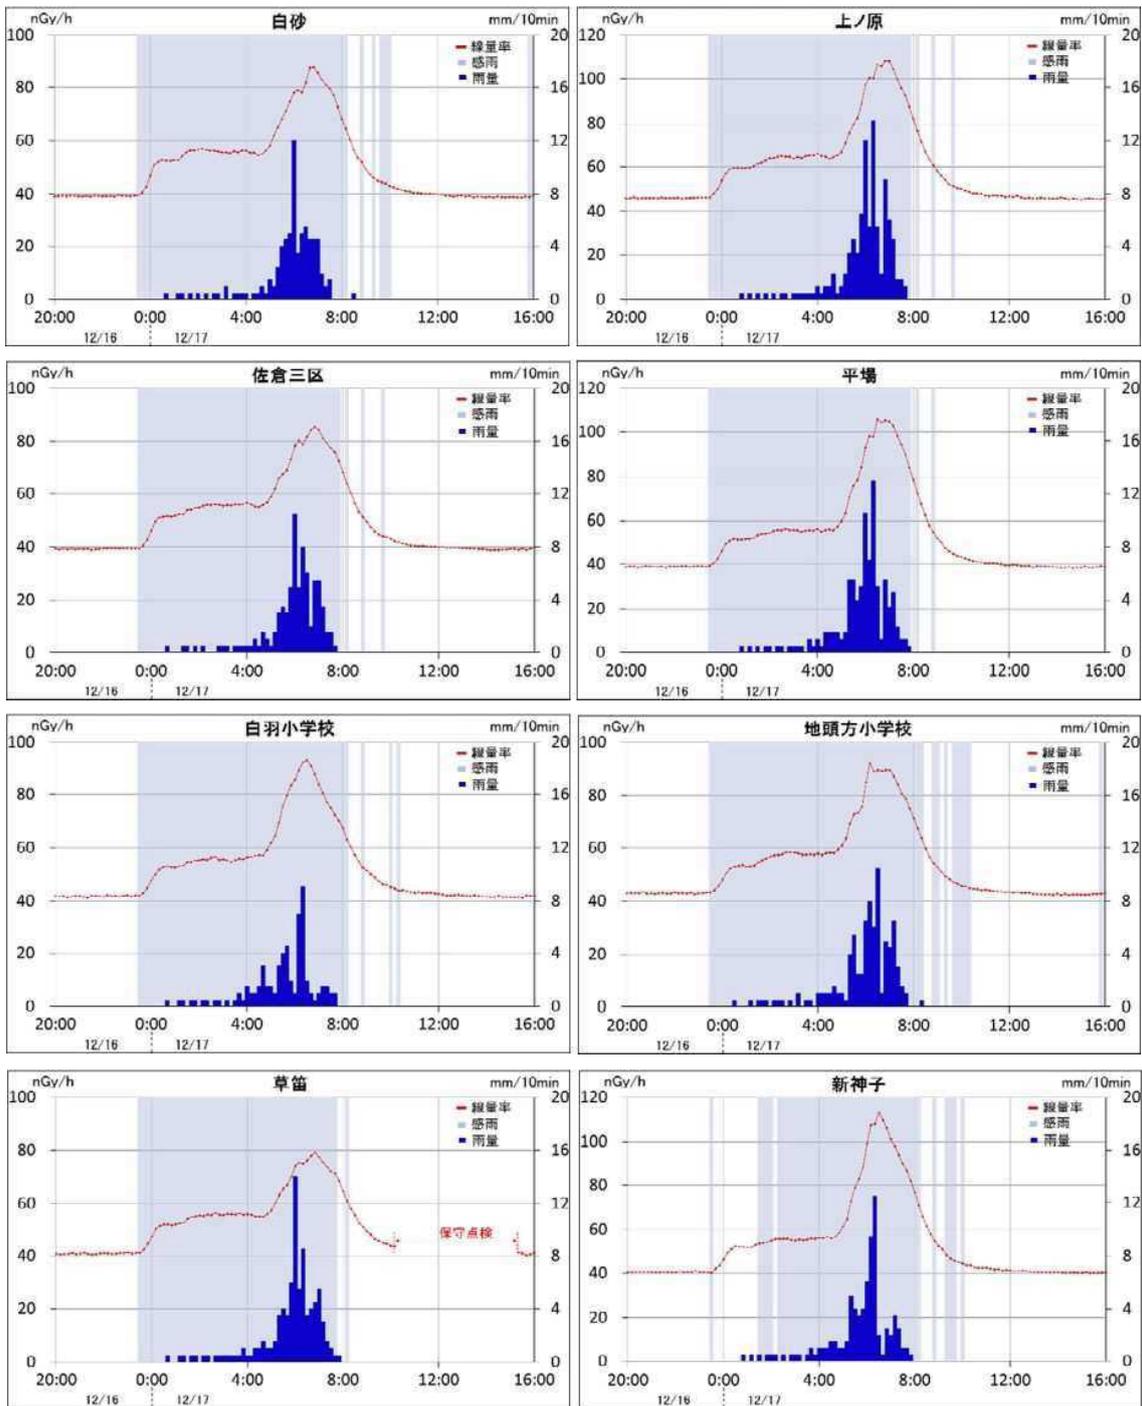


図1 線量率の時系列変化 (10分値)

(左軸：線量率、右軸：雨量)

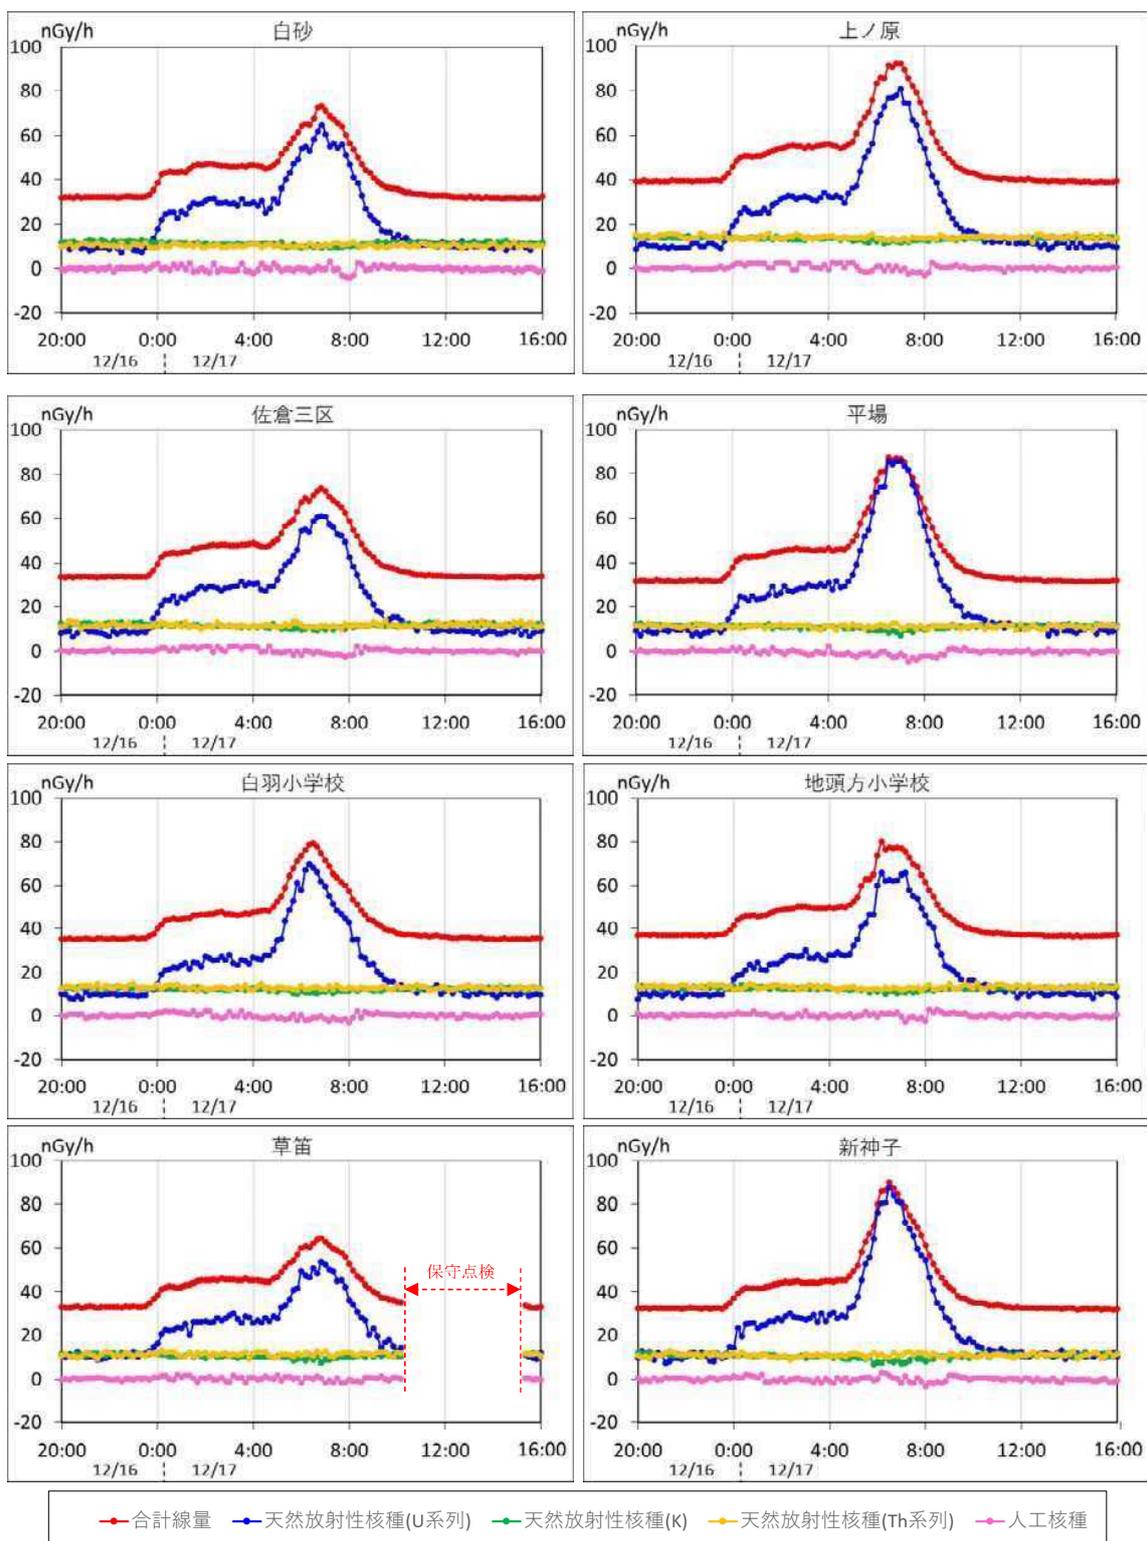


図2 スペクトル解析結果

### Ⅲ 平常の変動幅の上限逸脱に係る原因調査報告（環境試料中の放射能）

令和3年度の発電所周辺の環境放射能調査において、「土壌」、「キャベツ」、「白菜」、「みかん」、「茶葉」、「原乳」「しらす」及び「ひらめ」の8試料（9地点）でセシウム137が平常の変動幅の上限を超過した。

調査の結果、平常の変動幅の上限を超過した原因はいずれも浜岡原子力発電所の影響ではなく、過去の核爆発実験等の影響に東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと推定した。

#### 1 測定結果

対象となった試料のγ線核種分析結果を表1～表8に示す。（上限を超過した測定値は下線で示した。）なお、表中の括弧内の数値は検出下限値を示す。

表1-1 土壌<sup>1)</sup>

単位: Bq/kg 乾土

| 採取地点         | 採取日  | 測定機関        | <sup>60</sup> Co          | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs | <sup>40</sup> K(参考) |
|--------------|------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 御前崎市<br>下朝比奈 | 6/10 | 監視<br>センター  | * <sup>1)</sup><br>(0.78) | *<br>(0.74)       | 7.9±0.4<br>(1.1)  | 580±10<br>(31)      |
|              |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.78)               | *<br>(0.83)       | 7.6±0.5<br>(1.4)  | 540±10<br>(32)      |
|              | 9/6  | 監視<br>センター  | *<br>(0.85)               | *<br>(0.77)       | 4.0±0.3<br>(0.92) | 550±10<br>(31)      |
|              |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.82)               | *<br>(0.70)       | 2.6±0.3<br>(0.92) | 560±10<br>(32)      |
|              | 12/6 | 監視<br>センター  | *<br>(0.77)               | *<br>(0.69)       | 7.8±0.4<br>(1.1)  | 550±10<br>(30)      |
|              |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.83)               | *<br>(0.69)       | 5.4±0.4<br>(1.1)  | 550±10<br>(31)      |
| 御前崎市<br>新神子  | 6/10 | 監視<br>センター  | *<br>(0.63)               | *<br>(0.62)       | 3.7±0.3<br>(0.94) | 539±9<br>(28)       |
|              |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.65)               | *<br>(0.62)       | 3.2±0.3<br>(0.84) | 501±9<br>(26)       |
|              | 9/6  | 監視<br>センター  | *<br>(0.78)               | *<br>(0.77)       | 3.7±0.3<br>(0.87) | 510±10<br>(30)      |
|              |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.63)               | *<br>(0.61)       | 3.4±0.3<br>(0.81) | 520±9<br>(28)       |
|              | 12/6 | 監視<br>センター  | *<br>(0.71)               | *<br>(0.71)       | 2.9±0.3<br>(0.84) | 504±10<br>(30)      |
|              |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.58)               | *<br>(0.59)       | 2.8±0.3<br>(0.82) | 506±9<br>(26)       |

注1) 平常の変動幅の上限を超過した期間のみ掲載する。

注2) \*印は「検出されず」を示す。

表 1-2 土壌<sup>1)</sup>

単位: Bq/kg 乾土

| 採取地点       | 採取日  | 測定機関       | <sup>60</sup> Co          | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs | <sup>40</sup> K(参考) |
|------------|------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 御前崎市<br>比木 | 6/10 | 監視<br>センター | * <sup>2)</sup><br>(0.77) | *<br>(0.69)       | 1.2±0.2<br>(0.59) | 700±10<br>(33)      |
|            |      | 中部<br>電力㈱  | *<br>(0.75)               | *<br>(0.68)       | 1.5±0.3<br>(0.77) | 610±10<br>(32)      |
|            | 9/6  | 監視<br>センター | *<br>(0.85)               | *<br>(0.75)       | 1.4±0.3<br>(0.82) | 660±10<br>(34)      |
|            |      | 中部<br>電力㈱  | *<br>(0.84)               | *<br>(0.82)       | 1.3±0.3<br>(0.83) | 640±10<br>(35)      |
|            | 12/6 | 監視<br>センター | *<br>(0.78)               | *<br>(0.74)       | 0.8±0.3<br>(0.77) | 680±10<br>(34)      |
|            |      | 中部<br>電力㈱  | *<br>(1.1)                | *<br>(0.94)       | 1.7±0.4<br>(1.1)  | 670±10<br>(39)      |
| 牧之原市<br>笠名 | 6/2  | 監視<br>センター | *<br>(0.88)               | *<br>(0.76)       | 8.6±0.4<br>(1.2)  | 730±10<br>(36)      |
|            |      | 中部<br>電力㈱  | *<br>(0.81)               | *<br>(0.79)       | 9.3±0.4<br>(1.2)  | 660±10<br>(33)      |
|            | 9/2  | 監視<br>センター | *<br>(0.88)               | *<br>(0.82)       | 10.4±0.4<br>(1.3) | 730±10<br>(35)      |
|            |      | 中部<br>電力㈱  | *<br>(1.0)                | *<br>(0.99)       | 11.3±0.5<br>(1.5) | 650±10<br>(38)      |
|            | 12/9 | 監視<br>センター | *<br>(0.80)               | *<br>(0.76)       | 9.9±0.4<br>(1.2)  | 640±10<br>(33)      |
|            |      | 中部<br>電力㈱  | *<br>(1.1)                | *<br>(1.1)        | 11.9±0.5<br>(1.6) | 670±10<br>(40)      |
| 平常の変動幅     |      |            | *                         | *                 | 1.7~8.9           | 自然放射性核種             |
| 震災後の変動幅    |      |            | *                         | *~21.6            | 1.3~28.4          |                     |

注 1) 平常の変動幅の上限を超過した期間のみ掲載する。

注 2) \*印は「検出されず」を示す。

表 2 キャベツ

単位: Bq/kg 生

| 採取地点       | 採取日  | 測定機関       | <sup>60</sup> Co           | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs      | <sup>40</sup> K(参考) |
|------------|------|------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 御前崎市<br>合戸 | 2/10 | 監視<br>センター | * <sup>1)</sup><br>(0.020) | *<br>(0.013)      | 0.030±0.003<br>(0.010) | 73.3±0.4<br>(1.2)   |
|            |      | 中部<br>電力㈱  | *<br>(0.020)               | *<br>(0.014)      | 0.029±0.005<br>(0.015) | 66.4±0.4<br>(1.2)   |
| 平常の変動幅     |      |            | *                          | *                 | *                      | 自然放射性核種             |
| 震災後の変動幅    |      |            | *                          | *~0.056           | *~0.065                |                     |

注 1) \*印は「検出されず」を示す。

表3 白菜

単位：Bq/kg 生

| 採取地点        | 採取日   | 測定機関        | $^{60}\text{Co}$           | $^{134}\text{Cs}$ | $^{137}\text{Cs}$              | $^{40}\text{K}$ (参考) |
|-------------|-------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 御前崎市<br>雨垂  | 12/22 | 監視<br>センター  | * <sup>1)</sup><br>(0.018) | *<br>(0.013)      | *<br>(0.013)                   | 67.7±0.4<br>(1.1)    |
|             |       | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.021)               | *<br>(0.014)      | *<br>(0.016)                   | 84.3±0.4<br>(1.2)    |
| 御前崎市<br>上ノ原 | 12/22 | 監視<br>センター  | *<br>(0.017)               | *<br>(0.011)      | <u>0.017</u> ±0.004<br>(0.013) | 76.1±0.3<br>(1.0)    |
|             |       | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.020)               | *<br>(0.013)      | <u>0.025</u> ±0.004<br>(0.013) | 79.0±0.4<br>(1.1)    |
| 牧之原市<br>笠名  | 12/9  | 監視<br>センター  | *<br>(0.018)               | *<br>(0.013)      | *<br>(0.012)                   | 66.9±0.4<br>(1.1)    |
|             |       | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.017)               | *<br>(0.011)      | *<br>(0.011)                   | 72.2±0.3<br>(0.95)   |
| 平常の変動幅      |       |             | *                          | *                 | *                              | 自然放射性核種              |
| 震災後の変動幅     |       |             | *                          | *～0.036           | *～0.055                        |                      |

注1) \*印は「検出されず」を示す。

表4 みかん

単位：Bq/kg 生

| 採取地点         | 採取日   | 測定機関        | $^{60}\text{Co}$           | $^{134}\text{Cs}$ | $^{137}\text{Cs}$               | $^{40}\text{K}$ (参考) |
|--------------|-------|-------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 牧之原市<br>堀野新田 | 11/10 | 監視<br>センター  | * <sup>1)</sup><br>(0.010) | *<br>(0.0070)     | 0.015±0.002<br>(0.0059)         | 32.3±0.2<br>(0.59)   |
|              |       | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.011)               | *<br>(0.0080)     | <u>0.017</u> ±0.003<br>(0.0087) | 36.4±0.2<br>(0.62)   |
| 平常の変動幅       |       |             | *                          | *                 | *～0.016                         | 自然放射性核種              |
| 震災後の変動幅      |       |             | *                          | *～0.96            | 0.0088～1.14                     |                      |

注1) \*印は「検出されず」を示す。

表5 茶葉

単位：Bq/kg 生

| 採取地点        | 採取日  | 測定機関        | $^{60}\text{Co}$           | $^{134}\text{Cs}$ | $^{137}\text{Cs}$              | $^{40}\text{K}$ (参考) |
|-------------|------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 御前崎市<br>法ノ沢 | 4/26 | 監視<br>センター  | * <sup>1)</sup><br>(0.041) | *<br>(0.031)      | 0.058±0.008<br>(0.025)         | 132.8±0.8<br>(2.4)   |
|             |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.047)               | *<br>(0.035)      | 0.044±0.013<br>(0.038)         | 144.5±0.9<br>(2.7)   |
| 御前崎市<br>新野  | 4/22 | 監視<br>センター  | *<br>(0.039)               | *<br>(0.026)      | 0.038±0.007<br>(0.021)         | 136.7±0.8<br>(2.3)   |
|             |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.036)               | *<br>(0.024)      | 0.065±0.009<br>(0.026)         | 135.6±0.7<br>(2.0)   |
| 御前崎市<br>新谷  | 4/22 | 監視<br>センター  | *<br>(0.039)               | *<br>(0.029)      | <u>0.12</u> ±0.01<br>(0.030)   | 138.8±0.8<br>(2.4)   |
|             |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.039)               | *<br>(0.028)      | <u>0.12</u> ±0.01<br>(0.032)   | 138.7±0.8<br>(2.3)   |
| 牧之原市<br>笠名  | 4/20 | 監視<br>センター  | *<br>(0.041)               | *<br>(0.028)      | <u>0.077</u> ±0.009<br>(0.028) | 140.0±0.8<br>(2.4)   |
|             |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.047)               | *<br>(0.029)      | <u>0.077</u> ±0.011<br>(0.033) | 138.9±0.8<br>(2.4)   |
| 菊川市<br>川上   | 4/22 | 監視<br>センター  | *<br>(0.041)               | *<br>(0.030)      | 0.055±0.008<br>(0.025)         | 138.8±0.8<br>(2.4)   |
|             |      | 中部<br>電力(株) | *<br>(0.040)               | *<br>(0.029)      | 0.052±0.011<br>(0.032)         | 143.5±0.8<br>(2.3)   |
| 平常の変動幅      |      |             | *                          | *                 | *～0.066                        | 自然放射性<br>核種          |
| 震災後の変動幅     |      |             | *                          | *～44.6            | *～45.5                         |                      |

注1) \*印は「検出されず」を示す。

表6 原乳

単位：Bq/kg 生 (<sup>131</sup>I は Bq/L)

| 採取地点       | 採取日  | 測定機関       | <sup>60</sup> Co           | <sup>131</sup> I | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs               | <sup>40</sup> K(参考) |
|------------|------|------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 掛川市<br>下土方 | 4/7  | 監視<br>センター | * <sup>1)</sup><br>(0.018) | *<br>(0.085)     | *<br>(0.013)      | *<br>(0.013)                    | 47.7±0.3<br>(1.0)   |
|            |      | 中部<br>電力株  | *<br>(0.020)               | *<br>(0.086)     | *<br>(0.014)      | *<br>(0.015)                    | 49.2±0.4<br>(1.1)   |
|            | 7/6  | 監視<br>センター | *<br>(0.017)               | *<br>(0.092)     | *<br>(0.012)      | *<br>(0.011)                    | 45.4±0.3<br>(0.95)  |
|            |      | 中部<br>電力株  | *<br>(0.020)               | *<br>(0.083)     | *<br>(0.015)      | *<br>(0.014)                    | 43.3±0.3<br>(1.0)   |
| 菊川市<br>嶺田  | 4/12 | 監視<br>センター | *<br>(0.018)               | *<br>(0.087)     | *<br>(0.012)      | <u>0.012</u> ±0.003<br>(0.0079) | 47.5±0.3<br>(1.0)   |
|            |      | 中部<br>電力株  | *<br>(0.021)               | *<br>(0.080)     | *<br>(0.015)      | *<br>(0.014)                    | 46.0±0.4<br>(1.1)   |
|            | 7/5  | 監視<br>センター | *<br>(0.018)               | *<br>(0.088)     | *<br>(0.013)      | <u>0.021</u> ±0.004<br>(0.013)  | 44.7±0.3<br>(0.98)  |
|            |      | 中部<br>電力株  | *<br>(0.016)               | *<br>(0.074)     | *<br>(0.012)      | *<br>(0.012)                    | 46.9±0.3<br>(0.94)  |
| 平常の変動幅     |      |            | *                          | *                | *                 | *                               | 自然放射<br>性核種         |
| 震災後の変動幅    |      |            | *                          | *～0.14           | *～0.43            | *～0.45                          |                     |

注1) \*印は「検出されず」を示す。

表7 しらす

単位：Bq/kg 生

| 採取地点    | 採取日 | 測定機関       | <sup>60</sup> Co           | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs              | <sup>40</sup> K(参考) |
|---------|-----|------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 尾高      | 5/6 | 監視<br>センター | * <sup>1)</sup><br>(0.048) | *<br>(0.034)      | <u>0.076</u> ±0.013<br>(0.038) | 113.1±0.9<br>(2.6)  |
|         |     | 中部<br>電力株  | *<br>(0.038)               | *<br>(0.027)      | 0.060±0.010<br>(0.031)         | 111.2±0.7<br>(2.2)  |
| 平常の変動幅  |     |            | *                          | *                 | *～0.071                        | 自然放射<br>性核種         |
| 震災後の変動幅 |     |            | *                          | *～0.21            | *～0.21                         |                     |

注1) \*印は「検出されず」を示す。

表8 ひらめ

単位：Bq/kg 生

| 採取地点    | 採取日  | 測定機関       | <sup>60</sup> Co           | <sup>134</sup> Cs | <sup>137</sup> Cs            | <sup>40</sup> K(参考) |
|---------|------|------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 地頭方沖    | 3/25 | 監視<br>センター | * <sup>1)</sup><br>(0.049) | *<br>(0.034)      | 0.13±0.01<br>(0.032)         | 148.3±0.9<br>(2.7)  |
|         |      | 中部<br>電力株  | *<br>(0.043)               | *<br>(0.028)      | <u>0.20</u> ±0.01<br>(0.035) | 145.0±0.8<br>(2.4)  |
| 平常の変動幅  |      |            | *                          | *                 | 0.10～0.13                    | 自然放射<br>性核種         |
| 震災後の変動幅 |      |            | *                          | *～0.44            | 0.137～0.68                   |                     |

注1) \*印は「検出されず」を示す。

## 2 原因調査

- (1) 発電所内エリアモニタリング設備等の異常値及び発電所外への放出の状況  
発電所内のエリアモニタリング設備等に異常は認められず、発電所外への放出管理も適切に行われていることを確認した。このことから、発電所からの影響ではないと考えられる。
- (2) 測定方法等の妥当性  
静岡県及び中部電力の両測定機関において、試料の採取方法、前処理方法及び測定の手順に問題はなかったことを確認した。
- (3) 測定結果の経時的変化  
測定結果の経時的変化を図 1～図 8 に示した。今回上限を超過した環境試料中の放射性セシウム濃度は東電事故発生直後に上昇したが、その後低減しており、今回の結果は特異的なものではないことを確認した。

## 3 評価結果

調査の結果、今回の上限超過の原因は浜岡原子力発電所からの影響ではなく、過去の核爆発実験等の影響に東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと考えられる。



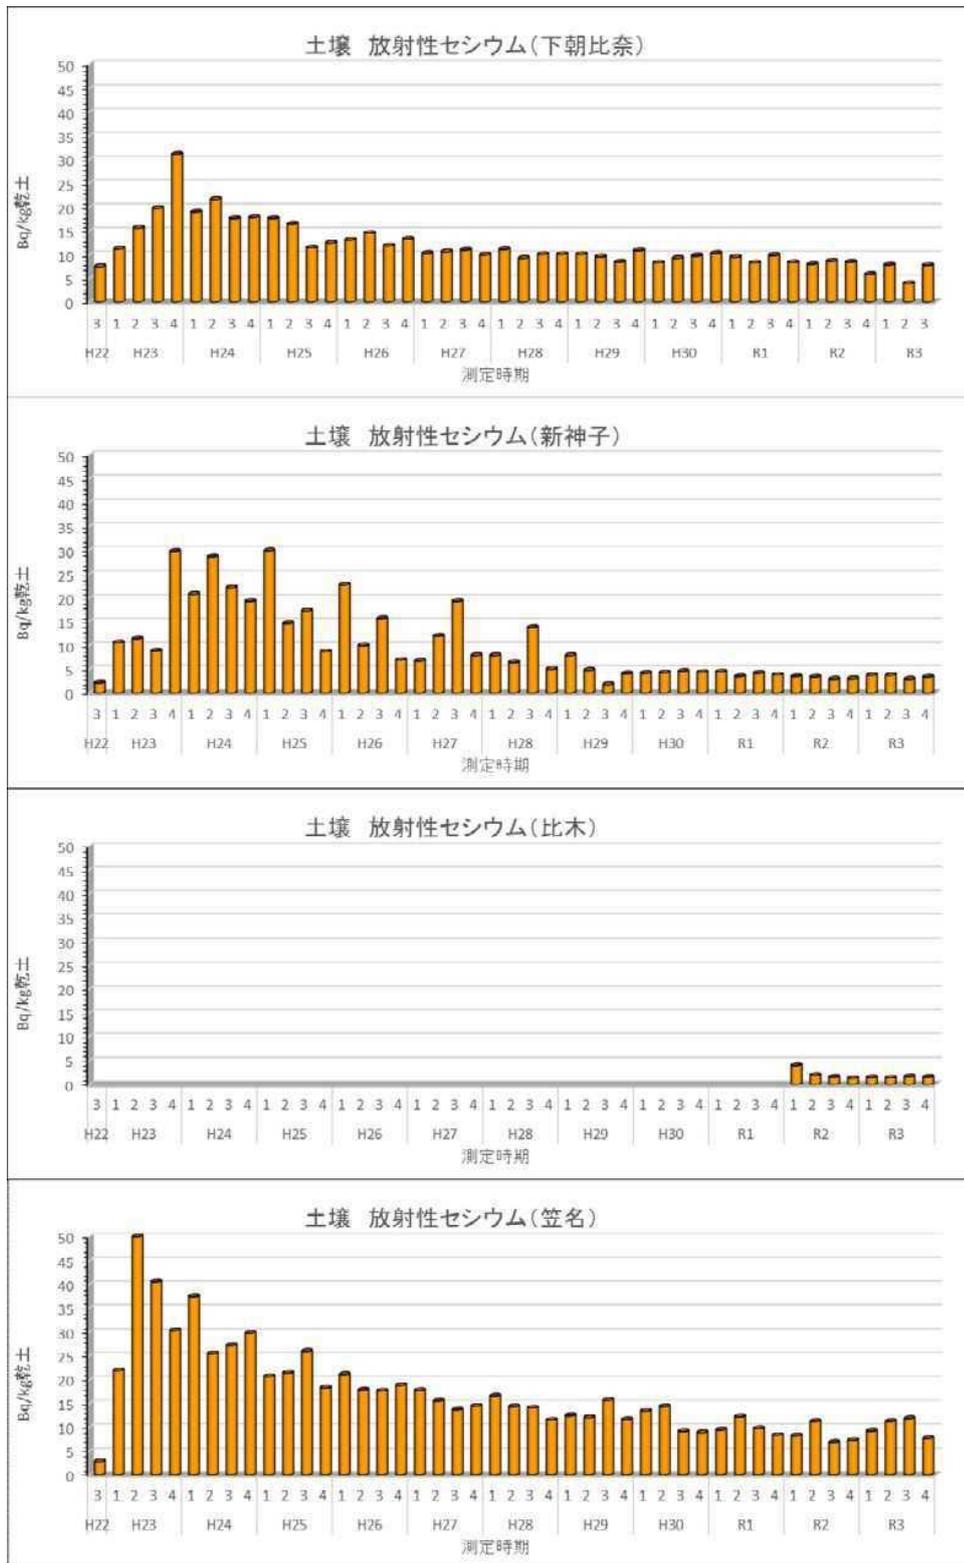


図1 土壤中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化  
 注) 測定機関2者のうち、放射性セシウム濃度が高い値を採用している。  
 注) 比木は令和2年度から採取地点となった。

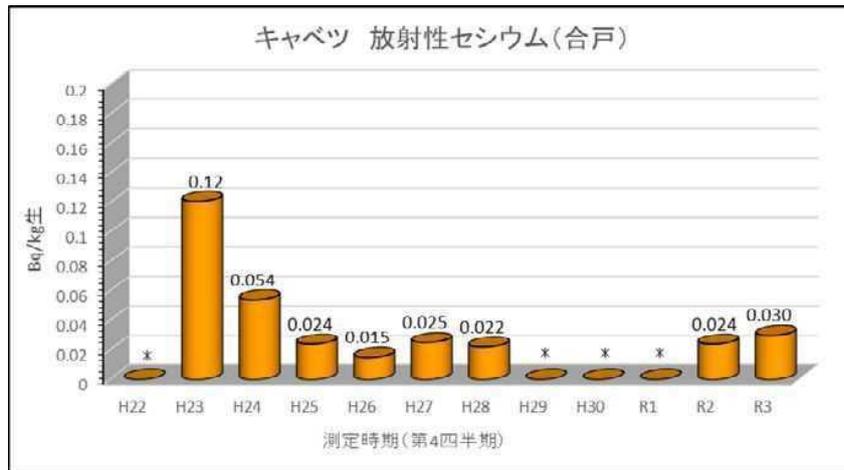

\*印は「検出されず」を示す。

図2 キャベツ中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化  
注) 測定機関2者のうち、放射性セシウム濃度が高い値を採用している。

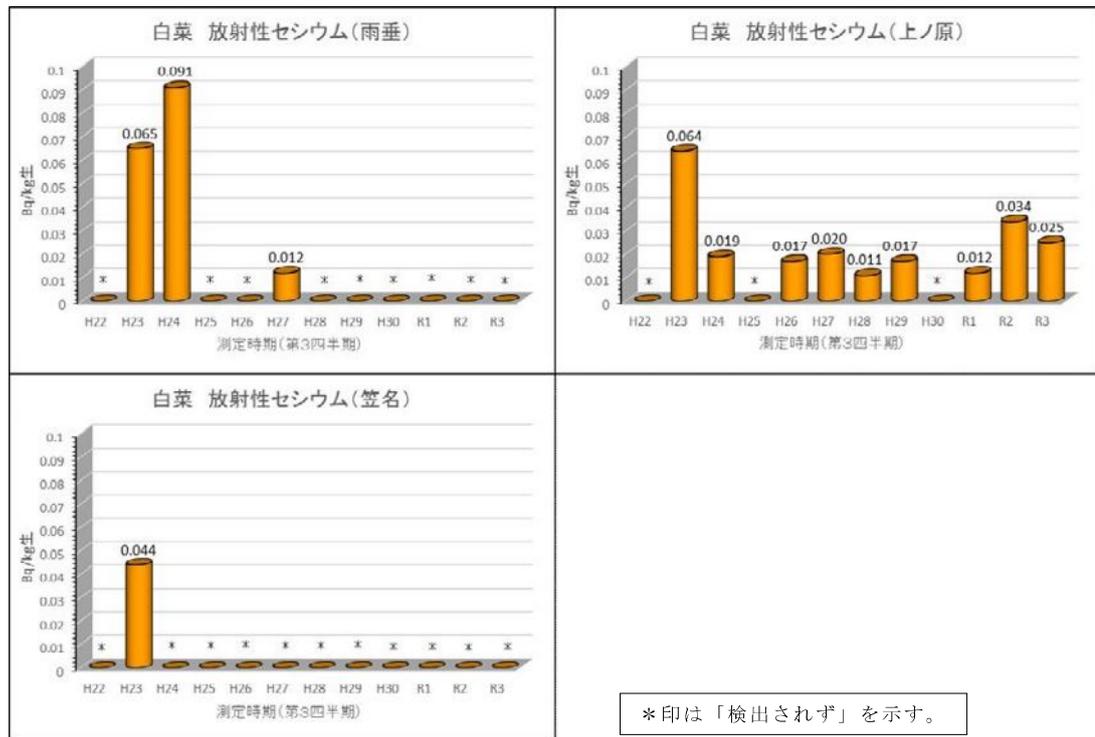


\*印は「検出されず」を示す。

図3 白菜中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化  
注) 測定機関2者のうち、放射性セシウム濃度が高い値を採用している。




\*印は「検出されず」を示す。

図4 みかん中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化  
注) 測定機関2者のうち、放射性セシウム濃度が高い値を採用している。

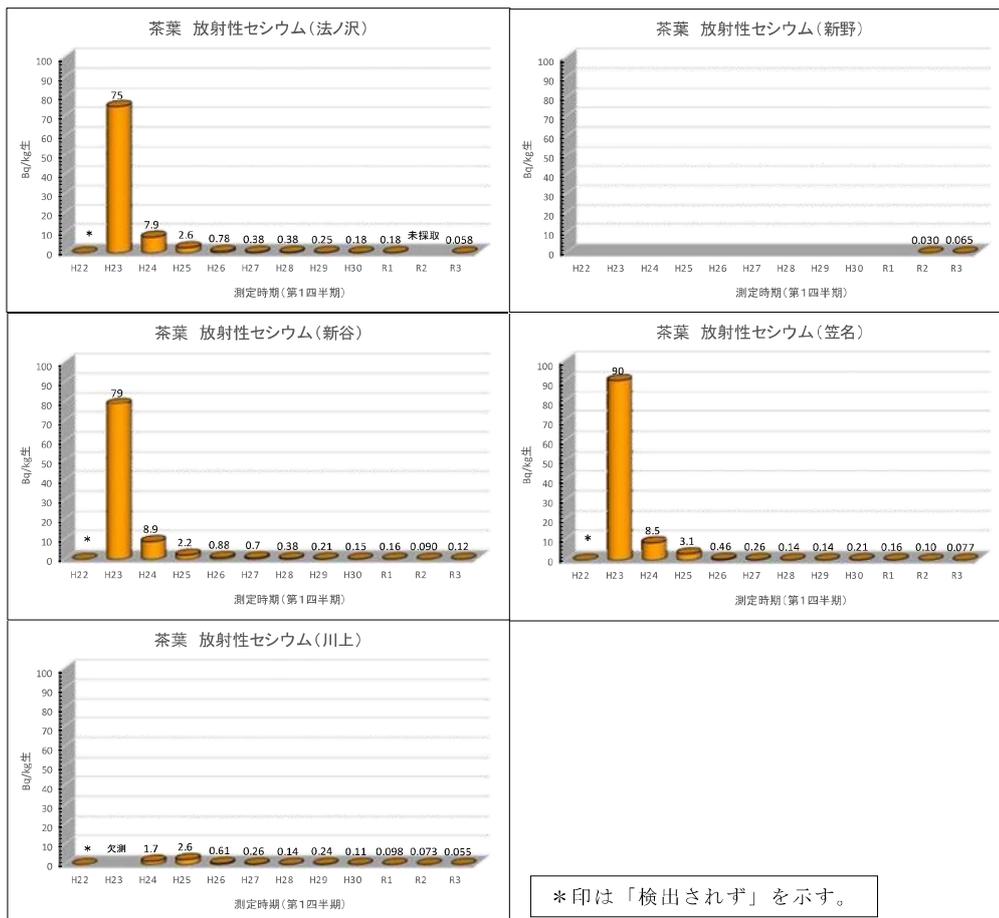

\*印は「検出されず」を示す。

図5 茶葉中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化  
注) 測定機関2者のうち、放射性セシウム濃度が高い値を採用している。  
注) 新野は令和2年度から採取地点となった。

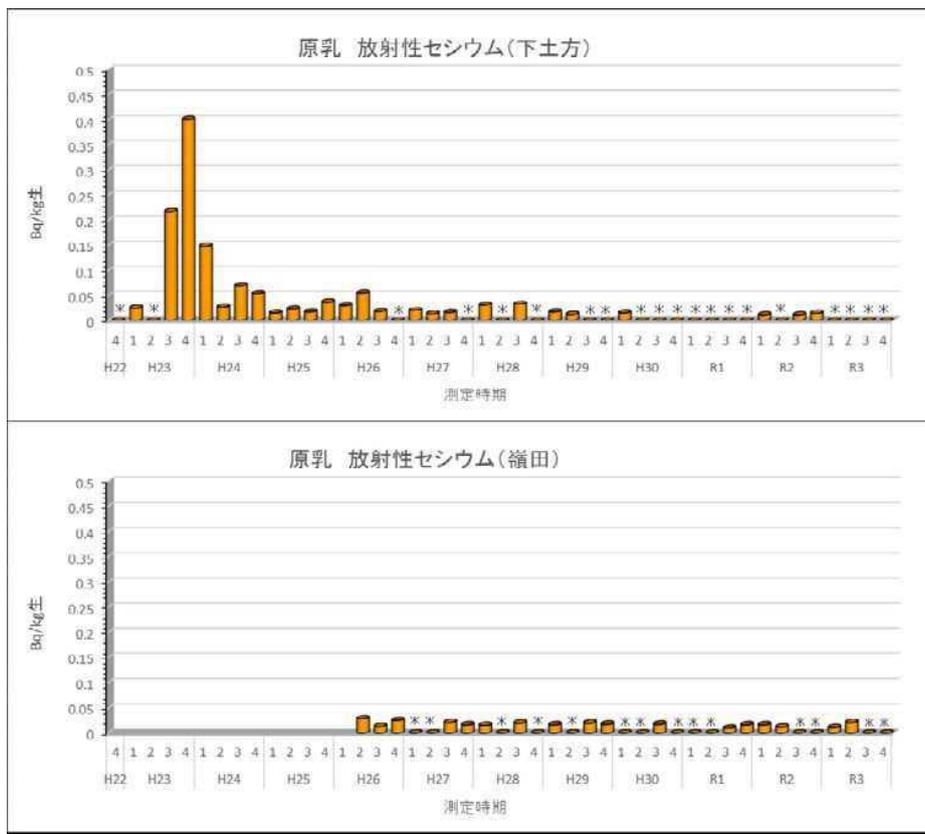

\*印は「検出されず」を示す。

図6 原乳中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化  
 注) 測定機関2者のうち、放射性セシウム濃度が高い値を採用している。  
 注) 嶺田は平成26年度から採取地点となった。



図7 しらす中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化  
 注) 測定機関2者のうち、放射性セシウム濃度が高い値を採用している。

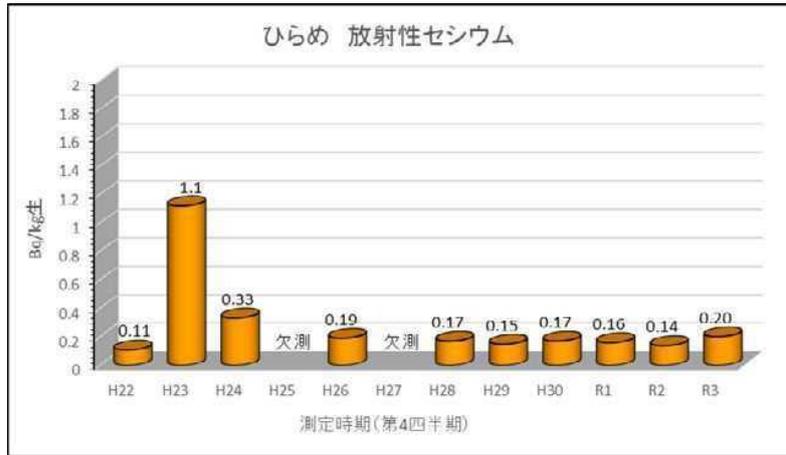


図8 ひらめ中の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計量)の経時的変化  
 注) 測定機関2者のうち、放射性セシウム濃度が高い値を採用している。

#### IV 平常の変動幅の上限逸脱に係る原因調査報告（排水中の全計数率）

令和3年度の排水中の全係数率の測定結果において、1，2号機放水口モニタ、4号機放水口モニタおよび5号機放水口モニタで平常の変動幅の上限を上回った。

調査の結果、平常の変動幅の上限を上回った原因は、大雨の影響によるものと推定した。

##### 1-1 測定結果

1，2号機放水口モニタの平常の変動幅の上限を上回った事象を表1に示す。

表1 排水中の全計数率 単位 (cps)

| 測定地点        | 日時                              | 測定値              | 平常の変動幅 |
|-------------|---------------------------------|------------------|--------|
| 1，2号機放水口モニタ | 7月14日10時50分<br>～<br>7月14日11時00分 | <u>36 (36.3)</u> | 5.4～32 |

##### 1-2 原因調査

###### (1) 降雨等の気象要因による自然放射性核種の変動

各放水口モニタの事象発生前後の測定値および雨量の推移を図1に示す。事象発生時刻頃、1時間に35mmの雨が降っており、発電所敷地内の雨水が、一般排水桝を通じて放水路に流入した。排水に雨水が流入すると、雨水に含まれる自然放射性核種の影響で放水口モニタの測定値が上昇する。このため、1，2号機放水口モニタの測定値は、上限値を一時的に逸脱したものと考えられる。

1，2号機放水口モニタは以下の理由で降雨の影響を受けやすく、他の放水口モニタよりも測定値が上昇する傾向がある。（浜岡原子力発電所 周辺環境放射能調査＜解説資料＞ p.55 参照）

- 雨水を含む発電所敷地内の約70%の一般排水の流入や一般河川からの流入がある。
- 廃止措置中のプラントであるため、冷却用海水の量が少ない。

###### (2) 測定装置の健全性

当該放水口モニタの現場確認で、異常がないことを確認した。

##### 1-3 まとめ

1，2号機放水口モニタにおいて測定値が平常の変動幅の上限を上回った原因は、大雨の影響によるものと推定した。

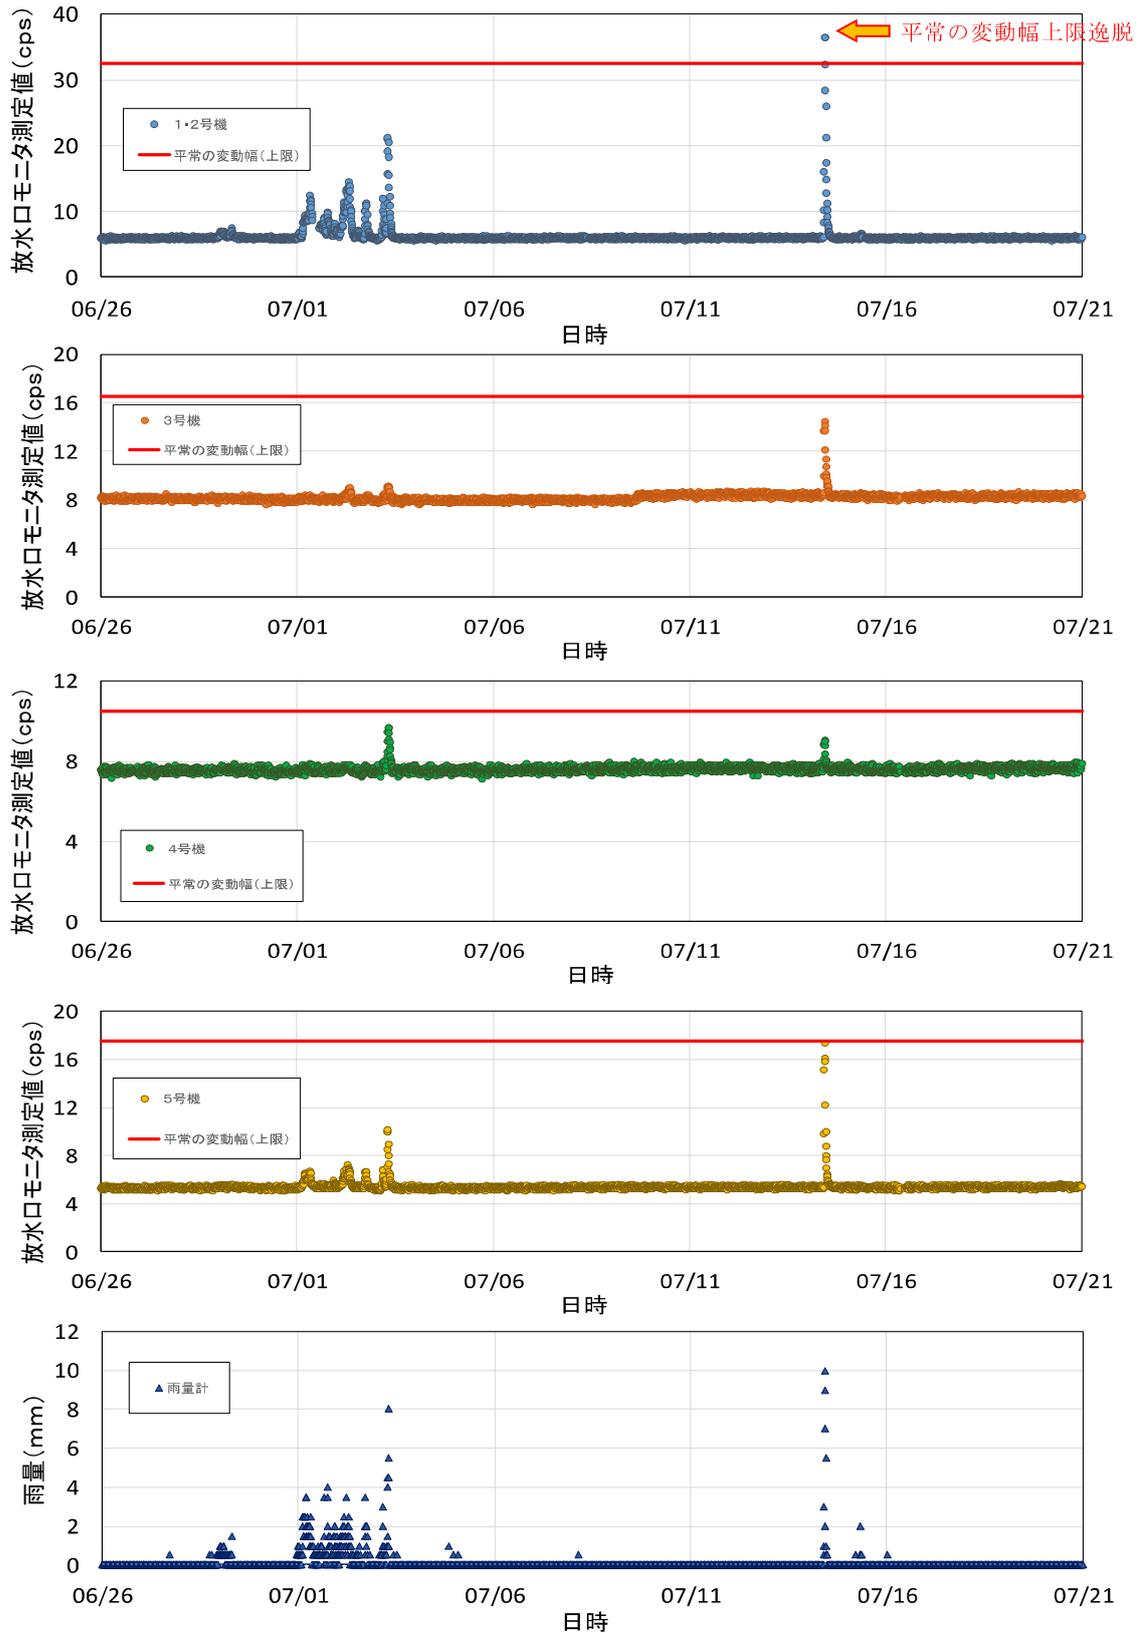


図1 各号機の放水口モニタの測定値および雨量の推移