

**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

# 浜松市水源保全地域


1:25,000




南信濃八重河内

**凡例**


- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

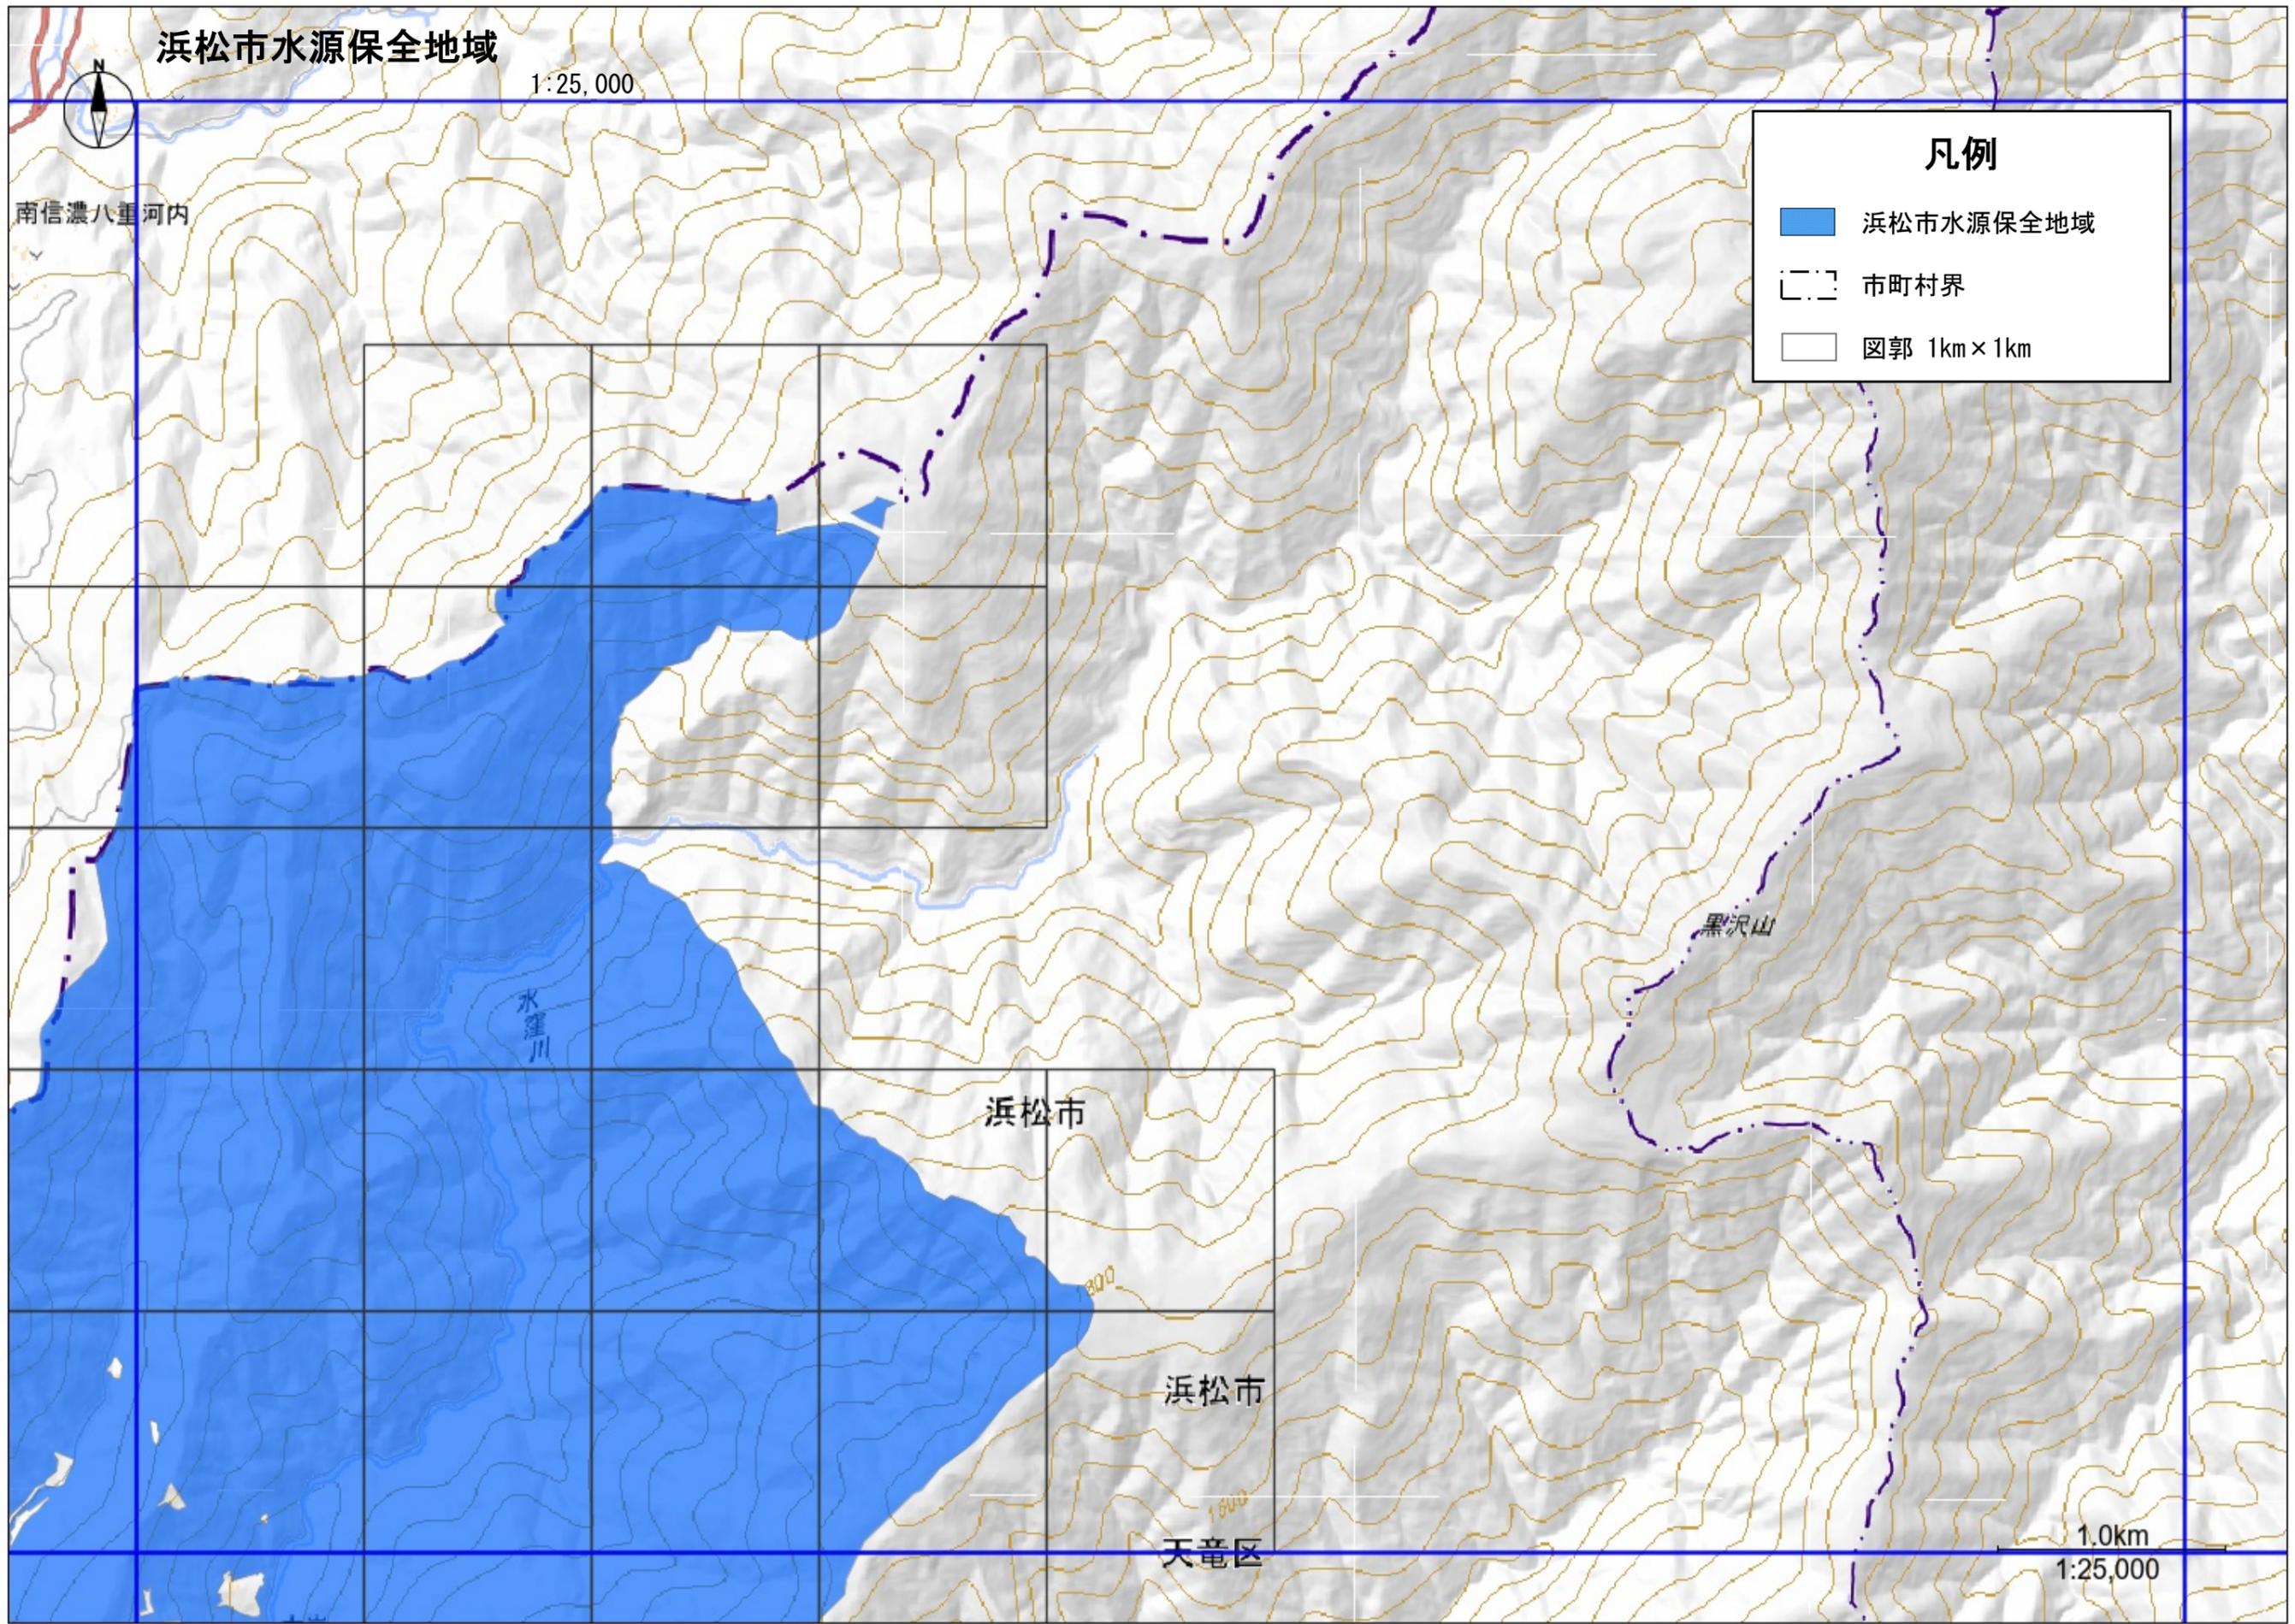

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

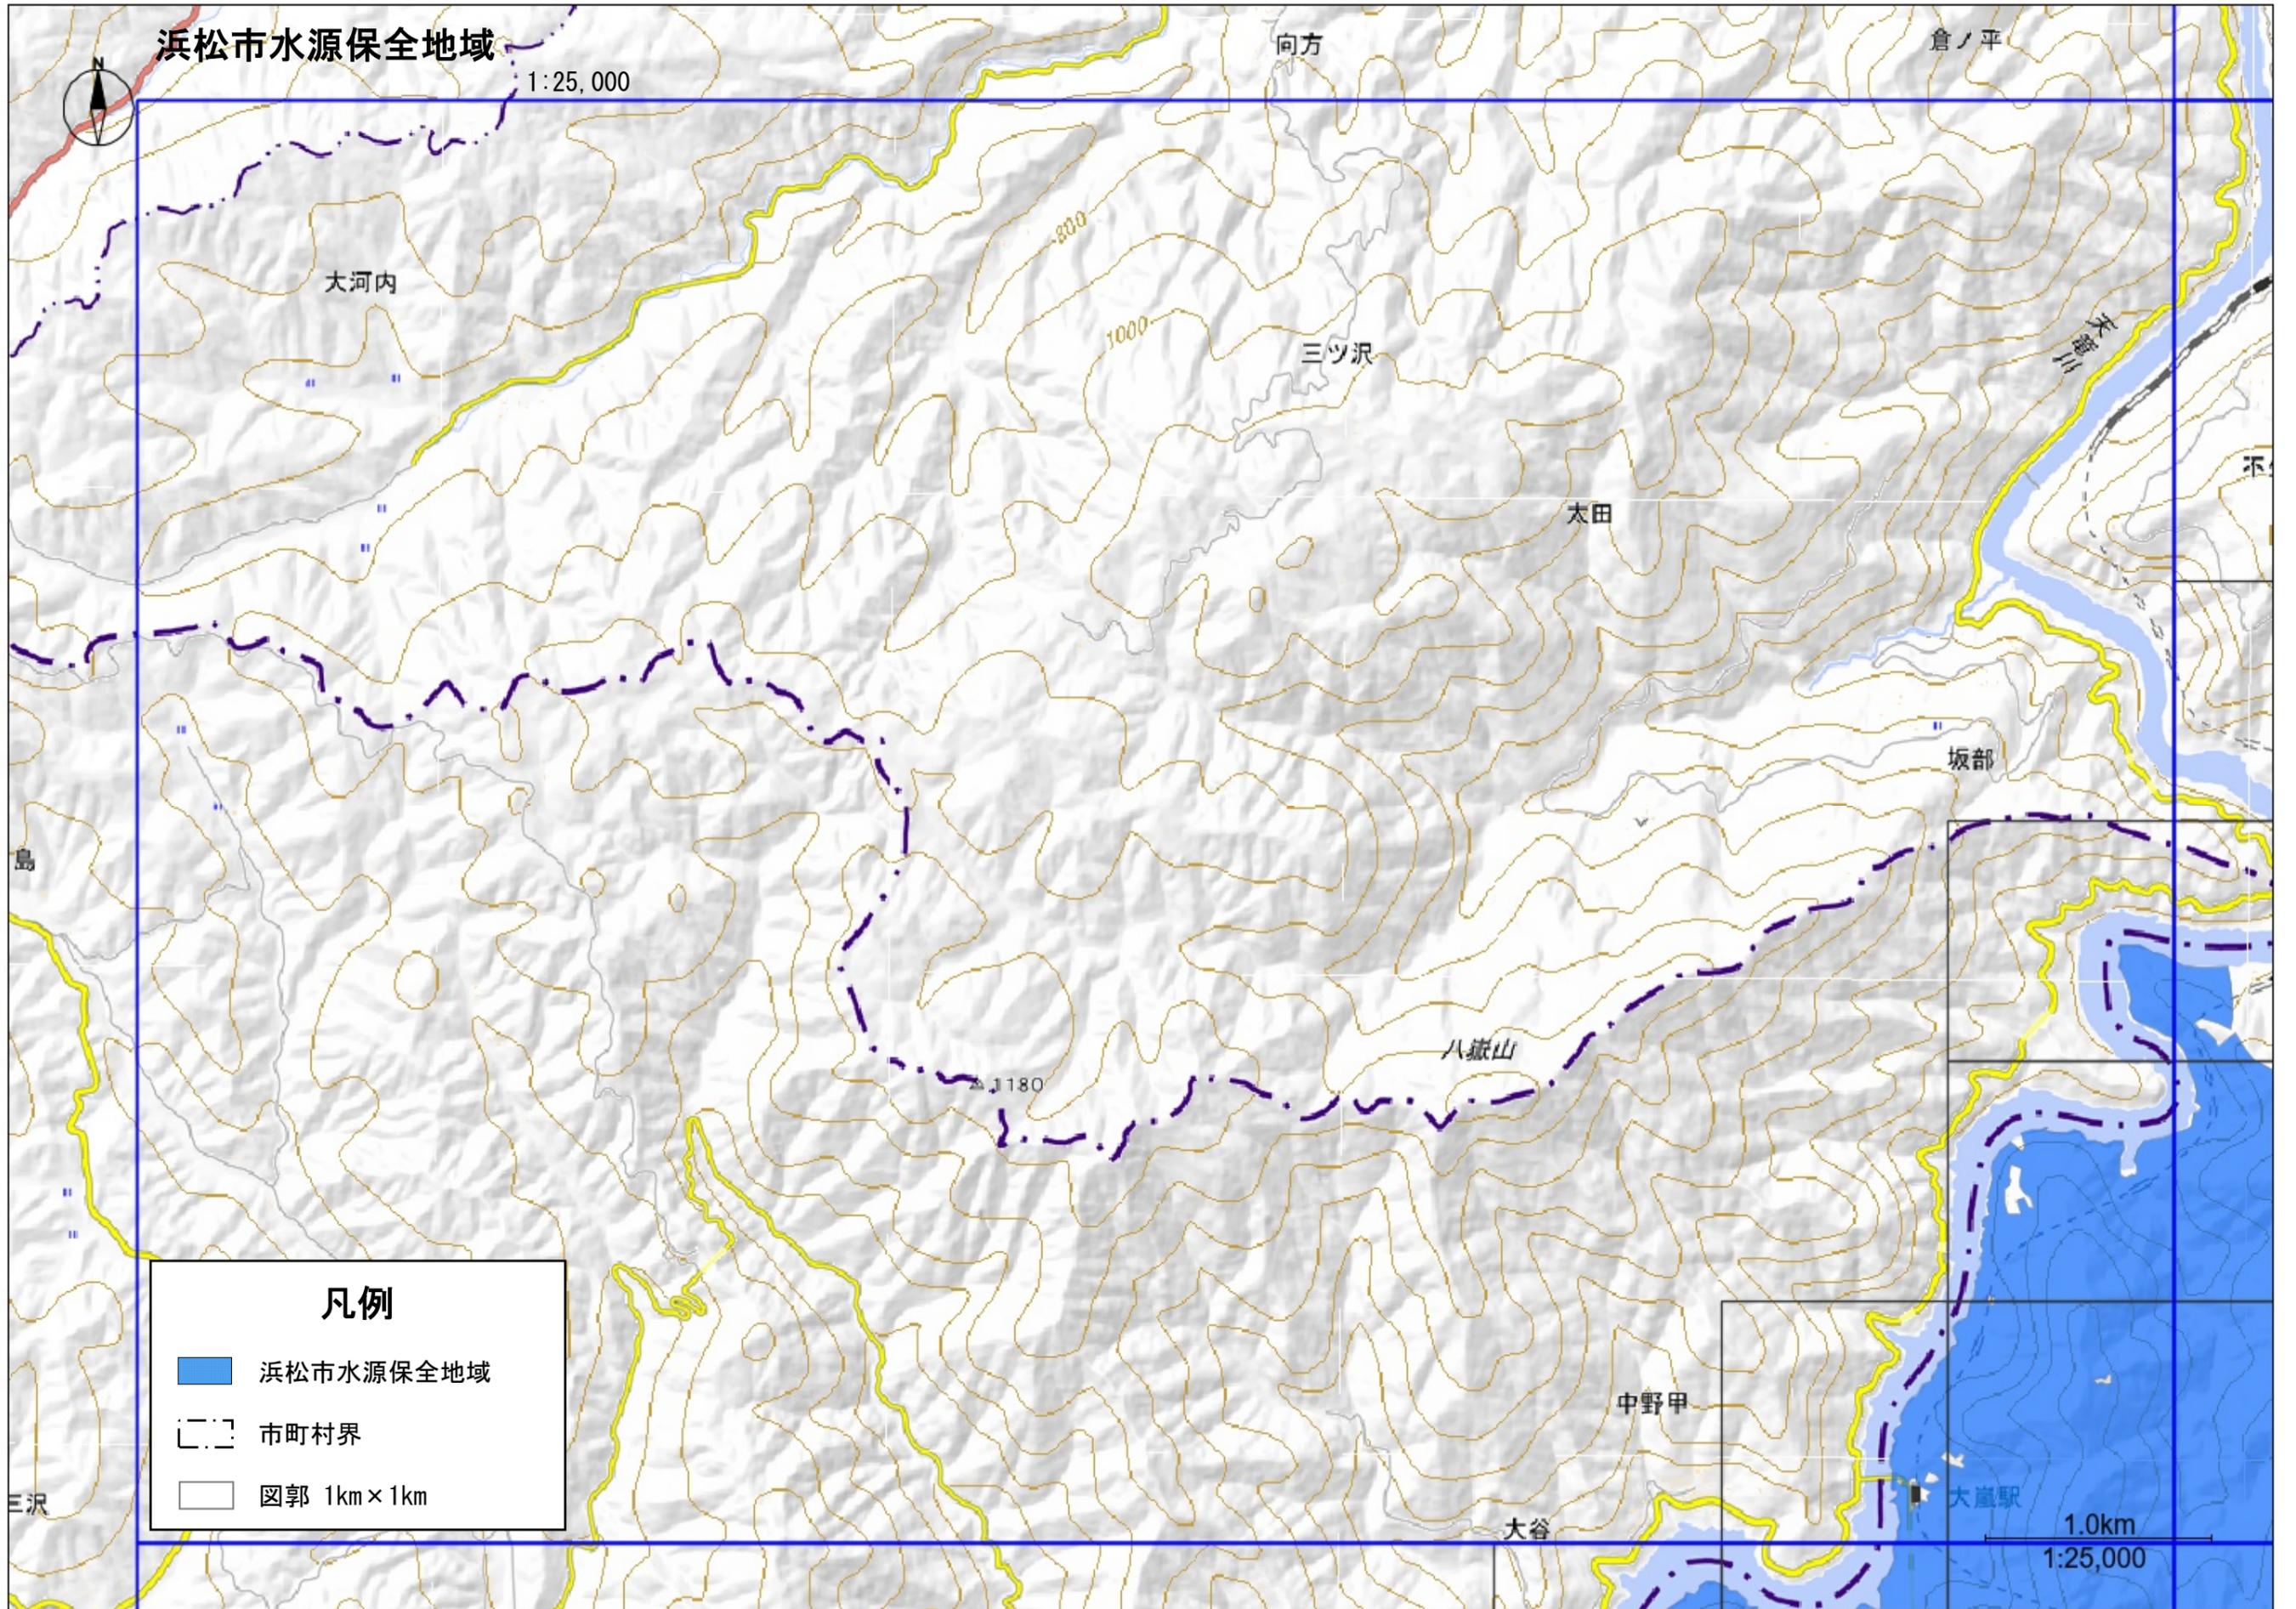

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

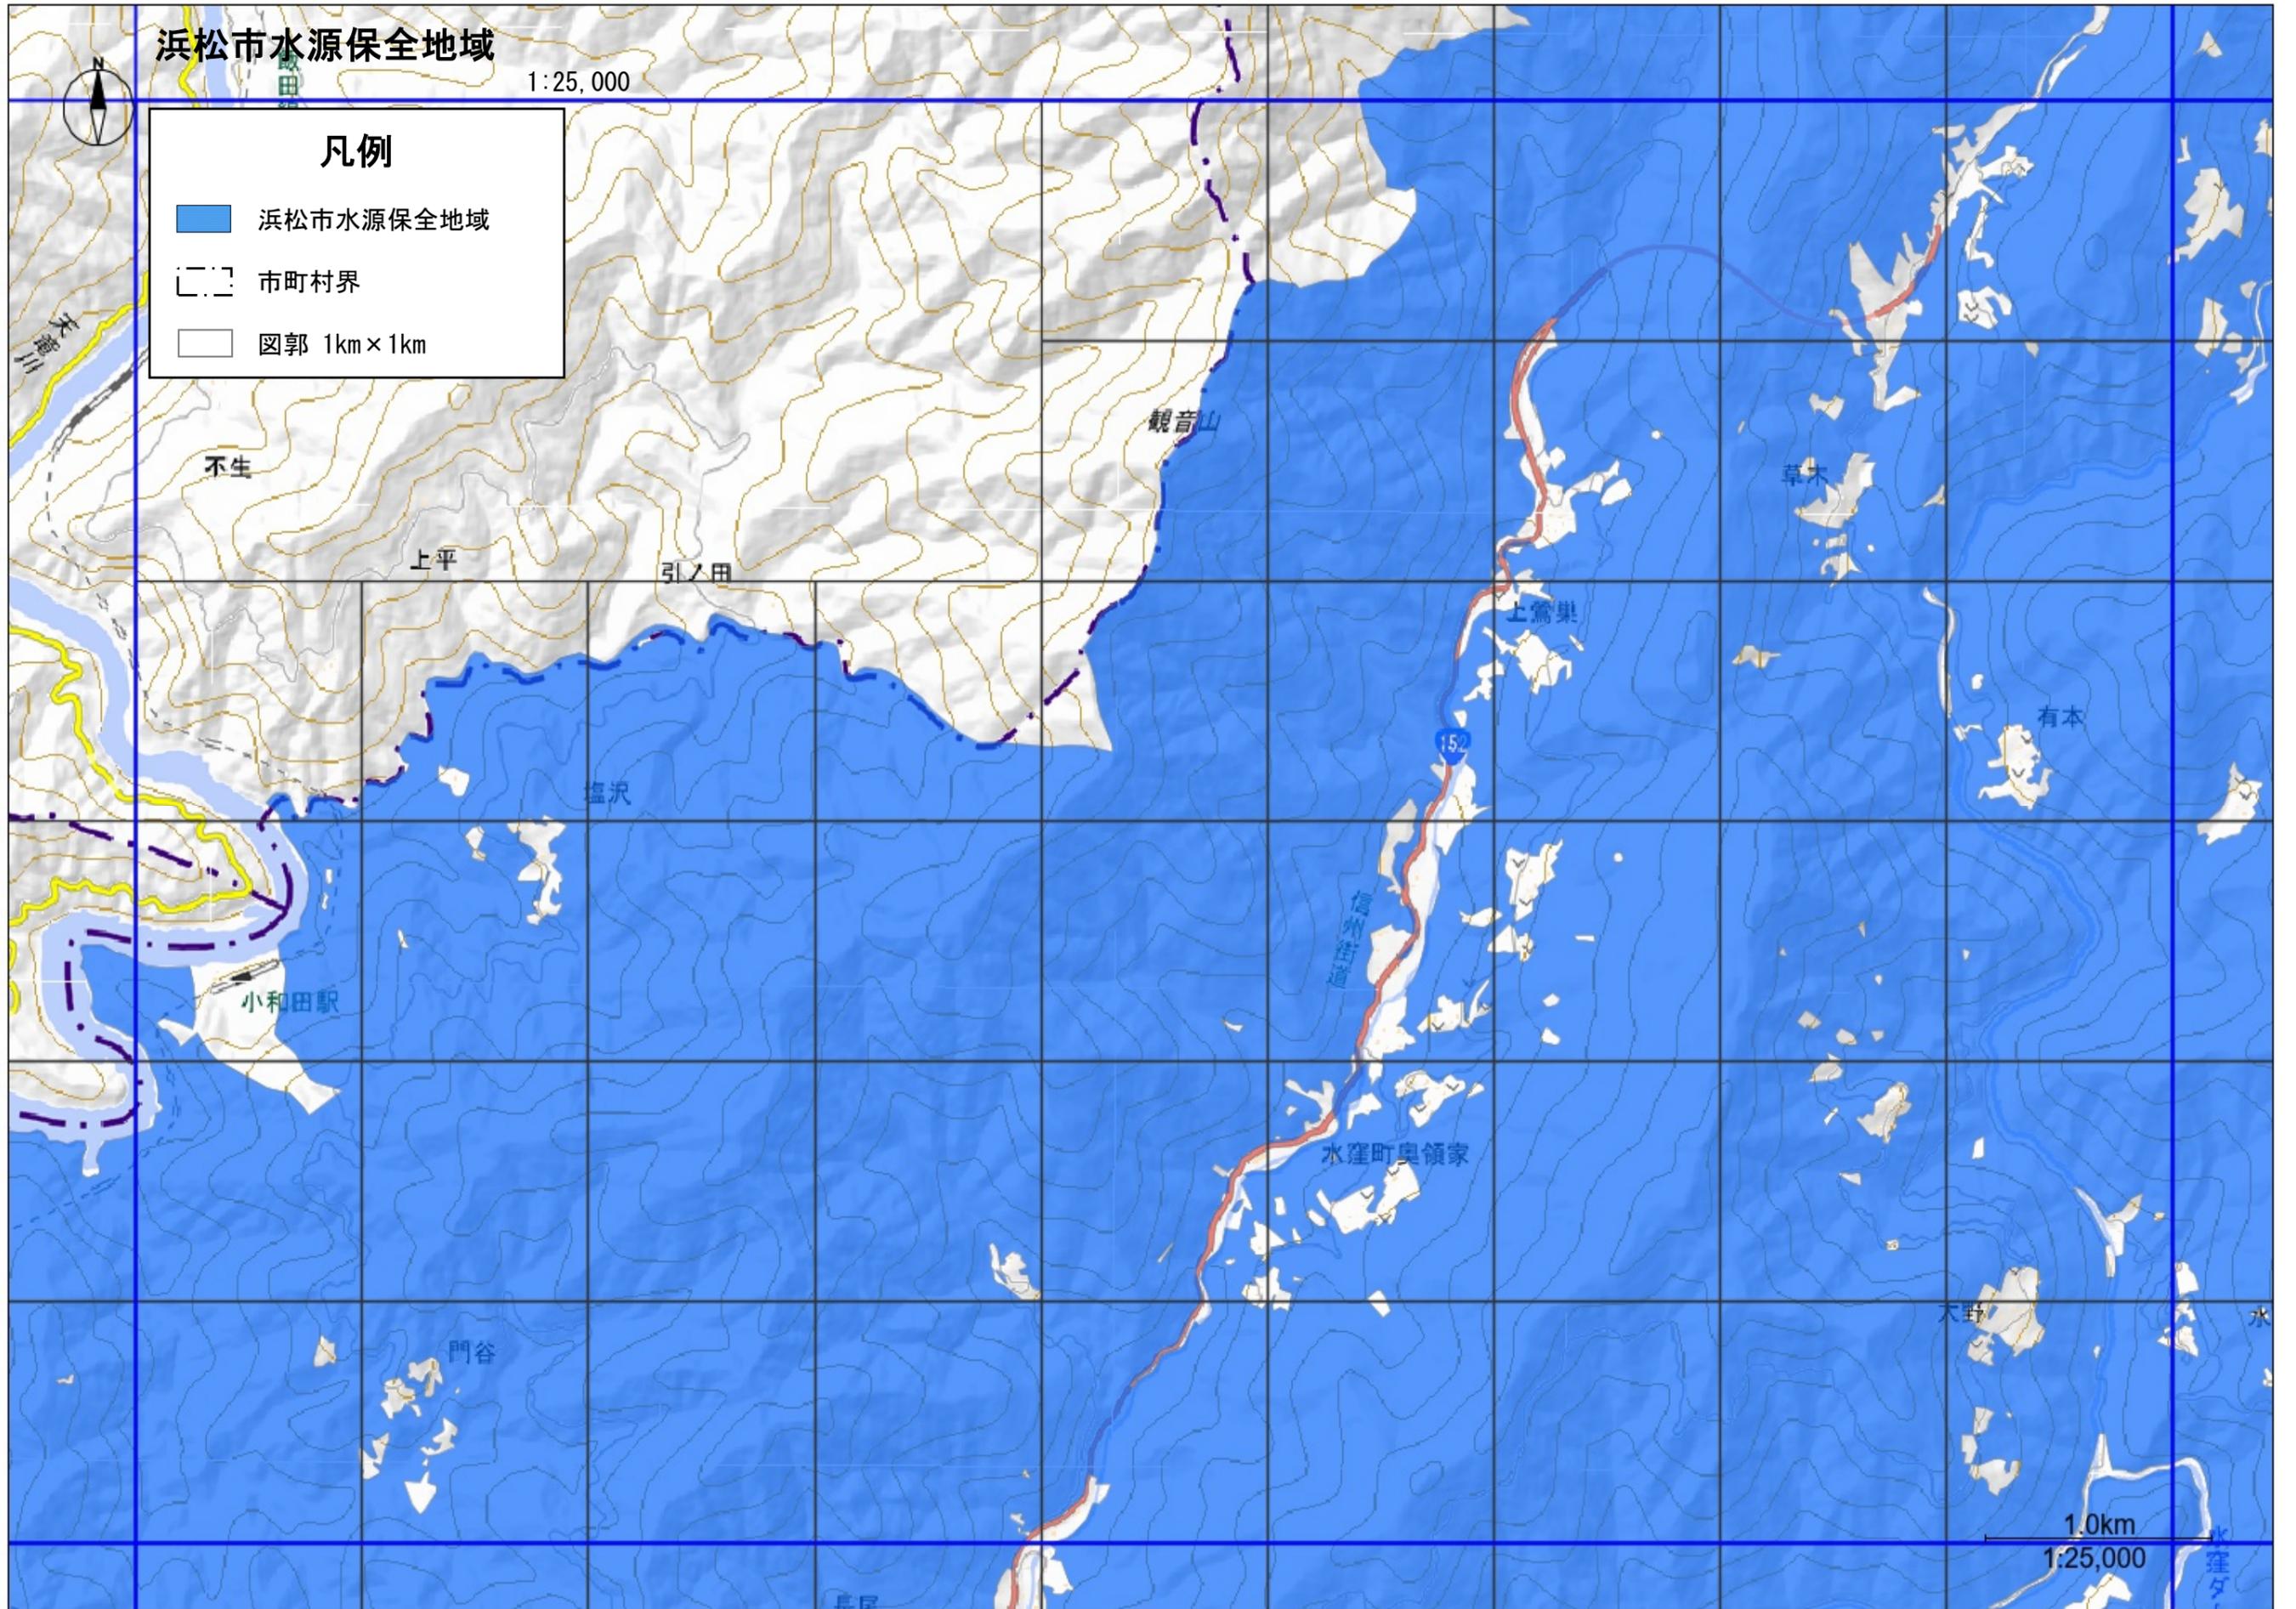

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


# 浜松市水源保全地域

1:25,000




**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

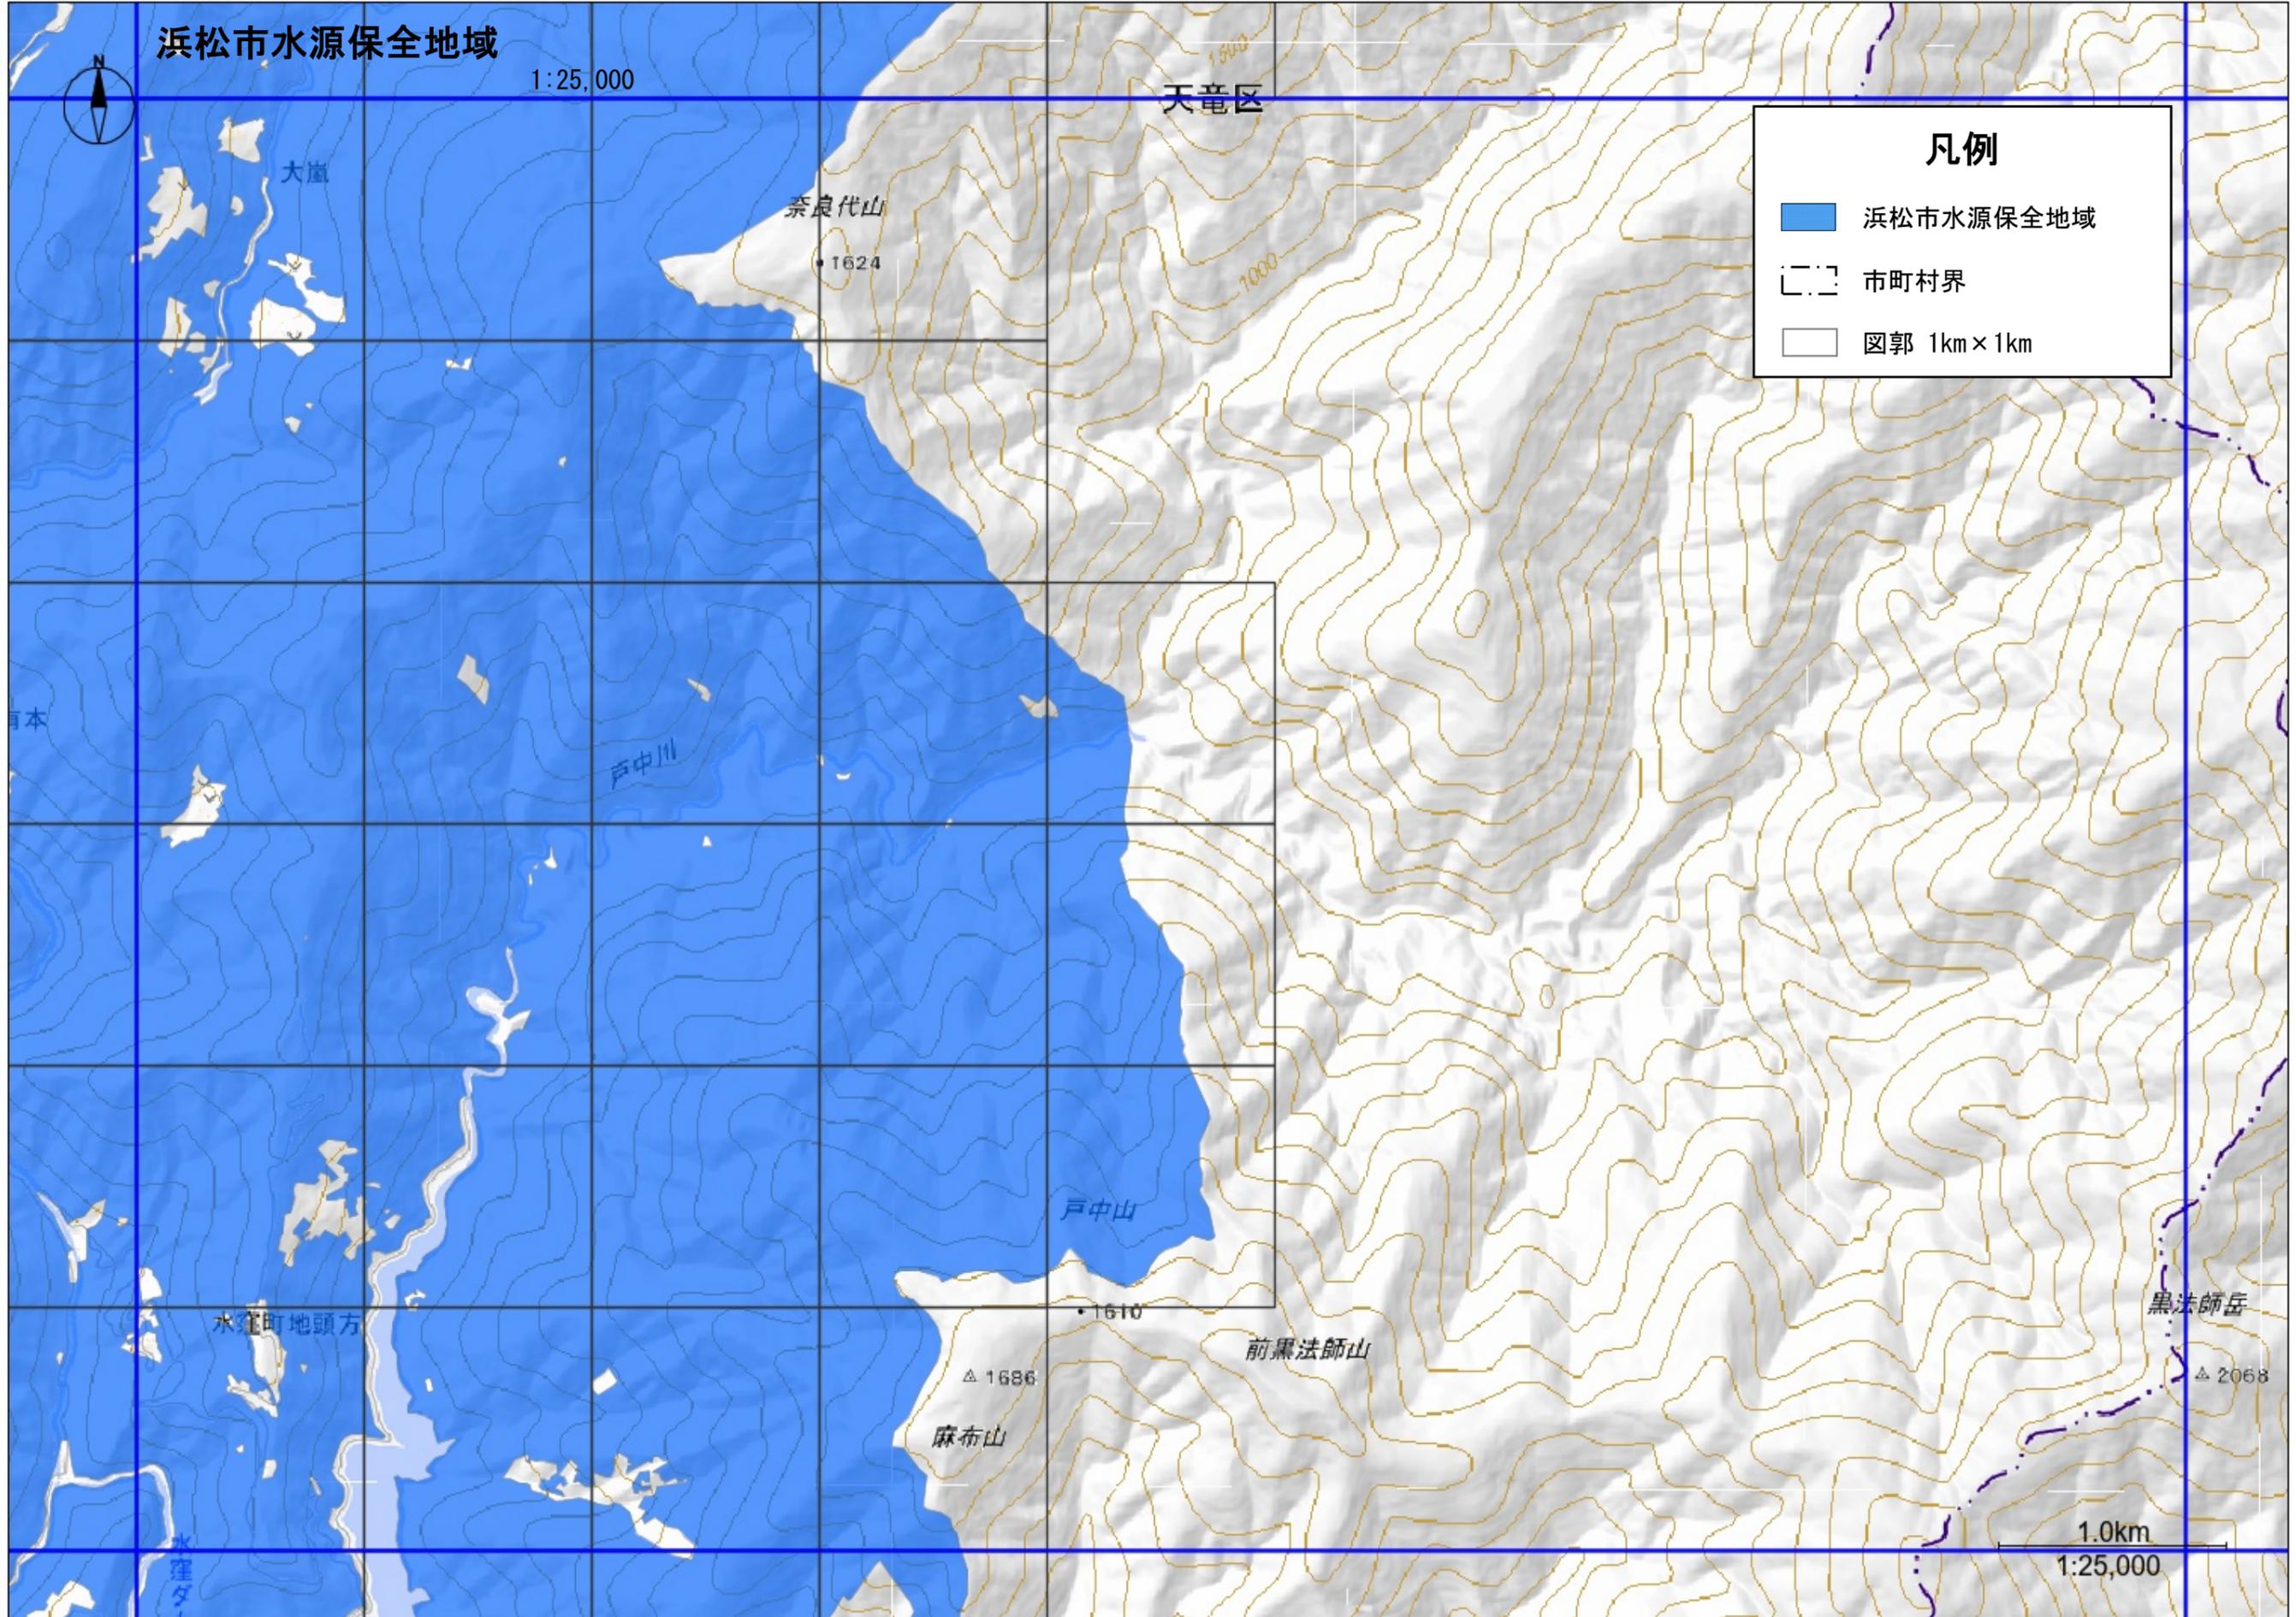

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6Jhf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

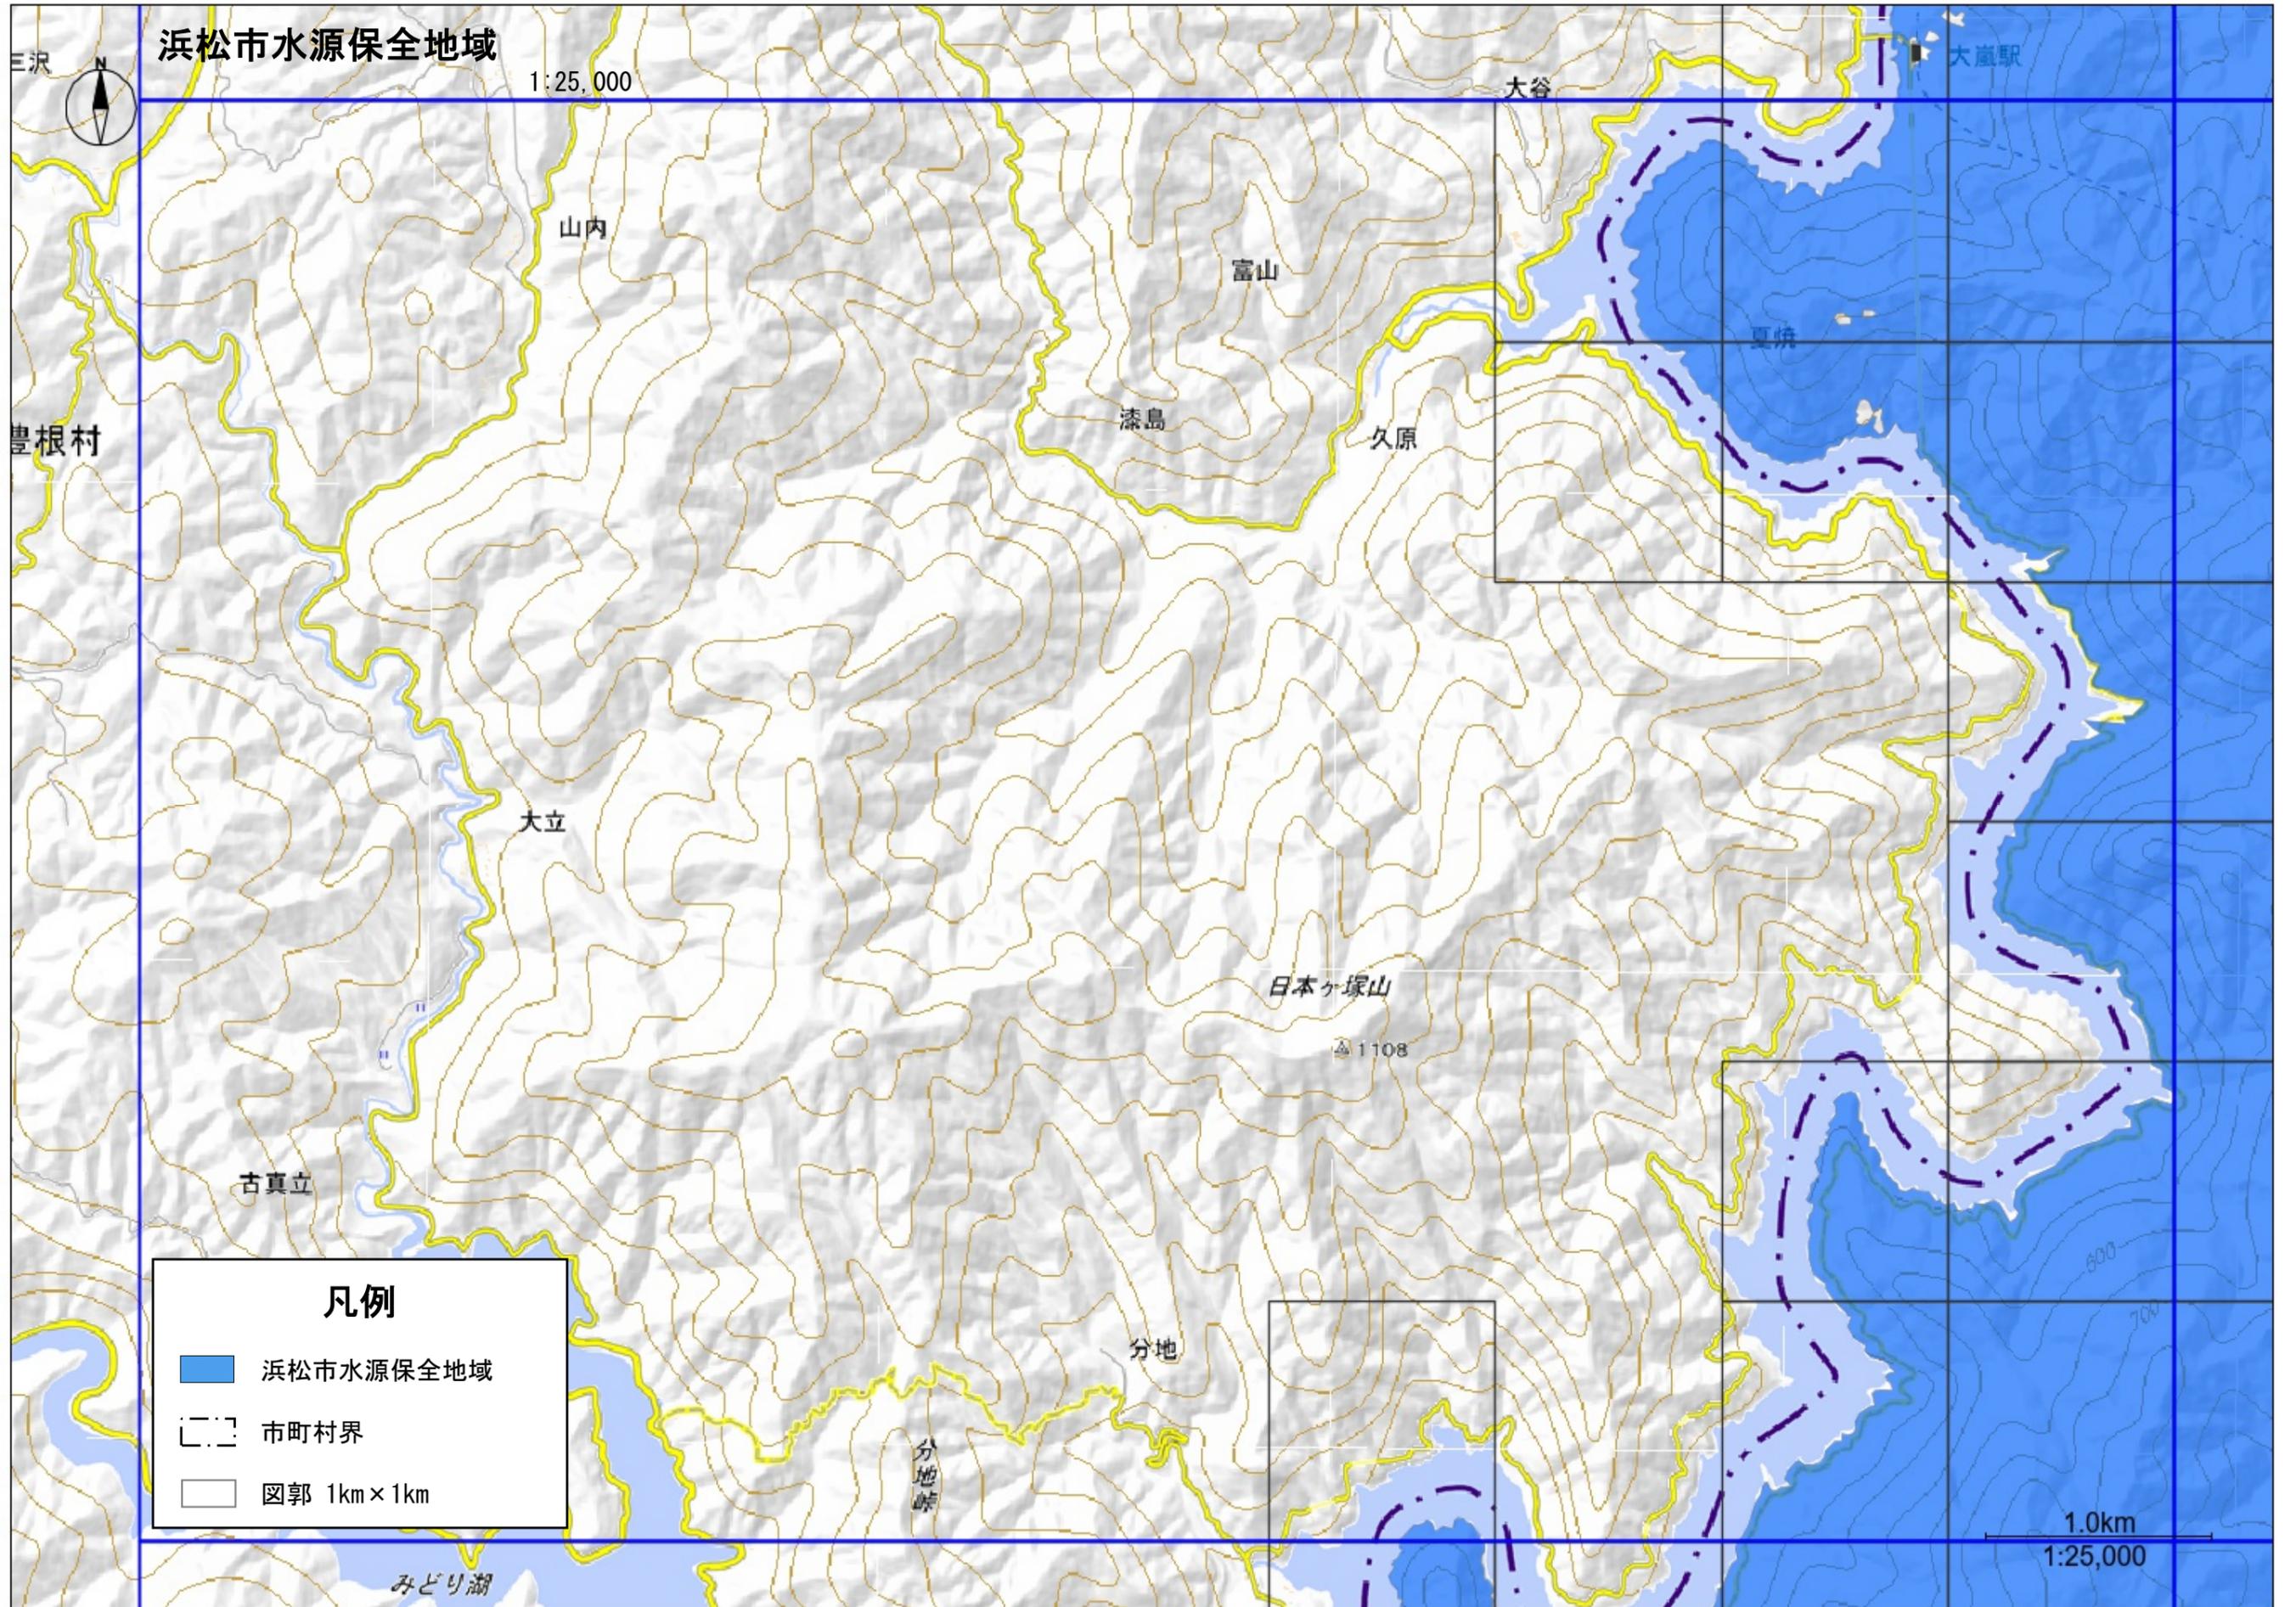

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


# 浜松市水源保全地域

1:25,000




**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

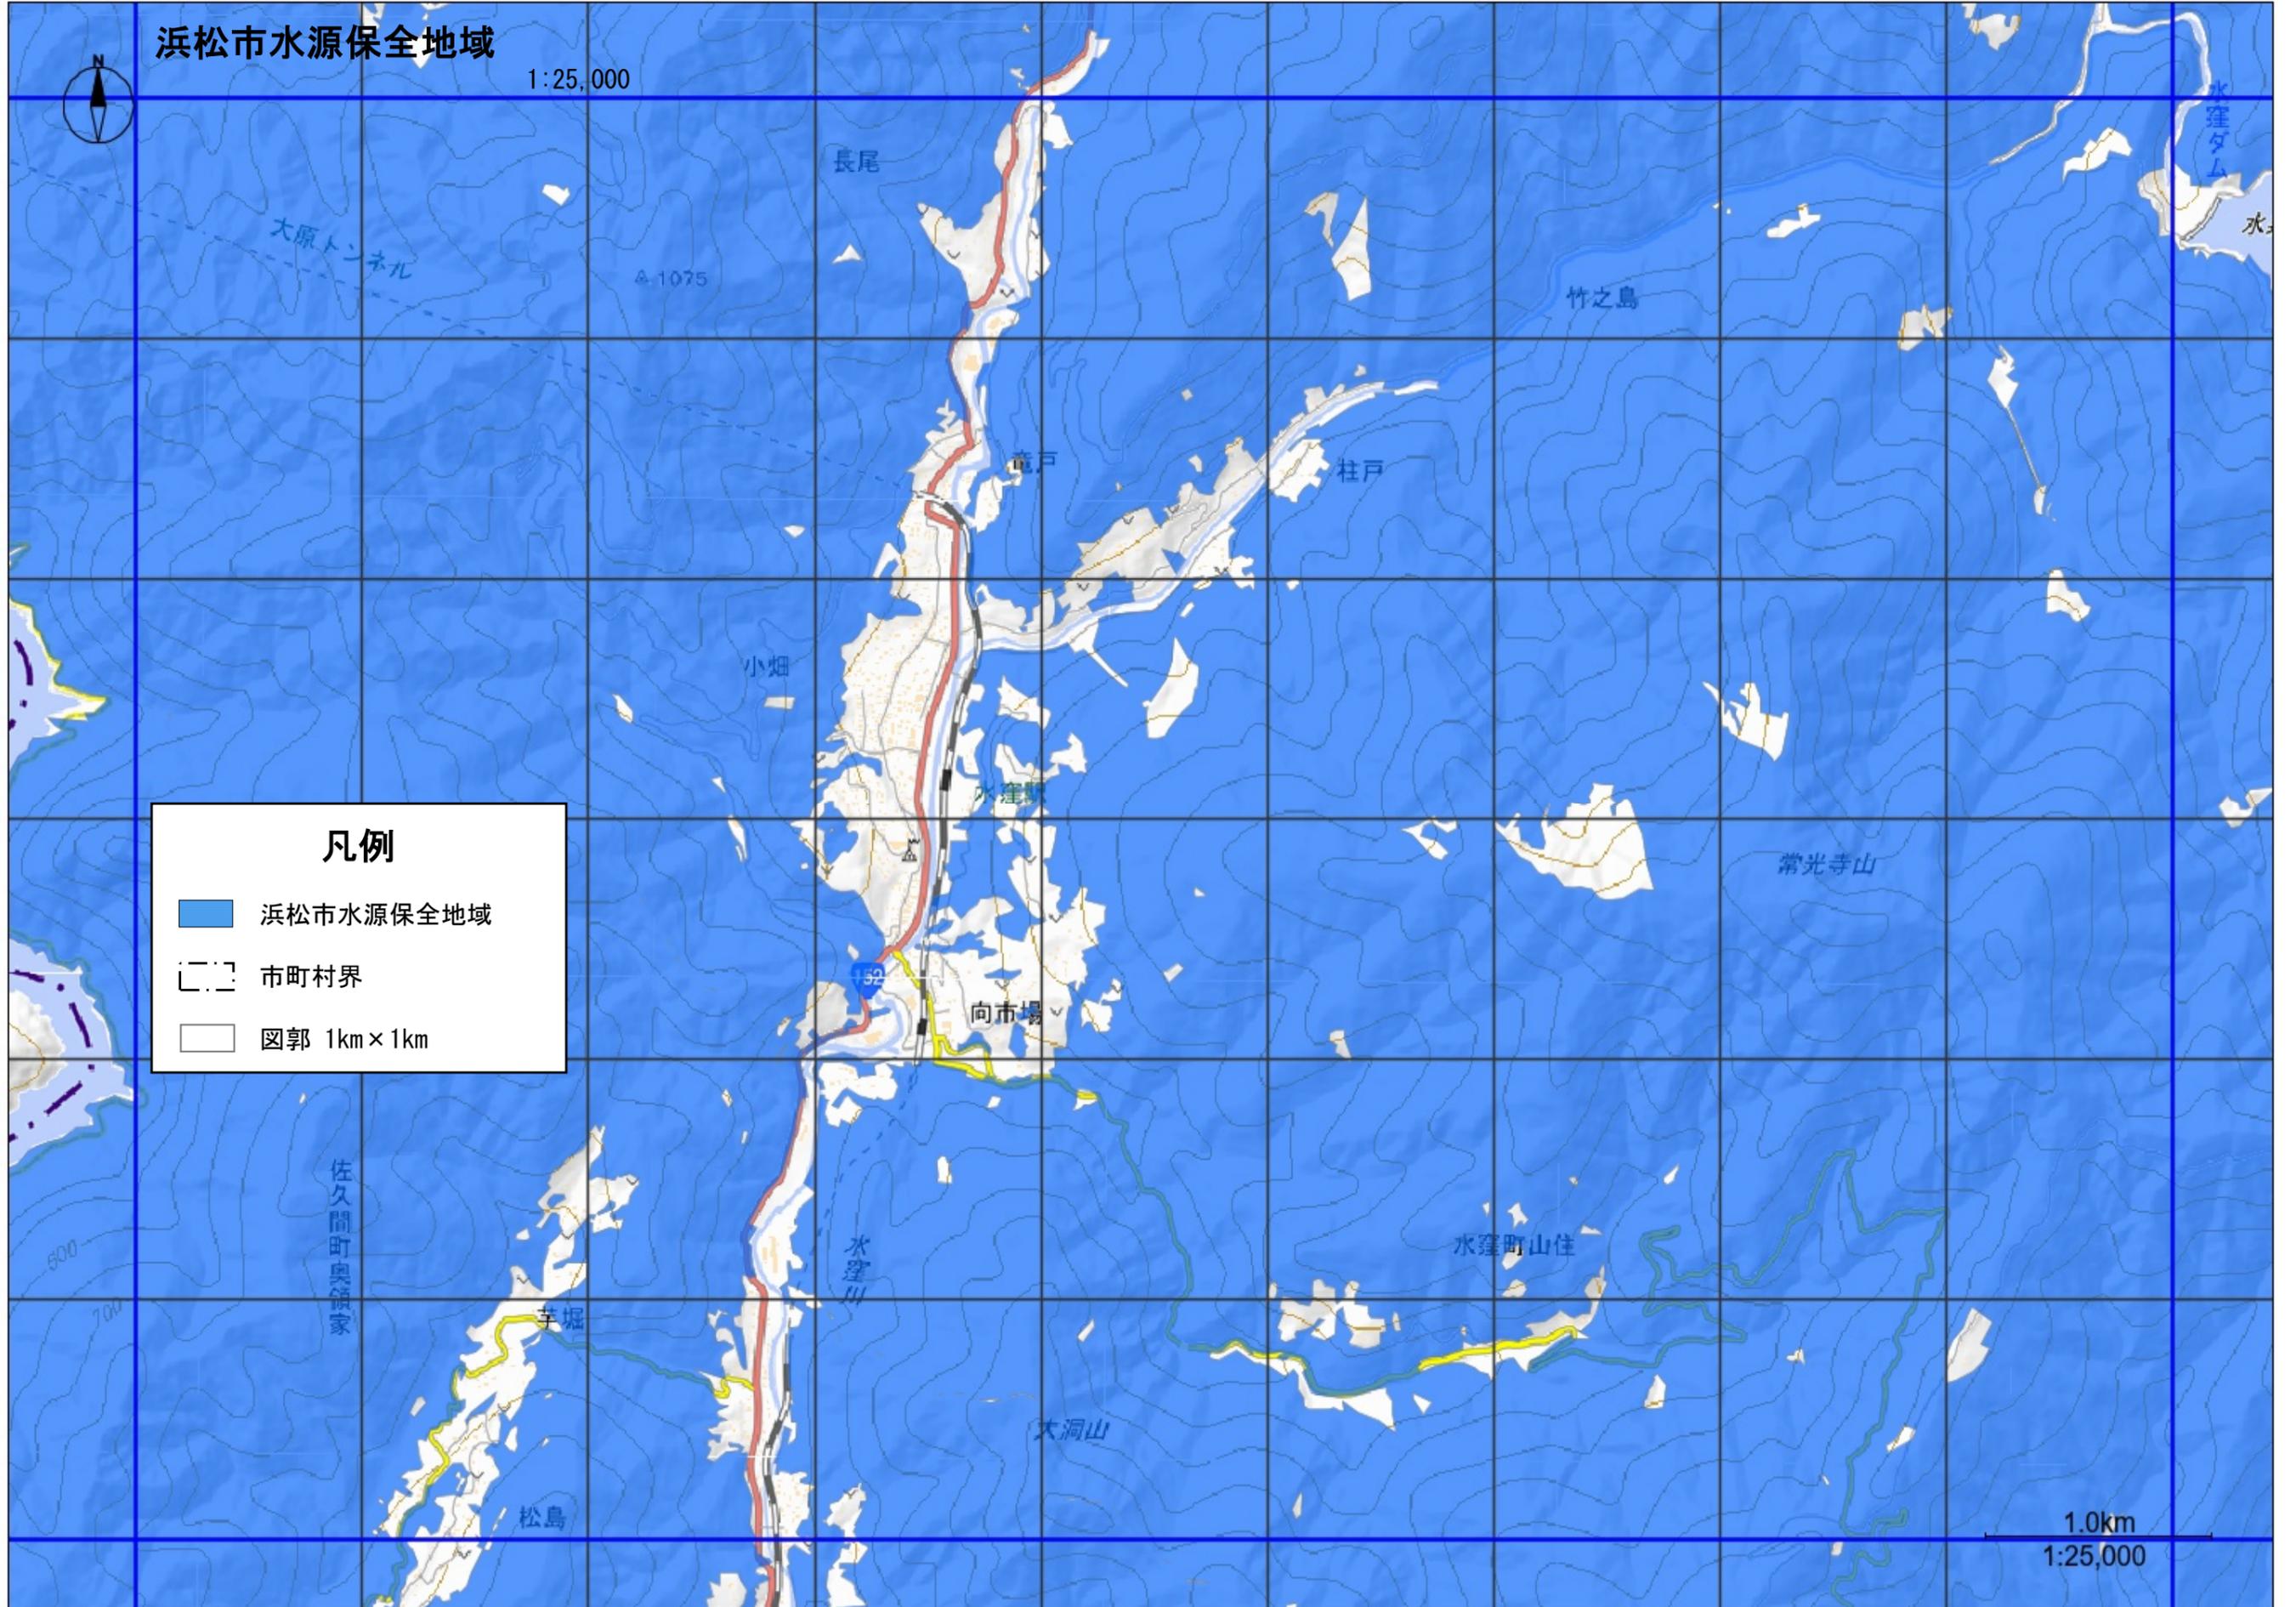

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

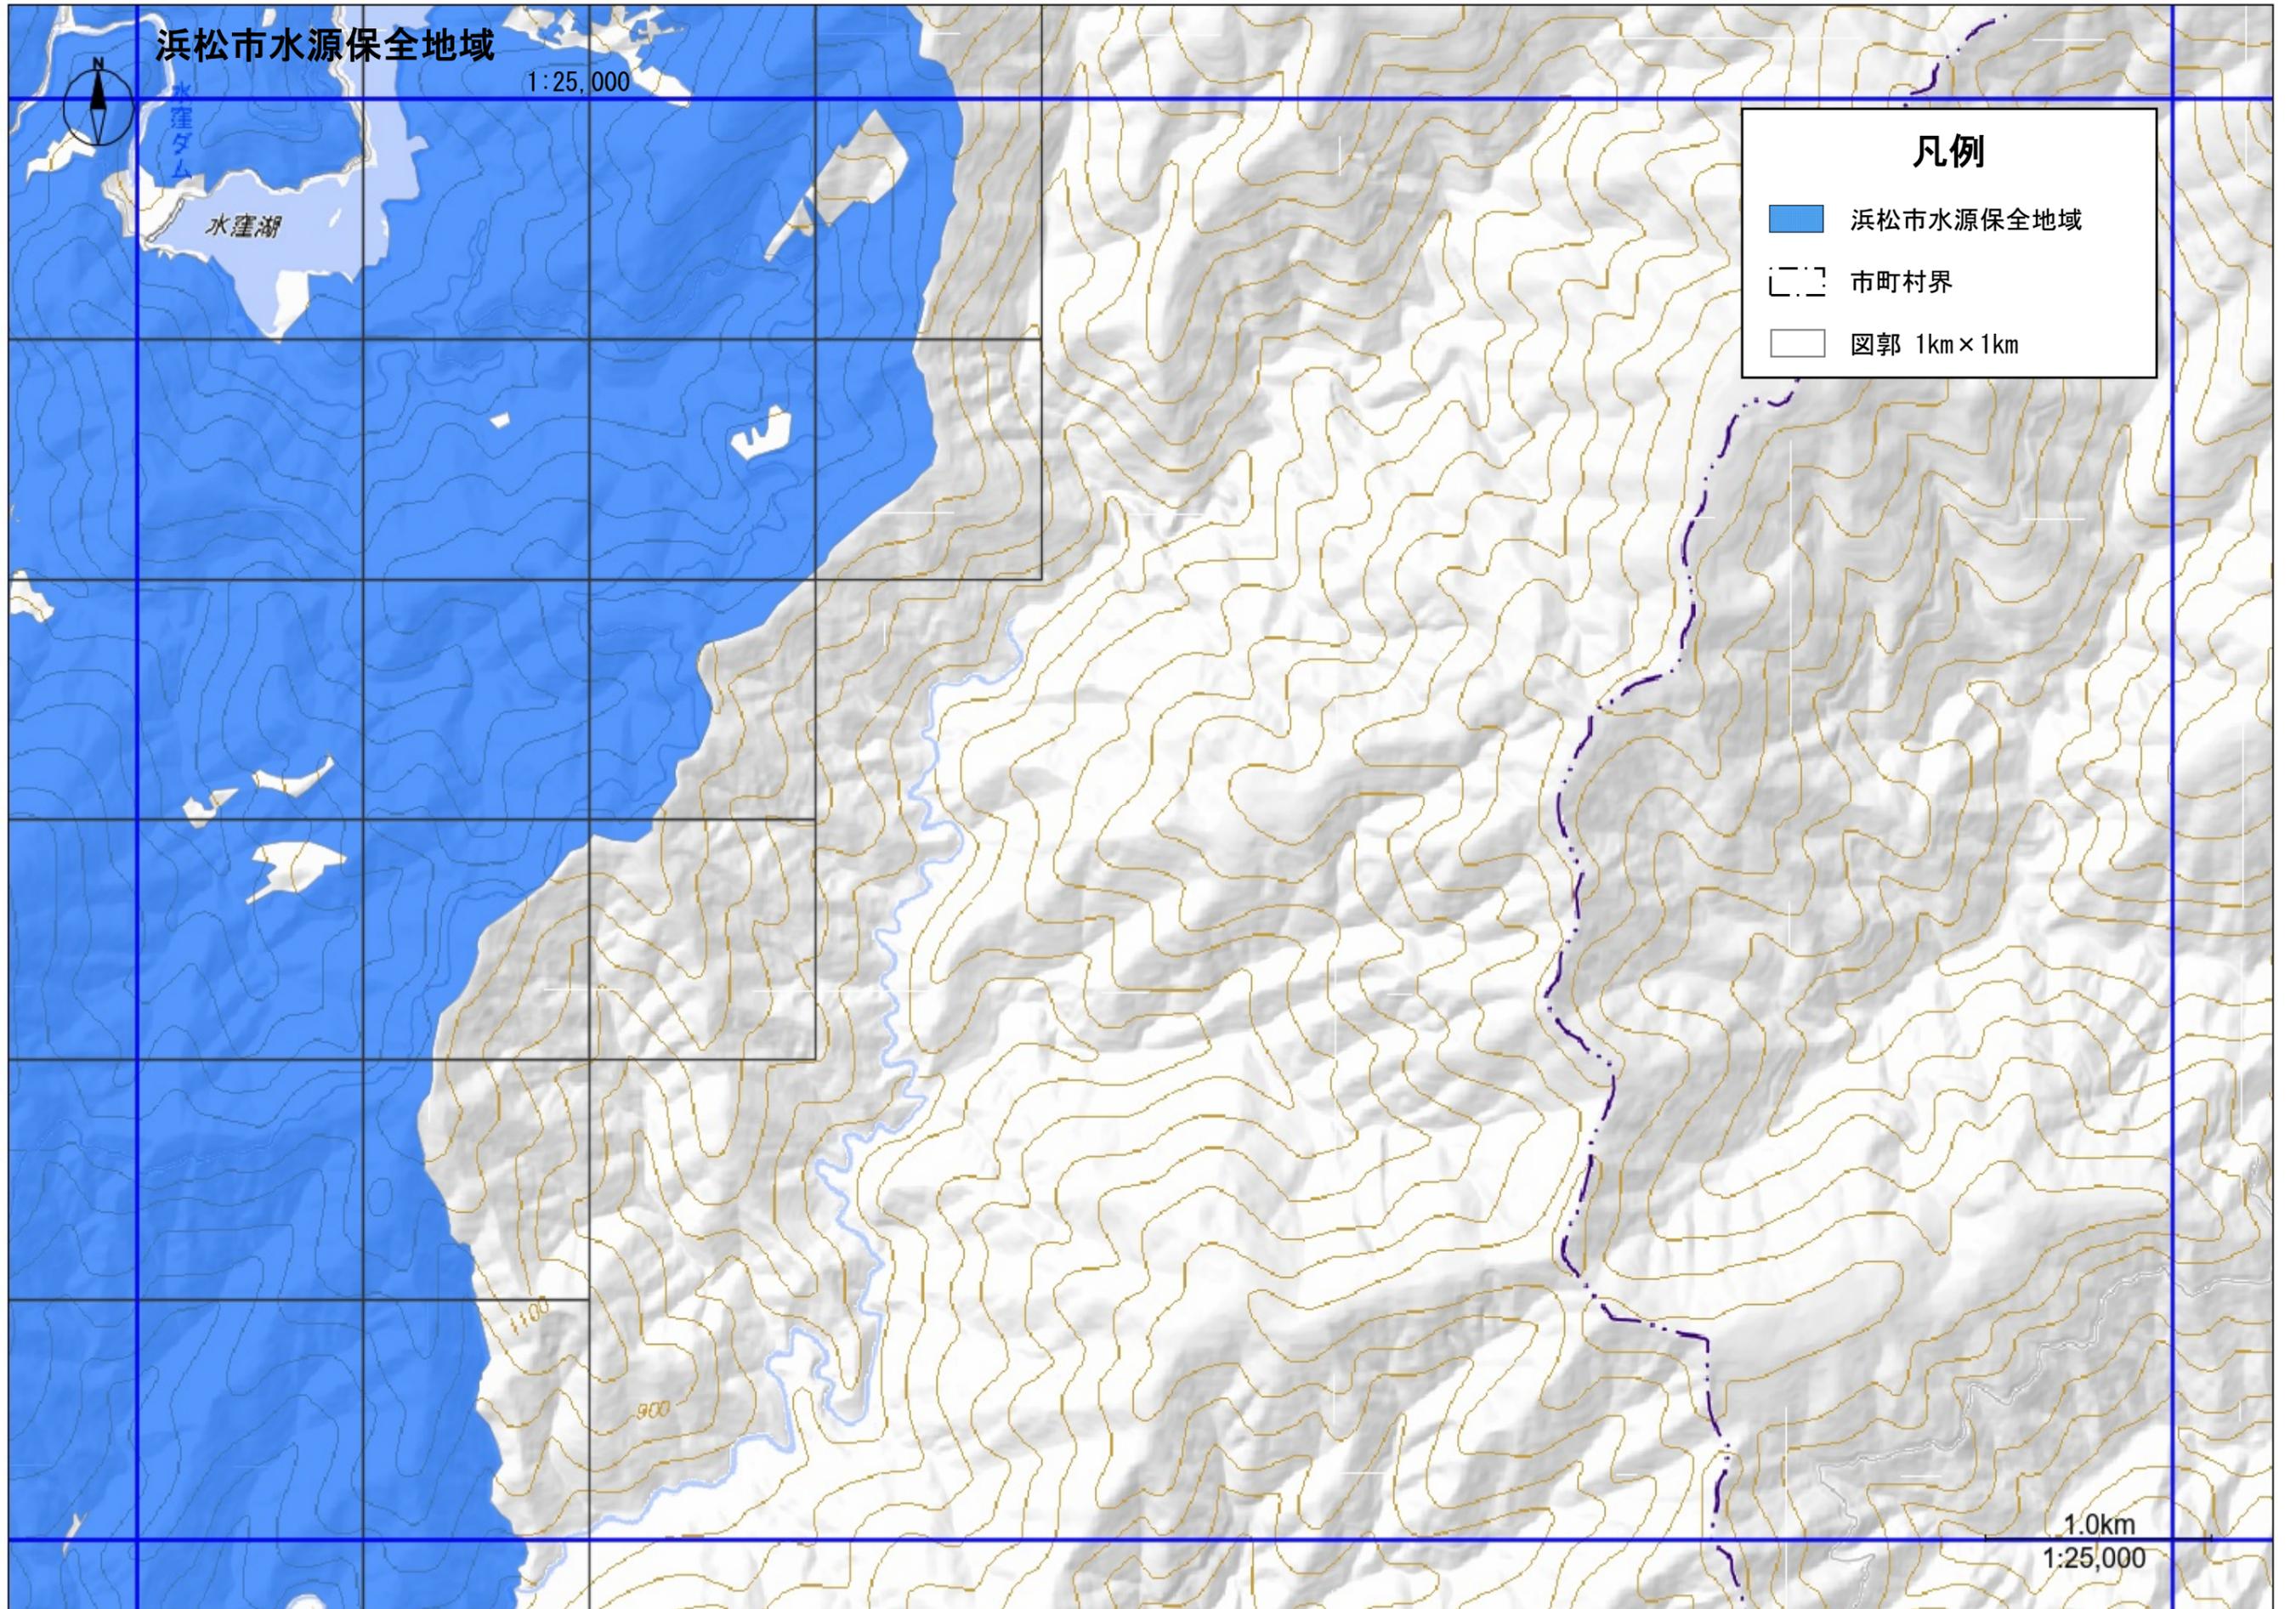

浜松市水源保全地域


1:25,000

**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- - - 市町村界
- 図郭 1km×1km

1.0km  
1:25,000

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

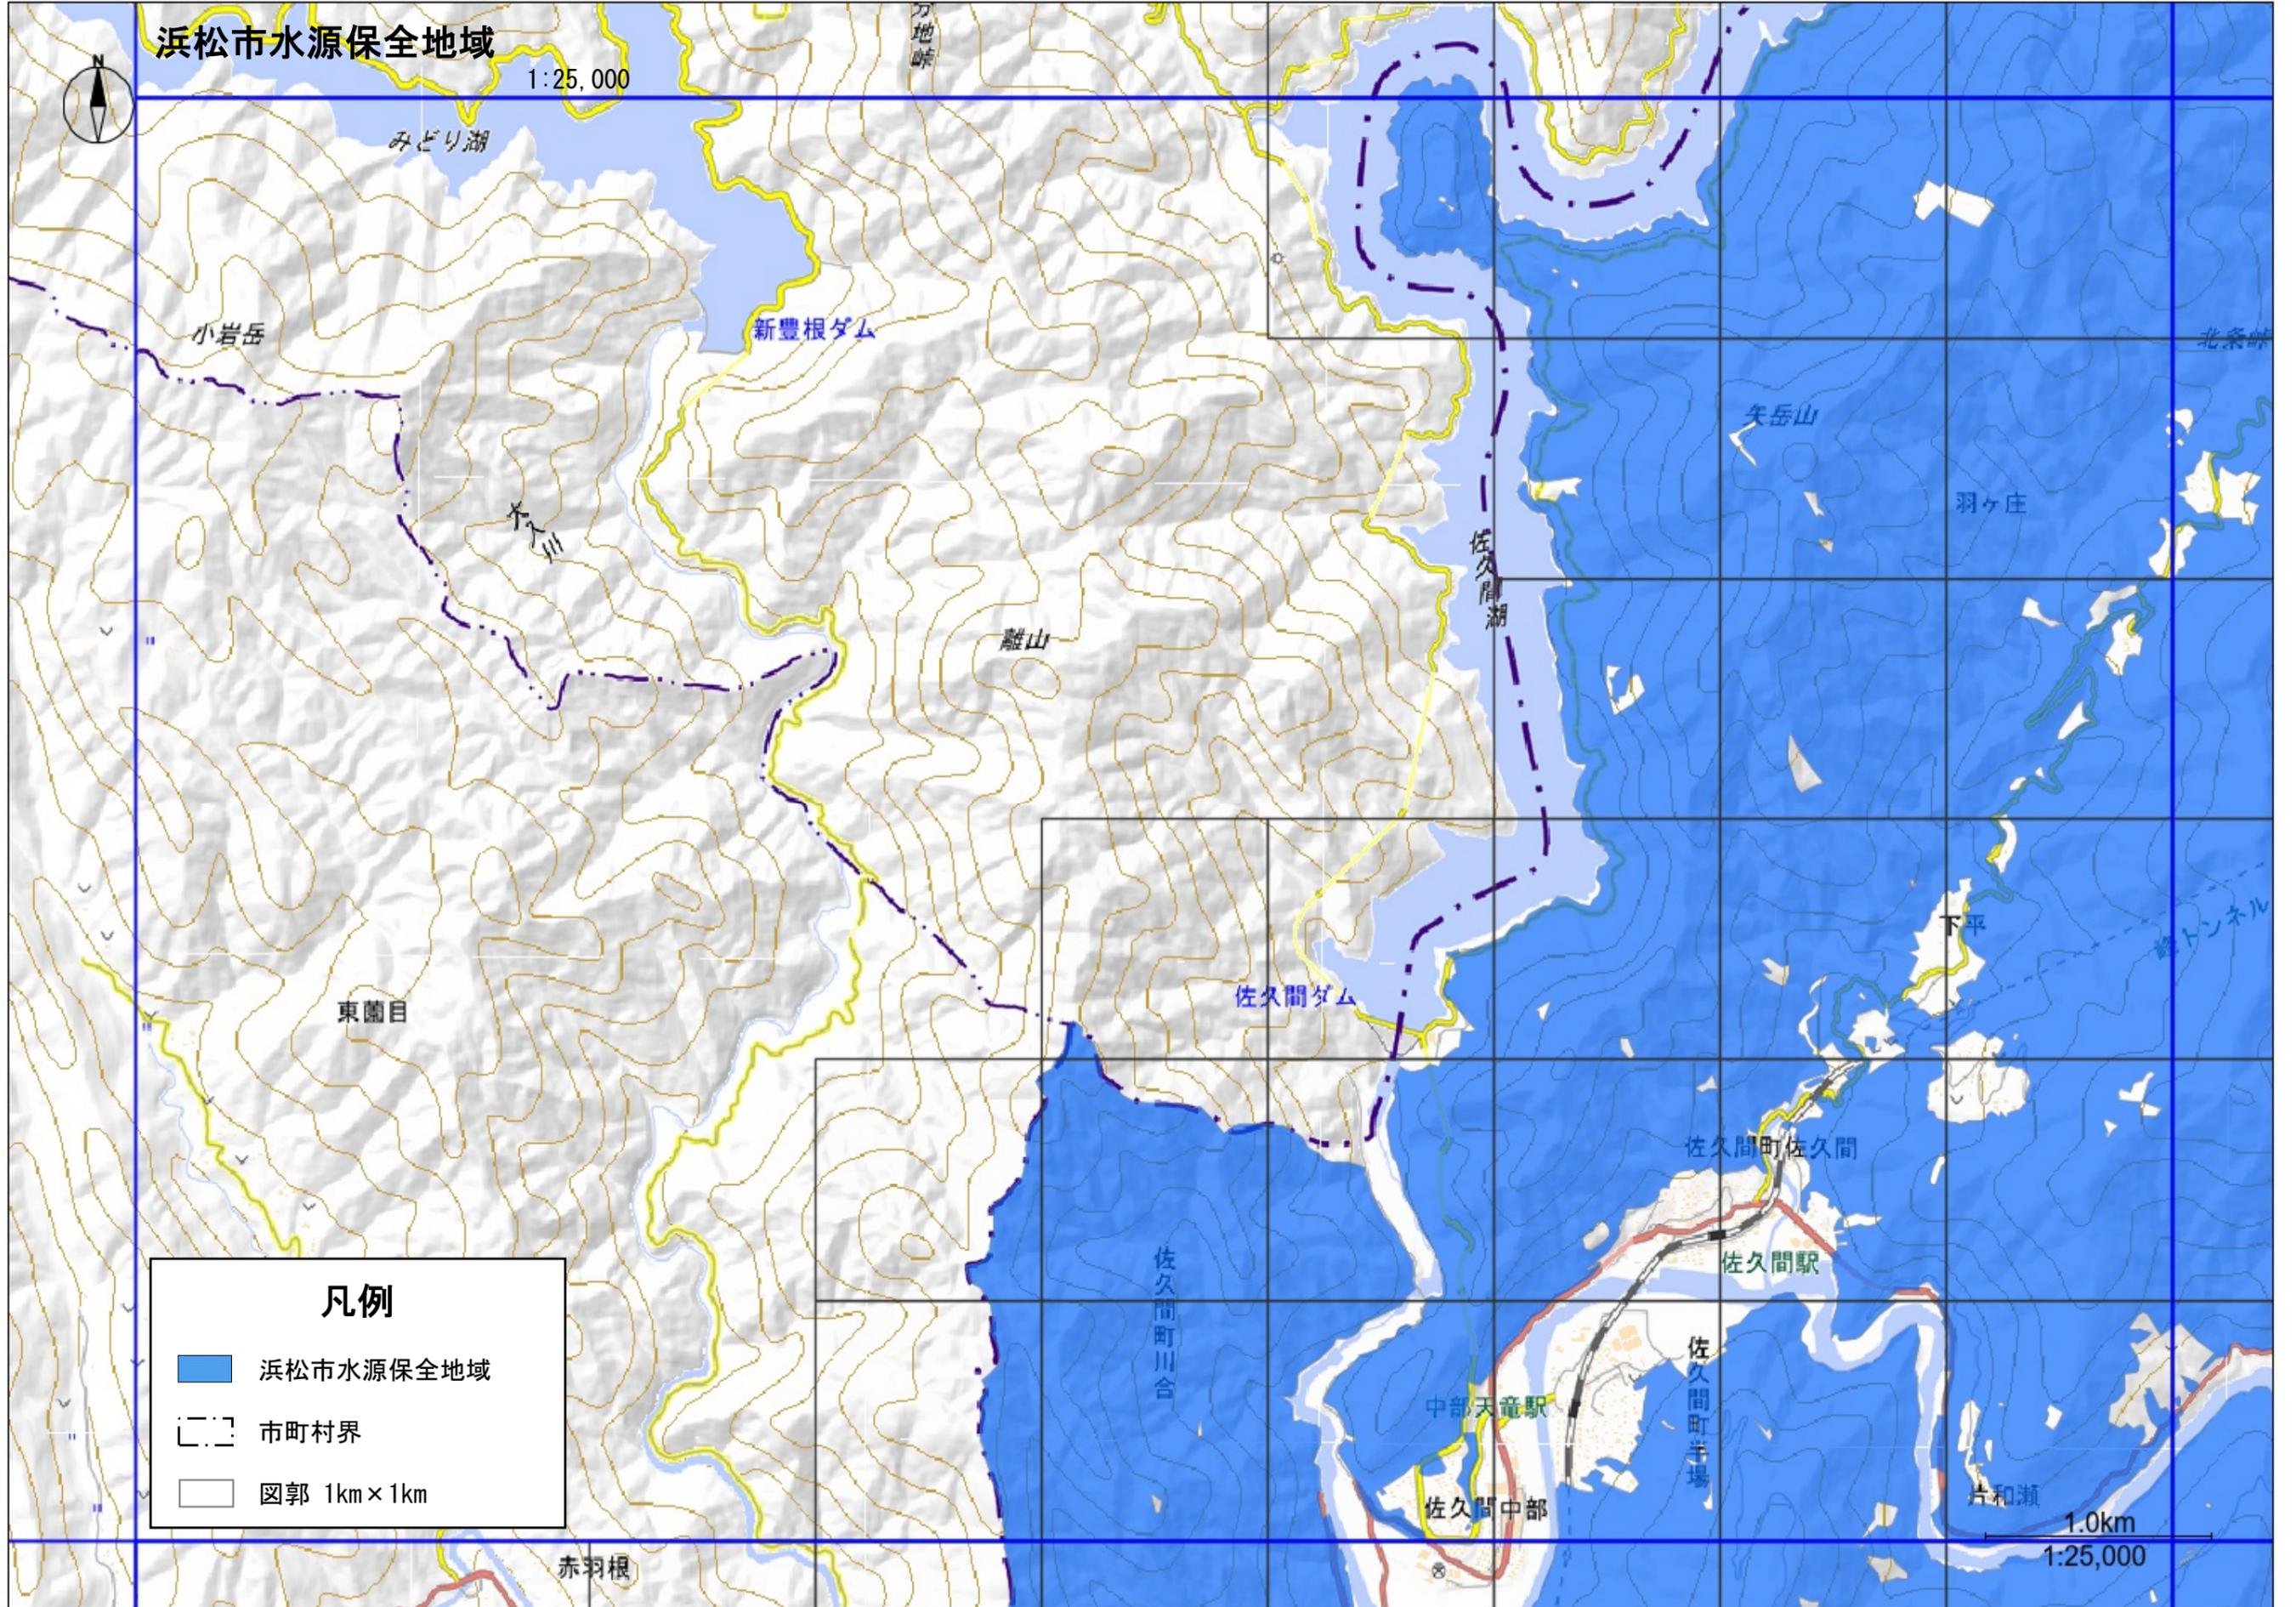

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


# 浜松市水源保全地域

縮尺:25,000



**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

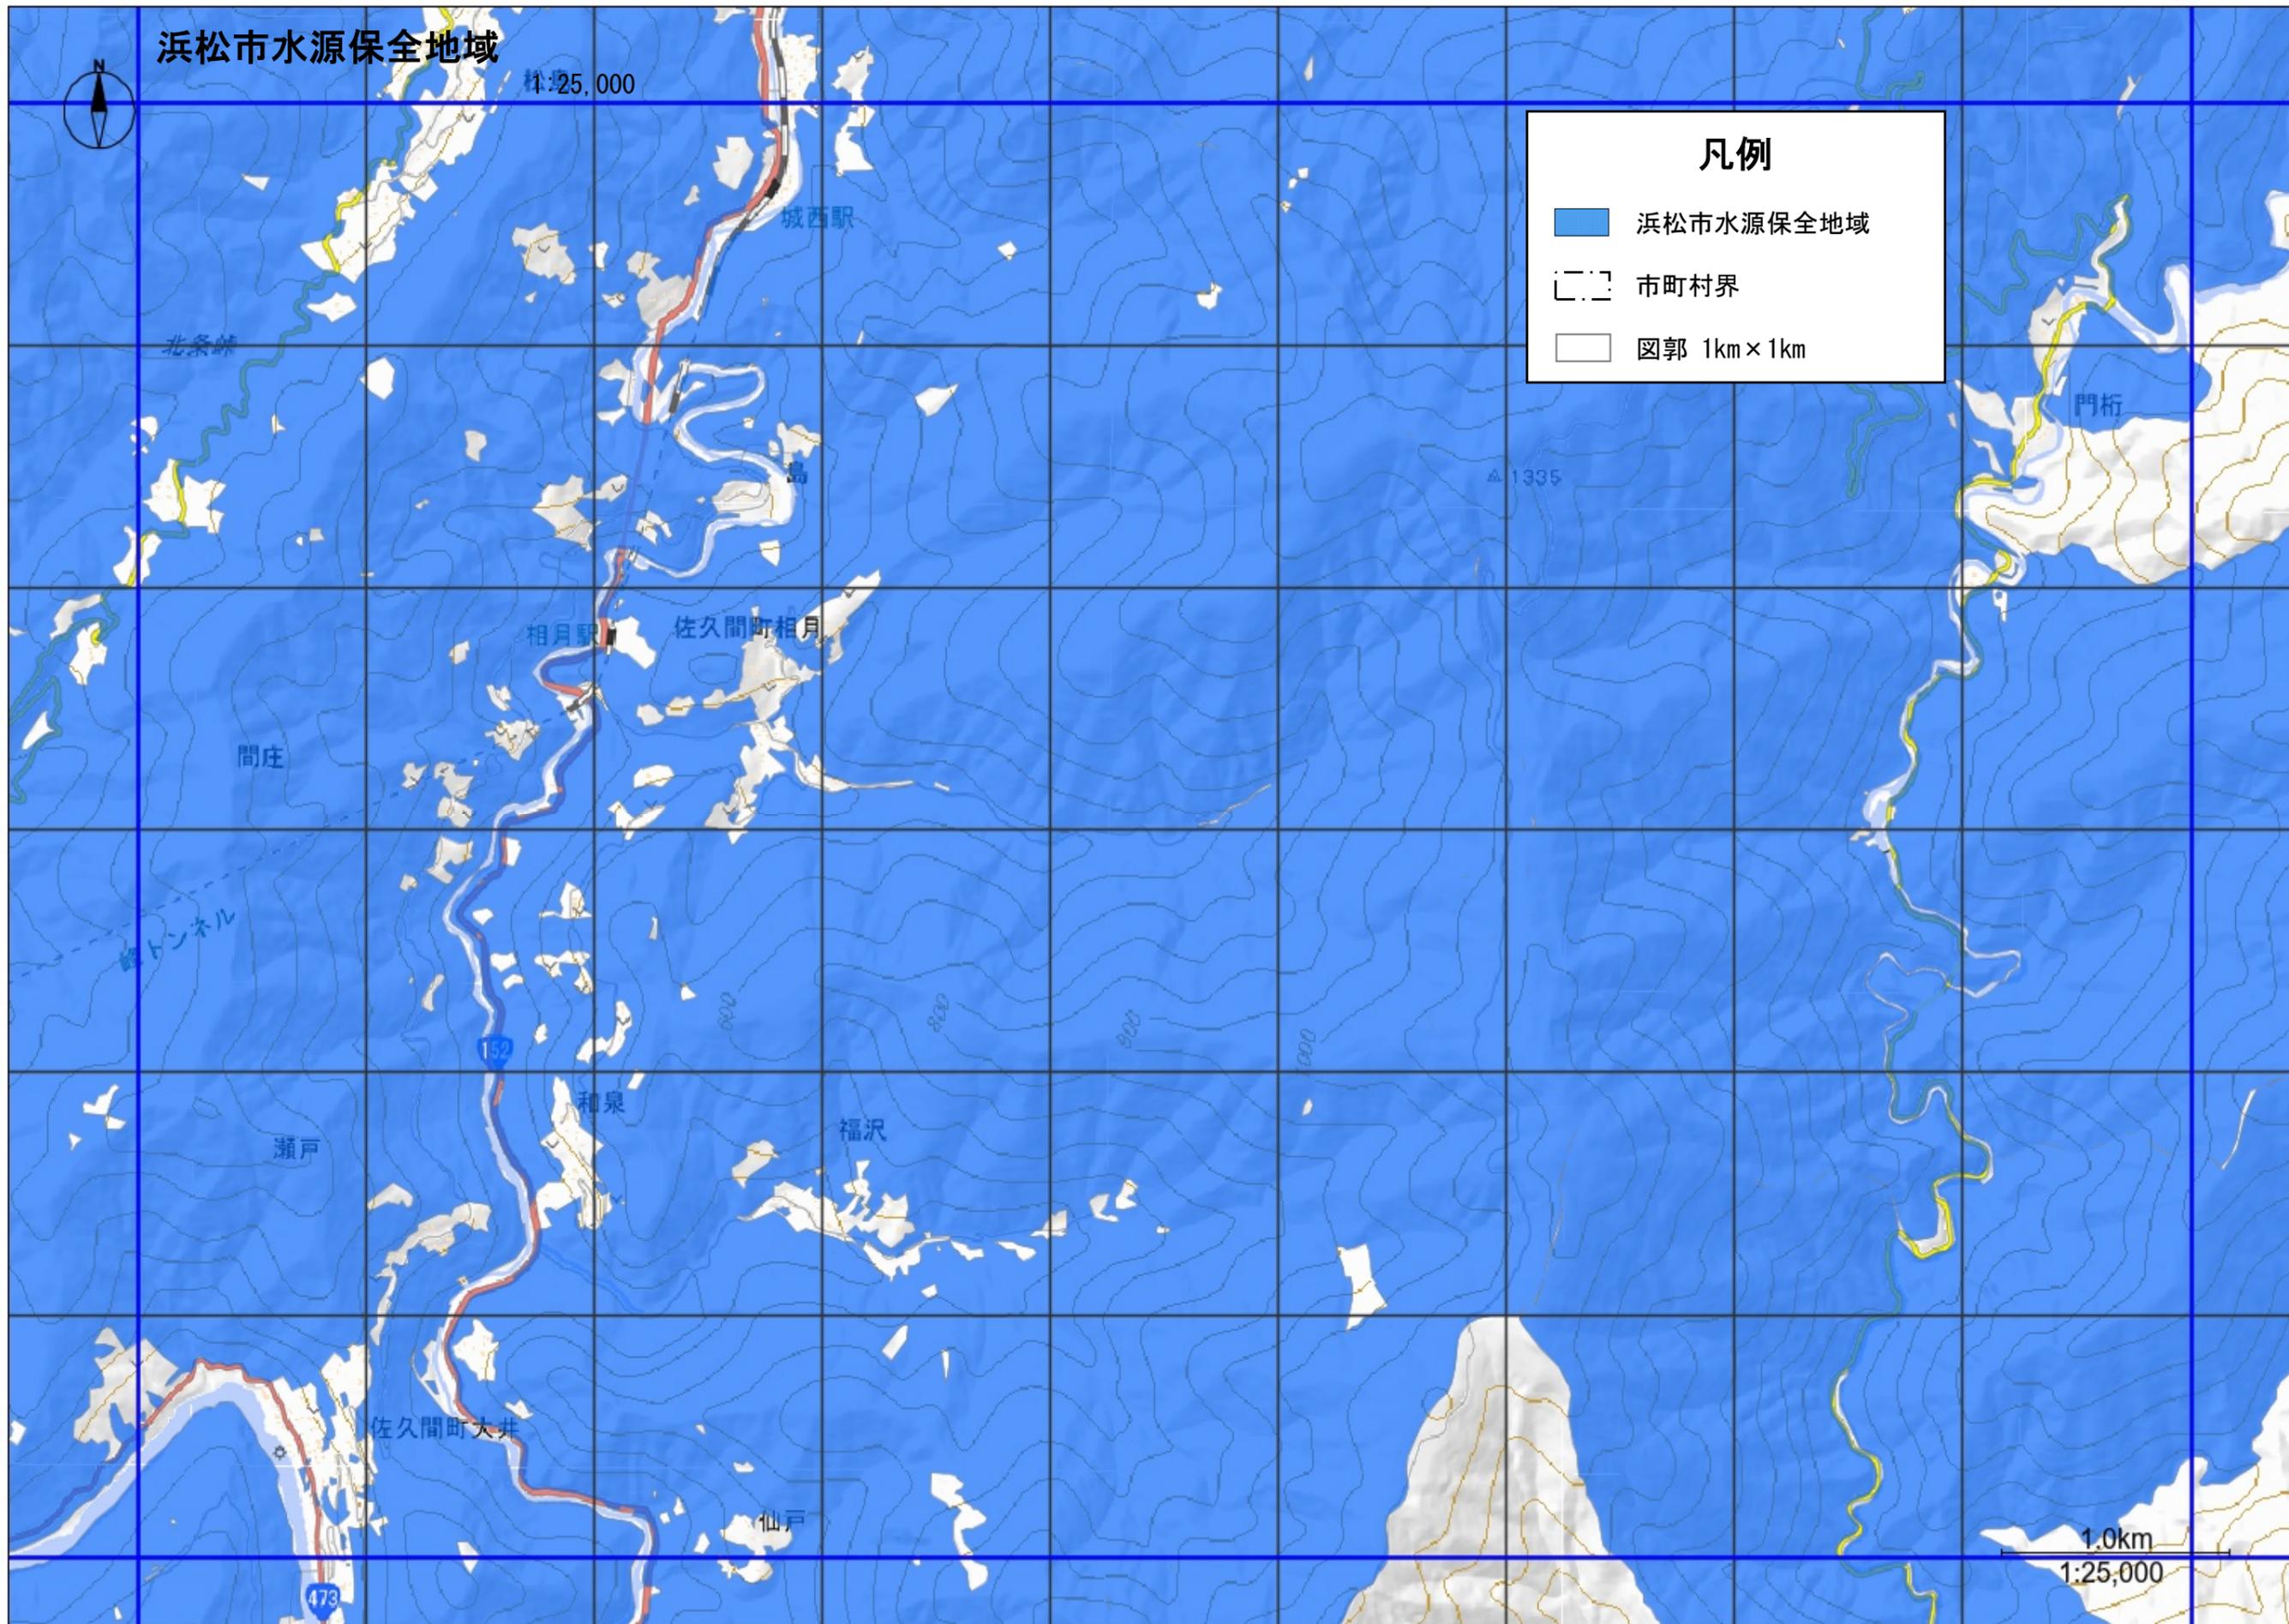

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


浜松市水源保全地域

1:25,000




**凡例**


- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km x 1km

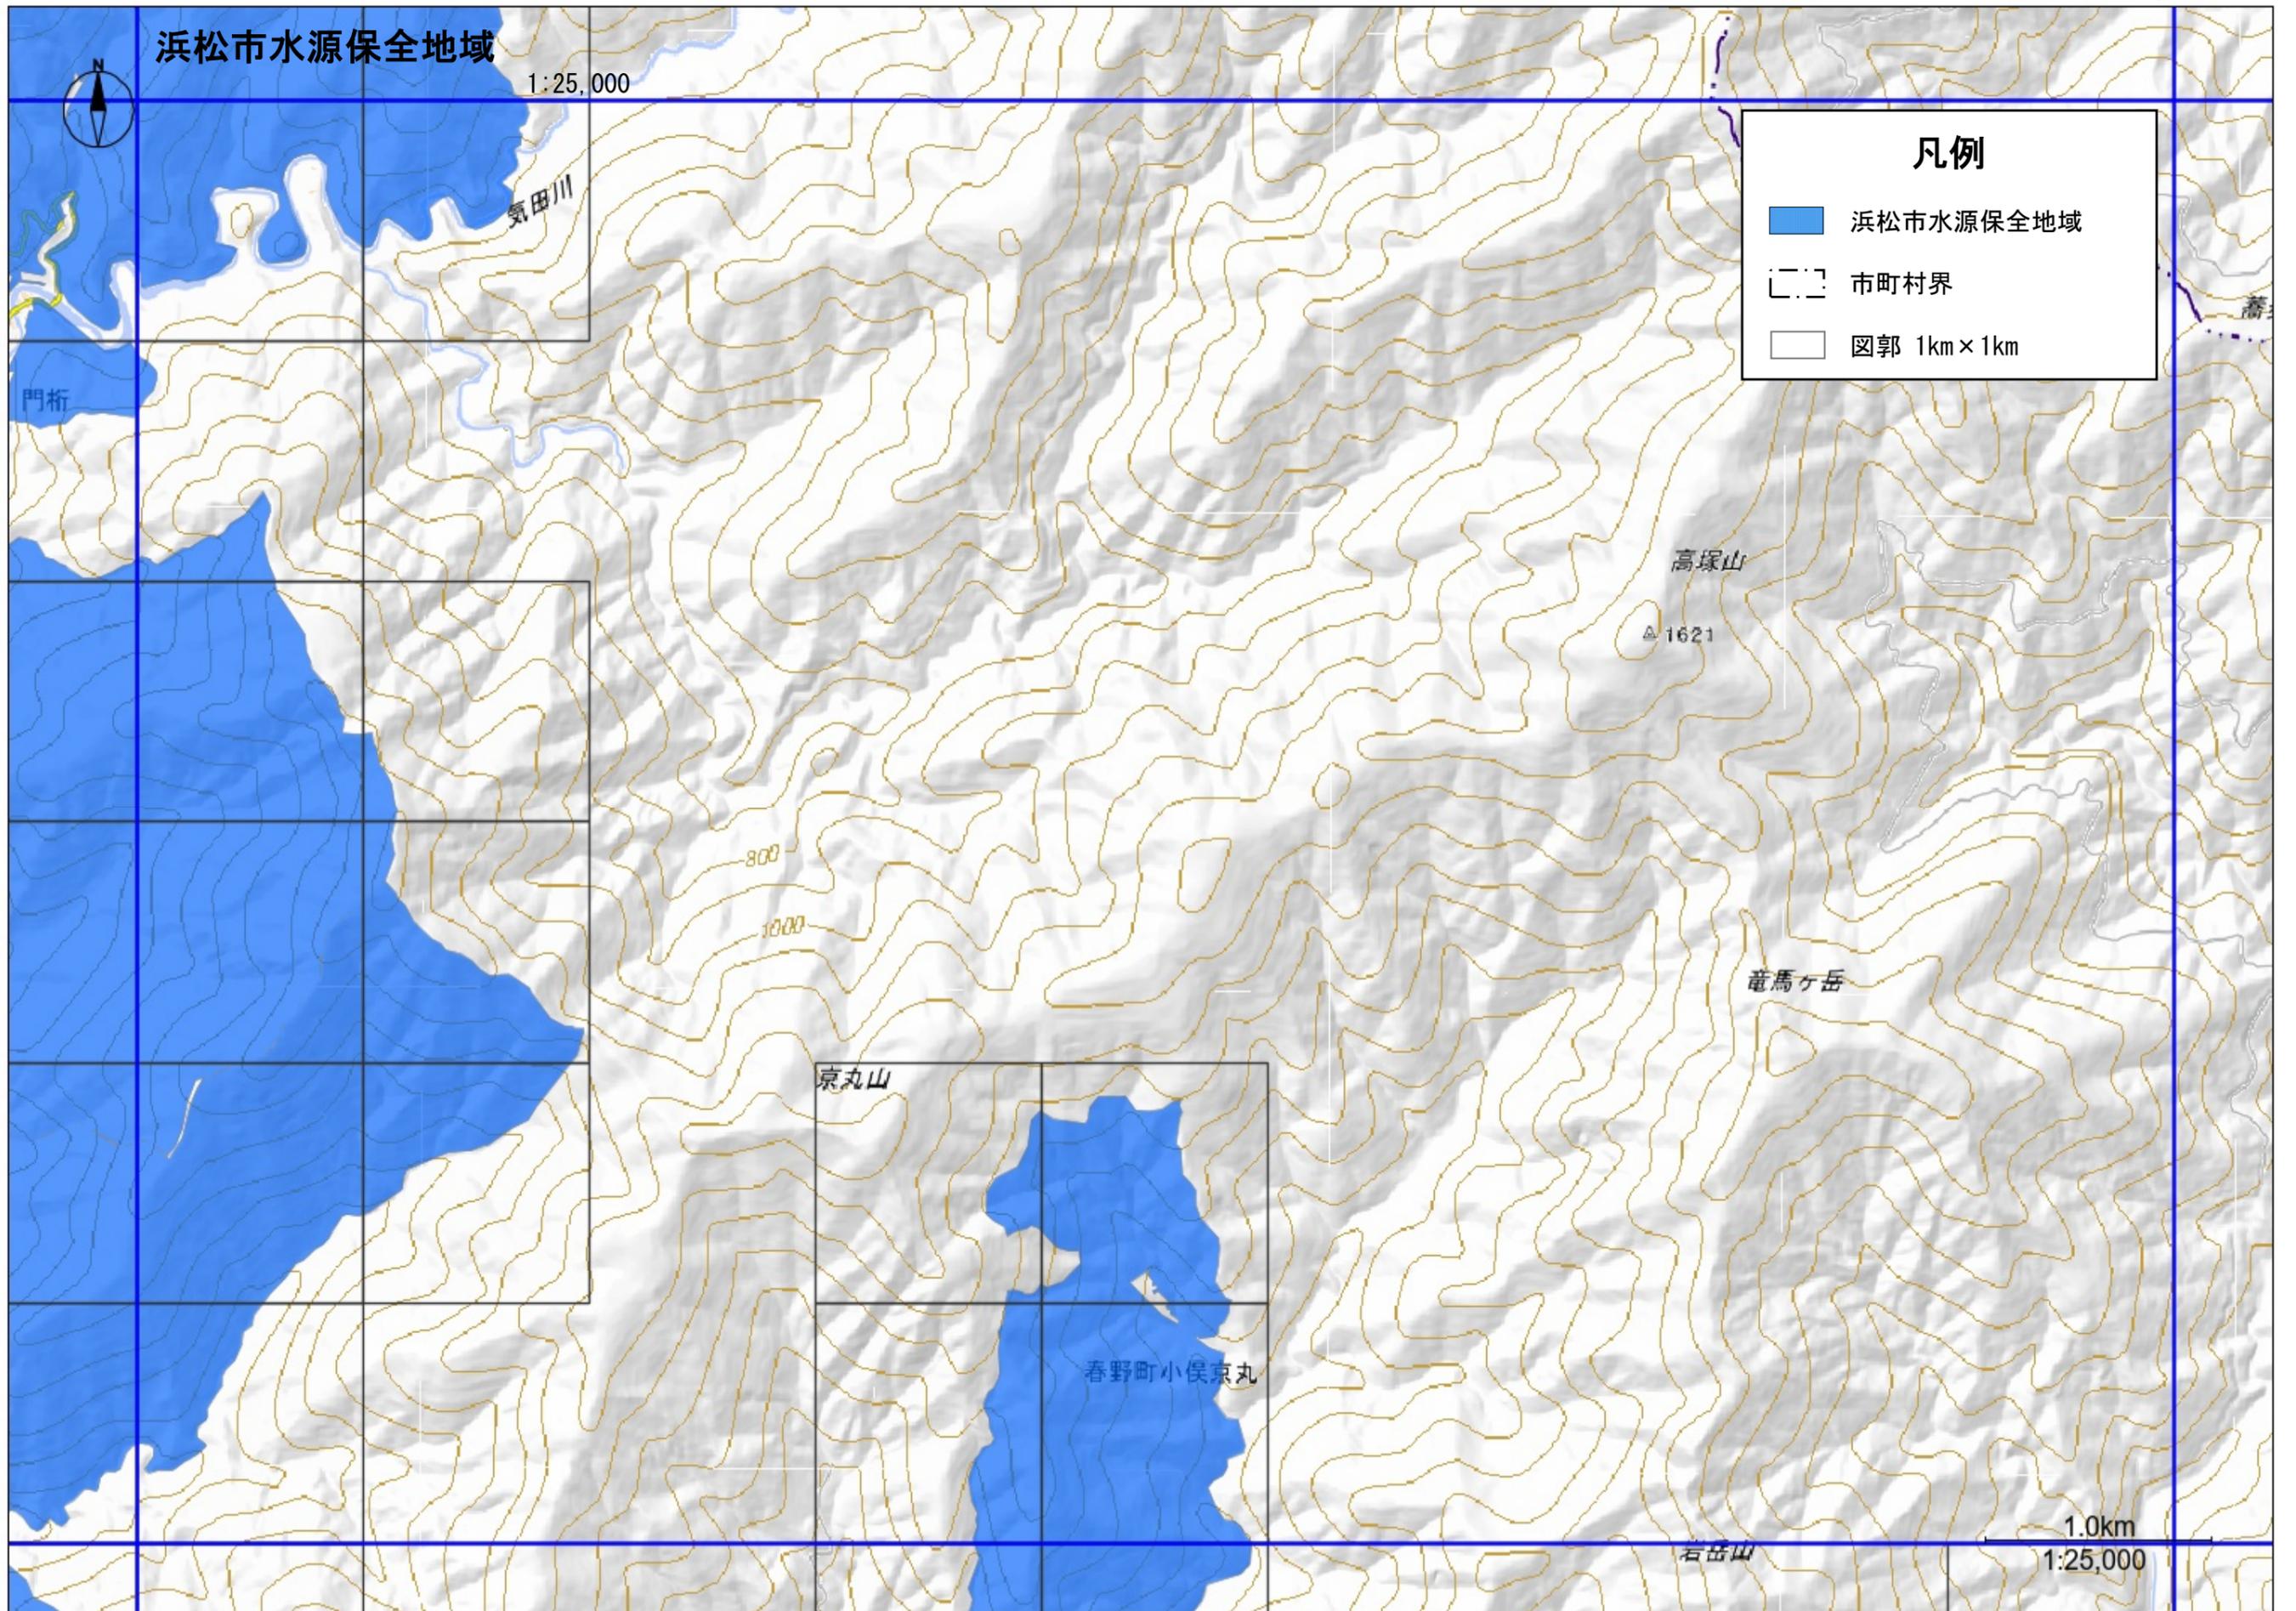

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

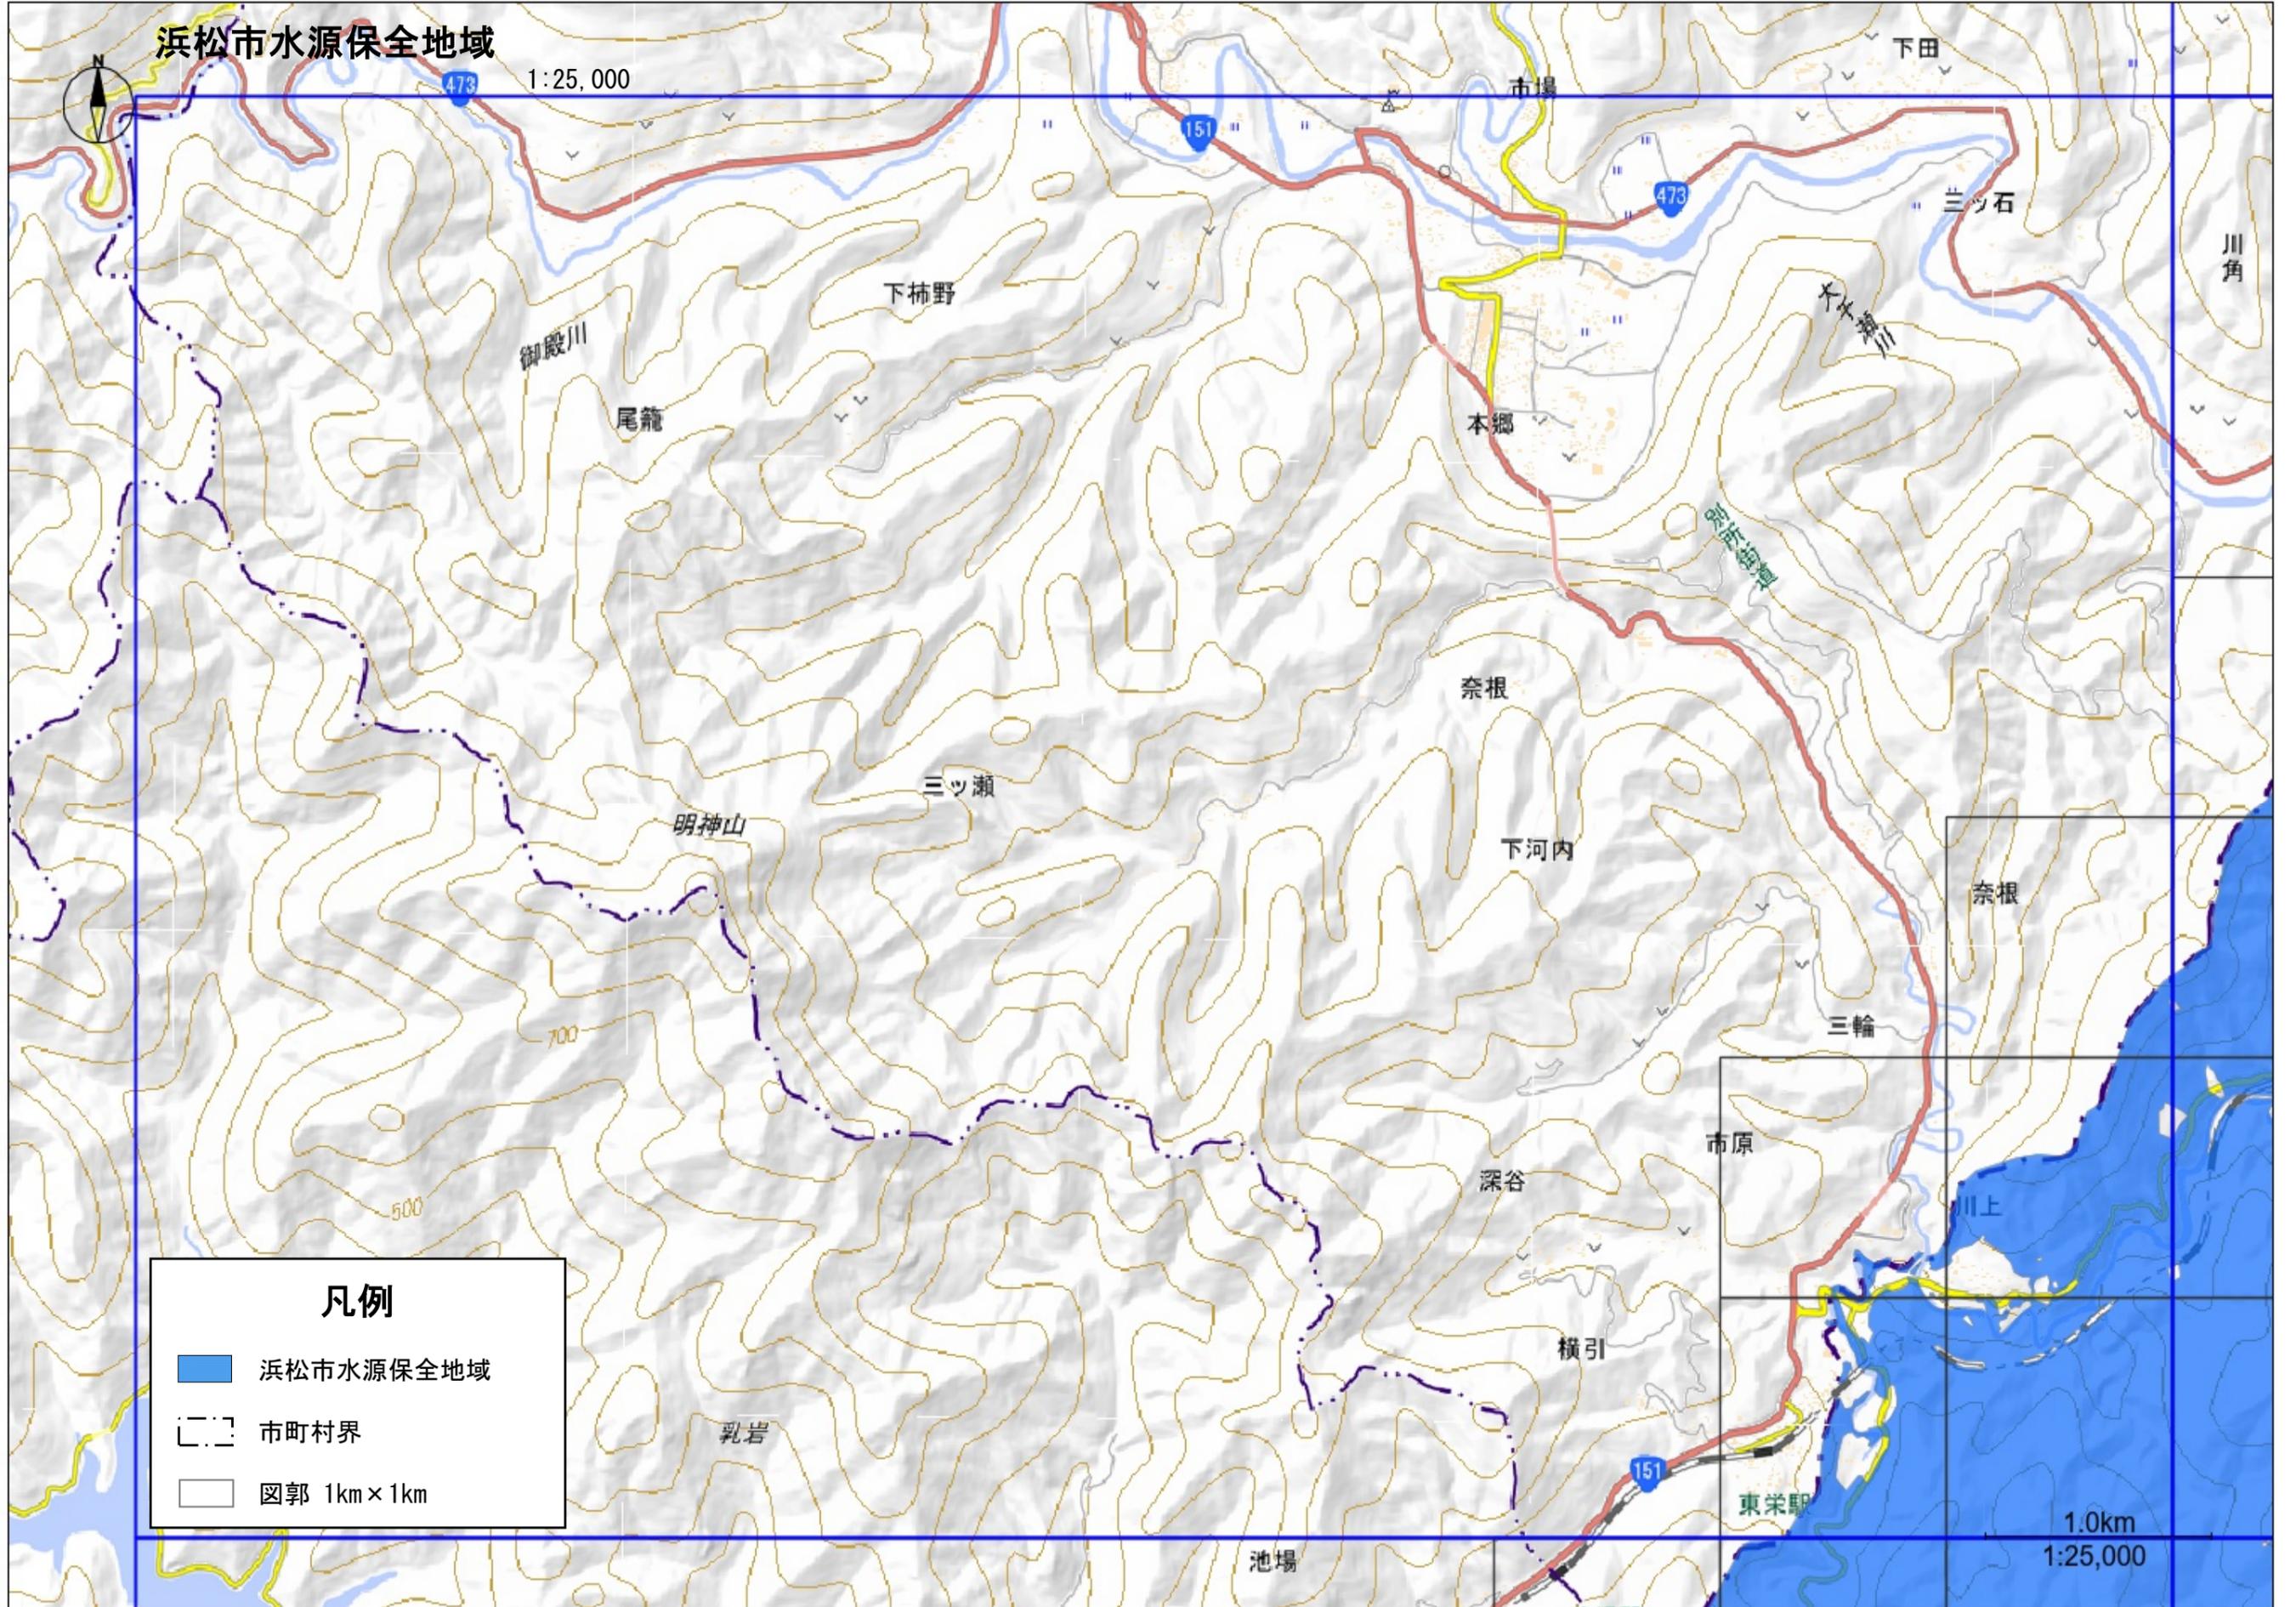

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

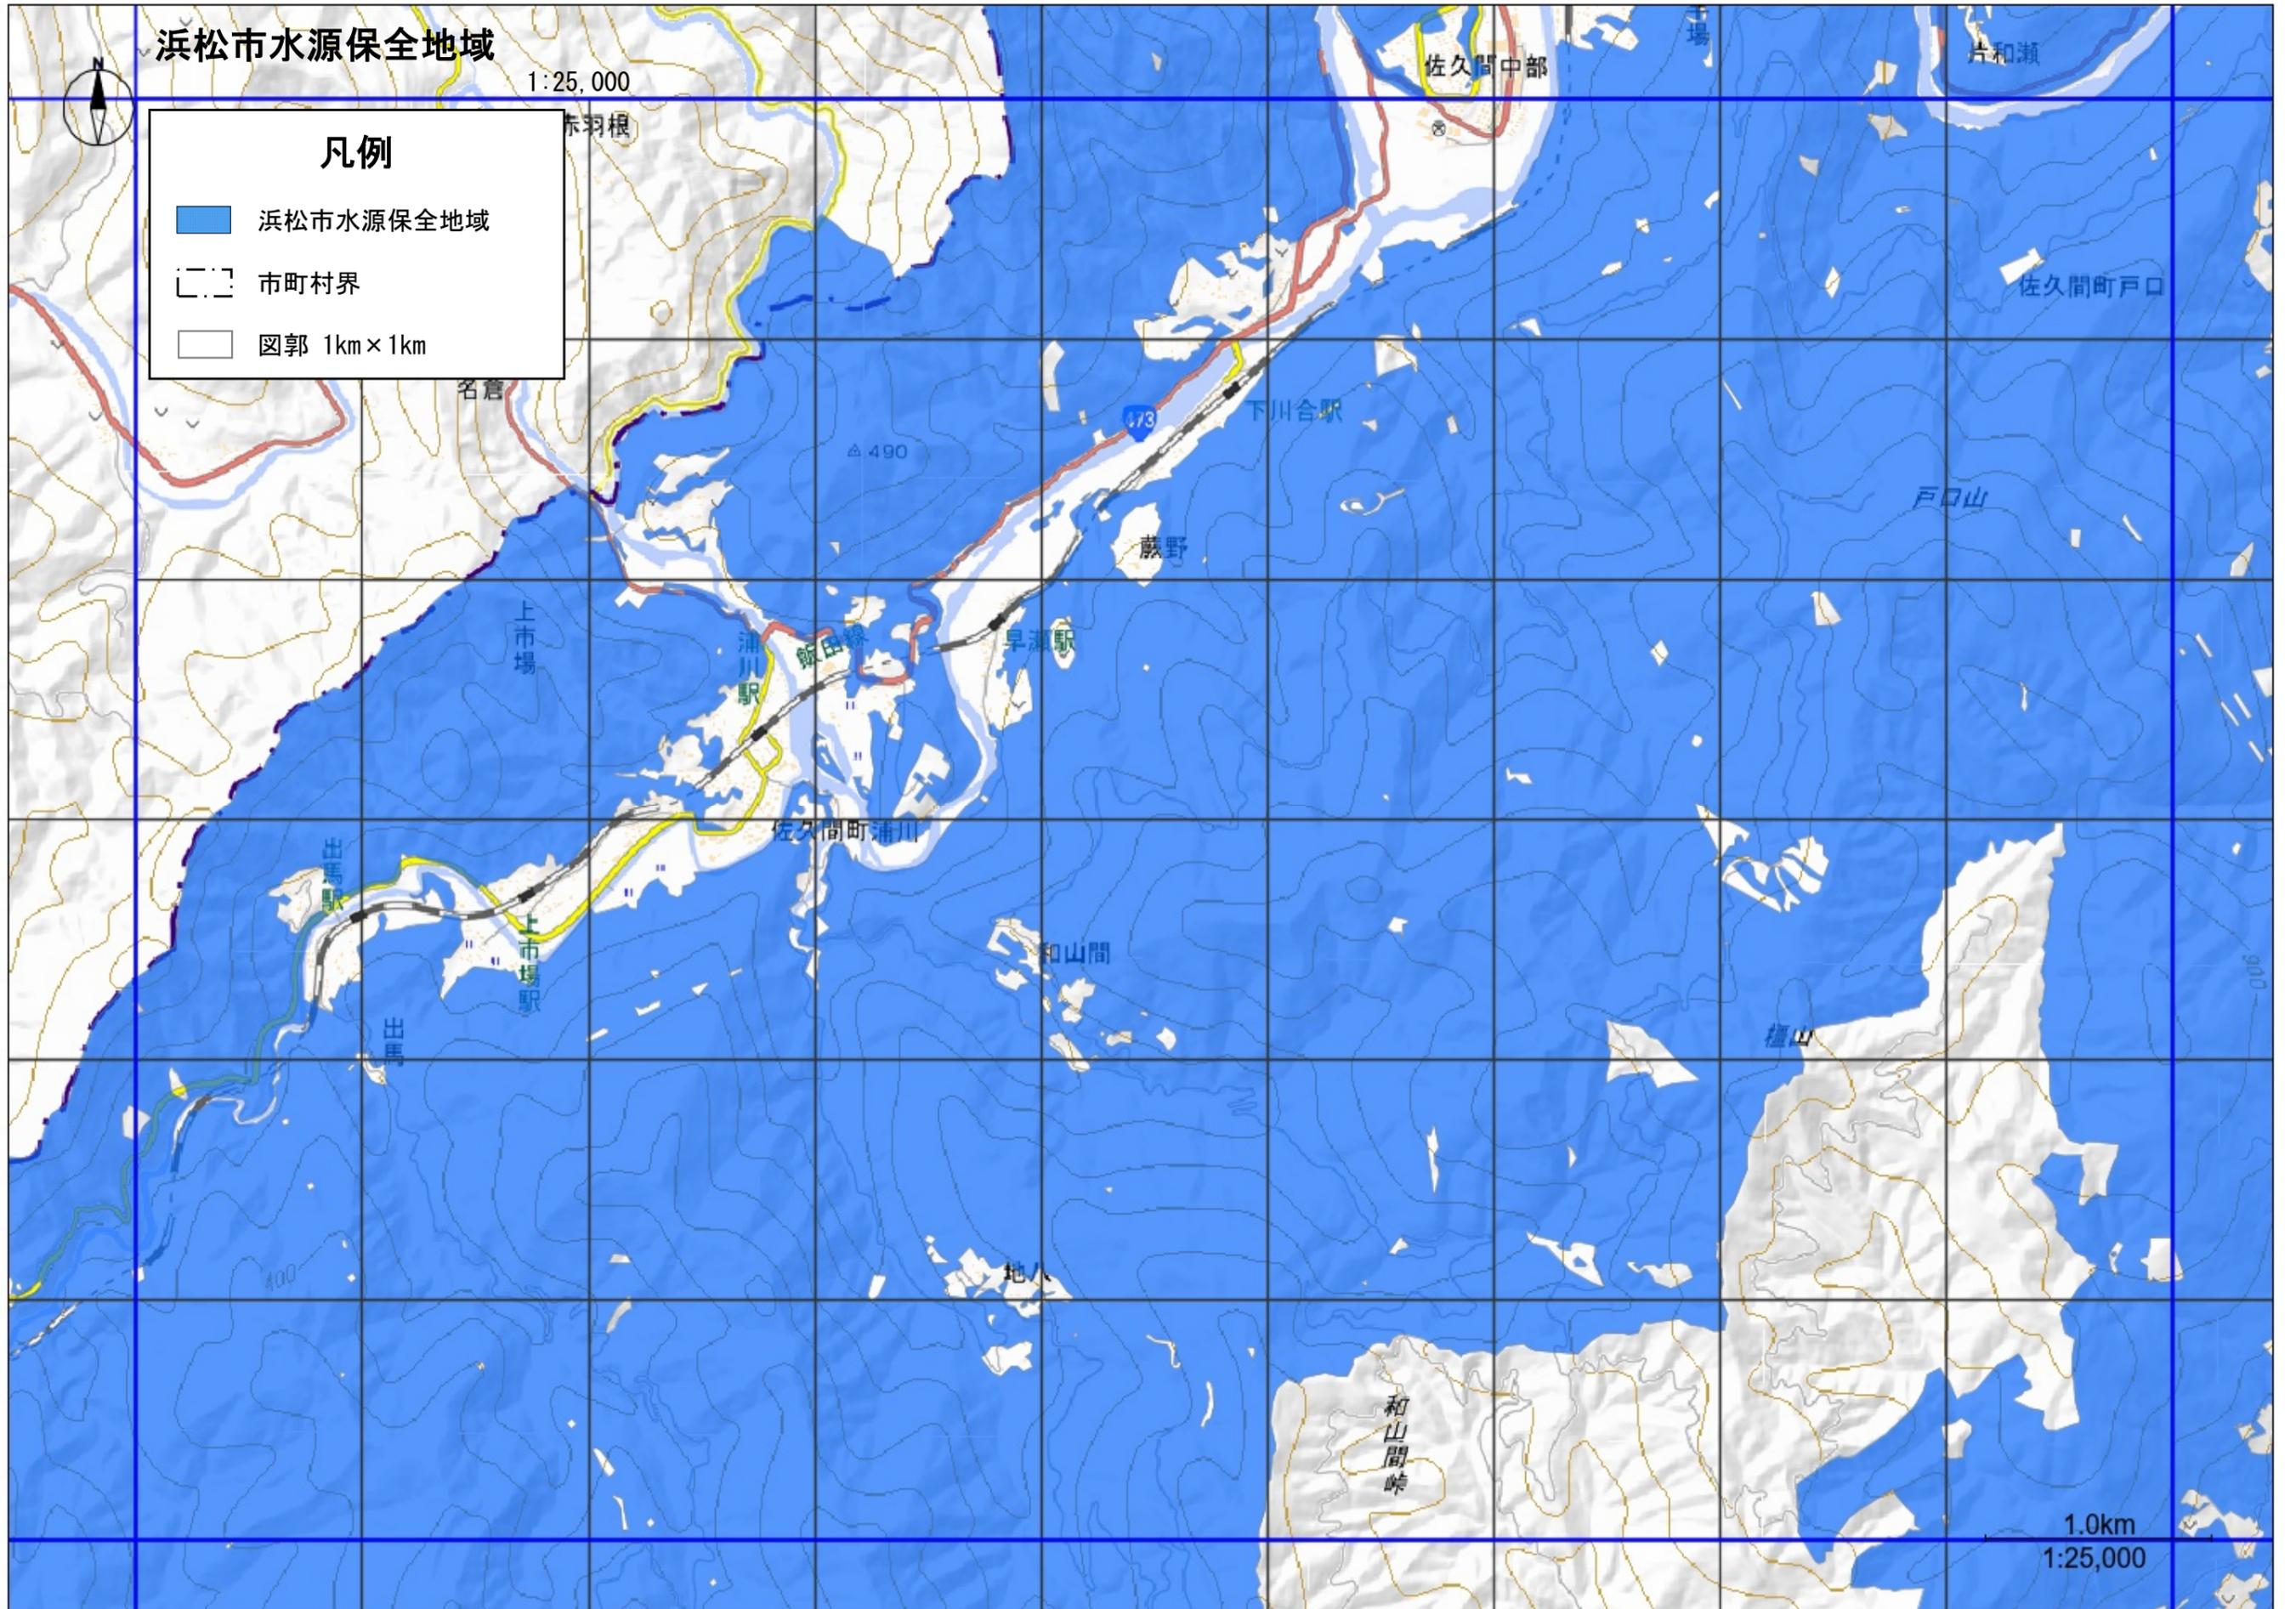

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


# 浜松市水源保全地域

1:25,000



**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

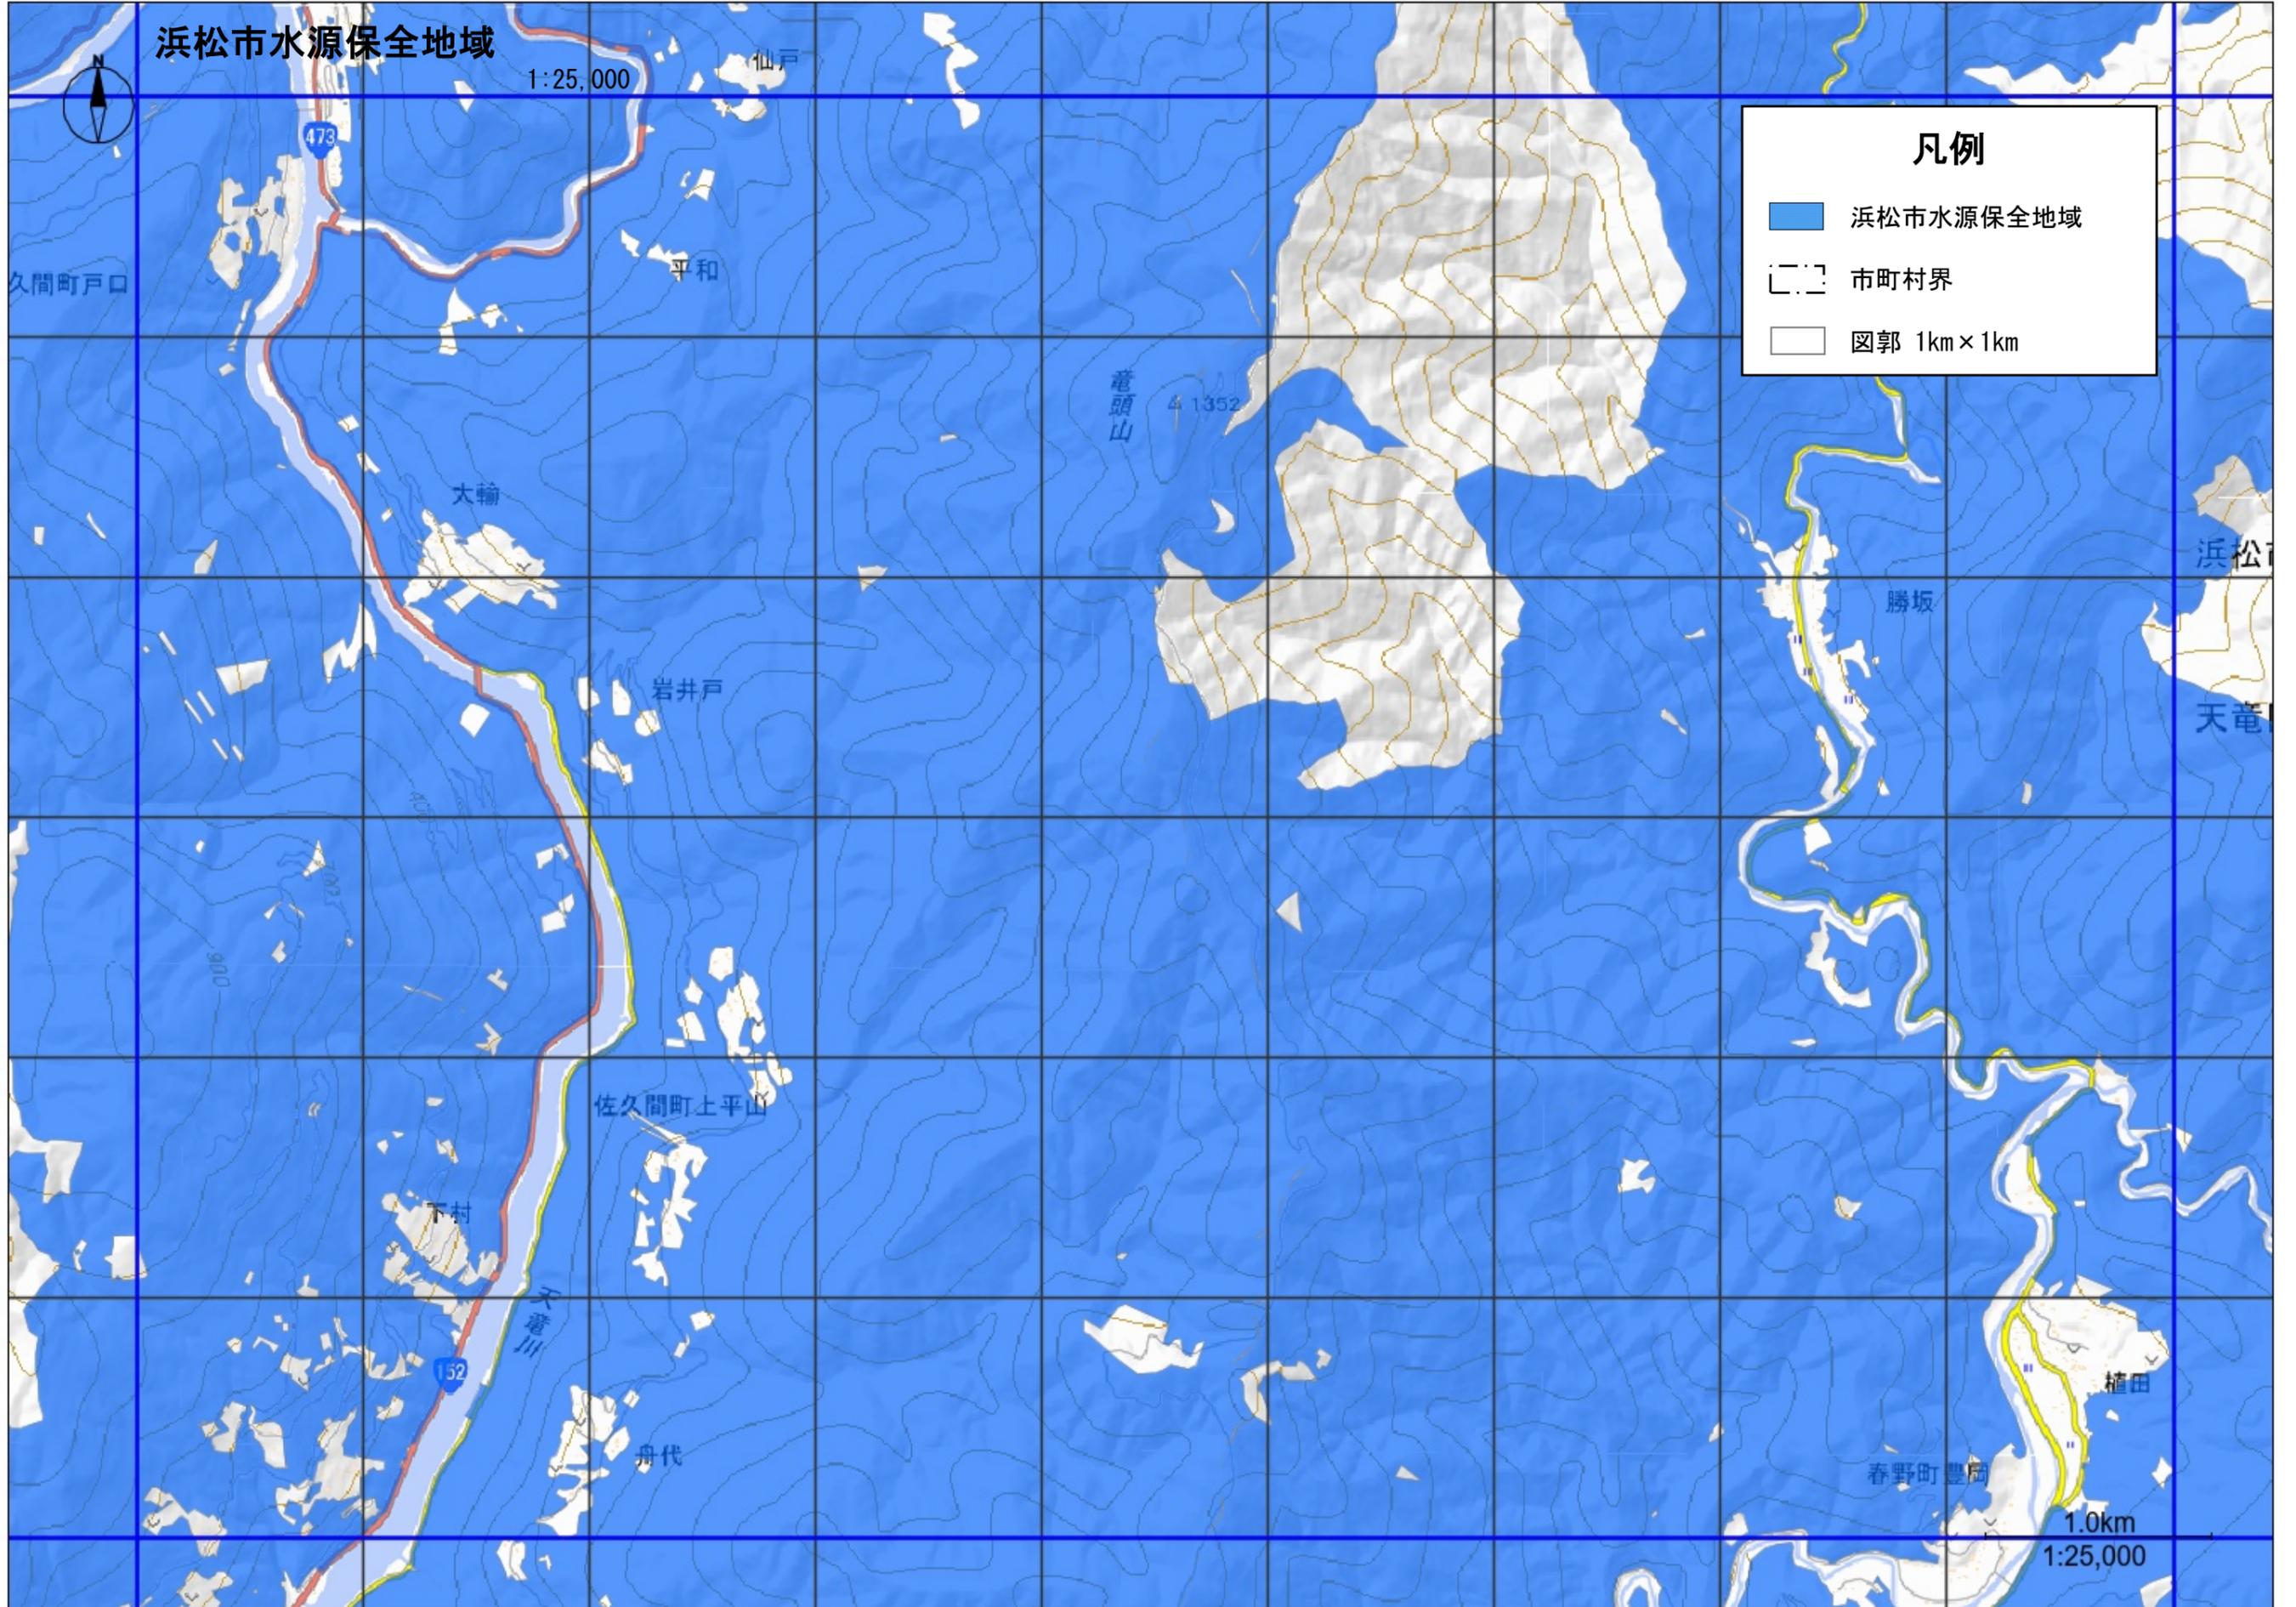

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


# 浜松市水源保全地域

1:25,000



**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

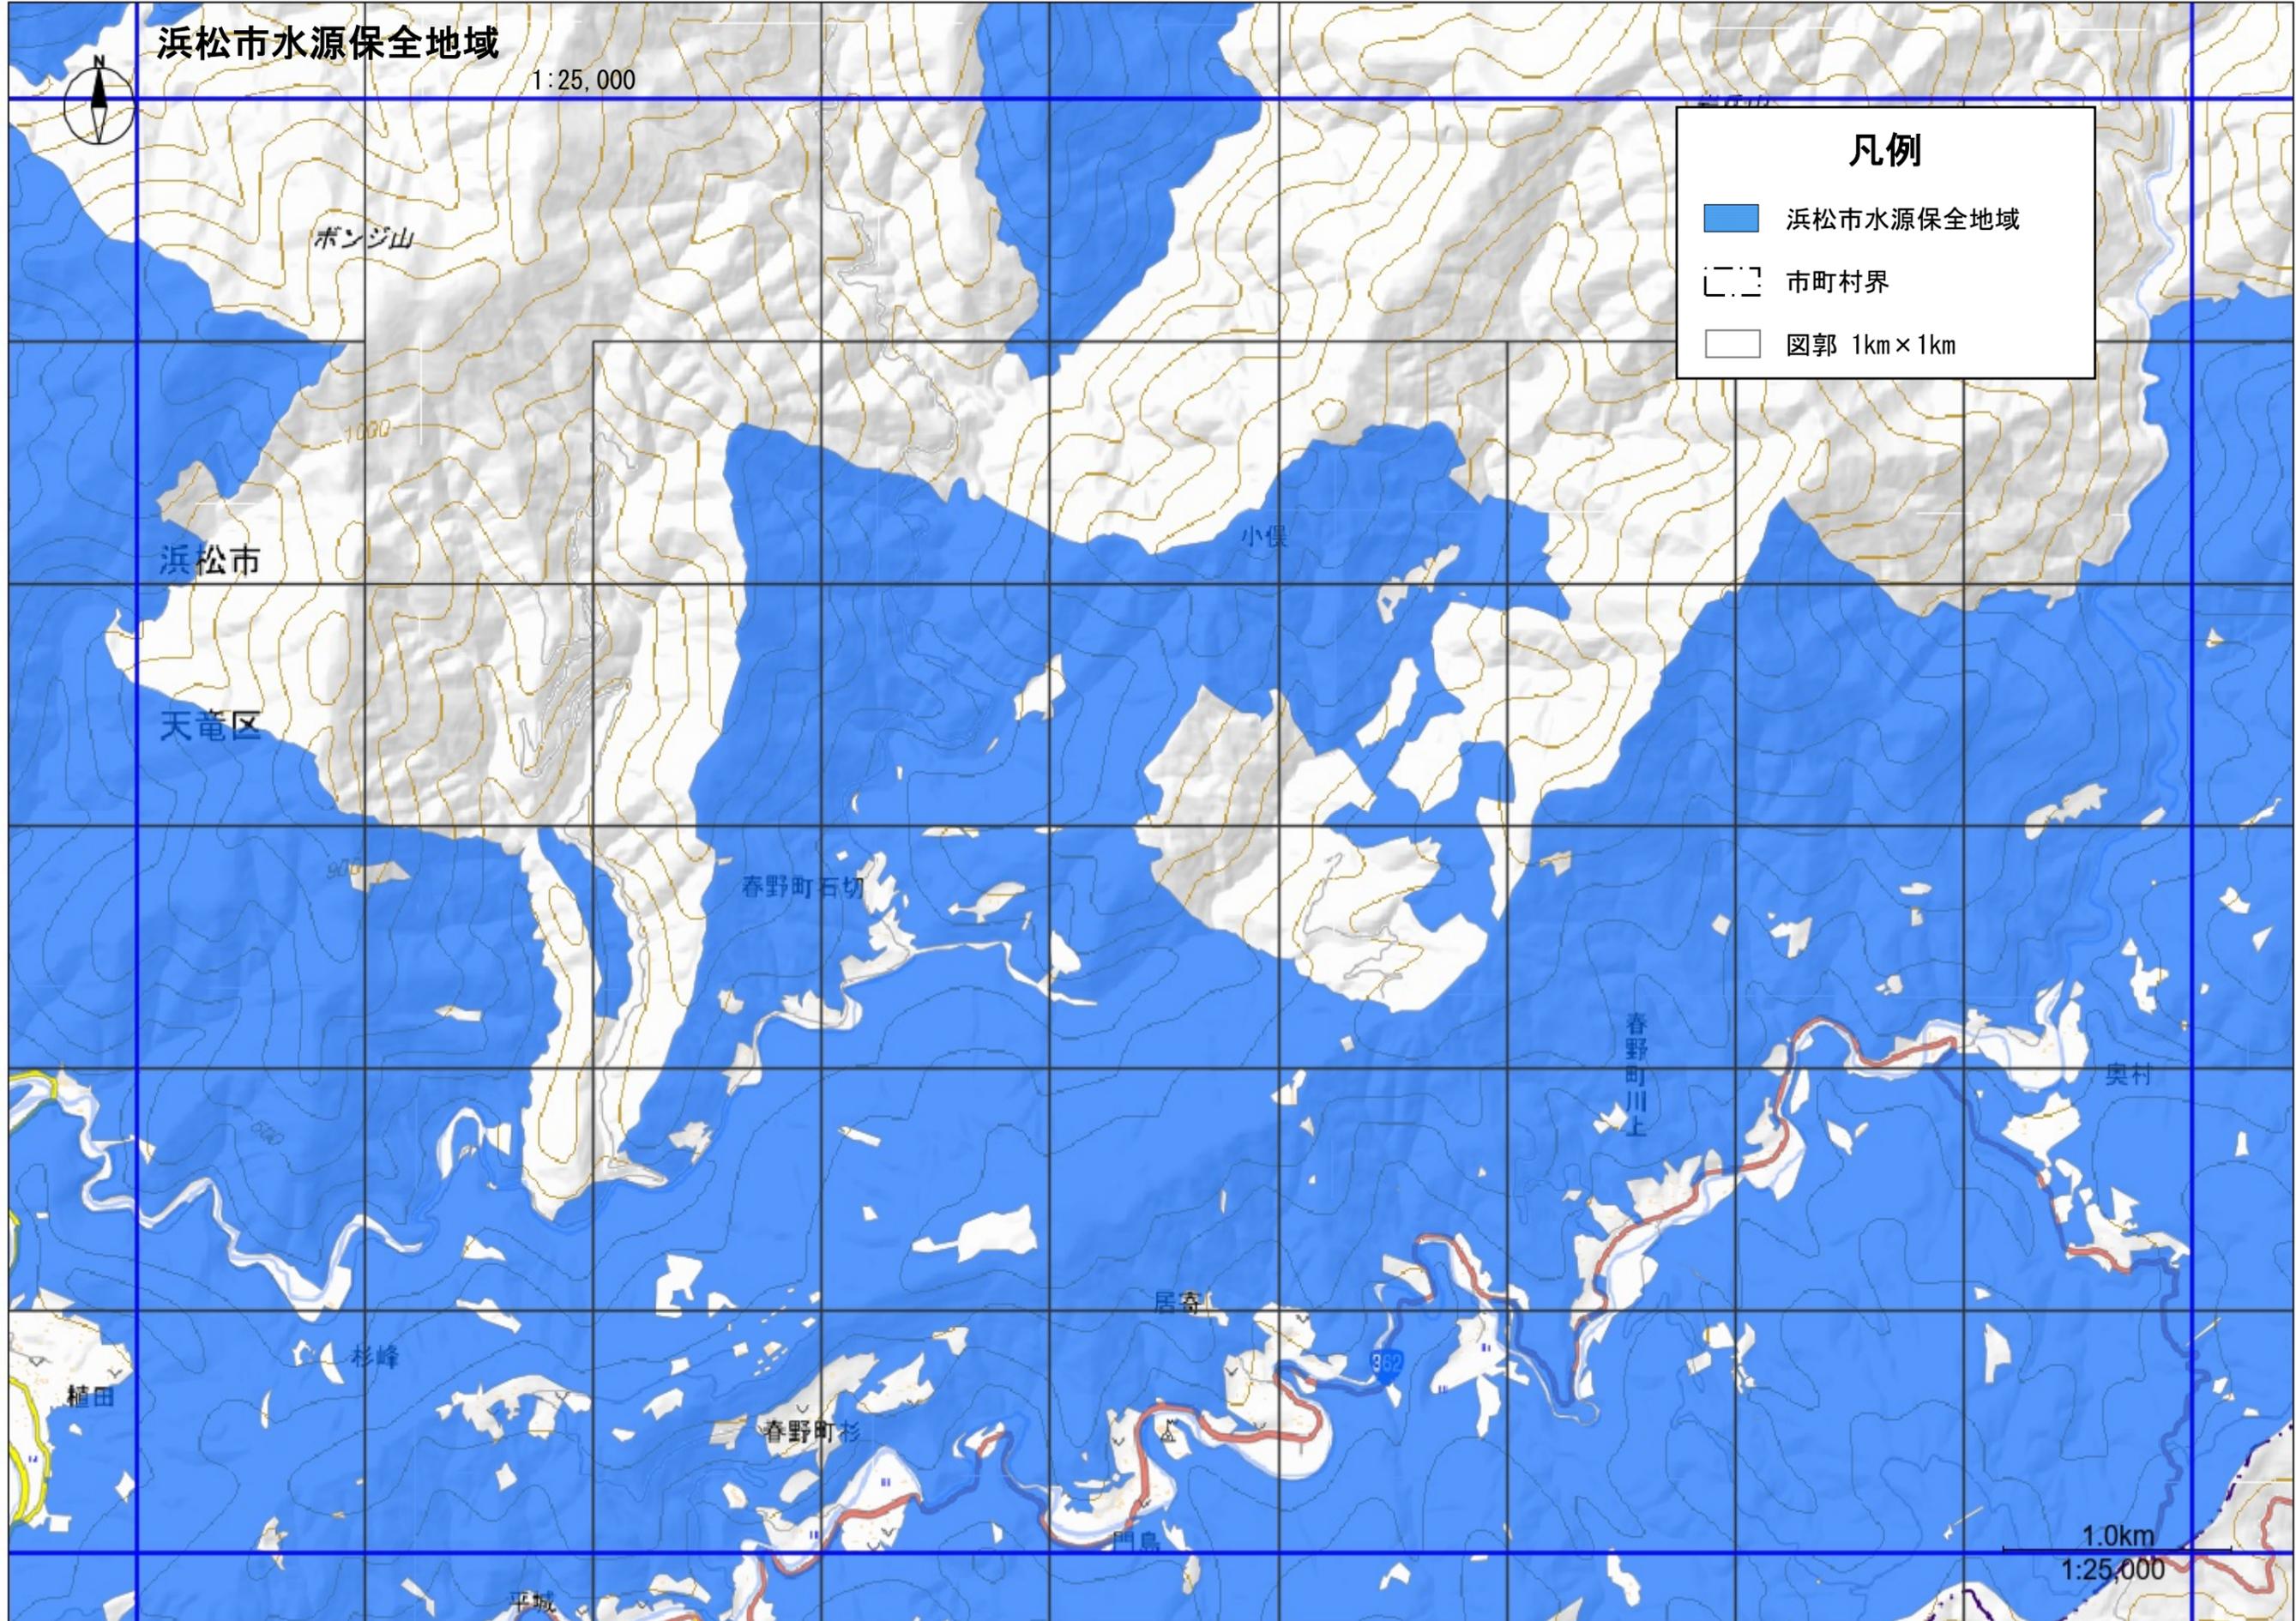

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


# 浜松市水源保全地域

1:25,000




**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

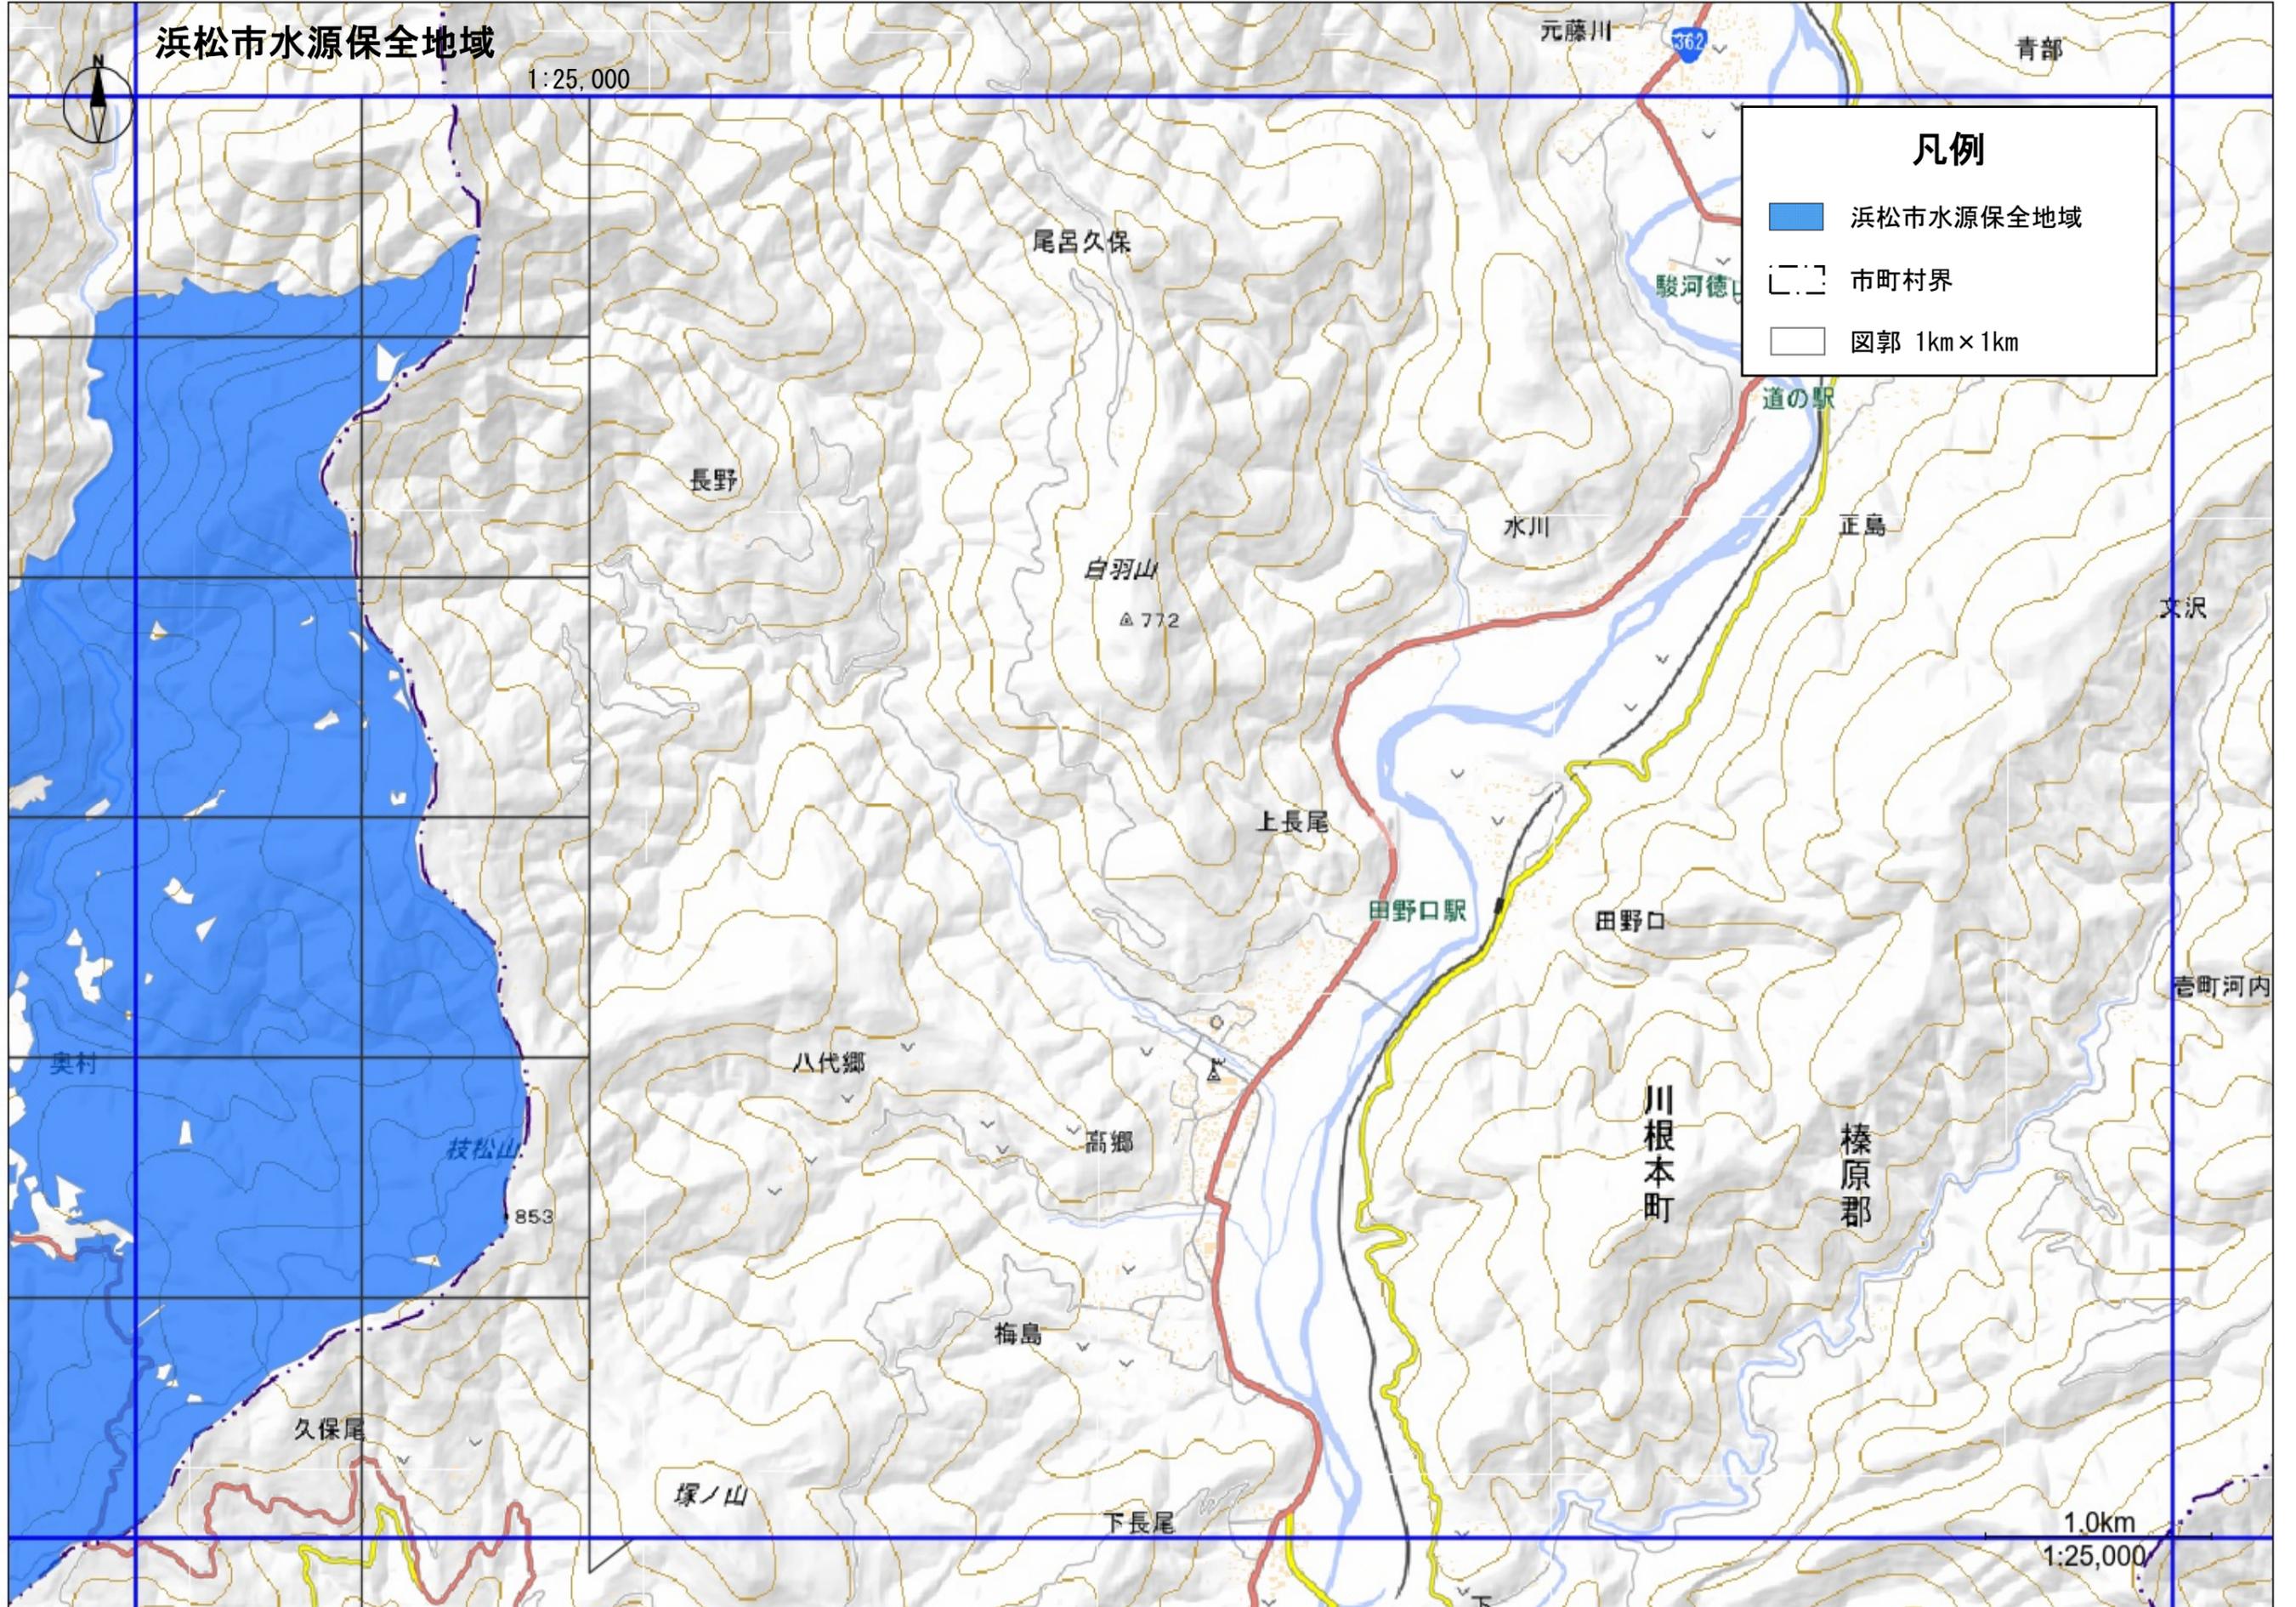

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

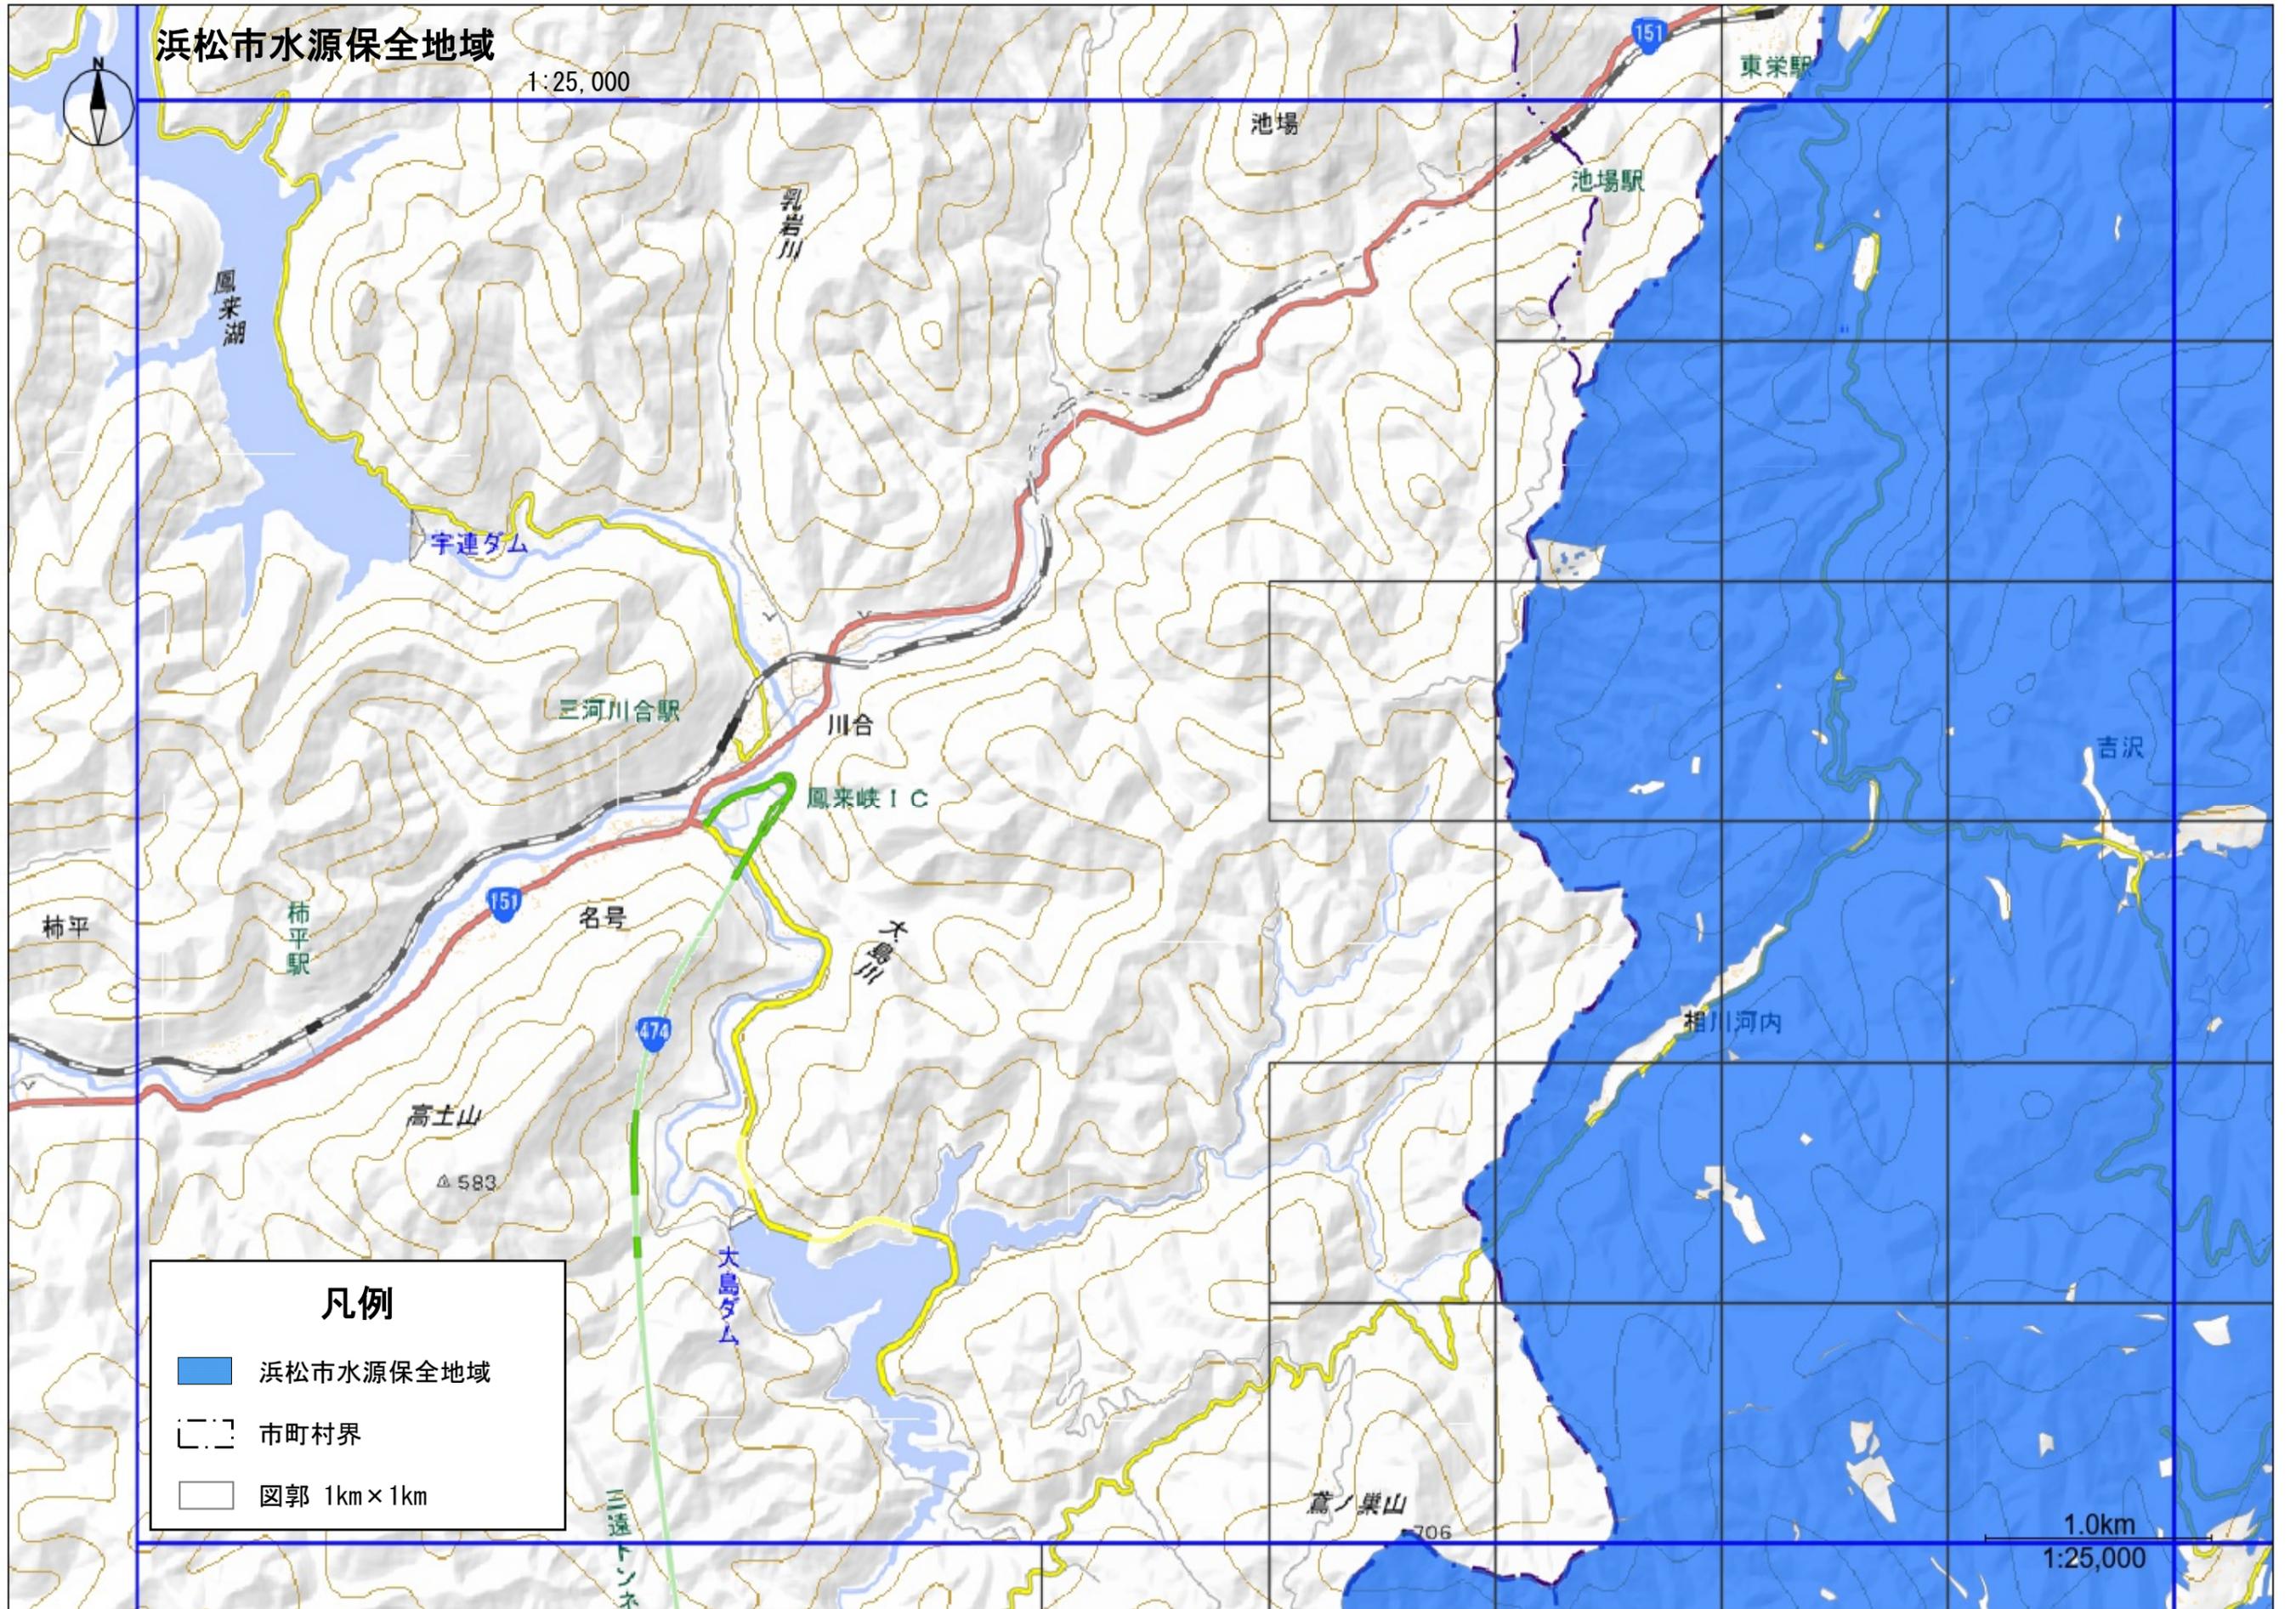

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

# 浜松市水源保全地域

1:25,000




**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km



「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



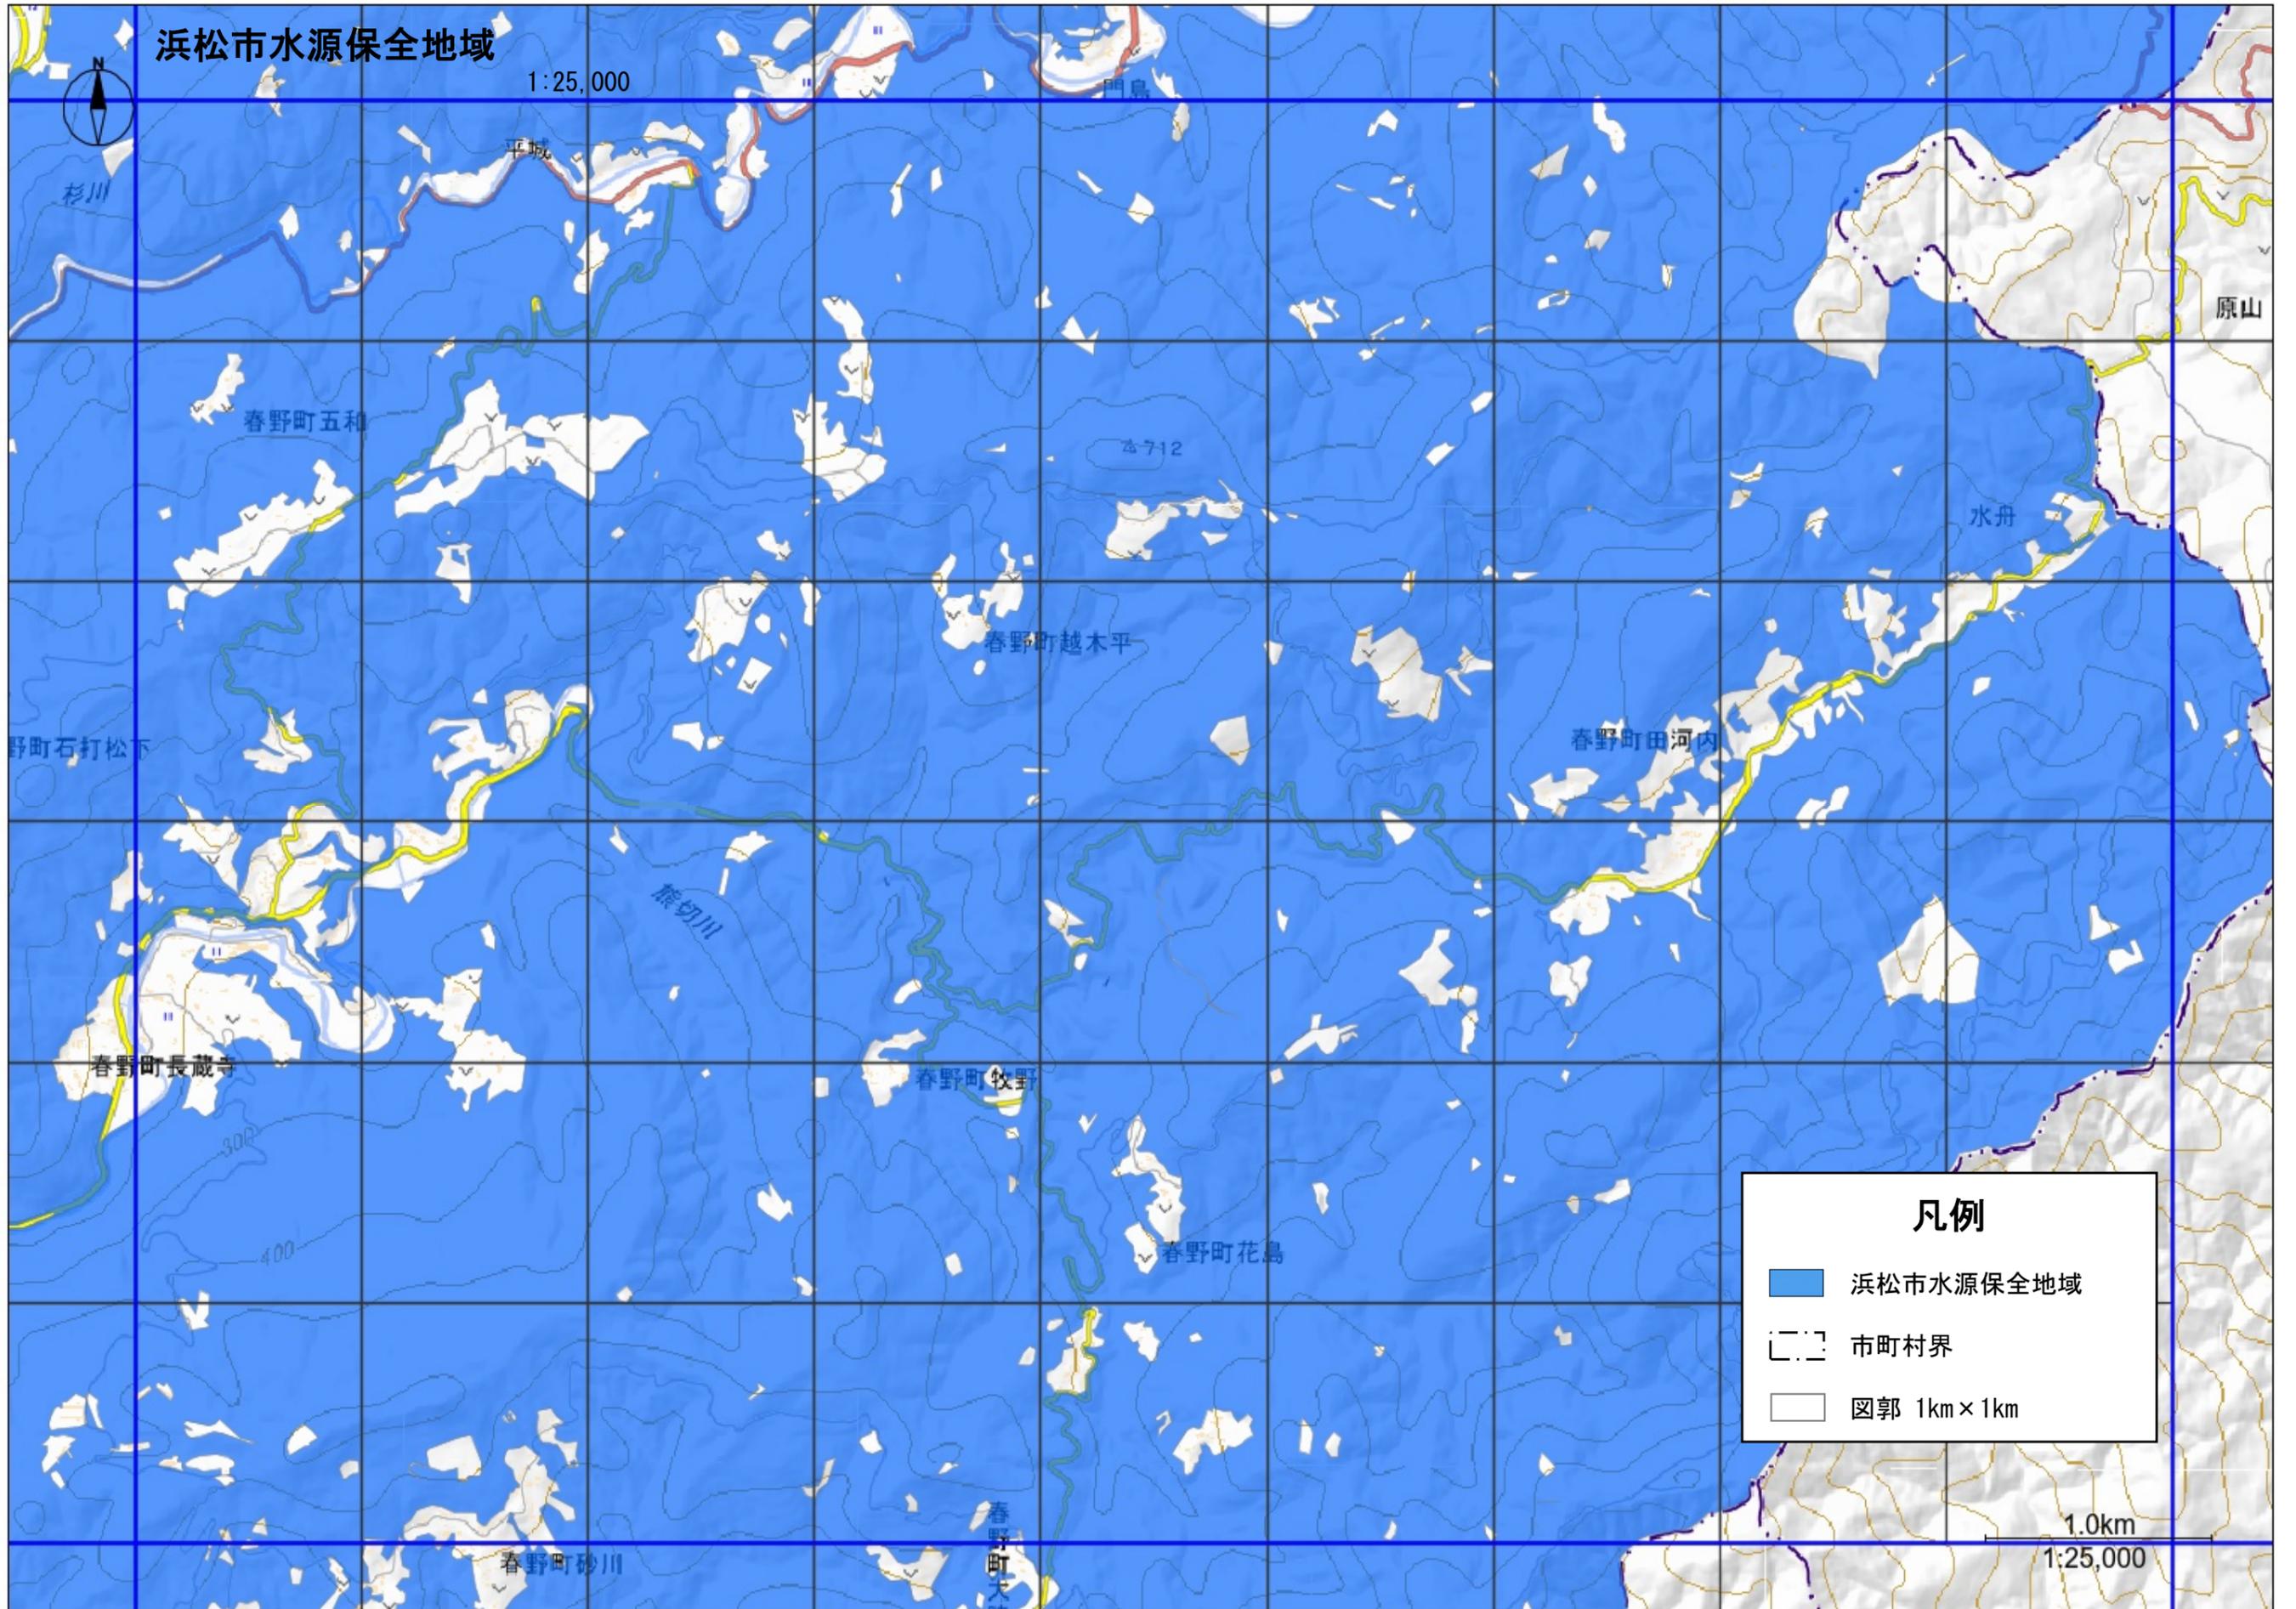


**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

1.0km  
1:25,000


「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

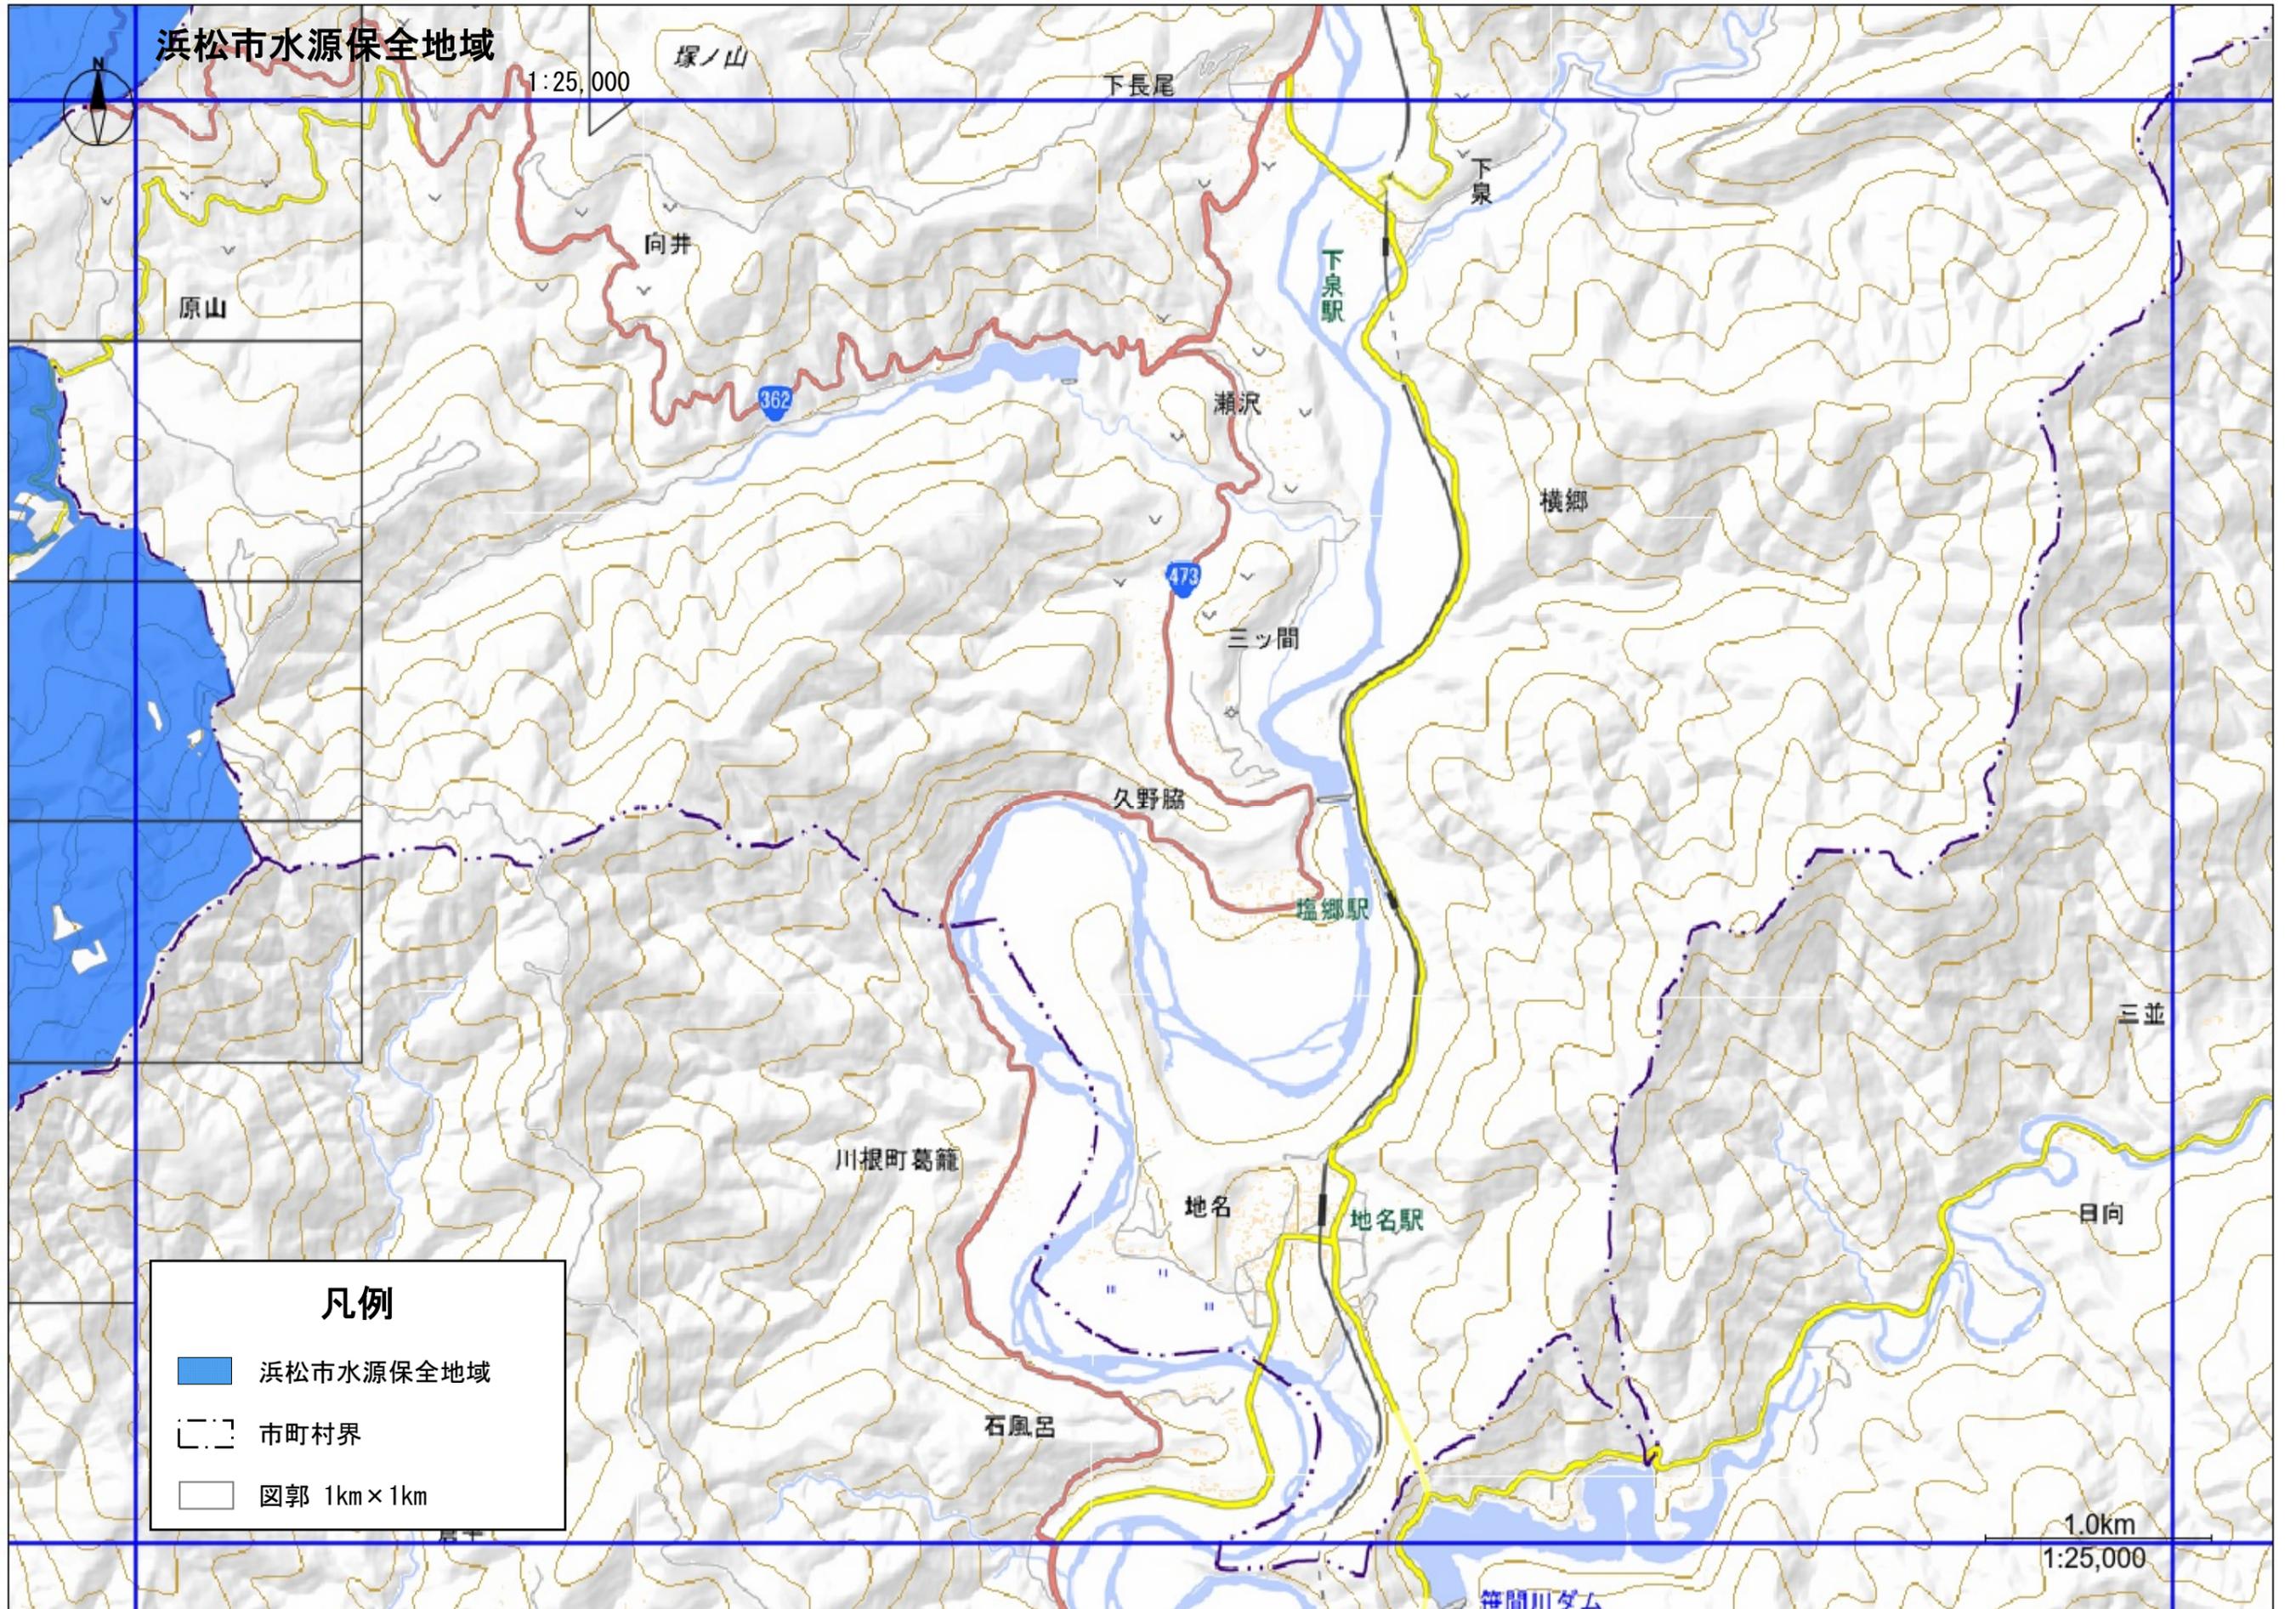

**凡例**

- 浜松市水源保全地域
- 市町村界
- 図郭 1km×1km

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

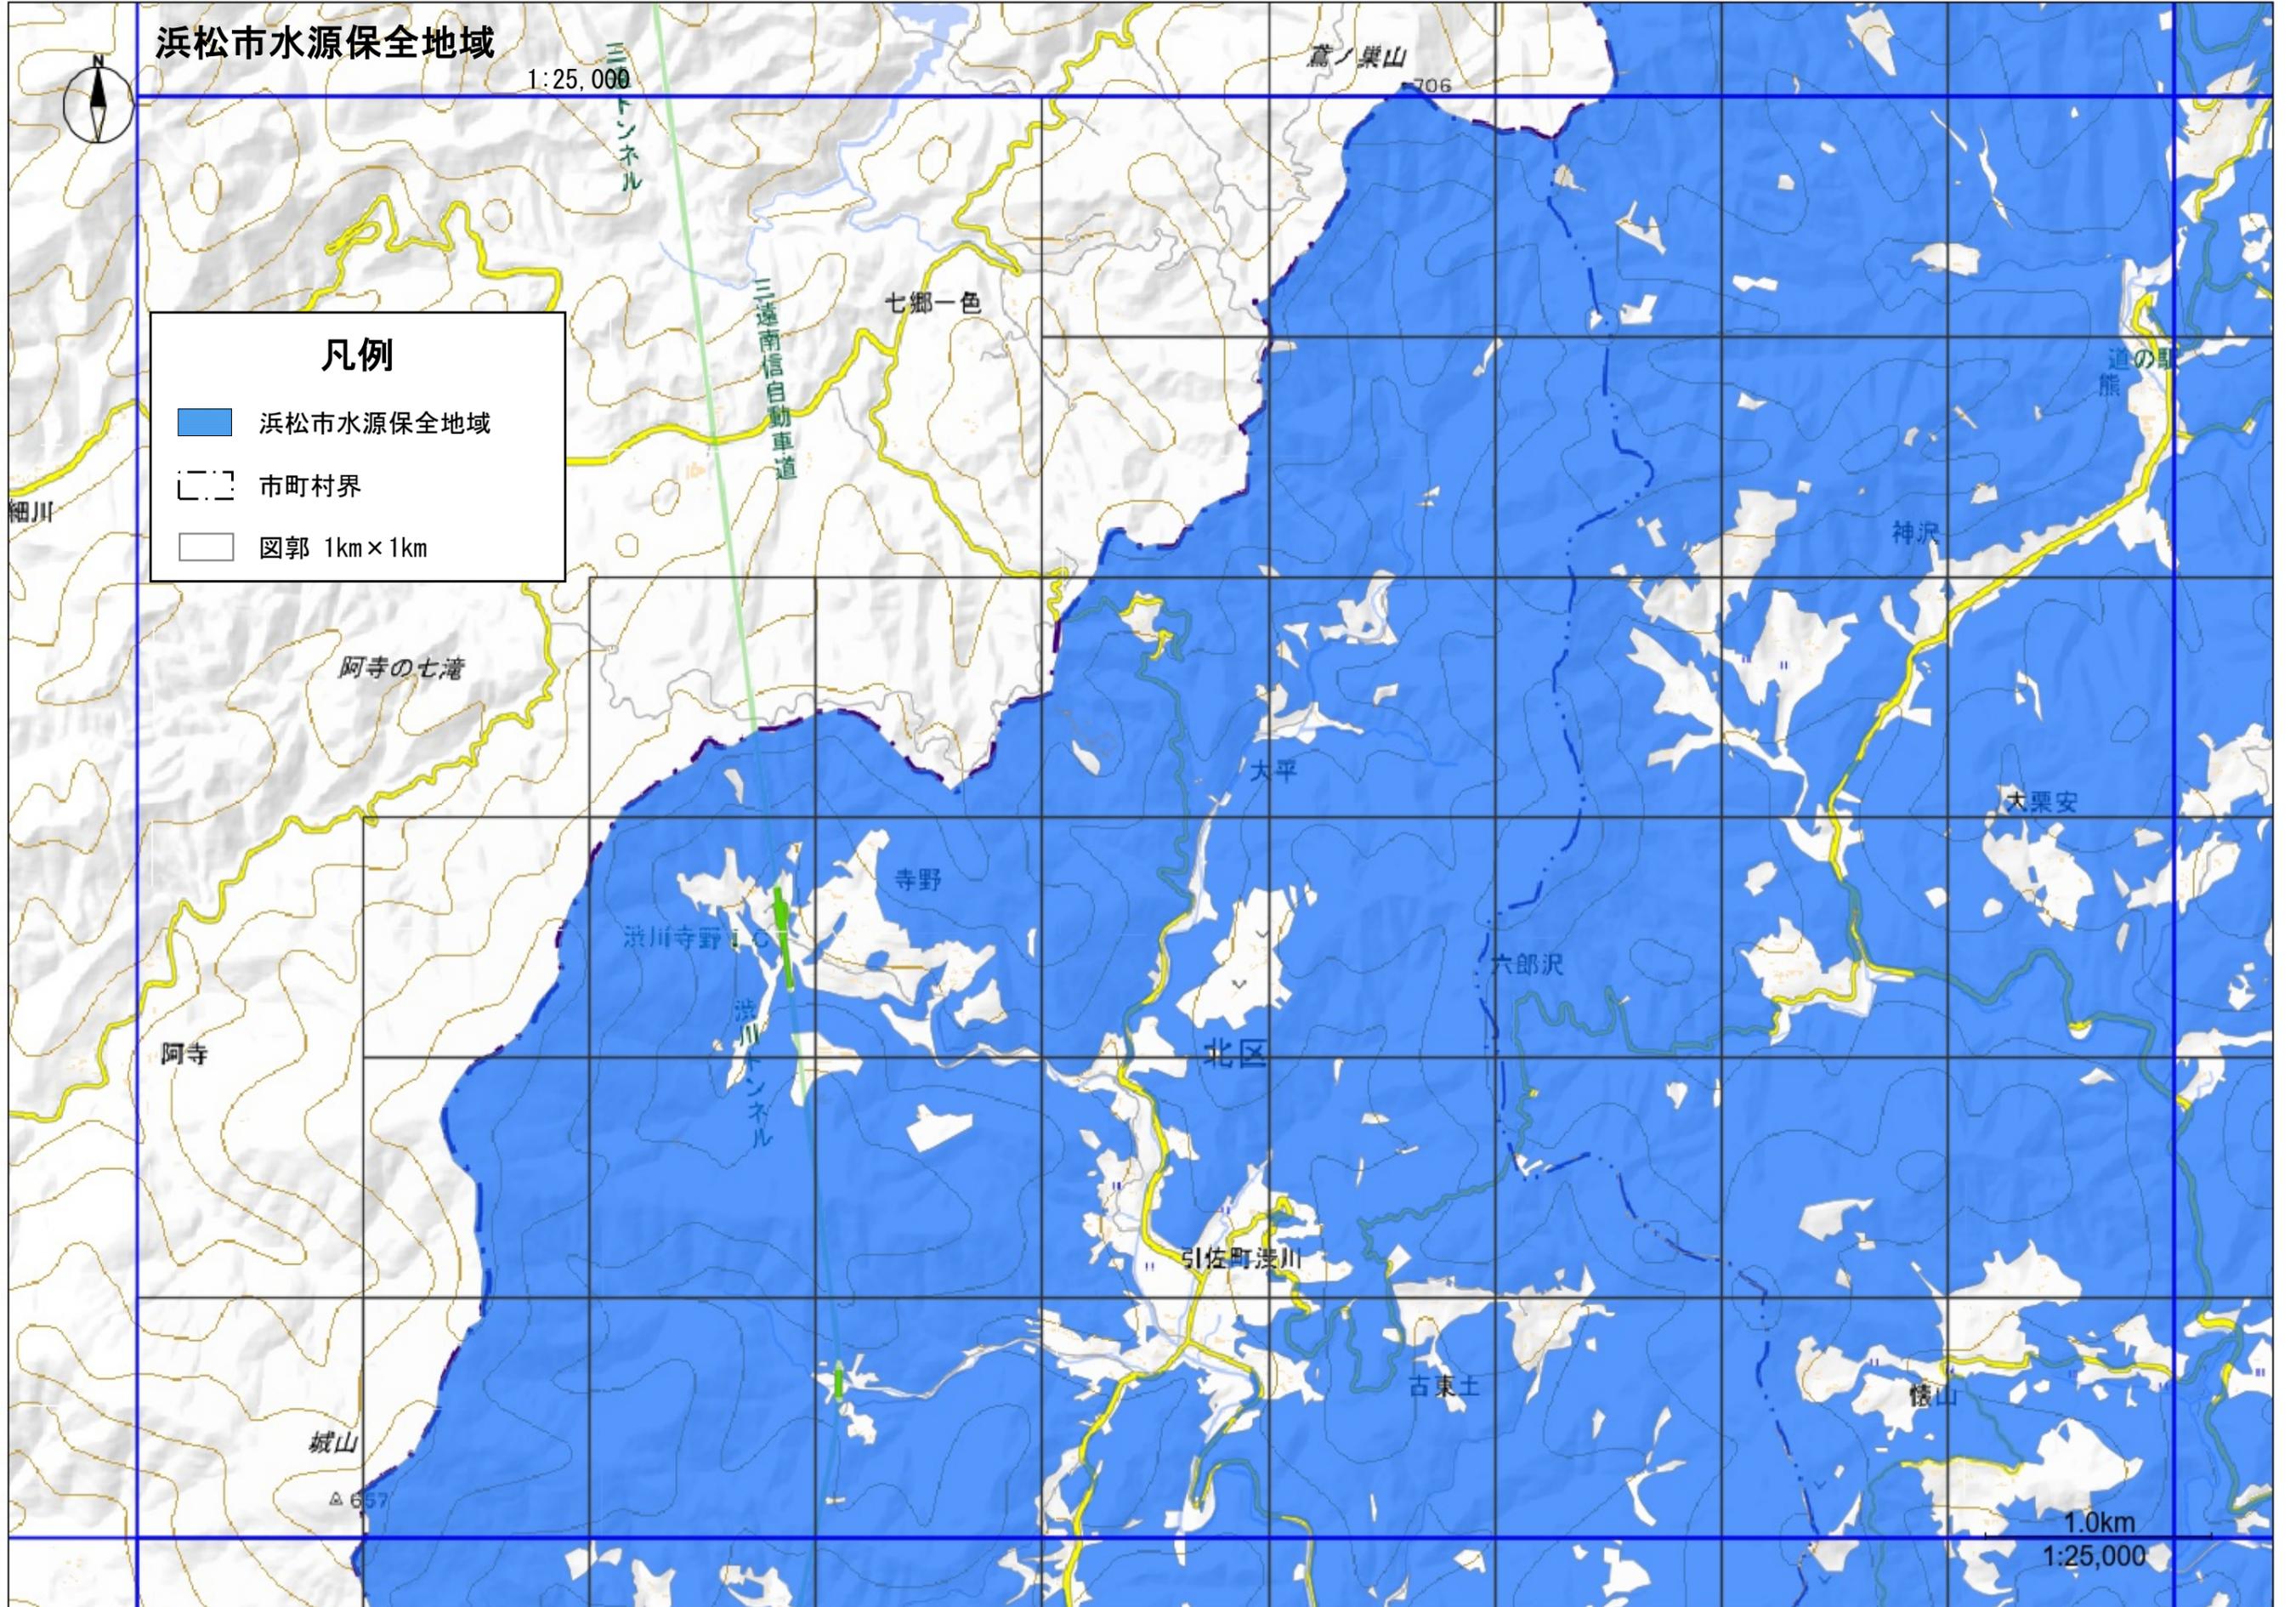

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R6JHf 115」  
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」