


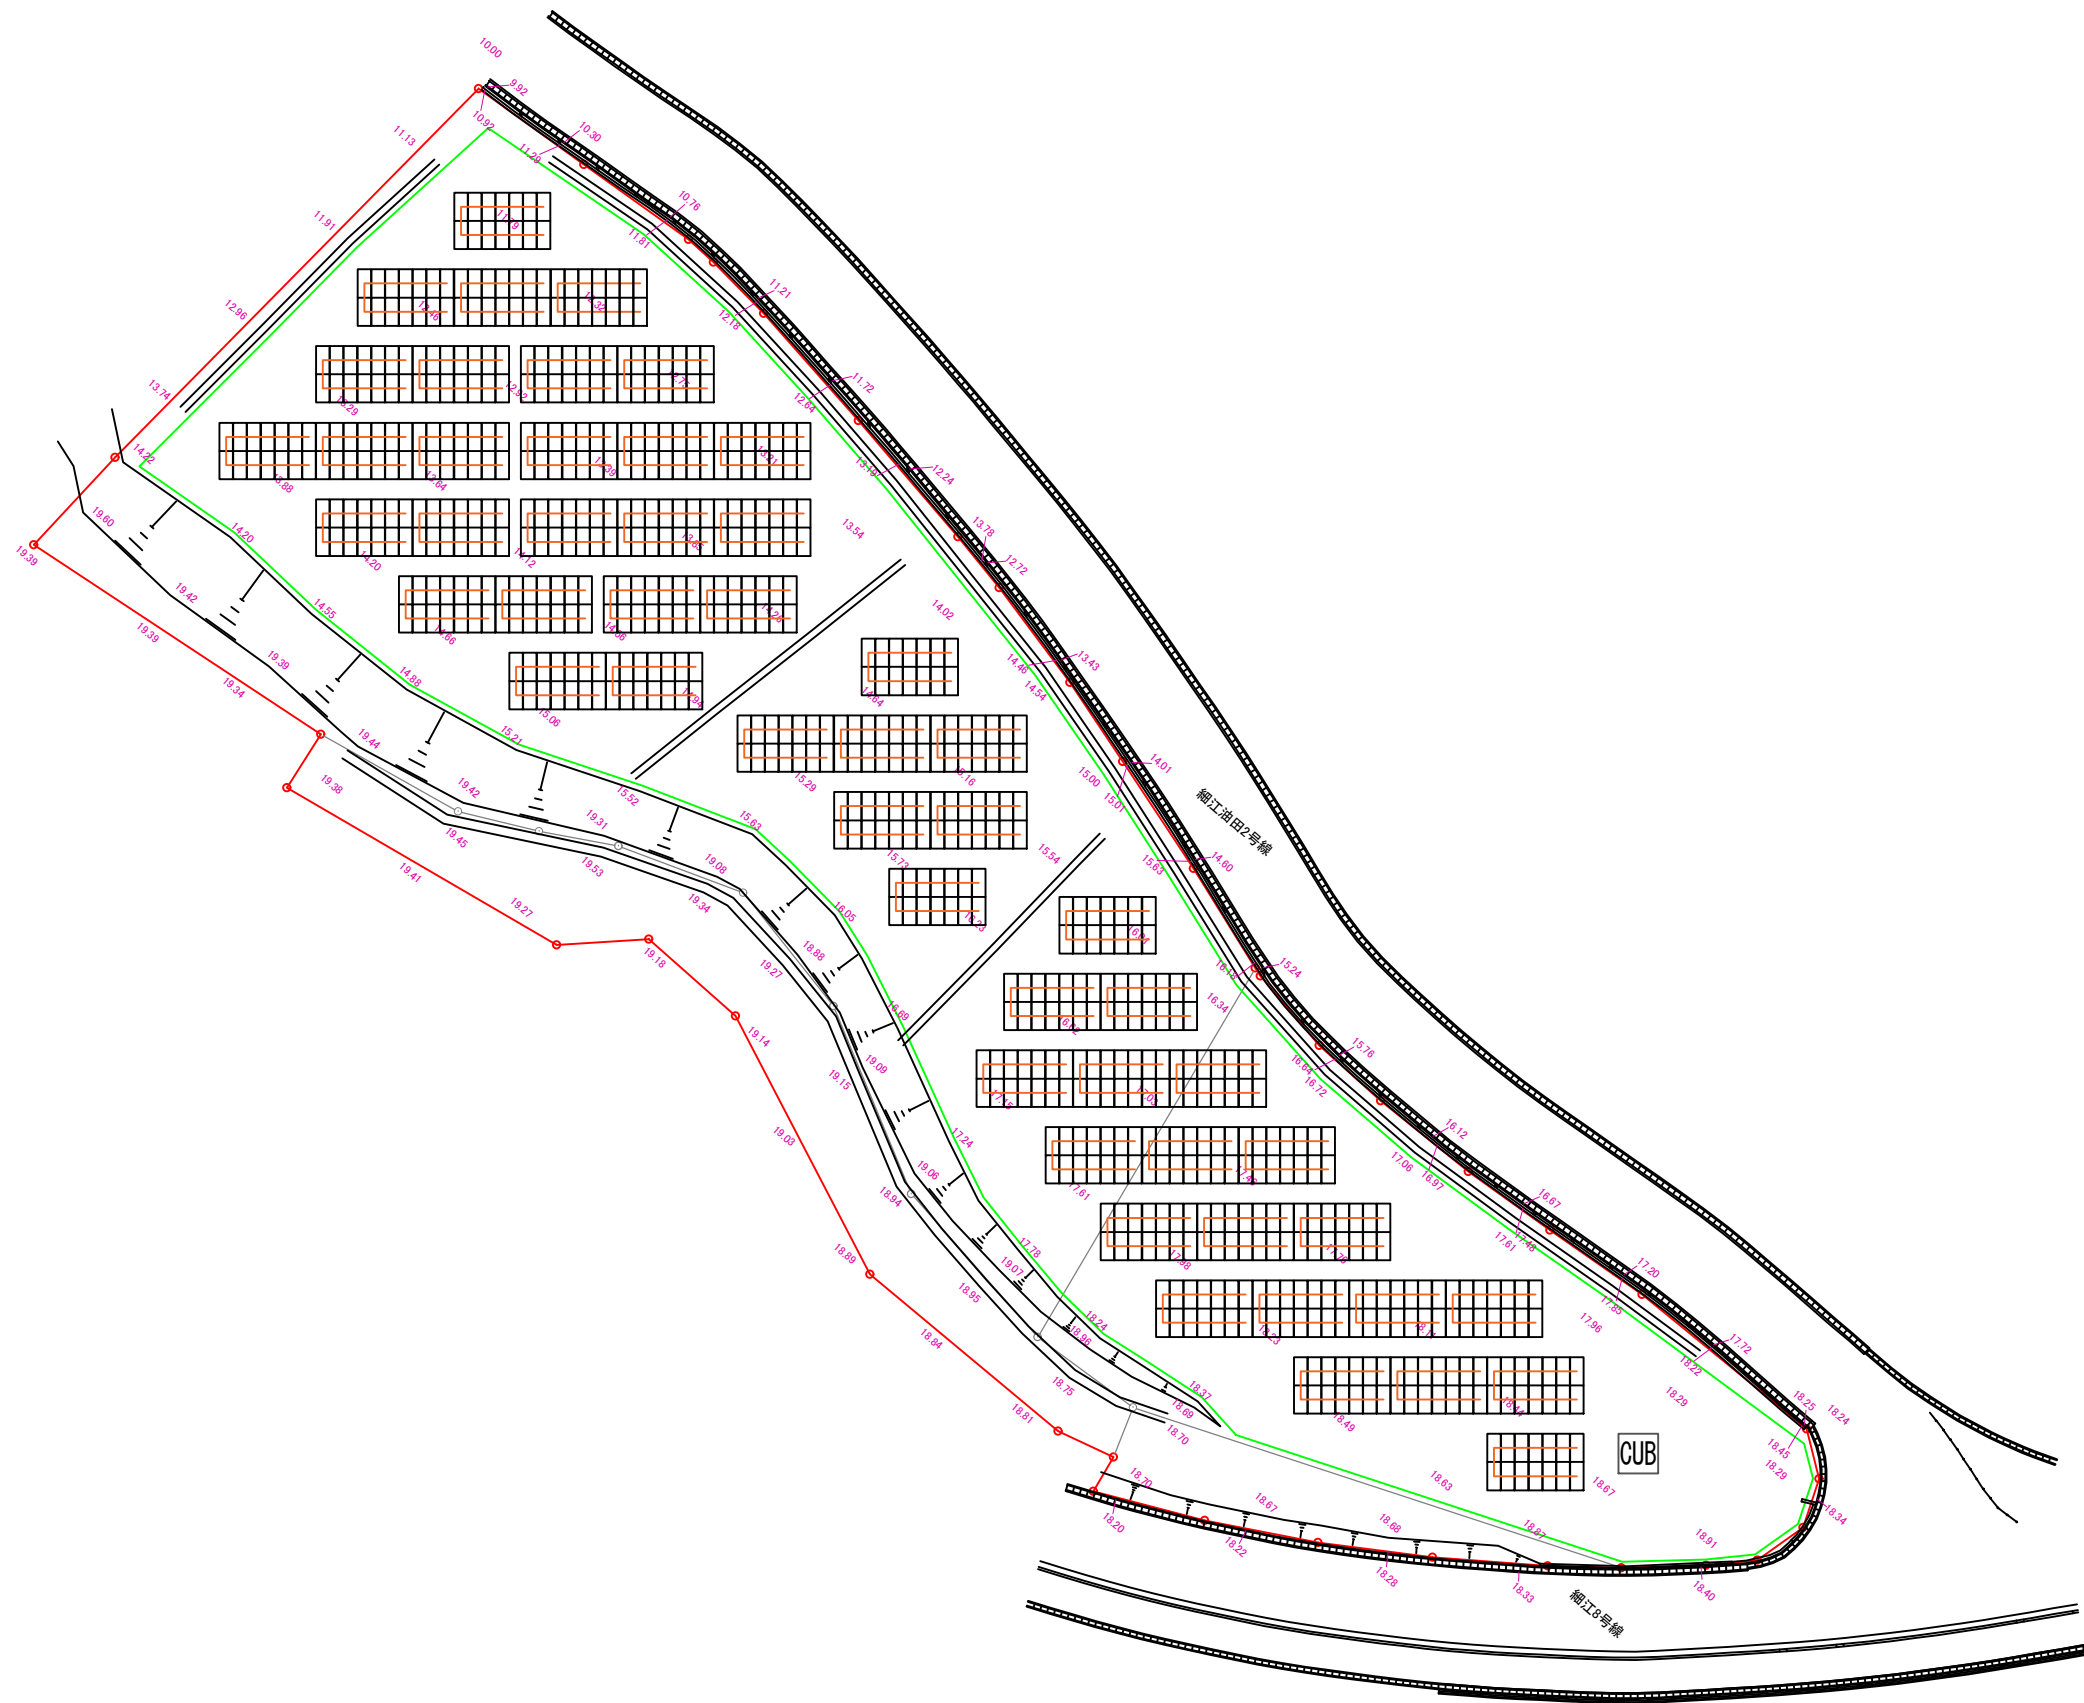

発電所仕様		
パネル	メーカー	カナディアンソーラー
	型式	CS6. 2-66TB-620
	出力	620 W
	枚数	728枚 (451.30 kW)
	設置詳細	14直列8並列×7
パワーコン	メーカー	HUAWEI
	型式	SUN2000-50KTL-NHM3
	出力	50 kW
	台数	7台 (ケーブル:埋設処理)
架台	メーカー	JCT-ルト
	基礎	グラウンドスクリュー
	設置角度	10度

株式会社ジェネックス 〒447-0871 愛知県碧南市向陽町4-79ビル3階 TEL:0566-91-4131 FAX:0566-91-4139	案件No	PJ23-003	発電所総出力	350.00 kW	承認	確認	作成	改版履歴		
	物件名	浜松市北区細江町気賀山後太陽光発電所	作成年月日	2025/03/31				版数	日付	改版内容
	所在地	静岡県浜松市北区細江町気賀字山後1275番8他3筆	縮尺	1/600						
			図種	パネル配置図						