
御参考図

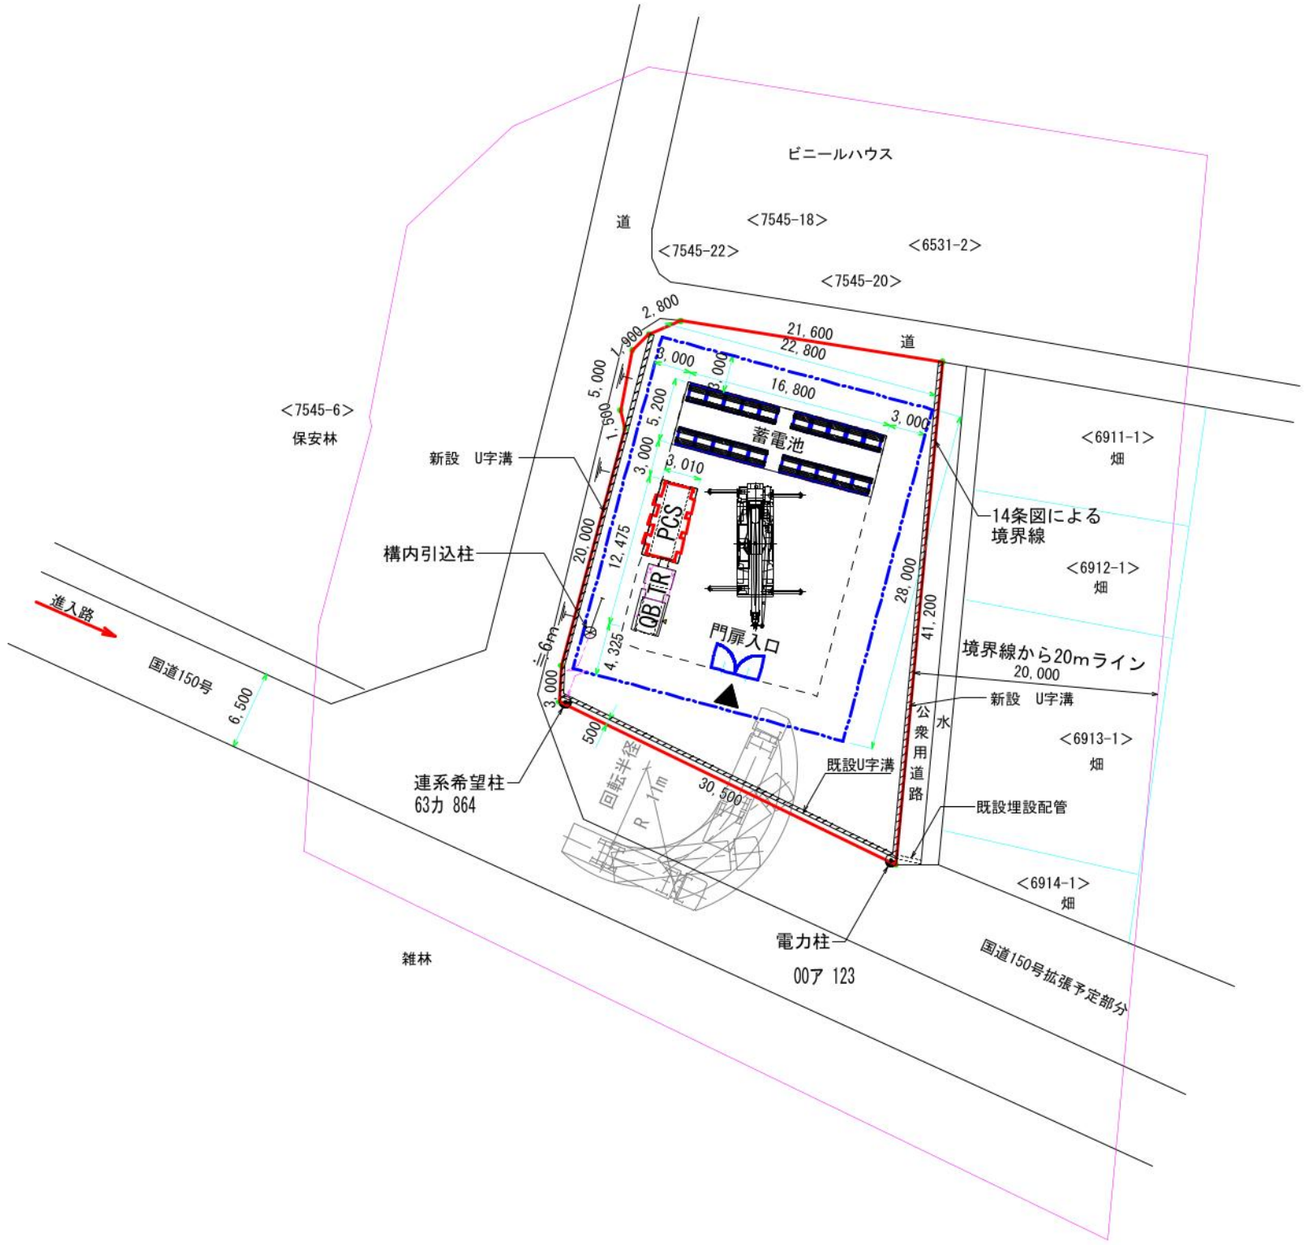

高圧受電・蓄電池設備

N

(北緯, 東経)
(35.650683, 138.074793)

方位は、真南を0度、真北を180度として、
時計回り方向（右回り）を「＋」、
反時計回りを方向（左回り）を「－」
とします。

0.0°

0 10m 20m 30m

TMEIC蓄電所(高圧1ブロック)	
①	高圧受変電設備
②	2,400kVA変圧器
③	1200kW PCS×2台(BSA-L1200JNN) (EMSで1,990kWに出力制御)
④	蓄電池 (Enerone+) 407.34kWh×20個＝8.1468MWh

⊗ 新設構内柱設置予定位置
---- フェンス（H：1.8m）

外周フェンス	内面積	638㎡
	コーナー部	4
	総延長(水平距離)	102m

工事名称	BU0562 静岡県掛川市 蓄電所配置図		承認	承認	DATE 2026.10.07	IPP No. —	SCALE 1/500 / No. BU0562—2
設置住所	〒437-1412 静岡県掛川市千浜字前野 7545-1,-2,-3,-4,-24,-25				検図 CHECKED / 製図 DRAWN 近藤 郁夫	名称 TITLE 設備機器配置図 案1	用紙サイズ：A3

図面出力日時：9:00