地盤調査報告書

株式会社　Bloom Innovation


BU0562　蓄電所

2026年 07月

安心の価値空間を創る

株式会社サムシング

建設業許可（国土交通大臣）（般ー7）第21635号

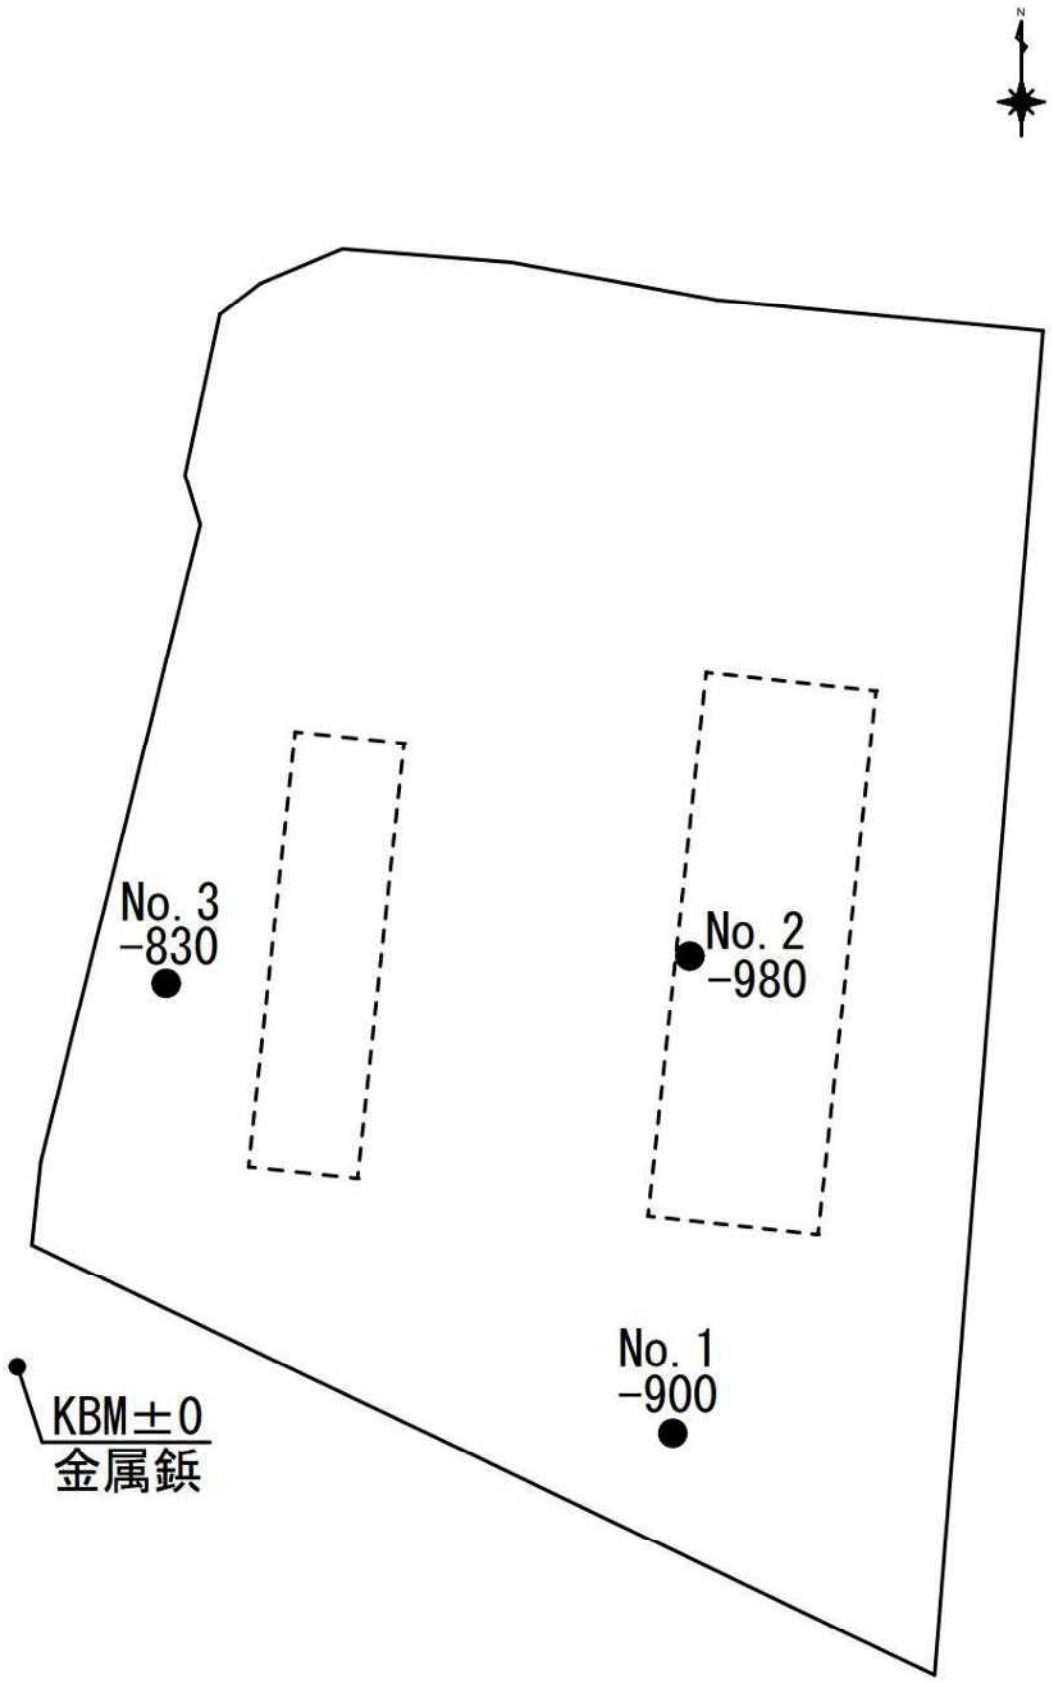
N
No. 3
-830
No. 2
-980
No. 1
-900
KBM±0
金属鋲

スクリューウエイト貫入試験結果

GeoSign

管理番号	S2026-007-08646-02 / No.20260702154	調 査 名	BU0562　蓄電所
調査地住所	静岡県掛川市千浜字前野7545-4、7545-24、7545-25、7545-1、7545-3、7545-2	測点番号	1

試験深度	2.97 m			調 査 者	藪野　剛志		
年 月 日	2026年07月13日	調査時刻	09:49 ～ 10:08	標　　高	KBM	-0.90	m
緯度・経度	北 緯： 3439.0370 (34° 39' 2.22")	東　経：	13804.4865 (138° 4' 29.19")	水　　位	GL-	確認できず	m
シリアル番号	本 体： 4G0135	制御装置：	4G0135	試験装置	ジオカルテⅣ	天候	晴

貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当り半回転数 Nsw (回)	記事 音・感触	記事 貫入状況	荷重 Wsw (kN) 25 50 75	貫入量1m当り半回転数 Nsw 50 100 150 200 250	推定柱状図	推定水位 (m)	換算N値 (回)	換算qa (kN/m²)
0.25	25	0.05	0.0	0							0.1	1
0.50	25	0.75	0.0	0							1.5	22
0.75	25	1.00	0.0	0							2.0	30
1.00	25	1.00	0.0	0		無回転急速					2.0	30
1.25	25	1.00	8.0	32							4.1	49
1.50	25	1.00	49.0	*196*							15.1	120
1.75	25	1.00	73.0	*292*							20.0	120
2.00	25	1.00	50.0	*200*							15.4	120
2.25	25	1.00	75.0	*300*							20.0	120
2.50	25	1.00	75.0	*300*							20.0	120
2.75	25	1.00	109.0	*436*		強打撃貫入					20.0	120
2.97	22	1.00	120.0	*545*		強打撃貫入					20.0	120

土質凡例　砂質盛土　砂質土

：回転層
：自沈層

※ 太枠内のデータが電子認証対象となります。

スクリューウエイト貫入試験結果


GeoSign

管理番号	S2026-007-08646-02 / No.20260702154	調 査 名	BU0562　蓄電所
調査地住所	静岡県掛川市千浜字前野7545-4、7545-24、7545-25、7545-1、7545-3、7545-2	測点番号	2

試験深度	2.96 m			調 査 者	藪野　剛志		
年 月 日	2026年07月13日	調査時刻	10:16 ～ 10:32	標　　高	KBM	-0.98	m
緯度・経度	北 緯 : 3439.0434 (34° 39' 2.6")	東　経 :	13804.4883 (138° 4' 29.3")	水　　位	GL-	確認できず	m
シリアル番号	本 体 : 4G0135	制御装置 :	4G0135	試験装置	ジオカルテⅣ	天候	晴

貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当り半回転数 Nsw (回)	記事 音・感触	記事 貫入状況	荷重 Wsw (kN) 25 50 75	貫入量1m当り半回転数 Nsw 50 100 150 200 250	推定柱状図	推定水位 (m)	換算N値 (回)	換算qa (kN/m²)
0.25	25	0.25	0.0	0							0.5	7
0.50	25	0.50	0.0	0							1.0	15
0.75	25	0.75	0.0	0							1.5	22
1.00	25	0.50	0.0	0							1.0	15
1.25	25	1.00	13.0	52							5.4	61
1.50	25	1.00	29.0	116							9.7	99
1.75	25	1.00	37.0	148							11.9	118
2.00	25	1.00	46.0	*184*							14.3	120
2.25	25	1.00	73.0	*292*							20.0	120
2.50	25	1.00	89.0	*356*							20.0	120
2.75	25	1.00	117.0	*468*		強打撃貫入					20.0	120
2.96	21	1.00	127.0	*605*		強打撃貫入					20.0	120

土質凡例



砂質盛土　　砂質土

：回転層

：自沈層

※ 太枠内のデータが電子認証対象となります。

スクリューウエイト貫入試験結果

GeoSign

管理番号	S2026-007-08646-02 / No.20260702154	調 査 名	BU0562　蓄電所
調査地住所	静岡県掛川市千浜字前野7545-4、7545-24、7545-25、7545-1、7545-3、7545-2	測点番号	3

試験深度	3.23 m			調 査 者	藪野　剛志		
年 月 日	2026年07月13日	調査時刻	11:08 ～ 11:26	標　　高	KBM	-0.83	m
緯度・経度	北 緯： 3439.0422 (34° 39' 2.53")	東　経：	13804.4800 (138° 4' 28.8")	水　　位	GL-	確認できず	m
シリアル番号	本 体： 4G0135	制御装置：	4G0135	試験装置	ジオカルテⅣ	天候	晴

貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Na (回)	1m当り半回転数 Nsw (回)	記事 音・感触	記事 貫入状況	荷重 Wsw (kN) 25 .50 .75	貫入量1m当り半回転数 Nsw 50 100 150 200 250	推定柱状図	推定水位 (m)	換算N値 (回)	換算qa (kN/m²)
0.25	25	0.15	0.0	0							0.3	4
0.50	25	0.50	0.0	0							1.0	15
0.75	25	1.00	1.0	4							2.2	32
1.00	25	1.00	7.0	28							3.8	46
1.25	25	1.00	12.0	48							5.2	58
1.50	25	1.00	9.0	36							4.4	51
1.75	25	1.00	48.0	*192*							14.8	120
2.00	25	1.00	61.0	*244*							18.3	120
2.25	25	1.00	55.0	*220*							16.7	120
2.50	25	1.00	93.0	*372*							20.0	120
2.75	25	1.00	83.0	*332*							20.0	120
3.00	25	1.00	107.0	*428*		強打撃貫入					20.0	120
3.23	23	1.00	111.0	*483*		強打撃貫入					20.0	120

土質凡例

砂質盛土　砂質土

：回転層

：自沈層

※ 太枠内のデータが電子認証対象となります。