

令和5年度

静

岡

県

企業局水質年報

静岡県企業局

令和6年6月

目 次

I	水質検査方法	・ ・ ・	1
II	職員配置表	・ ・ ・	2
III	水質管理組織図	・ ・ ・	3
IV	水質検査結果		
	1. 水 道		
	駿豆水道	・ ・ ・	4
	榛南水道	・ ・ ・	2 4
	遠州水道 寺谷浄水場	・ ・ ・	5 3
	遠州水道 於呂浄水場	・ ・ ・	9 5
	遠州水道 都田浄水場	・ ・ ・	1 1 8
	ダイオキシン類検査結果	・ ・ ・	1 4 5
	2. 工業用水道		
	工業用水道 年間平均値	・ ・ ・	1 4 6
	柿田川工業用水道	・ ・ ・	1 4 8
	ふじさん工業用水道（富士川）	・ ・ ・	1 5 1
	ふじさん工業用水道（東駿河湾）	・ ・ ・	1 5 4
	静清工業用水道	・ ・ ・	1 5 9
	中遠工業用水道	・ ・ ・	1 6 2
	西遠工業用水道	・ ・ ・	1 6 5
	湖西工業用水道	・ ・ ・	1 7 0

I 水質検査方法

水道水質基準項目

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

水質管理目標設定項目（農薬類含む）

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理に
おける留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）
別添4 水質管理目標設定項目の検査方法

工業用水道の検査方法

JIS K 0101

Ⅱ 職 員 配 置 表

(令和5年4月1日現在)

(1) 本庁


区 分	(人)
企 業 局 長	1
次 長・参 事	2
経営課	20
課 長・課 長 代 理	2
局 付	1
総 務 班	7
企 画 財 務 班	7
経 営 管 理 班	3
水道企画課	11
課 長・課 長 代 理	2
企 画 調 査 班	3
工 業 用 水 班	3
水 道 班	3
地域整備課	10
課 長・課 長 代 理	3
地 域 整 備 班	4
企 画 営 業 班	3
計	44

(2) 出先機関

区 分	(人)
東部事務所	39
所 長・次 長	2
総 務 課	5
管 理 課	5
工 務 課	10
岳 南 出 張 所	7
柿 田 川 支 所	10
西部事務所	44
所 長	1
総 務 課	6
管 理 課	5
工 務 課	6
共 同 施 設 課	3
水質管理センター	4
西 遠 支 所	9
榛 南 出 張 所	3
於 呂 出 張 所	3
都 田 出 張 所	4
計	83

Ⅲ 水質管理組織図

(令和4年4月1日現在)

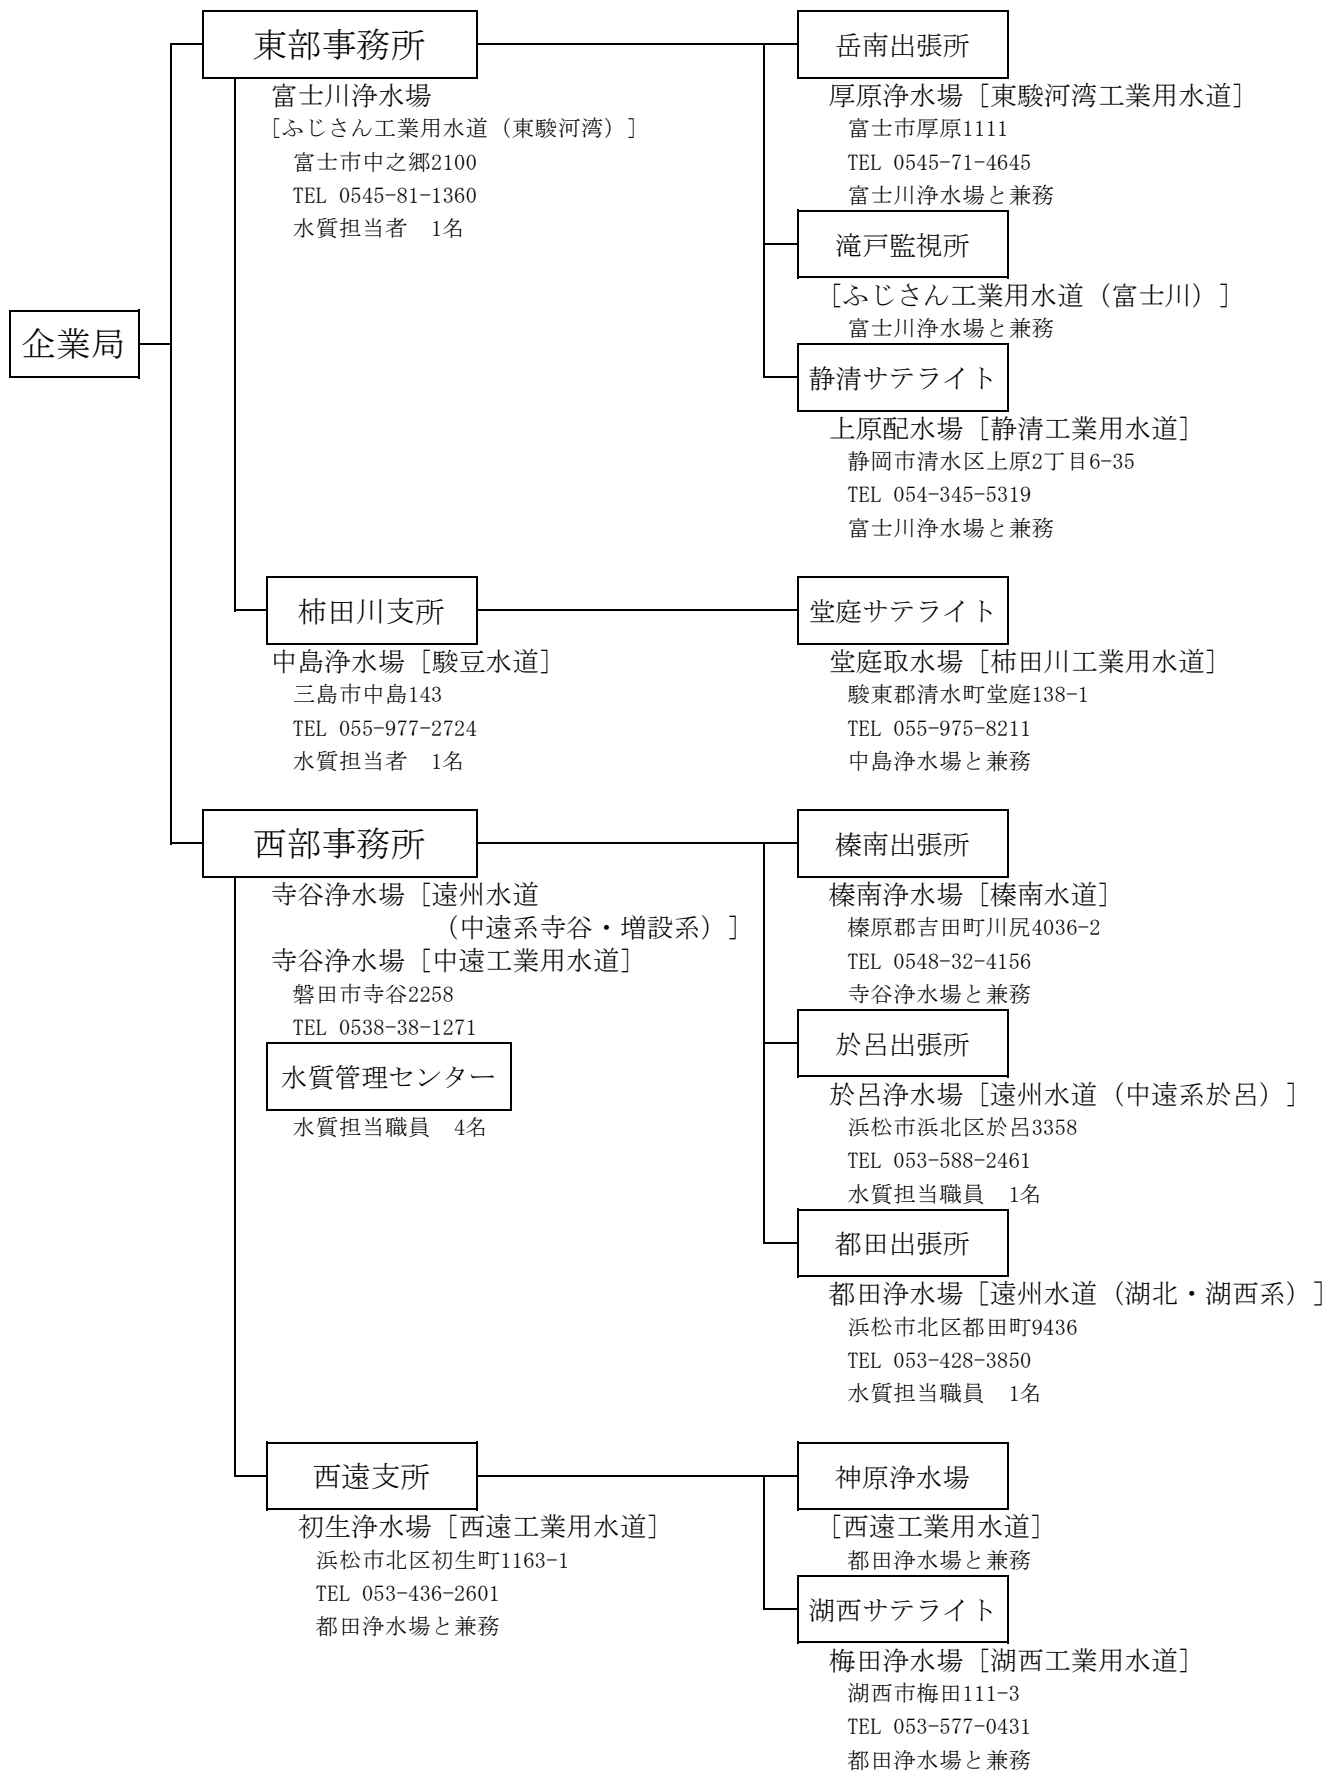

IV－1 水質検査結果

水 道

- ・ 駿豆水道

一級河川狩野川水系柿田川の湧水を水源とし、水質は年間を通じてほとんど安定しているが大腸菌が検出される。また、珪藻類等の浮遊物の混入と集中豪雨時の濁りには注意が必要である。

水源上流には、国道 1 号線、不特定多数が出入りする柿田川公園があるため河川流域の水質汚染に留意する必要がある。

- 採水場所の目安



取 水 場：八幡取水場（沈砂池）

浄 水 場：着水井（原水）、ろ過池出口、浄水池出口（浄水）


給水地点：三島調整池、第 1 函南受水槽、第 2 函南受水槽

第 4 函南受水槽、相ノ原受水槽、熱海調整池、その他

駿豆水道用水供給事業概要図

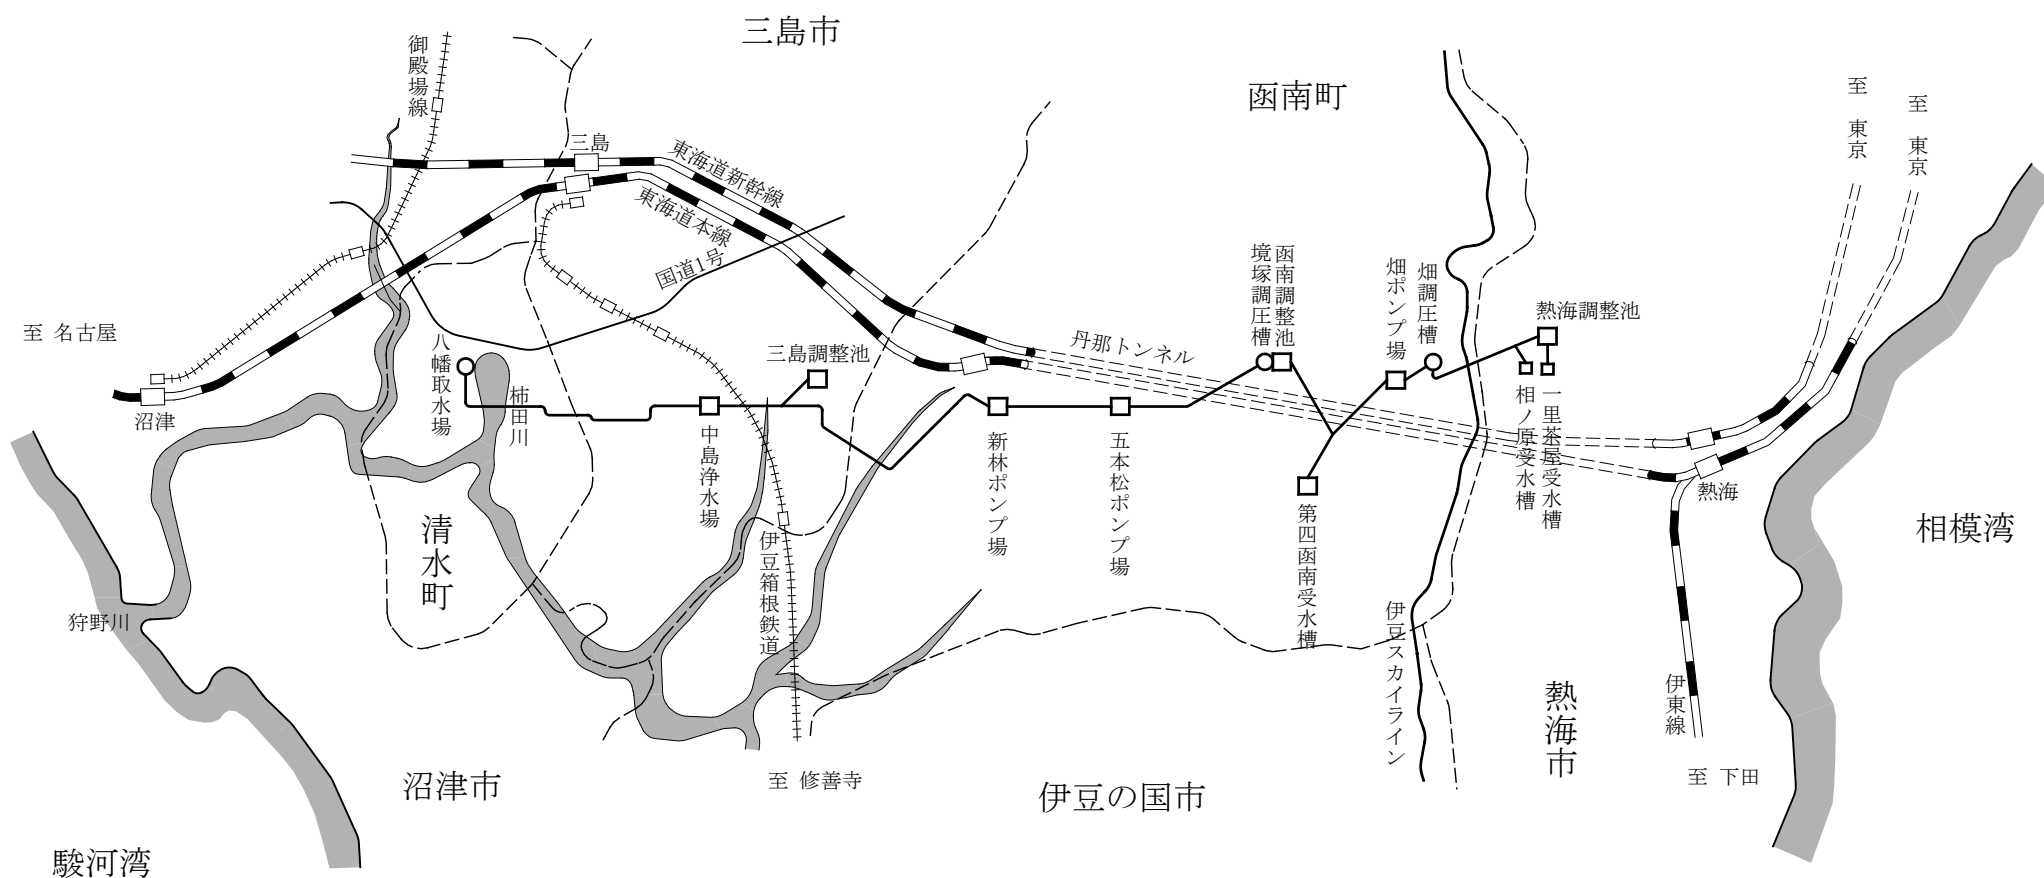

中島浄水場平面図

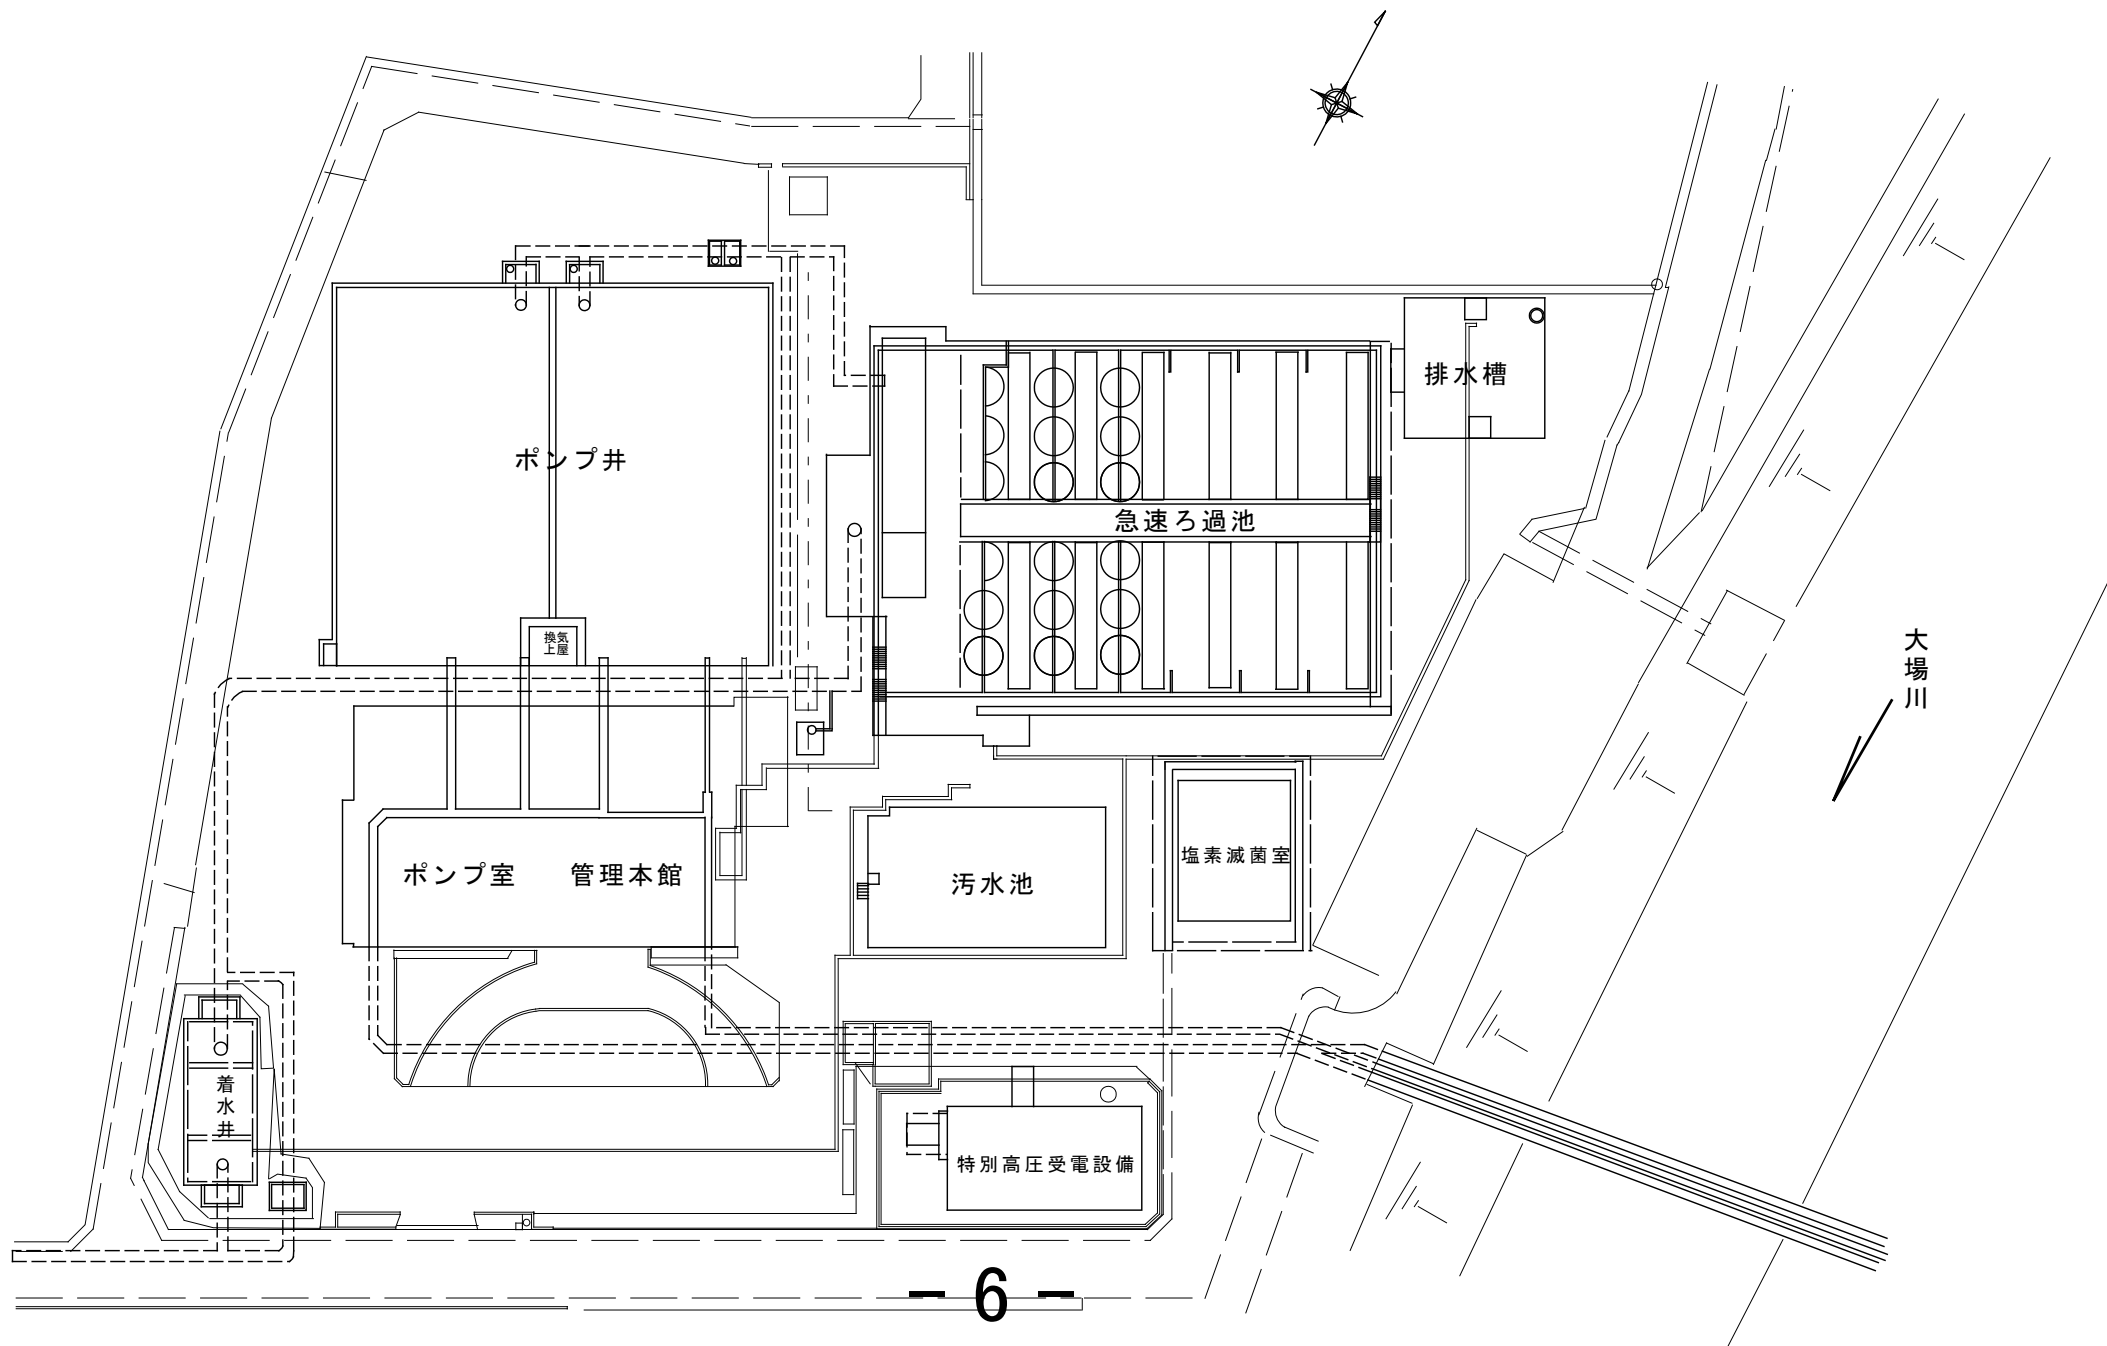

令和5年度 駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.1

場所	八幡取水場【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	18.9	23.3	12.8	15.5	15.8	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
5月	21.8	26.6	17.0	15.7	16.1	15.4	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.3	7.4	7.3	
6月	24.9	30.6	15.7	16.0	16.3	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
7月	29.6	33.2	24.4	16.4	16.7	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
8月	30.5	33.3	26.2	16.5	16.8	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
9月	28.2	31.7	22.8	16.3	16.6	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
10月	20.9	28.0	15.2	15.9	16.3	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
11月	16.8	24.6	10.6	15.6	15.9	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
12月	11.3	20.8	3.0	15.3	15.6	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
1月	10.1	15.5	2.9	15.2	15.4	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
2月	10.9	19.9	5.2	15.2	15.6	14.9	<1	<1	<1	<0.1	1.7	<0.1	7.4	7.5	7.3	
3月	12.6	20.8	5.9	15.3	15.6	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
年間	19.7	33.3	2.9	15.7	16.8	14.2	<1	<1	<1	<0.1	1.7	<0.1	7.3	7.5	7.2	

N0.2

場所	着水井【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.3	22.0	13.4	15.8	16.0	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
5月	20.2	25.9	15.0	16.1	16.3	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
6月	24.0	27.7	19.3	16.4	16.7	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
7月	32.8	36.4	29.0	17.0	17.2	16.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.2	
8月	30.0	32.5	27.5	17.4	17.5	17.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.1	
9月	27.0	30.2	21.7	17.3	17.5	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
10月	18.3	28.1	13.9	16.6	17.3	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
11月	14.0	24.1	9.4	16.2	16.7	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
12月	7.5	22.0	1.3	15.7	16.1	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
1月	5.4	13.0	-0.2	15.7	16.1	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
2月	7.5	18.2	3.4	16.1	16.5	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
3月	9.6	21.8	3.7	15.5	15.9	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
年間	17.8	36.4	-0.2	16.3	17.5	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	

令和5年度 駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.3

場所	ろ過池出口【処理水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.8	16.1	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
5月	16.0	16.3	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.1	0.2	0.1	
6月	16.3	16.8	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.1	0.2	0.1	
7月	16.7	17.0	16.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.1	0.2	0.1	
8月	17.0	17.1	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.1	0.2	0.1	
9月	17.0	17.2	16.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.1	0.2	0.1	
10月	16.4	17.0	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.1	0.2	0.1	
11月	16.1	16.7	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.1	0.2	0.1	
12月	15.8	16.3	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.2	0.1	
1月	15.8	16.2	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.1	0.2	0.1	
2月	16.2	16.7	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
3月	15.6	16.0	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.1	0.1	0.1	
年間	16.2	17.2	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.1	0.2	0.1	

N0.4

場所	浄水池出口【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.2	16.5	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	16.5	16.8	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
6月	16.9	17.4	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	17.5	17.7	17.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.3	0.3	
8月	17.7	17.9	17.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.3	0.3	
9月	17.7	17.9	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	17.1	17.8	16.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	16.7	17.3	16.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
12月	16.2	16.8	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.3	
1月	16.2	16.7	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
2月	16.6	17.2	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
3月	16.0	16.3	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
年間	16.8	17.9	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.3	0.3	

令和5年度 駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.5

場所	三島調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.2	15.3	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	15.3	15.5	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
6月	15.7	15.9	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	16.0	16.1	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
8月	16.1	16.3	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
9月	16.1	16.3	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	15.7	18.6	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	15.4	16.8	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
12月	15.1	15.3	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
1月	14.9	15.1	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
2月	14.9	15.2	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
3月	14.9	15.2	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
年間	15.4	18.6	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	

N0.6

場所	第4函南受水槽【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.5	15.8	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	16.1	16.4	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.3	
6月	16.8	17.2	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	17.5	18.2	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
8月	17.9	18.1	17.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
9月	17.9	18.3	17.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	16.9	18.5	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	15.9	16.3	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
12月	15.1	15.4	14.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
1月	14.6	14.9	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
2月	14.5	14.9	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
3月	14.5	15.0	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
年間	16.1	18.5	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.2	

令和5年度 駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.7

場所	熱海調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.1	16.3	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
5月	16.8	17.3	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.2	0.3	0.2	
6月	17.5	17.9	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.2	0.2	0.2	
7月	18.4	18.8	17.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.2	0.3	0.2	
8月	19.1	19.3	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
9月	19.2	19.5	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
10月	18.6	19.9	18.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.2	0.3	0.2	
11月	17.5	18.1	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.2	
12月	16.3	16.6	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.2	0.3	0.2	
1月	15.5	16.0	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.3	0.3	0.2	
2月	15.2	15.5	13.5	<1	<1	<1	<0.1	0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.3	0.3	0.2	
3月	15.1	15.3	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.6	0.3	0.3	0.2	
年間	17.1	19.9	13.5	<1	<1	<1	<0.1	0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.3	0.3	0.2	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	八幡取水場	八幡取水場												平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
採水時刻		11:20	11:10	10:10	9:58	10:34	9:57	9:53	10:35	10:07	10:10	10:31	10:42			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
気温	℃	17.5	18.3	21.2	27.5	29.0	27.6	23.5	23.9	7.9	6.6	6.4	10.2	18.3	29.0	6.4
水温	℃	15.5	15.5	15.5	15.8	16.1	16.2	16.5	16.3	15.0	14.6	14.3	14.9	15.5	16.5	14.3
残留塩素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	7	7	22	10	17	45	18	21	15	17	14	9	17	45	7
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.0	8.1	8.1	8.6	7.8	8.2	8.3	8.3	8.3	7.8	8.4	8.0	8.2	8.6	7.8
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	5.3	5.5	6.2	5.4	5.0	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.7	5.3	6.2	4.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	46	46	46	48	48	46	46	47	47	47	47	47	47	48	46
40 蒸発残留物	500mg/l以下	112	—	—	128	—	—	114	—	—	117	—	—	118	128	112
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.3
48 味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	着水井	着水井												平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
採水時刻		10:21	10:16	9:30	9:00	9:19	9:15	9:13	9:35	9:19	9:26	9:30	9:23			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
気温	℃	17.0	17.6	20.7	28.5	29.7	28.3	23.6	22.3	5.5	4.2	5.1	8.1	17.6	29.7	4.2
水温	℃	15.5	15.8	15.8	16.2	16.9	16.9	16.2	16.1	15.8	15.2	15.0	15.0	15.9	16.9	15.0
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	10	2	7	4	5	21	2	31	8	5	4	5	9	31	2
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,4-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	8.3	8.3	8.7	8.4	8.6	8.7	8.4	8.4	8.0	8.5	8.2	8.4	8.7	8.0
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.4	5.6	6.1	5.5	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	6.1	5.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	47	47	50	49	47	47	47	49	48	48	48	48	50	47
40 蒸発残留物	500mg/l以下	117	-	-	132	-	-	122	-	-	118	-	-	122	132	117
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考		基準評価対象外														

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	三島調整池	三島調整池													平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5				
採水時刻		12:05	11:42	10:45	10:35	11:02	10:28	10:25	10:45	10:35	10:40	11:05	11:15				
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇				
気温	℃	18.5	18.9	23.3	27.8	30.6	26.9	26.4	26.6	8.8	6.9	6.8	10.2		19.3	30.6	6.8
水温	℃	14.9	15.0	15.0	15.7	15.9	16.0	16.0	15.5	14.9	14.2	14.2	14.2		15.1	16.0	14.2
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6		0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08		<0.08	0.09	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—		<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—		<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—		<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,4-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—		<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—		<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—		<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—		<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—		<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—		0.03	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.3	8.5	8.6	9.0	8.5	8.7	8.8	8.6	8.4	8.5	8.9	8.2		8.6	9.0	8.2
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.5	5.7	6.3	5.6	5.3	5.1	5.3	5.2	5.4	5.4	5.5		5.5	6.3	5.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	48	46	47	49	49	47	47	49	48	48	47	48		48	49	46
40 蒸発残留物	500mg/l以下	119	—	—	131	—	—	127	—	—	117	—	—		124	131	117
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—		<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—		<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—		<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—		<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—		<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6		7.5	7.7	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
備考																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	第4函南	第4函南												平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
採水時刻		12:45	12:32	11:35	11:12	11:35	10:57	11:00	11:15	11:46	11:18	11:39	11:48			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
気温	℃	19.0	19.5	22.5	29.8	29.8	28.5	22.3	22.3	9.2	6.2	6.0	8.5	18.6	29.8	6.0
水温	℃	15.5	16.1	16.8	17.2	18.0	17.0	17.8	17.8	15.5	14.8	14.5	14.2	16.3	18.0	14.2
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,4-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.02	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	8.5	8.3	9.0	8.5	8.8	8.7	8.5	8.5	8.4	8.8	8.3	8.5	9.0	8.2
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.5	5.7	6.3	5.7	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.6	5.5	6.3	5.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	46	47	49	49	47	46	49	48	48	47	48	48	49	46
40 蒸発残留物	500mg/l以下	117	—	—	131	—	—	119	—	—	113	—	—	120	131	113
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	熱海調整池	熱海調整池												平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
採水時刻		13:15	12:50	11:52	11:33	11:57	11:14	11:23	11:34	12:06	11:40	11:59	12:05			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
気温	℃	17.1	16.7	21.6	25.4	29.9	28.1	23.1	23.1	9.7	6.7	5.6	7.2	17.9	29.9	5.6
水温	℃	15.8	16.5	17.2	18.0	18.8	18.8	19.0	19.0	16.3	15.8	15.0	14.8	17.1	19.0	14.8
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,4-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.02	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	8.5	8.6	9.0	8.5	8.6	8.8	8.6	8.4	8.2	8.7	8.4	8.5	9.0	8.2
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.4	5.6	6.3	5.8	5.2	5.2	5.3	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	6.3	5.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	47	47	49	49	47	47	49	48	48	47	48	48	49	47
40 蒸発残留物	500mg/l以下	117	—	—	134	—	—	121	—	—	116	—	—	122	134	116
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		第1函南(新林ポンプ場)				相之原				第2函南(五本松ポンプ場)						
採水日				R5.6.6				R5.9.5				R5.12.5				
採水時刻				11:11				11:38				11:11				
天候	前日・当日			曇・曇				曇・曇				晴・曇				
気温	℃			23.0				26.6				9.1				
水温	℃			16.5				24.0				14.5				
残留塩素				0.3				0.3				0.2				
項目	基準値															
1 一般細菌	100/ml以下			0				0				0				
2 大腸菌	検出されないこと			不検出				不検出				不検出				
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0003				<0.0003				<0.0003				
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005				<0.00005				<0.00005				
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下			<0.002				<0.002				<0.002				
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004				<0.004				<0.004				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.8				0.7				0.6				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.08				<0.08				0.09				
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.1				<0.1				<0.1				
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002				<0.0002				<0.0002				
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.005				<0.005				<0.005				
16 シス-1,4-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
20 ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
21 塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06				<0.06				<0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002				<0.002				<0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003				<0.003				<0.003				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001				0.001				<0.001				
26 臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001				0.001				<0.001				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003				<0.003				<0.003				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.001				<0.001				<0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008				<0.008				<0.008				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.005				0.008				0.169				
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.03				0.03				0.03				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			<0.03				<0.03				0.05				
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01				<0.01				<0.01				
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			8.3				8.5				8.4				
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.001				<0.001				0.0				
38 塩化物イオン	200mg/l以下			5.7				5.3				5.3				
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			47				47				48				
40 蒸発残留物	500mg/l以下			118				126				108				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02				<0.02				<0.02				
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001				<0.000001				<0.000001				
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001				<0.000001				<0.000001				
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			<0.002				<0.002				<0.002				
45 フェノール類	0.005mg/l以下			<0.0005				<0.0005				<0.0005				
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下			<0.3				<0.3				<0.3				
47 PH値	5.8以上8.6以下			7.6				7.7				7.6				
48 味	異常でないこと			異常なし				異常なし				異常なし				
49 臭気	異常でないこと			異常なし				異常なし				異常なし				
50 色度	5度以下			<0.5				<0.5				<0.5				
51 濁度	2度以下			<0.1				<0.1				<0.1				
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

駿豆水道

[水質管理目標設定]

採水箇所		八幡取水場						八幡取水場								
採水日			5月9日			8月1日			11月7日			2月7日				
採水時刻			11:10			10:34			10:35			10:31				
天候	前日・当日		雨・晴			曇・曇			曇・曇			雨・曇				
気温	℃		18.3			29.0			23.9			6.4	19.4	29.0	6.4	
水温	℃		15.5			16.1			16.3			14.3	15.6	16.3	14.3	
項目	目標値											平均値	最高値	最小値		
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
8 トルエン	0.4mg/l以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下		-			-			-			-	-	-	-	
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下		-			-			-			-	-	-	-	
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		-			-			-			-	-	-	-	
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		-			-			-			-	-	-	-	
15 農薬類	1以下		-			-			-			-	-	-	-	
16 残留塩素	1mg/l以下		-			-			-			-	-	-	-	
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		46			48			47			46	47	48	46	
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19 遊離炭酸	20mg/l以下		5.0			4.0			5.0			5.0	4.8	5.0	4.0	
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		1			2			2			1	1	2	1	
23 臭気強度(TON)	3以下		<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		112			120			107			110	112	120	107	
25 濁度	1度以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
26 pH値	7.5程度		7.4			7.5			7.5			7.5	7.5	7.5	7.4	
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、能力0に近づく		-1.5			-1.4			-1.3			-1.4	-1.4	-1.3	-1.5	
28 従属栄養細菌	1ml/採水で検出される菌落数250以下		200			200			240			160	200	240	160	
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
31 PFOS及びPFOA ^{注)}	0.00005mg/l以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
備考																

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

駿豆水道

[水質管理目標設定]

採水箇所		浄水池出口												
採水日		5月9日			8月1日			11月7日			2月7日			
採水時刻		11:10			9:04			9:22			9:06			
天候	前日・当日	雨・晴			曇・曇			曇・雨			雨・曇			
気温	℃	17.6			29.7			22.3			5.1		18.7	29.7
水温	℃	16.0			17.2			16.5			15.8		16.4	17.2
項目	目標値												平均値	最高値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下(暫定)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下	-			-			-			-		-	-
16 残留塩素	1mg/l以下	0.3			0.4			0.4			0.4		0.4	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	47			49			49			47		48	49
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	6.0			5.0			6.0			4.0		5.3	6.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下	1			2			1			1		1	2
23 臭気強度(TON)	3以下	<1			<1			<1			<1		<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	115			119			116			112		116	119
25 濁度	1度以下	0			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.4			7.5			7.6			7.6		7.5	7.6
27 腐食性(ランゲリア指数)	~-1程度以上とし、能力0に近づく	-1.4			-1.3			-1.2			-1.2		-1.3	-1.2
28 従属栄養細菌	1ml/排水で形成される菌落数250以下	3			3			2			1		2	3
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.10			0.03			0.03			0.03		0.05	0.10
31 PFOS及びPFOA ^{注)}	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005
備考														

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

駿豆水道

駿豆水道

[水質管理目標設定]

採水箇所		熱海調整池						熱海調整池								
採水日						8月1日						2月7日				
採水時刻						11:57						11:59				
天候	前日・当日					曇・曇						雨・曇				
気温	℃					29.9						5.6		17.8	29.9	5.6
水温	℃					18.8						15.0		16.9	18.8	15.0
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					<0.06						<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					<0.06						<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下					-						-		-	-	-
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4						0.3		0.3	0.4	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					49						48		49	49	48
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下					3.0						5.0		4.0	5.0	3.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					<0.03						<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下					2						2		2	2	2
23 臭気強度(TON)	3以下					<1						<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					127						109		118	127	109
25 濁度	1度以下					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度					7.5						7.7		7.6	7.7	7.5
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、能力0に近づく					-1.2						-1.1		-1.2	-1.1	-1.2
28 従属栄養細菌	1ml/排水で形成される菌落数2.0以下					7						2		5	7	2
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.03						0.03		0.03	0.03	0.03
31 PFOS及びPFOA ^{注)}	0.00005mg/L以下(暫定)					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)
駿豆水道

[農藥]

採水箇所		八幡取水場													
採水日			R5.6.6	R5.7.4											
採水時刻			10:10	9:58											
天候	前日・当日		曇・曇	晴・曇											
気温	℃		21.2	27.5											
水温	℃		15.5	15.8											
項目	水質目標												平均値	最高値	最小値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08mg/L以下	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	0.004mg/L以下	<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
5	MCPA	0.005mg/L以下	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/L以下	<0.009	<0.009									<0.009	<0.009	<0.009
7	アセフェート	0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
10	アミトラズ	0.006mg/L以下	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
13	イソフエンホス	0.001mg/L以下	<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下	<0.003	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
16	イプフェンカルバゾン	0.002mg/L以下	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下	<0.0009	<0.0009									<0.0009	<0.0009	<0.0009
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	0.009mg/L以下	<0.00009	<0.00009									<0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンブロックス	0.08mg/L以下	<0.0008	<0.0008									<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルフアン(ベンゾエビン)	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/L以下	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004
25	オリサストロピン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	0.0006mg/L以下	<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下	<0.00008	<0.00008									<0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	0.08mg/L以下	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下	<0.000003	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	0.3mg/L以下	<0.003	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/L以下	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルビリホス	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	0.001mg/L以下	<0.00001	<0.00001									<0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下	<0.00008	<0.00008									<0.00008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下	<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 (CS ₂) mg/L以下	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/L以下	<0.00009	<0.00009									<0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	0.8mg/L以下	<0.008	<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
56	ダ・ゾ・ナト、メタム(ダ・ハ・ム)及びダ・メ・ノ・リ・チ・オ・ナ・ト	0.01mg/L以下(ダ・ハ・ム及びダ・メ・ノ・リ・チ・オ・ナ・トとして)	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	チアジニル	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下	<0.0008	<0.0008									<0.0008	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下	<0.003	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003

- 21 -

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)
駿豆水道

[農薬]

採水箇所		八幡取水場												平均値	最高値	最小値
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
62	デフリルトリオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	デルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下			<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロバミド	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
69	バラコート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ビベロホス	0.0009mg/L以下			<0.000009	<0.000009								<0.000009	<0.000009	<0.000009
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下			<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
75	ピリブチカルブ	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下			<0.000005	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下			<0.00007	<0.00007								<0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	0.09mg/L以下			<0.0009	<0.0009								<0.0009	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	0.007mg/L以下			<0.00007	<0.00007								<0.00007	<0.00007	<0.00007
92	プロピコナゾール	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロピザミド	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
96	ペノミル	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ベンシクロン	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾピシクロン	0.09mg/L以下			<0.0009	<0.0009								<0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下			<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
101	ベンディメタリン	0.3mg/L以下			<0.003	<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
102	ベンフルカルブ	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレゼート	0.07mg/L以下			<0.0007	<0.0007								<0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下			<0.007	<0.007								<0.007	<0.007	<0.007
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	0.2mg/L以下			<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下			<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	0.04mg/L以下			<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセツト	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メブロニル	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
	総量	1以下			<1	<1								<1	<1	<1

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)

「クリプトスポリジウム及びジアルジア・嫌気性芽胞菌」

駿豆水道

採水箇所 八幡取水場

NO. 1

採 水 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/7	3/5
天 候	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇
気 温	17.5	18.3	21.2	27.5	29.0	27.6	23.5	23.9	7.9	6.6	6.4	10.2
水 温	15.5	15.5	15.5	15.8	16.1	16.2	16.5	16.3	15.0	14.6	14.3	14.9
クリプトスポリジウム 及 び ジ アル ジ ア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

採水箇所 中島浄水場浄水池出口

NO. 2

採 水 日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/7	3/5
天 候	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇
気 温	17.0	17.6	20.7	28.5	29.7	28.3	23.5	22.3	5.5	4.2	5.1	8.1
水 温	15.8	16.0	16.1	16.7	17.2	17.1	16.9	16.5	16.0	15.0	15.8	15.8
クリプトスポリジウム 及 び ジ アル ジ ア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

・ 棒南水道

大井川扇状地域の地下水を水源とするため、水質は年間を通して良質で比較的安定している。しかし、取水場所が海岸に近いため、塩水化など地下水の動向を把握し、水源の水質監視に十分注意する必要がある。

○ 採水箇所を目安



水 源：地下水（深井戸）

取 水 場：取水 1 号井、取水 2 号井、取水 3 号井
取水 4 号井、取水 5 号井、取水 6 号井


浄 水 場：着水井（原水）、浄水池（浄水）

受 水 地 点：竜眼山調整池、地頭方調整池、御前崎市受水槽、
その他

榛南水道用水供給事業概要図

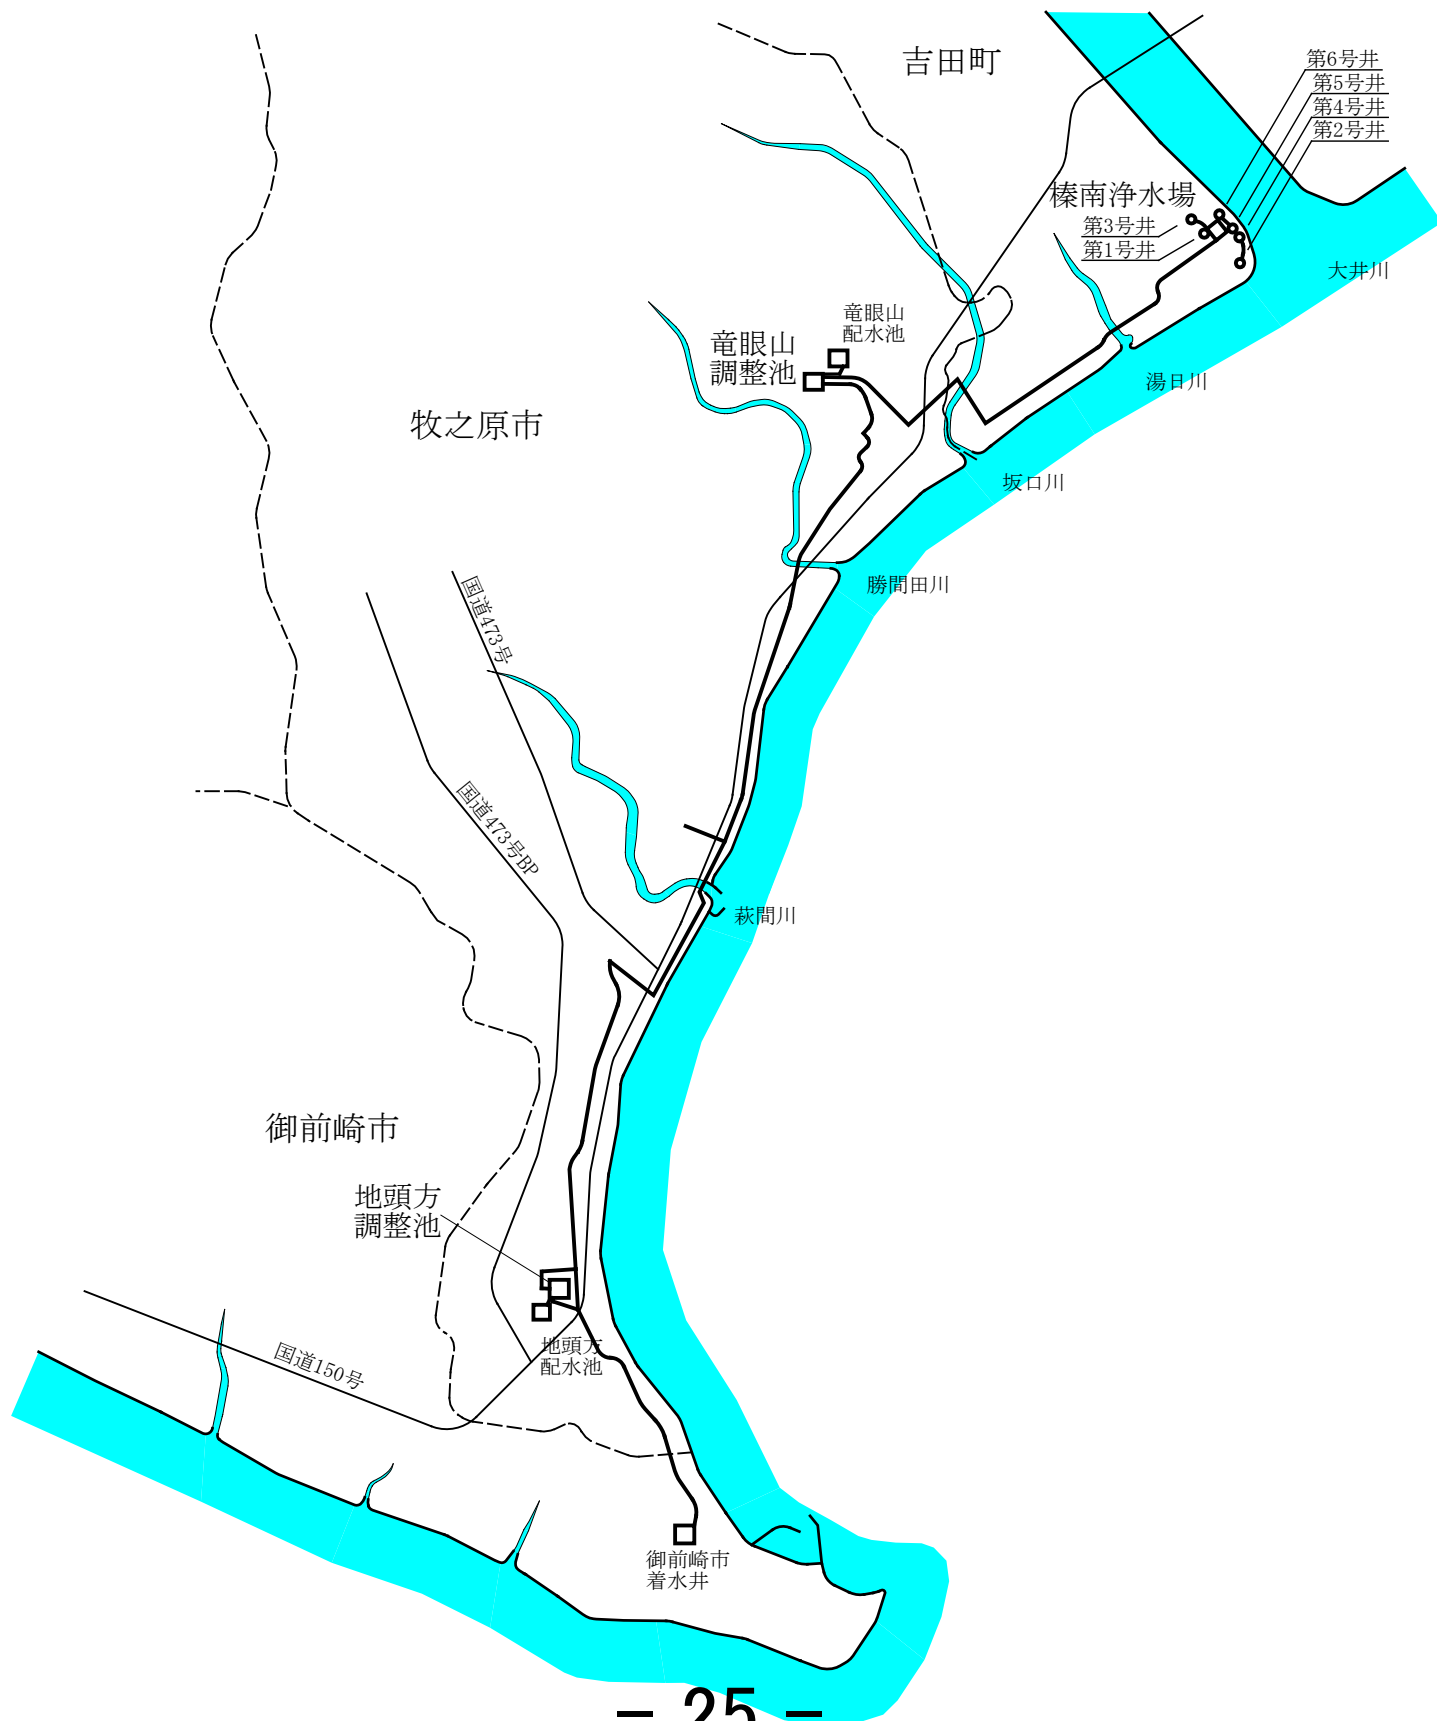

榛南浄水場平面図

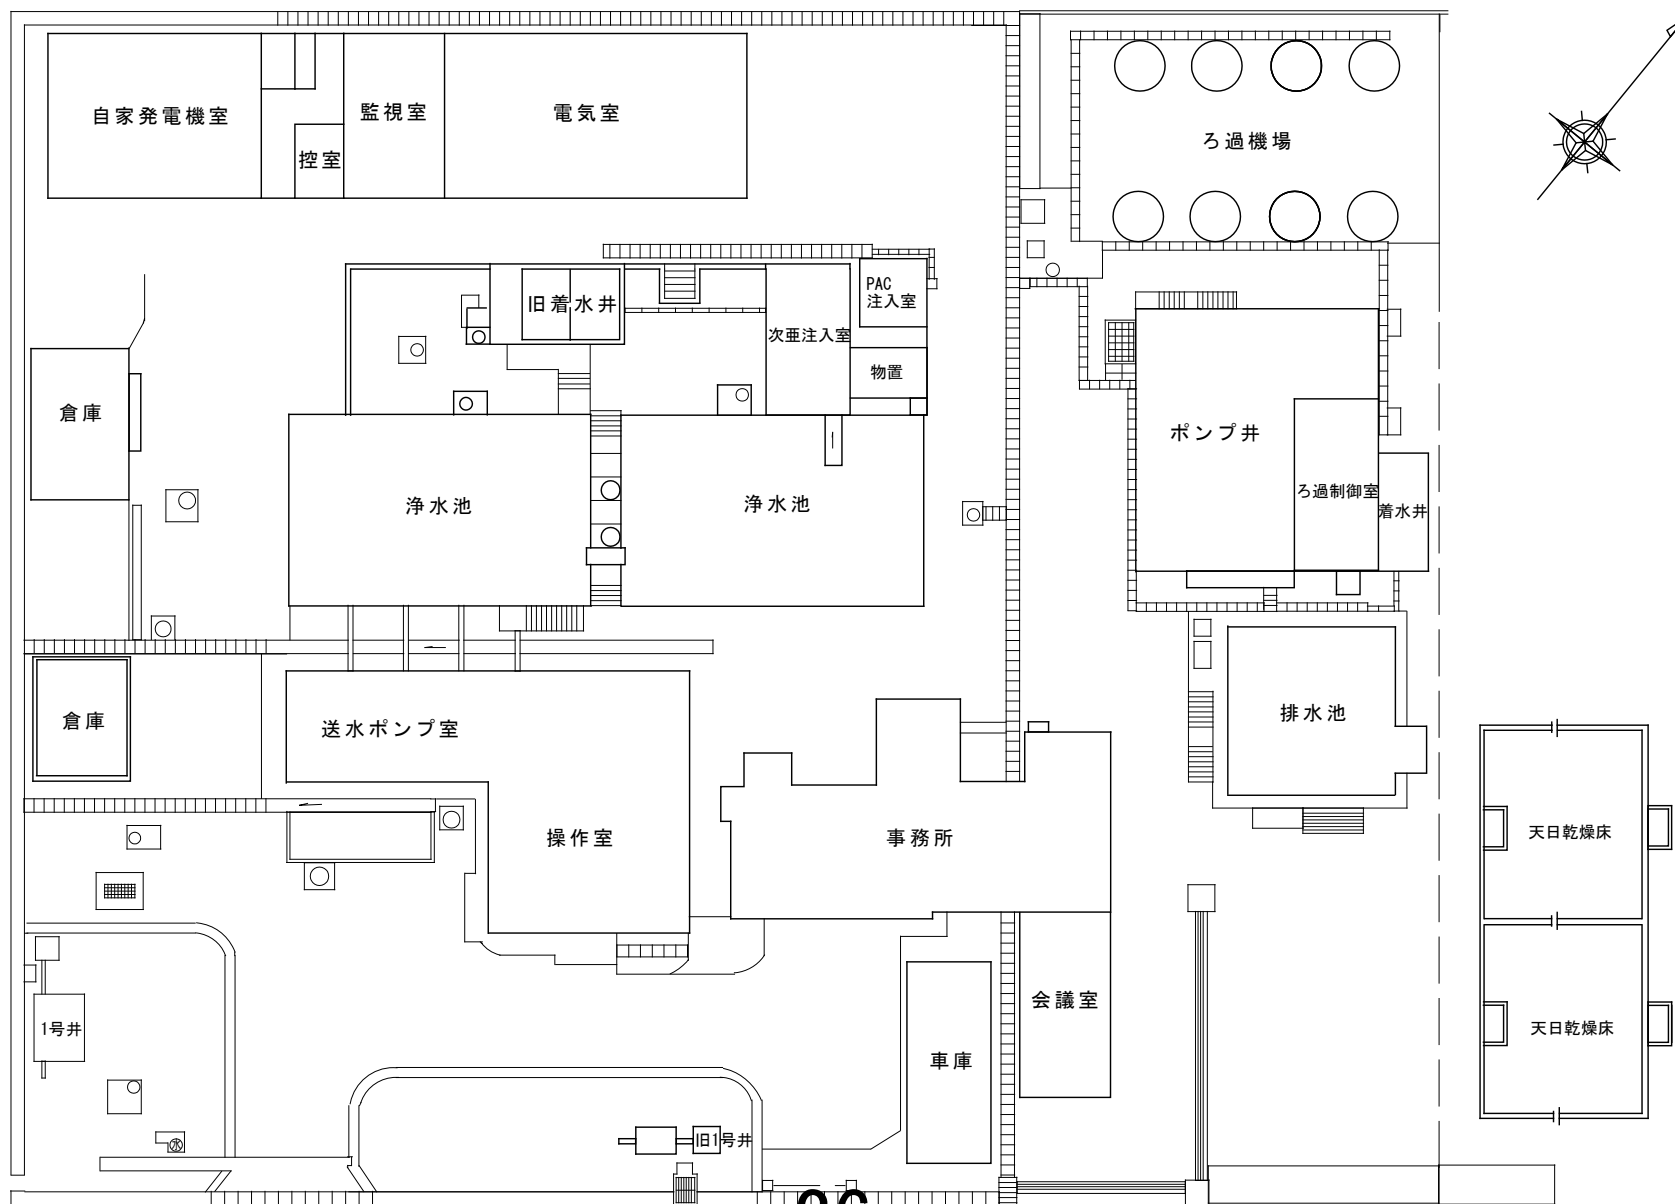

令和5年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.1

場所	榛南浄水場 着水井【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.0	22.0	13.0	15.8	16.0	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
5月	19.9	24.0	15.5	16.0	16.2	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
6月	23.5	27.8	19.9	16.1	16.2	15.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
7月	28.3	31.0	24.0	16.2	16.2	16.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	
8月	29.5	32.0	27.0	16.2	16.3	16.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	
9月	27.5	30.0	24.0	16.1	16.2	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	
10月	20.1	28.0	16.0	15.9	16.1	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
11月	15.2	21.5	10.0	15.8	16.0	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
12月	9.2	20.0	3.0	15.6	15.8	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
1月	7.7	14.2	2.3	15.6	15.7	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
2月	9.8	19.0	5.9	15.6	15.8	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
3月	11.4	20.0	6.0	15.6	15.9	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
年間	18.3	32.0	2.3	15.9	16.3	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	

N0.2

場所	榛南浄水場 浄水池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.9	16.1	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
5月	16.1	16.3	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
6月	16.2	16.5	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
7月	16.6	16.8	16.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
8月	16.7	16.9	16.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
9月	16.5	16.9	16.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
10月	16.1	16.6	15.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
11月	15.8	16.3	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
12月	15.5	15.9	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	15.4	15.6	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
2月	15.5	15.8	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
3月	15.5	15.9	15.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.4	
年間	16.0	16.9	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	

令和5年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.3

場所	牧之原市 竜眼山調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	16.5	16.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
5月	16.9	17.4	16.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
6月	17.4	17.6	17.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
7月	18.1	18.5	17.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
8月	18.6	18.8	18.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
9月	18.5	19.0	18.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
10月	17.2	18.0	16.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
11月	16.3	16.8	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
12月	15.8	16.1	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	15.5	15.6	15.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
2月	15.6	15.9	15.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
3月	15.7	16.0	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	0.4	0.4	0.4	
年間	16.8	19.0	15.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	

N0.4

場所	牧之原市 地頭方調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.8	17.2	16.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
5月	17.7	18.5	17.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
6月	18.9	19.2	18.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
7月	20.0	20.6	19.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
8月	20.9	21.0	20.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
9月	20.5	20.9	20.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
10月	19.0	20.0	18.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
11月	17.4	18.2	17.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.3	
12月	16.6	17.0	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
1月	15.8	16.0	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
2月	15.8	16.2	15.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
3月	15.9	16.1	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
年間	17.9	21.0	15.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	

令和5年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.5

場所	御前崎配水池受水点【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.3	18.1	16.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
5月	18.8	19.8	17.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
6月	20.1	21.3	19.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
7月	22.2	23.2	21.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
8月	23.4	23.9	22.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
9月	22.9	23.8	21.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
10月	20.3	22.3	18.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
11月	18.0	19.5	16.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
12月	15.9	16.9	14.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	14.7	15.3	14.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
2月	14.9	15.9	14.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
3月	14.9	15.9	14.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
年間	18.6	23.9	14.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水1号井														
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
採水時刻		9:53	9:49	10:07	11:28	10:00	10:45	10:03	10:13	10:00	10:03	10:08	9:46			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
気温	℃	20.2	21.0	25.2	32.9	31.5	29.0	22.0	16.8	15.2	6.9	12.8	11.3	20.4	32.9	6.9
水温	℃	15.8	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	15.9	15.6	15.7	15.1	15.3	15.2	15.7	16.0	15.1
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.03	<0.01
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.8	7.3	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0	6.7	6.6	6.9	7.3	6.6
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.4	3.2	3.4	3.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62.0	62	62
40 蒸発残留物	500mg/l以下	94	100	100	110	98	98	110	98	100	99	93	94	100	110	93
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水2号井															
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		9:38	9:34	9:50	10:17	9:44	9:37	9:45	9:44	9:45	9:46	9:53	9:35				
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
気温	℃	22.0	21.8	27.0	31.1	30.5	28.6	22.8	15.0	15.9	6.5	12.0	11.9	20.4	31.1	6.5	
水温	℃	16.0	16.0	16.0	16.1	16.1	16.1	16.0	15.7	15.9	15.4	15.8	15.7	15.9	16.1	15.4	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	-	7	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	<0.006	<0.006	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	0.04	<0.01	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19	18	19.0	20.0	18.0	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	15	14	14	14	14	17	15	15	15	15	15	15	14.8	17.0	14.0	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	55.0	55.0	55.0	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	120	99	110	130	100	110	120	99	120	110	120	130	114	130	99	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	
備考																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水3号井															
採水日		R5.4.26	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		9:05	9:10	9:10	10:42	9:14	9:22	9:24	9:12	10:46	9:17	9:18	10:35				
天候	前日・当日	晴・雨	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
気温	℃	22.2	23.0	28.0	31.5	31.3	31.6	23.0	17.2	17.0	6.9	12.2	15.7	21.6	31.6	6.9	
水温	℃	15.9	15.8	16.0	15.9	16.0	16.0	15.8	15.5	15.6	15.3	15.5	15.5	15.7	16.0	15.3	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	<0.006	<0.006	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.2	7.4	7.3	7.1	7.1	7.4	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.0	7.2	7.4	7.0	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.2	3.1	3.3	3.3	3.7	3.2	3.5	3.3	3.2	3.1	3.2	3.3	3.7	3.1	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61.0	61	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	93	110	110	100	100	97	110	94	110	95	97	100	101	110	93	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水4号井														
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
採水時刻		9:26	9:22	9:33	9:55	9:29	9:49	10:52	9:28	9:30	9:30	9:38	9:22			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
気温	℃	22.2	20.5	26.2	31.8	30.0	29.4	26.0	17.0	15.9	11.3	15.1	11.5	21.4	31.8	11.3
水温	℃	15.9	16.0	16.2	16.3	16.3	16.1	16.2	15.7	15.8	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	15.2
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	0.01	<0.01
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.9	7.0	6.7	6.9	6.8	7.1	7.5	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	7.5	6.7
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61.0	61.0	61
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	100	100	110	110	100	110	100	110	110	110	110	106	110	100
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水5号井															
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		10:42	11:10	10:20	11:44	11:20	10:01	11:06	10:00	9:15	11:05	11:27	10:53				
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
気温	℃	25.3	27.8	29.0	34.3	30.5	32.2	27.2	18.0	15.8	12.2	15.8	19.0	23.9	34.3	12.2	
水温	℃	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.8	15.6	15.0	15.6	15.8	15.8	16.0	15.0	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	0.05	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	<0.006	<0.006	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.0	7.4	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.0	6.9	7.2	7.4	6.9	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.5	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	3.5	3.2	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61.0	61.0	61.0	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	110	110	100	100	100	120	100	100	110	110	110	106	120	100	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水6号井															
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		10:31	10:57	9:19	9:37	11:07	10:55	9:12	10:25	10:58	10:50	11:15	9:08				
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
気温	℃	21.6	21.6	26.5	30.4	31.1	29.5	24.0	16.6	16.2	8.0	14.1	10.5	20.8	31.1	8.0	
水温	℃	15.5	15.7	16.0	16.0	16.0	16.0	15.8	15.6	15.5	15.0	15.4	15.4	15.7	16.0	15.0	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	<0.006	<0.006	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.3	7.5	7.0	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.2	3.4	3.1	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61.0	61.0	61.0	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	94	98	95	100	93	95	100	100	100	120	101	120	93	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
なし 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		榛南浄水場 着水井															
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		10:05	10:07	14:20	9:15	10:21	10:15	10:20	10:42	10:18	10:20	10:23	10:05				
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
気温	℃	18.6	20.1	22.2	23.2	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	17.2	19.9	20.0	20.2	23.8	17.0	
水温	℃	16.0	16.0	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.8	15.8	15.4	15.7	15.7	15.9	16.3	15.4	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	0.3	-	-	-	0.4	-	-	0.3	-	0.3	0.4	0.3	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.06	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	0.05	-	0.06	0.06	0.05	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	0.02	0.04	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.9	9.3	9.6	8.6	8.9	7.3	9.2	8.9	8.8	9.2	8.8	8.5	8.8	9.6	7.3	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	4.7	5.3	4.5	4.8	3.4	5.0	5.2	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	5.3	3.4	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	59	-	60	-	-	-	61	-	-	61	-	60	61	59	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	89	100	99	94	96	95	120	99	94	120	102	120	89	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	
備考																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
採水時刻		10:15	10:30	14:38	11:05	10:45	10:27	10:35	11:10	10:35	10:35	10:50	10:20			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
気温	℃	18.6	20.1	22.2	23.8	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	18.8	19.9	20.0	20.4	23.8	17.0
水温	℃	16.0	16.0	16.5	16.9	17.0	16.6	16.2	15.9	15.8	15.2	15.5	15.5	16.1	17.0	15.2
残留塩素		0.38	0.38	0.42	0.38	0.36	0.40	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.36	0.38	0.42	0.36
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.06	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.05	-	0.06	0.07	0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.0	9.3	9.2	8.8	9.1	7.5	9.0	8.7	9.1	9.3	8.8	9.1	8.9	9.3	7.5
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	4.7	4.8	4.6	4.9	3.5	5.0	4.8	5.0	4.9	5.0	5.2	4.8	5.2	3.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	59	-	-	60	-	-	61	-	-	61	-	60	61	59
40 蒸発残留物	500mg/l以下	120	100	95	97	110	98	96	110	110	94	100	110	103	120	94
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		牧之原市 竜眼山調整池														
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
採水時刻		11:21	11:57	10:58	12:25	12:14	11:45	11:52	12:10	12:10	11:55	11:45	12:43	11:33		
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
気温	℃	20.9	21.4	26.0	31.0	30.8	26.9	22.9	17.7	16.1	11.1	13.1	12.2	20.8	31.0	11.1
水温	℃	16.2	16.8	17.2	18.0	18.5	18.0	17.3	16.2	15.9	15.0	15.9	15.2	16.7	18.5	15.0
残留塩素		0.38	0.34	0.36	0.38	0.36	0.32	0.36	0.36	0.34	0.38	0.34	0.36	0.36	0.38	0.32
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.07	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.05	-	0.0625	0.07	0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.2	9.5	9.3	9.3	9.3	7.4	9.3	9.3	8.9	9.4	9.4	8.9	9.1	9.5	7.4
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	5.1	4.9	5.0	5.0	3.7	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	5.1	3.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	59	-	-	60	-	-	61	-	-	61	-	60	61	59
40 蒸発残留物	500mg/l以下	95	110	100	96	110	100	97	100	110	97	98	100	101	110	95
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		牧之原市 地頭方調整池														
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
採水時刻		13:22	13:50	11:37	14:05	12:57	9:07	12:33	14:15	12:32	13:35	13:25	12:15			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
気温	℃	20.8	21.5	24.5	29.8	28.0	27.0	23.3	17.0	16.9	9.2	13.2	11.2	20.2	29.8	9.2
水温	℃	17.3	18.5	19.0	20.9	21.2	22.1	19.5	17.9	17.0	15.4	15.9	15.7	18.4	22.1	15.4
残留塩素		0.36	0.36	0.36	0.40	0.36	0.34	0.34	0.32	0.34	0.36	0.34	0.34	0.35	0.40	0.32
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.07	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.06	-	0.07	0.07	0.06
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.5	9.5	9.3	9.3	9.4	7.6	9.4	9.3	9.2	9.7	9.2	9.3	9.2	9.7	7.6
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	5.1	5.0	5.0	5.1	3.7	5.1	5.4	5.0	5.3	5.2	5.3	5.0	5.4	3.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	60	-	-	60	-	-	61	-	-	61	-	61	61	60
40 蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	100	100	110	110	110	100	110	98	92	120	106	120	92
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		御前崎配水池受水点														
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
採水時刻		13:48	14:20	12:00	14:33	13:30	14:03	13:00	14:40	12:55	13:12	14:00	12:45			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
気温	℃	23.0	27.0	26.9	31.0	33.3	31.5	27.9	16.5	18.2	8.8	14.0	12.2	22.5	33.3	8.8
水温	℃	17.1	18.8	19.5	22.0	23.8	23.1	20.3	18.0	16.2	14.2	14.5	14.1	18.5	23.8	14.1
残留塩素		0.38	0.34	0.36	0.32	0.34	0.34	0.34	0.32	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.38	0.32
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.4	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.10	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.06	-	0.07	0.1	0.06
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.3	9.4	9.5	9.4	9.3	7.6	9.4	9.3	9.2	9.5	9.2	9.2	9.2	9.5	7.6
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.3	5.0	4.9	5.1	3.4	5.0	5.1	5.1	5.3	5.2	5.3	5.0	5.3	3.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	60	-	-	60	-	-	61	-	-	61	-	61	61	60
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	110	110	92	110	120	100	95	110	110	100	98	105	120	92
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

採水箇所		榛南浄水場 着水井														
採水日			R5.5.16	R4.6.21	R4.7.19	R5.8.8			R5.11.14			R6.2.13				
採水時刻			10:07	9:59	10:07	10:21			10:42			10:23				
天候	前日・当日		雨・晴	曇・曇	晴・雨	雨・晴			晴・晴			晴・晴				
気温	℃		20.1	22.1	21.0	23.8			17.0			19.9		20.7	23.8	17.0
水温	℃		16.0	16.0	16.3	16.2			15.8			15.7		16.0	16.3	15.7
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		-			-			-			-		-	-	-
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		-			-			-			-		-	-	-
15 農薬類	1以下		-	0	0	-			-			-		0	0	0
16 残留塩素	1mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		59			60			61			61		60	61	59
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
19 遊離炭酸	20mg/l以下		5.0			5.0			6.0			5.0		5.3	6.0	5.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		0.3	1.2	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		100			99			95			94		97	100	94
25 濁度	1度以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度		7.3			7.3			7.4			7.4		7.4	7.4	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づく		-1.3			-1.4			-1.3			-1.2		-1.3	-1.2	-1.4
28 従属栄養細菌	1ml/lの水で検出される集落数(100以下:良好)		33			38			68			33		43	68	33
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
採水日			R5.5.16	R4.6.21	R4.7.19	R5.8.8			R5.11.14			R6.2.13				
採水時刻			10:30	10:14	10:20	10:45			11:10			10:50				
天候	前日・当日		雨・晴	曇・曇	晴・雨	雨・晴			晴・晴			晴・晴				
気温	℃		20.1	22.1	21.0	23.8			17.0			19.9		20.7	23.8	17.0
水温	℃		16.0	16.2	16.5	17.0			15.9			15.5		16.2	17.0	15.5
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下		-	0	0	-			-			-		0	0	0
16 残留塩素	1mg/l以下		0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	0.4	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		59			60			61			61		60	61	59
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下		5.0			6.0			6.0			5.0		5.5	6.0	5.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		<0.3	0.8	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		110			110			110			100		108	110	100
25 濁度	1度以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度		7.3			7.3			7.4			7.4		7.4	7.4	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づく		-1.4			-1.4			-1.3			-1.2		-1.3	-1.2	-1.4
28 従属栄養細菌	1ml/lの水で検出される集落数(PLU)以下(暫定)		8			0			5			10		2	5	0
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	0.01	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

採水箇所		御前崎配水池受水点														
採水日						R5.8.8						R6.2.13				
採水時刻						13:30						14:00				
天候	前日・当日					雨・晴						晴・晴				
気温	℃					33.3						14.0		23.7	33.3	14.0
水温	℃					23.8						14.5		19.2	23.8	14.5
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/l以下					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					<0.06						<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					<0.06						<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下					-						-		-	-	-
16 残留塩素	1mg/l以下					0.3						0.3		0.3	0.3	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					60						61		61	61	60
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下					5.0						3.0		4.0	5.0	4.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					<0.03						<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下					<0.3						<0.3		<0.3	0.5	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下					<1						<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					110						100		105	110	100
25 濁度	1度以下					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度					7.4						7.5		7.5	7.5	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づく					-1.2						-1.2		-1.2	-1.2	-1.2
28 従属栄養細菌	1ml/l水中で形成される集落数(CFU)100以下(暫定)					1						1		1	1	1
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

榛南水道

[農業]

採水箇所		榛南浄水場 着水井															
採水日				R5.6.13	R5.7.11												
採水時刻				14:20	9:15												
天候	前日・当日			雨・晴	晴・晴												
気温	℃			22.2	23.2										22.7	23.2	22.2
水温	℃			16.3	16.2										16.3	16.3	16.2
項目	水質目標														平均値	最高値	最小値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/L以下		<0.0002	<0.0002										<0.0001	<0.0001	<0.0002
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08mg/L以下		<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/L以下		<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/L以下		<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/L以下		<0.00004	<0.00004										<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/L以下		<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下		<0.00003	<0.00003										<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/L以下		<0.00001	<0.00001										<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/L以下		<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下		<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下		<0.0006	<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/L以下		<0.000006	<0.000006										<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストール	0.008mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/L以下		<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下		<0.000003	<0.000003										<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/L以下		<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/L以下		<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下		<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/L以下		<0.000006	<0.000006										<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下		<0.00004	<0.00004										<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(CS ₂)mg/L以下		<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下		<0.00006	<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメリン	0.02mg/L以下		<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

榛南水道

〔農薬〕

採水箇所		榛南浄水場 着水井														
52	ジメトエート	0.05mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
53	シメトリン	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソシアネート	0.01mg/L以下 (メチルイソシアネートとして)			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロロホン(DEP)	0.005mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下			<0.000004	<0.000004								<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロバミド	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリプチカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下			<0.000005	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェントロチオン(MEP)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	プロモブチド	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ベンシクロン	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾピシクロン	0.09mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ペンタゾン	0.2mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフルカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレゼート	0.07mg/L以下			<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

榛南水道

[農薬]

採水箇所		榛南浄水場 着水井														
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
109	メタラキシル	0.2mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、以下			0	0								0	0	0

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

榛南水道

[農業]

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
採水日				R5.6.13	R5.7.11											
採水時刻				14:20	11:05											
天候	前日・当日			雨・晴	晴・晴											
気温	℃			22.1	23.8									23.0	23.8	22.1
水温	℃			16.3	16.9									16.6	16.9	16.3
項目	水質目標													平均値	最高値	最小値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/L以下		<0.0002	<0.0002									<0.0001	<0.0001	<0.0002
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/L以下		<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下		<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/L以下		<0.00001	<0.00001									<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下		<0.0006	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/L以下		<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストール	0.008mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/L以下		<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下		<0.000003	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/L以下		<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/L以下		<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下		<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(CS ₂)mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下		<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメリン	0.02mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

榛南水道

[農薬]

採水箇所		榛南浄水場	浄水池													
52	ジメトエート	0.05mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
53	シメトリン	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソシアネート	0.01mg/L以下 (メチルイソシアネートとして)			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロロホン(DEP)	0.005mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下			<0.000004	<0.000004								<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロバミド	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリプチカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下			<0.000005	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェントロチオン(MEP)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	プロモブチド	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ベンシクロン	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾピシクロン	0.09mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ペンタゾン	0.2mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフルカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレゼート	0.07mg/L以下			<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
109	メタラキシル	0.2mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メミノストロビン	0.04mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、1以下			0	0								0	0	0

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)

榛南水道
採水箇所

榛南浄水場 着水井

[クリプトスポリジウム・ジアルジア]

NO.1

採	水	日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11
天		候	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気		温	18.6	20.1	22.2	23.2	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	17.2	19.9	20.0
水		温	16.0	16.0	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.8	15.8	15.4	15.7	15.7
クリプトスポリジウム			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジ ア ル ジ ア			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

採水箇所

榛南浄水場 浄水池

NO.2

採	水	日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11
天		候	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気		温	18.6	20.1	22.2	23.8	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	18.8	19.9	20.0
水		温	16.0	16.0	16.5	16.9	17.0	16.6	16.2	15.9	15.8	15.2	15.5	15.5
クリプトスポリジウム			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジ ア ル ジ ア			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)

榛南水道
取水1号井

[嫌気性芽胞菌]
NO.1

採 水 日	R5.4.11			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天 候	晴・晴			晴・晴			雨・晴			晴・晴		
気 温	℃	20.2		32.9			22.0			6.9		
水 温	℃	15.8		16.0			15.9			15.1		
検 査 結 果	CFU/100ml	0		0			0			0		

取水2号井 NO.2

採 水 日	R5.4.11			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天 候	晴・晴			晴・晴			雨・晴			晴・晴		
気 温	℃	22.0		31.1			22.8			6.5		
水 温	℃	16.0		16.1			16.0			15.4		
検 査 結 果	CFU/100ml	0		0			0			0		

取水3号井 NO.3

採 水 日	R5.4.26			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天 候	晴・雨			晴・晴			雨・晴			晴・晴		
気 温	℃	14.9		31.5			23.0			6.9		
水 温	℃	15.5		15.9			15.8			15.3		
検 査 結 果	CFU/100ml	0		0			0			0		

取水4号井 NO.4

採 水 日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11
天 候	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気 温	℃	22.2	20.5	26.2	31.8	30.0	29.4	26.0	17.0	15.9	11.3	15.1
水 温	℃	15.9	16.0	16.2	16.3	16.3	16.1	16.2	15.7	15.8	15.2	15.6
検 査 結 果	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

取水5号井 NO.5

採 水 日	R5.4.11			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天 候	晴・晴			晴・晴			雨・晴			晴・晴		
気 温	℃	25.3		34.3			27.2			12.2		
水 温	℃	15.9		16.0			16.0			15.5		
検 査 結 果	CFU/100ml	0		0			0			0		

取水6号井 NO.6

採 水 日	R5.4.11			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天 候	晴・晴			晴・晴			雨・晴			晴・晴		
気 温	℃	21.6		30.4			24.0			8.0		
水 温	℃	15.5		16.0			15.8			15.0		
検 査 結 果	CFU/100ml	0		0			0			0		

着水井

NO.1

採 水 日			R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11
天 候			晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気 温	℃		18.6	20.1	22.2	23.2	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	17.2	19.9	20.0
水 温	℃		16.0	16.0	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.8	15.8	15.4	15.7	15.7
検 査 結 果	CFU/100ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

・遠州広域水道

〔 寺谷浄水場 〕


一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を寺谷取水場から取水する天竜川系浄水場と二級河川太田川を水源とし、円田取水場から取水する太田川系浄水場があり、それぞれで浄水処理後、混合し中遠地域に給水している。また、都田浄水場の浄水池へも送水しており、都田浄水場の水と混合して西遠地域へも給水している。

天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

太田川は、周智郡森町の大日山に源を発し、太田川ダムを經由し、支川の三倉川等と合流後、円田取水場に至る。年間を通して濁りは少ないが多量の降雨時は濁度が上昇し、また、生活圏が近く、河川汚染の危険性が存在するため原水水質の監視を常に実施している。今後太田川ダム湖水の富栄養化の影響にも十分に注意する必要がある。

採水地点


原 水	天竜川系：船明ダム、寺谷取水場 太田川系：円田取水場
浄 水 場	天竜川系：着水井、ろ過池入口、浄水池出口 太田川系：着水井、沈殿池、浄水池出口
給水地点 配水池、 メーター室等	磐田市西平松、磐田市中島、磐田市豊浜、 森町北部配水池、磐田市敷地、磐田市高区、 寺谷系都田浄水池入口、浜松市天竜区二俣町皆原 ほか

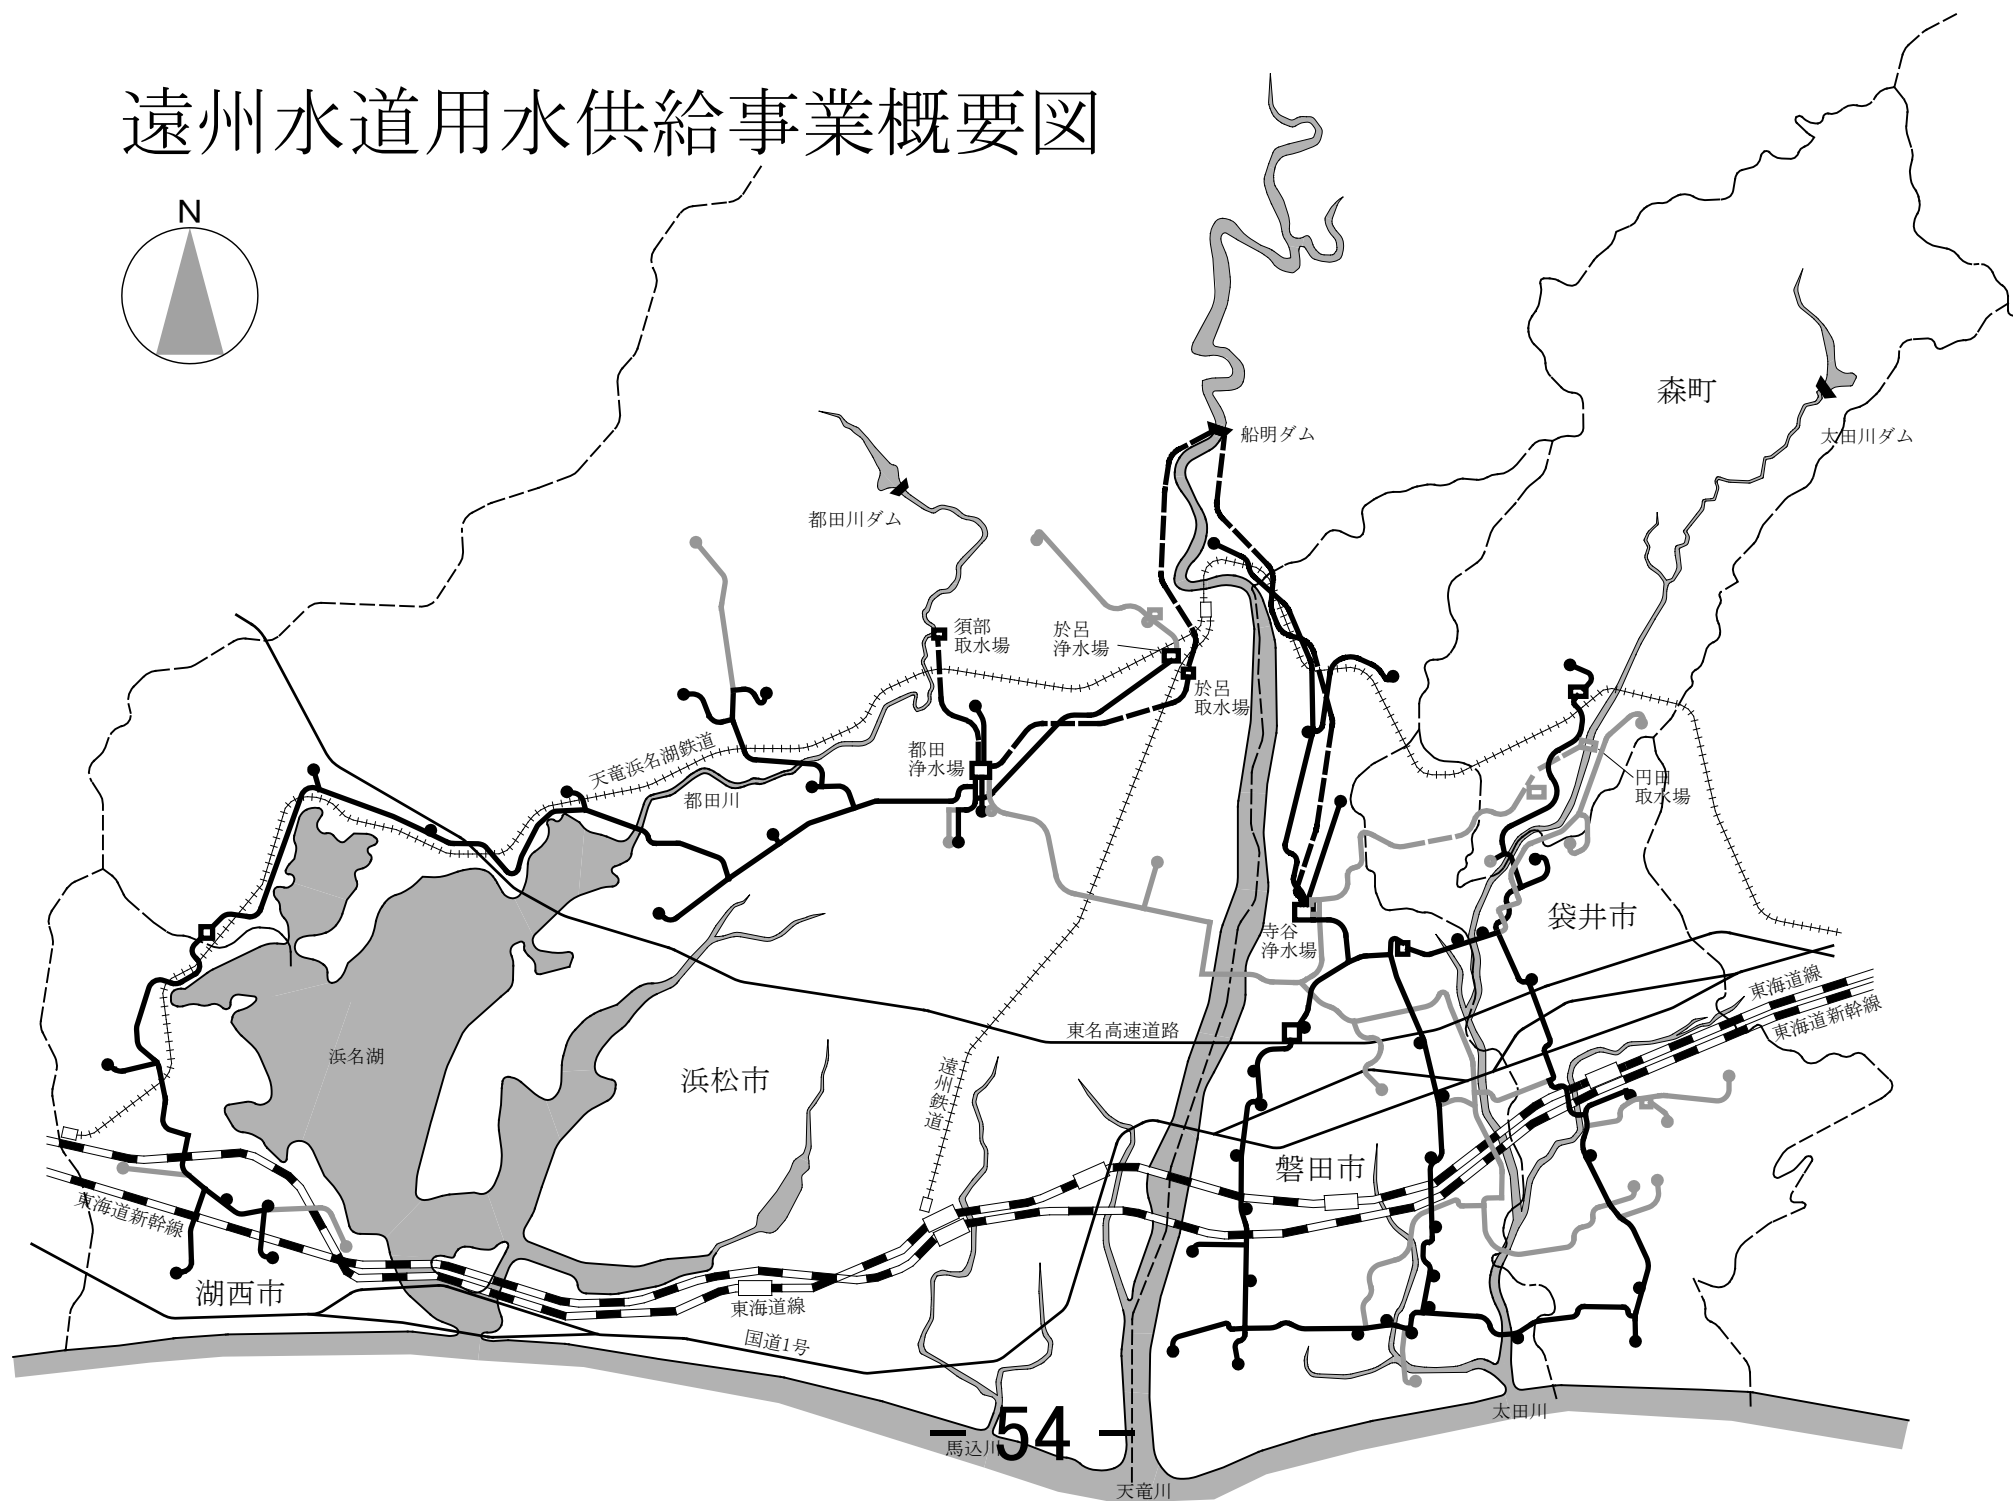

寺谷浄水場平面図

(太田川系)

(天竜川系)

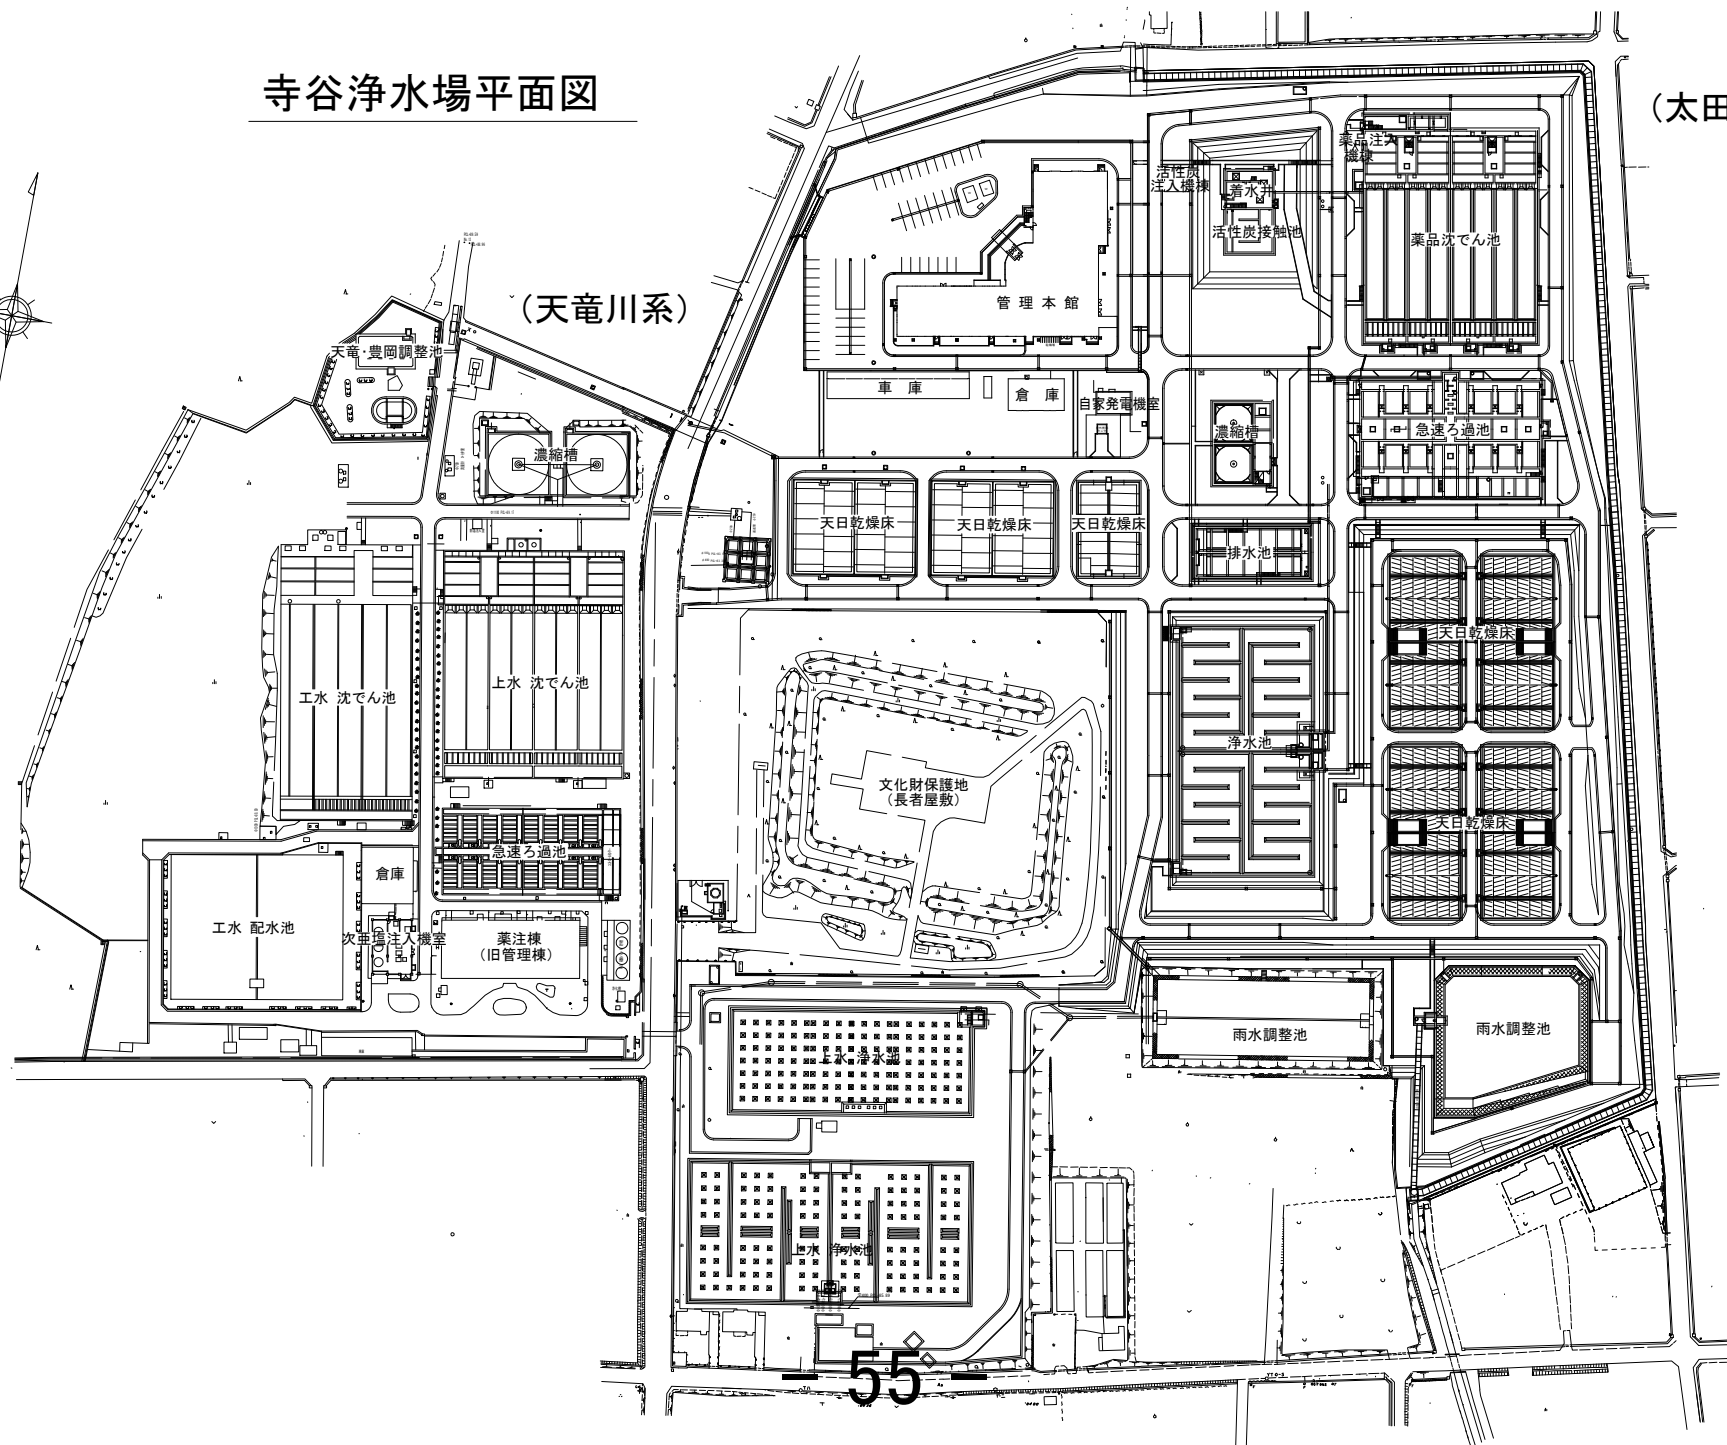

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.1

場所	寺谷浄水場(天竜川系)着水井															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	22.0	12.5	14.4	15.6	12.2	4	6	3	7.1	39.8	2.8	7.6	7.7	7.4	
5月	20.0	24.8	14.5	17.2	19.1	15.4	7	16	3	49.5	182.0	6.2	7.6	7.9	7.5	
6月	24.2	29.0	20.0	19.5	21.6	17.7	9	32	4	196.6	1240.0	18.2	7.7	7.8	7.3	
7月	28.5	33.1	23.5	23.4	26.1	21.0	6	10	3	37.3	86.0	6.4	7.7	7.8	7.6	
8月	29.6	33.5	25.0	26.0	27.0	24.3	6	12	3	21.9	150.4	2.7	7.6	7.7	7.4	
9月	27.4	32.0	23.1	25.8	27.0	24.6	3	5	3	4.8	26.5	1.6	7.6	7.8	7.6	
10月	19.2	27.8	15.0	21.6	25.3	18.7	3	7	2	3.1	5.6	1.3	7.7	7.8	7.6	
11月	14.3	22.1	8.3	17.0	20.0	14.0	4	14	3	4.6	26.5	1.4	7.6	7.7	7.3	
12月	8.6	17.0	2.3	12.1	14.3	9.3	3	6	2	4.4	10.6	2.0	7.7	7.9	7.5	
1月	6.6	12.3	0.5	9.1	10.6	6.8	3	5	2	4.9	10.2	2.5	7.6	7.7	7.5	
2月	8.7	16.6	3.5	9.6	12.1	7.5	4	10	2	14.6	105.2	2.4	7.6	7.7	7.3	
3月	9.7	20.0	3.8	9.9	11.5	8.4	4	7	2	18.7	112.8	3.8	7.6	7.7	7.4	
年間	17.8	33.5	0.5	17.1	27.0	6.8	5	32	2	30.6	1240.0	1.3	7.6	7.9	7.3	

No.2

場所	寺谷浄水場(天竜川系)ろ過池入口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.5	16.0	12.5	<1	1	<1	0.2	1.2	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.4	0.6	0.2	
5月	17.4	19.1	15.8	<1	1	<1	0.5	1.1	0.1	7.2	7.6	6.9	0.4	0.5	0.2	
6月	19.7	21.8	18.1	<1	2	<1	1.0	3.1	0.2	7.2	7.3	6.8	0.4	0.6	0.3	
7月	23.8	26.2	21.3	<1	<1	<1	0.3	0.7	0.1	7.3	7.4	7.1	0.6	0.8	0.3	
8月	26.0	27.0	24.0	<1	<1	<1	0.3	1.0	0.1	7.2	7.4	6.9	0.6	0.8	0.3	
9月	25.9	26.8	25.0	<1	<1	<1	<0.1	0.4	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.7	0.4	
10月	22.1	25.6	18.9	<1	<1	<1	<0.1	0.2	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.6	0.8	0.4	
11月	17.5	21.1	14.3	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.3	7.4	6.9	0.4	0.6	0.3	
12月	12.4	14.3	9.5	<1	<1	<1	0.1	0.3	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.3	
1月	9.3	11.0	7.1	<1	1	<1	0.2	0.4	0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.2	
2月	9.8	12.3	7.9	<1	2	<1	0.4	1.0	0.1	7.3	7.6	7.0	0.3	0.4	0.2	
3月	10.2	12.1	8.9	<1	<1	<1	0.4	2.0	0.1	7.2	7.4	7.1	0.3	0.4	0.2	
年間	17.4	27.0	7.1	<1	2	<1	0.3	3.1	<0.1	7.3	7.7	6.8	0.4	0.8	0.2	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.3

場所	寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.8	16.0	13.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.4	0.5	0.4	
5月	17.6	19.4	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.4	0.5	0.3	
6月	19.9	22.0	18.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	6.8	0.5	0.5	0.4	
7月	24.0	26.0	22.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.4	
8月	26.3	27.0	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.0	0.5	0.6	0.5	
9月	26.1	26.8	25.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.5	0.5	0.4	
10月	22.2	25.7	19.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.6	0.4	
11月	17.7	20.3	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	6.9	0.5	0.5	0.4	
12月	12.8	15.1	9.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
1月	9.9	11.8	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
2月	9.6	11.9	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	6.9	0.4	0.5	0.4	
3月	9.9	11.8	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.4	0.5	0.4	
年間	17.6	27.0	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	6.8	0.5	0.6	0.3	

No.4

場所	寺谷浄水場(太田川系)着水井															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	22.0	12.5	16.1	18.6	14.6	4	10	2	11.1	69.0	0.8	7.4	7.5	7.3	
5月	20.0	24.8	14.5	18.4	21.0	15.9	8	36	3	77.9	1336.2	3.2	7.4	7.4	7.3	
6月	24.2	29.0	20.0	20.6	24.9	18.2	9	36	3	153.3	2060.0	2.0	7.4	7.4	7.0	
7月	28.5	33.1	23.5	25.6	28.1	22.2	4	9	3	8.7	58.9	2.0	7.4	7.5	7.2	
8月	29.6	33.5	25.0	26.8	29.0	24.8	7	28	3	46.6	342.1	0.8	7.4	7.8	7.3	
9月	27.4	32.0	23.1	25.4	27.1	23.0	4	10	2	9.9	55.1	2.3	7.4	7.6	7.3	
10月	19.0	27.5	15.0	19.8	24.8	17.5	4	9	3	5.6	16.4	1.8	7.4	7.5	7.3	
11月	14.3	22.1	8.3	16.0	20.9	12.5	3	6	2	5.8	19.0	1.8	7.4	7.8	7.4	
12月	8.6	17.0	2.3	12.1	15.0	9.0	3	8	2	4.8	41.5	0.6	7.4	7.5	7.3	
1月	6.6	12.3	0.5	10.6	12.5	8.5	3	6	2	6.7	44.6	1.0	7.4	7.6	7.4	
2月	8.7	16.6	3.5	11.8	13.6	10.1	6	28	2	34.8	409.4	1.8	7.4	7.7	7.4	
3月	9.7	20.0	3.8	11.5	13.5	9.5	5	12	2	23.7	135.3	2.3	7.5	7.6	7.3	
年間	17.7	33.5	0.5	17.9	29.0	8.5	5	36	2	32.4	2060.0	0.6	7.4	7.8	7.0	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.5

場所	寺谷浄水場(太田川系)沈殿池															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.7	19.5	14.2	<1	<1	<1	0.4	0.8	<0.1	6.9	7.2	6.7	0.1	0.2	0.0	
5月	19.3	21.6	16.8	<1	1	<1	0.7	2.4	<0.1	6.9	7.1	6.6	0.1	0.4	0.0	
6月	21.2	25.5	18.7	<1	1	<1	1.3	17.5	0.2	6.9	7.4	6.4	0.1	0.3	0.0	
7月	26.6	29.0	23.0	<1	<1	<1	0.4	0.8	0.1	7.1	7.2	6.8	0.1	0.2	0.0	
8月	27.6	29.2	25.8	<1	<1	<1	0.4	0.8	0.1	6.9	7.3	6.5	0.1	0.3	0.0	
9月	26.1	27.9	24.1	<1	<1	<1	0.4	1.1	0.1	7.0	7.1	6.7	0.1	0.2	0.0	
10月	20.5	25.6	18.5	<1	<1	<1	0.3	0.8	0.1	7.1	7.2	6.9	0.2	0.2	0.1	
11月	16.4	20.2	13.4	<1	<1	<1	0.2	0.6	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.1	0.2	0.0	
12月	12.1	14.3	9.5	<1	<1	<1	0.2	0.6	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.1	0.3	0.0	
1月	10.3	12.1	8.5	<1	<1	<1	0.2	0.5	0.1	7.1	7.2	7.0	0.1	0.2	0.0	
2月	11.5	13.6	9.8	<1	<1	<1	0.3	0.7	<0.1	7.1	7.2	6.8	0.1	0.2	0.0	
3月	11.1	13.3	10.0	<1	<1	<1	0.2	0.4	<0.1	7.1	7.2	7.0	0.1	0.2	0.0	
年間	18.3	29.2	8.5	<1	1	<1	0.4	17.5	<0.1	7.0	7.4	6.4	0.1	0.4	0.0	

No.6

場所	寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	19.1	14.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.8	0.4	0.5	0.4	
5月	19.0	21.0	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.0	7.2	6.7	0.4	0.6	0.4	
6月	21.0	24.5	18.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.8	0.4	0.5	0.4	
7月	26.6	29.0	23.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.6	0.4	
8月	27.6	29.1	25.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.8	0.6	0.7	0.5	
9月	25.8	27.1	24.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.2	7.0	0.5	0.6	0.4	
10月	20.6	25.5	18.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.6	0.5	
11月	16.2	19.8	12.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.6	0.4	
12月	11.7	14.3	9.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
1月	10.0	11.8	7.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.2	7.0	0.5	0.5	0.4	
2月	11.2	13.3	9.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	7.0	0.4	0.5	0.4	
3月	11.0	12.5	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.4	0.5	0.4	
年間	18.1	29.1	7.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.7	0.5	0.7	0.4	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.7

場所	磐田市西平松															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.3	16.8	13.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
5月	17.9	20.8	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	20.0	21.9	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	24.1	26.5	21.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	26.7	27.6	25.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.3	
9月	26.4	27.2	25.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
10月	22.5	26.0	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.5	0.3	
11月	17.8	19.9	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
12月	13.0	14.8	11.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
1月	10.0	11.4	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
2月	10.1	11.8	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	
3月	10.5	11.7	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
年間	17.9	27.6	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.4	0.5	0.3	

No.8

場所	磐田市中島															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.2	17.0	13.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.3	
5月	17.8	19.6	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	20.0	22.1	18.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	24.2	27.5	21.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	26.7	27.6	25.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.3	
9月	26.4	27.5	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
10月	22.6	26.3	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.1	0.4	0.5	0.4	
11月	17.8	20.3	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
12月	12.9	14.8	10.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
1月	9.9	11.3	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.5	0.3	
2月	10.0	11.4	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
3月	10.5	12.5	9.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
年間	17.8	27.6	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.9

場所	磐田市豊浜															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.0	18.0	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.3	0.4	0.3	
5月	19.4	21.1	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.9	0.3	0.4	0.3	
6月	21.6	23.1	20.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.3	0.4	0.3	
7月	25.4	28.1	23.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
8月	28.3	29.7	27.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.3	0.4	0.2	
9月	27.9	28.4	27.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.2	
10月	24.5	27.6	21.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
11月	20.8	22.3	18.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
12月	16.2	18.4	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
1月	13.6	14.5	12.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	0.3	0.4	0.2	
2月	12.9	14.1	10.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.3	0.4	0.3	
3月	13.2	13.6	12.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.3	
年間	20.1	29.7	10.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.9	0.3	0.4	0.2	

No.10

場所	森町北部配水池															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.4	17.8	13.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.3	
5月	18.1	20.3	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.4	0.4	0.3	
6月	20.3	23.0	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.2	0.4	0.4	0.4	
7月	24.9	27.5	22.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	27.0	28.0	25.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.3	
9月	26.6	27.5	25.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
10月	22.5	26.1	20.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.3	
11月	17.8	20.3	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.4	0.5	0.3	
12月	12.9	15.7	10.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
1月	9.9	11.2	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.3	
2月	10.1	11.6	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
3月	10.5	12.2	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.3	
年間	18.0	28.0	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.11

場所	磐田市敷地															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	18.0	19.3	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
5月	21.2	23.1	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.3	0.4	0.3	
6月	23.2	25.0	22.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	27.4	30.3	24.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	29.9	30.6	26.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.4	0.3	
9月	29.1	30.2	27.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
10月	25.1	28.7	22.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.3	0.4	0.3	
11月	20.1	22.5	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
12月	14.7	17.0	11.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
1月	11.7	12.9	10.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
2月	11.7	13.4	7.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
3月	12.6	14.0	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
年間	20.4	30.6	7.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.0	0.4	0.4	0.3	

No.12

場所	磐田市高区															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.3	15.5	12.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
5月	17.1	18.7	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
6月	19.5	21.3	18.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
7月	23.6	26.0	21.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.3	
8月	26.3	27.1	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.5	0.3	
9月	26.1	26.8	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.5	0.4	0.4	0.3	
10月	22.0	25.7	19.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.8	7.7	0.4	0.4	0.3	
11月	16.9	19.9	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.4	0.5	0.3	
12月	12.1	15.3	9.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.4	
1月	8.7	11.7	7.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.5	0.3	
2月	9.0	10.8	7.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
3月	9.6	11.4	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
年間	17.1	27.1	7.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.8	7.2	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.13

場所	寺谷系都田浄水池入口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.1	17.2	14.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.3	0.3	
5月	18.1	20.0	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.3	0.2	
6月	20.1	22.0	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.3	0.4	0.2	
7月	24.9	27.6	21.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	8.0	7.5	0.2	0.3	0.2	
8月	26.9	28.1	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	8.0	7.2	0.3	0.5	0.1	
9月	26.2	27.8	25.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.3	0.3	0.4	0.2	
10月	22.9	26.2	20.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.9	7.5	0.3	0.4	0.2	
11月	18.2	20.8	13.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.9	7.2	0.3	0.5	0.2	
12月	13.8	15.0	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.3	0.4	0.3	
1月	11.7	13.0	10.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.4	0.3	
2月	11.4	12.6	10.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.3	0.4	0.2	
3月	10.4	11.5	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.4	0.4	0.3	
年間	18.4	28.1	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	8.0	7.1	0.3	0.5	0.1	

No.14

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.1

採 水 箇 所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口															
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		11:40	12:10	11:28	11:35	12:10	11:20	11:25	11:45	11:15	11:20	11:40	11:10				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温		℃	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7	21.1	34.8	7.7
水温		℃	14.1	17.1	18.7	22.5	25.5	26.5	25.0	19.2	14.0	10.5	8.6	8.5	17.5	26.5	8.5
残留塩素		mg/l	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ビス(1,2-ジクロロエチレン)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.009	0.011	0.011	0.011	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.011	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.008	0.008	0.005	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.05	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.4	4.5	6.0	6.2	6.3	6.7	7.9	7.0	6.6	6.7	8.6	6.9	6.6	8.6	4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	9.2	11.5	9.7	8.4	8.8	10.3	9.8	9.2	9.2	11.0	10.7	9.6	11.5	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.1	29.8	41.0	38.0	41.7	43.7	49.2	49.9	48.0	48.3	50.4	38.6	43.2	50.4	29.8
40	蒸発残留物	500mg/l以下	73	67	71	72	71	79	93	79	89	83	79	79	78	93	67
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																	

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.2

採 水 箇 所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		11:30	11:35	11:52	11:59	12:03	11:21	11:59	11:33	11:35	11:35	11:48	11:38					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7	21.1	34.8	7.7	
水温		℃	16.2	18.5	18.9	24.1	28.6	27.0	24.5	19.3	11.0	9.0	10.2	9.0	18.0	28.6	9.0	
残留塩素		mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.007	<0.006	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.003	<0.003	0.006	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.006	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	0.04	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	7.6	7.7	8.1	8.3	7.8	7.9	8.4	8.2	7.7	8.4	8.2	8.0	8.4	7.6	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.0	10.2	10.2	9.4	8.1	8.7	7.7	8.0	7.0	7.6	7.9	8.4	8.4	10.2	7.0	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.0	34.5	23.7	32.3	43.5	40.2	42.0	44.7	42.0	43.0	46.4	37.0	39.4	46.4	23.7	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	83	82	64	75	90	81	89	82	85	90	85	80	82	90	64	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.3

採 水 箇 所		磐田市西平松																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		09:10	09:22	09:28	09:34	09:12	09:30	09:34	09:30	09:43	09:15	09:26	09:25					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	17.6	19.5	23.7	29.8	31.6	31.5	25.1	21.1	8.5	8.8	7.0	8.1	19.4	31.6	7.0	
水温		℃	13.9	17.1	19.4	23.2	27.6	27.2	24.1	19.4	13.0	9.4	8.5	9.0	17.6	27.6	8.5	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	ビス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリランビス(1,2-ジクロロエチレン)	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.010	0.012	0.012	0.012	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.06	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.9	4.9	6.4	6.4	6.7	7.0	7.7	7.3	6.9	6.7	8.5	7.0	6.9	8.5	4.9	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	9.2	12.4	9.0	8.5	9.0	9.0	9.5	8.4	9.1	10.2	10.5	9.4	12.4	8.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	41.1	33.5	40.0	38.5	42.0	43.0	47.2	49.6	46.9	47.9	50.0	38.5	43.2	50.0	33.5	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	74	73	77	76	77	83	90	85	85	90	75	83	81	90	73	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.4

採 水 箇 所		磐田市中島																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		10:05	09:56	10:08	10:07	09:59	10:01	10:13	10:05	10:15	10:16	10:09	10:06					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	20.0	22.0	25.4	30.6	34.0	32.7	29.0	22.0	7.9	11.1	6.9	9.3	20.9	34.0	6.9	
水温		℃	14.5	16.6	18.9	22.1	26.5	27.5	25.9	19.5	12.5	10.2	6.5	9.2	17.5	27.5	6.5	
残留塩素		mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.006	0.010	0.012	0.013	0.012	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.013	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.8	4.9	6.4	6.3	6.8	7.0	7.7	7.3	7.0	6.7	8.5	7.1	6.9	8.5	4.9	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	9.0	12.4	8.9	8.5	9.0	8.9	9.2	8.4	9.1	10.2	10.5	9.4	12.4	8.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	41.0	34.2	40.0	38.9	42.4	43.1	47.4	49.3	46.7	47.9	49.7	38.5	43.3	49.7	34.2	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	77	71	76	76	80	76	89	84	92	91	87	86	82	92	71	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
備考																		
*は、自己検査																		

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.5

採 水 箇 所		磐田市豊浜																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		10:40	10:27	10:40	11:02	10:55	10:29	10:49	10:34	10:50	10:45	10:48	10:36					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	17.0	19.1	24.2	29.9	33.2	31.1	26.5	22.2	9.3	9.9	7.8	10.0	20.0	33.2	7.8	
水温		℃	15.4	18.2	20.5	23.0	28.5	27.8	26.3	21.6	16.5	13.0	10.5	12.1	19.4	28.5	10.5	
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.013	0.011	0.010	0.009	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.013	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.009	0.005	0.005	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.7	5.8	6.5	8.0	8.3	7.8	7.9	8.5	8.3	7.7	8.4	8.3	7.8	8.7	5.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.7	7.8	11.7	8.7	8.3	9.1	7.7	7.4	7.1	8.0	8.0	9.0	8.5	11.7	7.1	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.4	38.0	31.3	44.6	44.3	41.0	42.4	43.6	43.3	43.5	47.3	37.0	41.6	47.3	31.3	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	85	76	59	87	85	83	85	81	80	81	81	80	81	80	59	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.6

採 水 箇 所		森町北部配水池																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		09:33	09:40	09:25	09:30	09:40	09:30	09:23	09:35	09:10	09:40	09:40	09:10					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	15.3	19.5	23.1	30.1	31.5	29.2	25.9	21.0	6.5	7.0	7.4	7.1	18.6	31.5	6.5	
水温		℃	14.1	17.8	18.8	22.5	26.2	27.1	25.9	20.0	15.7	10.0	8.5	10.0	18.0	27.1	8.5	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.006	0.010	0.012	0.013	0.012	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.013	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.09	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.09	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.28	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.7	4.8	6.4	6.3	6.6	7.0	7.7	7.4	6.9	6.8	8.5	7.0	6.8	8.5	4.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	9.3	12.4	8.9	8.5	9.0	8.9	9.3	8.4	9.1	10.2	10.5	9.4	12.4	8.2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.8	33.1	40.0	38.7	42.0	43.1	47.3	49.2	46.9	48.1	50.0	38.5	43.1	50.0	33.1	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79	71	76	73	76	84	91	76	91	89	76	86	81	91	71	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.7

採 水 箇 所		磐田市敷地															
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		08:50	09:00	08:53	08:50	08:50	08:50	08:50	08:50	08:40	09:00	09:10	08:35				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温		℃	14.7	19.1	20.9	29.1	29.5	28.1	25.0	20.4	6.5	5.6	7.0	6.5	17.7	29.5	5.6
水温		℃	16.5	17.1	22.0	24.1	26.1	27.0	27.1	20.5	15.0	10.0	7.9	9.0	18.5	27.1	7.9
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.011	0.012	0.014	0.014	0.010	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.014	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.5	4.8	6.6	6.1	6.3	6.7	7.6	7.1	6.6	6.6	8.5	6.9	6.7	8.5	4.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	7.7	12.2	9.0	8.6	9.0	9.4	9.9	8.9	9.3	10.6	10.7	9.5	12.2	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.9	36.0	39.1	39.8	41.7	43.7	48.8	50.6	47.9	48.2	50.6	38.5	43.8	50.6	36.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	77	68	69	74	75	75	82	74	80	85	78	82	77	85	68
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																	
*は、自己検査																	

遠州水道 寺谷

〔基準(健康・性状)〕

No.8

採水箇所		磐田市高区													No.8		
採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		08:20	08:20	08:23	08:20	08:20	08:05	08:15	08:20	08:00	08:00	08:40	08:00				
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温	℃	14.5	17.5	20.1	27.6	29.5	27.5	24.0	20.0	6.1	3.5	5.1	6.2	16.8	29.5	3.5	
水温	℃	13.0	16.5	20.3	22.1	25.9	26.5	25.1	19.0	12.5	8.8	7.5	8.5	17.1	26.5	7.5	
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
項目	基準値														平均値	最高値	最低値
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16 ジェル-1,2-ジクロロエチレン及びトリフェノール-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.009	0.010	0.011	0.010	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.011	<0.006	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.009	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.009	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.6	4.9	6.4	6.1	6.2	6.7	7.6	7.0	6.6	6.7	8.6	6.9	6.7	8.6	4.9	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.1	11.6	8.9	8.5	9.0	9.5	9.7	8.8	9.3	10.7	10.7	9.4	11.6	8.1	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	41.0	35.8	38.4	39.7	41.5	43.6	49.1	50.5	47.8	48.3	50.9	38.5	43.8	50.9	35.8	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	67	68	51	62	66	75	82	73	81	87	78	69	72	87	51	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.4	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50 色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.9

採 水 箇 所		寺谷系都田浄水池入口																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		08:24	08:28	08:25	08:40	08:07	08:25	08:25	09:22	08:20	08:50	08:25	08:20					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	15.0	18.1	21.8	27.0	30.0	30.0	22.5	20.1	7.2	5.0	8.8	7.0	17.7	30.0	5.0	
水温		℃	16.0	19.0	20.1	22.8	28.1	27.8	26.2	20.5	14.8	12.9	12.6	10.8	19.3	28.1	10.8	
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.013	0.011	0.014	0.010	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.014	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	0.006	0.003	0.004	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.6	7.5	6.2	7.1	8.4	7.6	7.7	8.5	8.3	7.8	8.5	8.1	7.9	8.6	6.2	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8	8.4	9.9	9.0	8.5	9.0	7.7	7.5	7.3	8.3	8.2	9.1	8.6	9.9	7.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.6	40.4	29.4	43.9	45.4	40.2	42.3	44.5	44.4	44.2	48.1	37.2	42.0	48.1	29.4	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	89	90	61	77	85	84	85	75	92	89	79	83	82	92	61	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.5	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.10

採 水 箇 所		船明ダム																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		08:32	08:38	08:41	08:36	07:47	08:43	08:37	08:50	08:36	08:49	08:45	08:32					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	13.0	19.8	20.0	29.5	27.5	28.0	21.4	21.1	7.9	4.8	7.2	7.5	17.3	29.5	4.8	
水温		℃	11.9	14.9	15.8	21.8	24.1	25.7	22.5	17.7	9.3	6.3	5.9	7.7	15.3	25.7	5.9	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	25	163	>300	>300	>300	>300	38	28	23	10	17	53	—	>300	10	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	—	—	—	*	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.003	0.010	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.010	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.004	0.018	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.018	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.008	0.005	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.016	0.024	0.006	0.010	0.006	0.007	0.024	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.09	2.15	10.57	3.01	0.19	0.07	0.05	0.05	0.08	0.08	0.12	0.60	1.42	10.57	0.05	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.13	3.52	11.82	3.06	0.23	0.09	0.06	0.08	0.15	0.18	0.26	0.91	1.71	11.82	0.06	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.2	3.0	2.7	3.4	4.2	4.5	5.7	6.1	5.7	5.8	6.7	4.6	4.8	6.7	2.7	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.014	0.139	0.383	0.088	0.012	0.014	0.010	0.023	0.028	0.081	0.118	0.044	0.080	0.383	0.010	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	2.4	<2	2.4	3.0	3.1	4.1	4.8	4.6	4.7	5.9	4.1	3.6	5.9	<2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38.9	31.2	41.4	36.8	42.2	43.7	49.2	50.6	48.0	49.0	50.3	38.8	43.3	50.6	31.2	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	55	180	459	123	62	54	62	57	67	62	62	83	110	459	54	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	1.2	1.1	1.3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.3	0.7	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	8.0	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	8.0	7.4	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	沼沢臭	土臭	沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	5	14	32	12	3	4	3	3	3	3	6	8	32	3	*	
51	濁度	2度以下	2.5	57.4	292.8	55.5	4.0	1.8	1.2	1.1	2.1	2.6	2.3	18.0	36.8	292.8	1.1	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.11

採 水 箇 所		寺谷取水場(天竜川系)																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		08:20	08:23	08:29	08:33	08:25	08:36	08:36	08:37	08:28	08:17	08:32	08:19					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	17.1	20.2	23.0	28.9	32.0	32.0	25.4	20.3	7.9	6.4	8.2	7.7	19.1	32.0	6.4	
水温		℃	12.6	15.2	16.5	24.1	26.3	26.5	23.0	18.2	3.8	5.5	6.0	6.7	15.4	26.5	3.8	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	38	174	>300	>300	156	111	>300	>300	30	9	16	36	—	>300	9	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	不検出	検出	—	—	—	*	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.002	0.010	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.010	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.003	0.017	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.017	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.006	0.006	<0.004	0.004	<0.004	0.005	0.009	0.012	0.004	0.013	0.006	0.005	0.005	0.013	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.08	1.66	6.91	1.90	0.18	0.07	0.03	0.03	0.06	0.07	0.10	0.57	0.97	6.91	0.03	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.12	2.28	10.05	2.29	0.23	0.10	0.04	0.05	0.09	0.15	0.21	0.84	1.37	10.05	0.04	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.2	3.4	2.7	3.4	4.2	4.5	5.8	6.0	5.8	5.8	6.5	4.7	4.8	6.5	2.7	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.015	0.100	0.370	0.067	0.012	0.011	0.005	0.009	0.011	0.053	0.082	0.042	0.065	0.370	0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	2.7	<2	2.4	3.0	3.1	4.2	4.8	4.5	4.6	5.4	4.1	3.6	5.4	<2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.2	32.9	41.3	36.8	42.1	44.0	49.6	49.7	48.1	49.2	50.6	39.1	43.6	50.6	32.9	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	75	160	953	159	54	60	62	66	83	65	76	88	158	953	54	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	1.0	1.3	1.2	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.3	0.7	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	8.3	7.6	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	沼沢臭	土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	3	12	32	10	3	3	3	3	3	3	6	7	32	3	*	
51	濁度	2度以下	2.3	50.5	354.7	61.4	3.6	1.4	0.8	0.4	1.5	1.9	2.8	17.7	41.6	354.7	0.4	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.12

採 水 箇 所		円田取水場(太田川系)																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		10:00	10:30	09:54	09:50	10:00	10:05	09:45	10:00	09:40	10:00	10:10	09:35					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	15.5	19.6	24.3	31.1	32.1	29.5	27.6	22.1	8.5	8.5	7.5	7.2	19.5	32.1	7.2	
水温		℃	15.0	16.5	18.7	23.5	30.5	27.1	22.5	19.1	9.5	7.9	8.4	8.0	17.2	30.5	7.9	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	36	76	247	>300	>300	>300	212	>300	31	15	137	20	—	>300	15	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	0.00007	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00007	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.009	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.009	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.005	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.08	6.90	2.55	0.61	0.04	0.08	0.04	4.80	0.05	0.05	0.11	0.18	1.29	6.90	0.04	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.14	9.78	4.01	1.00	0.06	0.11	0.06	7.24	0.07	0.08	0.19	0.30	1.92	9.78	0.06	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.4	5.0	5.5	6.0	7.2	6.6	7.0	4.6	6.9	6.8	7.6	6.4	6.4	7.6	4.6	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.006	0.370	0.153	0.033	<0.005	<0.005	<0.005	0.300	<0.005	<0.005	0.009	0.011	0.074	0.370	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	2.9	2.7	2.7	3.2	3.1	3.1	2.7	3.2	3.1	3.4	3.0	3.1	3.6	2.7	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44.7	24.8	29.2	33.0	43.1	39.0	42.6	24.3	43.2	41.9	46.6	39.1	37.6	46.6	24.3	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	92	474	231	104	72	60	77	697	84	69	71	84	176	697	60	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	1.4	0.6	0.6	0.6	1.0	0.5	3.1	0.4	0.5	0.7	0.4	0.9	3.1	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8	7.3	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	微沼沢臭	土臭	微土臭	微沼沢臭	微土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	土臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	3	28	24	8	3	6	3	40	2	2	3	3	10	40	2	*
51	濁度	2度以下	1.7	355.5	76.3	16.3	0.9	1.5	0.8	150.8	0.8	1.1	3.4	4.2	51.1	355.5	0.8	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.25

採水箇所		陸奥ポンプ場	豊沢	山崎											
採水月日		R5.8.1	R5.8.1	R5.8.1											
採水時刻		13:54	14:34	15:12											
天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇	曇・曇											
気温	℃	34.6	32.8	33.5											
水温	℃	26.5	28.4	33.0											
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.2											
項目	基準値														
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0											
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001											
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001											
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.3	0.3											
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004											
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001											
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001											
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06											
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002											
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.010	0.011	0.013											
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003											
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01											
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001											
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.02	0.02											
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004											
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004											
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009											
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008											
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.05	0.05	0.05											
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.7	8.9	9.0											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005											
38 塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.3	8.2											
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.0	45.0	45.0											
40 蒸発残留物	500mg/l以下	80	92	84											
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002											
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5											
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.6											
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											
50 色度	5度以下	<1	<1	<1											
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1											
備考															

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口														
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
採水時刻		11:40	12:10	11:28	11:35	12:10	11:20	11:25	11:45	11:15	11:20	11:40	11:10			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温	℃	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7	21.1	34.8	7.7
水温	℃	14.1	17.1	18.7	22.5	25.5	26.5	25.0	19.2	14.0	10.5	8.6	8.5	17.5	26.5	8.5
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	0.002	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	0.003	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.002	0.007	<0.002
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	40.1	29.8	41.0	38.0	41.7	43.7	49.2	49.9	48.0	48.3	50.4	38.6	43.2	50.4	29.8
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	5	—	—	3	—	—	3	—	—	6	—	4	6	3
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	1.0	—	—	0.6	—	—	0.9	—	—	1.4	—	1.0	1.4	0.6
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	73	67	71	72	71	79	93	79	89	83	79	79	78	93	67
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.4	7.0	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.0
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.2	—	—	-1.2	—	—	-1.3	—	—	-1.5	—	-1.6	-1.2	-2.2
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.02	0.01	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.03	0.07	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口														
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
採水時刻		11:30	11:35	11:52	11:59	12:03	11:21	11:59	11:33	11:35	11:35	11:48	11:38			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温	℃	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7	21.1	34.8	7.7
水温	℃	16.2	18.5	18.9	24.1	28.6	27.0	24.5	19.3	11.0	9.0	10.2	9.0	18.0	28.6	9.0
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	0.001	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	0.004	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	0.003	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	0.004	<0.002
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	43.0	34.5	23.7	32.3	43.5	40.2	42.0	44.7	42.0	43.0	46.4	37.0	39.4	46.4	23.7
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	3	—	—	2	—	—	5	—	3	5	2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	0.9	—	—	0.8	—	—	0.3	—	—	0.3	—	0.6	0.9	0.3
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	83	82	64	75	90	81	89	82	85	90	85	80	82	90	64
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.2	7.1	7.0	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.0
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上と極力0に近づける	—	-2.3	—	—	-1.5	—	—	-1.7	—	—	-2.0	—	-1.9	-1.5	-2.3
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.07	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)														
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
採水時刻		08:20	08:23	08:29	08:33	08:25	08:36	08:36	08:37	08:28	08:17	08:32	08:19			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温	℃	17.1	20.2	23.0	28.9	32.0	32.0	25.4	20.3	7.9	6.4	8.2	7.7	19.1	32.0	6.4
水温	℃	12.6	15.2	16.5	24.1	26.3	26.5	23.0	18.2	3.8	5.5	6.0	6.7	15.4	26.5	3.8
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.004	0.027	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.003	0.027	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	39.2	32.9	41.3	36.8	42.1	44.0	49.6	49.7	48.1	49.2	50.6	39.1	43.6	50.6	32.9
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.015	0.100	0.370	0.067	0.012	0.011	0.005	0.009	0.011	0.053	0.082	0.042	0.065	0.370	0.005
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	3	—	—	2	—	—	<2	—	2	3	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	4.0	—	—	2.1	—	—	2.6	—	—	3.1	—	3.0	4.0	2.1
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	75	160	953	159	54	60	62	66	83	65	76	88	158	953	54
25 濁度	1度以下	2.3	50.5	354.7	61.4	3.6	1.4	0.8	0.4	1.5	1.9	2.8	17.7	41.6	354.7	0.4
26 pH値	7.5程度	7.8	7.6	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	8.3	7.6
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.5	—	—	-0.9	—	—	-0.9	—	—	-1.3	—	-1.2	-0.9	-1.5
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	7600	—	—	1700	—	—	8100	—	—	180	—	4395	8100	180
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.08	1.66	6.91	1.90	0.18	0.07	0.03	0.03	0.06	0.07	0.10	0.57	0.97	6.91	0.03
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		円田取水場(太田川系)														
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
採水時刻		10:00	10:30	09:54	09:50	10:00	10:05	09:45	10:00	09:40	10:00	10:10	09:35			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温	℃	15.5	19.6	24.3	31.1	32.1	29.5	27.6	22.1	8.5	8.5	7.5	7.2	19.5	32.1	7.2
水温	℃	15.0	16.5	18.7	23.5	30.5	27.1	22.5	19.1	9.5	7.9	8.4	8.0	17.2	30.5	7.9
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.009	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.009	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	44.7	24.8	29.2	33.0	43.1	39.0	42.6	24.3	43.2	41.9	46.6	39.1	37.6	46.6	24.3
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.006	0.327	0.153	0.033	0.003	0.004	0.003	0.300	0.003	0.003	0.009	0.011	0.071	0.327	0.003
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	4	—	—	2	—	—	<2	—	—	2	—	2	4	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	6.6	—	—	1.5	—	—	10.0	—	—	2.8	—	5.2	10.0	1.5
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	92	474	231	104	72	60	77	697	84	69	71	84	176	697	60
25 濁度	1度以下	1.7	355.5	76.3	16.3	0.9	1.5	0.8	150.8	0.8	1.1	3.4	4.2	51.1	355.5	0.8
26 pH値	7.5程度	7.6	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.1	—	—	-1.1	—	—	-2.0	—	—	-1.6	—	-1.7	-1.1	-2.1
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	4700	—	—	46000	—	—	45000	—	—	2800	—	24625	46000	2800
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.08	5.64	2.55	0.61	0.04	0.08	0.04	4.80	0.05	0.05	0.11	0.18	1.19	5.64	0.04
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		磐田市中島													
採水日		R5.8.1	R6.2.6												
採水時刻		09:59	10:09												
天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇												
気温	℃	34.0	6.9										20.4	34.0	6.9
水温	℃	26.5	6.5										16.5	26.5	6.5
項目	目標値												平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001	<0.001										<0.001	0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.007	<0.002										0.004	0.007	<0.002
15 農薬類	1以下	—	—										—	—	—
16 残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	42.4	49.7										46.0	49.7	42.4
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	<2	4										2	4	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.5	1.0										0.8	1.0	0.5
23 臭気強度(TON)	3以下	<1	<1										<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	80	87										84	87	80
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.5	7.4										7.4	7.5	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.3	-1.6										-1.4	-1.3	-1.6
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	0										0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.05	0.01										0.03	0.05	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考															

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		磐田市豊浜													
採水日		R5.8.1	R6.2.6												
採水時刻		10:55	10:48												
天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇												
気温	℃	33.2	7.8										20.5	33.2	7.8
水温	℃	28.5	10.5										19.5	28.5	10.5
項目	目標値												平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.003	<0.001										0.002	0.003	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.007	<0.002										0.004	0.007	<0.002
15 農薬類	1以下	—	—										—	—	—
16 残留塩素	1mg/l以下	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	44.3	47.3										45.8	47.3	44.3
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	3	3										3	3	3
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.7	0.7										0.7	0.7	0.7
23 臭気強度(TON)	3以下	<1	<1										<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	85	81										83	85	81
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.4	7.3										7.4	7.4	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.4	-1.9										-1.6	-1.4	-1.9
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	0										0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.05	0.01										0.03	0.05	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考															

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)												
採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1									
採水時刻		08:23	08:29	08:33	08:25									
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇									
気温	℃	20.2	23.0	28.9	32.0							26.0	32.0	20.2
水温	℃	15.2	16.5	24.1	26.3							20.5	26.3	15.2
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)	0.05mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アエロホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	—	<0.00003	—						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロッグス	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	—	<0.002	—						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	—	<0.000003	—						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	—	<0.00006	—						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダシメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロピル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.00003							<0.00002	0.00003	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ペンタノン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比が概して、1以下	0	0	0	0.00060								0.00015	0.00060	0.00000
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		円田取水場(太田川系)												
採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1									
採水時刻		10:30	09:54	09:50	10:00									
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇									
気温	℃	19.6	24.3	31.1	32.1							26.8	32.1	19.6
水温	℃	16.5	18.7	23.5	30.5							22.3	30.5	16.5
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)	0.05mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アエロホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	—	<0.00003	—						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	—	<0.002	—						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	—	<0.000003	—						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	—	<0.00006	—						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		円田取水場(太田川系)										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダシメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロピル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンダリン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		円田取水場(太田川系)												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比が概して、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口													
採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1										
採水時刻		12:10	11:28	11:35	12:10										
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇										
気温	℃	20.9	24.3	32.6	34.8								28.2	34.8	20.9
水温	℃	17.1	18.7	22.5	25.5								21.0	25.5	17.1
項目	水質目標												平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)	0.05mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アエロホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	—	<0.00003	—	<0.00003							<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロッグス	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006							<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	—	<0.002	—	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	—	<0.000003	—	<0.000003							<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006							<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	—	<0.00006	—	<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダシメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンダリン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比が概して、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口												
採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1									
採水時刻		11:35	11:52	11:59	12:03									
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇									
気温	℃	20.9	24.3	32.6	34.8							28.2	34.8	20.9
水温	℃	18.5	18.9	24.1	28.6							22.5	28.6	18.5
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)	0.05mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アエロホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	—	<0.00003	—	<0.00003						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロッグス	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	—	<0.002	—	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	—	<0.000003	—	<0.000003						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	—	<0.00006	—	<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダシメット、メタム(カーバム)及びメチルイソシアネート	0.01mg/l(メチルイソシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンダリン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比が概して、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)

遠州水道 寺谷

[クリプトスポリジウム]

採水箇所 寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7
水温	14.1	17.1	18.7	22.5	25.5	26.5	25.0	19.2	14.0	10.5	8.6	8.5
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採水箇所 寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7
水温	16.2	18.5	18.9	24.1	28.6	27.0	24.5	19.3	11.0	9.0	10.2	9.0
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採水箇所 寺谷浄水場(天竜川系)着水井

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7
水温	14.9	17.2	18.0	22.0	25.9	26.5	25.1	19.0	12.9	9.5	6.9	8.5
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	6	41	17	12	1	0	1	0	3	3	2	4

採水箇所 円田取水場(太田川系)

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	15.5	19.6	24.3	31.1	32.1	29.5	27.6	22.1	8.5	8.5	7.5	7.2
水温	15.0	16.5	18.7	23.5	30.5	27.1	22.5	19.1	9.5	7.9	8.4	8.0
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	1	12	3	3	6	16	5	81	5	1	15	0

・遠州広域水道

[於呂浄水場]


一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を於呂取水場から取水する於呂浄水場で浄水処理後、浜松市へ給水している。

天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における原水の高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。


採水地点

原 水	船明ダム、於呂取水場
浄 水 場	着水井、沈殿池、ろ過池出口、浄水池出口
給水地点 配水池、 メーター室等	浜松市北区大原、浜松市浜北区四大地、 浜松市浜北区姥ヶ谷、浜松市浜北区宮口、 浜松市天竜区請留 ほか

遠州水道用水供給事業概要図

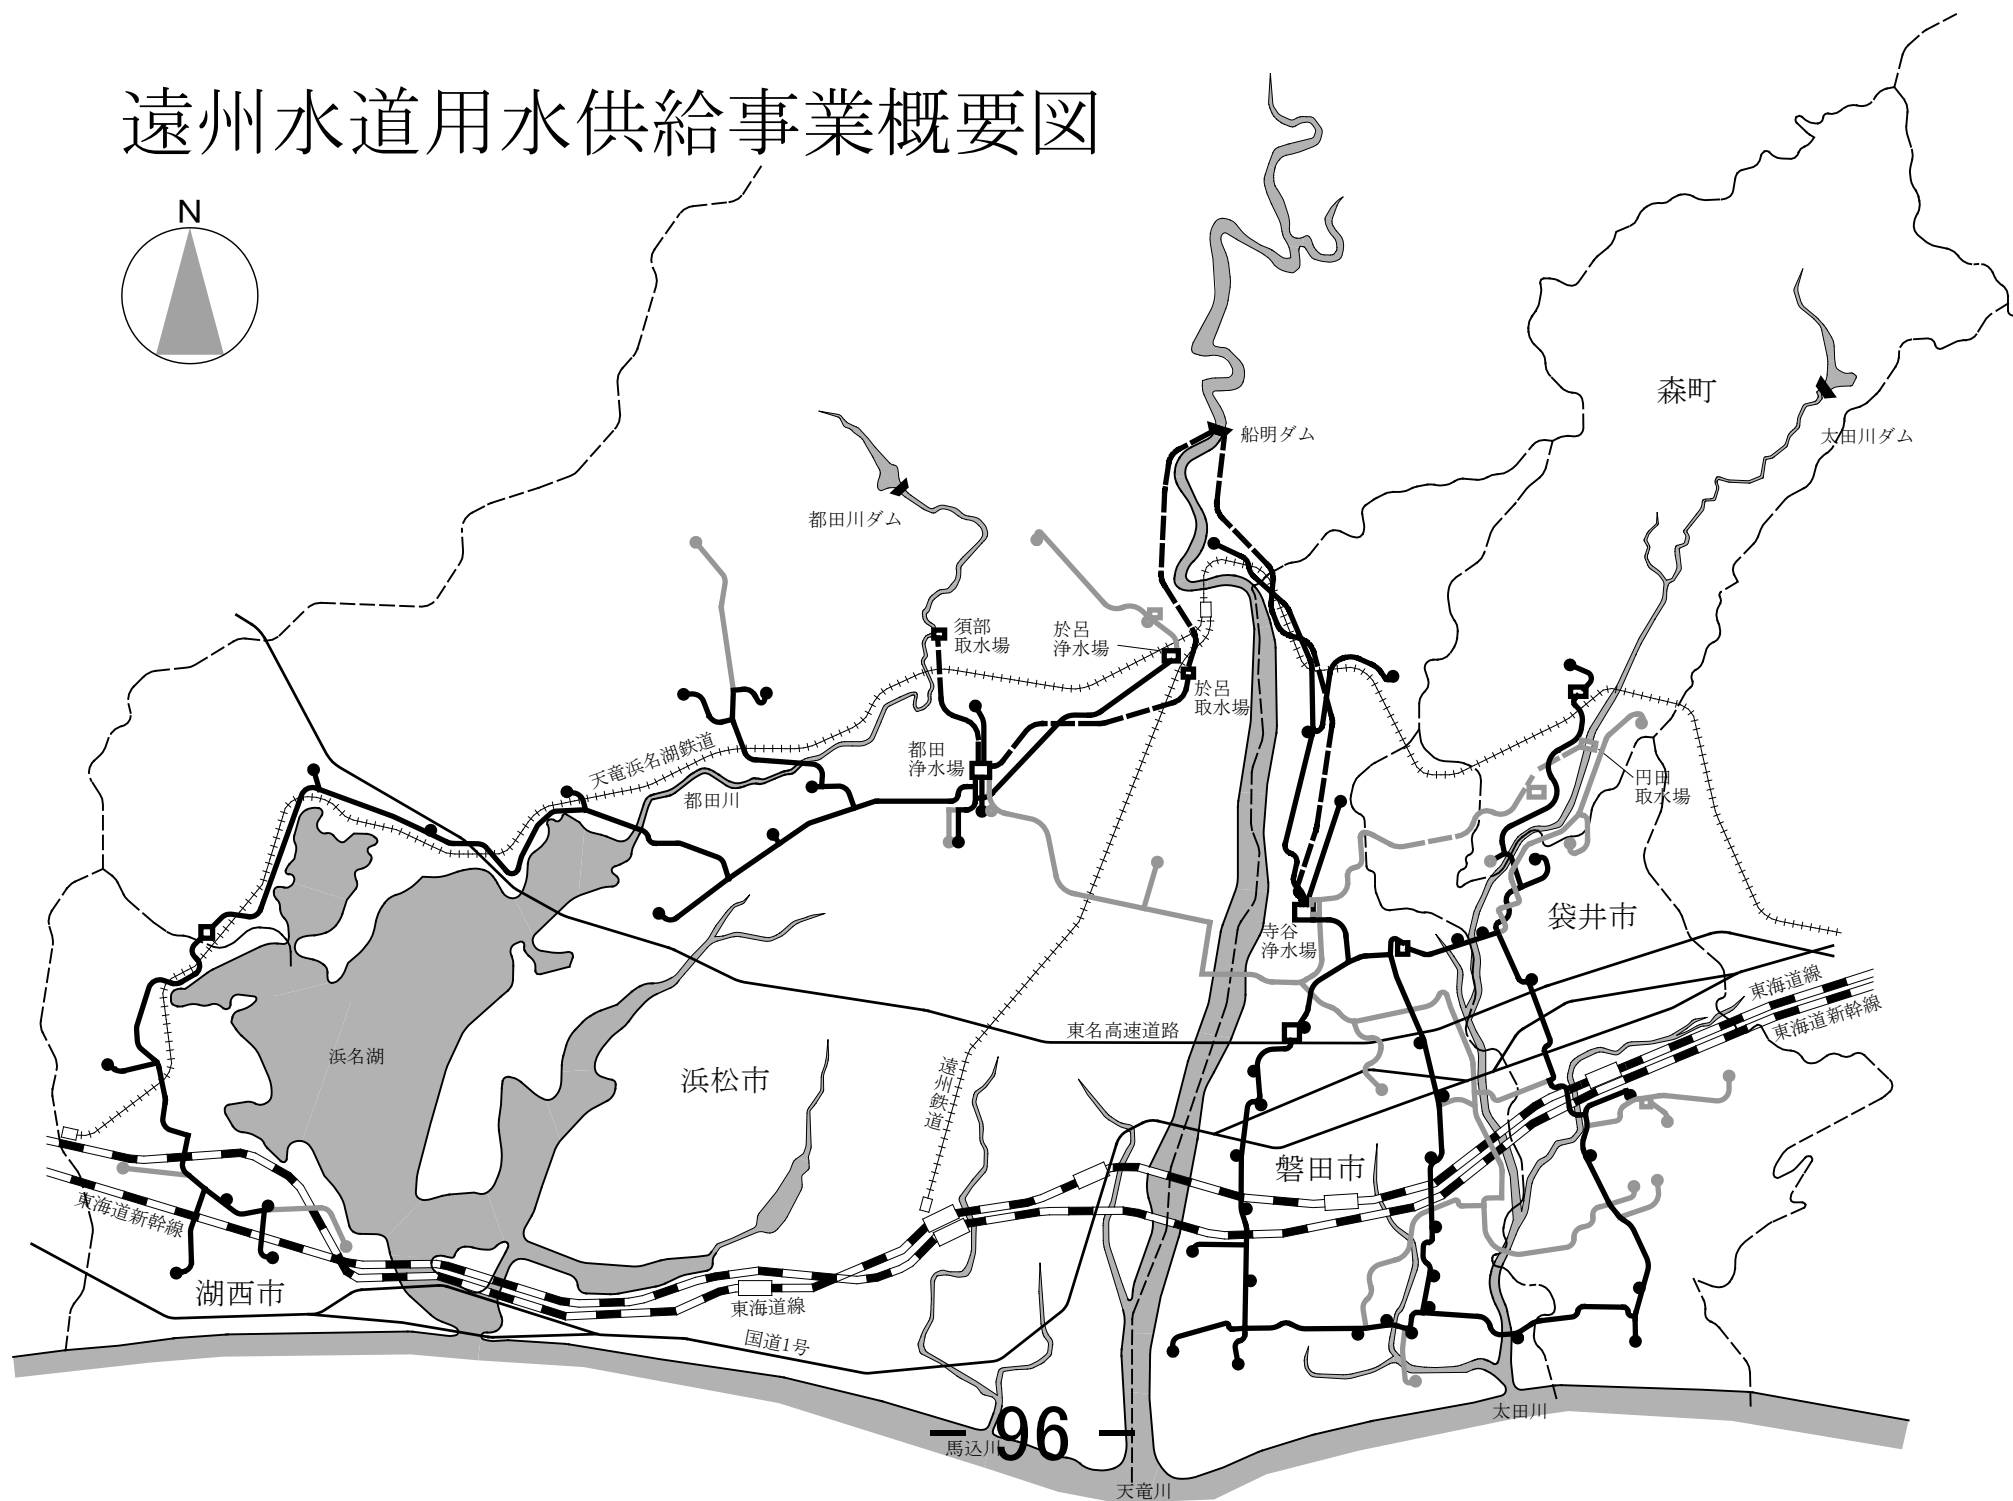

於呂浄水場平面図

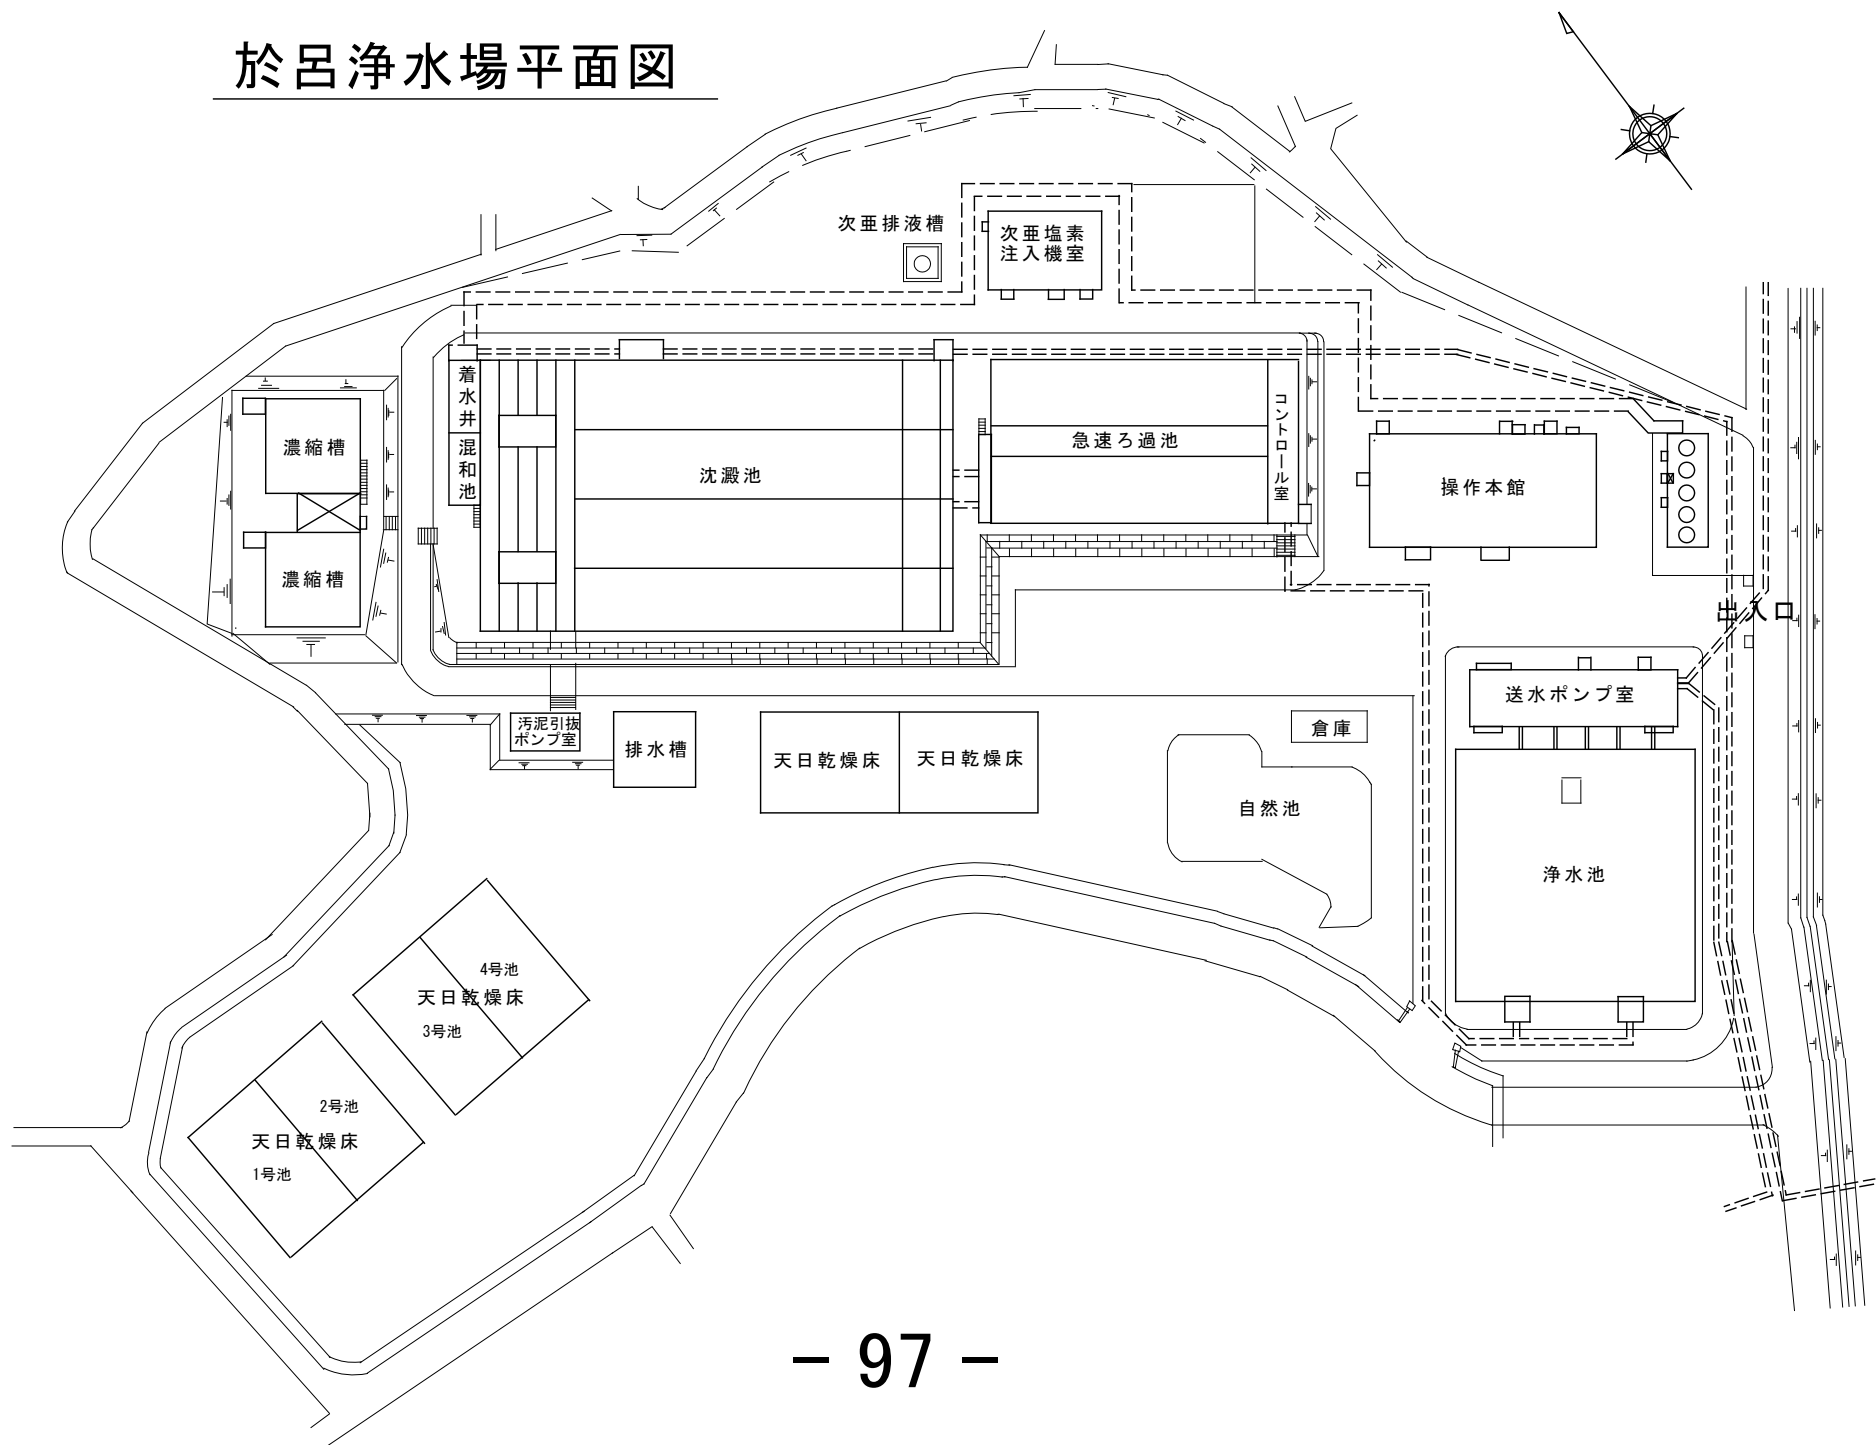

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.24

場所	着水井(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.1	15.2	11.3	5	22	3	10.4	160.8	2.1	7.5	7.7	7.2	—	—	—	
5月	15.6	17.5	13.9	6	20	3	57.5	337.3	4.5	7.6	7.7	7.3	—	—	—	
6月	17.8	19.4	16.2	10	24	4	208.9	1152.0	20.1	7.7	7.9	7.2	—	—	—	
7月	22.0	24.7	20.0	5	12	2	43.7	123.2	7.3	7.7	7.8	7.6	—	—	—	
8月	24.6	25.8	23.2	4	10	1	29.8	167.9	2.2	7.6	7.8	7.5	—	—	—	
9月	24.8	25.6	24.0	3	4	2	3.2	12.0	1.3	7.6	7.9	7.5	—	—	—	
10月	20.2	24.5	17.5	3	6	2	3.6	14.0	1.3	7.8	7.9	7.7	—	—	—	
11月	14.9	17.7	12.3	4	24	1	11.9	225.0	1.3	7.5	7.6	7.3	—	—	—	
12月	10.2	12.6	8.0	3	5	2	5.3	16.1	2.3	7.5	7.8	7.2	—	—	—	
1月	7.1	8.1	5.5	3	6	2	7.0	12.3	3.7	7.6	7.8	7.0	—	—	—	
2月	8.0	11.3	6.0	4	10	2	26.3	274.2	4.1	7.5	7.8	7.2	—	—	—	
3月	8.4	10.8	7.0	4	10	2	18.9	66.1	3.3	7.6	7.6	7.3	—	—	—	
年間	15.6	25.8	5.5	4	24	1	35.5	1152.0	1.3	7.6	7.9	7.0	—	—	—	

No.25

場所	沈殿池出口(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.3	14.8	11.5	1	5	1	0.3	0.7	0.1	7.0	7.3	6.6	0.4	0.7	0.4	
5月	15.9	17.6	14.5	1	3	1	0.5	1.4	0.1	7.1	7.3	6.8	0.4	0.5	0.3	
6月	18.0	19.8	16.3	2	5	<1	1.2	5.6	0.2	7.1	7.3	6.8	0.4	0.5	0.4	
7月	22.1	24.8	20.0	1	3	<1	0.4	0.8	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.6	0.7	0.4	
8月	24.7	25.8	23.5	<1	3	<1	0.2	1.0	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.6	0.7	0.5	
9月	24.8	25.6	24.0	<1	2	<1	<0.1	0.2	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.6	0.7	0.5	
10月	20.1	24.5	17.5	1	2	<1	0.1	0.4	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.6	0.7	0.5	
11月	14.8	18.0	12.5	1	2	<1	0.2	0.8	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.7	0.1	
12月	10.1	12.2	8.0	1	3	<1	0.3	0.6	0.1	7.2	7.6	6.9	0.5	0.6	0.4	
1月	7.1	8.2	6.0	1	2	<1	0.3	0.5	0.2	7.3	7.5	7.0	0.5	0.6	0.4	
2月	8.0	10.8	6.6	1	3	<1	0.4	0.8	0.2	7.2	7.6	7.0	0.5	0.6	0.3	
3月	8.4	11.1	7.5	1	3	<1	0.6	1.0	0.1	7.2	7.3	6.9	0.4	0.5	0.3	
年間	15.6	25.8	6.0	<1	5	<1	0.4	5.6	<0.1	7.2	7.6	6.6	0.5	0.7	0.1	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.26

場所	ろ過池出口(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.1	15.0	11.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.7	0.4	0.5	0.2	
5月	16.0	17.8	14.5	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.8	0.4	0.4	0.3	
6月	18.3	20.3	16.6	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.3	0.4	0.3	
7月	22.5	25.0	20.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.4	0.4	0.3	
8月	25.1	26.2	24.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.4	0.4	0.3	
9月	25.2	26.1	24.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.2	0.4	0.4	0.3	
10月	20.4	24.5	17.8	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.3	
11月	15.2	18.3	12.6	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.1	
12月	10.3	12.2	8.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.3	0.4	0.3	
1月	7.2	8.5	6.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.3	0.4	0.2	
2月	7.9	10.9	6.5	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	7.0	0.3	0.5	0.3	
3月	8.4	11.4	7.8	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.3	0.4	0.2	
年間	15.8	26.2	6.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	6.7	0.4	0.5	0.1	

No.27

場所	於呂浄水場浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.8	14.7	11.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.7	0.5	0.6	0.4	
5月	15.6	17.2	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	6.8	0.5	0.6	0.4	
6月	17.8	19.7	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.5	0.6	0.4	
7月	21.9	24.1	19.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.6	0.6	0.5	
8月	24.3	25.5	23.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.6	0.6	0.5	
9月	24.2	25.0	23.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.6	0.6	0.5	
10月	19.5	25.0	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.6	0.6	0.5	
11月	14.3	17.5	11.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.2	0.6	0.6	0.5	
12月	9.8	11.8	7.8	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.5	0.6	0.5	
1月	6.8	8.7	5.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.5	0.6	0.5	
2月	7.5	10.4	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.0	0.5	0.6	0.5	
3月	7.9	11.3	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.5	0.5	0.4	
年間	15.2	25.5	5.5	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.7	0.5	0.6	0.4	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.28

場所	浜松市大原(於呂系)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.3	14.8	11.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.9	0.5	0.5	0.4	
5月	16.0	17.5	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.8	0.5	0.6	0.4	
6月	18.3	20.0	17.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	7.0	0.5	0.5	0.4	
7月	22.6	24.9	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.5	0.5	0.5	
8月	25.4	28.0	24.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
9月	25.1	26.0	24.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.5	0.5	0.4	
10月	20.5	24.8	17.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.5	0.4	
11月	15.5	18.0	12.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.5	
12月	10.3	12.1	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.5	0.5	0.4	
1月	7.4	9.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.5	0.5	0.4	
2月	7.9	10.5	6.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.0	0.5	0.6	0.4	
3月	8.3	10.8	7.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
年間	15.9	28.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.7	6.8	0.5	0.6	0.4	

No.29

場所	浜松市姥ヶ谷															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.2	14.1	12.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.5	6.9	0.5	0.5	0.4	
5月	16.0	17.8	14.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.5	0.5	0.4	
6月	18.4	20.0	17.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.2	0.5	0.5	0.4	
7月	22.5	24.8	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.5	
8月	25.2	26.1	24.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.5	0.5	0.5	
9月	25.2	26.0	24.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.5	0.4	
10月	20.5	24.8	17.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.5	0.5	0.4	
11月	15.5	18.0	12.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.5	
12月	10.4	12.1	8.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.5	0.5	0.4	
1月	7.5	8.6	6.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.5	0.5	0.4	
2月	7.9	10.5	6.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.5	0.6	0.4	
3月	8.3	10.0	7.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.4	
年間	15.9	26.1	6.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	6.9	0.5	0.6	0.4	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.30

場所	浜松市宮口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.0	14.0	12.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.5	6.9	0.5	0.5	0.4	
5月	16.2	20.7	14.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	6.8	0.5	0.6	0.4	
6月	18.1	20.0	16.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.1	0.5	0.6	0.5	
7月	22.5	24.8	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.5	0.6	0.5	
8月	25.2	26.1	24.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.6	0.5	
9月	25.1	26.0	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.6	0.5	
10月	20.2	24.5	17.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.6	0.5	
11月	15.2	18.0	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.2	0.5	0.6	0.5	
12月	10.1	12.0	8.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.5	0.5	0.5	
1月	7.0	8.2	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.5	0.5	
2月	7.7	11.0	6.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.0	0.5	0.7	0.5	
3月	8.1	9.0	7.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
年間	15.7	26.1	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.8	0.5	0.7	0.4	

No.31

場所	浜松市四大地															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.3	15.6	12.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.0	0.4	0.5	0.4	
5月	17.1	18.8	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.5	0.5	0.4	
6月	19.4	21.0	18.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.4	0.5	0.4	
7月	23.4	25.7	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
8月	26.0	28.0	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.3	0.4	0.5	0.4	
9月	25.6	26.7	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.9	7.4	0.4	0.5	0.4	
10月	21.3	25.2	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.9	7.5	0.4	0.4	0.4	
11月	16.6	19.1	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.5	0.4	
12月	11.5	13.5	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.8	7.2	0.5	0.5	0.4	
1月	8.4	10.0	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.3	0.5	0.5	0.4	
2月	8.9	11.1	7.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.5	0.5	0.4	
3月	9.4	11.2	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	16.8	28.0	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.9	7.0	0.4	0.5	0.4	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.32

場所	浜松市請留															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.7	15.3	12.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	7.0	0.5	0.5	0.4	
5月	16.3	18.0	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.5	0.5	0.4	
6月	18.7	20.3	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.4	0.5	0.4	
7月	22.5	28.1	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.4	
8月	25.0	28.2	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.4	
9月	24.9	25.8	24.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.4	0.5	0.4	
10月	21.0	25.0	18.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.4	0.4	0.5	0.4	
11月	16.4	19.0	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.4	0.5	0.5	0.4	
12月	11.7	13.3	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.1	0.5	0.5	0.4	
1月	8.9	11.0	7.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.5	0.4	
2月	9.0	11.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.5	0.6	0.4	
3月	9.3	10.8	8.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.4	
年間	16.4	28.2	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.8	7.0	0.5	0.6	0.4	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.13

採 水 箇 所		於呂浄水場浄水池出口													No.13			
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		09:45	10:02	09:55	09:50	09:16	09:47	09:41	10:03	09:45	10:05	10:03	09:45					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨					
気温		℃	13.0	20.0	22.1	31.9	28.5	32.6	24.6	21.5	7.9	9.0	8.6	8.0	19.0	32.6	7.9	
水温		℃	12.0	15.6	16.7	20.7	24.5	24.9	23.0	17.2	10.6	6.7	6.5	7.4	15.5	24.9	6.5	
残留塩素		mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.009	0.012	0.010	0.010	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.007	0.009	0.008	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.009	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.2	5.3	4.2	5.1	5.5	5.7	6.9	8.2	7.8	6.8	7.8	7.0	6.4	8.2	4.2	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.4	10.7	9.9	10.3	9.6	8.8	9.9	10.8	10.5	10.3	11.7	10.8	10.2	11.7	8.8	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.3	30.6	41.4	37.6	41.9	43.9	49.5	49.9	47.8	48.8	50.4	38.5	43.3	50.4	30.6	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	75	62	71	67	71	76	87	68	87	88	81	77	76	88	62	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000002	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000005	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.14

採 水 箇 所		浜松市大原(於呂系)													No.14			
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		09:21	09:38	09:30	09:40	11:05	09:24	09:15	09:50	09:15	09:45	09:35	09:15					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	16.3	19.2	23.3	28.9	26.4	29.9	25.0	20.5	8.2	10.0	10.0	9.0	19.7	36.4	8.2	
水温		℃	12.8	16.0	17.5	21.0	26.5	26.0	24.8	17.9	11.2	7.8	7.0	8.0	16.4	26.5	7.0	
残留塩素		mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.009	0.012	0.013	0.013	0.014	0.012	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	0.014	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.009	0.011	0.006	0.004	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.011	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.007	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.3	4.9	4.3	5.2	5.5	5.9	6.9	8.2	7.8	6.8	7.9	7.0	6.4	8.2	4.3	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.5	10.2	10.2	10.2	9.9	9.1	9.9	10.8	10.5	10.4	11.8	10.9	10.3	11.8	9.1	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.6	32.7	39.8	38.9	41.8	43.8	49.4	50.4	47.7	48.8	50.6	38.4	43.5	50.6	32.7	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	69	67	67	51	67	76	88	75	87	91	84	69	74	91	51	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49																		

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.15

採 水 箇 所		浜松市四大地													No.15			
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		11:00	11:30	11:15	11:14	12:10	11:04	11:00	11:34	11:06	11:23	11:33	10:56					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	19.8	20.9	24.0	31.7	33.8	29.6	25.7	22.0	9.0	11.9	10.9	7.6	20.6	33.8	7.6	
水温		℃	13.6	17.0	19.4	22.0	28.0	26.7	24.5	19.1	11.8	8.8	8.1	8.6	17.3	28.0	8.1	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.010	0.012	0.012	0.013	0.013	0.011	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.006	0.013	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.005	0.004	0.010	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.007	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.3	4.9	4.3	5.3	5.5	5.9	6.9	8.2	7.9	6.8	7.9	7.0	6.4	8.2	4.3	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.6	9.9	10.2	10.1	9.9	9.2	9.9	10.9	10.5	10.4	11.9	11.0	10.3	11.9	9.2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.9	33.7	39.7	39.4	41.8	44.0	49.5	50.5	47.7	48.4	50.8	38.4	43.6	50.8	33.7	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	71	74	71	72	69	72	80	80	83	88	78	72	76	88	69	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.1	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと																

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.16

採 水 箇 所		於呂取水場														No.10		
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		10:23	10:55	10:38	10:34	10:10	10:23	10:18	10:54	10:25	10:42	10:54	10:20					
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨					
気温	℃	20.4	20.7	25.6	32.0	33.4	31.1	27.7	21.9	9.2	9.2	10.6	8.6	20.9	33.4	8.6		
水温	℃	12.2	15.3	16.5	21.6	26.6	25.8	23.9	17.4	10.1	7.6	7.8	7.9	16.1	26.6	7.6		
残留塩素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
項 目	基準値													平均値	最高値	最低値		
1 一般細菌	100個/ml以下	21	207	>300	>300	107	52	59	21	16	8	22	37	—	>300	8		
2 大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	—	—	—		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005		
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.003	0.010	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.010	<0.001		
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001		
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.004	0.017	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.017	<0.002		
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.008	0.006	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.014	0.017	0.005	0.011	0.006	0.006	0.017	<0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08		
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.11	2.05	8.71	2.04	0.18	0.07	0.05	0.05	0.08	0.08	0.13	0.57	1.18	8.71	0.05		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.16	2.96	10.80	2.54	0.24	0.09	0.07	0.09	0.13	0.18	0.26	0.84	1.53	10.80	0.07		
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01		
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.2	3.0	2.7	3.4	4.2	4.5	5.7	6.1	5.7	5.8	6.5	4.6	4.8	6.5	2.7		
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.016	0.129	0.393	0.075	0.012	0.011	0.010	0.022	0.022	0.075	0.108	0.041	0.076	0.393	0.010		
38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	2.4	<2	2.4	3.0	3.1	4.1	4.9	4.6	4.7	5.6	4.1	3.6	5.6	<2		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.0	31.2	41.3	36.8	42.2	44.2	49.1	50.0	47.9	49.0	50.0	38.7	43.3	50.0	31.2		
40 蒸発残留物	500mg/l以下	57	179	763	140	52	62	69	58	78	81	71	95	142	763	52		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001		
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001		
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	1.2	1.2	1.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3	0.6		
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	7.4		
48 味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
49 臭気	異常でないこと	沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—		
50 色度	5度以下	5	12	28	10	3	3	3	3	3	3	3	6	7	28	3		
51 濁度	2度以下	3.1	54.2	398.4	63.9	4.1	4.4	1.0	0.8	1.5	2.7	3.7	18.8	46.1	398.4	0.8		
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.26

採 水 箇 所		宮口	姥ヶ谷	浜北調整池	請留										
採 水 月 日		R5.8.1	R5.8.1	R5.8.1	R5.8.1										
採水時刻		10:20	11:00	09:45	09:10										
天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇										
気温	℃	34.0	33.7	33.6	29.8										
水温	℃	25.3	25.3	25.9	25.2										
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5										
項 目	基準値														
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0										
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	0.07	0.06	0.07										
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013	0.014	0.014	0.016										
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.004	0.004										
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02										
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004	0.005										
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.005										
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009										
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008										
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.03	0.03	0.03										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.8	6.1	6.0	5.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
38 塩化物イオン	200mg/l以下	9.5	9.7	9.6	9.7										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	42.0	42.0	42.0	42.0										
40 蒸発残留物	500mg/l以下	70	74	75	68										
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.4										
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3										
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度	5度以下	<1	<1	<1	<1										
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
備考															

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		於 呂 取 水 場														
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
採水時刻		10:23	10:55	10:38	10:34	10:10	10:23	10:18	10:54	10:25	10:42	10:54	10:20			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温	℃	20.4	20.7	25.6	32.0	33.4	31.1	27.7	21.9	9.2	9.2	10.6	8.6	20.9	33.4	8.6
水温	℃	12.2	15.3	16.5	21.6	26.6	25.8	23.9	17.4	10.1	7.6	7.8	7.9	16.1	26.6	7.6
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.002	0.006	0.029	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.004	0.029	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	39.0	31.2	41.3	36.8	42.2	44.2	49.1	50.0	47.9	49.0	50.0	38.7	43.3	50.0	31.2
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.016	0.129	0.393	0.075	0.012	0.011	0.010	0.022	0.022	0.075	0.108	0.041	0.076	0.393	0.010
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	2	—	—	4	—	—	4	—	3	4	2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	4.9	—	—	2.3	—	—	2.2	—	—	2.8	—	3.0	4.9	2.2
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	57	179	763	140	52	62	69	58	78	81	71	95	142	763	52
25 濁度	1度以下	3.1	54.2	398.4	63.9	4.1	1.4	1.0	0.8	1.5	2.7	3.7	18.8	46.1	398.4	0.8
26 pH値	7.5程度	7.8	7.6	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.6	—	—	-1.0	—	—	-1.3	—	—	-1.4	—	-1.3	-1.0	-1.6
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	9700	—	—	6300	—	—	580	—	—	410	—	4248	9700	410
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.11	2.05	8.71	2.04	0.18	0.07	0.05	0.05	0.08	0.08	0.13	0.57	1.18	8.71	0.05
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		於 呂 浄水場 浄水池 出口														
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
採水時刻		09:45	10:02	09:55	09:50	09:16	09:47	09:41	10:03	09:45	10:05	10:03	09:45			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温	℃	13.0	20.0	22.1	31.9	28.5	32.6	24.6	21.5	7.9	9.0	8.6	8.0	19.0	32.6	7.9
水温	℃	12.0	15.6	16.7	20.7	24.5	24.9	23.0	17.2	10.6	6.7	6.5	7.4	15.5	24.9	6.5
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	0.002	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.002	0.004	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	0.004	0.007	<0.002
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	39.3	30.6	41.4	37.6	41.9	43.9	49.5	49.9	47.8	48.8	50.4	38.5	43.3	50.4	30.6
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	4	—	—	4	—	—	8	—	5	8	3
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	0.5	—	—	0.8	—	—	0.5	—	—	1.2	—	0.8	1.2	0.5
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	75	62	71	67	71	76	87	68	87	88	81	77	76	88	62
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.0
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上と極力0に近づける	—	-2.3	—	—	-1.5	—	—	-1.5	—	—	-1.8	—	-1.8	-1.5	-2.3
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	1	—	—	0	—	—	1	—	—	2	—	1	2	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.04	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		浜松市四大地													
採水日		R5.8.1	R6.2.6												
採水時刻		12:10	11:33												
天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇												
気温	℃	33.8	10.9										22.4	33.8	10.9
水温	℃	28.0	8.1										18.0	28.0	8.1
項目	目標値												平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.003	<0.001										0.002	0.003	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.011	<0.002										0.006	0.011	<0.002
15 農薬類	1以下	—	—										—	—	—
16 残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.4										0.4	0.5	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	41.8	50.8										46.3	50.8	41.8
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	2	5										4	5	2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.7	1.1										0.9	1.1	0.7
23 臭気強度(TON)	3以下	<1	<1										<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	69	78										74	78	69
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.3	7.5										7.4	7.5	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.3	-1.7										-1.5	-1.3	-1.7
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	1										0	1	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.03	<0.01										0.02	0.03	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考															

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		於 呂 取 水 場												
採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1									
採水時刻		10:55	10:38	10:34	10:10									
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇									
気温	℃	20.7	25.6	32.0	33.4							27.9	33.4	20.7
水温	℃	15.3	16.5	21.6	26.6							20.0	26.6	15.3
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)	0.05mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アエロホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	—	<0.00003	—	<0.00003						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロッグス	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシソ 銅(有機銅)	0.03mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	—	<0.002	—	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	—	<0.000003	—	<0.000003						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	—	<0.00006	—	<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		於呂取水場												平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダシメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(ダシメット等として)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.00004									<0.00002	0.00004	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンダリン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		於 呂取水場												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の最大値を以て、以下	0	0	0	0.00080								0.00020	0.00080	0.00000
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		於 呂 浄水場 浄水池 出口												
採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1									
採水時刻		10:02	09:55	09:50	09:16									
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇									
気温	℃	20.0	22.1	31.9	28.5							25.6	31.9	20.0
水温	℃	15.6	16.7	20.7	24.5							19.4	24.5	15.6
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)	0.05mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アエロホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	—	<0.00003	—						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	—	<0.002	—						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	—	<0.000003	—						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	—	<0.00006	—						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		於呂浄水場浄水池出口										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダシメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロピル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンダリン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		於 呂 浄 水 場 浄 水 池 出 口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比が概して、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)

遠州水道 寺谷

[クリプトスポリジウム]

採水箇所 於 呂取水場

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	20.4	20.7	25.6	32.0	33.4	31.1	27.7	21.9	9.2	9.2	10.6	8.6
水温	12.2	15.3	16.5	21.6	26.6	25.8	23.9	17.4	10.1	7.6	7.8	7.9
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	9	68	15	16	1	0	0	0	3	2	10	5

採水箇所 於 呂浄水場浄水池出口

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	13.0	20.0	22.1	31.9	28.5	32.6	24.6	21.5	7.9	9.0	8.6	8.0
水温	12.0	15.6	16.7	20.7	24.5	24.9	23.0	17.2	10.6	6.7	6.5	7.4
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・遠州広域水道

[都田浄水場]

一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を於呂取水場から取水する原水と二級河川都田川を水源とし、須部取水場から取水する原水を都田浄水場着水井で混合し浄水している。両水源の水質は大変異なっているため、混合割合に注意するとともに、細やかな水質管理が必要である。

さらに、寺谷浄水場からの送水を浄水池に流入し都田浄水場の水と混合して西遠地域に給水している。


天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

都田川の水はフミン質を多く含むため、消毒副生成物の増加のリスクがある。また、流域周辺には、ゴルフ場や廃棄物処分場があり、夏季にはキャンプや水遊びも行われ、河川汚染の危険性があるため原水水質の監視を常に実施している。



採水地点

原 水	天竜川系：船明ダム、於呂取水場 都田川系：須部取水場 ほか
浄 水 場	混和池（着水井）、沈殿池出口、ろ過池出口、 浄水池出口
給水地点 配水池、 メーター室等	浜松市北区都田、浜松市西区深萩、 浜松市北区三ヶ日、湖西市白須賀、 湖西市中之郷、浜松市北区引佐町伊平 ほか

遠州水道用水供給事業概要図

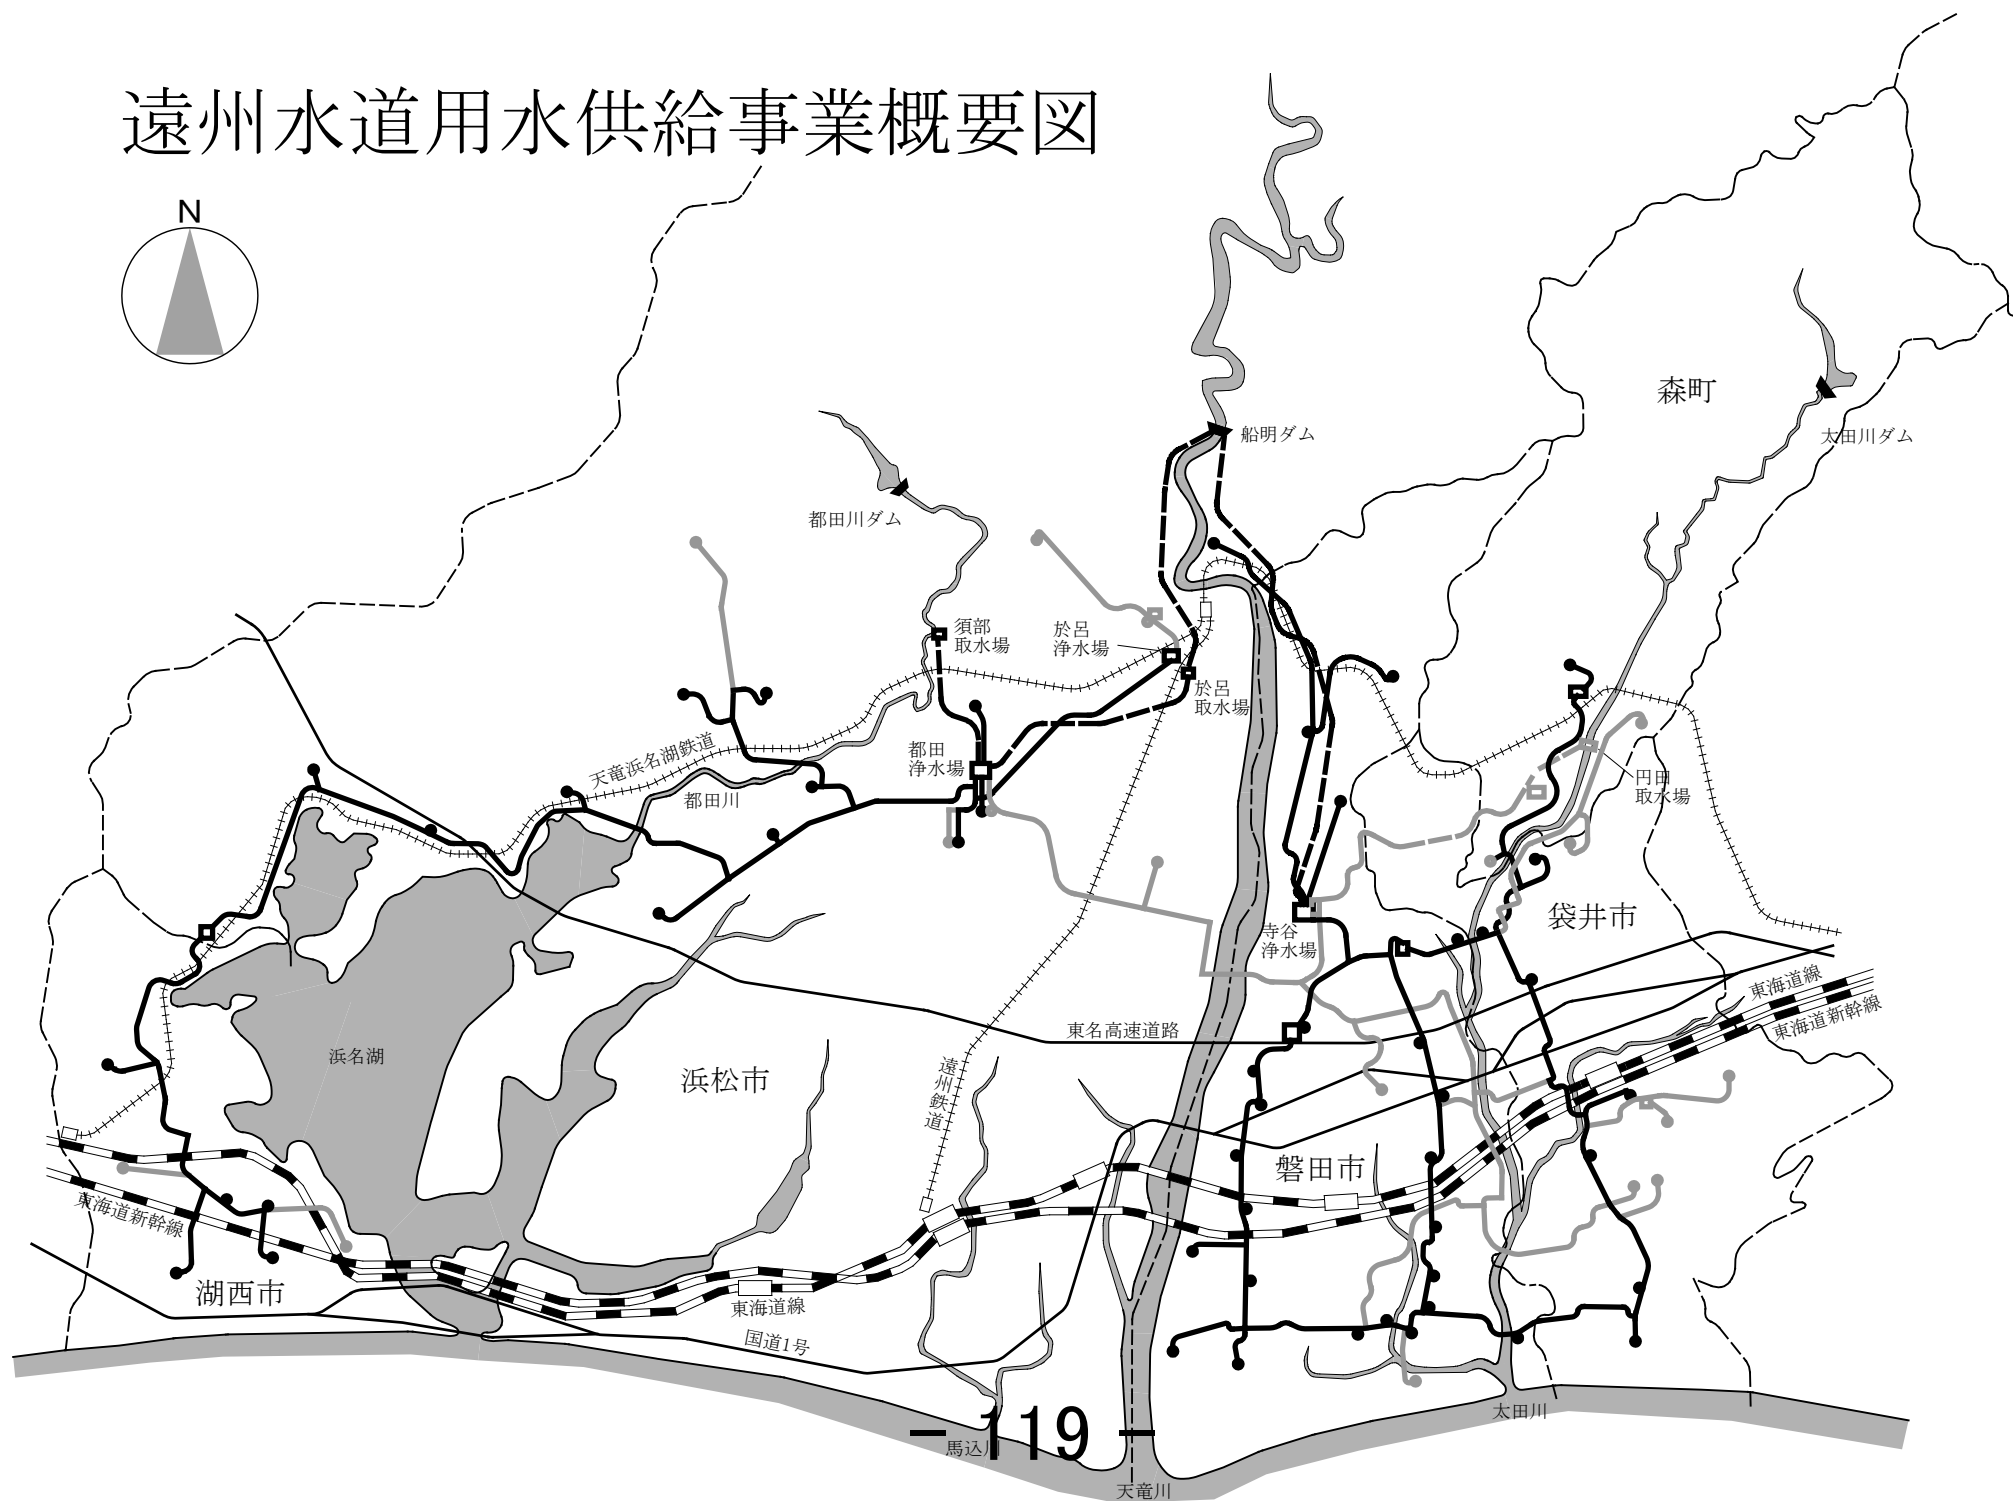

都田浄水場 平面図

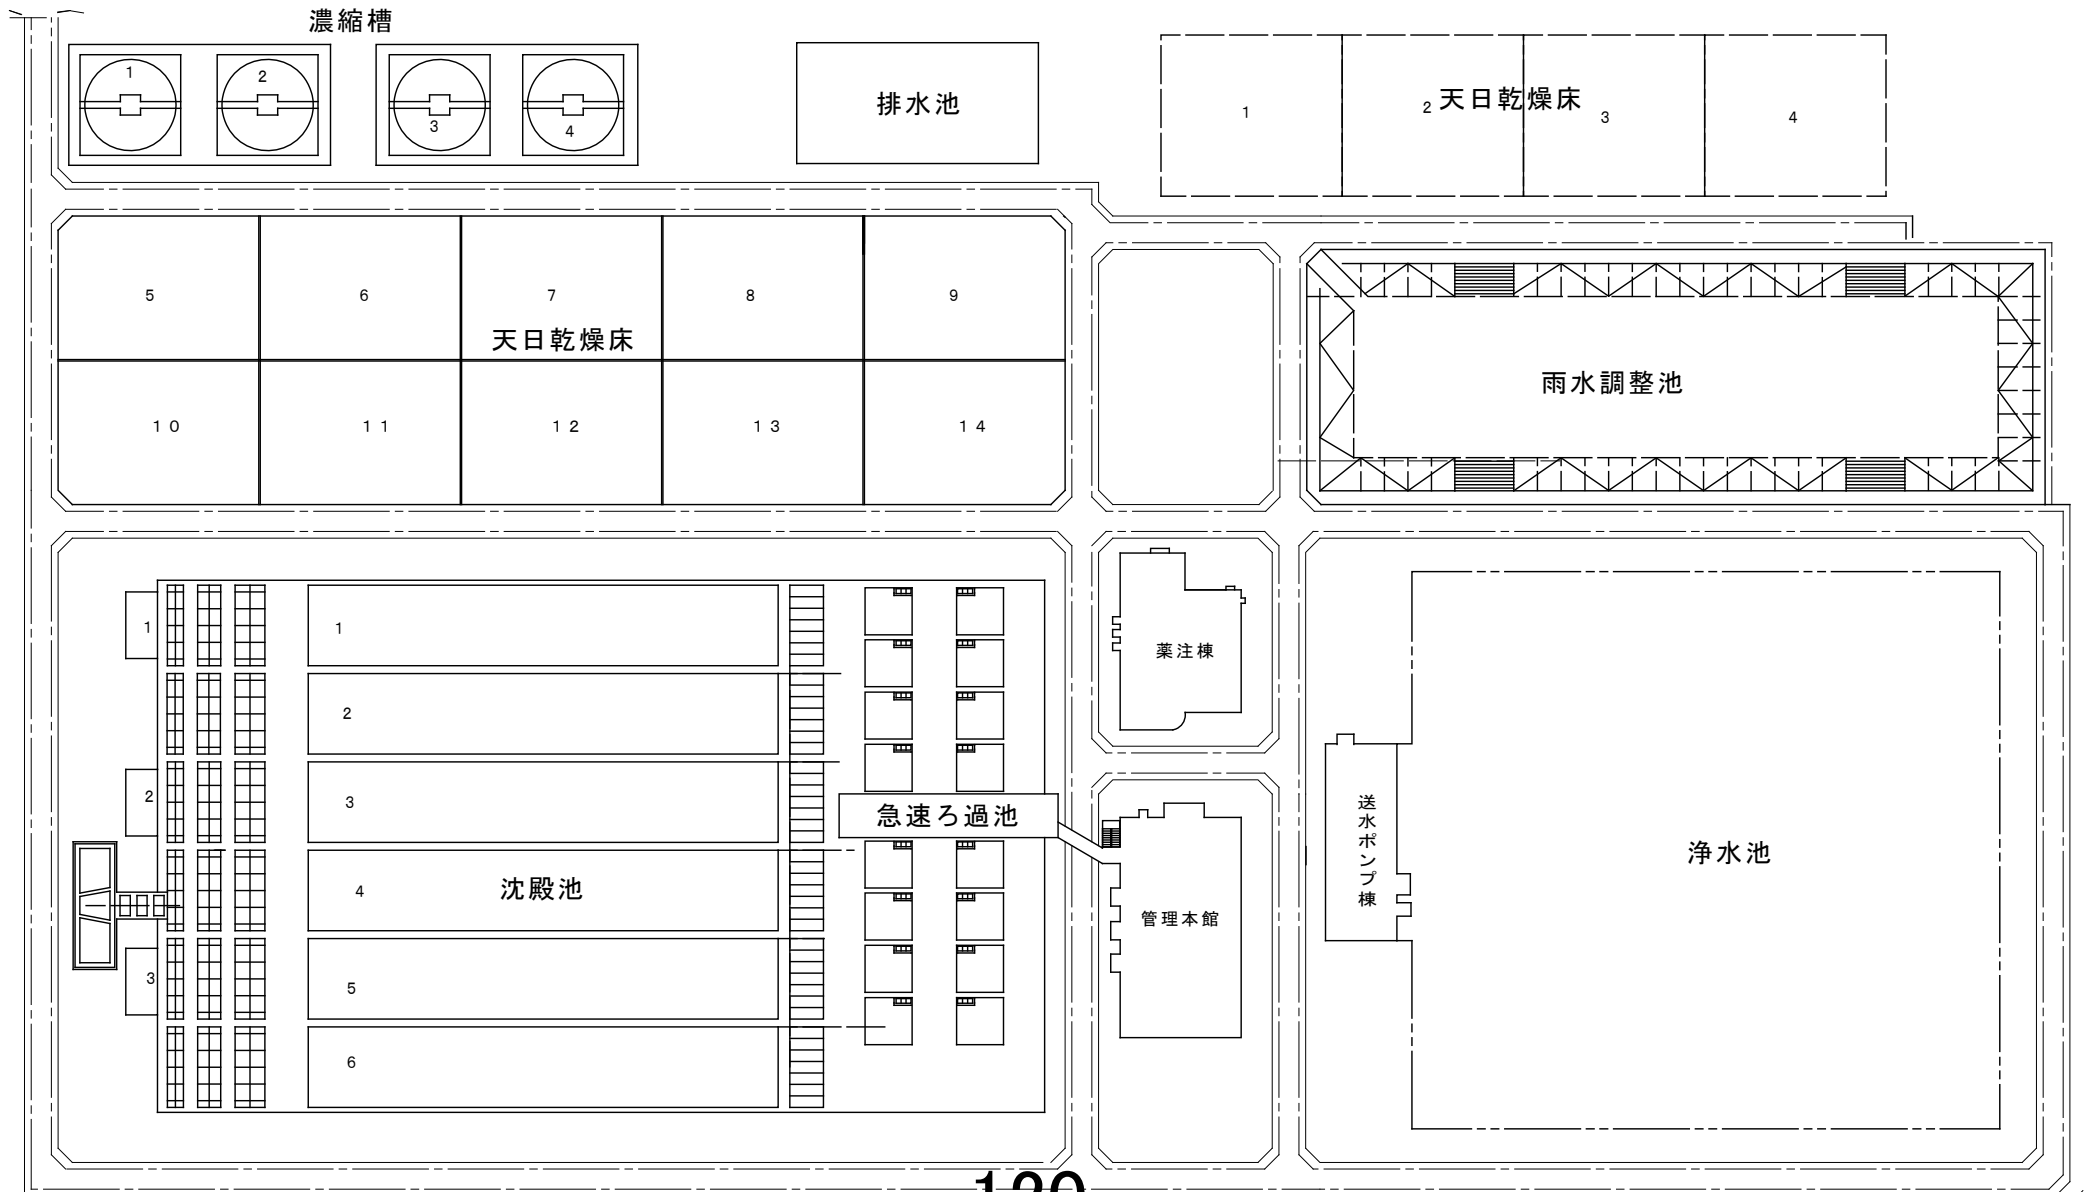

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.14

場所	都田浄水場(混和池)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.1	16.2	12.1	8	12	4	5.8	46.3	1.8	7.6	7.7	7.5	—	—	—	
5月	16.3	18.4	14.5	10	36	6	31.6	124.0	3.7	7.6	7.8	7.4	—	—	—	
6月	18.9	21.3	16.8	10	16	4	120.3	922.0	11.0	7.7	7.8	7.4	—	—	—	
7月	23.5	25.8	20.2	8	14	5	28.8	133.0	4.1	7.7	7.9	7.6	—	—	—	
8月	25.1	26.8	23.4	9	18	3	19.3	107.0	2.1	7.7	8.0	7.5	—	—	—	
9月	24.5	25.6	23.3	6	12	3	4.6	14.3	1.7	7.7	7.8	7.6	—	—	—	
10月	20.1	24.2	17.1	5	9	3	3.7	12.4	2.1	7.8	7.9	7.6	—	—	—	
11月	15.5	18.1	12.9	5	9	3	7.3	75.3	1.6	7.7	7.8	7.5	—	—	—	
12月	10.6	12.7	8.6	5	7	3	4.5	14.4	2.2	7.7	7.8	7.5	—	—	—	
1月	8.0	9.6	6.2	7	14	4	5.0	10.3	2.6	7.6	7.6	7.3	—	—	—	
2月	8.4	11.3	7.0	8	15	3	19.0	74.3	2.8	7.5	7.7	7.3	—	—	—	
3月	8.8	11.0	8.0	7	16	3	19.0	66.9	4.5	7.7	7.8	7.4	—	—	—	
年間	16.2	26.8	6.2	7	36	3	22.4	922.0	1.6	7.7	8.0	7.3	—	—	—	

No.15

場所	都田浄水場(沈殿池出口)															No.16	
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)				摘要
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低		
4月	14.3	16.7	11.9	<1	<1	<1	0.1	0.4	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.0	0.0	0.0		
5月	16.7	18.6	15.3	<1	<1	<1	0.3	0.8	<0.1	7.1	7.3	6.9	0.0	0.1	0.0		
6月	19.0	21.3	17.3	<1	<1	<1	0.6	1.9	0.1	7.1	7.3	7.0	0.0	0.1	0.0		
7月	23.7	25.9	20.5	<1	<1	<1	0.2	0.7	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.0	0.0	0.0		
8月	25.1	27.1	23.3	<1	<1	<1	0.3	1.1	<0.1	7.2	7.5	6.9	0.0	0.1	0.0		
9月	24.4	25.3	23.3	<1	<1	<1	<0.1	0.2	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.0	0.1	0.0		
10月	19.8	24.1	17.2	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.1	0.1	0.0		
11月	15.2	17.5	12.5	<1	<1	<1	0.1	0.4	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.1	0.1	0.0		
12月	10.4	12.2	8.4	<1	<1	<1	0.2	0.3	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.1	0.2	0.1		
1月	7.7	9.0	6.2	<1	<1	<1	0.2	0.4	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.0	0.2	0.0		
2月	8.3	11.0	7.0	<1	<1	<1	0.3	1.2	0.1	7.2	7.4	7.1	0.0	0.2	0.0		
3月	8.7	11.0	7.9	<1	<1	<1	0.3	0.6	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.2	0.3	0.1		
年間	16.1	27.1	6.2	<1	<1	<1	0.2	1.9	<0.1	7.3	7.6	6.9	0.0	0.3	0.0		

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.16

場所	都田浄水場(ろ過池出口)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.2	16.8	11.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.3	0.3	0.3	
5月	16.7	18.5	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	7.0	0.3	0.4	0.3	
6月	18.7	21.0	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.3	0.4	0.3	
7月	23.5	25.8	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.3	0.3	0.2	
8月	25.0	27.2	23.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.3	0.4	0.2	
9月	24.3	25.4	23.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.3	0.3	
10月	19.6	24.0	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.3	0.4	0.3	
11月	14.9	18.5	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.2	0.3	0.5	0.3	
12月	9.9	11.7	7.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
1月	7.2	8.7	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.3	0.3	0.2	
2月	8.0	10.8	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.2	
3月	8.4	10.5	7.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.3	0.4	0.3	
年間	15.9	27.2	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.0	0.3	0.5	0.2	

No.17

場所	都田浄水場浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.4	16.8	11.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
5月	17.1	20.0	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.4	0.5	0.4	
6月	19.3	21.7	17.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.4	0.5	0.4	
7月	23.9	26.0	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
8月	25.6	26.8	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.4	0.5	0.4	
9月	25.0	26.4	23.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
10月	20.5	26.2	17.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.5	0.4	
11月	16.0	18.9	13.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
12月	10.9	13.0	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	8.2	9.5	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
2月	8.6	11.2	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.4	0.5	0.3	
3月	9.1	11.0	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.4	0.5	0.4	
年間	16.6	26.8	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.0	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.18

場所	浜松市都田															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.8	13.5	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.5	0.5	0.5	
5月	16.5	18.1	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.5	0.6	0.5	
6月	18.0	19.2	16.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.6	0.5	
7月	22.6	23.3	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.6	0.4	
8月	24.4	26.2	23.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.6	0.6	0.5	
9月	23.7	25.9	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.6	0.6	0.5	
10月	18.6	23.8	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.6	0.6	0.5	
11月	13.8	18.0	11.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.5	0.5	0.5	
12月	9.0	11.1	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.5	0.5	0.4	
1月	6.0	7.6	4.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.5	0.4	
2月	7.0	7.6	5.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.5	0.6	0.4	
3月	7.4	8.2	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.4	
年間	15.0	26.2	4.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.0	0.5	0.6	0.4	

No.19

場所	浜松市深萩															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.5	16.0	13.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.3	
5月	17.4	18.8	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.4	0.4	0.3	
6月	19.2	21.3	17.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	
7月	24.2	25.5	22.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	26.3	27.2	25.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
9月	25.4	25.9	24.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
10月	20.9	24.1	18.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.4	
11月	16.3	17.9	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
12月	11.2	11.9	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	7.6	8.7	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
2月	8.4	9.3	7.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.3	
3月	9.0	9.3	8.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
年間	16.7	27.2	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.0	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.20

場所	浜松市三ヶ日															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.4	16.0	13.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.4	0.3	
5月	17.7	19.0	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	19.6	21.3	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	24.0	25.2	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	26.3	26.9	25.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
9月	25.5	26.0	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.4	0.3	
10月	21.4	24.5	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.4	0.4	0.3	
11月	16.6	18.3	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
12月	11.5	12.1	10.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	7.8	8.7	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
2月	8.8	9.6	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
3月	9.0	9.2	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	16.9	26.9	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.1	0.4	0.5	0.3	

No.21

場所	湖西市白須賀															NO.21
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			摘要
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.7	15.5	13.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.4	0.3	
5月	17.9	18.7	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	19.5	20.2	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
7月	23.8	25.9	22.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	25.7	26.1	24.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.3	0.4	0.2	
9月	24.8	26.0	24.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
10月	21.6	25.1	19.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
11月	17.3	19.1	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.4	0.4	0.3	
12月	13.5	14.8	11.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	10.2	11.0	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.3	
2月	9.8	10.8	8.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.5	0.3	
3月	10.3	10.5	10.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.5	0.3	
年間	17.4	26.1	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.4	0.5	0.2	

令和5年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.22

場所	湖西市中之郷															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.6	16.6	14.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	19.4	20.5	18.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
6月	20.6	21.2	20.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
7月	23.8	24.8	22.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.3	0.3	0.3	
8月	26.5	27.2	24.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.5	0.3	0.4	0.2	
9月	25.8	27.1	25.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.3	0.3	0.3	
10月	22.1	25.9	18.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.8	7.6	0.3	0.4	0.3	
11月	18.0	20.1	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.4	0.4	0.3	
12月	13.9	14.9	12.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.6	0.4	0.4	0.3	
1月	10.4	11.2	9.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.4	0.3	
2月	10.5	11.4	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
3月	11.2	11.6	10.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
年間	18.2	27.2	9.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.2	0.3	0.4	0.2	

No.23

場所	浜松市伊平															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.5	17.1	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.4	0.3	
5月	19.0	20.3	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	20.8	22.5	19.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	25.0	26.7	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	27.8	28.9	26.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
9月	26.6	27.2	25.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.3	0.4	0.3	
10月	22.3	25.8	19.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
11月	17.7	19.8	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.5	0.3	
12月	12.6	13.2	11.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	9.0	10.0	8.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
2月	9.6	11.0	8.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
3月	10.2	10.5	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	18.0	28.9	8.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.17

採 水 箇 所		都田浄水場浄水池出口													No.17		
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		08:45	08:55	08:50	09:02	08:29	08:46	08:45	08:43	08:40	09:05	08:45	08:45				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温		℃	18.8	19.3	23.8	23.2	22.0	22.7	23.7	24.0	17.5	13.1	17.2	17.9	20.3	24.0	13.1
水温		℃	14.0	17.0	18.3	22.4	26.8	26.4	26.2	18.9	12.0	8.1	8.0	8.9	17.2	26.8	8.0
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.010	0.008	0.009	0.014	0.015	0.013	0.012	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	0.015	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.004	<0.003	<0.003	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.007	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	<0.003	0.004	<0.003	0.005	0.005	0.007	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.08	0.08	0.07	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.0	4.9	4.1	4.8	5.0	5.5	6.3	6.9	6.7	6.2	7.8	6.2	5.9	7.8	4.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	11.3	8.9	9.7	8.3	7.0	8.2	8.1	8.2	8.1	10.0	10.0	8.9	11.3	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.1	30.2	35.3	41.1	46.3	44.4	49.2	49.5	48.8	52.5	54.0	39.3	44.6	54.0	30.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	74	67	57	63	64	74	84	69	82	86	89	78	74	89	57
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.18

採 水 箇 所		浜松市都田															
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		08:16	08:19	08:25	08:28	08:11	08:16	08:00	08:16	08:16	08:18	08:16	08:14				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温		℃	15.7	17.8	21.1	28.5	29.8	28.5	20.4	19.5	6.9	4.5	7.0	8.0	17.3	29.8	4.5
水温		℃	13.5	16.0	17.8	22.8	26.2	25.9	23.8	18.0	11.1	7.6	7.5	7.1	16.4	26.2	7.1
残留塩素		mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.007	0.008	0.012	0.012	0.012	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.007	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.006	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.2	5.2	4.4	5.1	5.2	5.6	6.4	7.1	6.6	6.5	8.1	6.5	6.1	8.1	4.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	10.8	9.1	9.9	8.3	7.3	8.1	8.1	8.0	8.1	10.4	9.8	8.9	10.8	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44.6	30.8	35.3	41.4	46.0	44.2	48.9	49.2	48.8	51.5	52.9	39.1	44.4	52.9	30.8
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79	63	59	68	71	71	87	69	87	84	83	79	75	87	59
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																	

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.19

採 水 箇 所		浜松市深萩															
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		09:00	09:11	09:11	09:16	09:01	09:01	09:00	09:05	09:07	09:07	09:05	09:02				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温		℃	18.0	19.5	21.7	28.0	30.0	30.0	25.0	20.0	9.3	9.4	8.0	9.5	19.0	30.0	8.0
水温		℃	13.7	16.5	17.5	22.4	26.2	25.8	24.1	17.9	11.6	7.7	7.5	8.9	16.6	26.2	7.5
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.011	0.010	0.010	0.016	0.017	0.016	0.015	0.010	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	0.009	0.017	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008	0.006	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.006	0.004	0.008	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.008	0.006	0.009	0.008	0.007	0.009	0.006	0.004	0.004	<0.003	0.005	0.006	0.009	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	<0.02	0.02	0.04	0.08	0.08	0.08	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.0	4.7	4.1	4.7	5.0	5.6	6.4	6.8	6.8	5.8	8.0	6.6	5.9	8.0	4.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	10.9	8.8	9.0	8.3	7.2	8.3	8.1	8.4	8.2	10.1	10.1	8.8	10.9	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.4	32.5	34.6	41.3	46.1	44.2	49.3	49.7	48.7	52.3	53.2	38.9	44.7	53.2	32.5
40	蒸発残留物	500mg/l以下	67	72	64	61	63	76	80	81	85	87	85	78	75	87	61
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																	
*は、自己検査																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.20

採 水 箇 所		浜松市三ヶ日													No.20			
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		11:40	11:31	11:30	11:57	11:39	11:32	11:30	11:45	11:31	11:32	11:37	11:16					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	19.5	22.0	23.5	31.2	35.3	31.5	26.2	20.2	10.1	10.5	8.0	8.1	20.5	35.3	8.0	
水温		℃	13.5	16.9	18.3	22.2	26.0	26.0	24.5	18.3	12.1	8.7	8.0	9.0	17.0	26.0	8.0	
残留塩素		mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.011	0.011	0.018	0.019	0.016	0.015	0.009	0.007	<0.006	<0.006	0.006	0.010	0.019	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.009	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.009	<0.003	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.009	0.007	0.010	0.009	0.007	0.009	0.006	0.004	0.005	<0.003	0.005	0.006	0.010	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.07	0.08	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1	4.7	4.1	4.8	5.1	5.6	6.4	6.9	6.7	5.8	8.2	6.7	5.9	8.2	4.1	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	10.0	8.7	8.8	8.7	7.3	8.2	8.0	8.3	8.3	10.5	10.2	8.8	10.5	7.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.4	35.3	34.1	41.3	46.0	44.2	49.3	49.9	48.8	51.7	52.8	38.7	44.8	52.8	34.1	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	78	65	51	64	66	71	83	75	81	88	86	80	74	88	51	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(td																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.21

採 水 箇 所		湖西市白須賀															
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		10:40	10:44	10:38	11:01	10:45	10:37	10:38	10:49	10:39	10:41	10:43	10:27				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温		℃	18.8	21.2	22.7	31.1	34.1	31.0	25.8	20.0	8.9	11.5	7.6	9.5	20.2	34.1	7.6
水温		℃	13.9	17.5	19.0	22.0	26.0	26.0	25.1	19.1	14.0	10.5	9.1	10.3	17.7	26.0	9.1
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.016	0.012	0.018	0.021	0.019	0.019	0.012	0.008	0.007	<0.006	0.007	0.013	0.021	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	0.008	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008	0.013	0.007	0.010	0.009	0.007	0.010	0.007	0.005	0.006	<0.003	0.007	0.007	0.013	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.03	0.02	0.03	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1	4.8	4.2	4.9	5.1	5.7	6.3	7.0	6.8	5.7	8.3	6.6	6.0	8.3	4.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.1	8.6	8.5	9.6	8.7	7.5	8.2	8.2	8.4	8.3	10.5	10.5	8.8	10.5	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.7	40.2	34.1	41.1	46.7	44.6	49.4	50.2	48.5	52.2	52.8	39.0	45.4	52.8	34.1
40	蒸発残留物	500mg/l以下	78	72	62	69	66	73	79	80	84	83	95	78	77	95	62
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																	
*は、自己検査																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.22

採 水 箇 所		湖西市中之郷															
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		09:55	10:00	10:03	10:15	10:08	09:57	09:59	10:09	10:01	10:04	10:05	09:51				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温		℃	19.4	20.0	22.7	29.5	31.0	30.0	26.0	20.5	9.5	11.9	8.4	9.3	19.8	31.0	
水温		℃	14.7	18.1	20.1	23.0	27.2	27.1	25.9	20.1	14.9	11.2	10.1	11.1	18.6	27.2	
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
項 目		基準値												平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013	0.015	0.012	0.018	0.021	0.019	0.017	0.011	0.009	0.007	<0.006	0.008	0.012	0.021	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	0.007	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008	0.013	0.008	0.010	0.010	0.008	0.010	0.006	0.006	0.006	<0.003	0.007	0.008	0.013	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.03	0.02	0.03	0.07	0.06	0.07	0.05	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.2	4.9	4.4	4.9	5.1	5.6	6.2	7.0	6.6	5.7	8.1	6.6	5.9	8.1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.2	8.5	8.8	10.0	9.0	7.5	8.2	8.1	8.4	8.3	10.3	10.5	8.9	10.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.9	41.2	32.4	41.7	46.8	44.9	49.9	50.4	48.8	52.1	53.0	39.1	45.5	53.0	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	74	76	56	73	75	71	82	79	86	86	91	68	76	91	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000004	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.23

採 水 箇 所		浜松市伊平																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		11:05	11:28	11:16	11:37	11:45	11:18	11:00	11:50	10:55	11:30	11:20	10:50					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	17.2	18.6	23.2	28.0	31.0	27.0	23.5	20.4	7.8	10.3	8.2	12.0	18.9	31.0	7.8	
水温		℃	14.8	18.0	19.9	22.2	27.9	27.2	25.8	19.8	13.2	10.0	8.3	10.5	18.1	27.9	8.3	
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4					
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.012	0.011	0.018	0.018	0.017	0.016	0.010	0.007	<0.006	<0.006	0.006	0.011	0.018	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.006	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.009	0.007	0.010	0.009	0.007	0.009	0.006	0.005	0.005	<0.003	0.005	0.007	0.010	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.07	0.08	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.0	4.7	4.1	4.8	5.1	5.6	6.4	6.9	6.7	5.8	8.2	6.7	5.9	8.2	4.1	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.9	10.5	8.8	8.8	8.6	7.2	8.2	8.0	8.3	8.3	10.3	10.2	8.8	10.5	7.2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.2	34.0	34.3	41.3	46.0	44.2	49.3	49.8	48.7	52.0	52.9	38.7	44.7	52.9	34.0	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	75	65	60	70	65	73	86	77	88	84	89	84	76	89	60	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.24

採 水 箇 所		須部取水場																
採 水 月 日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					
採水時刻		10:20	10:40	10:30	10:48	10:09	10:15	09:55	10:55	10:00	10:25	10:20	10:00					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温		℃	17.0	18.9	23.2	30.1	32.9	30.0	23.2	20.9	7.8	12.0	8.9	7.2	19.3	32.9	7.2	
水温		℃	15.0	16.2	18.0	24.0	28.6	26.8	22.0	19.0	9.0	7.2	8.2	8.8	16.9	28.6	7.2	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	70	>300	>300	>300	>300	278	>300	108	33	251	94	—	>300	33	*	
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	—	—	*	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.005	0.006	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	0.007	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.007	*	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	*	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.9	*	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*	
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.04	0.32	0.45	0.08	0.04	0.23	0.03	0.84	<0.02	<0.02	0.25	0.08	0.20	0.84	*	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.08	0.49	0.65	0.12	0.08	0.39	0.06	1.19	0.06	0.13	0.45	0.16	0.32	1.19	*	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.9	2.4	2.7	3.3	3.4	3.6	3.8	3.3	3.5	4.2	5.1	3.1	3.5	5.1	*	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.014	0.016	0.024	0.010	0.008	0.017	0.006	0.061	0.023	0.056	0.048	0.019	0.025	0.061	*	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	3.1	2.9	3.1	3.3	3.3	3.1	3.8	3.5	3.8	4.4	3.7	3.5	4.5	*	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	52.7	28.3	31.0	46.4	52.6	45.0	50.8	38.8	52.4	59.8	56.6	42.9	46.4	59.8	*	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	54	50	58	51	53	60	54	82	53	65	74	52	59	82	*	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	*	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	*	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.4	1.5	1.0	1.4	1.3	1.8	1.2	3.4	1.1	1.1	1.5	1.1	1.5	3.4	*	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.6	8.0	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	*	
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	微土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	土臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	—	—	*	
50	色度	5度以下	9	14	12	12	7	12	8	28	7	6	12	10	11	28	*	
51	濁度	2度以下	0.8	7.2	14.0	1.8	0.4	2.0	0.6	17.6	0.5	1.0	9.6	1.8	5.4	17.6	*	
備考																		

*は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.27

採 水 箇 所		瀬戸	金指	知波田	神座	鞍見	三ヶ日調整池	西気賀	井伊谷	新所原	都田ダム	灰ノ木川			
採 水 月 日		R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.1	R5.8.1			
採水時刻		08:26	14:16	11:42	11:12	10:01	12:15	13:10	13:46	10:39	11:05	09:35			
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	曇・曇	曇・曇			
気温	℃	28.0	32.0	33.0	30.0	30.0	31.0	30.4	30.8	31.0	36.8	31.2			
水温	℃	26.8	27.8	26.8	26.6	26.8	26.8	26.9	27.0	27.5	31.8	26.2			
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	—	—			
項 目	基準値														
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	>300	>300			
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.2	0.9			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	—	—			
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—			
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.022	0.022	0.025	0.025	0.023	0.024	0.023	0.023	0.025	—	—			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.006	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.005	<0.003	—	—			
25 ジブモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—			
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—			
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	—	—			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	—	—			
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	—	—			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—	—			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.03			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.13	0.11			
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	6.1	6.0	3.6	7.6			
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.029	0.028			
38 塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	9.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.9	8.7	8.5	3.8	5.4			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47.0	47.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.0	47.0	48.0	54.0	66.0			
40 蒸発残留物	500mg/l以下	80	74	74	79	80	81	78	71	80	68	98			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002			
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002			
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	1.7	1.5			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	8.0	7.7			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5	4			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2.0	0.8			
備考															

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		須部取水場														
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
採水時刻		10:20	10:40	10:30	10:48	10:09	10:15	09:55	10:55	10:00	10:25	10:20	10:00			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
気温	℃	17.0	18.9	23.2	30.1	32.9	30.0	23.2	20.9	7.8	12.0	8.9	7.2	19.3	32.9	7.2
水温	℃	15.0	16.2	18.0	24.0	28.6	26.8	22.0	19.0	9.0	7.2	8.2	8.8	16.9	28.6	7.2
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.003	0.007	0.008	0.002	<0.002	0.003	<0.002	0.009	<0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.009	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	52.7	28.3	31.0	46.4	52.6	45.0	50.8	38.8	52.4	59.8	56.6	42.9	46.4	59.8	28.3
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.014	0.016	0.024	0.010	0.008	0.017	0.006	0.061	0.023	0.056	0.048	0.019	0.025	0.061	0.006
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	3	—	—	2	—	—	3	—	3	3	2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	6.6	—	3mg/l以下	4.1	—	—	12.0	—	—	6.9	—	7.4	12.0	4.1
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	54	50	58	51	53	60	54	82	53	65	74	52	59	82	50
25 濁度	1度以下	0.8	7.2	14.0	1.8	0.4	9.0	0.6	17.6	0.5	1.0	9.6	1.8	5.4	17.6	0.4
26 pH値	7.5程度	7.8	7.7	7.6	8.0	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.9	—	—	-0.7	—	—	-1.6	—	—	-1.2	—	-1.4	-0.7	-1.9
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	11000	—	—	4500	—	—	56000	—	—	8400	—	19975	56000	4500
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.04	0.32	0.45	0.07	0.04	0.23	0.03	0.84	0.01	0.02	0.25	0.08	0.20	0.84	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		都田浄水場浄水池出口															
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
採水時刻		08:45	08:55	08:50	09:02	08:29	08:46	08:45	08:43	08:40	09:05	08:45	08:45				
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
気温	℃	18.8	19.3	23.8	23.2	22.0	22.7	23.7	24.0	17.5	13.1	17.2	17.9	20.3	24.0	13.1	
水温	℃	14.0	17.0	18.3	22.4	26.8	26.4	26.2	18.9	12.0	8.1	8.0	8.9	17.2	26.8	8.0	
項目	目標値														平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008	
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06	
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06	
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	0.001	0.002	<0.001	
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	0.003	0.006	<0.002	
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	
16 残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	45.1	30.2	35.3	41.1	46.3	44.4	49.2	49.5	48.8	52.5	54.0	39.3	44.6	54.0	30.2	
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	4	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	3	4	3	
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	0.6	—	—	1.1	—	—	0.8	—	—	1.1	—	0.9	1.1	0.6	
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1	
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	74	67	57	63	71	74	84	69	82	86	89	78	74	89	57	
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
26 pH値	7.5程度	7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.0	
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.3	—	—	-1.2	—	—	-1.3	—	—	-1.5	—	-1.6	-1.2	-2.3	
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0	
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.03	0.01	0.02	0.03	0.08	0.08	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.04	0.08	<0.01	
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
備考																	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		湖西市中之郷													
採水日		R5.8.1	R6.2.6												
採水時刻		10:08	10:05												
天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇												
気温	℃	31.0	8.4										19.7	31.0	8.4
水温	℃	27.2	10.1										18.6	27.2	10.1
項目	目標値												平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.002	<0.001										0.001	0.002	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.010	<0.002										0.005	0.010	<0.002
15 農薬類	1以下	—	—										—	—	—
16 残留塩素	1mg/l以下	0.3	0.4										0.4	0.4	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	46.8	53.0										49.9	53.0	46.8
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	3	3										3	3	3
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.9	1.1										1.0	1.1	0.9
23 臭気強度(TON)	3以下	<1	<1										<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	75	91										83	91	75
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.6	7.5										7.6	7.6	7.5
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.0	-1.4										-1.2	-1.0	-1.4
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	2	0										1	2	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.07	0.01										0.04	0.07	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考															

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		須部取水場												
採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1									
採水時刻		10:40	10:30	10:48	10:09									
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇									
気温	℃	18.9	23.2	30.1	32.9							26.3	32.9	18.9
水温	℃	16.2	18.0	24.0	28.6							21.7	28.6	16.2
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)	0.05mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アエロホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	—	<0.00003	—	<0.00003						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロッグス	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシソ 銅(有機銅)	0.03mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	—	<0.002	—	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	—	<0.000003	—	<0.000003						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	—	<0.00006	—	<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		須部取水場												平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダシメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(ダシメット等として)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンダリン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		須部取水場											平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の最大値を以て、以下	0	0	0	0							0.00000	0.00000	0.00000
備考															

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		都田浄水場浄水池出口												
採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1									
採水時刻		08:55	08:50	09:02	08:29									
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇									
気温	℃	19.3	23.8	23.2	22.0							22.1	23.8	19.3
水温	℃	17.0	18.3	22.4	26.8							21.1	26.8	17.0
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)	0.05mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アエロホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	—	<0.00003	—						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロッグス	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	—	<0.002	—						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	—	<0.000003	—						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	—	<0.00006	—						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		都田浄水場浄水池出口										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダシメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロピル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンダリン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		都田浄水場浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比が概して、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)

遠州水道 寺谷

[クリプトスポリジウム]

採水箇所 須部取水場

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	17.0	18.9	23.2	30.1	32.9	30.0	23.2	20.9	7.8	12.0	8.9	7.2
水温	15.0	16.2	18.0	24.0	28.6	26.8	22.0	19.0	9.0	7.2	8.2	8.8
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	3	9	7	3	4	97	7	86	2	7	29	7

採水箇所 都田浄水場浄水池出口

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	18.8	19.3	23.8	23.2	22.0	22.7	23.7	24.0	17.5	13.1	17.2	17.9
水温	14.0	17.0	18.3	22.4	26.8	26.4	24.9	18.9	12.0	8.1	8.0	8.9
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年度 ダイオキシン類検査結果

(単位:pg-TEQ/l)

水道名	浄水場名	採水箇所	月日	原・配	検査値
駿豆水道	中島	八幡取水場	7月24日	原水	0.00061
			1月9日	〃	0.00019
榛南水道	榛南	榛南浄水場着水井	8月30日	原水	0.000066
			12月25日	〃	0.000015
遠州水道(中遠系寺谷)	寺谷	寺谷取水場	8月28日	原水	0.0053
			12月26日	〃	0.0075
		寺谷浄水場 浄水池出口	8月28日	浄水	0.00018
			12月26日	〃	0.00014
遠州水道(中遠系於呂)	於呂	於呂取水場 (湖北・湖西系含む)	8月31日	原水	0.003
			12月21日	〃	0.010
		於呂浄水場 浄水池出口	8月31日	浄水	0.0014
			12月21日	〃	0.0004
遠州水道(湖北・湖西系)	都田	須部取水場	9月1日	原水	0.0084
			12月22日	〃	0.0020
		都田浄水場 浄水池出口	8月31日	浄水	0.00035
			12月21日	〃	0.00022
遠州水道(太田川系)	寺谷	円田取水場	8月29日	原水	0.0016
			12月27日	〃	0.0007
		寺谷浄水場 浄水池出口	8月28日	浄水	0.0016
			12月26日	〃	0.00037

IV－2 水質検査結果

工 業 用 水 道

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表

浄水
原水

水質 (目標値)	単位		柿田川	富士川	東駿河湾 岳南	東駿河湾 静清庵	静清	中遠	西遠 初生	西遠 神原	湖西
水温	℃	平均	16.1	13.5	16.0 15.8	15.6 15.4	17.8	18.7 17.1	17.1 15.6	23.0 22.7	15.9 15.4
濁度 20度以下	度	〃	0.1	3.4	1.8 46.3	0.9 46.4	0.11	0.2 30.6	0.8 32.7	0.9 57.9	0.9 1.4
pH 6.5≤pH≤8.0		〃	7.3	7.7	7.5 7.8	7.6 7.8	7.3	7.5 7.6	7.2 7.7	7.3 7.9	7.4 7.4
アルカリ度 75mg/l以下	mg/l	〃	49.1	42.2	48.4 52.7	49.1 53.5	55.9	35.9 38.5	35.5 39.1	33.1 37.0	16.7 17.0
硬度 120mg/l以下	mg/l	〃	48.9	42.5	67.1 69.4	66.9 71.4	79.6	41.2 41.4	44.7 45.0	41.6 41.9	18.4 18.7
蒸発残留物 250mg/l以下	mg/l	〃	129	124	134 172	133 166	136	67 94	83 165	73 117	53 52
塩化物イオン 80mg/l以下	mg/l	〃	5.4	7.7	7.4 6.2	7.1 6.3	1.5	7.6 4.4	7.5 4.2	6.5 2.9	3.8 3.8
鉄 0.3mg/l以下	mg/l	〃	<0.03	0.07	0.05 1.29	0.04 1.17	<0.01	<0.03 1.26	<0.03 0.36	<0.03 0.39	<0.03 0.05
マンガン 0.2mg/l以下	mg/l	〃	<0.02	<0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.03	<0.02	<0.02 0.04	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02

水質		柿田川	富士川	東駿河湾 岳南	東駿河湾 静清庵	静清	中遠	西遠 初生	西遠 神原	湖西
水温	R01平均値	15.4	13.4	15.7	15.3	13.4	17.0	16.9	22.2	15.9
	R02平均値	16.2	13.6	15.3	15.4	14.3	17.5	16.6	22.9	15.0
	R03平均値	16.1	13.2	15.3	15.1	16.4	17.1	16.1	22.9	14.7
	R04平均値	16.1	13.6	15.7	15.9	16.9	17.8	17.3	23.3	15.8
	R05平均値	16.1	13.5	16.0	15.6	17.8	18.7	17.1	23.0	15.9
平均		16.0	13.5	15.6	15.4	15.8	17.6	16.8	22.9	15.5
濁度 20度以下	R01平均値	0.1	1.5	2.7	0.9	0.2	0.4	0.7	0.4	0.7
	R02平均値	0.0	6.8	2.5	0.9	0.2	0.7	0.6	0.5	0.6
	R03平均値	0.0	1.6	2.1	0.8	0.3	0.5	0.6	0.4	0.7
	R04平均値	0.0	4.8	1.8	0.8	0.1	0.5	0.7	0.7	0.6
	R05平均値	0.1	3.4	1.8	0.9	0.1	0.2	0.8	0.9	0.9
平均		0.1	3.6	2.2	0.9	0.2	0.4	0.7	0.6	0.7
pH 6.5≤pH≤8.0	R01平均値	7.4	7.6	7.5	7.5	7.2	7.4	6.9	7.4	7.5
	R02平均値	7.3	7.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.1	7.2	7.5
	R03平均値	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2
	R04平均値	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4
	R05平均値	7.3	7.7	7.5	7.6	7.3	7.5	7.2	7.3	7.4
平均		7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4
酸消費量 アルカリ度 75mg/l以下	R01平均値	48.0	40.2	46.1	46.1	56.3	32.5	34.0	35.5	18.8
	R02平均値	47.1	45.0	45.6	44.4	54.3	32.5	32.5	33.6	17.0
	R03平均値	47.6	40.9	46.4	46.0	55.0	32.3	34.2	31.0	16.6
	R04平均値	46.9	42.9	47.4	47.8	54.8	34.2	35.0	33.2	17.2
	R05平均値	49.1	42.2	48.4	49.1	55.9	35.9	35.5	33.1	16.7
平均		47.7	42.2	46.8	46.7	55.2	33.5	34.2	33.3	17.2
全硬度 120mg/l以下	R01平均値	49.7	42.3	66.3	65.5	78.6	42.1	42.7	41.9	19.4
	R02平均値	50.1	49.0	64.4	64.1	80.6	40.8	42.5	44.3	19.1
	R03平均値	47.4	41.5	62.5	63.4	76.7	41.7	43.8	39.8	18.5
	R04平均値	49.0	42.0	65.8	64.3	73.7	40.8	43.8	40.9	19.2
	R05平均値	48.9	42.5	67.1	66.9	79.6	41.2	44.7	41.6	18.4
平均		49.0	43.5	65.2	64.8	77.8	41.3	43.5	41.7	18.9
全蒸発残留物 250mg/l以下	R01平均値	125	121	119	123	124	84	86	86	49
	R02平均値	128	127	123	120	125	85	81	89	45
	R03平均値	125	123	125	122	126	75	83	79	46
	R04平均値	126	123	133	129	133	68	84	83	52
	R05平均値	129	124	134	133	136	67	83	73	53
平均		127	124	127	125	129	76	84	82	49
塩化物イオン 80mg/l以下	R01平均値	5.6	8.7	7.8	8.1	2.1	8.9	6.8	6.1	4.2
	R02平均値	5.2	7.0	7.5	8.1	1.3	8.8	7.8	6.2	3.4
	R03平均値	5.0	8.1	7.3	7.5	1.3	9.3	7.3	6.4	3.7
	R04平均値	5.1	7.8	7.1	7.3	1.4	7.5	6.6	5.7	3.5
	R05平均値	5.4	7.7	7.4	7.1	1.5	7.6	7.5	6.5	3.8
平均		5.3	7.9	7.4	7.6	1.5	8.4	7.2	6.2	3.7
鉄 0.3mg/l以下	R01平均値	<0.03	0.10	0.09	0.05	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	0.04
	R02平均値	<0.03	0.14	0.08	0.04	<0.01	<0.03	0.02	<0.03	0.02
	R03平均値	<0.03	0.33	0.08	0.04	<0.01	<0.03	0.00	<0.03	0.02
	R04平均値	<0.03	0.07	0.07	0.04	<0.01	<0.03	0.01	<0.03	0.02
	R05平均値	<0.03	0.07	0.05	0.04	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
平均		<0.03	0.14	0.08	0.04	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	0.02
マンガン 0.2mg/l以下	R01平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R02平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R03平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R04平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R05平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
平均		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

※令和元年度～令和5年度(浄水平均値)

・ 柿田川工業用水道

富士山からの湧水である一級河川柿田川の表流水を水源とし、マイクロストレーナ処理を行って給水している。水質は年間を通じて、ほとんど安定しているが、珪藻類等の浮遊物の混入と、集中豪雨時の狩野川本川からの濁りには注意が要する。

水源部には、柿田川公園があり観光客が多数訪れるため、河川流域の環境変化に注意する必要がある。


○ 採水箇所を目安

水 源：柿田川（表流水）

取 水 場：堂庭取水場マイクロストレーナ室（原水）

受 水 地 点：適宜

堂庭取水場平面図

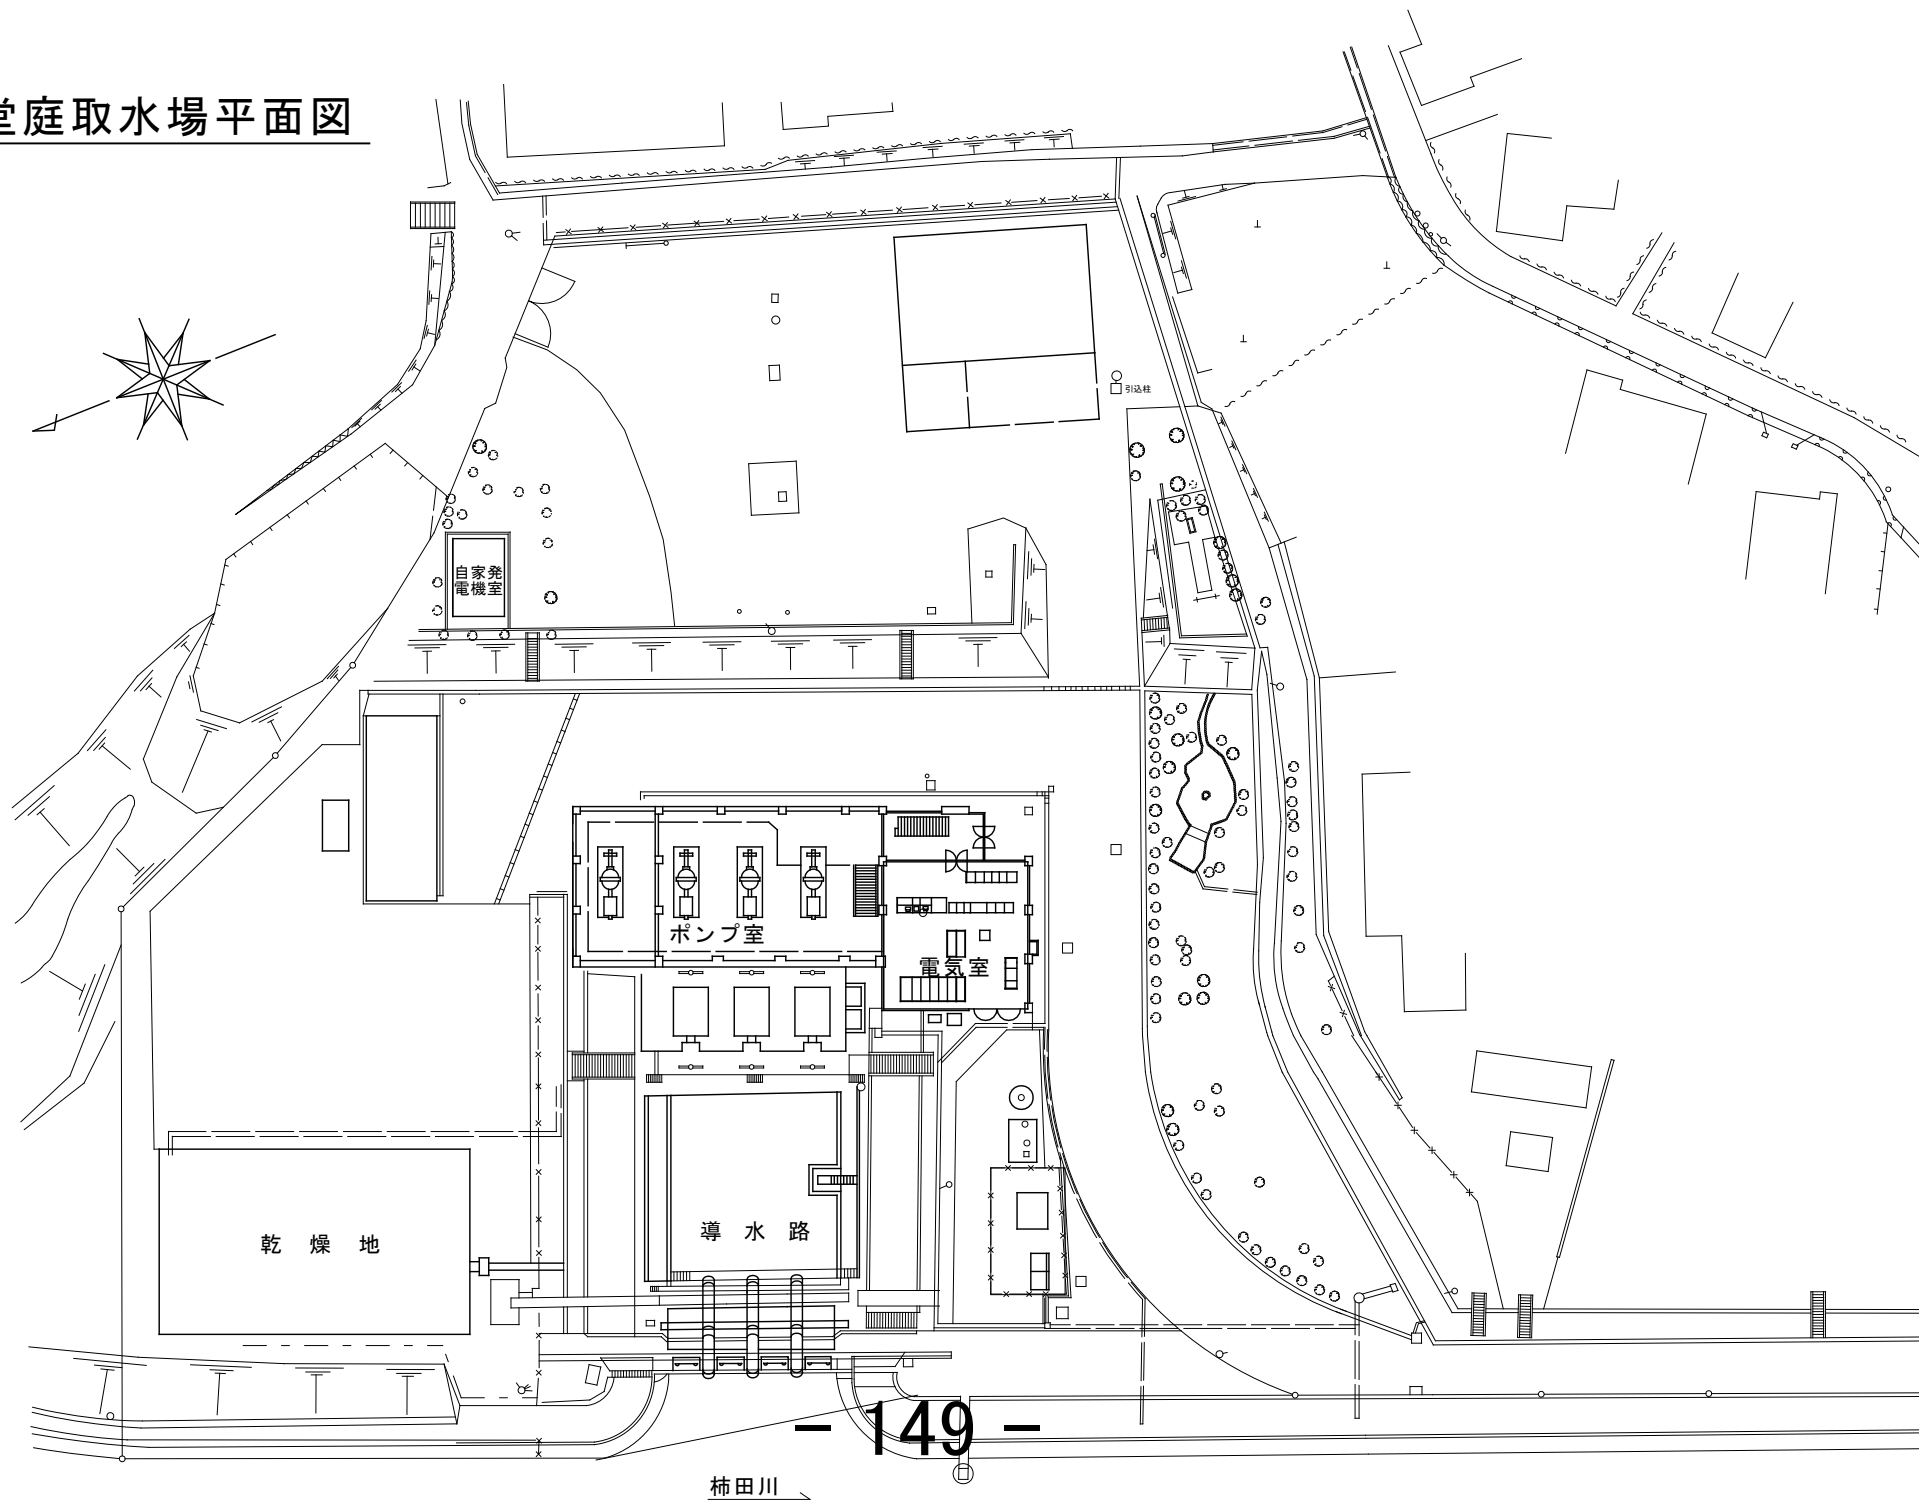

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表

柿田川

柿田川工業用水道

原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	16.1	16.1	16.3	16.6	16.6	16.5	16.3	16.0	15.7	15.6	15.8	15.8	16.1		
		最大値	16.3	16.7	16.9	17.1	17.1	17.0	16.9	16.4	16.3	16.2	16.5	16.5		17.1	
		最小値	15.7	15.8	16.0	16.3	16.3	16.1	16.0	15.4	15.3	15.4	15.4	15.5			15.3
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
		最大値	0.2	0.5	1.6	1.2	0.5	0.4	2.5	1.0	0.1	0.3	0.2	0.6		2.5	
		最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
		最大値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.4	
		最小値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2			7.1
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	45.7	44.8	42.7	46.6	48.8	51.9	51.8	51.1	52.1	51.2	51.9	50.8	49.1		
		最大値	46.0	45.1	42.9	50.4	50.3	52.0	53.4	51.2	53.5	52.1	52.2	51.5		53.5	
		最小値	45.3	44.5	42.4	42.8	47.2	51.7	50.2	51.0	50.7	50.2	51.5	50.1			42.4
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	48.4	48.9	47.5	52.9	50.0	50.3	47.9	48.9	50.2	52.6	46.3	43.5	48.9		
		最大値	51.0	56.9	51.5	57.6	52.8	51.4	48.2	50.1	52.2	53.6	48.4	44.0		57.6	
		最小値	45.8	41.0	43.5	48.2	47.3	49.1	47.6	47.7	48.2	51.5	44.2	43.0			41.0
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	128	128	131	126	117	124	119	133	131	140	137	140	129		
		最大値	130	128	131	129	125	126	120	142	136	141	141	141		142	
		最小値	126	128	131	122	108	121	118	123	126	138	133	138			108
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	5.4	5.7	5.8	5.8	5.5	5.2	5.1	5.3	5.5	5.4	5.2	5.4	5.4		
		最大値	5.4	5.7	5.8	6.0	5.6	5.2	5.1	5.3	5.6	5.5	5.3	5.4		6.0	
		最小値	5.3	5.7	5.8	5.7	5.3	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.1	5.4			5.1
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
		最大値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	
		最小値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
		最大値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	
		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

・ふじさん工業用水道(富士川)

水源を富士川水系一級河川芝川の表流水に求め、中部電力（株）芝富発電所の放流水を、農業用水と共同で取水し、富士市滝戸地内において沈砂後、原水のまま送水している。

水質は年間を通して良質であり、鉄イオンが高い以外は比較的安定している。

しかし、降雨時には、突然高濁度水となるため、この場合には、十分注意する必要がある。


○ 採水箇所を目安

水 源：芝川（表流水）

分 水 場：滝戸沈砂池（原水）

受 水 地 点：適宜

滝戸沈砂池 平面図

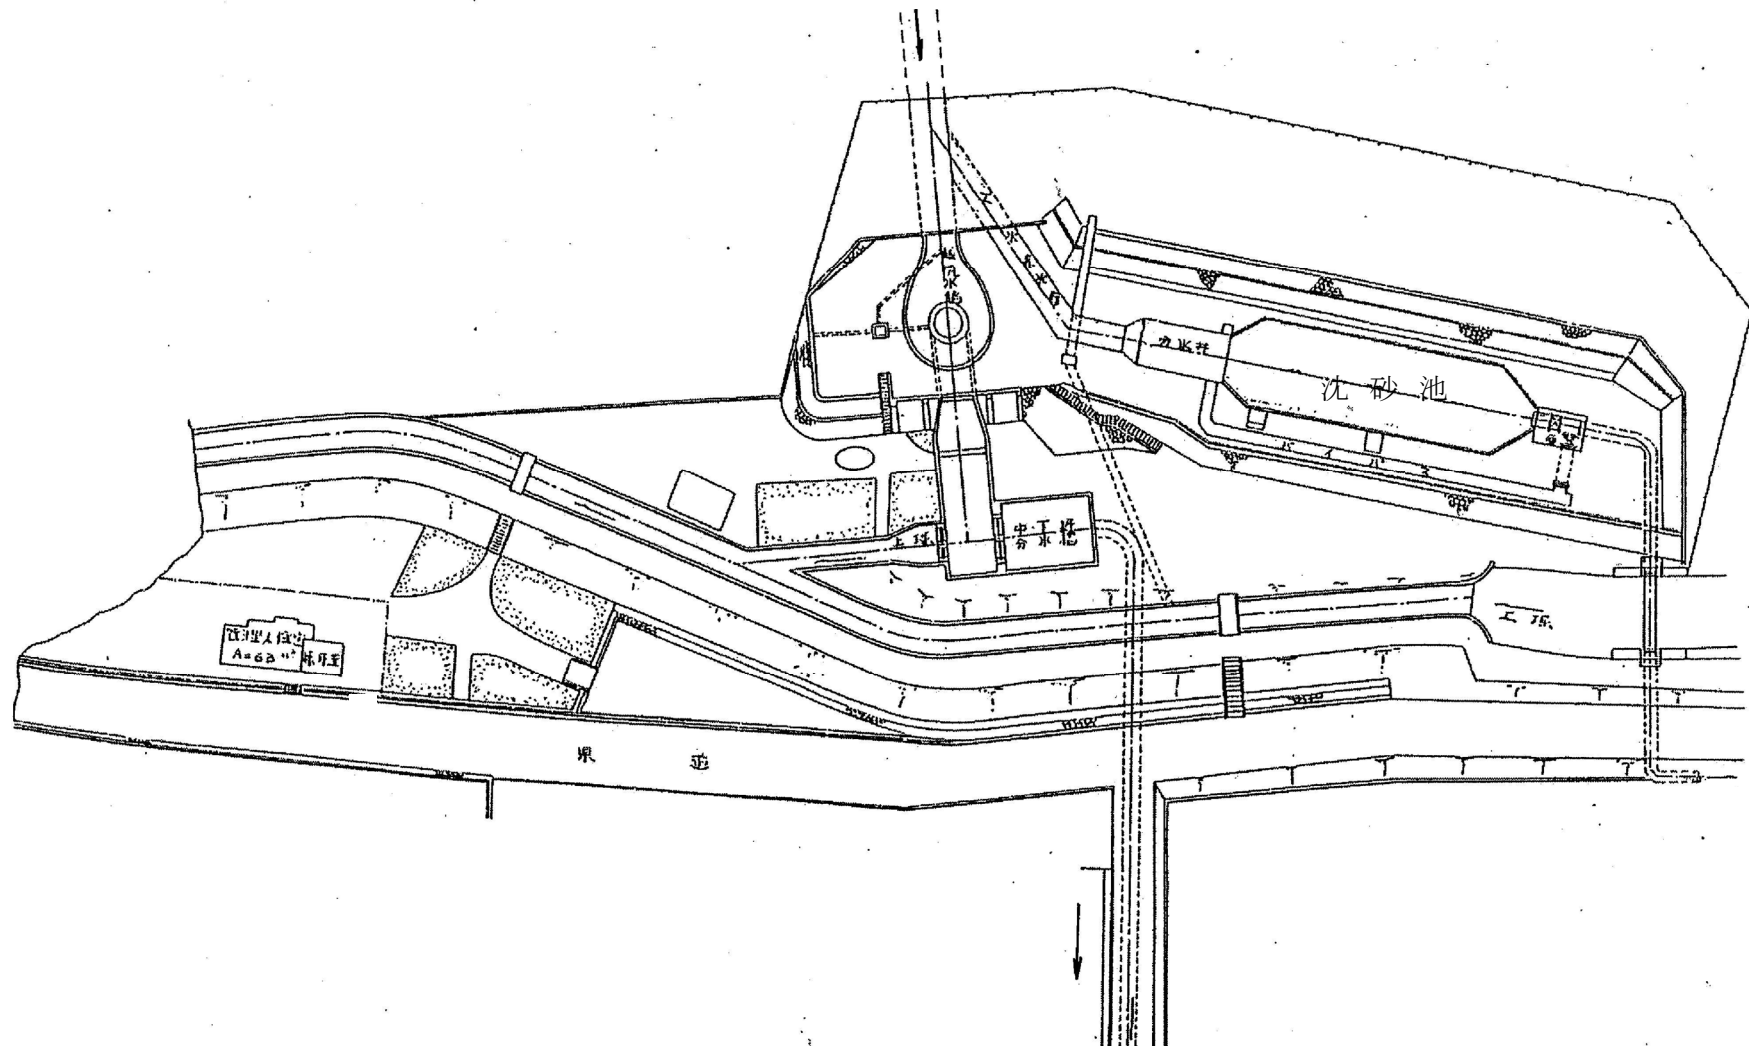

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表

富士川

ふじさん工業用水道(富士川)

原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	13.0	13.9	14.8	16.0	16.5	15.9	14.1	12.9	11.5	10.8	11.3	11.1	13.5		
		最大値	14.3	16.0	15.8	17.0	19.0	17.0	15.8	16.0	13.5	12.0	13.0	12.8		19.0	
		最小値	11.6	12.7	14.0	15.1	14.5	14.7	13.0	11.2	10.0	9.8	10.1	10.1			9.8
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	1.3	1.8	29.3	1.1	2.3	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	1.8	3.4		
		最大値	10.3	20.0	826.8	3.7	22.9	2.7	1.8	1.4	1.6	1.7	3.0	18.3		826.8	
		最小値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3			0.0
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.62	7.61	7.62	7.63	7.65	7.67	7.61	7.69	7.82	7.89	7.85	7.79	7.70		
		最大値	7.74	7.72	7.76	7.85	7.89	7.76	7.71	7.82	7.97	8.08	8.12	7.87		8.12	
		最小値	7.52	7.41	7.40	7.51	7.48	7.47	7.54	7.56	7.68	7.75	7.71	7.58			7.40
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	41.0	39.1	39.0	42.1	43.7	41.6	46.0	43.4	44.3	42.1	43.2	41.2	42.2		
		最大値	41.5	39.7	40.4	42.1	44.4	41.8	48.7	43.6	44.3	43.0	43.3	41.2		48.7	
		最小値	40.5	38.4	37.6	42.0	43.0	41.4	43.3	43.2	44.2	41.2	43.0	41.2			37.6
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	41.4	45.0	40.5	44.0	44.5	42.7	39.2	47.1	44.6	44.0	40.0	37.1	42.5		
		最大値	45.1	51.0	41.1	46.5	45.8	43.4	43.1	50.3	46.2	44.5	40.2	37.1		51.0	
		最小値	37.6	39.0	39.9	41.4	43.1	41.9	35.2	43.8	43.0	43.5	39.7	37.1			35.2
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	120	115	125	119	119	137	111	121	129	134	136	127	124		
		最大値	121	121	137	120	120	142	116	124	143	135	148	136		148	
		最小値	119	108	112	117	118	131	105	117	115	133	124	118			105
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	9.8	7.2	5.6	7.4	7.9	7.0	7.6	7.9	7.8	8.1	8.5	8.1	7.7		
		最大値	10.0	7.4	6.1	7.9	8.1	7.3	7.7	8.7	7.9	8.3	8.6	8.1		10.0	
		最小値	9.5	6.9	5.1	6.8	7.7	6.6	7.4	7.1	7.7	7.9	8.4	8.0			5.1
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	0.03	0.04	0.09	0.08	0.23	0.05	0.05	0.08	0.06	0.03	0.02	0.02	0.07		
		最大値	0.03	0.04	0.10	0.08	0.37	0.10	0.05	0.09	0.11	0.06	0.02	0.03		0.37	
		最小値	0.02	0.03	0.07	0.07	0.08	<0.01	0.04	0.06	0.01	<0.01	0.02	0.01			0.00
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
		最大値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.03	
		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

・ふじさん工業用水道(東駿河湾)

取水地点は静岡県静岡市清水区蒲原の日本軽金属発電放水路であるが、原水は、一級河川富士川本川と支川早川の合流水であるため、濁度・PH 値・全硬度等の値も、水系によりまったく違うものになっている。

支川早川は、流域の居住人口が少なく、有機物が少ない水であるが、河床が非常に荒れているため、少量の降雨でも高濁度の原因となっている。

一方、富士川本川は、流域の居住人口が多く、有機物と PH 値の高い水となっている。特に、本川を構成する釜無川と笛吹川のうち、笛吹川は汚染度が相当に高い。

また、夏から秋にかけて降雨量の少ない期間はプランクトンが発生し、逆に、降雨量の多い場合には高濁度水となるため、十分注意する必要がある。

○ 採水箇所を目安

水 源：富士川（表流水）

取 水 場：蒲原取水場（原水）

浄 水 場：富士川浄水場 着水井（原水）


富士川浄水場 浄水池（浄水）

厚原浄水場 着水井（原水）

厚原浄水場 配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

富士川浄水場平面図

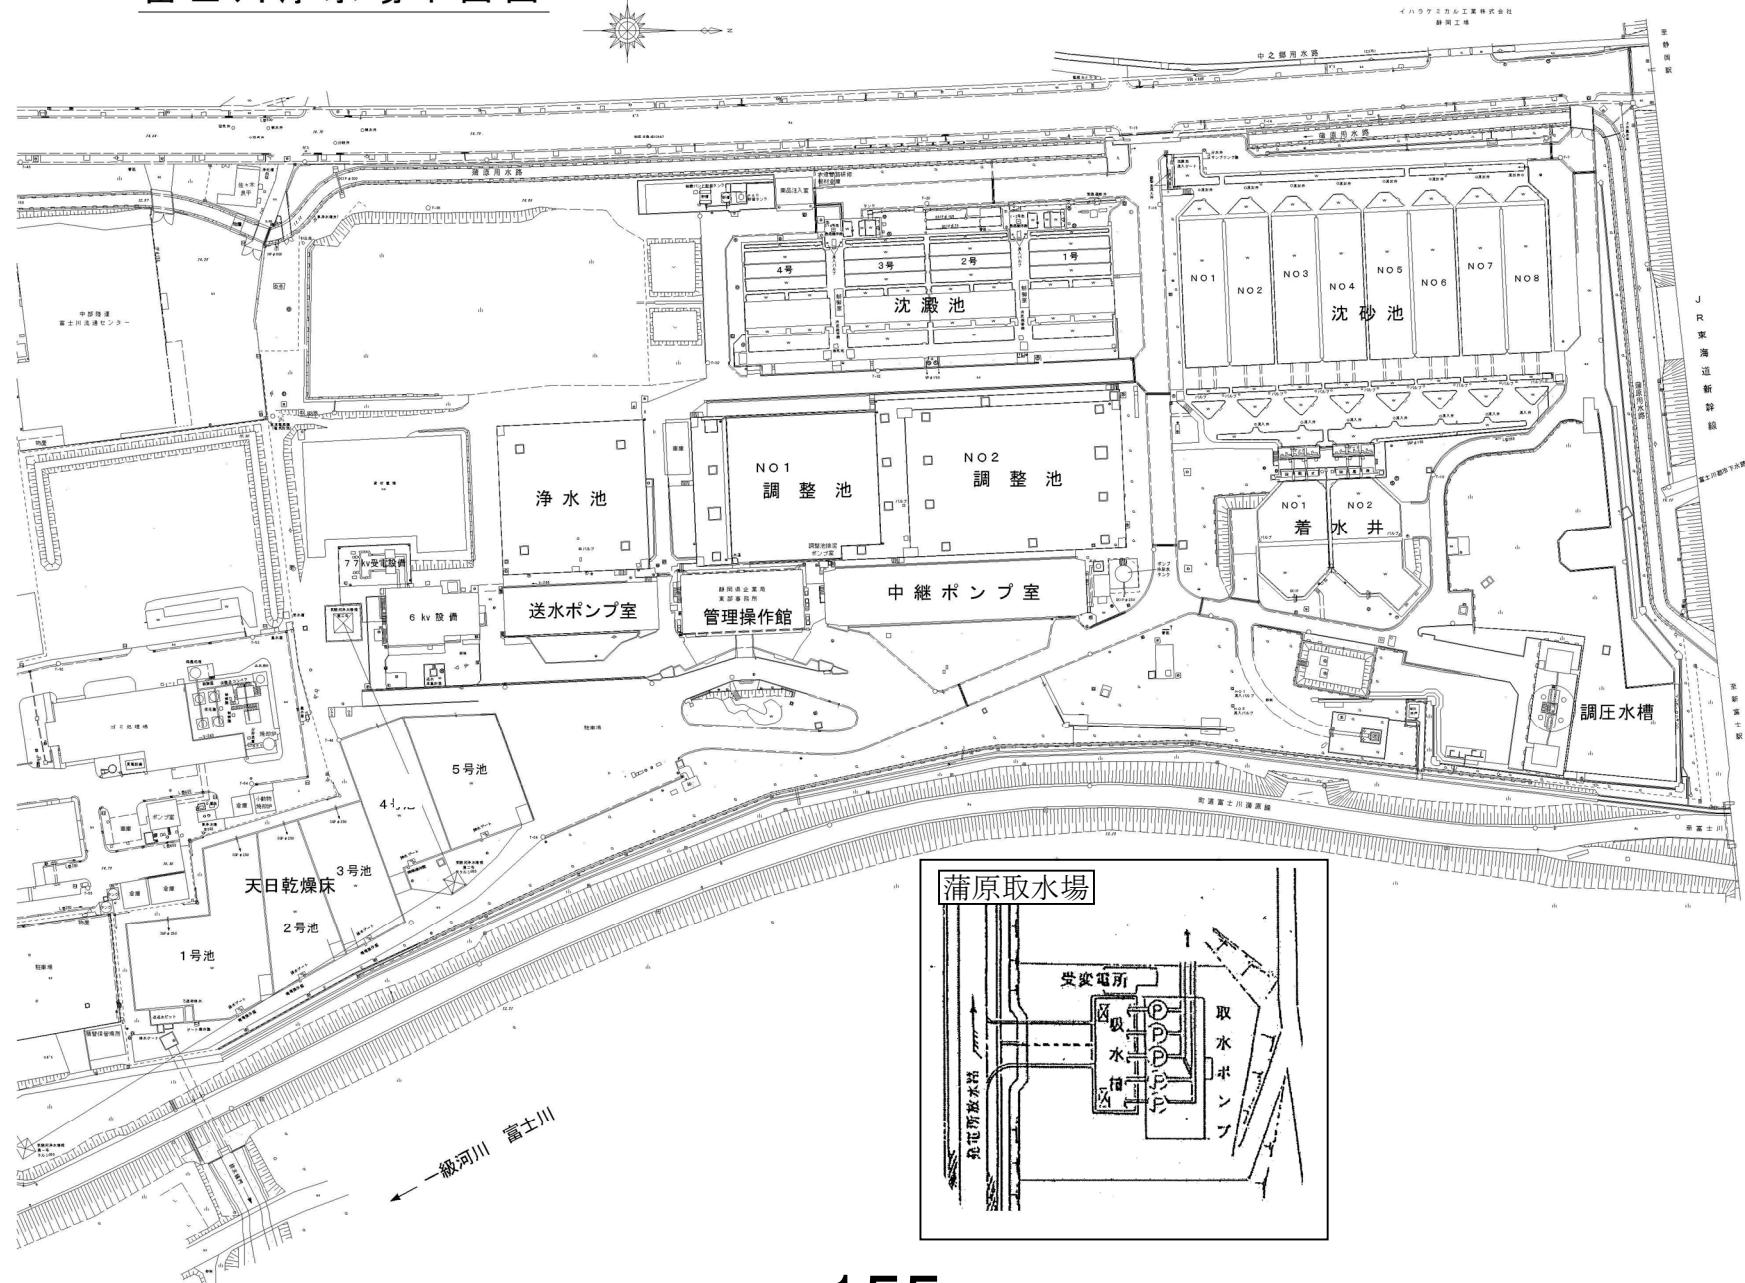

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表


ふじさん工業用水道(東駿河湾)

浄水
原水

静岡庵(富士川浄水場)

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	13.6 13.5	16.2 15.9	18.4 18.6	22.8 22.5	24.3 24.1	23.9 23.3	18.0 17.8	13.8 13.6	9.8 9.6	7.6 7.8	9.1 9.0	9.2 9.4	15.6 15.4		
		最大値	16.3 16.4	18.5 18.7	21.4 22.3	25.2 25.2	25.6 25.6	25.8 25.2	22.9 23.3	19.5 19.0	13.9 12.8	9.5 9.6	12.5 12.4	12.0 12.4		25.8 25.6	
		最小値	11.6 11.6	13.9 13.1	15.7 15.3	20.2 19.8	22.8 22.3	21.7 21.1	15.6 15.7	10.8 11.0	6.6 6.2	6.0 5.9	6.6 5.6	7.7 7.9			6.0 5.6
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.8 19.7	0.8 82.7	0.7 152.4	0.8 30.0	0.9 84.8	1.2 12.8	1.0 7.6	1.2 22.9	1.1 43.3	1.1 5.2	0.9 49.7	0.7 45.6	0.9 46.4		
		最大値	1.3 118.0	1.3 596.0	1.2 777.0	1.7 197.0	1.7 1328.0	1.8 45.9	1.6 25.1	2.2 286.0	2.1 762.0	2.8 51.2	1.4 783.0	1.1 350.0		2.8 1328.0	
		最小値	0.5 4.0	0.3 5.9	0.3 10.6	0.2 6.8	0.3 6.0	0.4 5.4	0.5 2.3	0.6 2.9	0.6 3.2	0.6 2.1	0.5 2.7	0.4 3.3			0.2 2.1
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.48 7.77	7.44 7.80	7.36 7.78	7.52 7.80	7.52 7.83	7.68 7.85	7.68 7.83	7.64 7.84	7.66 7.86	7.71 7.91	7.59 7.83	7.50 7.73	7.57 7.82		
		最大値	7.60 7.86	7.62 7.90	7.50 8.00	7.67 7.93	7.86 8.03	7.89 8.05	7.81 7.98	7.89 8.30	7.89 8.05	7.85 8.16	7.82 8.05	7.65 7.80		7.89 8.30	
		最小値	7.31 7.70	7.12 7.70	7.08 7.55	7.28 7.68	7.22 7.54	7.46 7.73	7.49 7.69	7.43 7.62	7.40 7.71	7.56 7.67	7.24 7.68	7.20 7.56			7.08 7.54
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	42.4 48.2	37.5 44.2	38.6 46.7	45.1 49.7	54.6 57.6	57.1 58.8	53.0 58.1	55.6 58.5	50.6 55.3	50.6 55.0	54.6 57.0	50.0 52.5	49.1 53.5		
		最大値	46.9 50.9	41.0 44.5	42.4 51.8	48.9 52.8	55.8 58.3	58.5 60.3	56.1 59.2	57.0 60.5	55.6 58.8	54.4 56.8	56.7 59.4	50.7 52.8		58.5 60.5	
		最小値	37.9 45.5	34.1 43.9	34.9 41.6	41.2 46.6	53.4 56.9	55.7 57.3	49.8 56.9	54.2 56.5	45.7 51.8	46.8 53.2	52.4 54.6	49.3 52.2			34.1 41.6
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	60.9 65.3	61.1 67.0	59.5 67.7	64.2 70.1	71.3 69.3	71.1 75.3	66.8 70.9	71.7 75.2	71.2 76.1	69.7 76.9	69.6 72.9	65.2 69.6	66.9 71.4		
		最大値	63.6 66.0	64.6 71.8	63.8 74.1	66.1 73.5	74.5 77.5	73.2 76.7	74.2 78.5	72.7 81.4	77.5 81.4	74.5 78.7	73.0 76.3	67.0 72.5		77.5 81.4	
		最小値	58.2 64.6	57.5 62.3	55.1 61.3	62.4 66.7	68.1 61.0	69.0 73.9	59.4 63.3	70.7 75.2	64.8 70.8	64.9 75.1	66.3 69.6	63.4 66.6			55.1 61.0
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	131 143	110 259	123 214	117 131	141 141	140 157	124 134	139 149	148 188	125 151	158 179	144 149	133 166		
		最大値	136 152	121 387	141 260	122 132	144 145	147 159	134 140	145 159	154 201	140 156	158 198	145 150		158 387	
		最小値	126 134	98 130	105 167	112 129	138 137	132 154	113 127	132 138	141 175	110 145	157 160	142 147			98 127
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	5.5 5.7	6.8 3.7	6.0 3.9	4.7 4.9	6.2 6.2	6.3 6.4	6.5 6.7	8.6 7.6	8.0 7.5	9.2 8.1	9.7 8.6	7.8 6.7	7.1 6.3		
		最大値	6.8 7.1	9.3 4.2	7.2 5.1	5.5 5.8	6.8 6.5	6.6 6.6	7.1 7.1	9.6 8.3	8.8 8.9	9.9 8.9	9.9 9.1	8.1 6.9		9.9 9.1	
		最小値	4.2 4.4	4.3 3.2	4.8 2.6	3.9 4.0	5.6 5.9	6.0 6.1	5.8 6.3	7.6 6.9	7.1 6.0	8.5 7.3	9.5 8.0	7.4 6.4			3.9 2.6
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	0.02 0.93	0.03 4.94	0.04 3.72	0.04 0.65	0.04 0.63	0.04 0.35	0.05 0.37	0.03 0.32	0.04 1.18	0.07 0.43	0.03 0.26	0.02 0.28	0.04 1.17		
		最大値	0.03 0.99	0.04 9.01	0.04 6.01	0.04 0.74	0.04 0.97	0.06 0.41	0.06 0.47	0.05 0.48	0.06 1.36	0.09 0.69	0.05 0.45	0.02 0.39		0.09 9.01	
		最小値	0.02 0.86	0.01 0.87	0.04 1.43	0.04 0.56	0.03 0.29	0.03 0.28	0.05 0.28	0.02 0.16	0.03 1.01	0.05 0.17	0.01 0.06	0.01 0.17			0.01 0.06
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 0.03	<0.02 0.12	<0.02 0.09	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.03		
		最大値	<0.02 0.03	<0.02 0.22	<0.02 0.15	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03		<0.02 0.22	
		最小値	<0.02 <0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.03	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02			<0.02 <0.02

厚原浄水場平面図

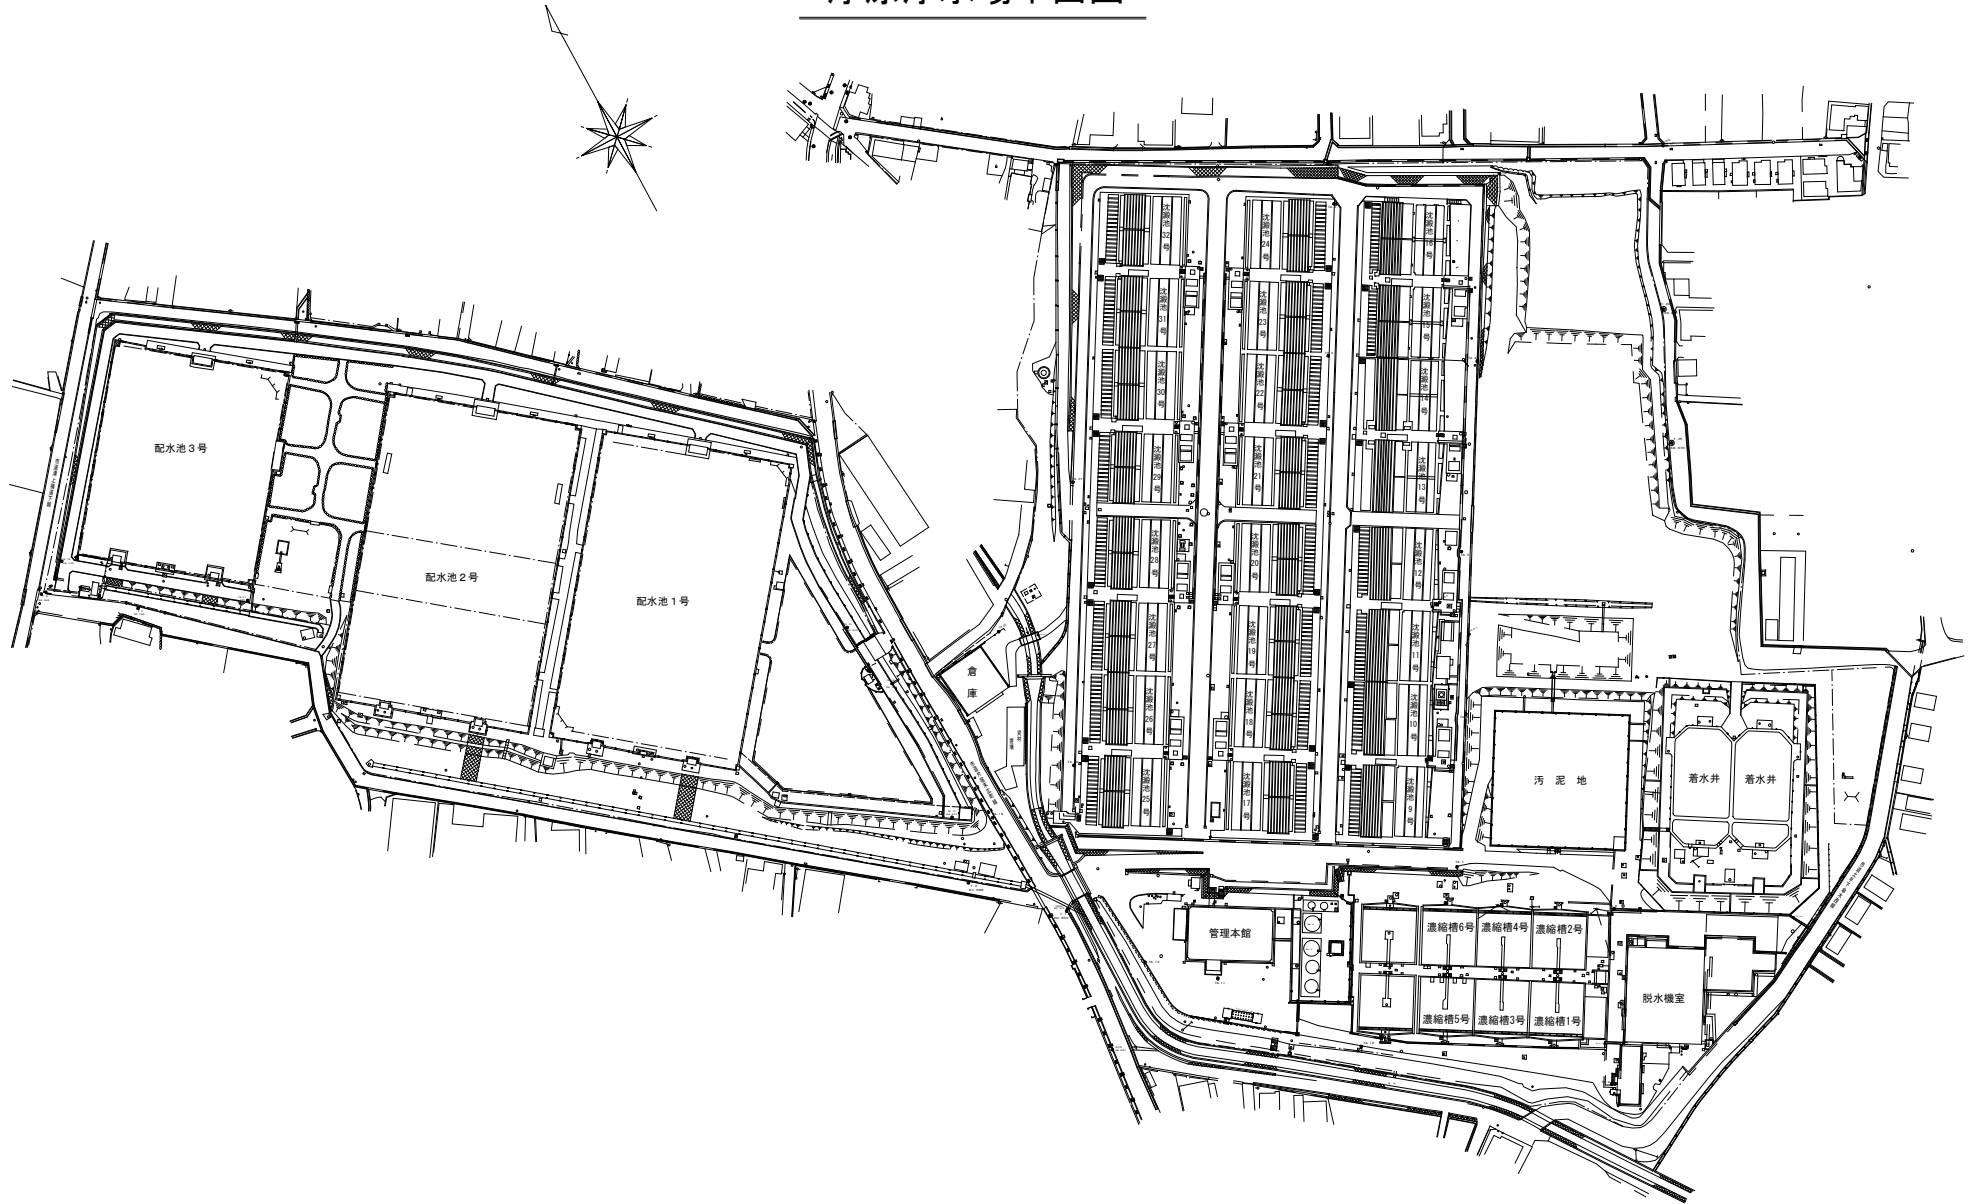

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表

ふじさん工業用水道(東駿河湾)

浄水
原水

岳南(厚原浄水場)

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	14.1 14.1	16.3 16.1	18.9 18.7	23.6 23.1	24.8 24.9	23.9 23.9	18.4 18.1	14.2 13.8	10.0 9.7	8.3 7.9	9.4 9.1	10.1 9.9	16.0 15.8		
		最大値	16.4 16.0	18.2 18.5	21.1 21.3	26.7 26.6	26.0 26.7	25.4 25.8	23.6 23.4	18.0 18.0	12.6 12.8	9.8 9.5	12.5 13.2	18.7 12.9		26.7 26.7	
		最小値	12.5 12.0	14.2 13.2	17.0 16.4	21.2 20.7	23.4 23.1	21.8 21.4	16.1 15.3	11.3 11.0	7.2 6.5	6.5 6.1	6.9 7.1	8.2 7.5			6.5 6.1
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	1.8 18.0	1.7 79.5	1.8 155.0	1.6 34.8	1.7 71.8	1.5 12.7	1.5 9.5	1.6 33.9	2.0 33.1	1.9 6.4	2.2 50.8	1.9 49.5	1.8 46.3		
		最大値	3.2 102.2	2.3 724.0	2.5 821.0	2.3 191.0	2.7 826.0	2.4 100.0	2.1 36.2	2.6 661.0	2.7 442.0	3.1 55.0	2.9 754.0	2.8 543.0		3.2 826.0	
		最小値	1.3 4.0	1.2 5.8	1.2 11.1	0.8 6.8	0.9 7.6	1.0 3.6	1.1 4.4	0.8 3.7	1.4 3.2	1.2 2.5	1.1 3.1	1.0 4.3			0.8 2.5
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.52 7.78	7.45 7.79	7.39 7.79	7.51 7.82	7.53 7.85	7.50 7.94	7.54 7.84	7.56 7.82	7.41 7.68	7.56 7.95	7.57 7.93	7.56 7.81	7.51 7.83		
		最大値	7.68 7.92	7.65 8.05	7.54 7.91	7.73 8.02	7.64 8.00	7.76 8.30	7.63 8.03	7.77 8.20	7.74 7.96	7.73 8.48	7.76 8.14	7.75 7.91		7.77 8.48	
		最小値	7.39 7.62	6.93 7.46	7.08 7.56	7.33 7.60	7.28 7.44	7.21 7.49	7.47 7.64	7.15 7.42	7.21 7.36	7.34 7.55	7.32 7.71	7.35 7.66			6.93 7.36
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	42.7 47.6	38.5 43.3	39.6 46.4	44.4 49.3	55.0 57.9	56.1 58.4	52.6 57.3	54.1 58.9	47.1 52.5	50.7 51.6	53.1 57.1	47.1 52.4	48.4 52.7		
		最大値	47.5 50.7	42.1 43.3	43.1 51.6	49.1 51.8	55.8 58.3	57.5 59.7	56.6 59.7	56.5 60.7	56.3 57.2	54.6 57.1	55.0 59.0	50.0 53.6		57.5 60.7	
		最小値	37.9 44.4	34.8 43.2	36.0 41.2	39.7 46.7	54.1 57.5	54.6 57.0	48.5 54.8	51.7 57.0	37.9 47.7	46.7 46.0	51.1 55.2	44.2 51.2			34.8 41.2
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	59.0 65.8	57.0 64.0	61.8 60.6	62.9 66.8	76.1 75.2	73.1 74.1	65.0 68.4	69.7 74.2	69.5 70.9	71.9 73.0	72.2 73.0	67.4 67.3	67.1 69.4		
		最大値	59.6 66.7	63.4 72.2	67.3 60.9	64.0 66.9	80.1 78.2	75.8 76.9	73.1 75.6	73.9 77.8	78.3 75.3	78.3 80.6	73.4 74.0	69.6 69.1		80.1 80.6	
		最小値	58.3 64.8	50.6 55.8	56.3 60.3	61.8 66.6	72.1 72.1	70.3 71.3	56.8 61.2	65.4 70.5	60.6 66.5	65.5 65.4	71.0 71.9	65.2 65.5			50.6 55.8
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	115 140	106 210	124 247	112 135	135 148	158 168	114 128	140 154	143 228	152 171	154 179	150 161	134 172		
		最大値	127 152	117 288	141 285	116 137	137 149	158 175	120 134	144 168	150 300	153 177	161 192	153 164		161 300	
		最小値	103 127	95 132	106 208	108 133	133 147	157 160	108 122	136 140	136 155	151 164	147 166	147 157			95 122
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	6.3 5.5	6.7 3.7	6.1 3.7	4.7 4.6	6.1 6.2	6.5 6.3	6.4 6.4	9.4 7.8	10.5 7.1	9.4 7.9	9.2 8.8	7.0 6.8	7.4 6.2		
		最大値	6.8 6.7	8.7 4.1	7.3 4.7	5.4 5.5	6.5 6.8	6.6 6.6	7.1 7.0	10.2 8.6	11.0 8.8	9.4 9.6	9.4 9.3	7.6 7.1		11.0 9.6	
		最小値	5.7 4.2	4.6 3.3	4.9 2.6	4.0 3.6	5.6 5.6	6.3 5.9	5.6 5.8	8.5 7.0	9.9 5.3	9.4 6.1	8.9 8.2	6.4 6.4			4.0 2.6
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	0.04 0.84	0.04 5.45	0.06 3.73	0.05 0.58	0.06 0.49	0.05 0.20	0.06 0.34	0.03 0.35	0.04 1.89	0.10 1.20	0.06 0.26	0.05 0.19	0.05 1.29		
		最大値	0.04 1.11	0.05 10.16	0.07 5.87	0.06 0.69	0.06 0.58	0.06 0.22	0.07 0.35	0.03 0.47	0.06 3.50	0.13 2.23	0.10 0.46	0.05 0.25		0.13 10.16	
		最小値	0.03 0.57	0.02 0.73	0.05 1.58	0.03 0.46	0.05 0.39	0.03 0.18	0.04 0.32	0.02 0.22	0.02 0.28	0.07 0.16	0.02 0.05	0.05 0.12			0.02 0.05
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 0.04	<0.02 0.14	<0.02 0.07	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.06	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04		
		最大値	<0.02 0.05	<0.02 0.26	<0.02 0.10	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.10	<0.02 0.06	<0.02 0.02	<0.02 0.02		<0.02 0.26	
		最小値	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02			<0.02 0.02

- ・ 静清工業用水道

一級河川安倍川中流部の伏流水を取水し、原水供給している。

水質は年間を通して良質で、濁度は通年ほとんど1度以下と安定しているが、比較的硬度が高いのが特徴である。


- 採水箇所を目安

水 源：安倍川（伏流水）


浄 水 場：上原配水池（原水）

受 水 地 点：適宜

鯨ヶ池沈砂池平面図

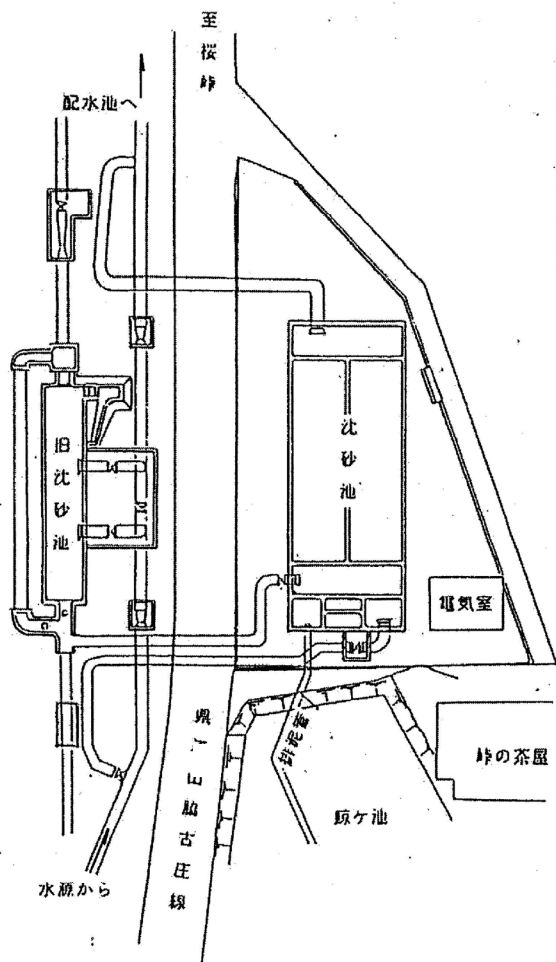

上原配水池平面図

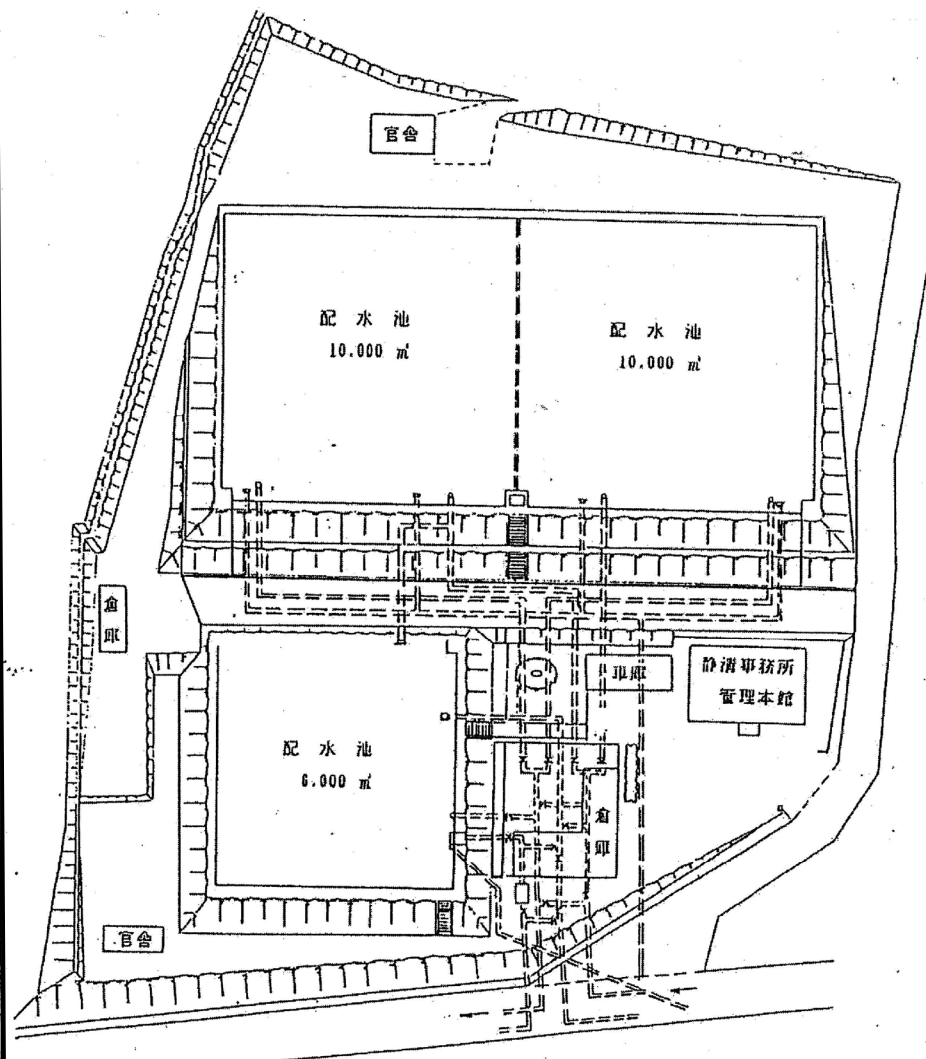

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表

静清工業用水道

原水

静清

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	15.6	16.3	17.5	19.6	21.5	21.9	20.5	19.3	17.4	15.6	14.6	14.0	17.8		
		最大値	15.9	17.5	18.4	20.8	22.1	22.5	21.3	20.0	18.4	16.5	15.1	14.2		22.5	
		最小値	15.3	15.8	16.6	18.5	20.7	21.1	19.9	18.5	16.5	14.9	14.2	13.7			13.7
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.01	0.05	0.29	0.09	0.13	0.12	0.18	0.13	0.08	0.04	0.07	0.14	0.11		
		最大値	0.18	0.31	4.24	0.18	0.35	0.17	0.39	0.36	0.15	0.08	0.71	1.93		4.24	
		最小値	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.09	0.09	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00			0.00
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
		最大値	7.9	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7		7.9	
		最小値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2			7.1
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	54.3	55.6	55.5	54.5	56.8	56.9	59.5	57.6	59.6	54.3	53.7	52.5	55.9		
		最大値	54.7	56.1	56.8	54.9	57.9	57.0	62.0	58.8	60.6	54.3	53.8	52.8		62.0	
		最小値	53.9	55.1	54.1	54.1	55.6	56.8	56.9	56.3	58.6	54.2	53.6	52.2			52.2
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	80.9	84.6	78.2	79.6	81.7	81.2	76.9	76.5	80.6	84.1	76.9	73.7	79.6		
		最大値	83.9	90.9	78.6	81.8	85.8	82.1	80.7	81.0	81.8	86.7	78.1	74.2		90.9	
		最小値	77.9	78.3	77.7	77.4	77.6	80.2	73.0	71.9	79.4	81.4	75.7	73.2			71.9
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	139	135	140	124	130	141	117	135	146	138	151	137	136		
		最大値	139	143	140	125	137	143	119	144	155	142	159	143		159	
		最小値	138	127	139	123	123	138	115	125	136	133	142	130			115
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5		
		最大値	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6		1.6	
		最小値	1.4	1.4	1.3	1.2	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6			1.2
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
		最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	
		最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
		最大値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	
		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

- ・ 中遠工業用水道

水源としている天竜川は、諏訪湖を源流とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

- 採水箇所を目安

水 源：天竜川（船明ダム）


浄 水 場：着水井（原水）・配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

寺谷浄水場平面図

(太田川系)

(天竜川系)

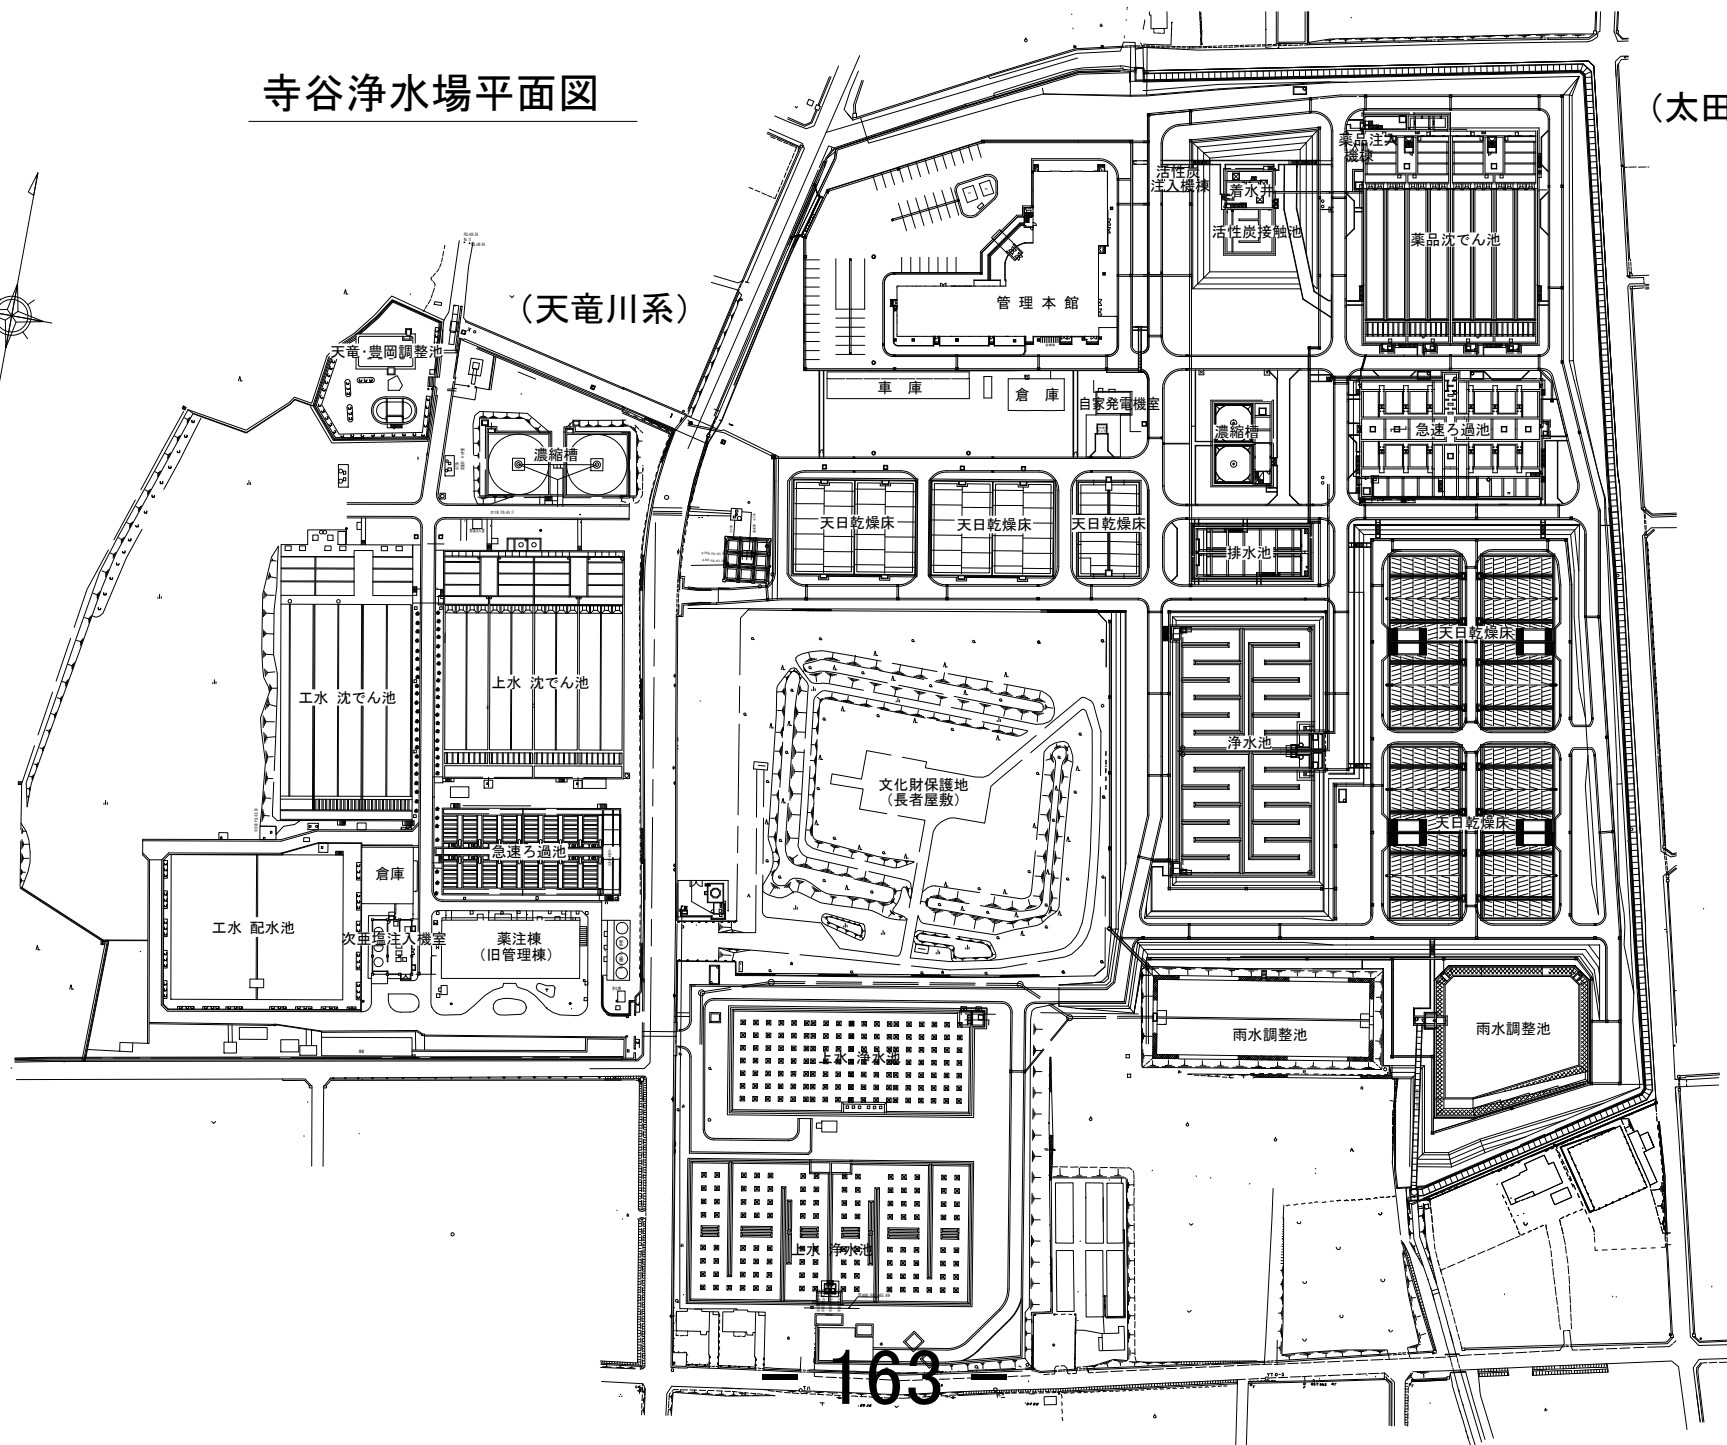

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表

中遠工業用水道

浄水
原水

中遠

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	15.8 14.4	18.6 17.2	20.8 19.5	24.7 23.4	27.1 26.0	27.0 25.8	23.0 21.6	18.1 17.0	14.5 12.1	11.4 9.1	11.6 9.6	11.8 9.9	18.7 17.1		
		最大値	18.0 15.6	20.1 19.1	22.6 21.6	26.8 26.1	27.8 27.0	27.7 27.0	26.8 25.3	20.5 20.0	16.5 14.3	12.8 10.6	15.6 12.1	13.4 11.5		27.8 27.0	
		最小値	14.3 12.2	17.1 15.4	19.6 17.7	22.8 21.0	26.0 24.3	26.2 24.6	20.3 18.7	15.3 14.0	12.5 9.3	10.1 6.8	10.5 7.5	11.1 8.4			10.1 6.8
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.2 7.1	0.2 49.5	0.3 196.6	0.3 37.3	0.2 21.9	0.2 4.8	0.2 3.1	0.2 4.6	0.1 4.4	0.2 4.9	0.2 14.6	0.4 18.7	0.2 30.6		
		最大値	0.4 39.8	0.5 182.0	0.5 1240.0	0.7 86.0	0.3 150.4	0.5 26.5	0.5 5.6	0.6 26.5	0.4 10.6	0.4 10.2	0.5 105.2	0.7 112.8		0.7 1,240.0	
		最小値	<0.1 2.8	<0.1 6.2	<0.1 18.2	0.2 6.4	<0.1 2.7	<0.1 1.6	<0.1 1.3	0.1 1.4	<0.1 2.0	0.1 2.5	<0.1 2.4	0.2 3.8			<0.1 1.3
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.35 7.57	7.31 7.61	7.38 7.68	7.46 7.67	7.46 7.59	7.58 7.65	7.71 7.67	7.53 7.62	7.49 7.66	7.46 7.59	7.44 7.56	7.43 7.61	7.47 7.62		
		最大値	7.48 7.66	7.44 7.87	7.48 7.85	7.54 7.80	7.63 7.70	7.70 7.75	7.79 7.78	7.65 7.70	7.61 7.88	7.55 7.68	7.58 7.71	7.52 7.68		7.79 7.88	
		最小値	7.27 7.43	7.09 7.47	7.27 7.32	7.36 7.63	6.85 7.44	7.45 7.56	7.63 7.60	7.39 7.28	7.36 7.51	7.36 7.50	7.25 7.27	7.30 7.44			6.85 7.27
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	30.6 32.5	26.0 31.3	31.4 38.2	31.0 34.5	36.4 37.4	40.0 41.5	41.8 43.2	39.6 41.3	40.1 40.9	42.3 45.2	40.4 42.8	30.7 33.6	35.9 38.5		
		最大値	31.5 33.8	29.0 32.7	31.7 41.0	31.1 34.7	36.6 37.8	42.3 43.7	43.6 44.4	41.1 43.3	40.4 41.3	44.1 46.8	41.0 43.1	32.0 34.4		44.1 46.8	
		最小値	29.7 31.2	23.0 29.9	31.1 35.5	31.0 34.3	36.3 36.9	37.7 39.3	39.9 42.1	38.2 39.3	39.8 40.5	40.5 43.6	39.9 42.6	29.4 32.8			23.0 29.9
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	38.0 36.4	32.4 32.9	37.4 40.0	36.2 36.6	41.4 41.4	44.8 45.2	44.4 44.2	41.8 42.2	43.2 43.3	48.7 48.7	48.1 47.0	38.6 39.0	41.2 41.4		
		最大値	38.3 37.9	34.4 33.8	37.6 41.3	36.3 36.6	42.7 41.8	47.2 48.4	45.6 46.4	43.5 44.0	44.5 43.6	50.3 50.5	49.1 49.3	39.3 40.8		50.3 50.5	
		最小値	37.8 34.9	30.3 32.0	37.2 38.8	36.0 36.5	40.1 41.1	42.4 42.0	43.3 42.1	40.2 40.3	42.0 43.0	47.1 46.9	47.1 44.7	37.8 37.1			30.3 32.0
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	60 70	34 82	62 258	66 112	58 66	72 73	71 74	79 76	82 80	80 80	85 84	57 72	67 94		
		最大値	66 72	40 122	69 375	66 124	62 72	80 80	74 78	89 84	96 95	96 98	98 102	61 75		98 375	
		最小値	55 69	27 41	55 140	66 101	53 61	64 66	68 69	69 68	67 64	65 62	72 67	53 69			27 41
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	7.4 4.7	7.4 3.1	8.2 2.8	6.9 2.6	6.4 3.7	6.4 4.0	6.7 4.6	7.8 5.2	7.5 4.9	7.8 5.2	9.6 6.6	8.6 4.8	7.6 4.4		
		最大値	7.4 4.9	7.9 3.4	9.5 3.6	7.5 2.7	6.5 4.3	6.7 4.0	6.8 4.6	8.4 6.2	7.9 5.0	8.0 5.3	9.8 7.4	8.7 5.4		9.8 7.4	
		最小値	7.3 4.5	6.9 2.8	6.9 2.0	6.3 2.4	6.3 3.1	6.1 4.0	6.6 4.5	7.1 4.1	7.1 4.8	7.7 5.0	9.4 5.8	8.5 4.3			6.1 2.0
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.03 0.24	0.04 2.35	0.04 7.05	<0.03 2.90	<0.03 0.38	<0.03 0.12	<0.03 0.18	<0.03 0.28	<0.03 0.19	<0.03 0.24	0.04 0.33	0.04 0.92	<0.03 1.26		
		最大値	<0.03 0.25	0.04 3.60	0.05 11.00	<0.03 3.50	0.03 0.45	<0.03 0.17	<0.03 0.24	<0.03 0.33	<0.03 0.19	0.04 0.30	0.04 0.40	0.05 1.10		0.05 11.00	
		最小値	<0.03 0.22	0.03 1.10	0.03 3.10	<0.03 2.30	<0.03 0.30	<0.03 0.08	<0.03 0.12	<0.03 0.22	<0.03 0.19	<0.03 0.19	0.03 0.26	0.04 0.74			<0.03 0.08
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 0.02	<0.02 0.08	<0.02 0.18	<0.02 0.08	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.06	0.02 0.06	<0.02 0.05	<0.02 0.04		
		最大値	<0.02 0.02	<0.02 0.12	<0.02 0.28	<0.02 0.09	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	0.03 0.09	0.03 0.06	<0.02 0.06		0.03 0.28	
		最小値	<0.02 0.02	<0.02 0.05	<0.02 0.09	<0.02 0.07	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	0.02 0.05	<0.02 0.04			<0.02 0.02

・西遠工業用水道

水源は一級河川天竜川であり、中流の秋葉ダムから農業用水、工業用水、水道の共同取水をし、自然流下により共用導水路を経由して初生及び神原浄水場まで導水後、各々の浄水場で浄水処理をしている。

水質は年間を通してほぼ安定しているが、長雨の時期は秋葉ダムの貯留水を取水する関係から、高濁度が長く続く傾向があるため、注意する必要がある。

○ 採水箇所の日安

水 源：天竜川（秋葉ダム）

浄 水 場：初生浄水場 着水井（原水）



〃 配水池（浄水）

神原浄水場 着水井（原水）

〃 配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

初生浄水場平面図

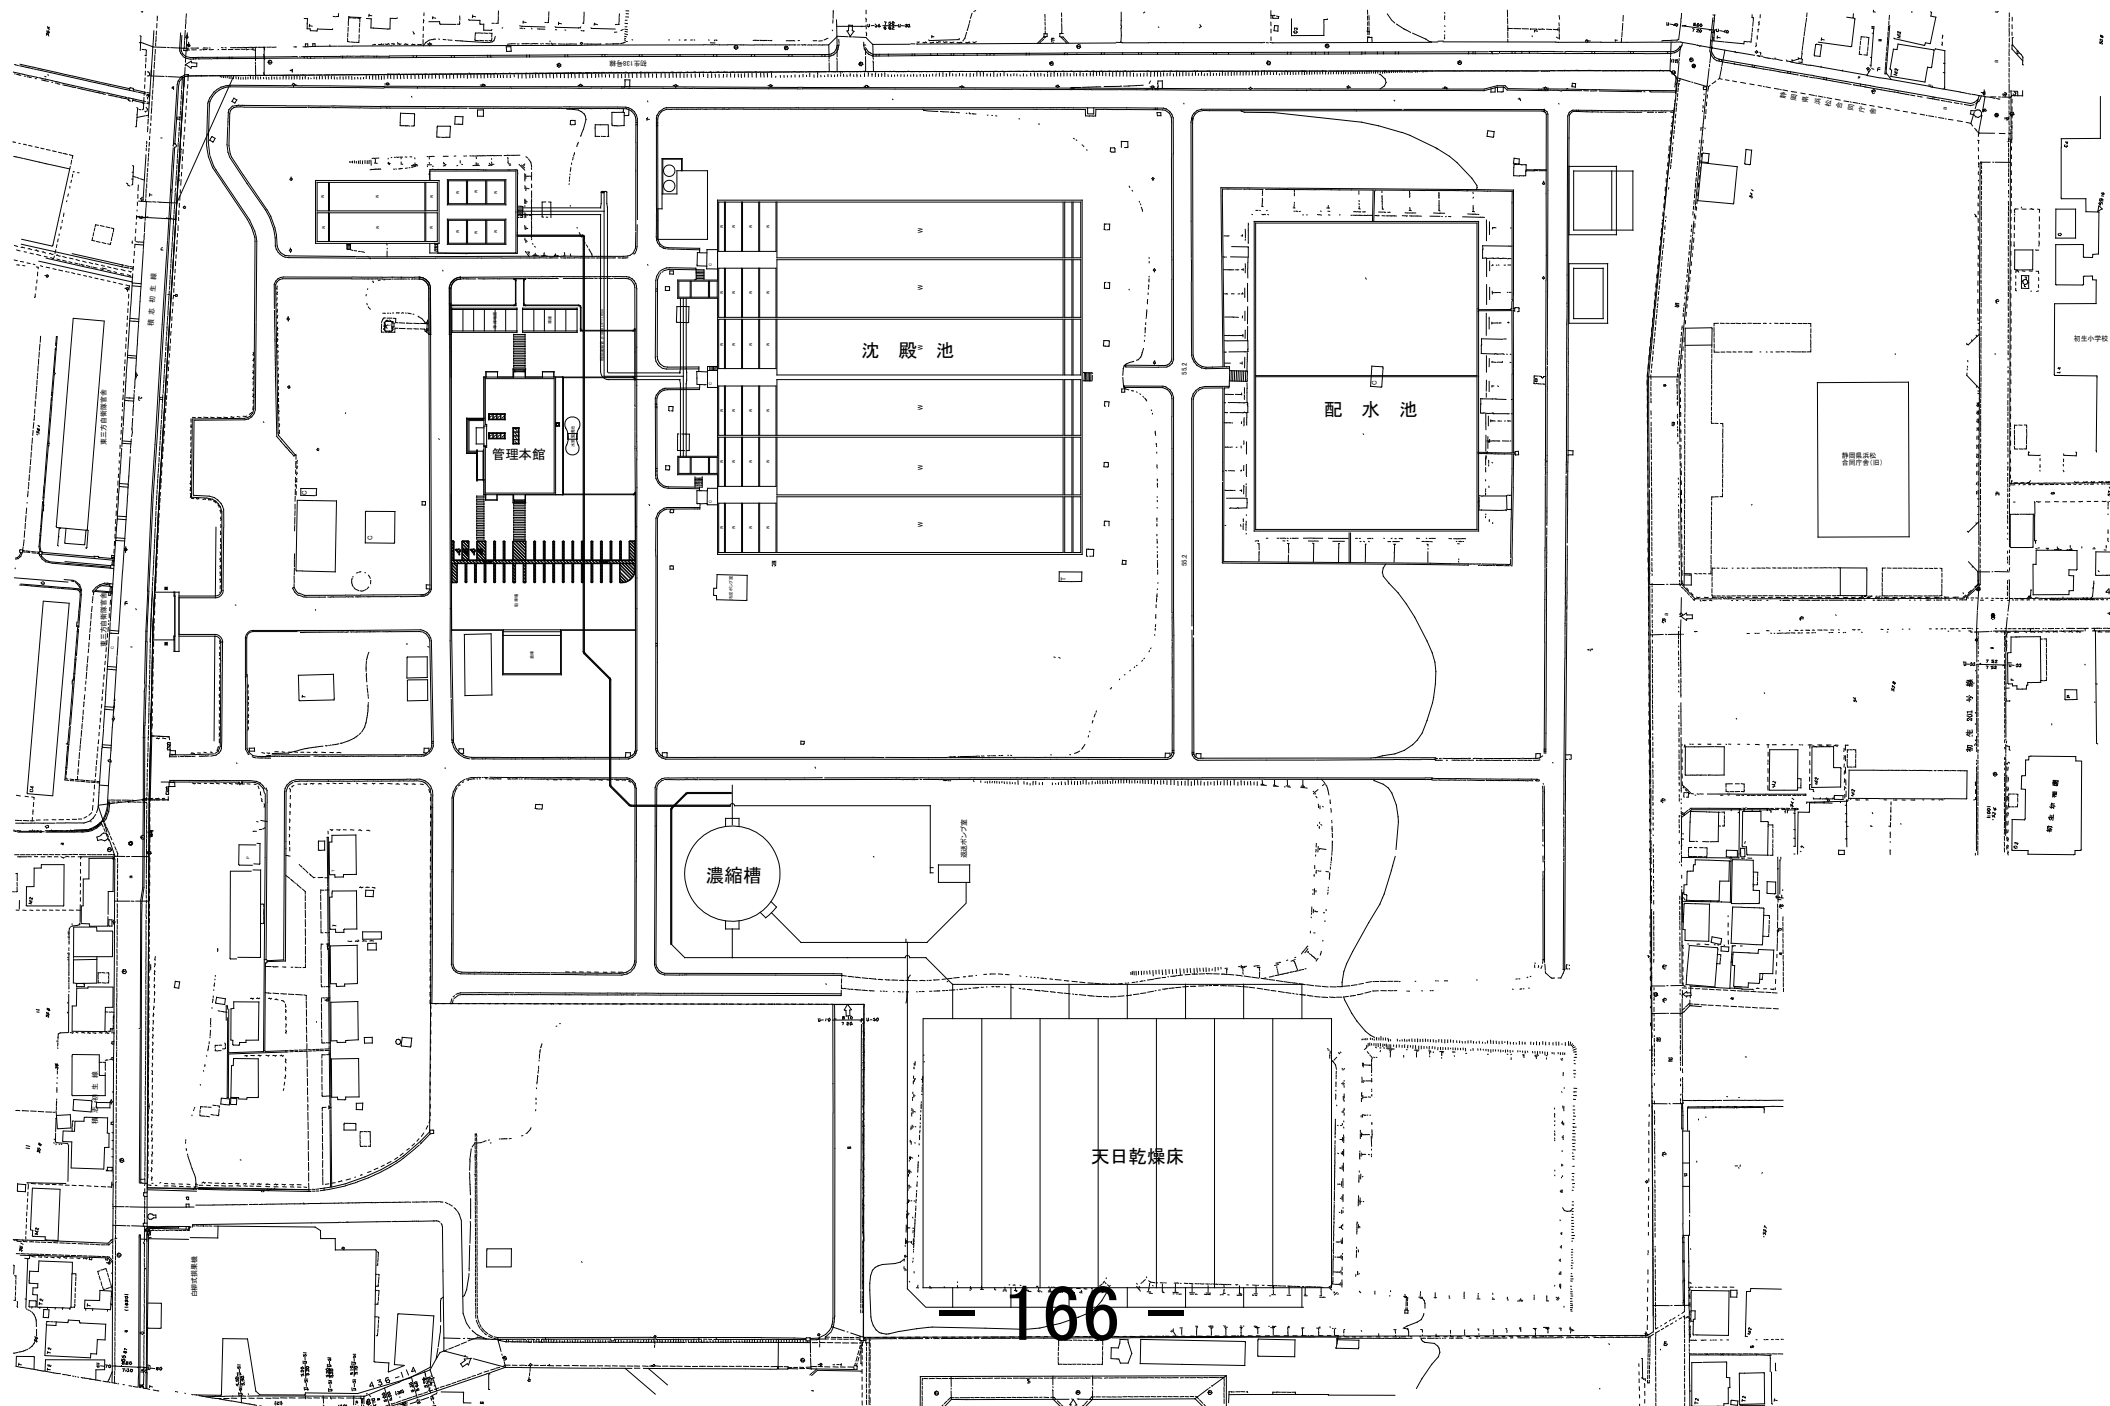

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表


西遠工業用水道

浄水
原水

西遠・初生浄水場

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	15.2 12.6	18.4 15.3	20.5 17.8	24.6 22.1	27.4 25.2	26.6 25.1	21.5 20.5	16.2 15.4	11.0 10.2	7.9 7.1	8.0 7.4	8.5 7.8	17.1 15.6		
		最大値	16.6 14.0	20.0 17.4	22.2 20.6	27.1 24.3	28.1 26.1	27.9 26.1	25.6 24.6	18.9 18.3	12.9 12.2	9.2 8.1	10.2 9.8	10.3 9.2		28.1 26.1	
		最小値	13.3 10.9	16.6 13.4	19.4 16.1	22.2 20.2	26.7 24.1	25.3 23.9	18.6 17.2	13.1 12.3	8.8 7.2	6.7 6.0	6.5 6.5	7.5 6.7			6.5 6.0
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.8 7.0	0.9 63.9	1.4 184.4	0.8 60.3	0.5 7.5	0.8 4.5	0.4 4.8	0.4 4.7	0.5 7.3	0.9 8.5	1.0 16.3	1.1 23.8	0.8 32.7		
		最大値	1.3 16.4	1.8 268.6	2.9 750.6	1.2 152.4	0.9 14.1	2.4 9.8	1.1 8.0	0.8 10.0	0.9 20.3	1.7 15.7	1.8 67.8	1.9 82.3		2.9 750.6	
		最小値	0.3 4.5	0.3 6.7	0.5 18.1	0.4 10.8	0.2 3.2	0.3 2.8	0.1 2.0	0.1 1.8	0.2 2.6	0.4 4.3	0.3 3.7	0.6 4.8			0.1 1.8
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.28 7.68	7.00 7.60	6.90 7.66	7.05 7.69	7.31 7.77	7.37 7.83	7.36 7.84	7.27 7.78	7.20 7.72	7.22 7.70	7.19 7.64	7.03 7.57	7.18 7.71		
		最大値	7.40 8.04	7.28 7.66	7.15 7.79	7.26 7.83	7.47 7.85	7.50 7.95	7.50 7.96	7.39 7.90	7.33 7.89	7.34 7.88	7.42 7.86	7.36 7.73		7.50 8.04	
		最小値	7.09 7.61	6.67 7.51	6.63 7.48	6.80 7.55	7.21 7.59	7.23 7.63	7.08 7.73	7.13 7.64	7.04 7.52	7.02 7.45	6.92 7.39	6.88 7.34			6.63 7.34
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	31.8 33.6	24.7 32.4	30.2 36.6	28.8 35.2	36.6 36.0	41.6 43.2	41.0 43.4	41.4 44.2	40.0 42.8	39.6 43.8	40.4 43.6	30.2 34.8	35.5 39.1		
		最大値	33.3 35.3	28.6 33.4	31.9 36.9	29.9 35.3	37.6 38.4	43.5 44.9	43.1 45.1	41.9 45.1	40.4 43.6	42.4 46.0	40.7 43.7	31.3 35.9		43.5 46.0	
		最小値	30.2 31.8	20.8 31.4	28.4 36.2	27.6 35.0	35.7 33.7	39.6 41.4	38.9 41.7	40.9 43.4	39.5 42.0	36.8 41.7	40.0 43.6	29.2 33.8			20.8 31.4
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	39.4 39.8	35.8 37.2	40.5 41.4	38.2 38.6	42.6 40.0	48.1 48.4	48.8 49.4	50.7 50.3	49.7 49.7	49.6 50.6	51.5 52.0	42.0 42.4	44.7 45.0		
		最大値	41.9 42.4	38.0 38.7	40.8 41.8	38.3 38.6	43.4 42.3	50.2 50.0	50.9 51.1	50.7 51.0	50.2 50.0	53.0 53.5	51.5 52.2	43.9 44.1		53.0 53.5	
		最小値	37.0 37.1	33.6 35.7	40.2 41.0	38.0 38.5	41.8 37.8	46.0 46.9	46.7 47.8	50.7 49.6	49.2 49.4	46.3 47.7	51.5 51.7	40.0 40.6			33.6 35.7
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	72 74	72 234	74 196	72 424	76 112	69 122	96 218	83 125	98 137	96 106	106 126	84 100	83 165		
		最大値	73 90	84 311	84 259	80 441	81 129	76 163	106 268	92 148	125 145	106 111	131 158	95 122		131 441	
		最小値	72 58	60 158	65 133	65 407	71 96	62 82	85 169	74 102	70 129	86 100	80 95	72 78			60 58
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	6.0 4.0	8.0 2.4	7.6 2.8	7.4 2.4	5.6 3.2	5.6 3.8	7.0 4.8	7.6 5.0	8.2 5.6	8.2 5.0	9.4 6.4	8.8 4.6	7.5 4.2		
		最大値	6.2 4.3	9.5 2.9	9.0 3.5	8.1 2.6	5.8 3.3	6.0 4.2	7.4 5.0	7.7 5.0	8.2 5.7	8.2 5.1	9.4 6.7	8.9 4.6		9.5 6.7	
		最小値	5.7 3.8	6.4 2.0	6.3 2.0	6.6 2.2	5.5 3.0	5.2 3.4	6.5 4.7	7.6 4.9	8.1 5.4	8.1 4.9	9.3 6.0	8.7 4.5			5.2 2.0
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.03 <0.03	<0.03 0.27	<0.03 0.30	<0.03 1.97	<0.03 0.06	<0.03 <0.03	<0.03 0.08	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.04 0.04	<0.03 0.07	<0.03 0.11	<0.03 0.36		
		最大値	<0.03 0.03	<0.03 0.40	<0.03 0.50	0.04 3.10	<0.03 0.06	<0.03 <0.03	<0.03 0.11	<0.03 0.04	<0.03 <0.03	0.04 0.05	<0.03 0.08	<0.03 0.12		0.04 3.10	
		最小値	<0.03 <0.03	<0.03 0.14	<0.03 0.09	<0.03 0.84	<0.03 0.05	<0.03 <0.03	<0.03 0.05	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.04 0.03	<0.03 0.05	<0.03 0.10			<0.03 <0.03
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		
		最大値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.03	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		<0.02 0.03	
		最小値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02			<0.02 <0.02

神原浄水場 平面図

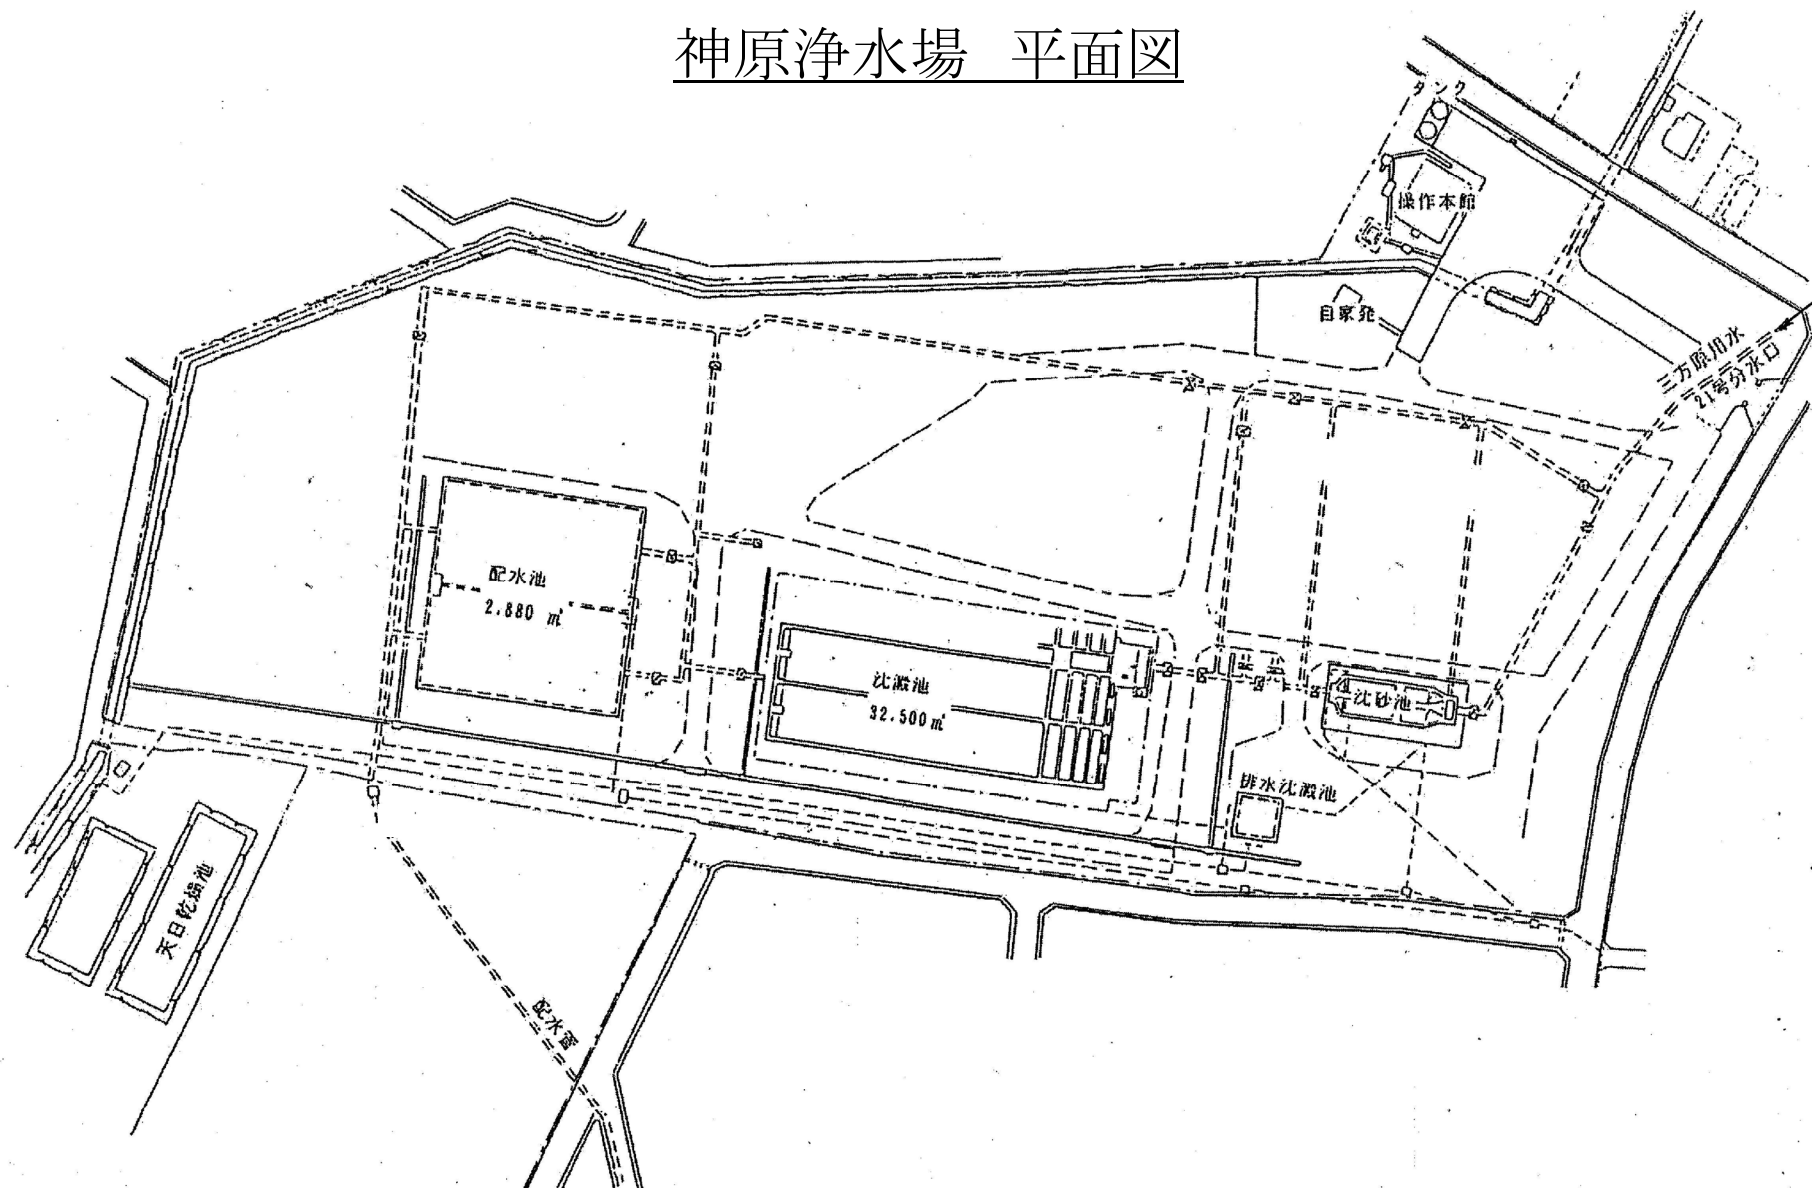

令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表

浄水
原水

西遠・神原浄水場

西遠工業用水道

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値		18.3 17.3	20.0 20.0	23.8 24.1	26.7 26.2	26.5 25.8							23.0 22.7		
		最大値		20.3 20.4	22.7 23.6	26.8 26.3	28.3 27.9	27.5 27.6								28.3 27.9	
		最小値		17.1 14.5	18.6 17.8	21.4 20.9	25.6 25.3	25.4 24.0									17.1 14.5
濁度 目標値 20度以下	度	平均値		1.2 67.8	1.3 169.9	0.8 43.9	0.6 4.9	0.6 3.2							0.9 57.9		
		最大値		2.4 224.2	2.8 674.6	2.5 111.6	1.1 10.7	1.1 6.8								2.8 674.6	
		最小値		0.5 11.8	0.3 10.7	0.3 10.2	0.2 2.4	0.2 1.6									0.2 1.6
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値		7.17 7.64	7.11 7.72	7.34 7.88	7.53 8.03	7.54 8.15							7.34 7.88		
		最大値		7.38 7.77	7.34 7.98	7.66 8.37	7.70 8.48	7.96 8.48								7.96 8.48	
		最小値		6.92 7.55	6.64 7.51	7.18 7.67	7.43 7.65	7.32 7.72									6.64 7.51
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値		28.5 31.8	29.2 36.4	31.4 34.8	35.8 39.2	40.5 42.6							33.1 37.0		
		最大値		29.1 34.0	30.5 36.9	31.6 35.1	37.2 39.5	42.0 44.5								42.0 44.5	
		最小値		27.9 29.7	28.0 35.8	31.3 34.6	34.3 38.8	39.0 40.8									27.9 29.7
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値		37.6 37.4	41.1 41.8	39.3 39.0	42.6 43.0	47.3 48.1							41.6 41.9		
		最大値		38.2 38.7	42.2 42.5	39.3 39.5	43.4 44.1	49.7 50.0								49.7 50.0	
		最小値		37.0 36.1	40.0 41.1	39.3 38.5	41.7 42.0	44.9 46.2									37.0 36.1
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値		76 174	72 134	63 122	76 74	80 82							73 117		
		最大値		82 254	74 187	75 154	79 75	90 99								90 254	
		最小値		69 93	70 81	51 90	73 73	70 65									51 65
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値		6.7 2.4	8.0 2.7	6.4 2.4	5.7 3.3	5.6 3.8							6.5 2.9		
		最大値		6.9 2.9	9.7 3.4	6.6 2.6	5.9 3.4	5.9 4.2								9.7 4.2	
		最小値		6.5 1.8	6.2 2.0	6.3 2.2	5.5 3.2	5.2 3.4									5.2 1.8
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値		<0.03 0.25	<0.03 0.15	<0.03 0.76	<0.03 0.76	<0.03 0.76							<0.03 0.39		
		最大値		<0.03 0.41	<0.03 0.22	<0.03 0.86	<0.03 0.86	<0.03 0.86								<0.02 0.86	
		最小値		<0.03 0.09	<0.03 0.08	<0.03 0.65	<0.03 0.65	<0.03 0.65									<0.03 <0.03
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値		<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02							<0.02 0.02		
		最大値		<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02								<0.02 0.02	
		最小値		<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02									<0.02 0.02

- ・湖西工業用水道

豊川水系宇連ダムを水源としており、豊川用水東部幹線導水路を
經由して、愛知県豊橋市二川地先で分水後、自然流下により梅田浄
水場に導水し、浄水処理している。

宇連ダムの貯水容量が少ないため、渇水時には水質が悪化する傾
向が見られる。

特に、PH 値が高く、さらに降雨時には濁度が急上昇する傾向があ
るので、十分注意する必要がある。

- 採水箇所を目安

水 源：豊川（宇連ダム）

浄 水 場：沈砂池（原水）、配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜



令和5年度 工業用水道事業水質試験結果表

湖西工業用水道

浄水
原水

湖西

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	14.4 14.0	17.0 16.3	19.1 18.9	22.9 21.6	23.4 22.0	23.4 22.5	18.9 18.2	14.7 14.3	10.4 10.1	8.2 8.1	8.9 8.8	9.7 9.6	15.9 15.4		
		最大値	16.0 15.7	18.6 18.6	21.2 21.5	24.2 23.4	25.1 24.6	24.4 24.2	22.7 22.0	17.4 17.3	12.3 12.0	9.4 9.4	11.5 12.0	11.7 11.7		25.1 24.6	
		最小値	13.1 12.2	15.0 14.3	17.5 16.7	21.4 17.1	22.2 20.0	22.4 21.3	16.3 15.9	12.1 12.0	7.9 7.5	6.8 6.7	7.1 7.0	8.9 8.8			6.8 6.7
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.5 0.7	0.6 0.7	1.6 3.8	1.1 3.6	1.2 2.0	0.7 0.9	0.4 0.6	0.6 0.8	0.5 0.6	0.5 0.6	2.0 1.7	0.7 0.7	0.9 1.4		
		最大値	1.3 3.8	2.1 2.4	5.2 22.7	2.9 13.0	2.2 5.1	1.1 1.7	0.8 1.6	1.7 2.9	0.8 1.3	0.6 1.0	19.5 16.5	1.7 4.0		19.5 22.7	
		最小値	0.3 0.3	0.3 0.4	0.6 0.8	0.6 0.7	0.6 0.6	0.4 0.5	0.3 0.4	0.3 0.4	0.4 0.4	0.3 0.4	0.5 0.6	0.3 0.3			0.3 0.3
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.51 7.37	7.44 7.37	7.22 7.49	7.24 7.38	7.24 7.29	7.40 7.38	7.48 7.41	7.43 7.39	7.58 7.54	7.50 7.46	7.24 7.21	7.42 7.30	7.39 7.38		
		最大値	7.74 7.53	7.66 7.94	7.60 8.30	7.43 7.66	7.57 7.89	7.58 7.90	7.63 7.63	7.67 7.52	7.60 7.63	7.35 7.58	7.35 7.35	7.53 7.47		7.74 8.30	
		最小値	7.25 7.05	7.21 7.15	6.41 6.85	6.71 7.14	6.72 7.05	7.17 7.05	7.28 7.22	7.07 7.10	7.47 7.42	7.32 7.28	6.88 6.70	7.20 7.00			6.41 6.70
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	15.2 16.8	14.2 15.0	14.3 14.6	17.0 19.4	13.8 10.4	18.8 18.2	18.1 17.6	18.2 19.4	16.2 15.7	16.4 18.0	17.2 17.0	20.4 21.5	16.7 17.0		
		最大値	16.7 17.0	16.2 16.4	15.0 15.6	17.1 20.0	17.7 10.7	18.8 18.3	20.0 19.4	19.4 20.0	16.2 15.7	16.4 18.0	18.2 17.8	20.6 22.0		20.6 22.0	
		最小値	13.6 16.5	12.1 13.7	13.6 13.6	16.9 18.7	9.8 10.0	18.7 18.1	16.2 15.8	16.9 18.7	16.2 15.7	16.4 18.0	16.1 16.2	20.3 21.0			9.8 10.0
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	17.4 18.5	15.0 16.2	14.8 15.4	17.4 19.2	15.8 11.4	19.2 18.6	19.6 18.6	20.4 21.2	18.6 19.3	19.3 20.2	20.2 20.2	23.2 25.0	18.4 18.7		
		最大値	18.0 18.9	16.4 16.3	15.4 16.1	18.5 20.6	18.8 11.7	20.0 19.5	21.1 20.5	21.6 22.2	18.6 19.3	19.3 20.2	20.6 20.5	24.3 25.0		24.3 25.0	
		最小値	16.9 18.1	13.5 16.1	14.2 14.6	16.3 17.7	12.8 11.2	18.4 17.7	18.1 16.7	19.2 20.3	18.6 19.3	19.3 20.2	19.7 19.8	22.1 24.9			12.8 11.2
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	41 53	48 44	37 36	56 52	58 44	45 44	54 54	42 50	66 74	60 62	63 56	63 60	53 52		
		最大値	46 54	54 51	42 36	66 61	76 52	54 51	58 54	43 52	66 74	60 62	74 63	70 72		76 74	
		最小値	36 52	42 38	32 35	46 44	39 36	36 36	51 53	42 47	66 74	60 62	52 50	56 49			32 35
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	3.7 3.8	2.6 2.9	2.4 2.4	2.3 2.5	3.4 2.3	2.5 2.6	3.6 3.6	4.2 4.2	4.8 5.1	5.2 5.5	5.4 5.4	4.9 5.6	3.8 3.8		
		最大値	3.7 3.8	2.8 3.0	2.5 2.5	2.3 2.6	4.1 2.5	2.6 2.6	4.3 4.3	4.8 4.5	4.8 5.1	5.2 5.5	5.6 5.5	5.2 5.8		5.6 5.8	
		最小値	3.7 3.7	2.5 2.8	2.2 2.3	2.3 2.4	2.8 2.1	2.4 2.5	3.0 3.0	3.6 4.0	4.8 5.1	5.2 5.5	5.2 5.2	4.6 5.5			2.2 2.1
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.03 <0.03	<0.03 0.04	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 0.04	<0.03 0.06	<0.03 0.04	<0.03 0.05	<0.03 0.05		
		最大値	<0.03 <0.03	0.04 0.08	<0.03 <0.03	<0.03 0.03	<0.03 <0.03	<0.03 0.03	<0.03 <0.03	<0.03 0.03	<0.03 0.04	<0.03 0.06	<0.03 0.05	<0.03 0.08		0.04 0.08	
		最小値	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 0.04	<0.03 0.06	<0.03 0.04	<0.03 <0.03			<0.03 <0.03
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		
		最大値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		<0.02 <0.02	
		最小値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02			<0.02 <0.02

企業局水質年報
－令和５年度－
令和６年６月 発行

発 行 静岡県企業局水道企画課
〒４２０－８６０１
静岡県静岡市葵区追手町９番６号
TEL (０５４) ２２１－２２６２
FAX (０５４) ２５１－５３８１