



幸福度日本一の静岡県

# 静岡県上下工水一体官民連携導入可能性等調査業務委託

## 調査対象事業の説明

### (上水道 (用水供給事業) の概要)


# 水道用水供給事業の概要

(令和7年3月26日現在)

区分	駿豆	榛南	遠州				合計	
			寺谷浄水場	於呂浄水場	都田浄水場	新寺谷浄水場		
計画給水量 (m <sup>3</sup> /日)	100,000	27,000	292,100				419,100	
現有給水能力 (m <sup>3</sup> /日)	100,000	27,000	70,900	50,400	115,500	55,300	419,100	
基本水量 (m <sup>3</sup> /日)	100,000	27,000	292,100				419,100	
供給開始 年月日	S50. 3. 26	S44. 9. 1	S54.8.21		H1.4.1	H21.3.26		
水源	河川	柿田川	—		天竜川	都田川 天竜川	太田川	
	種別	表流水	地下水		表流水	表流水	表流水	
給水区域	熱海市 三島市 函南町 (3市町)	御前崎市 牧之原市 (2市)	浜松市 袋井市 森町 磐田市 湖西市 (5市町)				8市 2町	
給水料金 (1 m <sup>3</sup> )	基本料金 30円 使用料金 熱海市 28円 三島市 6円 函南町 17円 超過料金は基本 料金+使用料金	基本料金 42円 使用料金 7円 超過料金 49円	基本料金 33円 使用料金 11円 超過料金 44円				平均基本 使用料金 45.83円 (給水能 力による 加重平均)	
厚生労働省 認可年月日	当初 S45. 3. 31 現行 S49. 3. 18	当初 S42. 3. 29 変更 S47. 3. 31 変更 S61. 2. 13 現行 H16.10.22	当初S43.3.30 変更S46.3.31		当初 S50.6.20			
			変更S55.3.31 変更S58.11.5					
			変更H6.3.31 現行H23.8.17					



# 駿豆水道

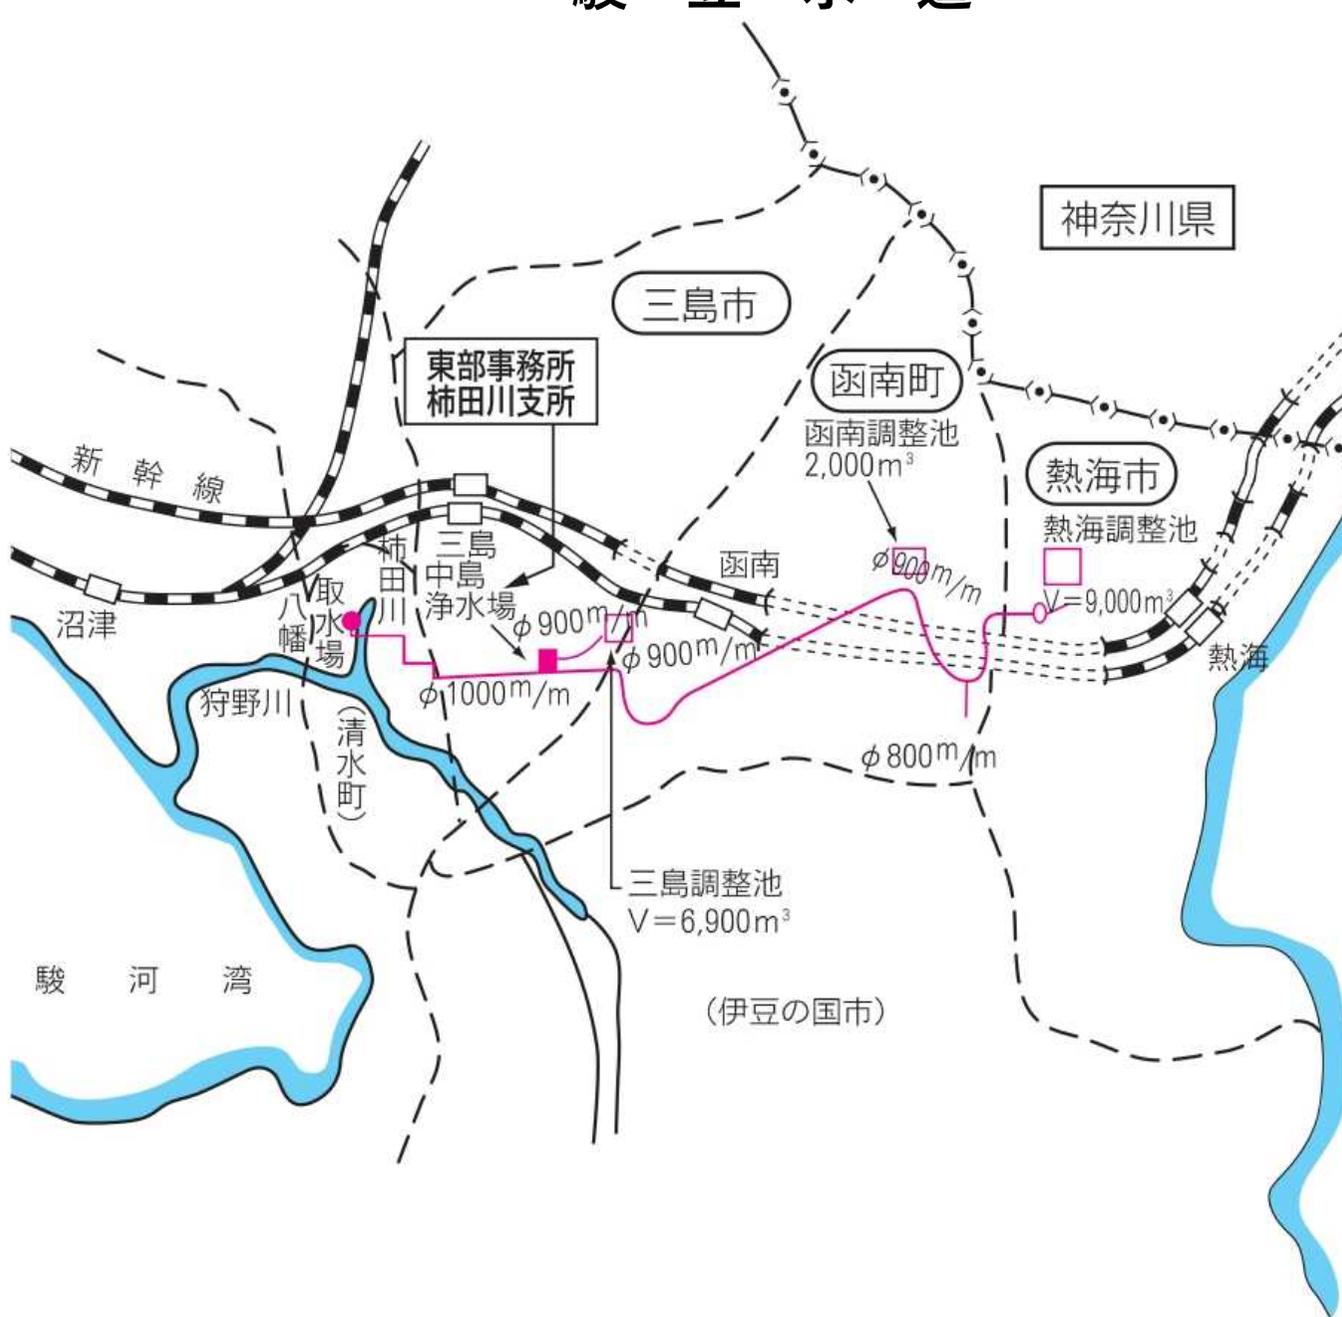

給水対象	熱海市、三島市、函南町 (3市町)	
計画1日最大給水量	100,000m <sup>3</sup> /日	
給水開始年月日	昭和50年3月26日	
工期	昭和45年度～昭和56年度	
水源	種別	表流水
	河川名	狩野川水系柿田川
	取水地点	駿東郡清水町八幡地先
	計画取水量	105,000m <sup>3</sup> /日


市町名	計画1日最大給水量
熱海市	60,000m <sup>3</sup> /日
三島市	30,000m <sup>3</sup> /日
函南町	10,000m <sup>3</sup> /日
計	100,000m <sup>3</sup> /日



駿豆水道 八幡取水場 (清水町)  
(柿田川湧水)

# 遠州水道

凡例
— 完成
- - - 共同導水路

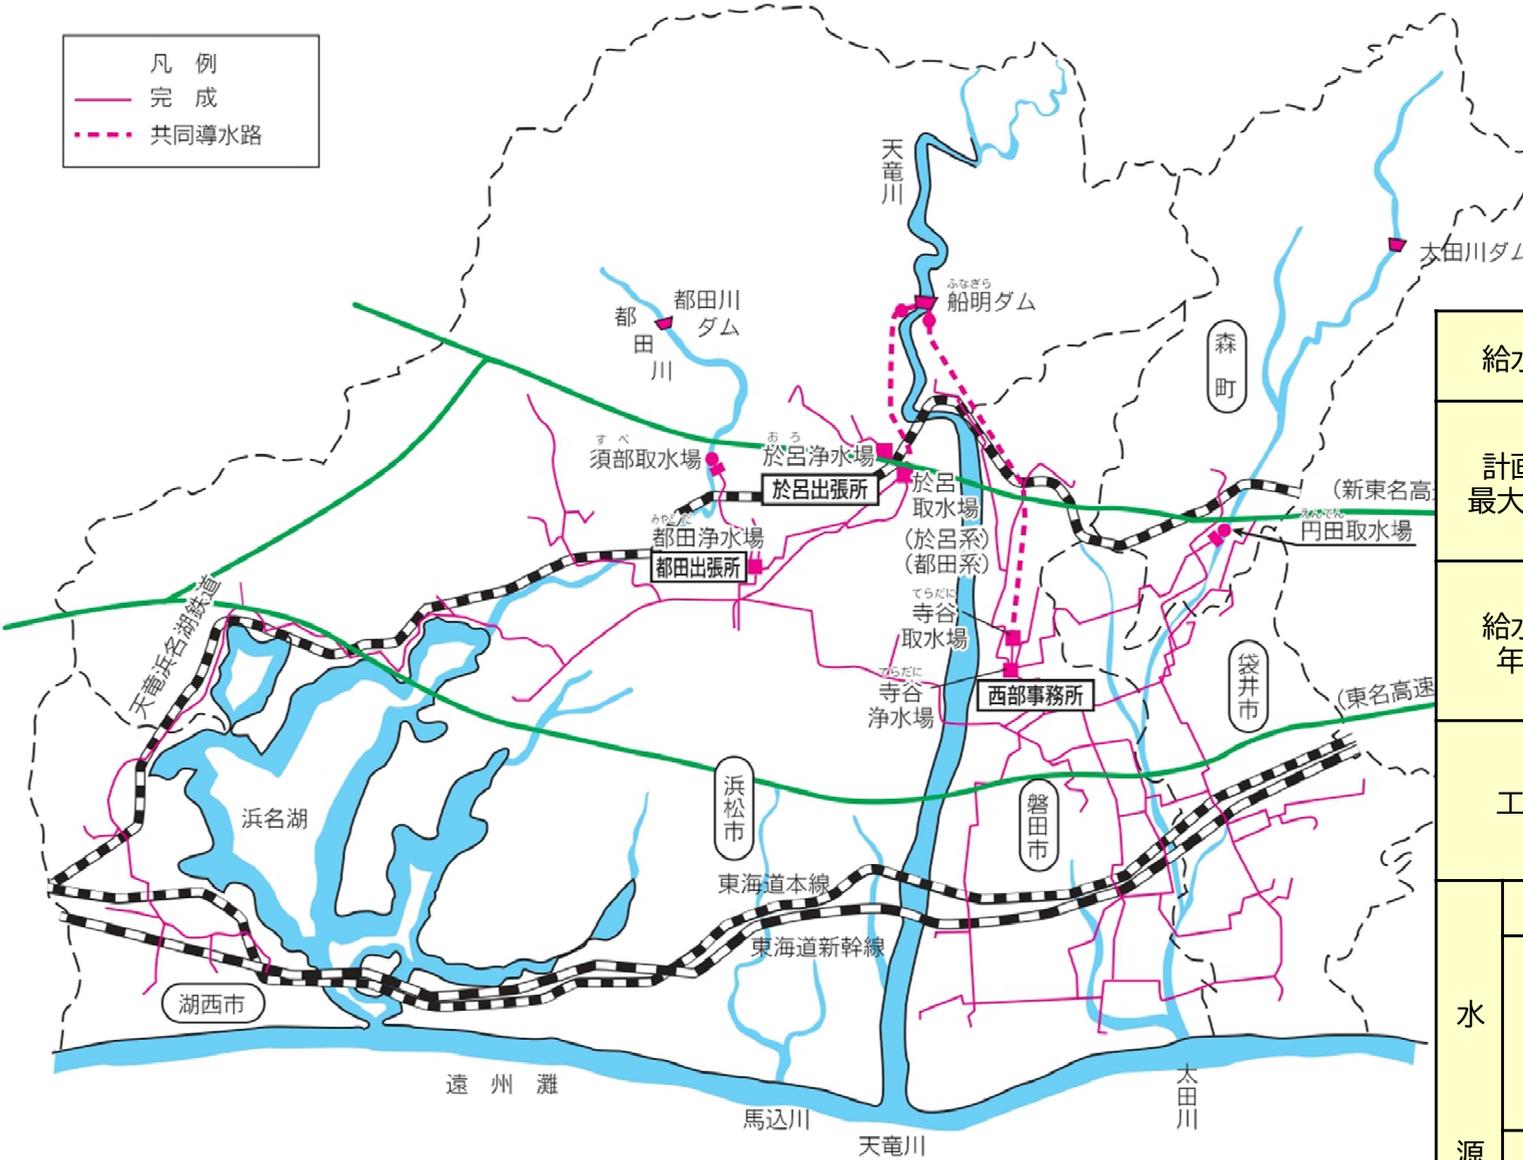

市町名	計画1日最大給水量
磐田市	51,900m <sup>3</sup> /日
袋井市	41,200m <sup>3</sup> /日
森町	8,500m <sup>3</sup> /日
浜松市	165,500m <sup>3</sup> /日
湖西市	25,000m <sup>3</sup> /日
計	292,100m <sup>3</sup> /日

給水対象	磐田市、袋井市、森町、浜松市、湖西市（5市町）	
計画1日最大給水量	寺谷浄水場：70,900m <sup>3</sup> /日 於呂浄水場：50,400m <sup>3</sup> /日 都田浄水場：115,500m <sup>3</sup> /日 新寺谷浄水場：55,300m <sup>3</sup> /日	
給水開始年月日	寺谷浄水場・於呂浄水場：昭和54年8月21日 都田浄水場：平成元年4月1日 新寺谷浄水場：平成21年3月	
工期	寺谷浄水場・於呂浄水場：昭和43年～令和元年度 都田浄水場：昭和50年～令和元年度 新寺谷浄水場：平成6年～令和元年度	
水源	種別	表流水
	河川名	寺谷浄水場・於呂浄水場：天竜川（船明ダム） 都田浄水場：都田川（都田川ダム）、天竜川（船明ダム） 新寺谷浄水場：太田川（太田川ダム）
	計画取水量	寺谷浄水場：76,000m <sup>3</sup> /日 於呂浄水場：54,000m <sup>3</sup> /日 都田浄水場：36,300m <sup>3</sup> /日 新寺谷浄水場：86,200m <sup>3</sup> /日 新寺谷浄水場：56,500m <sup>3</sup> /日